




浸出水処理フロー図

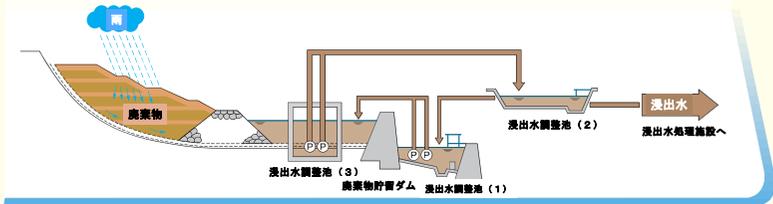


生物処理設備

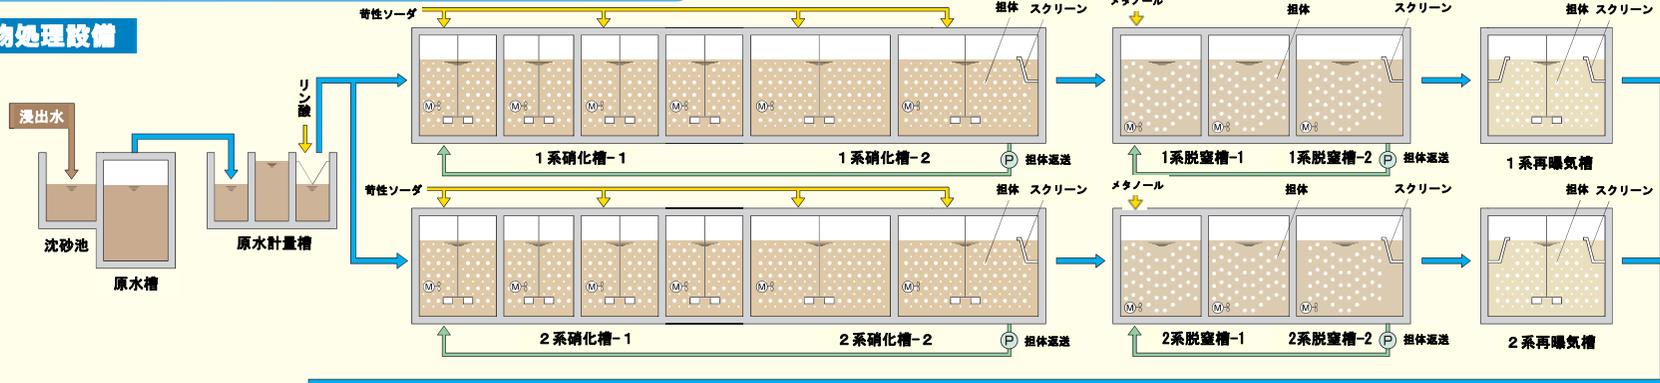

物理化学処理設備

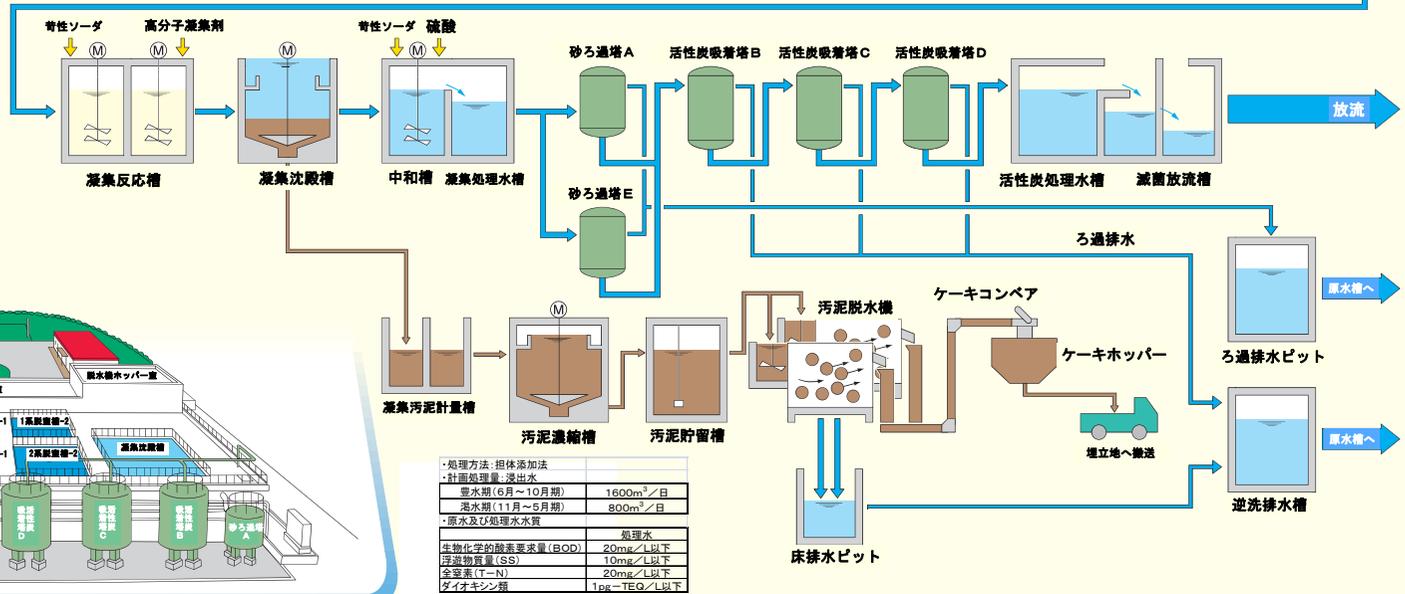

浸出水処理施設

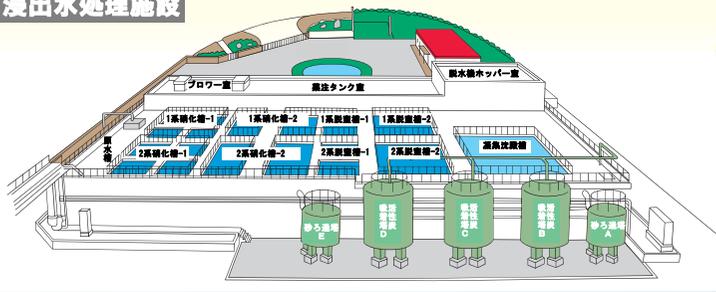

・処理方法: 担体添加法	
・計画処理量: 浸出水	
常水期(6月~10月期)	1600m ³ /日
湛水期(11月~5月期)	800m ³ /日
・原水及び処理水水质	
処理水	
生物化学的酸素要求量(BOD)	20mg/L以下
浮遊物質量(SS)	10mg/L以下
全窒素(T-N)	20mg/L以下
ダイオキシン値	1pg-TEQ/L以下