

形質変更時要届出区域台帳

名古屋市

整理番号	整 2024-2	指定年月日・指定番号	令和6年6月20日 指 - 239	所在地	名古屋市北区名城一丁目4番1の一部		
調製・訂正年月日		令和6年6月20日（令和6年9月4日一部追加、令和6年12月11日一部追加、令和8年9月11日一部追加）					
形質変更時要届出区域の概況		公園			面積	当初指定時：6,469.46 m ² 一部追加後：6,611.21 m ² 一部追加後：7,750.87 m ² 一部追加後：8,549.27 m ²	
法第14条第3項の規定に基づき指定された形質変更時要届出区域にあっては、その旨				法第14条第3項の規定に基づき指定された形質変更時要届出区域である。			
最大形質変更深さより1メートルを超える深さの位置について試料採取等の対象としなかった土壌汚染状況調査の結果により指定された形質変更時要届出区域にあっては、その旨、当該試料採取等の対象としなかった深さの位置及び特定有害物質の種類							
土壌汚染のおそれの把握等、試料採取等を行う区画の選定等又は試料採取等を省略した土壌汚染状況調査の結果により指定された形質変更時要届出区域にあっては、その旨及び当該省略の理由							
汚染の除去等の措置が講じられた形質変更時要届出区域にあっては、その旨及び当該汚染の除去等の措置							
第58条第5項第10号から第13号までに該当する区域にあっては、その旨							
形質変更時要届出区域内の土壌の汚染状態	報告受理年月日	指定に係る特定有害物質の種類		適合しない基準項目		指定調査機関の名称	
	R6. 1. 23	鉛及びその化合物		含有量基準・ 溶出量基準 ・第二溶出量基準		一般財団法人東海技術センター	
	R6. 3. 22	鉛及びその化合物（施工の円滑化のため）		含有量基準・ 溶出量基準 ・第二溶出量基準		一般財団法人東海技術センター	
	R6. 6. 6	鉛及びその化合物		含有量基準・ 溶出量基準 ・第二溶出量基準		一般財団法人東海技術センター	
	R6. 9. 17	鉛及びその化合物		含有量基準 ・ 溶出量基準 ・第二溶出量基準		株式会社アサノ大成基礎エンジニアリング	
	R8. 8. 4	鉛及びその化合物		含有量基準・ 溶出量基準 ・第二溶出量基準		株式会社東立テクノクラシー	
土地の形質の変更の実施状況	届出(着手)時期	完了時期	土地の形質の変更の種類		実施者	土壌搬出	汚染土壌の処理方法
						有・無	
						有・無	
						有・無	
						有・無	

備考 1 この用紙の大きさは、日本産業規格A4とすること。
2 「形質変更時要届出区域内の土壌の汚染状態」については、土壌その他の試料の採取を行った日、当該試料の測定の結果等を記載した書類を添付すること。

形質変更時要届出区域内の土壤の汚染状態

- 1 形質変更時要届出区域の所在地
名古屋市北区名城一丁目 4番 1の一部
(詳細は4のとおり)
- 2 試料の採取を行った日
令和5年11月9日、令和6年1月24日～25日、令和6年5月15日、
令和6年7月22日～8月9日、令和8年5月19日～20日、令和8年5月22日、
令和8年5月25日～27日、令和8年6月1日
- 3 調査結果
表のとおり
- 4 形質変更時要届出区域及び試料採取位置図
別図のとおり

表-1 B3-4土壌分析結果（表層調査）(令和5年度調査)

特定有害物質の種類	溶出量 (mg/l)	
	結果	基準
カドミウム	0.0003未満	0.01以下
全シアン	検出されず	検出されないこと
鉛	0.025	0.01以下
六価クロム	0.01未満	0.05以下
砒素	0.005未満	0.01以下
総水銀	0.0005未満	0.0005以下
アルキル水銀	検出されず	検出されないこと
セレン	0.002未満	0.01以下
ふっ素	1.5	0.8以下
ほう素	0.05	1以下

備考1 検出されずとはシアン化合物は0.1mg/L未満であることを、
アルキル水銀は0.0005mg/l未満であることを示す。

備考2 網掛けは基準不適合を示す。

特定有害物質の種類	含有量 (mg/kg)	
	結果	基準
カドミウム及びその化合物	1未満	150以下
シアン化合物	1未満	50以下
鉛及びその化合物	65	150以下
六価クロム化合物	2未満	250以下
砒素及びその化合物	1.3	150以下
水銀及びその化合物	0.07	15以下
セレン及びその化合物	0.5未満	150以下
ふっ素及びその化合物	18	4,000以下
ほう素及びその化合物	5未満	4,000以下

表-2 土壌分析結果（表層調査）(令和6年度調査)

調査地点名（採取区画）		鉛及びその化合物	
		溶出量 (単位：mg/L)	含有量 (単位：mg/kg)
B1区画	B1 -3	0.009	17
	B1 -4	0.008	9
	B1 -5	0.017	7
	B1 -7	0.027	16
	B1 -8	0.029	13
	B1 -9	<0.005	15
B2区画	B2 -1	0.010	13
	B2 -2	0.016	14
	B2 -3	0.056	33
	B2 -4	0.024	30
	B2 -5	0.053	25
	B2 -7	0.029	20
	B2 -8	0.048	60
	B2 -9	0.025	24
	B3 -1	0.056	50
B3区画	B3 -2	< 0.005	60
	B3 -3	0.030	42
	B3 -4	0.068	57
	B3 -5	0.051	60
	B3 -7	0.037	54
	B3 -8	0.035	41
B4区画	B4 -1	0.013	12
	B4 -4	0.024	70
B5区画	B5 -1	< 0.005	9
	B5 -7	0.019	18
C1区画	C1 -3	0.029	22
	C1 -4	< 0.005	22
	C1 -6	0.027	< 5
	C1 -8	0.005	< 5
	C1 -9	0.020	15
C2区画	C2 -2	0.020	14
	C2 -3	0.016	12
	C2 -4	< 0.005	7
	C2 -5	< 0.005	25
	C2 -6	0.005	18
	C2 -8	0.005	17
	C2 -9	< 0.005	13
定量下限値		0.005	5
基準		0.01以下	150以下

備考 網掛けは基準不適合を示す。

調査地点名（採取区画）		鉛及びその化合物	
		溶出量 (単位：mg/L)	含有量 (単位：mg/kg)
C3区画	C3 -3	< 0.005	12
	C3 -6	0.006	19
	C3 -9	0.020	14
C4区画	C4 -2	< 0.005	6
	C4 -3	0.006	20
	C4 -5	< 0.005	7
	C4 -6	0.017	13
	C4 -7	< 0.005	16
	C4 -8	0.032	35
	C4 -9	0.030	18
C5区画	C5 -1	0.016	12
	C5 -2	0.014	17
	C5 -3	0.013	11
	C5 -4	0.014	5
	C5 -5	< 0.005	14
	C5 -6	0.025	12
	C5 -7	0.019	8
	C5 -8	0.008	10
	C5 -9	0.015	15
C6区画	C6 -2	< 0.005	7
D2区画	D2 -1	< 0.005	23
	D2 -5	< 0.005	9
	D2 -6	< 0.005	10
	D2 -9	0.005	17
F3区画	F3 -1	0.023	21
	F3 -4	0.020	30
	F3 -5	0.022	23
	F3 -7	0.029	32
	F3 -8	0.018	26
F4区画	F4 -1	0.063	78
	F4 -2	0.024	19
	F4 -4	0.013	17
	F4 -5	0.021	33
	F4 -7	0.043	38
F5区画	F5 -1	0.014	19
	F5 -2	0.013	26
G4区画	G4 -9	0.025	27
定量下限値		0.005	5
基準		0.01以下	150以下

備考 網掛けは基準不適合を示す。

表-3 土壌分析結果（詳細調査）(令和6年度調査)

採取深度	採取区画：B3-4区画	
	鉛及びその化合物	
	溶出量 (単位：mg/L)	含有量 (単位：mg/kg)
地表面～深度 0.5m	0.068	57
深度 1.0m	0.009	62
深度 2.0m	0.042	58
深度 3.0m	0.005	5
深度 4.0m	< 0.005	5
深度 5.0m	< 0.005	< 5
深度 6.0m	0.005	< 5
定量下限値	0.005	5
基準	0.01以下	150以下

備考1 網掛けは基準不適合を示す。

備考2 斜字は再掲を示す。

表-4 地下水分析結果（令和6年度調査）

項目	採取区画：B3-4区画
	鉛及びその化合物
	地下水 (単位：mg/L)
地下水	< 0.005
定量下限値	0.005
基準	0.01以下

表-5 分析結果（現況地表面）（令和6年度調査）

調査地点名（採取区画）		鉛及びその化合物	
		溶出量 （単位：mg/L）	含有量 （単位：mg/kg）
-E-5区画	-E-5 -3	0.015	7
-E-4区画	-E-4 -9	< 0.005	9
-F-4区画	-F-4 -7	< 0.005	8
	-F-4 -8	< 0.005	8
	-F-4 -6	< 0.005	8
-G-4区画	-G-4 -4	< 0.005	8
	-G-4 -5	< 0.005	7
	-G-4 -3	< 0.005	< 5
-H-4区画	-H-4 -1	< 0.005	15
	-H-4 -2	< 0.005	13
-H-3区画	-H-3 -9	< 0.005	17
-I-3区画	-I-3 -7	< 0.005	15
	-I-3 -5	< 0.005	16
定量下限値		0.005	5
基準		0.01以下	150以下

備考 網掛けは基準不適合を示す。

表-6 分析結果（盛土地表面）（令和6年度調査）

調査地点名（採取区画）		鉛及びその化合物	
		溶出量 （単位：mg/L）	含有量 （単位：mg/kg）
-F-4区画	-F-4 -7	0.005	8
	-F-4 -8	< 0.005	5
	-F-4 -9	< 0.005	6
-G-4区画	-G-4 -5	< 0.005	9
	-G-4 -6	< 0.005	8
-H-4区画	-H-4 -1-1	0.011	33
	-H-4 -1-2	0.014	20
	-H-4 -2	0.015	26
-H-3区画	-H-3 -8	0.034	43
定量下限値		0.005	5
基準		0.01以下	150以下

備考 網掛けは基準不適合を示す。

表-7 土壌分析結果（表層調査）（令和6年度調査）

鉛及びその化合物			
No.	地点名	溶出量(mg/L)	含有量(mg/kg)
1	A-1"-4	<0.001	<15
2	A-1"-7	<0.001	20
3	A-1"-8	<0.001	21
4	A-1-2	<0.001	28
5	A-1-3	<0.001	<15
6	A-1-5	<0.001	<15
7	A-1-6	<0.001	<15
8	A-1-9	<0.001	<15
9	A-2-3	<0.001	<15
10	A-2-6	<0.001	<15
11	A-2-7	<0.001	<15
12	A-2-8	<0.001	<15
13	A-2-9	<0.001	<15
14	A-3-1	<0.001	<15
15	A-3-2	<0.001	<15
16	A-3-3	<0.001	<15
17	A-3-4	<0.001	<15
18	A-3-5	<0.001	<15
19	A-3-6	<0.001	<15
20	A-3-7	<0.001	<15
21	A-3-8	<0.001	<15
22	A-3-9	<0.001	<15
23	A-4-1	<0.001	<15
24	A-4-2	<0.001	17
25	A-4-3	<0.001	19
26	A-4-4	<0.001	<15
27	A-4-5	<0.001	<15
28	A-4-6	0.005	15
29	A-4-7	<0.001	<15
30	A-4-8	<0.001	<15
31	A-4-9	<0.001	<15
32	A-5-1	<0.001	<15
33	A-5-2	0.001	22
34	A-5-3	<0.001	<15
35	A-5-4	<0.001	<15
36	A-5-5	<0.001	<15
37	A-5-6	<0.001	<15
38	A-5-7	<0.001	<15
39	A-5-8	<0.001	<15
40	A-5-9	0.001	<15
41	A-6-1	<0.001	<15
42	A-6-2	0.003	<15
43	A-6-3	<0.001	<15
44	A-6-4	<0.001	<15
45	A-6-5	<0.001	<15
46	A-6-6	<0.001	<15
47	A-6-7	<0.001	<15
48	A-6-8	0.001	<15
49	A-6-9	<0.001	<15
50	A-7-1	<0.001	<15
基準		0.01以下	150以下
報告下限値		0.001	15

鉛及びその化合物			
No.	地点名	溶出量(mg/L)	含有量(mg/kg)
51	A-7-2	0.002	15
52	A-7-3	0.001	22
53	A-7-4	<0.001	20
54	A-7-5	<0.001	51
55	A-7-6	<0.001	<15
56	A-7-9	0.013	78
57	A-8-2	0.011	40
58	A-8-3	<0.001	20
59	A-8-4	<0.001	<15
60	A-8-5	0.009	21
61	A-8-6	0.006	<15
62	A-8-7	<0.001	<15
63	A-8-8	<0.001	<15
64	A-9-2	0.002	17
65	B-2"-4	<0.001	<15
66	B-2"-7	<0.001	<15
67	B-2"-8	<0.001	<15
68	B-1"-1	0.003	<15
69	B-1"-2	<0.001	<15
70	B-1"-3	<0.001	20
71	B-1"-4	<0.001	<15
72	B-1"-6	<0.001	<15
73	B-3-6	<0.001	<15
74	B-3-9	0.001	20
75	B-4-2	<0.001	<15
76	B-4-3	0.002	<15
77	B-4-5	0.004	<15
78	B-4-6	0.001	<15
79	B-4-7	<0.001	<15
80	B-4-8	0.001	<15
81	B-4-9	0.006	<15
82	B-5-2	<0.001	<15
83	B-5-3	0.001	19
84	B-5-4	<0.001	<15
85	B-5-5	<0.001	<15
86	B-5-6	0.001	<15
87	B-5-8	0.001	26
88	B-5-9	0.012	<15
89	B-6-1	0.001	<15
90	B-6-2	<0.001	<15
91	B-6-3	<0.001	<15
92	B-6-4	<0.001	16
93	B-6-5	<0.001	<15
94	B-6-6	0.010	<15
95	B-6-8	<0.001	<15
96	B-6-9	<0.001	<15
97	B-7-3	<0.001	<15
98	C-3"-5	<0.001	<15
99	C-3"-6	<0.001	<15
100	C-3"-8	<0.001	<15
基準		0.01以下	150以下
報告下限値		0.001	15

備考 網掛けは基準不適合を示す。

鉛及びその化合物			
No.	地点名	溶出量(mg/L)	含有量(mg/kg)
101	C-3"-9	<0.001	<15
102	C-2"-2	<0.001	30
103	C-2"-3	0.002	<15
104	C-2"-4	0.009	<15
105	C-2"-5	<0.001	<15
106	C-2"-6	<0.001	<15
107	C-2"-7	0.008	<15
108	C-2"-8	<0.001	<15
109	C-2"-9	<0.001	<15
110	C-1"-1	0.001	<15
111	C-1"-2	<0.001	<15
112	C-1"-3	0.003	<15
113	C-1"-4	0.001	<15
114	C-1"-5	<0.001	<15
115	C-1"-6	0.002	<15
116	C-1"-7	<0.001	<15
117	C-1"-8	<0.001	<15
118	C-1-1	<0.001	<15
119	C-6-1	0.003	<15
120	C-6-3	<0.001	<15
121	C-6-4	<0.001	<15
122	C-6-5	<0.001	<15
123	C-6-6	<0.001	15
124	D-1"-6	0.004	<15
125	D-1"-9	0.002	<15
126	D-1-3	<0.001	<15
127	D-1-4	0.005	<15
128	D-1-5	<0.001	<15
129	D-1-6	<0.001	<15
130	D-1-7	<0.001	37
131	D-1-8	0.002	<15
132	D-6-3	0.001	20
133	D-6-6	<0.001	26
134	E-1-9	0.002	<15
135	E-2-3	0.006	17
136	E-2-6	<0.001	<15
137	E-3-2	<0.001	30
138	E-3-3	0.002	66
139	E-3-5	0.004	52
140	A-1-7	<0.001	<15
141	A-2-1	<0.001	<15
142	A-2-2	<0.001	<15
143	A-2-3	<0.001	<15
144	A-2-4	<0.001	<15
145	A-2-5	<0.001	<15
146	A-2-6	<0.001	15
147	A-2-7	<0.001	<15
148	A-2-8	<0.001	<15
149	A-2-9	<0.001	<15
150	A-3-1	<0.001	<15
基準		0.01以下	150以下
報告下限値		0.001	15

鉛及びその化合物			
No.	地点名	溶出量(mg/L)	含有量(mg/kg)
151	A-3-2	<0.001	<15
152	A-3-3	<0.001	<15
153	A-3-4	<0.001	<15
154	A-3-5	<0.001	<15
155	A-3-6	<0.001	<15
156	A-3-7	<0.001	<15
157	A-3-8	<0.001	<15
158	A-3-9	0.001	15
159	A-4-1	<0.001	16
160	A-4-2	<0.001	<15
161	A-4-3	<0.001	<15
162	A-4-4	<0.001	29
163	A-4-5	<0.001	<15
164	A-4-6	0.001	<15
165	A-4-7	0.001	<15
166	A-4-8	<0.001	<15
167	A-4-9	<0.001	<15
168	A-5-1	<0.001	<15
169	A-5-2	0.001	<15
170	A-5-3	<0.001	<15
171	A-5-4	<0.001	18
172	A-5-5	<0.001	<15
173	A-5-6	<0.001	<15
174	A-5-7	<0.001	<15
175	A-5-8	<0.001	<15
176	A-5-9	0.001	<15
177	A-6-1	<0.001	<15
178	A-6-2	<0.001	<15
179	A-6-3	<0.001	<15
180	A-6-4	0.001	<15
181	A-6-5	<0.001	<15
182	A-6-6	<0.001	<15
183	A-6-7	<0.001	<15
184	A-6-8	<0.001	<15
185	A-6-9	<0.001	<15
186	A-7-1	<0.001	<15
187	A-7-2	0.001	<15
188	A-7-3	<0.001	<15
189	A-7-4	<0.001	35
190	A-7-5	<0.001	<15
191	A-7-6	<0.001	<15
192	A-7-7	<0.001	<15
193	A-7-8	<0.001	<15
194	A-7-9	<0.001	<15
195	A-8-1	<0.001	77
196	A-8-2	<0.001	<15
197	A-8-3	<0.001	<15
198	B-2-4	<0.001	<15
199	B-2-5	<0.001	<15
200	B-2-7	0.001	27
基準		0.01以下	150以下
報告下限値		0.001	15

鉛及びその化合物			
No.	地点名	溶出量(mg/L)	含有量(mg/kg)
201	B-2-8	<0.001	<15
202	B-2-9	<0.001	<15
203	B-3-1	<0.001	<15
204	B-3-2	<0.001	<15
205	B-3-3	<0.001	<15
206	B-3-4	<0.001	<15
207	B-3-5	<0.001	<15
208	B-3-6	0.001	<15
209	B-3-7	<0.001	<15
210	B-3-8	0.001	<15
211	B-3-9	0.002	<15
212	B-4-1	0.001	<15
213	B-4-2	<0.001	<15
214	B-4-3	<0.001	<15
215	B-4-4	0.001	<15
216	B-4-5	0.001	<15
217	B-4-6	<0.001	<15
218	B-4-7	<0.001	<15
219	B-4-8	<0.001	<15
220	B-4-9	<0.001	<15
221	B-5-1	<0.001	<15
222	B-5-2	<0.001	<15
223	B-5-3	<0.001	<15
224	B-5-4	<0.001	<15
225	B-5-5	0.001	<15
226	B-5-6	<0.001	<15
227	B-5-7	0.001	<15
228	B-5-8	<0.001	<15
229	B-5-9	<0.001	<15
230	B-6-1	<0.001	<15
231	B-6-2	0.001	<15
232	B-6-3	0.001	<15
233	B-6-4	<0.001	<15
234	B-6-5	<0.001	<15
235	B-6-6	<0.001	16
236	B-6-7	<0.001	<15
237	B-6-8	0.005	<15
238	B-6-9	<0.001	15
239	B-7-1	<0.001	<15
240	B-7-2	0.007	<15
241	B-7-3	0.002	<15
242	B-7-4	<0.001	<15
243	B-7-5	<0.001	<15
244	B-7-6	<0.001	<15
245	B-7-7	<0.001	<15
246	B-7-8	0.010	20
247	B-7-9	0.015	<15
248	B-8-1	<0.001	<15
249	B-8-2	<0.001	<15
250	B-8-3	<0.001	<15
基準		0.01以下	150以下
報告下限値		0.001	15

備考 網掛けは基準不適合を示す。

鉛及びその化合物			
No.	地点名	溶出量(mg/L)	含有量(mg/kg)
251	-C-3-1	<0.001	<15
252	-C-3-2	<0.001	<15
253	-C-3-4	<0.001	<15
254	-C-3-5	0.001	<15
255	-C-3-6	0.001	<15
256	-C-3-7	0.001	<15
257	-C-3-8	<0.001	<15
258	-C-3-9	<0.001	<15
259	-C-4-1	<0.001	20
260	-C-4-2	0.003	<15
261	-C-4-3	0.002	<15
262	-C-4-4	<0.001	<15
263	-C-4-5	<0.001	<15
264	-C-4-6	0.007	<15
265	-C-4-7	0.007	<15
266	-C-4-8	<0.001	<15
267	-C-4-9	<0.001	<15
268	-C-5-1	<0.001	<15
269	-C-5-2	<0.001	<15
270	-C-5-3	<0.001	<15
271	-C-5-4	0.004	<15
272	-C-5-5	0.006	<15
273	-C-5-6	0.005	<15
274	-C-5-7	0.003	<15
275	-C-5-8	0.006	<15
276	-C-5-9	<0.001	<15
277	-C-6-1	0.005	<15
278	-C-6-2	0.007	<15
279	-C-6-3	<0.001	<15
280	-C-6-4	0.009	<15
281	-C-6-5	<0.001	<15
282	-C-6-6	0.006	<15
283	-C-6-7	0.008	<15
284	-C-6-8	<0.001	<15
285	-C-6-9	<0.001	<15
286	-C-7-1	<0.001	<15
287	-C-7-2	0.001	<15
288	-C-7-3	<0.001	<15
289	-C-7-4	0.001	<15
290	-C-7-5	<0.001	<15
291	-C-7-6	0.002	<15
292	-C-7-7	<0.001	<15
293	-C-7-8	<0.001	<15
294	-C-7-9	<0.001	<15
295	-C-8-1	<0.001	<15
296	-C-8-2	0.001	<15
297	-C-8-3	0.001	15
298	-C-8-5	0.006	24
299	-C-8-6	<0.001	<15
300	-C-8-8	0.014	<15
基準		0.01以下	150以下
報告下限値		0.001	15

備考 網掛けは基準不適合を示す。

鉛及びその化合物			
No.	地点名	溶出量(mg/L)	含有量(mg/kg)
301	-C-8-9	0.005	<15
302	-D-3-7	<0.001	<15
303	-D-4-1	<0.001	<15
304	-D-4-2	<0.001	<15
305	-D-4-4	0.002	<15
306	-D-4-5	<0.001	<15
307	-D-4-6	<0.001	<15
308	-D-4-7	<0.001	<15
309	-D-4-8	<0.001	<15
310	-D-4-9	<0.001	<15
311	-D-5-1	0.005	48
312	-D-5-2	<0.001	<15
313	-D-5-3	<0.001	<15
314	-D-5-4	<0.001	<15
315	-D-5-5	<0.001	<15
316	-D-5-6	<0.001	<15
317	-D-5-7	<0.001	<15
318	-D-5-8	<0.001	<15
319	-D-5-9	<0.001	<15
320	-D-6-1	<0.001	<15
321	-D-6-2	<0.001	<15
322	-D-6-3	<0.001	<15
323	-D-6-4	<0.001	<15
324	-D-6-5	<0.001	<15
325	-D-6-6	<0.001	<15
326	-D-6-7	<0.001	<15
327	-D-6-8	<0.001	<15
328	-D-6-9	<0.001	17
329	-D-7-1	<0.001	<15
330	-D-7-2	<0.001	<15
331	-D-7-3	<0.001	<15
332	-D-7-4	<0.001	<15
333	-D-7-5	<0.001	<15
334	-D-7-7	<0.001	<15
335	-E-4-7	<0.001	<15
336	-E-4-8	<0.001	<15
337	-E-5-1	<0.001	<15
338	-E-5-2	<0.001	<15
339	-E-5-4	<0.001	<15
340	-E-5-5	<0.001	<15
341	-E-5-6	0.020	18
342	-E-5-7	<0.001	<15
343	-E-5-8	0.003	<15
344	-E-5-9	0.006	<15
345	-E-6-1	<0.001	<15
346	-E-6-2	<0.001	18
347	-E-6-4	<0.001	<15
348	-E-6-5	<0.001	<15
349	-E-6-7	<0.001	<15
350	-F-4-9	<0.001	<15
基準		0.01以下	150以下
報告下限値		0.001	15

備考 網掛けは基準不適合を示す。

鉛及びその化合物			
No.	地点名	溶出量(mg/L)	含有量(mg/kg)
351	-F-5-1	<0.001	19
352	-F-5-2	0.031	25
353	-F-5-3	0.001	<15
354	-F-5-4	0.004	21
355	-F-5-5	<0.001	19
356	-F-5-7	0.003	45
357	-G-4-6	0.005	<15
358	-G-4-7	<0.001	<15
359	-G-4-8	<0.001	<15
360	-G-4-9	<0.001	<15
361	-G-5-1	0.001	21
362	-G-5-2	<0.001	<15
363	-G-5-3	<0.001	<15
364	-G-5-4	0.007	<15
365	-G-5-5	<0.001	<15
366	-G-5-6	<0.001	<15
367	-G-5-9	<0.001	<15
368	-G-6-3	0.005	<15
369	-G-6-6	<0.001	<15
370	-G-6-9	<0.001	19
371	-G-7-6	<0.001	<15
372	-G-7-9	<0.001	<15
373	-H-4-3	<0.001	18
374	-H-4-3'	0.002	22
375	-H-4-4	0.009	22
376	-H-4-5	<0.001	<15
377	-H-4-7	0.007	35
378	-H-5-1	0.009	22
379	-H-5-4	0.012	25
380	-H-5-5	0.003	20
381	-H-5-7	0.002	48
382	-H-5-8	<0.001	26
383	-H-6-1	0.002	46
384	-H-6-2	0.002	50
385	-H-6-3	<0.001	17
386	-H-6-4	<0.001	<15
387	-H-6-5	0.001	42
388	-H-6-6	<0.001	18
389	-H-6-7	<0.001	<15
390	-H-6-8	<0.001	360
391	-H-6-9	<0.001	18
392	-H-7-1	<0.001	<15
393	-H-7-2	<0.001	<15
394	-H-7-3	0.002	17
395	-H-7-4	<0.001	<15
396	-H-7-5	<0.001	15
397	-H-7-6	0.002	45
398	-H-7-7	0.007	24
399	-H-7-8	0.001	17
400	-H-7-9	0.001	30
基準		0.01以下	150以下
報告下限値		0.001	15

備考 網掛けは基準不適合を示す。

鉛及びその化合物			
No.	地点名	溶出量(mg/L)	含有量(mg/kg)
401	-H-8-1	<0.001	49
402	-H-8-2	<0.001	17
403	-H-8-3	<0.001	<15
404	-H-8-5	<0.001	66
405	-H-8-6	0.006	27
406	-H-8-9	<0.001	37
407	-H-11-3	<0.001	19
408	-H-11-5	<0.001	<15
409	-H-11-6	<0.001	27
410	-H-11-9	<0.001	27
411	-I-3-7	<0.001	17
412	-I-3-7'	<0.001	23
413	-I-3-8	<0.001	23
414	-I-3-9	<0.001	35
415	-I-6-4	<0.001	17
416	-I-6-7	0.002	32
417	-I-7-1	0.005	19
418	-I-7-4	<0.001	25
419	-I-7-7	0.002	36
420	-I-7-8	0.003	33
421	-I-8-1	<0.001	41
422	-I-8-2	<0.001	19
423	-I-8-3	<0.001	30
424	-I-8-4	<0.001	38
425	-I-8-5	<0.001	<15
426	-I-8-6	<0.001	26
427	-I-8-7	0.001	<15
428	-I-8-8	0.001	30
429	-I-8-9	<0.001	26
430	-I-9-1	<0.001	19
431	-I-9-2	<0.001	16
432	-I-9-3	<0.001	29
433	-I-9-5	0.013	33
434	-I-9-6	<0.001	36
435	-I-9-8	<0.001	30
436	-I-9-9	0.002	50
437	-I-10-3	0.013	29
438	-I-10-7	<0.001	21
439	-I-10-8	0.001	21
440	-I-11-1	<0.001	27
441	-I-11-2	<0.001	<15
442	-I-11-3	<0.001	25
443	-I-11-4	<0.001	20
444	-I-11-5	<0.001	53
445	-I-11-6	<0.001	20
446	-I-11-7	<0.001	24
447	-I-11-8	<0.001	22
448	-I-11-9	<0.001	17
449	-I-12-1	0.001	20
450	-I-12-2	<0.001	39
基準		0.01以下	150以下
報告下限値		0.001	15


備考 網掛けは基準不適合を示す。

鉛及びその化合物			
No.	地点名	溶出量(mg/L)	含有量(mg/kg)
451	-I-12-3	<0.001	61
452	-I-12-5	0.001	<15
453	-I-12-6	<0.001	16
454	-I-12-8	<0.001	<15
455	-I-12-9	<0.001	24
456	-I-13-3	0.002	18
457	-I-13-6	0.001	<15
458	-J-8-1	0.001	<15
459	-J-8-2	0.001	<15
460	-J-8-4	<0.001	26
461	-J-8-5	<0.001	<15
462	-J-8-7	<0.001	26
463	-J-8-8	0.001	33
464	-J-9-1	<0.001	37
465	-J-9-2	<0.001	140
466	-J-9-4	<0.001	36
467	-J-9-5	<0.001	21
468	-J-9-7	<0.001	40
469	-J-9-8	0.001	29
470	-J-10-1	0.001	29
471	-J-10-2	<0.001	46
472	-J-10-4	<0.001	24
473	-J-10-5	<0.001	19
474	-J-10-8	<0.001	26
475	-J-10-9	0.002	29
476	-J-11-2	<0.001	20
477	-J-11-3	0.001	30
478	-J-11-4	<0.001	19
479	-J-11-5	0.002	26
480	-J-11-6	0.001	28
481	-J-11-7	<0.001	17
482	-J-11-8	0.003	29
483	-J-11-9	0.001	25
484	-J-12-1	<0.001	32
485	-J-12-2	<0.001	22
486	-J-12-3	<0.001	17
487	-J-12-4	<0.001	16
488	-J-12-5	<0.001	26
489	-J-12-6	<0.001	<15
490	-J-12-7	<0.001	53
491	-J-12-8	<0.001	25
492	-J-12-9	<0.001	37
493	-J-13-1	0.003	41
494	-J-13-2	<0.001	25
495	-J-13-3	<0.001	33
496	-J-13-4	0.004	<15
497	-J-13-5	<0.001	<15
498	-J-13-6	<0.001	<15
基準		0.01以下	150以下
報告下限値		0.001	15

表-8 土壌分析結果（表層調査）（令和8年度）

鉛及びその化合物			鉛及びその化合物			鉛及びその化合物			地点名		鉛及びその化合物	
地点名	溶出量(mg/L)	含有量(mg/kg)	地点名	溶出量(mg/L)	含有量(mg/kg)	地点名	溶出量(mg/L)	含有量(mg/kg)			土壌溶出量(mg/L)	土壌含有量(mg/kg)
-A-8-4	0.001	16	C-7-1	0.003	<15	F-4-3	<0.001	15	既往調査結果	A-7-9	0.013	78
A-7-7	<0.001	<15	C-7-2	<0.001	<15	F-4-6	0.002	<15		A-8-2	0.011	40
A-7-8	0.018	44	C-7-3	0.003	<15	F-4-8	0.008	18		F-4-2	0.024	19
A-8-1	<0.001	<15	C-7-4	0.004	<15	F-4-9	0.001	<15		F-4-5	0.021	33
A-8-9	<0.001	<15	C-7-5	<0.001	<15	F-5-3	0.002	<15		F-5-2	0.013	26
A-9-4	<0.001	17	C-7-6	0.001	<15	F-5-5	<0.001	<15		-A-7-7	<0.001	<15
B-6-7	0.006	47	C-7-9	0.004	<15	F-5-6	<0.001	<15		-A-8-1	<0.001	77
B-7-1	0.007	<15	D-5-4	0.013	28	F-5-9	0.001	<15		-A-8-2	<0.001	<15
B-7-2	0.01	<15	D-5-7	0.012	19	F-6-3	<0.001	<15		A-7-1	<0.001	<15
B-7-4	0.001	<15	D-6-1	0.007	22	F-6-6	0.001	<15		A-7-4	<0.001	20
B-7-5	0.011	16	D-6-4	0.009	27	F-6-9	0.002	<15		A-7-5	<0.001	51
B-7-6	0.004	<15	E-2-5	0.001	<15	基準値	0.01以下	150以下		A-7-6	<0.001	<15
B-7-7	0.012	<15	E-2-8	<0.001	<15					A-8-3	<0.001	20
B-7-8	0.009	<15	E-3-1	<0.001	<15					A-8-4	<0.001	<15
B-7-9	0.005	<15	E-3-4	<0.001	<15					A-8-5	0.009	21
B-8-1	0.005	<15	E-4-4	0.009	<15					A-8-6	0.006	<15
B-8-2	<0.001	<15	E-4-7	0.012	<15					A-8-7	<0.001	<15
B-8-3	0.003	<15	E-5-1	0.003	<15					A-8-8	<0.001	<15
B-8-5	0.006	<15	E-5-3	0.013	21					A-9-2	0.002	17
B-8-6	0.007	<15	E-5-4	<0.001	18					B-6-8	<0.001	<15
B-9-2	0.004	<15	E-5-6	0.004	17					B-6-9	<0.001	<15
B-9-3	<0.001	20	E-5-7	0.005	<15				B-7-3	<0.001	<15	
B-9-6	<0.001	<15	E-6-3	0.004	<15				E-2-3	0.006	17	
C-6-7	0.006	<15	F-3-6	0.01	19				E-2-6	<0.001	<15	
C-6-8	<0.001	20	F-3-9	<0.001	<15				E-3-2	<0.001	30	
C-6-9	0.009	<15	基準値	0.01以下	150以下				基準値	0.01以下	150以下	
基準値	0.01以下	150以下										


備考 網掛けは基準不適合を示す。
斜字は再掲を示す。

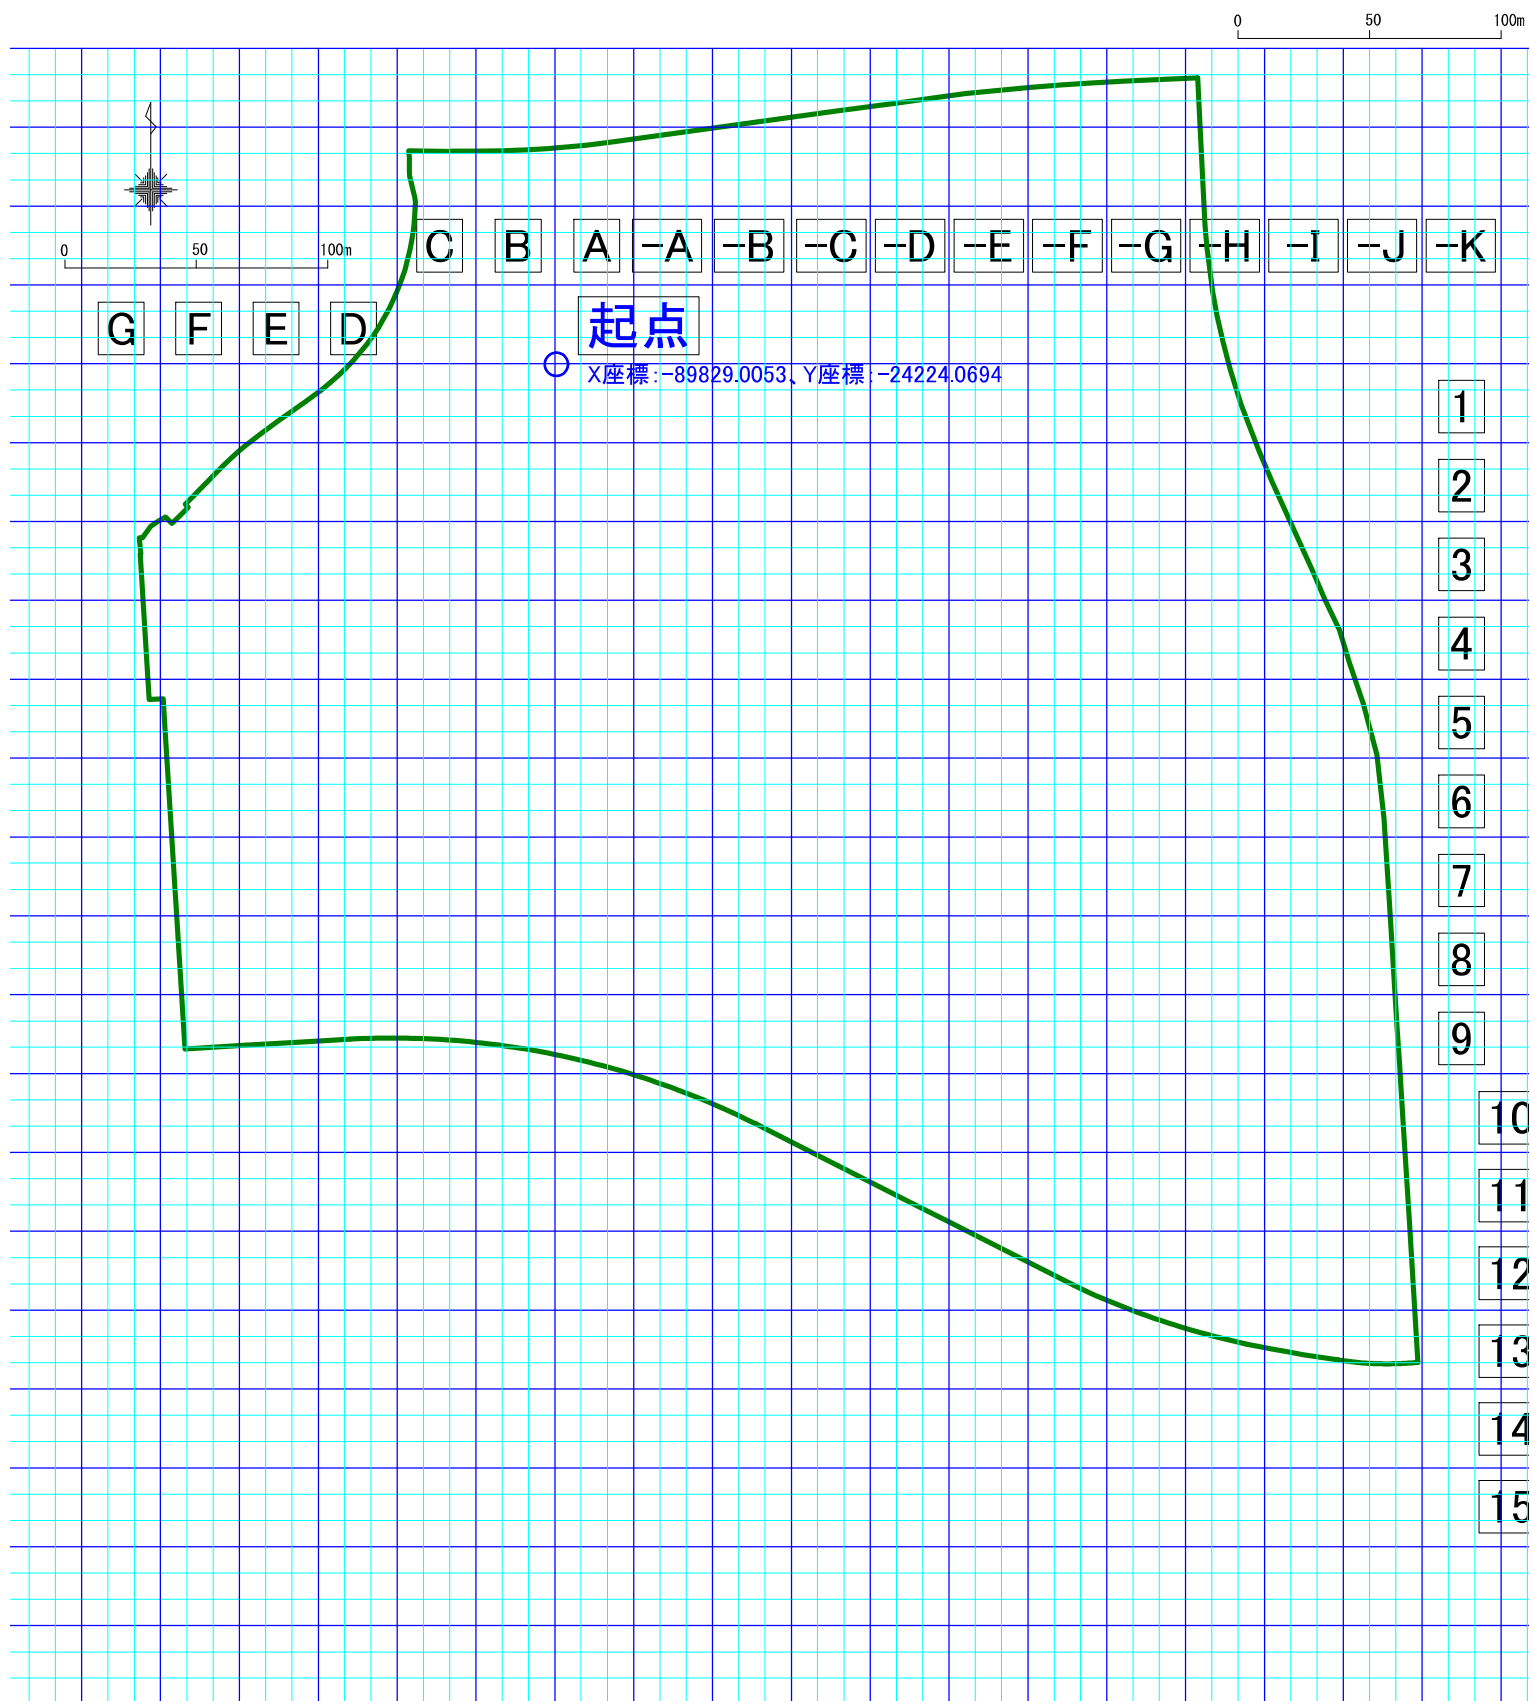


凡 例


- 筆(北区名城一丁目4番1)
- 30m格子
- 単位区画(10m格子)

調査対象区画の設定例



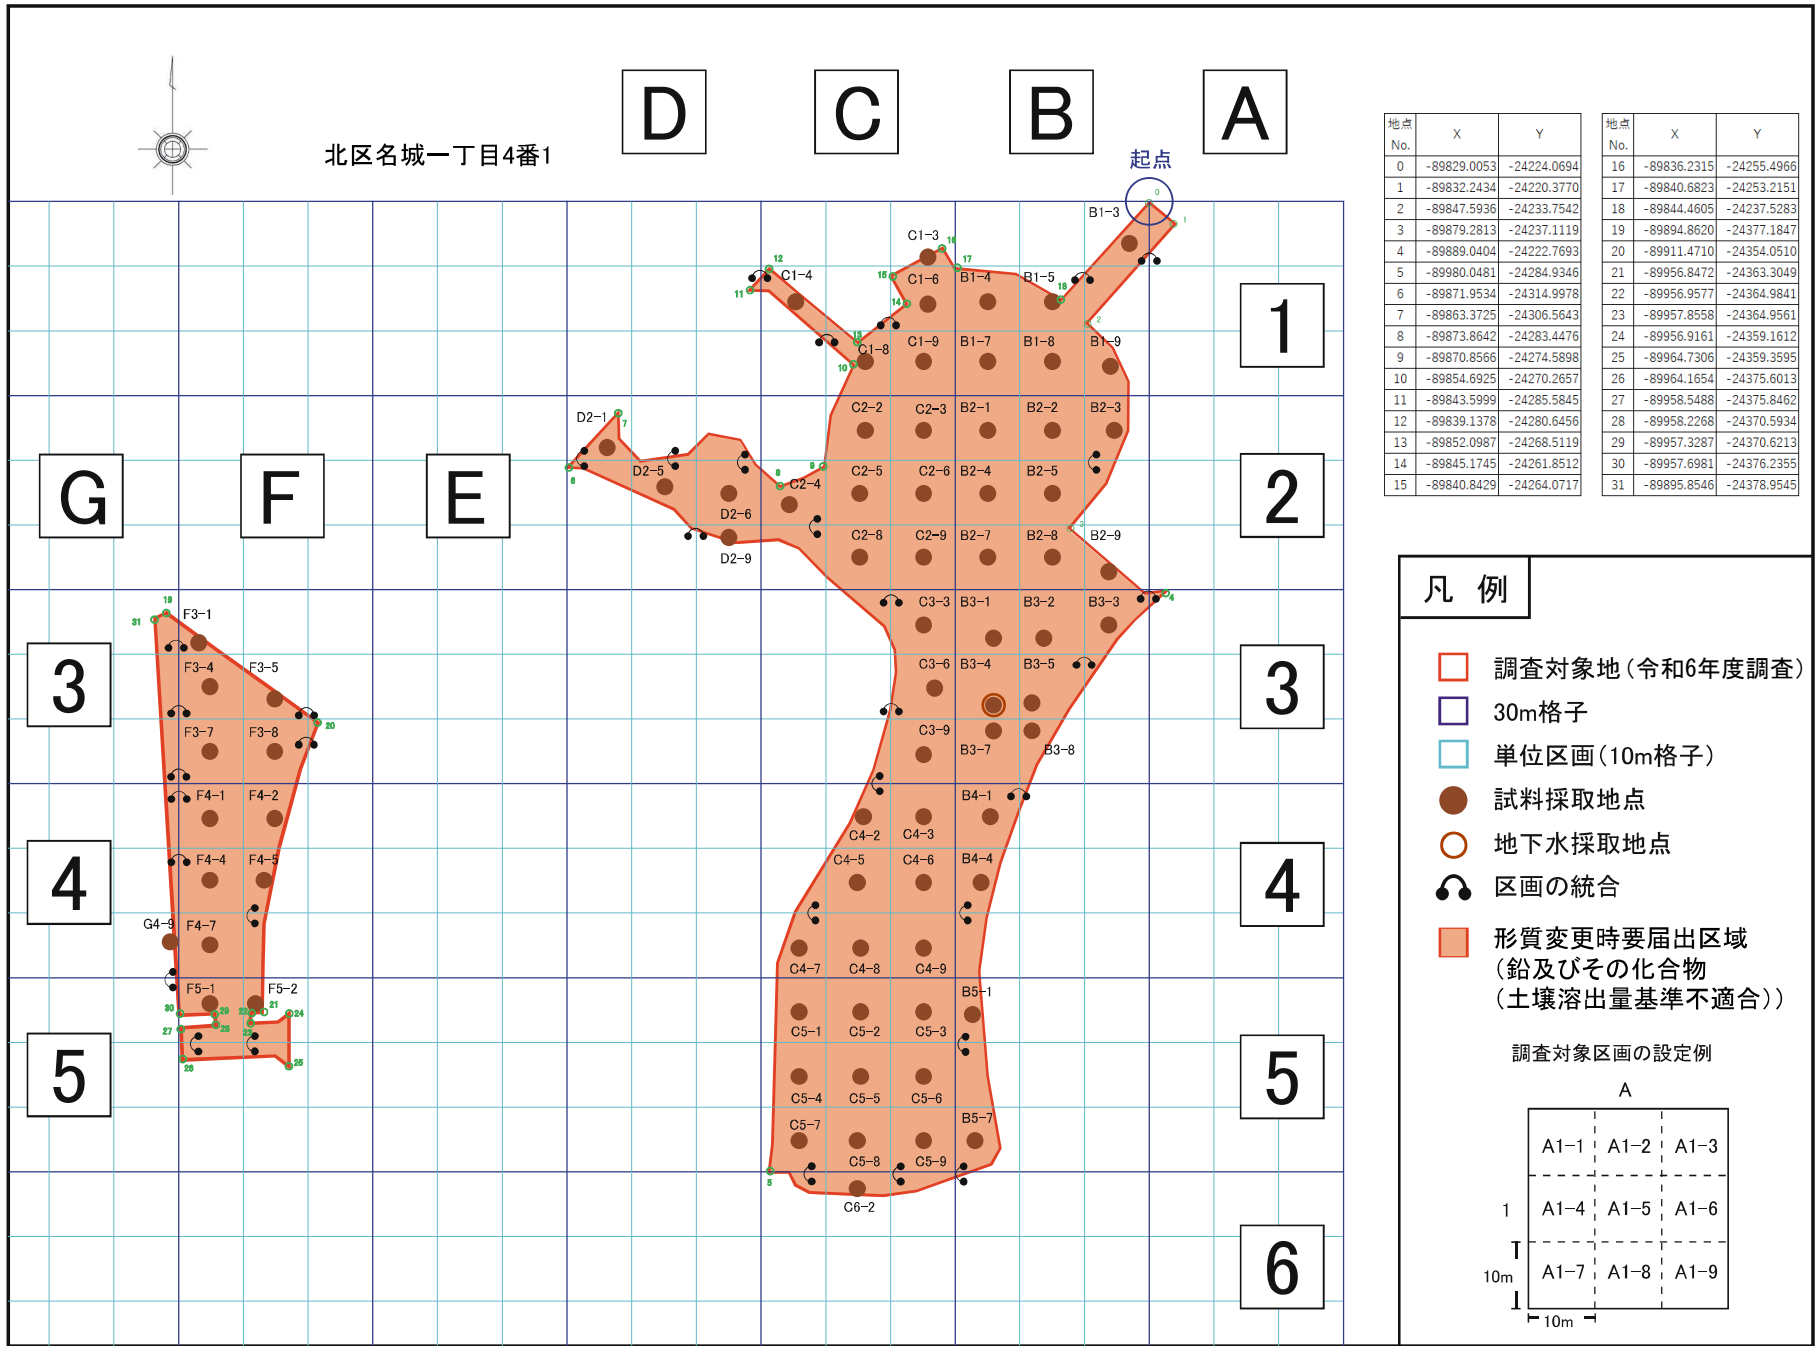


形質変更時要届出区域及び試料採取位置図 (令和6年度調査)

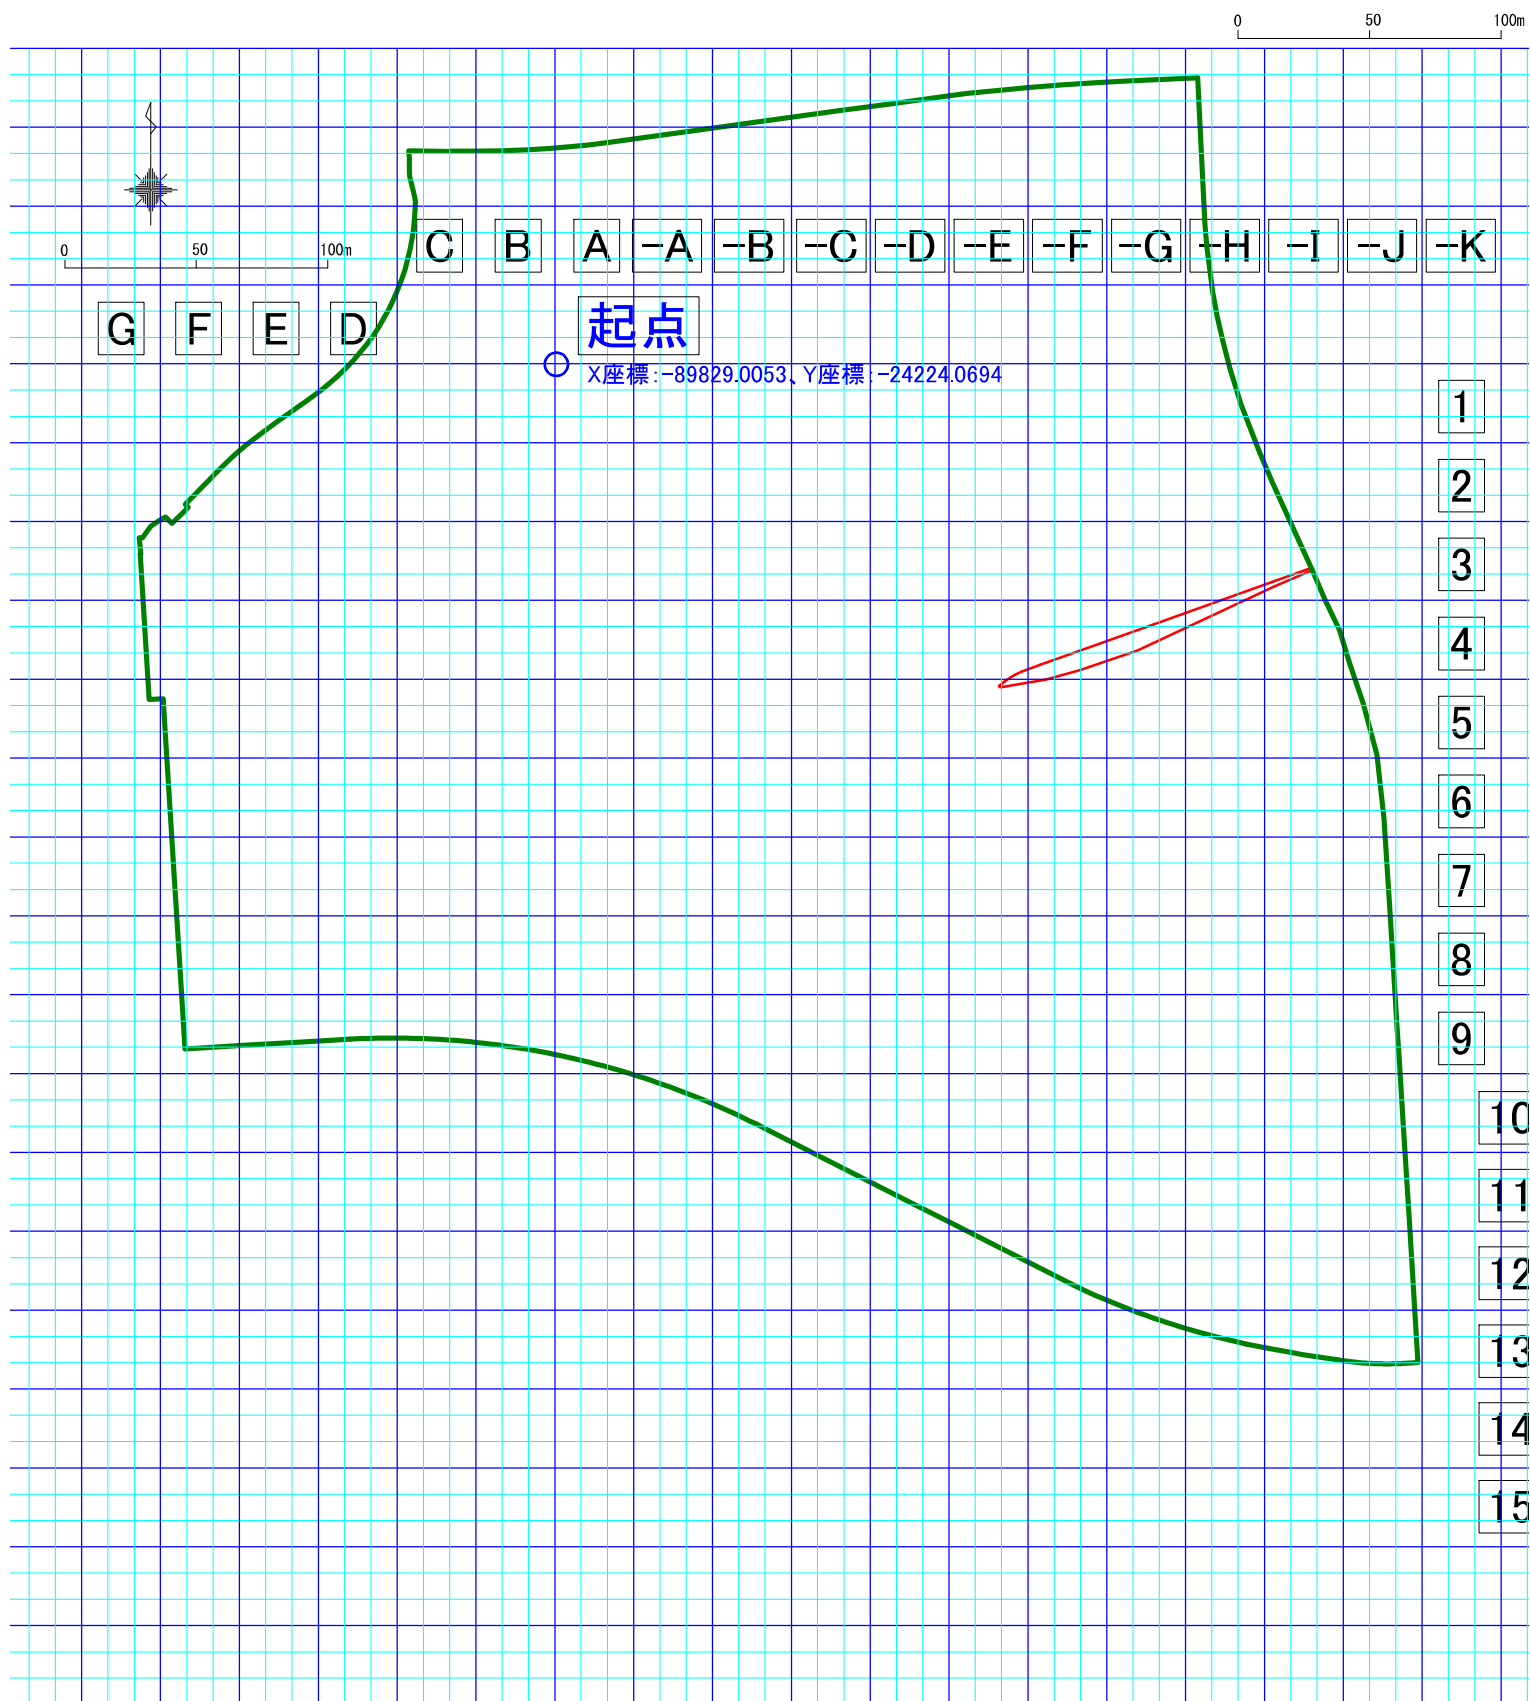


凡 例


- 筆(北区名城一丁目4番1)
- 30m格子
- 単位区画(10m格子)
- 調査対象地(令和6年度調査)

調査対象区画の設定例




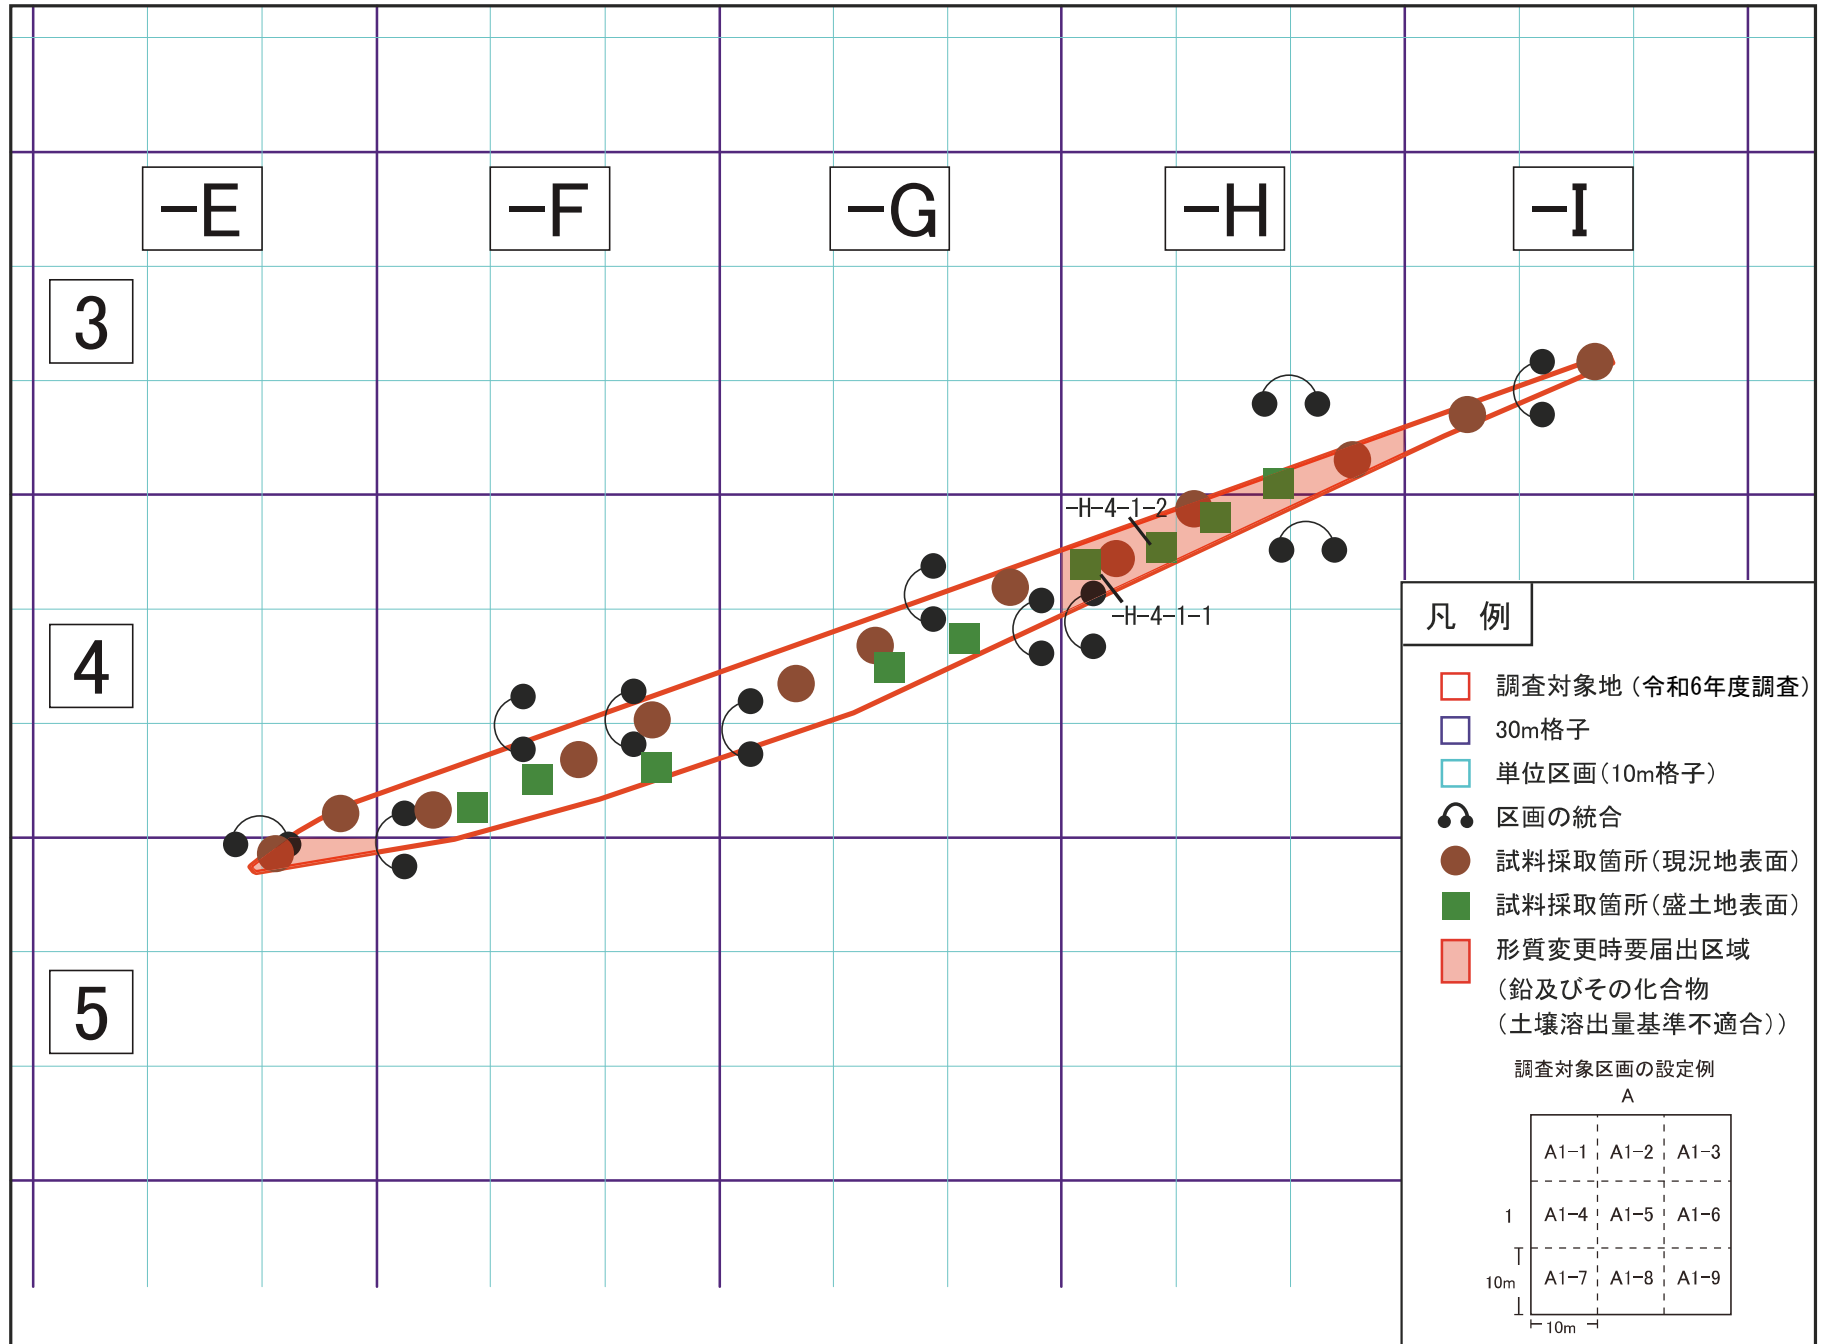

形質変更時要届出区域及び試料採取位置図（令和6年度調査）

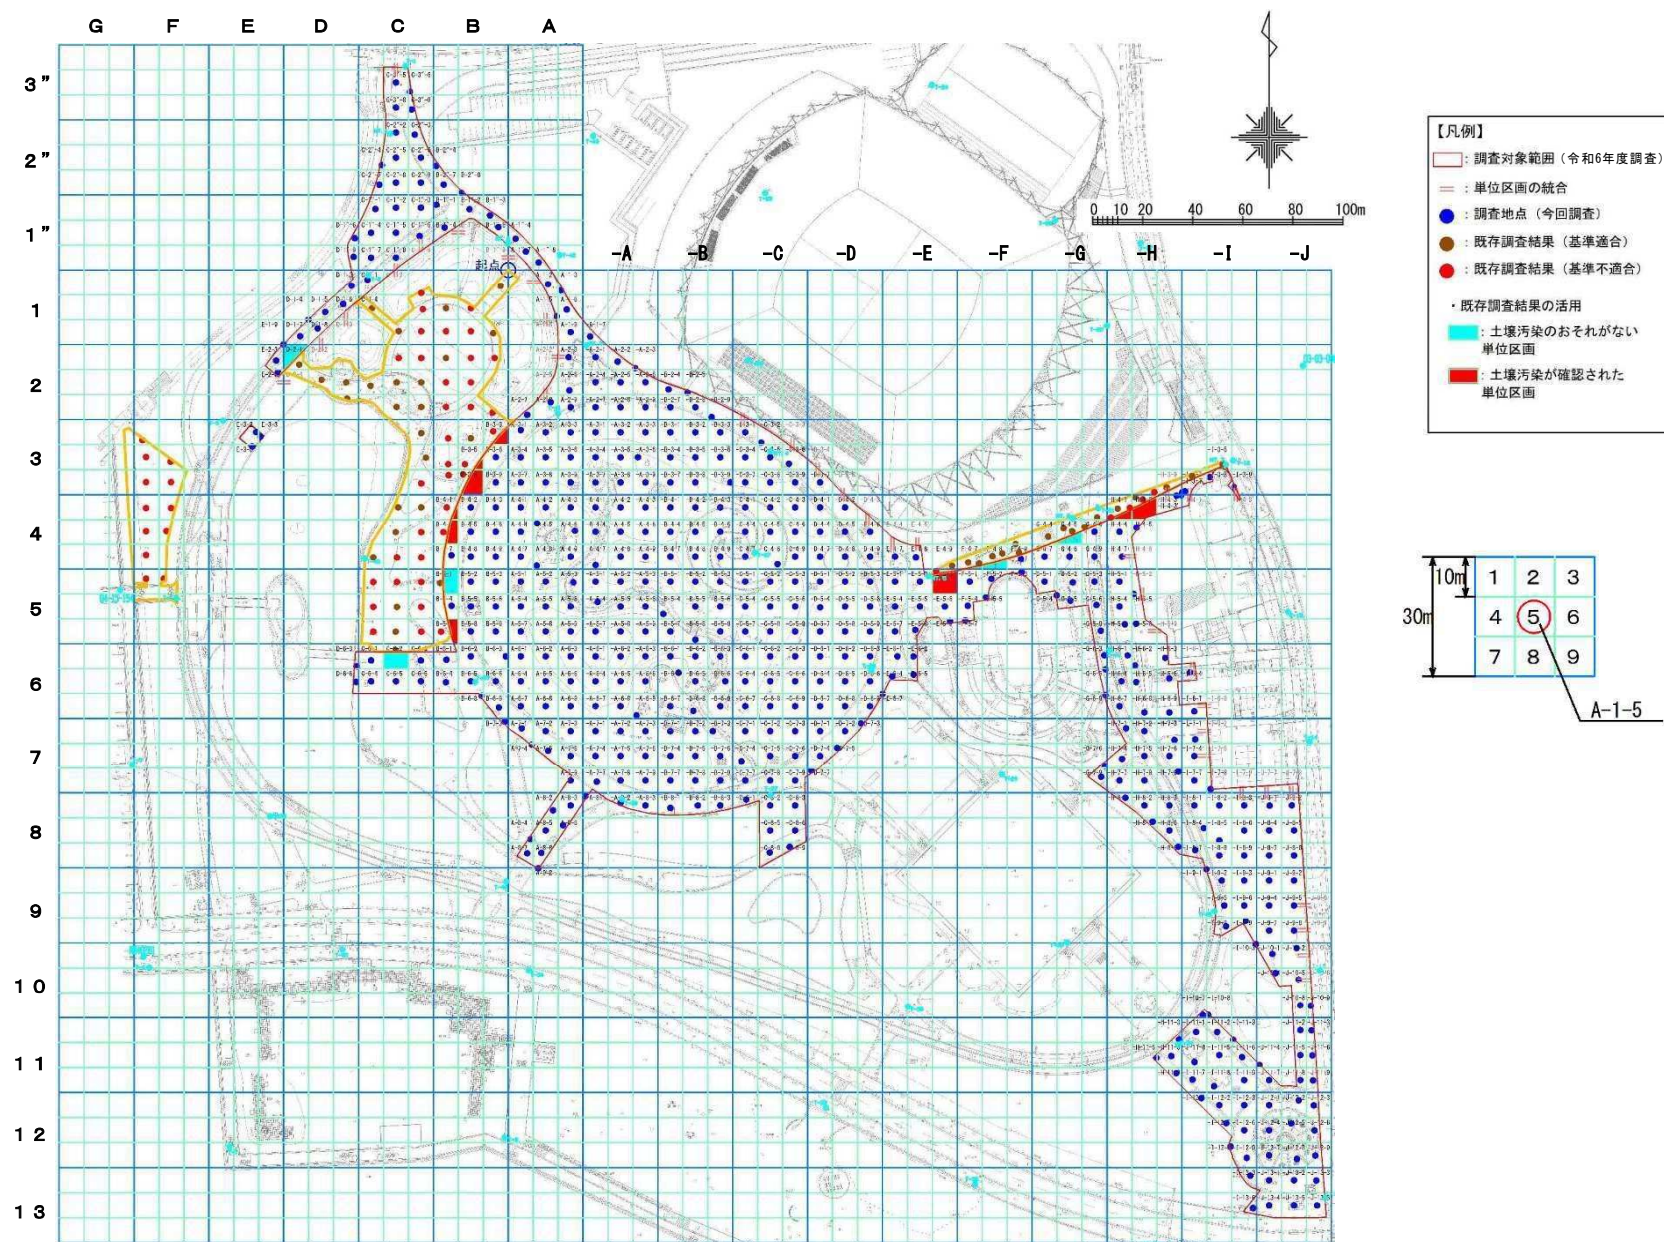

試料採取位置図（令和6年度調査）

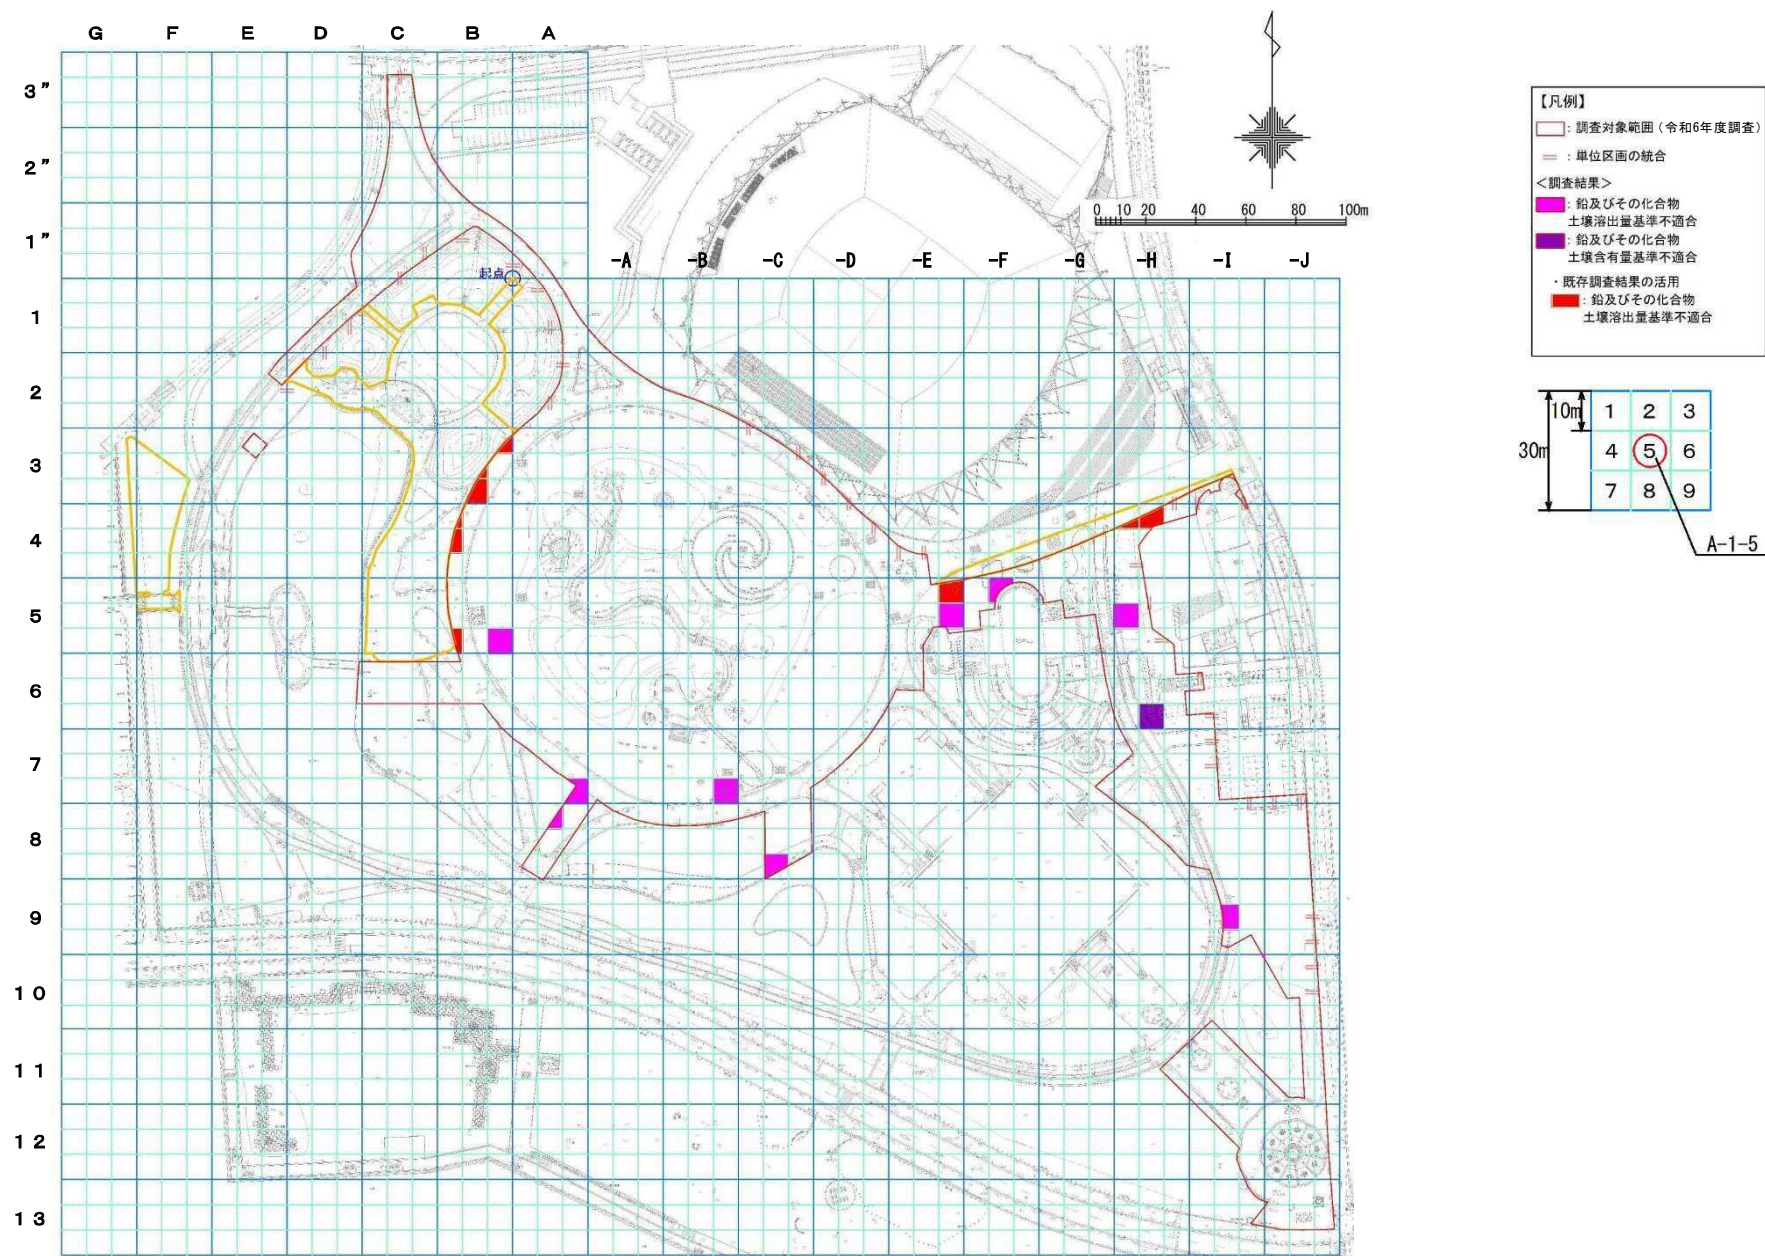

形質変更時要届出区域

調査位置図（令和8年度調査）

別図



【凡例】

- : 調査済み範囲
- : 令和8年度調査範囲
- : 単位区画の統合
- : 調査地点


＜既往調査結果活用＞


- : 鉛及びその化合物(土壌溶出量)
基準値不適合区画 (0.01mg/L以下)

＜調査結果＞

- : 鉛及びその化合物(土壌溶出量)
基準値不適合区画 (0.01mg/L以下)

＜区画設定＞

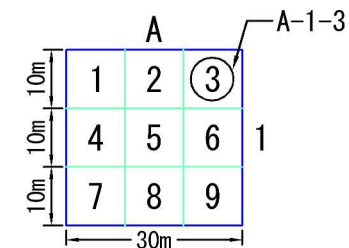

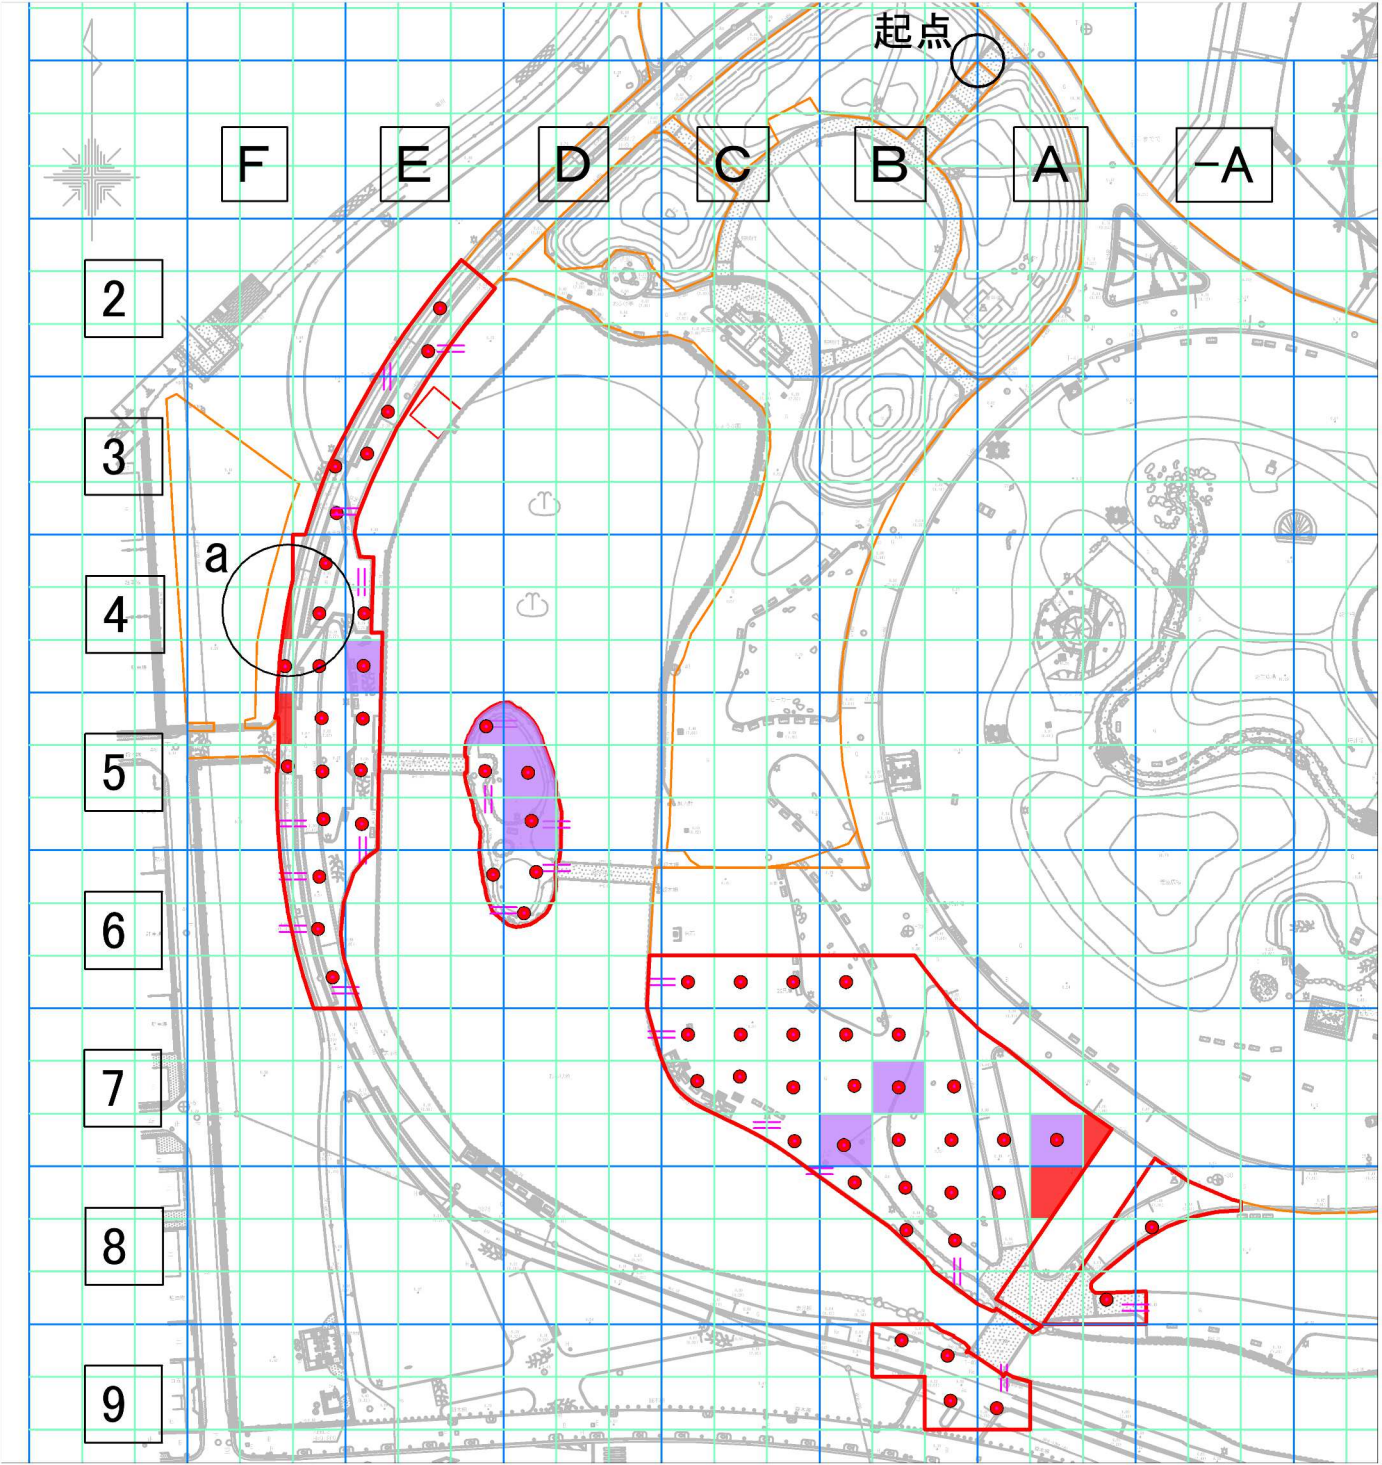

a部拡大図

