


令和7年度 夏季結果一覧

番号	地点名	調査日	調査時刻	気温(℃)	天気			水量		水温(℃)	pH	COD(mg/L)	硝酸態窒素(mg/L)	鉄(mg/L)	マンガン(mg/L)	自由記述
					当日	前日	前々日		計量できる場合 (mL/min)							
1	中志段味	R7.7.5	9:30	32.2	晴れ	晴れ	晴れ	1	多量	—	18.8	5.5	0.0	1.0	0.0	
2	吉 根	R7.7.6	9:00	31.5	晴れ	晴れ	晴れ	1	多量	16,100	17.5	6.5	4.0	0.1	0.0	
3	小幡緑地	R7.6.22	9:30	27.5	曇り時々晴	晴	晴	2	小流れ	6,200	22.0	6.5	4.0	0.2	0.0	梅雨時期なのか、水量はやや多いと思われます。側溝の割れ目からの湧水も多いです。
4	茶屋が坂	R7.7.14	13:56	31.0	晴れ	晴れ	晴れ	2	小流れ	800	22.0	6.5	4.0	0.5	5.0	雨が降らないからか、水量が少ない。そのせいか不明だが、いつもより赤っぽい水色である。採取する場所は木々が繁り薄暗いので蚊がいる。ピーカーに水を溜める間、じっとしており、蚊の餌食
5	本 山	R7.8.28	5:50	26.4	晴れ	晴れ	晴れ	1	多量	—	6.0	6.1	6.0	0.1	0.1	10.0
6	東 山	R7.8.7	17:18	29.0	曇一時雨	晴れのち曇り	晴れ	3	しみ出し程度	—	—	—	—	—	—	猛暑日の晴れが続いていたためか、流量がほぼ無くて水滴位の状態のため、水の採集ができなかった。いつもぐちょぐちょしている地面も乾いていた。また、進入口が草木が生い茂りクモの巣とクモで、ホラー状態で進入困難だったが、何とかたどり着いたが、蚊がたくさん寄ってきて、待機できなかった。そんな状態のため、今回は温度しか測れなかった。
7	八事裏山	R7.7.27	14:00	35.0	晴れ	晴れ	晴れ	2	小流れ	—	21.0	6.0	8.0	0.1	1.0	0.3
8	呼 続	R7.8.13	9:30	28.0	曇り	曇り時々晴	雨	3	しみ出し程度	—	25.0	7.0	0.0	0.2	0.2	0.5
9	神の倉	R7.6.7	11:10	28.0	晴	晴	晴	3	しみ出し程度	—	16.0	6.5	0.2	0.2	0.5	0.5
10	大 高	R7.7.22	13:30	34.0	晴れ	晴れ	晴れ	1	多量	10,000	22.5	5.5	6.0	0.5	0.2	1.0

トンボ、蝶、1週間前にはウグイスの鳴き声

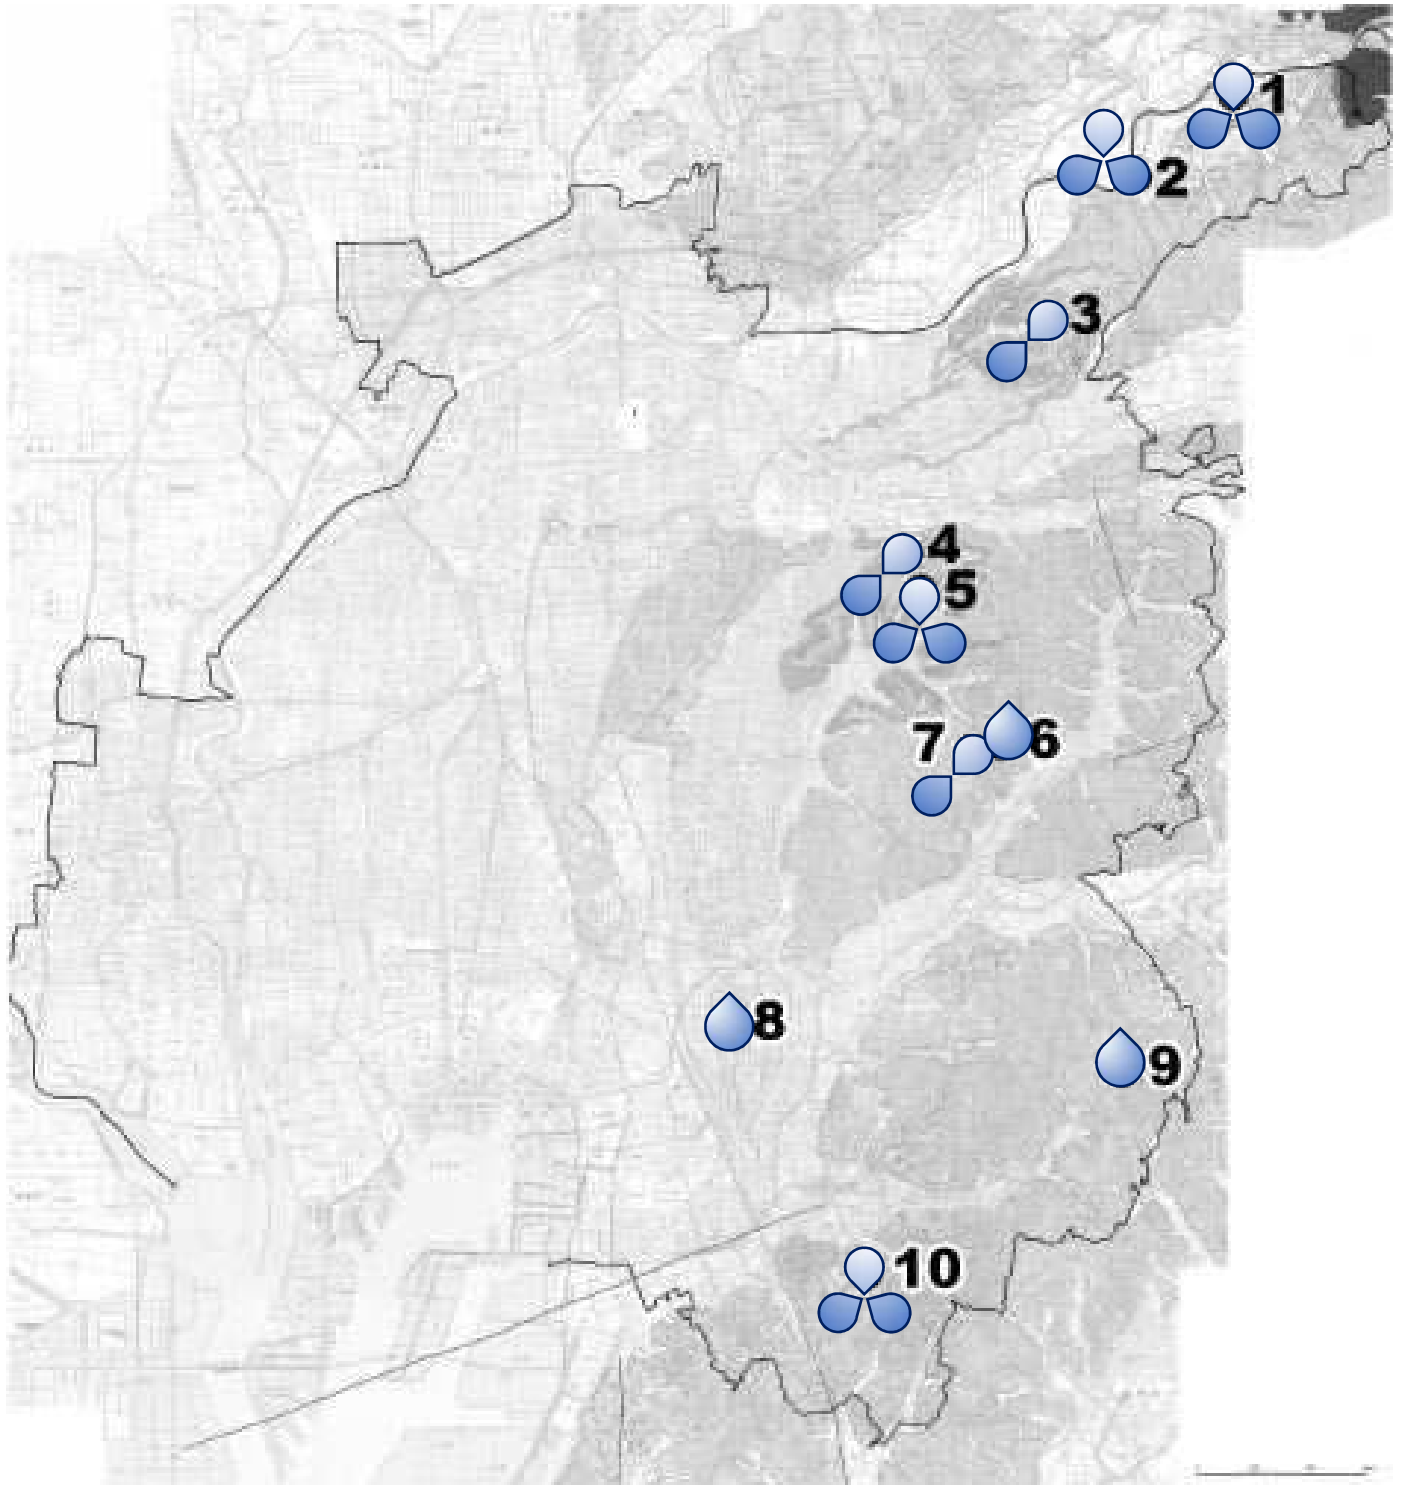

 : 多量

 : 小流れ

 : しみ出し程度

 : なし