


不活性ガス消火設備


手動で起動させる場合の手順（窒素ガス）



①手動起動装置の蓋をあける

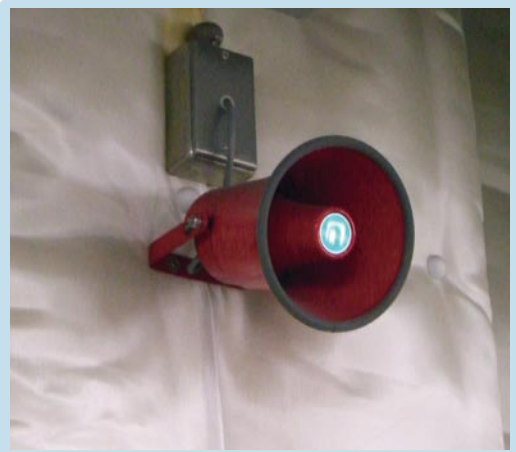

②音声等による警報が流れる

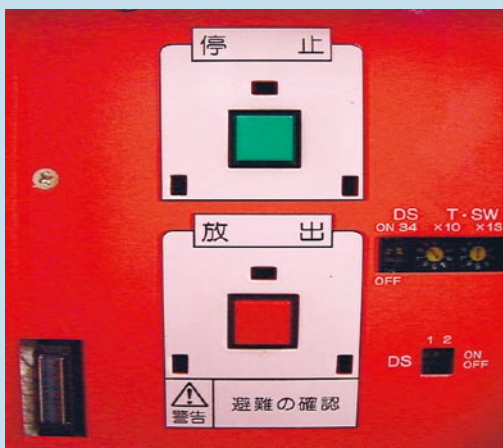

③放出ボタンを押す
(通常放出ボタンはプラスチックカバーにより保護されています。)



④遅延時間のカウンタダウンが始まる




⑤噴射ヘッドからガス消火剤が放出される




⑥室内への立入を禁止する放出表示灯が点灯又は点滅する

ガス消火剤放出に対する安全対策

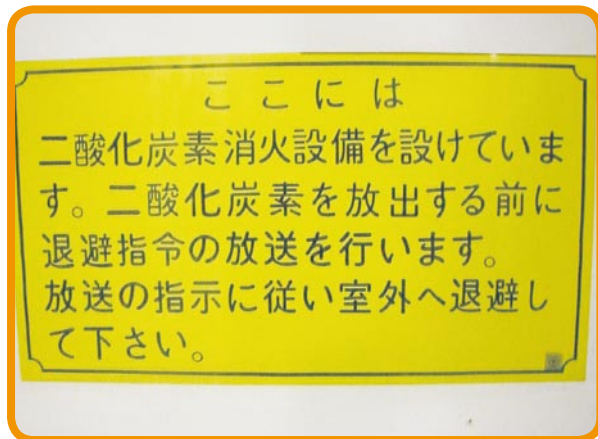

二酸化炭素消火設備の場合

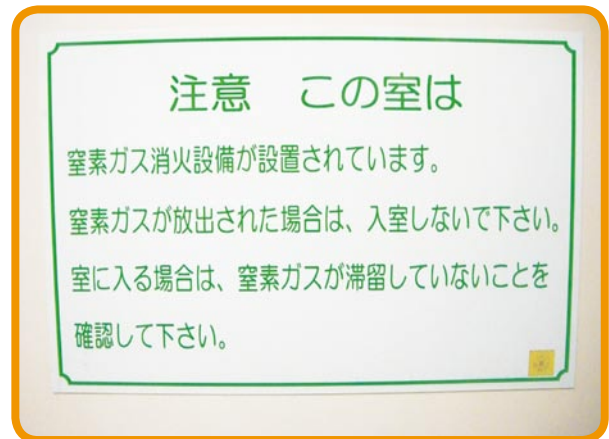

窒素ガス消火設備の場合



チェックポイント

- ガス消火剤が放出された場合の人体への影響を考慮し、上の様な、注意表示がしてありますので確認してみましょう



ガス消火剤が放出された室内に入るのは危険 !!

消防隊によって消火が確認された後に、ガス消火剤の排出を行う必要があります