

□ Check!!

- ・使用前には**周囲の安全を確認**してください。


□ Check!!

フタを開ける前には…

- ・**エア調整ネジ**で**エア抜き**を行ってください。
- ・発電機等に注油するときは、**エンジンを停止**してください。

噴出注意!!

エア調整ネジ

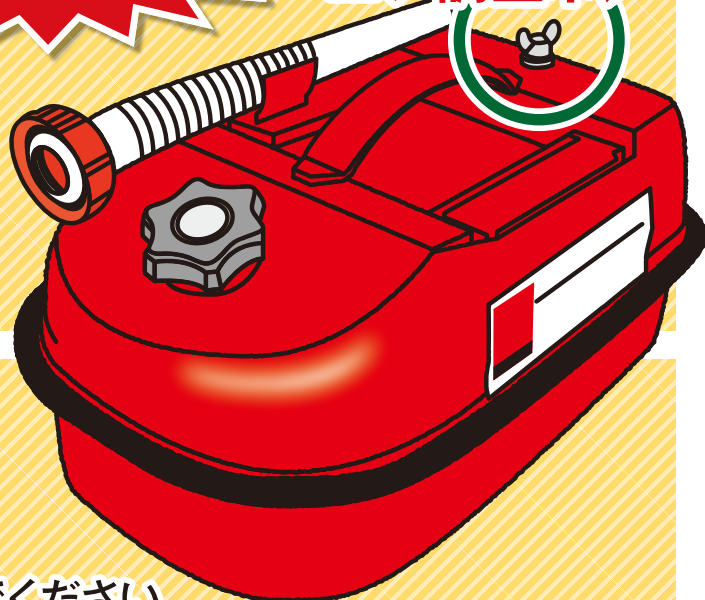

□ Check!!

- ・**直射日光のあたる場所**や**高温の場所**での保管はしないでください。

□ Check!!

- ・**消防法令適合品**をお使いください。
右に示す表示があるものは適合品になります。



□ Check!!

- ・ガソリンスタンドでガソリンを購入する際は、従業員に注油してもらってください**(セルフスタンドでは、利用客が自らガソリンを携行缶に入れることはできません。)**

◆ご不明な点は名古屋市内の各消防署予防課までお問い合わせください

千種消防署	764-0119	中村消防署	481-0119	熱田消防署	671-0119	守山消防署	791-0119
東消防署	935-0119	中消防署	231-0119	中川消防署	363-0119	緑消防署	896-0119
北消防署	981-0119	昭和消防署	841-0119	港消防署	661-0119	名東消防署	703-0119
西消防署	521-0119	瑞穂消防署	852-0119	南消防署	825-0119	天白消防署	801-0119