




別図1

配置図

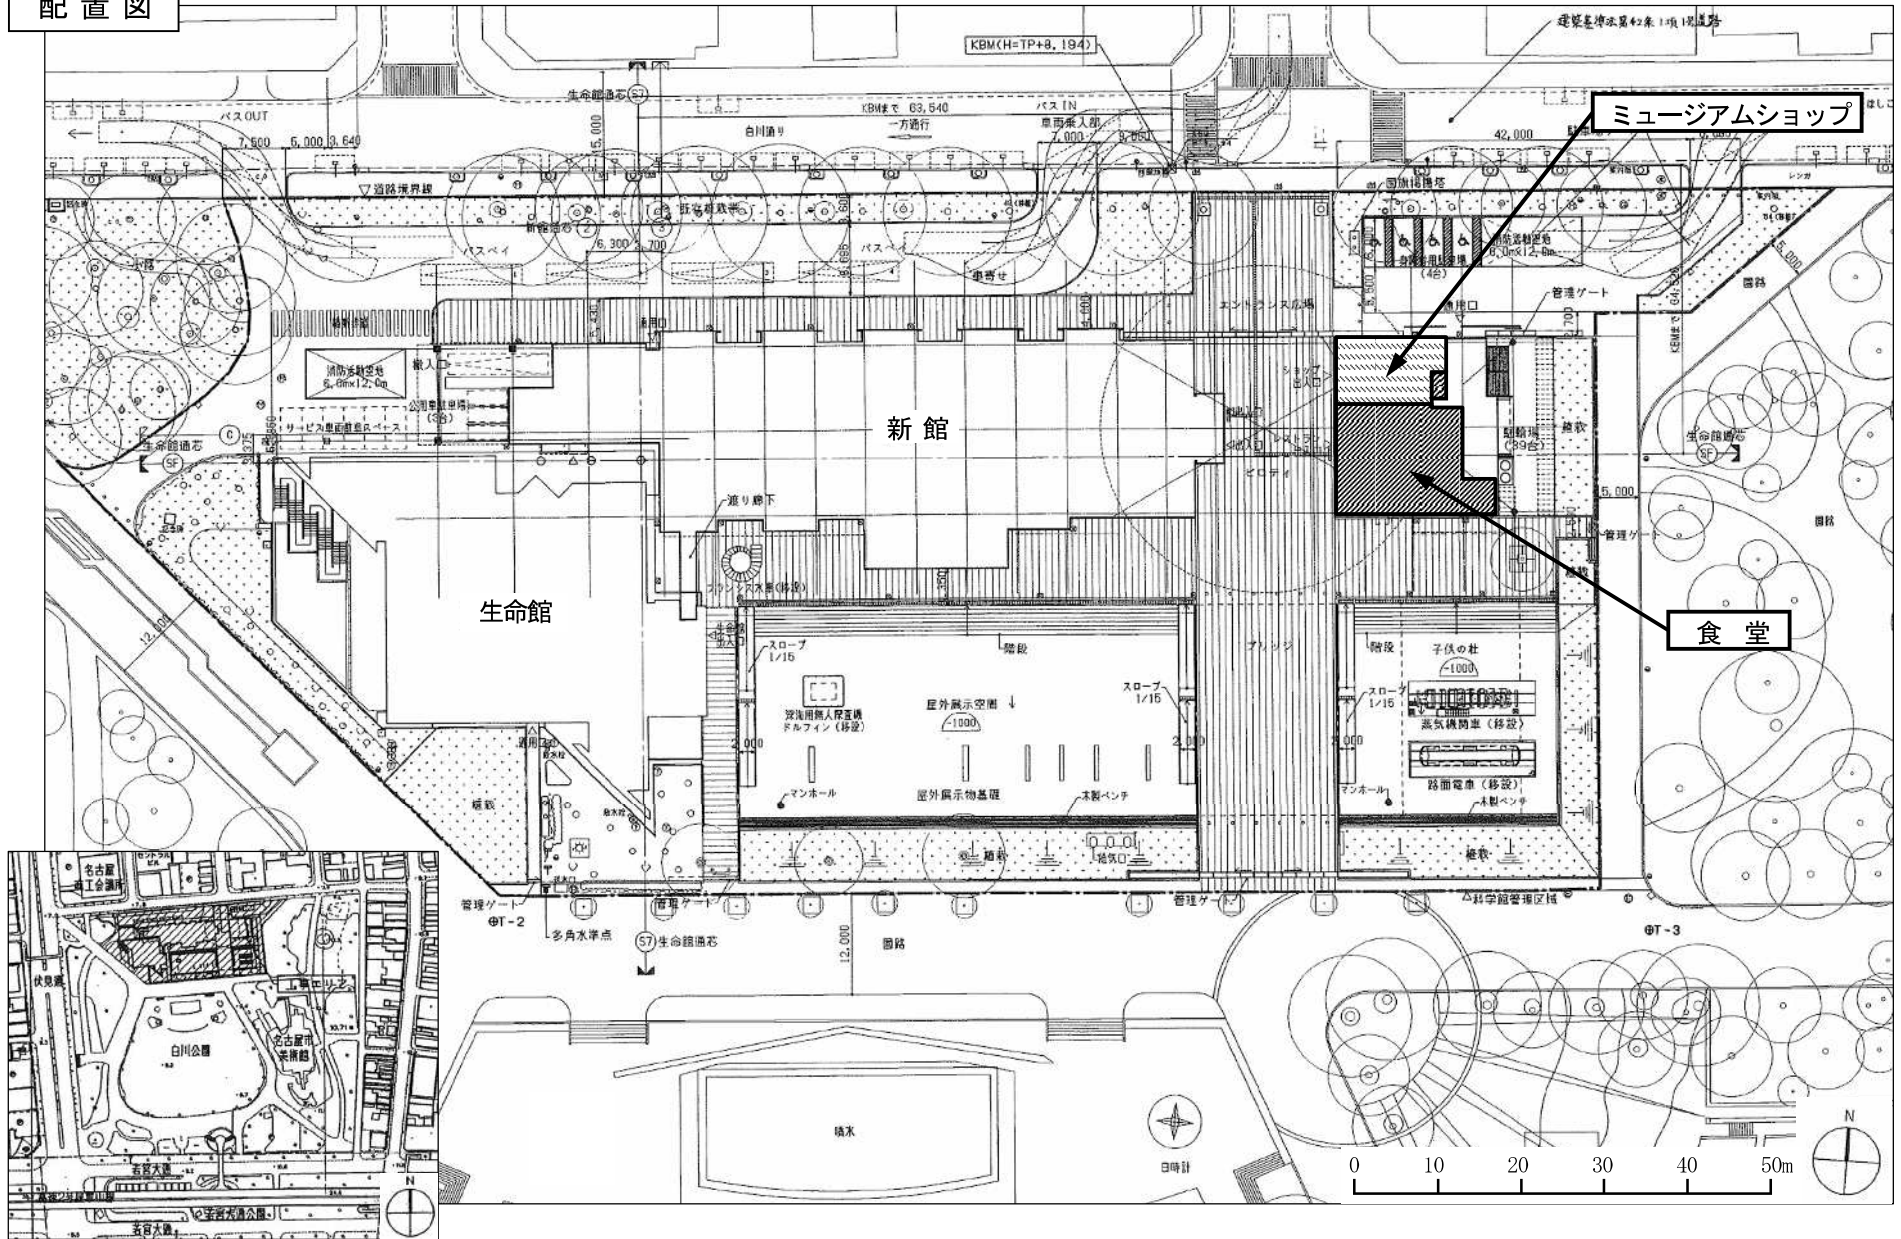


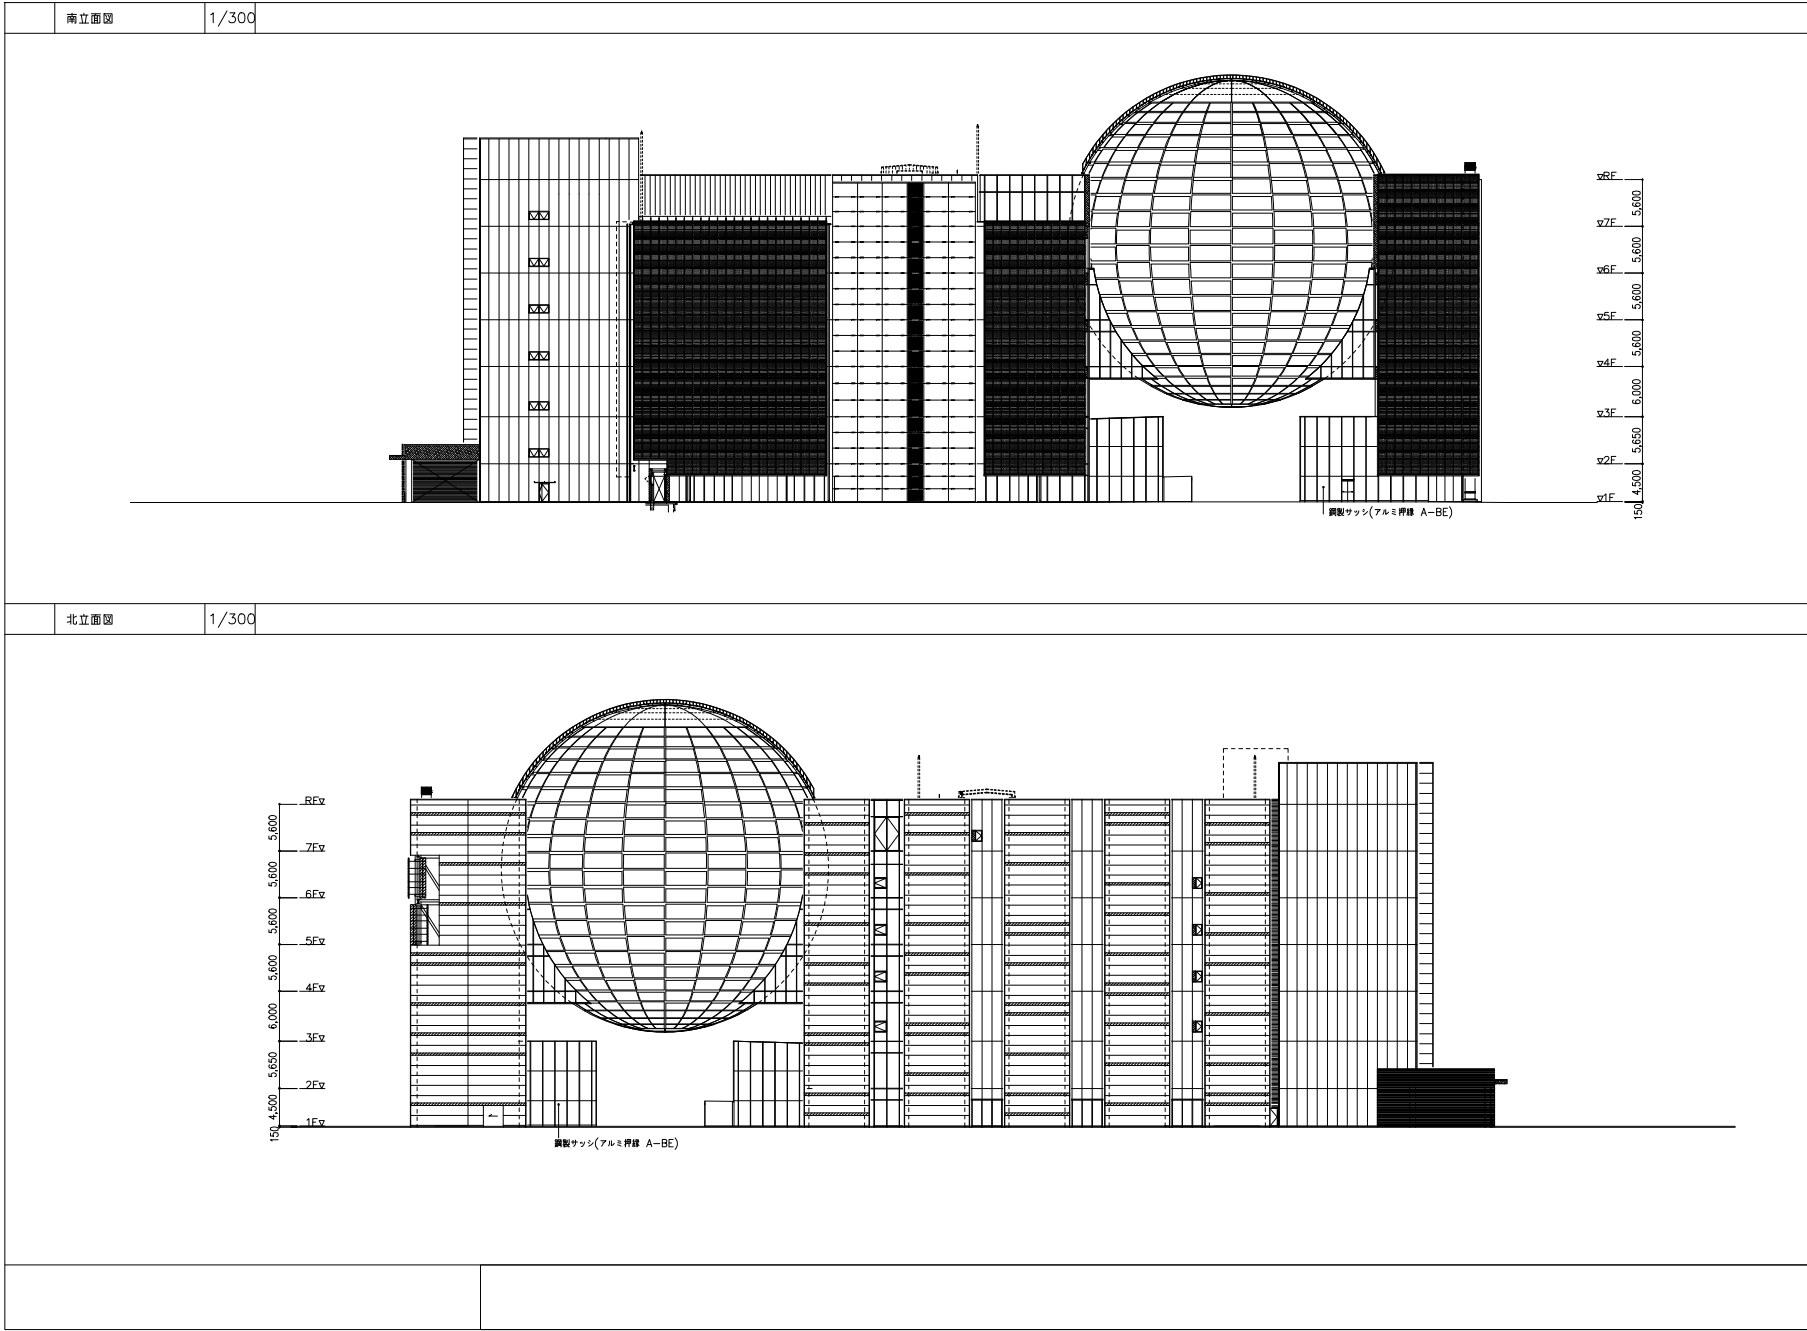

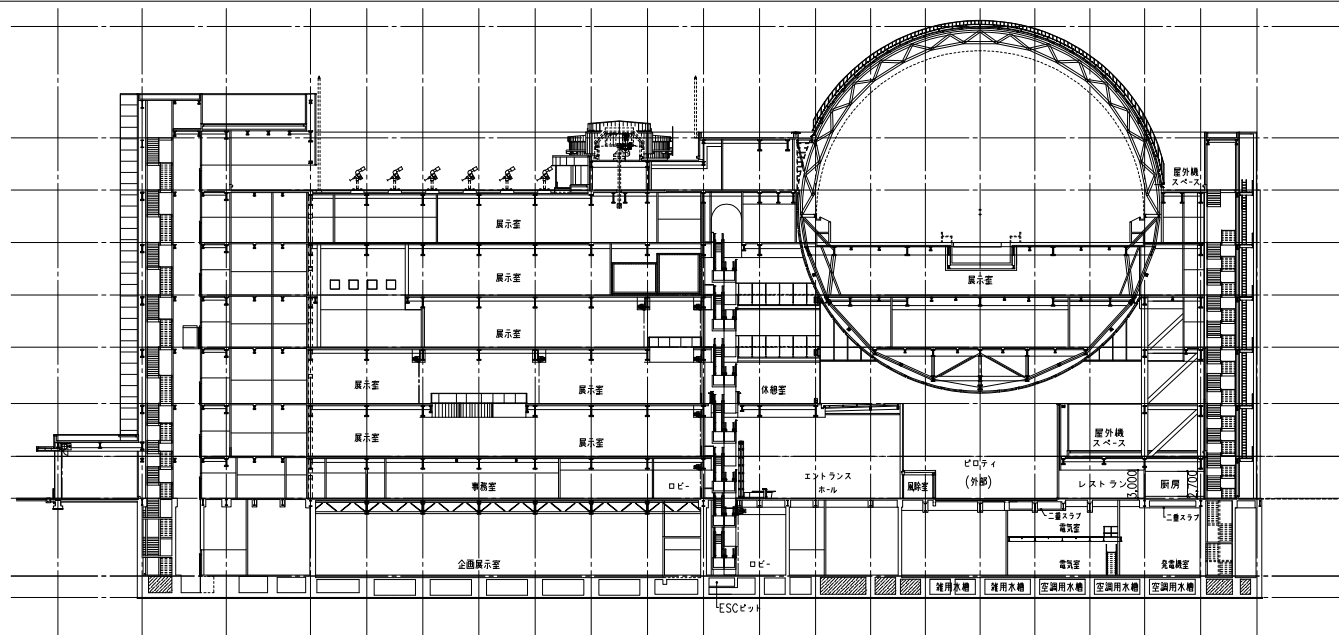

別図 3




vRF 5,600
 v7F 5,600
 v6F 5,600
 v5F 5,600
 v4F 5,600
 v3F 6,000
 v2F 5,650
 v1F 4,500
 vB1F 4,150
 vB2F 4,150
 2F 4,150
 B2F 2,100/2,000



D-D断面図 E-E断面図


N.S.

■ : 清水槽

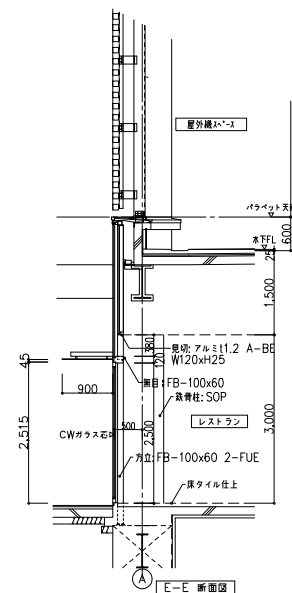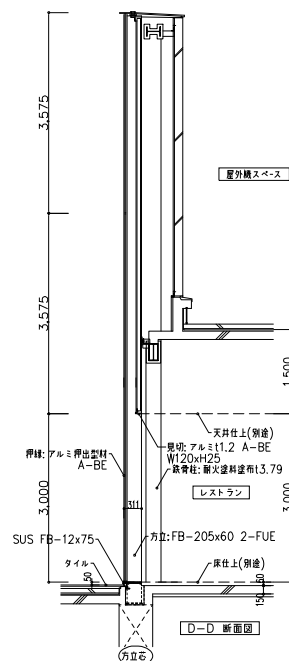

別図 4

平面詳細図

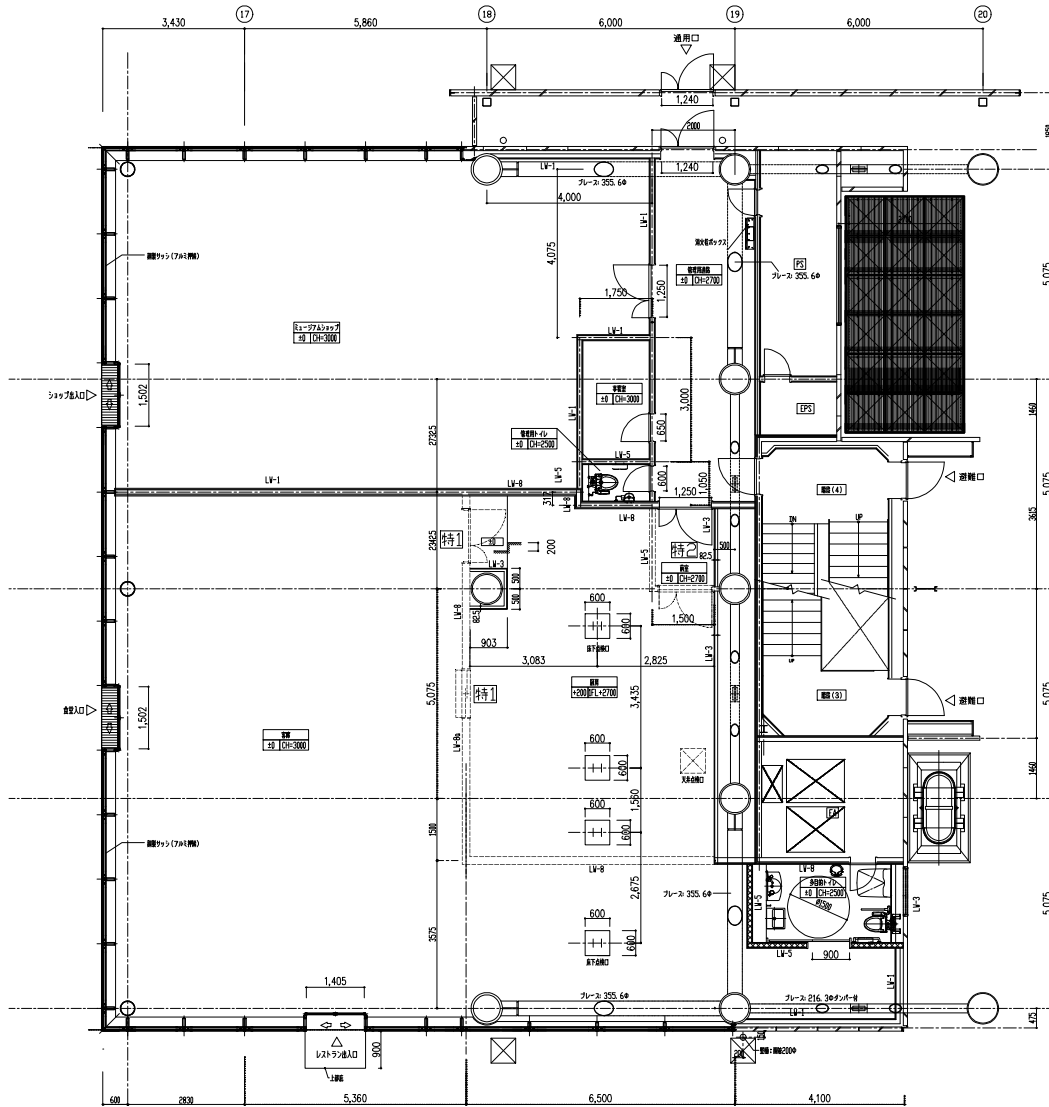

甲による工事内容予定(参考)





位置	室名	床	床レベル (仕上/下地)	幅木(Hmm)	壁	(塗装)	見切縁	天井	(塗装)	天井高 (mm)	備考
1階	ミュージアムショップ	タイル(磁器質)	±0	タイル(磁器質)	P.B.下地まで		塩ビ	ロックウール吸音板		3,000	壁の仕上は乙の工事
	客席	タイル(磁器質)	±0	タイル(磁器質)	P.B.下地まで (シャワールームとの壁仕切壁)		塩ビ	ロックウール吸音板		3,000	前扉との壁仕切壁、建具 軽量鉄骨壁下地、ボード下地及び 仕上げ(壁紙)については、乙の工事
	前扉	フローリング、保護モルタルt15 押入シフトまで (既設で延長)	+200							2,700	下部配管二重ピット 甲の工事 床下点検口(5箇所甲の工事)
	多目的トイレ	ビニル床シート(A)	±0	ステンレスHL	塩ビシート		塩ビ	化粧石こうボード		2,500	天井下地、仕上げ乙の工事 手摺、洗濯台、ベビベッド、 鏡、新りたたみベンチ 以上 甲工事
	事務室	ビニル床シート(B)	±0	ビニル巾木	せっこうボード	EP	塩ビ	ロックウール吸音板		3,000	
	管理用通路	ビニル床シート(B)	±0	ビニル巾木	せっこうボード	EP	塩ビ	ロックウール吸音板		2,700	
	管理用トイレ	ビニル床シート(B)	±0	ビニル巾木	ケイカル板	NAD	塩ビ	化粧石こうボード		2,500	便器、手洗い 甲工事

<参考>

1. タイル: INAX フォレスト程度
2. ビニル床シート(A): 東リ マジック程度
3. ビニル床シート(B): 東リ フォリウムマーブル程度
4. 塩ビシート: サカヅキ リリィカラー程度

軽量鉄骨間仕切壁種別(参考)

* 塗装仕上ボードは特記なき限り継目処理とする。

LW-1	LW-3 (水廻り仕様)	LW-5 (片側水廻り仕様)	LW-8 (耐火2H仕様)
			
石こうボード t9.5+12.5	けいカル板 t8 耐火石こうボード t9.5	けいカル板 t8 耐火石こうボード t9.5	強化石こうボード t21+21 100形スタッフ φ300 強化石こうボード t21+21
144	135	139.5	184
店野 耐火ウォールA21 (耐火壁)FP060NP-9030			

<条件>

1. 破線部分については、乙の工事とする。
2. 厨房部分に天井点検口600角を1箇所設けること。場所については別途甲と協議すること。
3. 厨房と客室区画部分に開口等を設ける場合は、**特1**の建具とする。
特1 令第112条14項1号の特定防火設備
特2 令第112条14項2号の特定防火設備
4. 壁の仕様については、参考図を参照し757まで立ち上げること。
5. 厨房部分壁において、甲の工事配管が貫通している場合には区画処理をすること。
6. 詳細については、別途甲と協議すること。
7. 関係法令を遵守すること。


別図 5

食堂工事分担表

区分名		甲	乙
共通	防災設備	・スプリンクラー設備 ・火災感知器 ・消火器 ・非常照明 ・非常放送	・左記以外の必要防災設備（例：厨房自動ダクト消火設備など） 但し、乙による間仕切追加等がある場合は、左記設備の追加負担あり
	全体電源容量	4 5 KW以内（電灯・動力）	
	情報設備	電話・L A N・テレビ・有線放送の突出し配管まで施工 但し、内線専用電話を事務室に設置	情報設備の配線と契約手続
	給水設備	給水管口径50mm（量水器付属）バルブ止め（場所：厨房天井内）	バルブ止め以降の給水設備
	サイン工事		全て
厨房エリア	厨房器具設備		全て
	什器・調度品類		
	照明器具設備		
	コンセント		
	冷暖房設備		
	衛生器具設備		
	電源設備	科学館分電盤・動力盤までの1次側電源供給（EPS内）	電灯分電盤、動力盤の設置及び機器等への2次側配線 ・電灯：単相100/200V 500VA/m2程度 ・動力：3相200V 500VA/m2程度
	換気設備	厨房天井から7階屋上までのメイン排気ダクト設置 （ダクトサイズ800×600）	左記以外の換気設備（ファン・ダクトの設置）
	排水設備	排水管・グリストラップの設置	厨房器具排水から排水管への接続
客席エリア	ガス設備	都市ガス13A 管口径80mm（契約用単独メーター設置） バルブ止め（場所：厨房内）	バルブ止め以降のガス設備
	建築	・床：アスファルト防水・押さえコンクリート ・天井：なし ・客席と厨房区分の造作・区画：なし	・床：仕上げ ・天井：全て ・客席と厨房区分の造作・区画：全て
	什器・調度品類		全て
	一般放送設備		
	衛生器具設備		
	排水設備		
	電源設備	分電盤・動力盤の設置及び機器等への2次側配線 （ベース照明・空調電源等への供給）	左記以外で追加の場合
	照明器具設備	ダウンライト設置	左記以外で追加の場合
	コンセント	図示のように設置	図示以外で追加の場合
	冷暖房設備	マルチエアコン設置（冷媒管共）	
	換気設備	空調換気扇設置（ダクト共）	
	建築	・床：全て（磁器タイル貼り） ・壁：P B下地まで（ショップとの間仕切り） ・天井：全て	・床：なし ・壁：仕上げ ・天井：なし

照明・防災設備図

別図 6

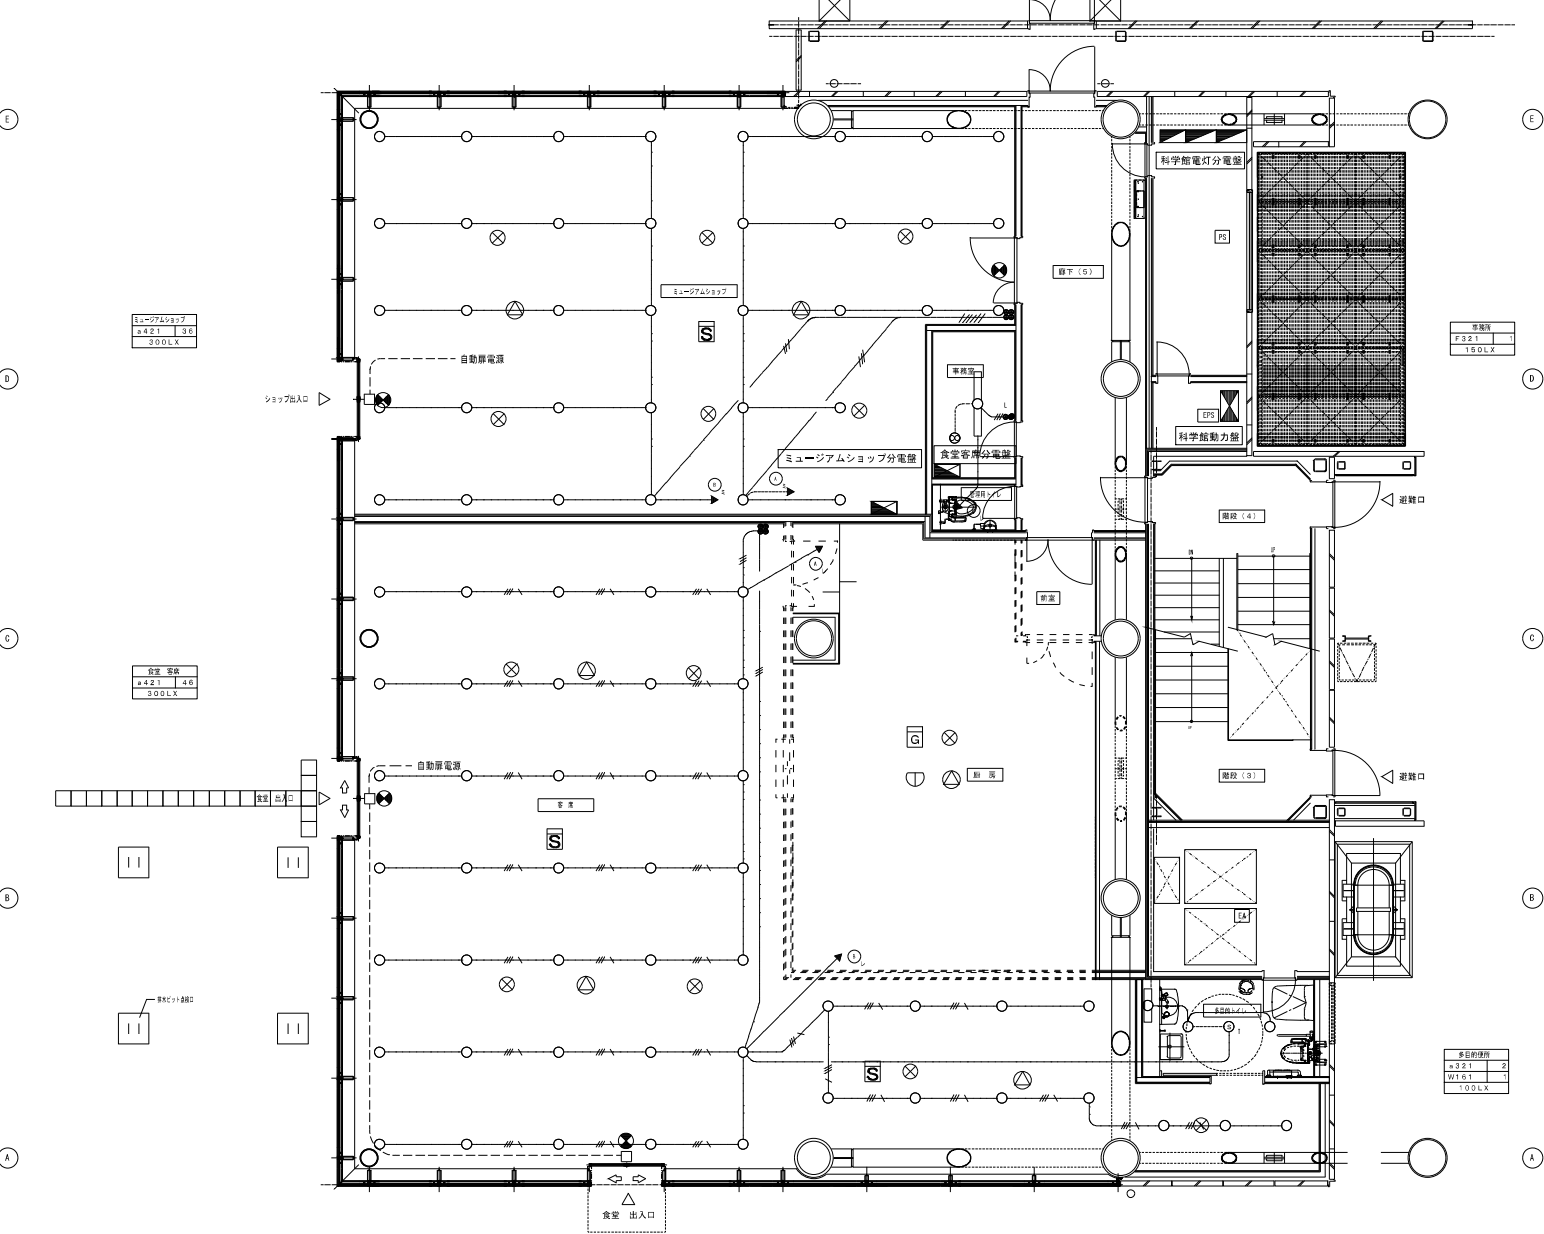


F321	PHFS2Wx1
W151	PHF10Wx1
4421	PHF42Wx1
4821	PHF52Wx1

特別な機能設備は下記とする。	
——	EM-EF2,0-3C (内1Cアース)
——	EM-EF2,0-2C
——	EM-EF2,0-3C
——	EM-EF2,0-2Cx2 (内1Cアース)
ただし本体切り内は、配管等にて保護すること。	
○	食堂等分電盤の回路を示す
○	ミュージアムショップ分電盤の回路を示す
○	人感センサー (検知専用端子付)

●	避難口誘導灯
⊗	非常用照明
△	非常放送用スピーカ
S	煙感知器
▽	定温式熱感知器
G	ガス検知機

コンセント・電話・弱電配管設備図

別図 7

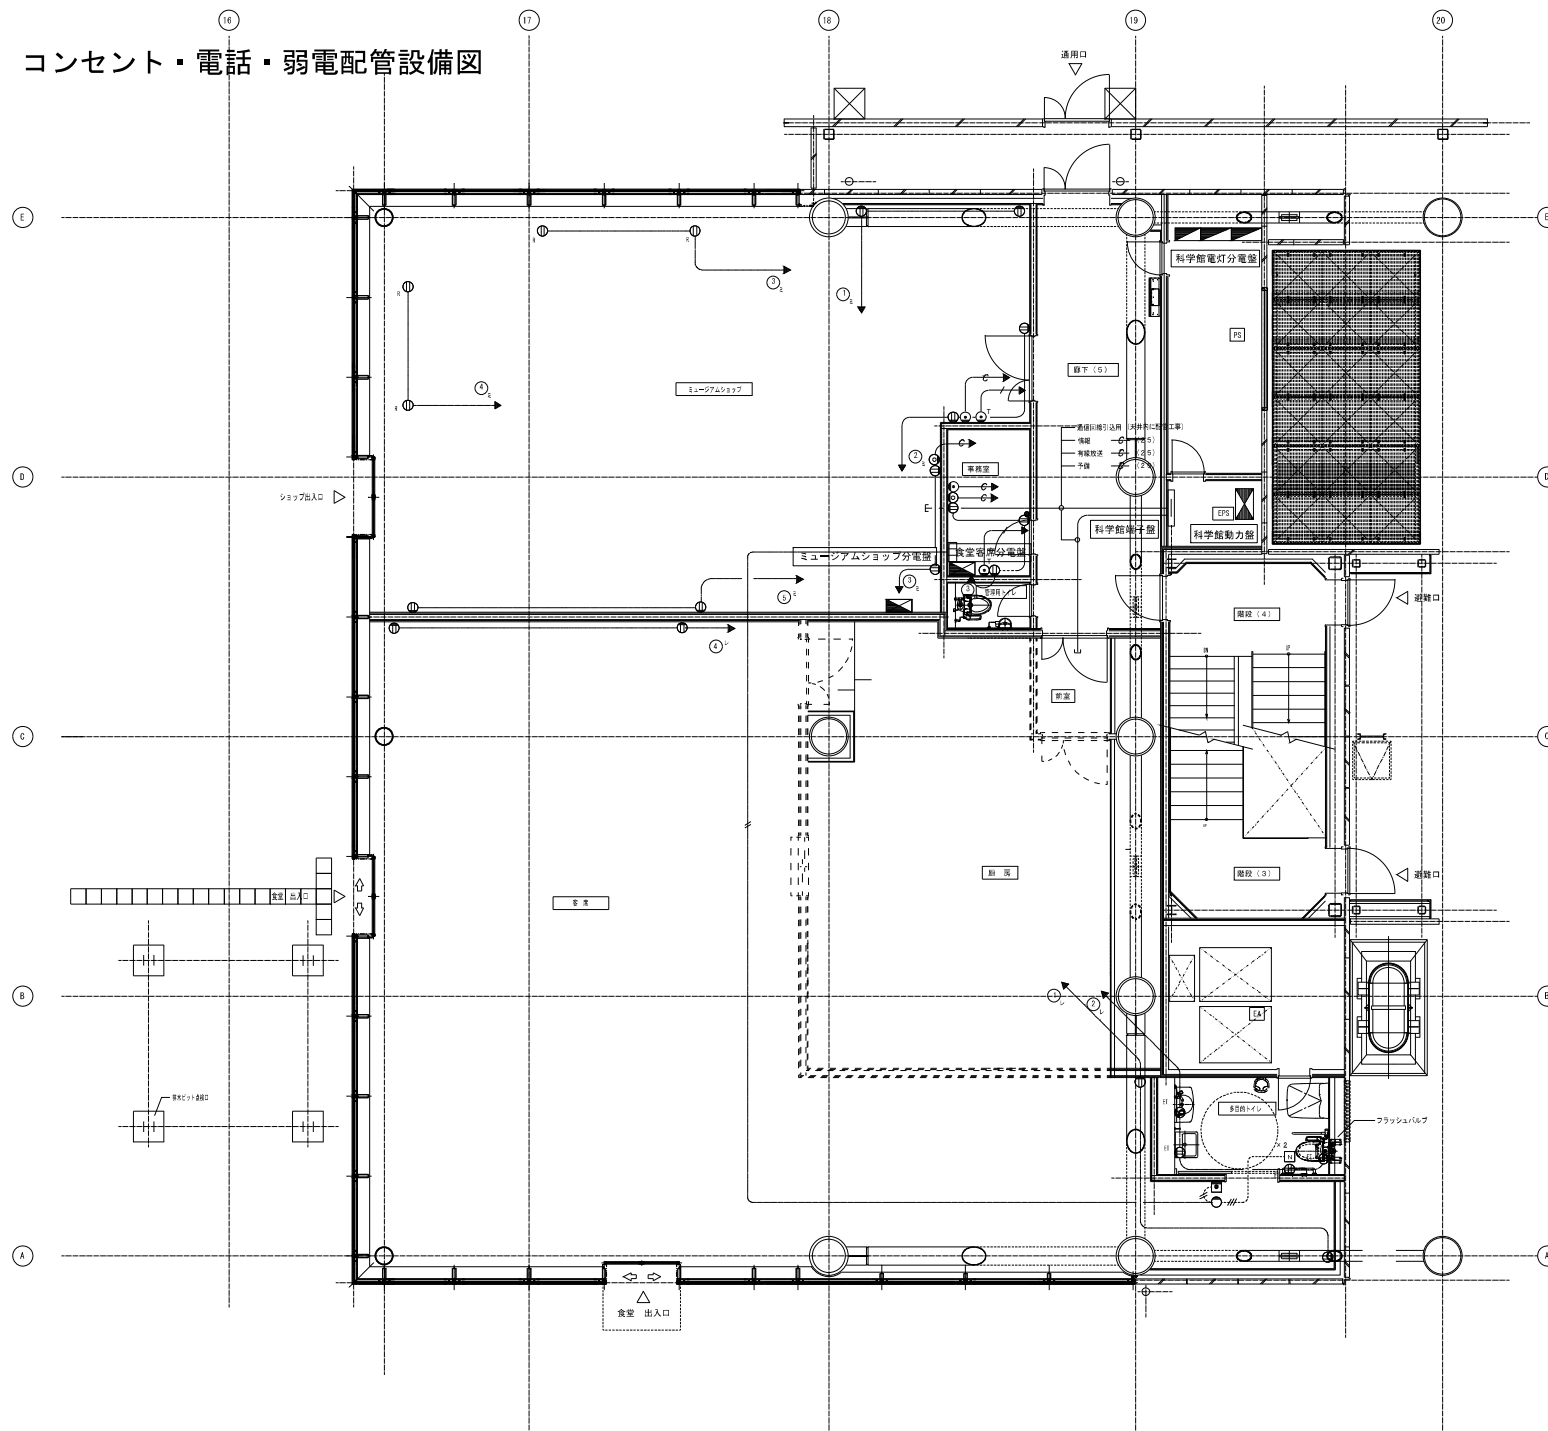


トイレ呼出表示装置	
電源電圧	AC100V
形 式	壁掛け
材 質	ステンレス
色	白
取付寸法	1000
取付位置	トイレ入口付近
備 考	
形 式	壁掛け (1.5m1個単位で設置可能)
材 質	ステンレス
色	白
取付寸法	1000
取付位置	トイレ入口付近
備 考	
形 式	壁掛け (1.5m1個単位で設置可能)
材 質	ステンレス
色	白
取付寸法	1000
取付位置	トイレ入口付近
備 考	

- 凡 例
- ① 壁込コンセント 2P15A×2・E付
 - ② 壁込コンセント 2P15A×1・E端子付
 - ③ リーダー付コンセント (バランシング・WG878288製品)
 - ④ 電話用アクトレット (壁掛)
 - ⑤ 電話用アクトレット (内線電話)
 - ⑥ 直列ユニット (TV端子)
- 特記なき配管配管は下記とする。
- EM—E F 8.0—9.0 (内1Gアース)
 - EM—1 C T 0.4—2P 電話
 - 〇—〇 (P F 22) 電話・TV
- ただし間仕切り内は、縦管等にて保護すること。
- 食堂等専分電線の沿路を示す
 - ミュージアムショップ等電線の沿路を示す

厨房配管図


別図8

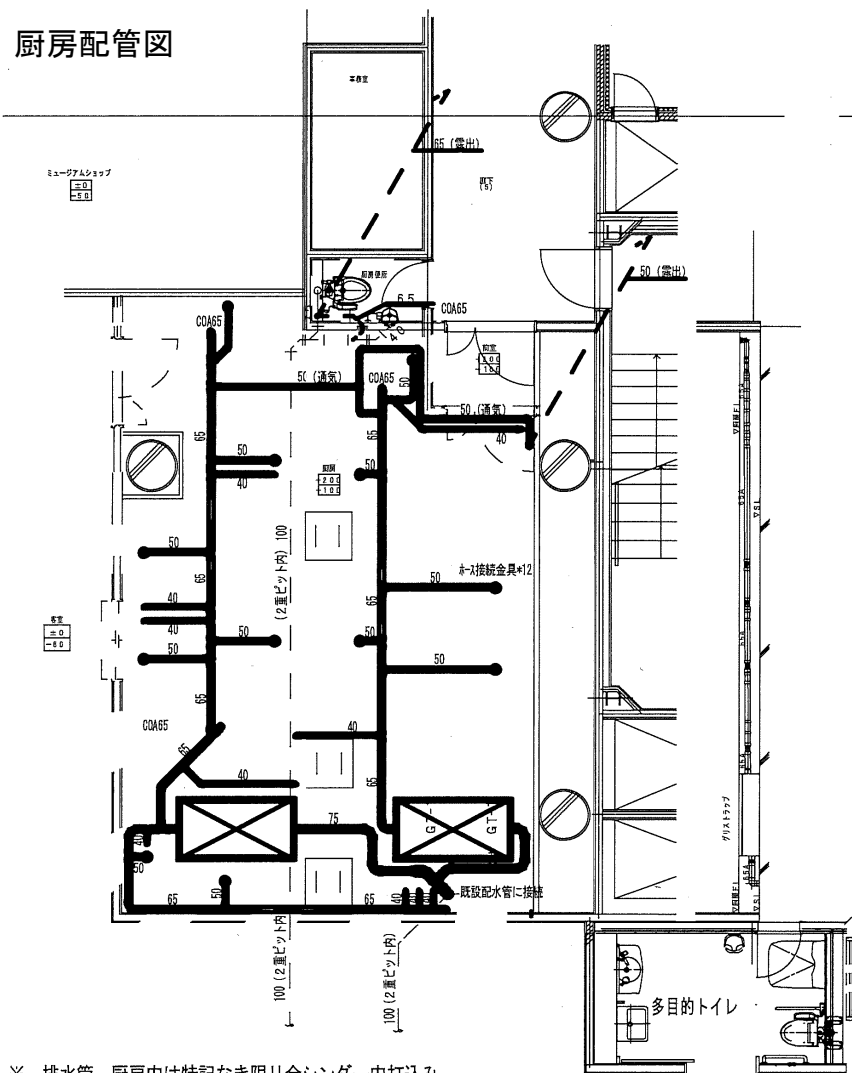

- ※ 排水管—厨房内は特記なき限り全シンダー内打込み
- ※ ホース接続金物はKT3SA(上部のみ)とする

排水は器具位置に立ち上げて止めてあるのでそこに接続すること。



シンダー内配管・ビット内配管

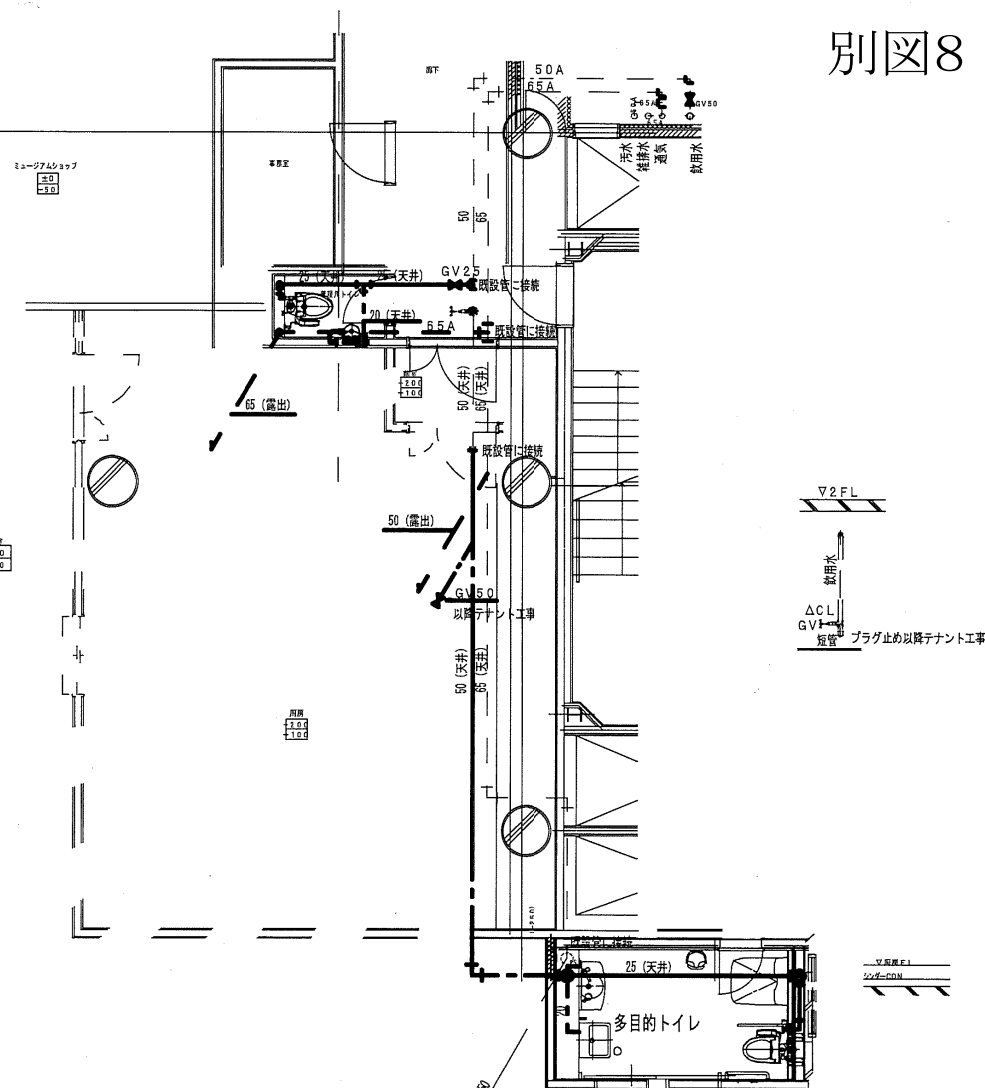

管理用トイレ、多目的トイレ共に立上がり管は露出配管
通気管は既設管に接続


天井配管

空調設備図

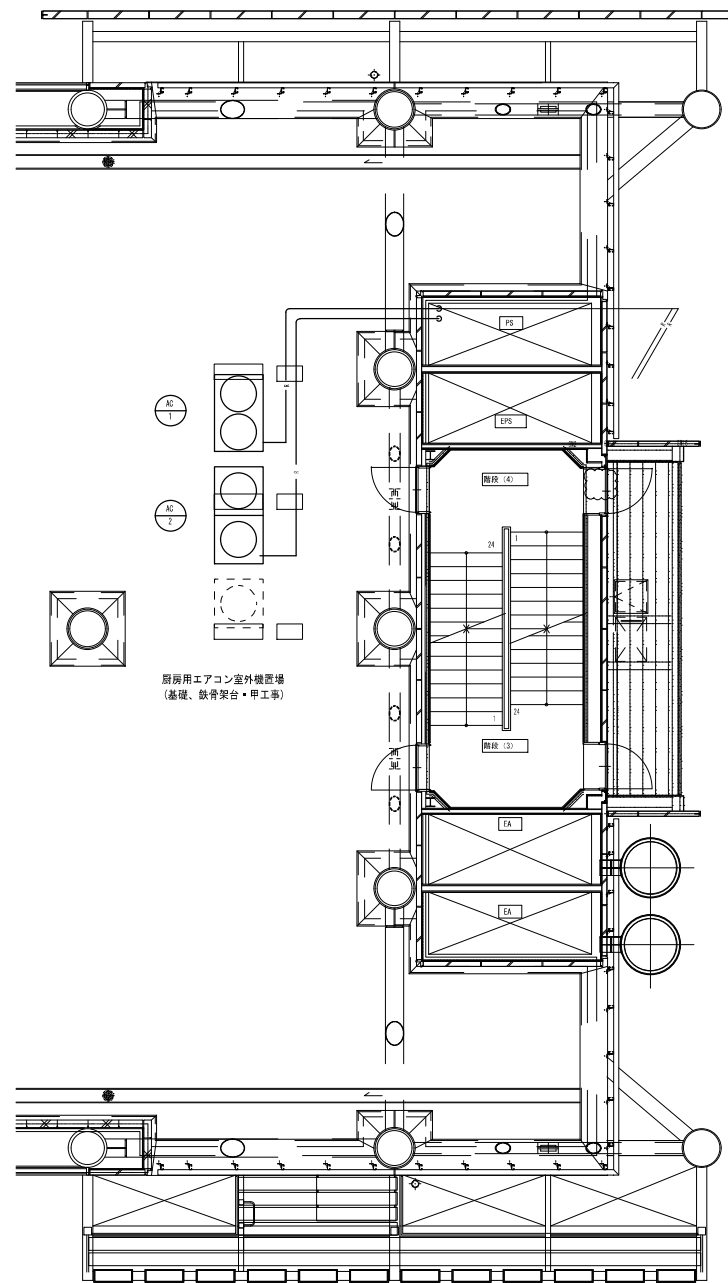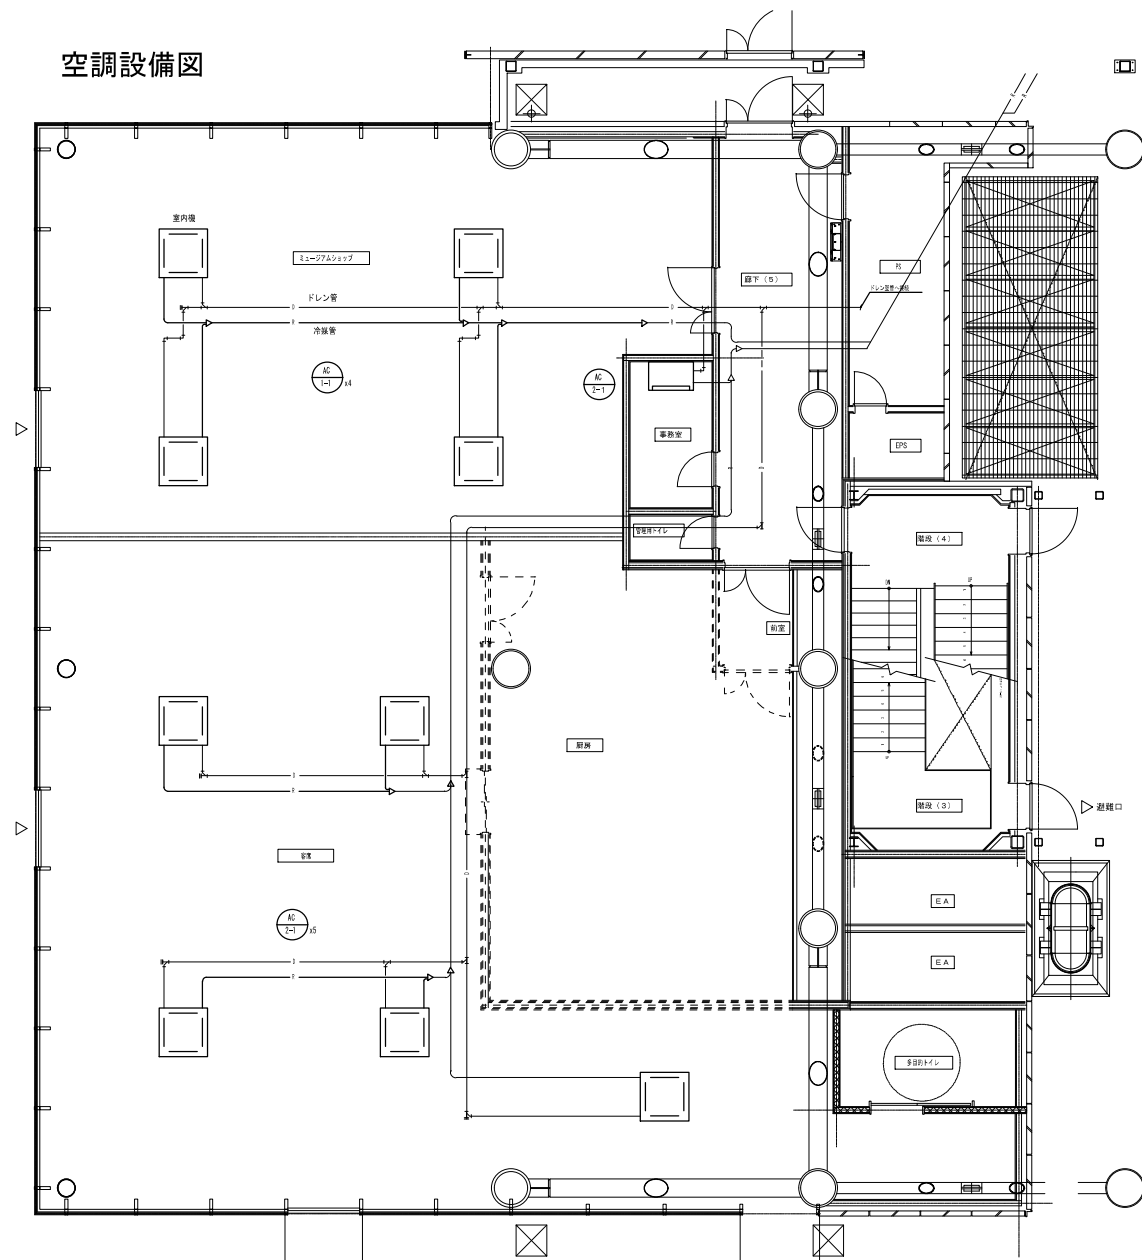


厨房用エアコン室外機置場
(基礎、飲食架台・甲工事)

換気設備図

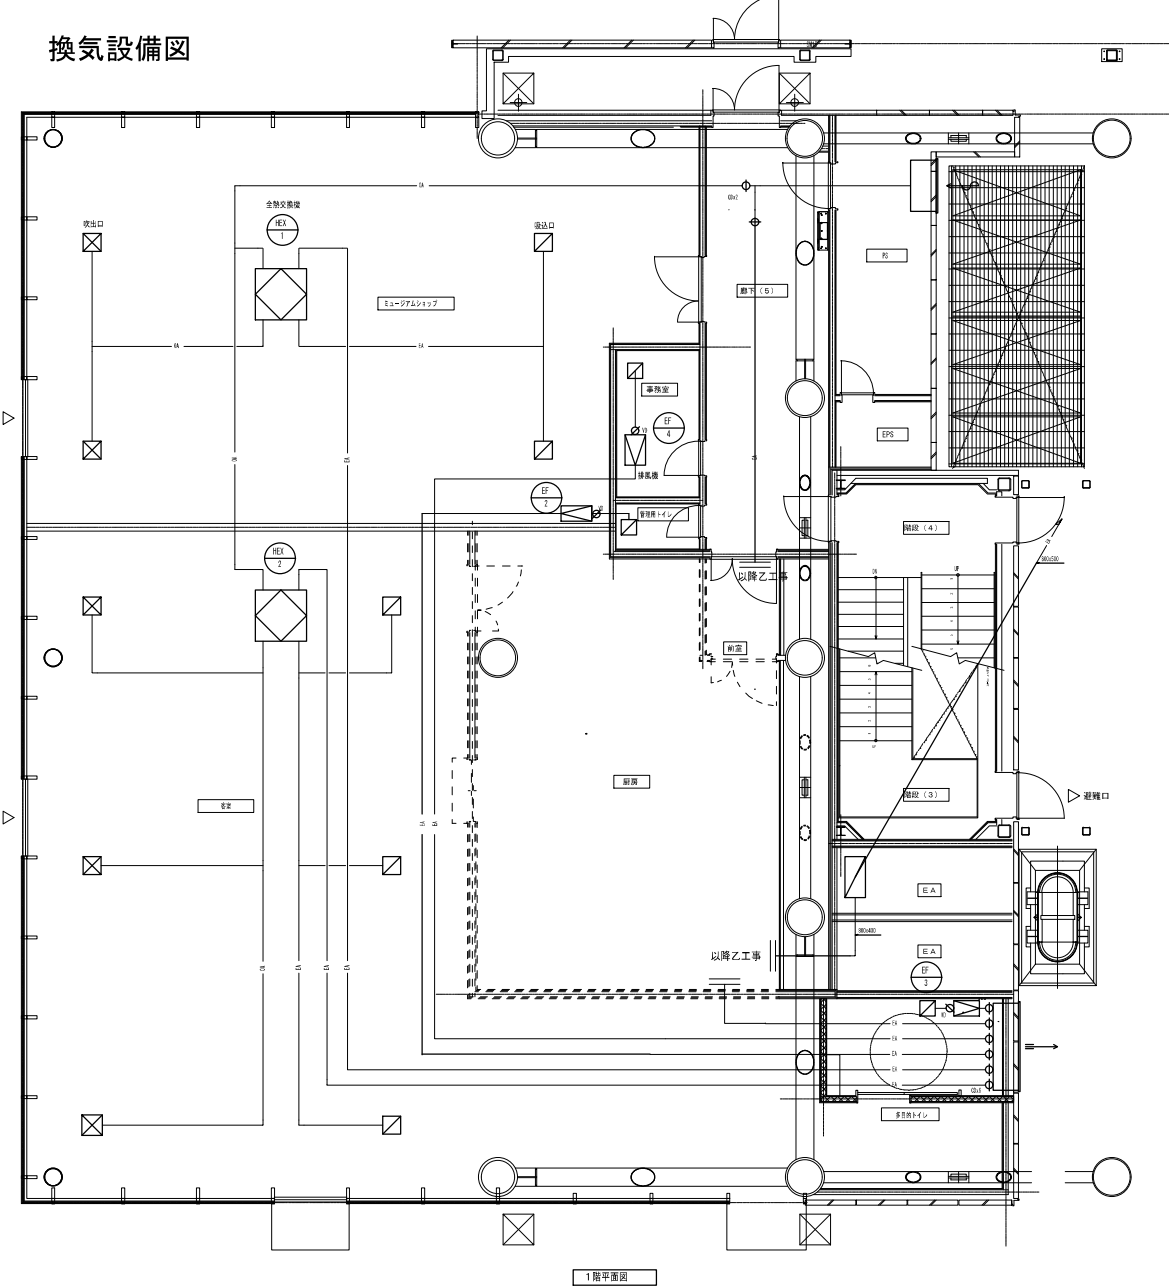

1 階平面図

別図 1 0

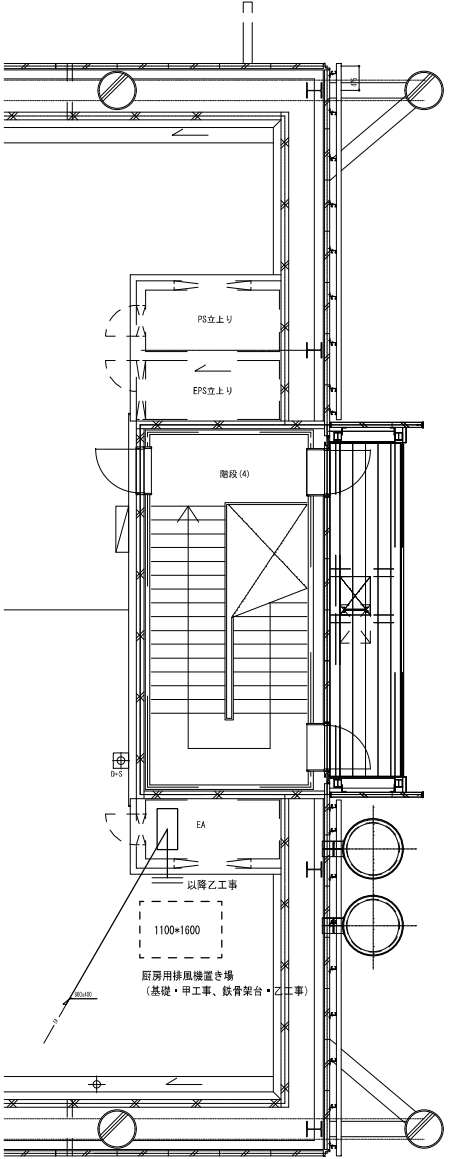

7 階平面図


機器表

空調検査表		(参考)						
記 号	機 器 仕 様			電 気 容 量		材質	設置場所	備 考
	形 式	消費電力 (kW)	暖房電力 (kW)	電 圧	消費電力 (kW)			
R-1	室外機　ビル用マルチエアコン(空冷・ヒートポンプ式) 付属品　熱媒体管、配付漏れ一式	40.9	45.0	3φ200V	12.87	1	2階：屋上	コンクリート基礎（建築工事）
R-1-e	室内機　天井埋込カセット形（4方向タイプ） 付属品　化粧板、化粧パネル、化粧カバー等	8.0	10.0	1φ200V	6.16	4	3～7F：フロアリフト	
R-2	室外機　ビル用マルチエアコン(空冷・ヒートポンプ式) 付属品　熱媒体管、配付漏れ一式	56.0	61.0	3φ200V	16.71	1	2階：屋上	コンクリート基礎（建築工事）
R-2-e	室内機　天井埋込カセット形（4方向タイプ） 付属品　化粧板、化粧パネル、化粧カバー等	11.2	12.5	1φ200V	6.16	3	各層	
R-2-e	室内機　天井埋込カセット形（1方向タイプ） 付属品　化粧板、化粧パネル、化粧カバー等	7.7	7.5	1φ200V	6.16	1	事務室	
					</			

別図 1 1

[illegible]

別図 1 2

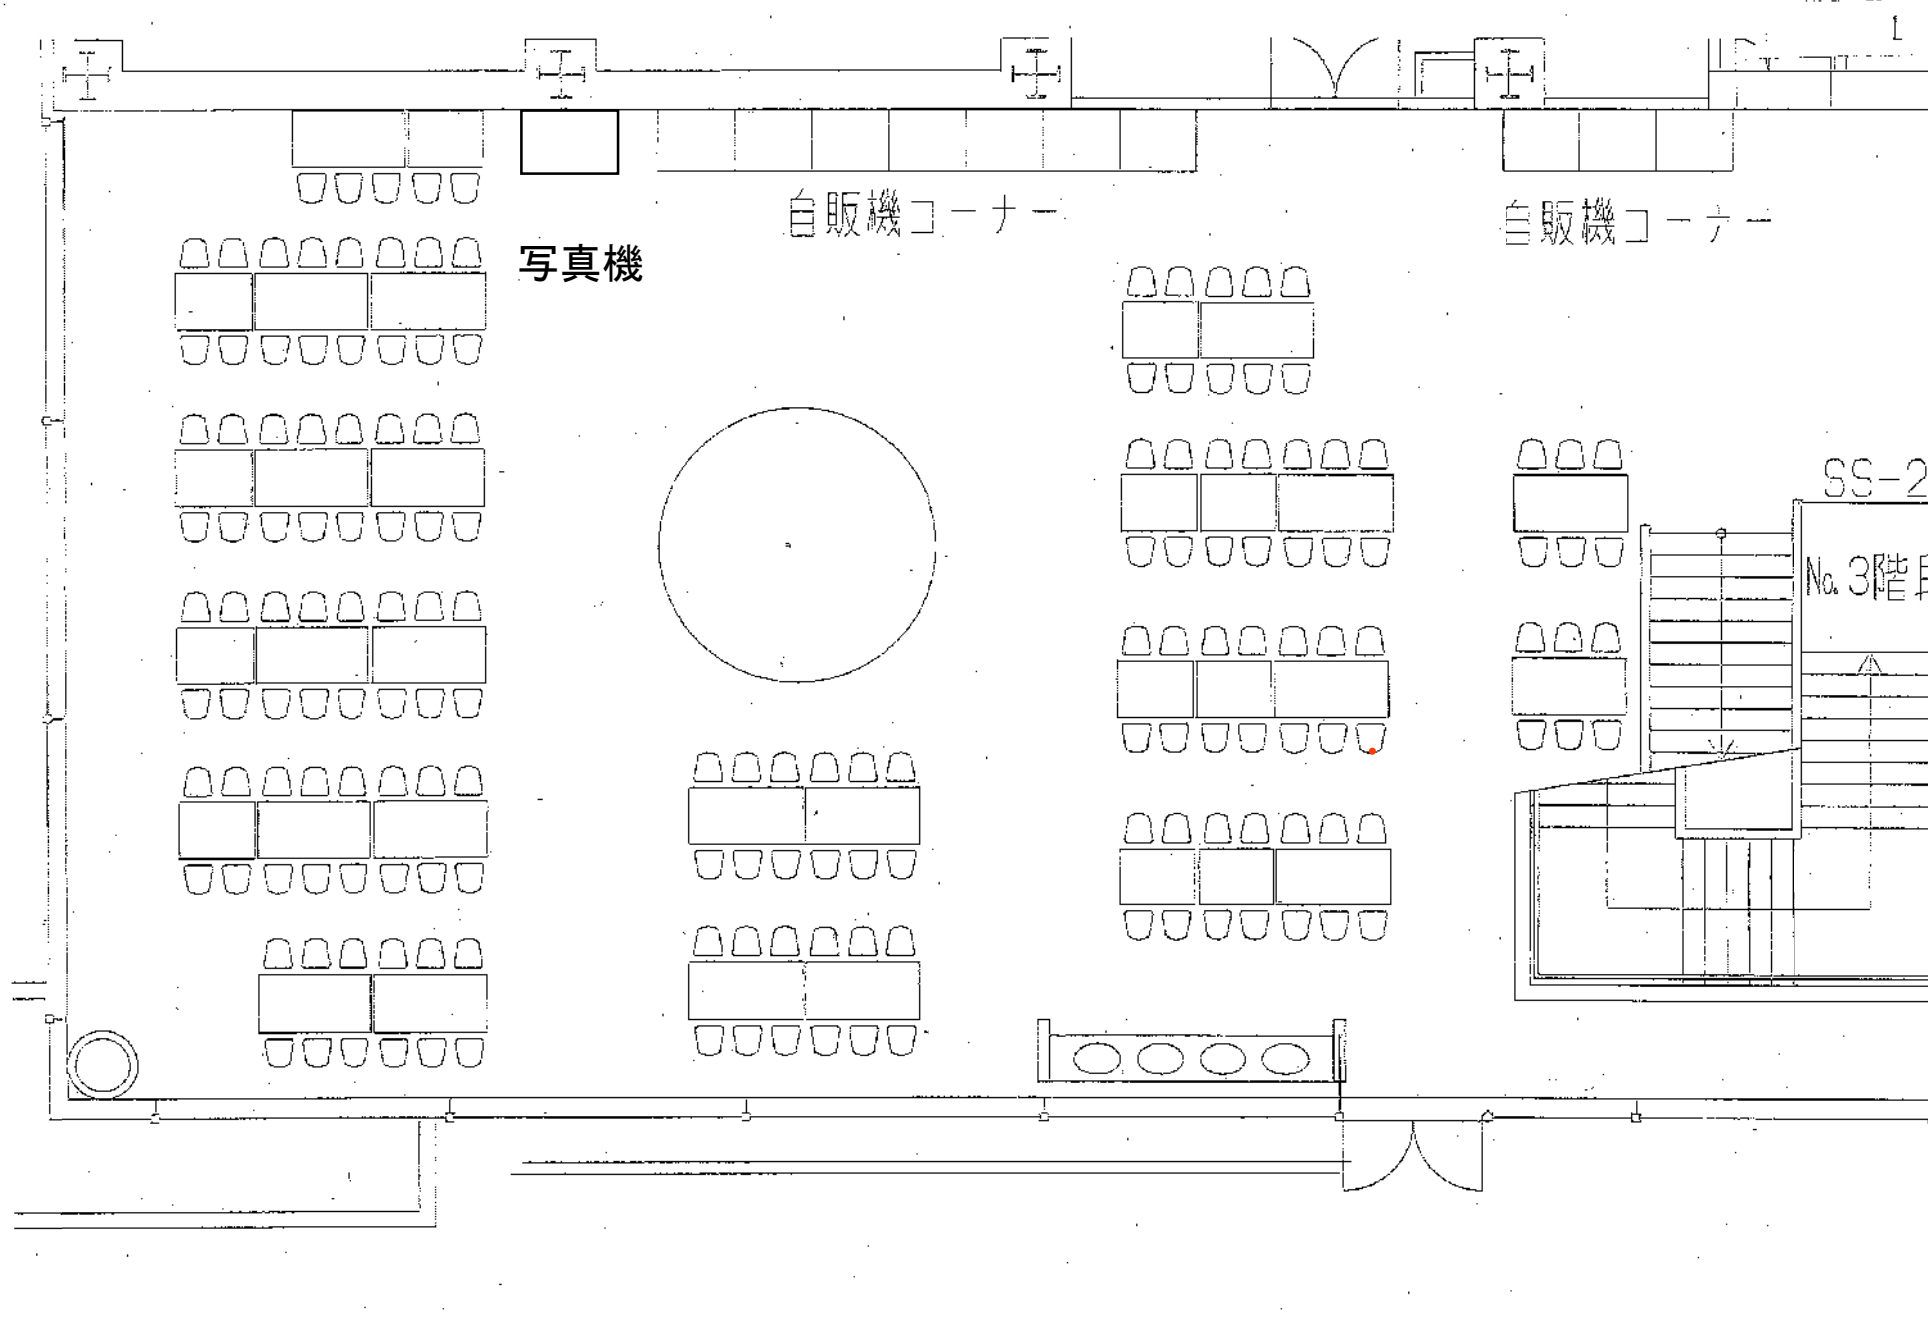

別図 1 3

