



参考 d 地中障害物位置図

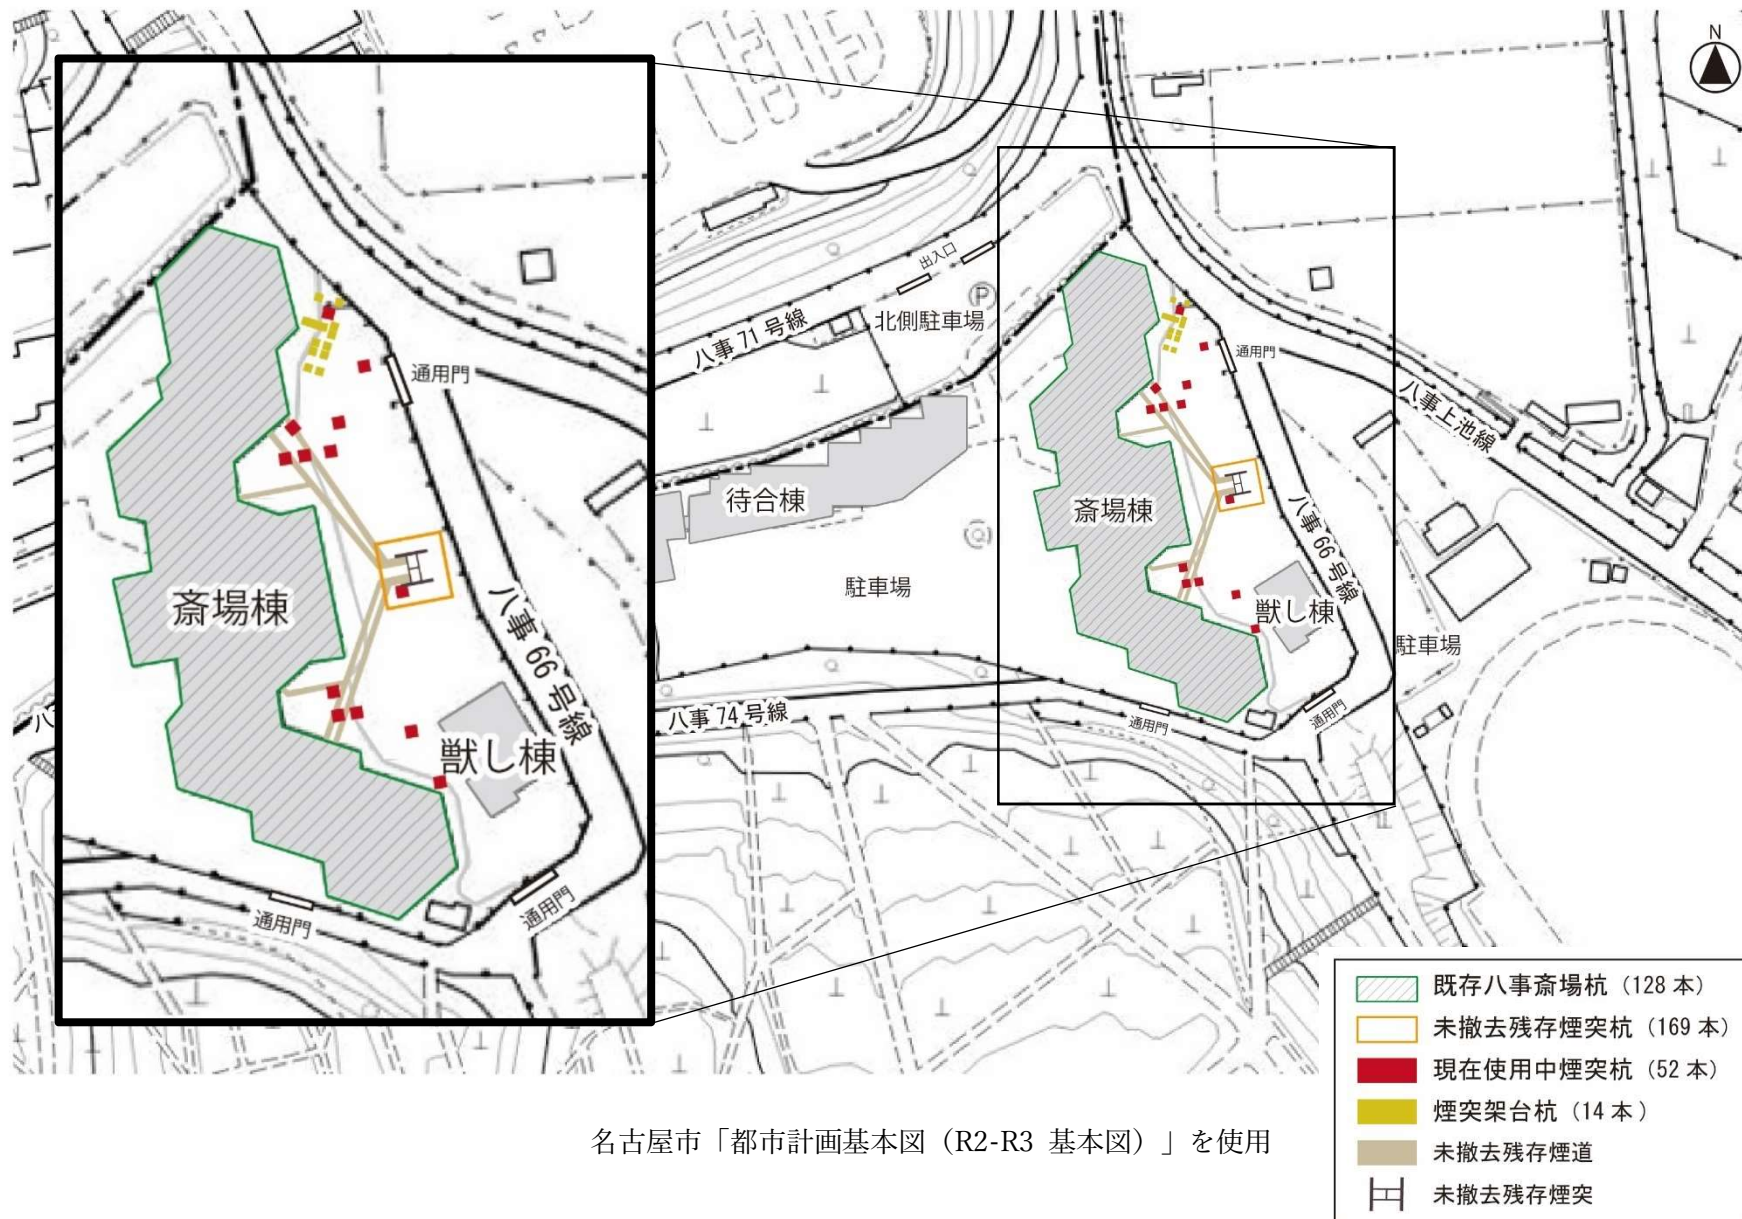

名古屋市「都市計画基本図 (R2-R3 基本図)」を使用

◆試掘結果（ガラ）

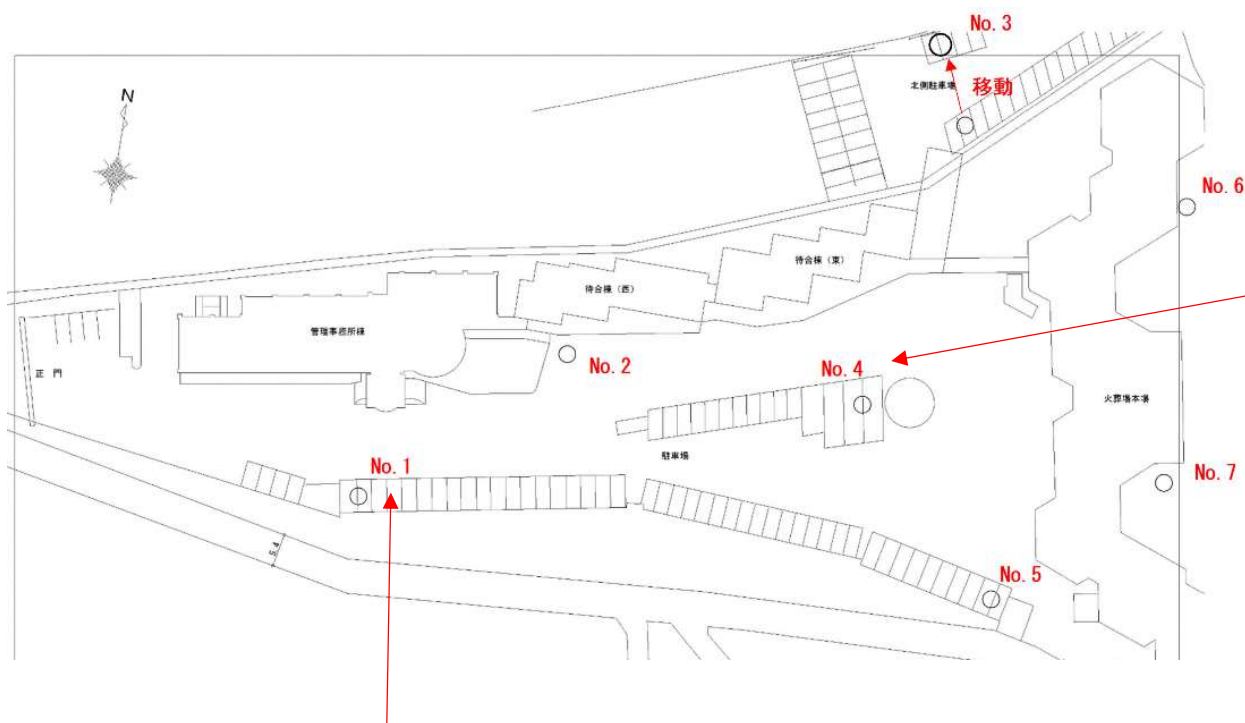

<試掘結果>

- ・No. 1 GL-0.7m 付近まで、φ25cm 程度までの岩石ガラ（石材）の混入多い。瓦片等の混入も認められる。【左写真参照】
- ・No. 4 GL-0.6m 付近より、φ25cm 程度までのコンクリート塊等のガラの混入が多くなる。【右写真参照】
- ・No. 5 GL-0.3～0.7m 程度でコンクリート塊等のガラの混入が多い。