

(配付した A 4 版図面)

## 2. 現状・課題・整備効果


9

(配付したA4版図面 3ページ目)

先の合流部及び曲線部の  
視認性の確保

南渡り線と栄入口の合流に  
必要な延長を確保

基準を満足する  
曲線半径

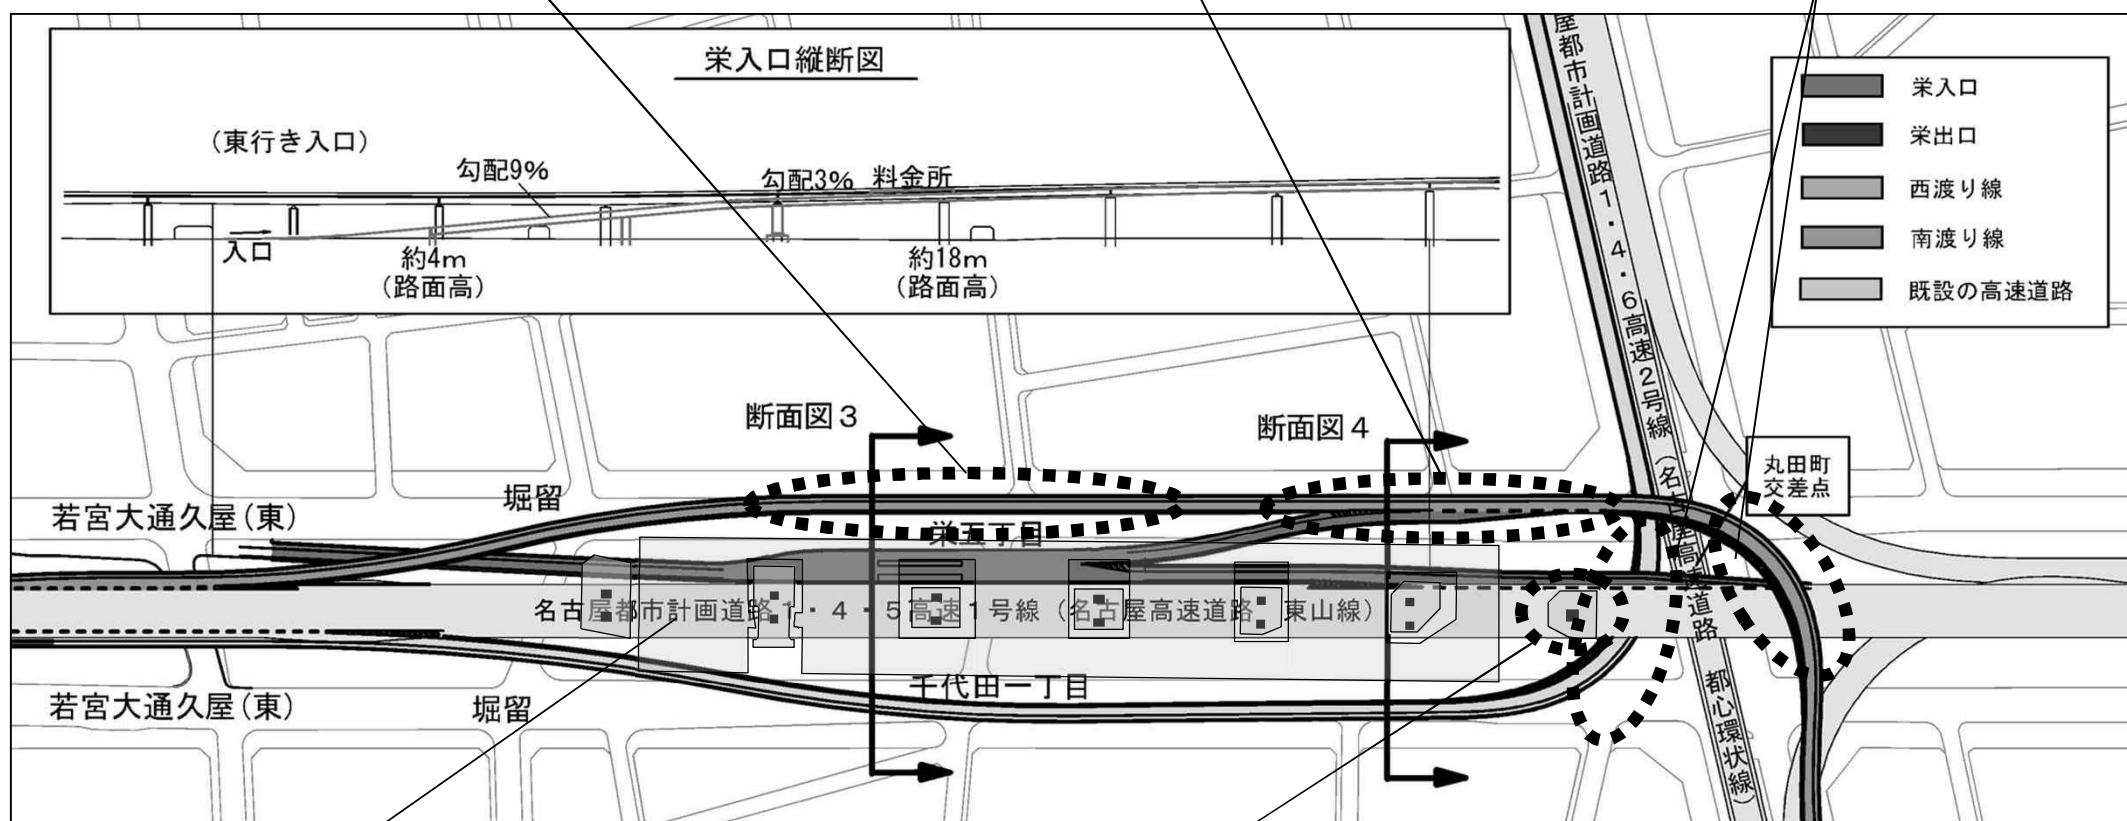

### 3. 環境予測結果について

10

## 丸田町JCT（北）断面

### 騒音

| 予測位置      | 時間区分 | 西側 (dB) |      |      | 予測位置      | 時間区分 | 東側 (dB) |      |      |
|-----------|------|---------|------|------|-----------|------|---------|------|------|
|           |      | 予測高さ    | 予測結果 | 環境基準 |           |      | 予測高さ    | 予測結果 | 環境基準 |
| 官民境界      | 昼間   | 2階相当    | 66   | 70   | 官民境界      | 昼間   | 2階相当    | 66   | 70   |
|           | 夜間   |         | 62   | 65   |           | 夜間   |         | 62   | 65   |
|           | 昼間   | 1階相当    | 66   | 70   |           | 昼間   | 1階相当    | 66   | 70   |
|           | 夜間   |         | 62   | 65   |           | 夜間   |         | 62   | 65   |
| 官民境界から20m | 昼間   | 2階相当    | 58   | 65   | 官民境界から20m | 昼間   | 2階相当    | 58   | 65   |
|           | 夜間   |         | 53   | 60   |           | 夜間   |         | 53   | 60   |
|           | 昼間   | 1階相当    | 58   | 65   |           | 昼間   | 1階相当    | 58   | 65   |
|           | 夜間   |         | 53   | 60   |           | 夜間   |         | 53   | 60   |




### 大気質

| 予測位置等           |      | 西側    | 東側    | 環境基準         |
|-----------------|------|-------|-------|--------------|
| 二酸化窒素 (ppm)     | 官民境界 | 0.032 | 0.032 | 0.04~0.06 以下 |
| 浮遊粒子状物質 (mg/m³) | 1階相当 | 0.049 | 0.049 | 0.10以下       |

### 振動

| 予測位置 | 時間区分 | 西側(dB) | 東側(dB) | 要請限度(dB) |
|------|------|--------|--------|----------|
| 官民境界 | 昼間   | 48     | 48     | 70       |
|      | 夜間   | 46     | 46     | 65       |

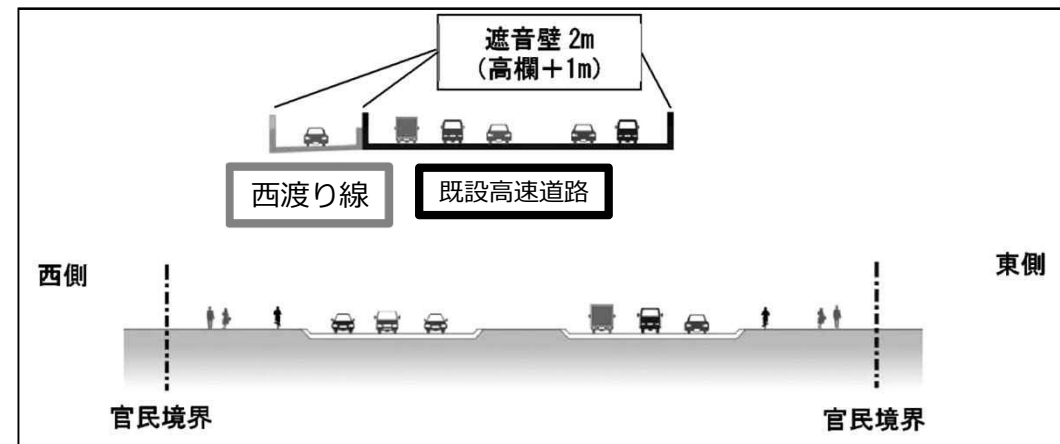

### 3. 環境予測結果について

11

## 丸田町JCT（西）断面

### 騒音

| 予測位置      | 時間区分 | 北側 (dB) |      |      | 予測位置      | 時間区分 | 南側 (dB) |      |      |
|-----------|------|---------|------|------|-----------|------|---------|------|------|
|           |      | 予測高さ    | 予測結果 | 環境基準 |           |      | 予測高さ    | 予測結果 | 環境基準 |
| 官民境界      | 昼間   | 2階相当    | 66   | 70   | 官民境界      | 昼間   | 2階相当    | 65   | 70   |
|           | 夜間   |         | 60   | 65   |           | 夜間   |         | 60   | 65   |
|           | 昼間   | 1階相当    | 66   | 70   |           | 昼間   | 1階相当    | 65   | 70   |
|           | 夜間   |         | 60   | 65   |           | 夜間   |         | 60   | 65   |
| 官民境界から20m | 昼間   | 2階相当    | 55   | 65   | 官民境界から20m | 昼間   | 2階相当    | 55   | 65   |
|           | 夜間   |         | 48   | 60   |           | 夜間   |         | 49   | 60   |
|           | 昼間   | 1階相当    | 55   | 65   |           | 昼間   | 1階相当    | 55   | 65   |
|           | 夜間   |         | 48   | 60   |           | 夜間   |         | 49   | 60   |




### 大気質

| 予測位置等           |      | 北側    | 南側    | 環境基準         |
|-----------------|------|-------|-------|--------------|
| 二酸化窒素 (ppm)     | 官民境界 | 0.032 | 0.032 | 0.04~0.06 以下 |
| 浮遊粒子状物質 (mg/m³) | 1階相当 | 0.049 | 0.049 | 0.10以下       |

### 振動

| 予測位置 | 時間区分 | 北側(dB) | 南側(dB) | 要請限度(dB) |
|------|------|--------|--------|----------|
| 官民境界 | 昼間   | 47     | 47     | 70       |
|      | 夜間   | 43     | 44     | 65       |

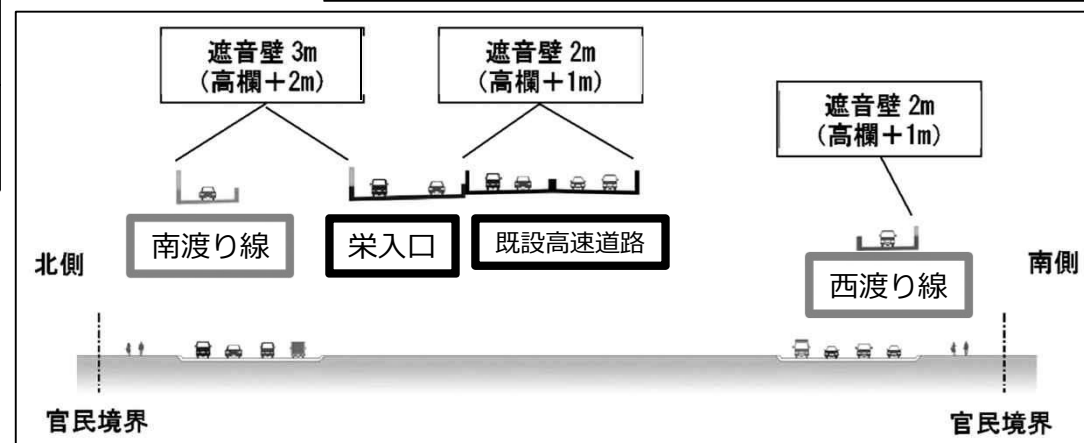

### 3. 環境予測結果について

12

## 丸田町JCT（南）断面

### 騒音

| 予測位置      | 時間区分 | 西側 (dB) |      |      | 予測位置      | 時間区分 | 東側 (dB) |      |      |
|-----------|------|---------|------|------|-----------|------|---------|------|------|
|           |      | 予測高さ    | 予測結果 | 環境基準 |           |      | 予測高さ    | 予測結果 | 環境基準 |
| 官民境界      | 昼間   | 2階相当    | 66   | 70   | 官民境界      | 昼間   | 2階相当    | 66   | 70   |
|           | 夜間   |         | 62   | 65   |           | 夜間   |         | 62   | 65   |
|           | 昼間   | 1階相当    | 67   | 70   |           | 昼間   | 1階相当    | 67   | 70   |
|           | 夜間   |         | 62   | 65   |           | 夜間   |         | 62   | 65   |
| 官民境界から20m | 昼間   | 2階相当    | 55   | 65   | 官民境界から20m | 昼間   | 2階相当    | 55   | 65   |
|           | 夜間   |         | 50   | 60   |           | 夜間   |         | 50   | 60   |
|           | 昼間   | 1階相当    | 55   | 65   |           | 昼間   | 1階相当    | 55   | 65   |
|           | 夜間   |         | 50   | 60   |           | 夜間   |         | 50   | 60   |




### 大気質

| 予測位置等           |      | 西側    | 東側    | 環境基準         |
|-----------------|------|-------|-------|--------------|
| 二酸化窒素 (ppm)     | 官民境界 | 0.032 | 0.032 | 0.04~0.06 以下 |
| 浮遊粒子状物質 (mg/m³) | 1階相当 | 0.049 | 0.049 | 0.10以下       |


### 振動

| 予測位置 | 時間区分 | 西側(dB) | 東側(dB) | 要請限度(dB) |
|------|------|--------|--------|----------|
| 官民境界 | 昼間   | 48     | 48     | 70       |
|      | 夜間   | 46     | 46     | 65       |

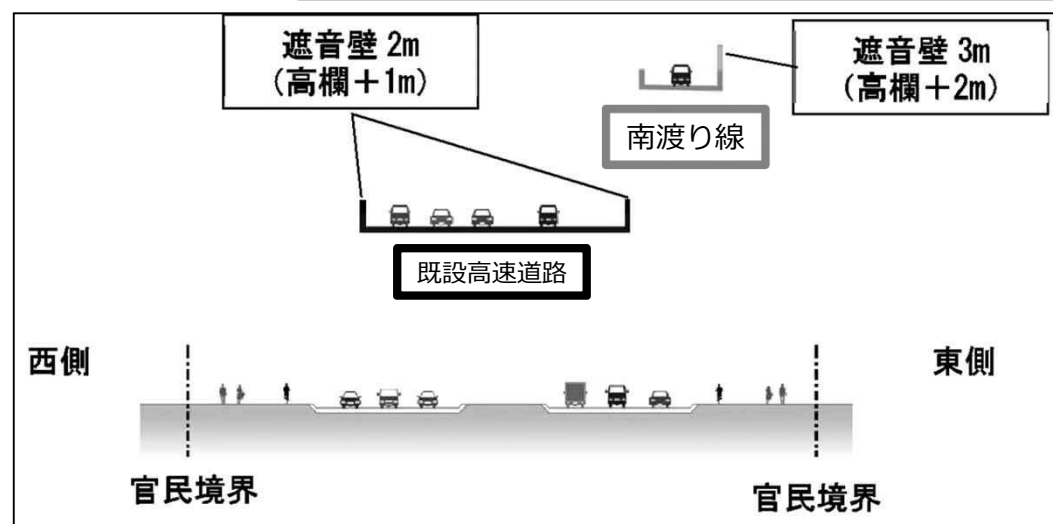

## 4. 事業のスケジュールについて（予定）

13

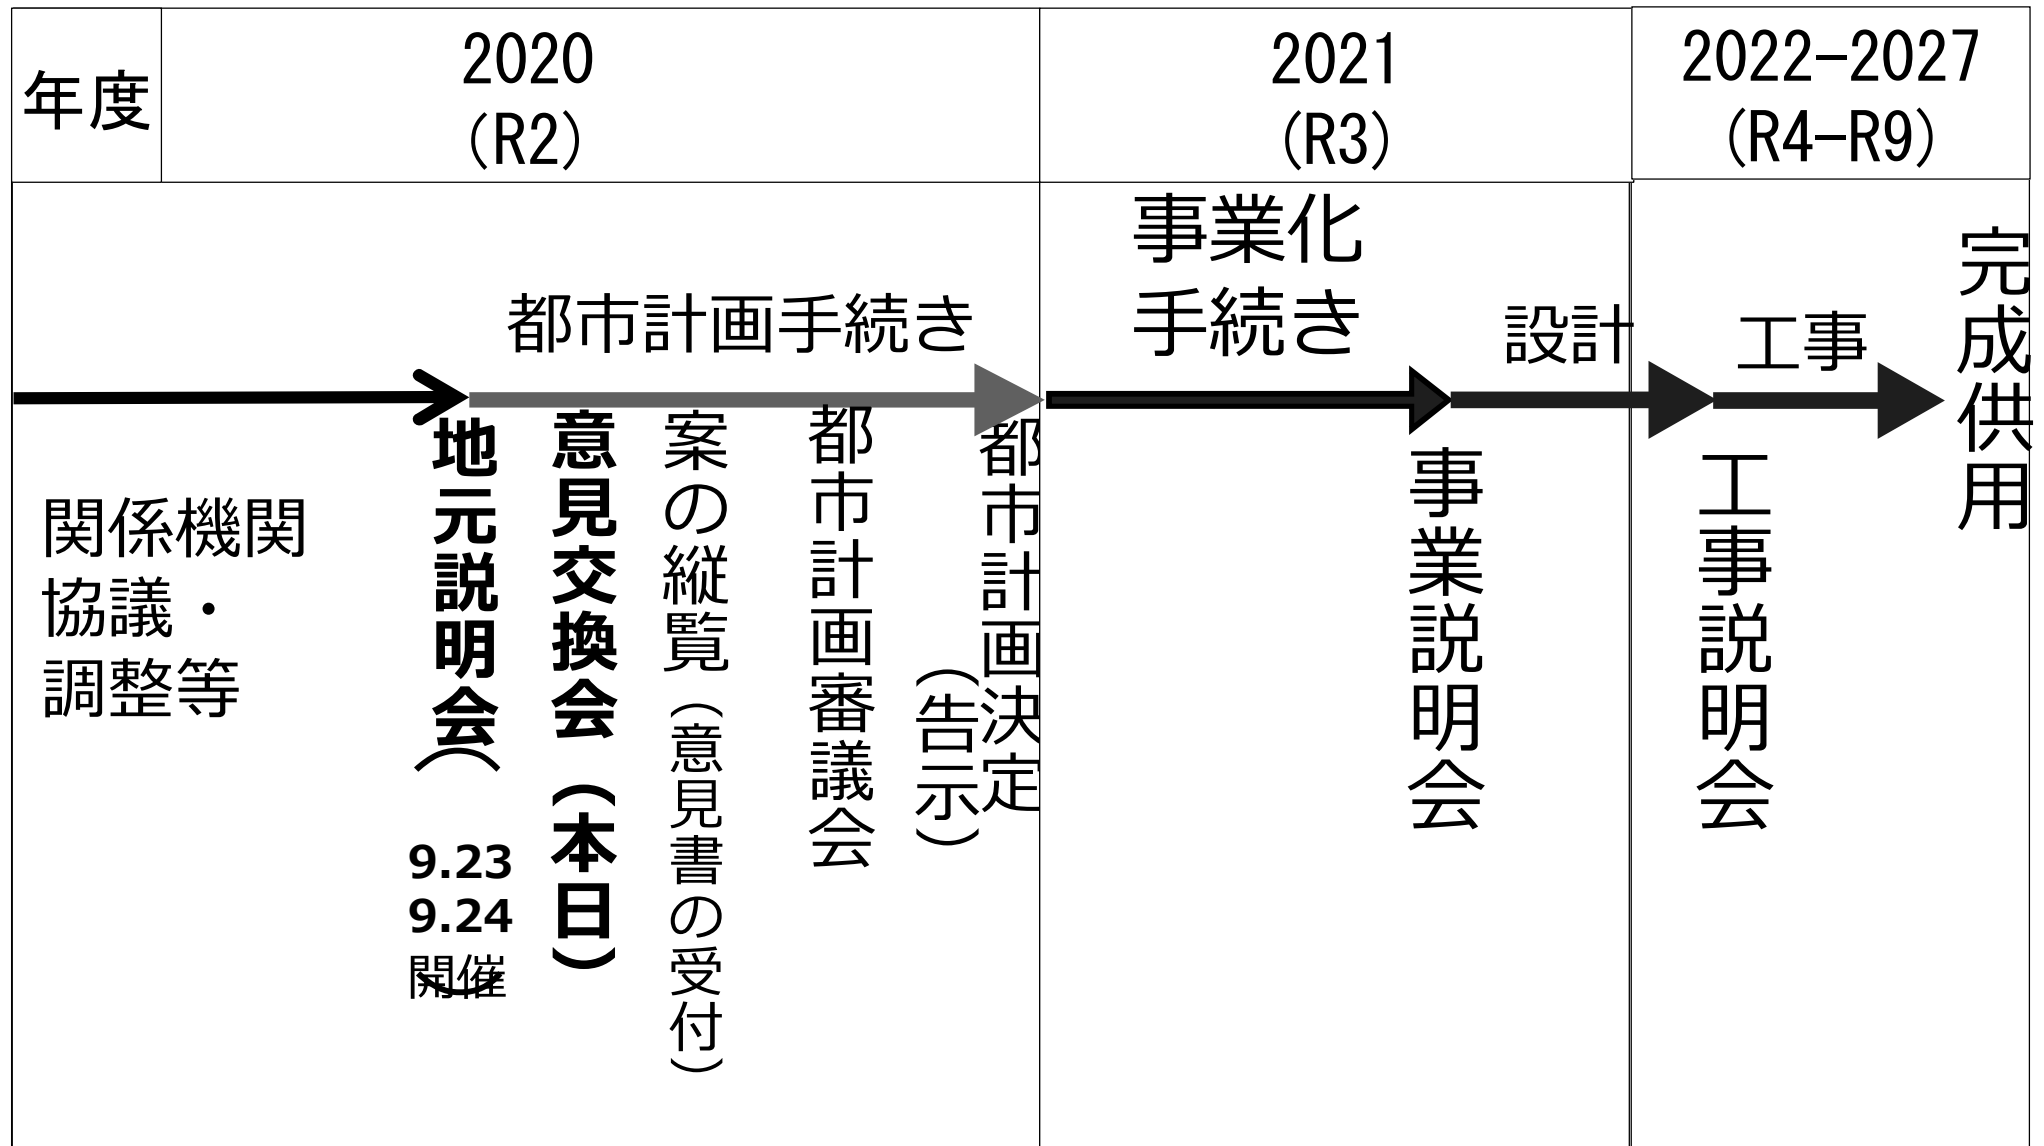

※予定スケジュールであり、今後変更することがあります



# 5. 都市計画案について

## 都市計画案の計画図（高速道路）

14



### 都市計画案の計画図（駐車場）

