



lindol

hazard map

Nakagawa Ward

05001,000m

1:19,000



Ang bahaging naka-hatched line ay distrito sa labas ng siyudad ng Nagoya

itinakdang emerhensiyang evacuation site sa labas ng distrito	pampublikong opisina (公) tatak
Emergency headquarters ng siyudad ng Nagoya para sa pag-iwas sa sakuna, Nakagawa Ward headquarters (Nakagawa Ward Office) TEL: 362-1111 (main number), 363-4306 hanggang 9 (direct line), FAX: 362-6562	A Nakagawa Ward Office B Nakagawa Fire Station Tomita Branch Office C Nakagawa Fire Station D Nakagawa Fire Station Hioki Branch Office E Nakagawa Fire Station Tobashi Branch Office F Nakagawa Fire Station Shimonoiishi Branch Office G Nakagawa Fire Station Tomita Branch Office H Special Fire Brigade First Direction(Area) Unit I Nakagawa Civil Engineering Office J Waterworks and Sewerage Bureau Seibu Business Center


legend	
 A itinakdang emerhensiyang evacuation site (pagyanig ng lindol, malawakang sunog) [malawak na evacuation site] ito ay parke o luntiang lugar na may espasyo upang protektahan ang mga nagsilikas mula sa malawakang sunog. Ito ay itinakdang emerhensiyang evacuation site kapag mayroong lindol o malawakang sunog.	 a itinakdang emerhensiyang evacuation site (pagyanig ng lindol) [pansamantalang evacuation site] ito ay itinakdang emerhensiyang evacuation site kapag may lindol, at ito ay kung saan pansamantalang lilikas upang obserbahan ang sitwasyon.
--- boundary ng distrito --- boundary ng distrito ng paaralan ay aproksimasyon. Para sa mga detalye, magtanong sa kinauukulang ward office.)	 a emerhensiyang pasilidad para sa supply ng tubig (permanenteng gripo / temporaryong gripo) ito ay pasilidad na bubuksan ng tauhan ng Waterworks and Sewerage Bureau o pribadong kumpanya na may kasunduan na magbigay ng tulong sa oras ng emerhensya kapag may sakuna, at nakabando na sa mababaw na evacuation site ubo.  a emerhensiyang pasilidad para sa supply ng tubig (griping nasa ilalim ng lupa) Mayroon nito sa ilalim ng mga pampublikong elementary at junior high school na nasa distrito ng supply ng tubig. Ito ay pasilidad upang makakuha ng tubig sa oras ng sakuna, at ang mga nagsilikas ang misingong magapatabo ng mga ito.  a pang-emerhensiyang balon para sa oras ng sakuna (kumpanya) Mga balon na maaaring ipagamit sa mga residente ng komunidad kapag may sakuna, mula sa mga balon na pagmamay-ari ng mga kumpanya, patirika atbp. Ito ay upang makakuha ng tubig na gagamitin sa pamumuhay kapag nagkaroon ng malaking lindol (lindi ito inuungit tubig).

*Upang malaman kung maaaring lumikas sa itinakdang emerhensiyang evacuation site na nasa ibang distrito, tingnan ang mga hazard map ng bawat distrito. Naka-upload ang hazard map ng lahat ng distrito sa opisyal na website ng siyudad ng Nagoya.

itinakdang emerhensiyang evacuation site (pagyanig ng lindol) [pansamantalang evacuation site]	itinakdang emerhensiyang evacuation site pagyanig ng lindol malawakang sunog	
simbolo	pangalan ng pasilidad	
a	Yatsuya Park	○ ×
b	Arakoshi Park	○ ×
c	Showabashi Park	○ ×
d	Nakajima Central Park	○ ×
e	Noda Park	○ ×
f	Maruike Park	○ ×
g	Takabata Park	○ ×
h	Niie Central Park	○ ×
i	Mambagawa Higashi Park	○ ×
j	Shotoku Park	○ ×
Grounds ng Municipal Elementary School, Junior High School, at ilang High School (Technical High School, Nakagawa Shogyo High School, Tomita High School)		○ ×


*Ang mga pasilidad na kasama sa malawak na evacuation site ay maari ding gamitin para sa malawakang sunog

Ang mapang ito ay ginawa gamit ang basikong diagram ng pagpapalano ng lungsod na ginawa noong 2015 at 2016. Gayundin, in-edit ito pagkatapos ng paglikha nito kung may sitwasyon na kinakailangan ito. Para sa siyudad ng Ama, bayan ng Oharu, at bayan ng Kanie, ginamit ang basikong diagram ng pagpapalano ng lungsod nang may pahintulot ng bawat munisipalidad. (Numero ng awtorisasyon: siyudad ng Ama: 3あ都 No. 58, bayan ng Oharu: 3大都整 No. 256, bayan ng Kanie: 3蟹まち取 No. 36)

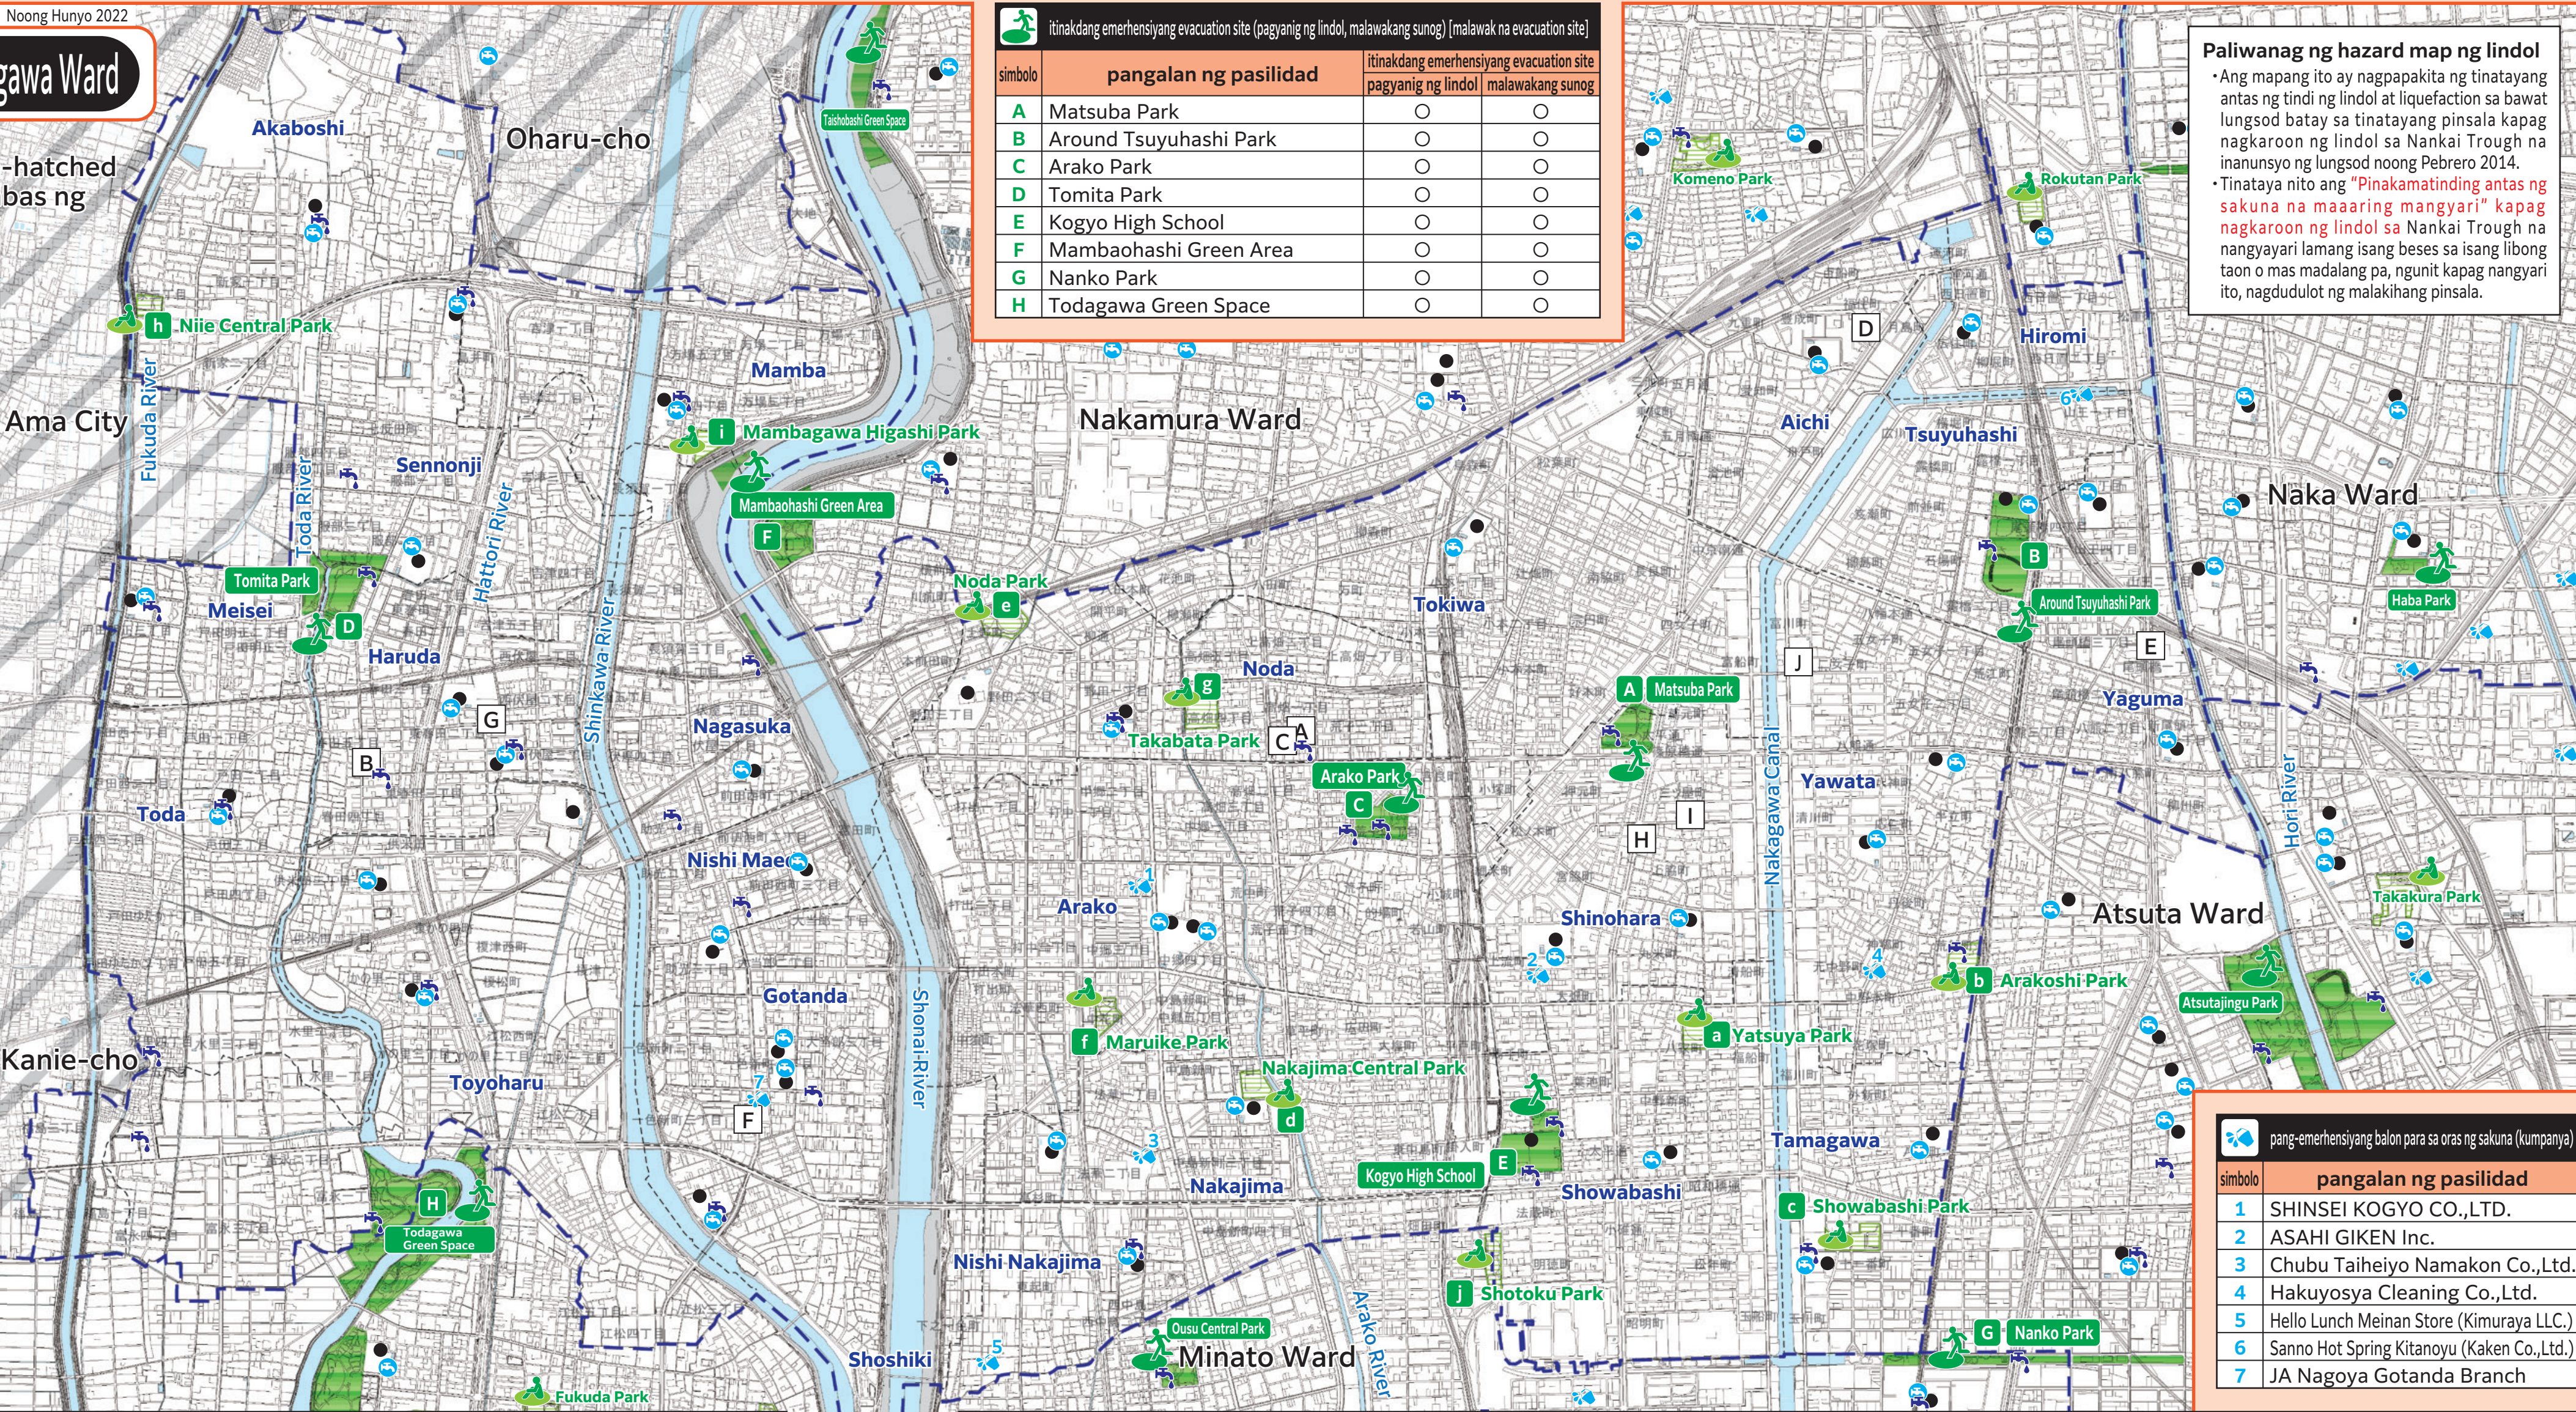


Paliwanag ng hazard map ng lindol
• Ang mapang ito ay nagpapakita ng tinatayang antas ng tindi ng lindol at liquefaction sa bawat lungsod batay sa tinatayang pinsala kapag nagkaroon ng lindol sa Nankai Trough na inanusyo ng lungsod noong Pebrero 2014.
• Tinataya nito ang "Pinakamatinding antas ng sakuna na maaaring mangyari" kapag nagkaroon ng lindol sa Nankai Trough na nangyayari lamang isang beses sa isang libong taon o mas madalang pa, ngunit kapag nangyari ito, nagdudulot ng malaking pinsala.

simbolo	pangalan ng pasilidad
1	SHINSEI KOGYO CO.,LTD.
2	ASAHI GIKEN Inc.
3	Chubu Taiheiyo Namakon Co.,Ltd.
4	Hakuyosya Cleaning Co.,Ltd.
5	Hello Lunch Meinan Store (Kimuraya LLC.)
6	Sanno Hot Spring Kitanoyu (Kaken Co.,Ltd.)
7	JA Nagoya Gotanda Branch

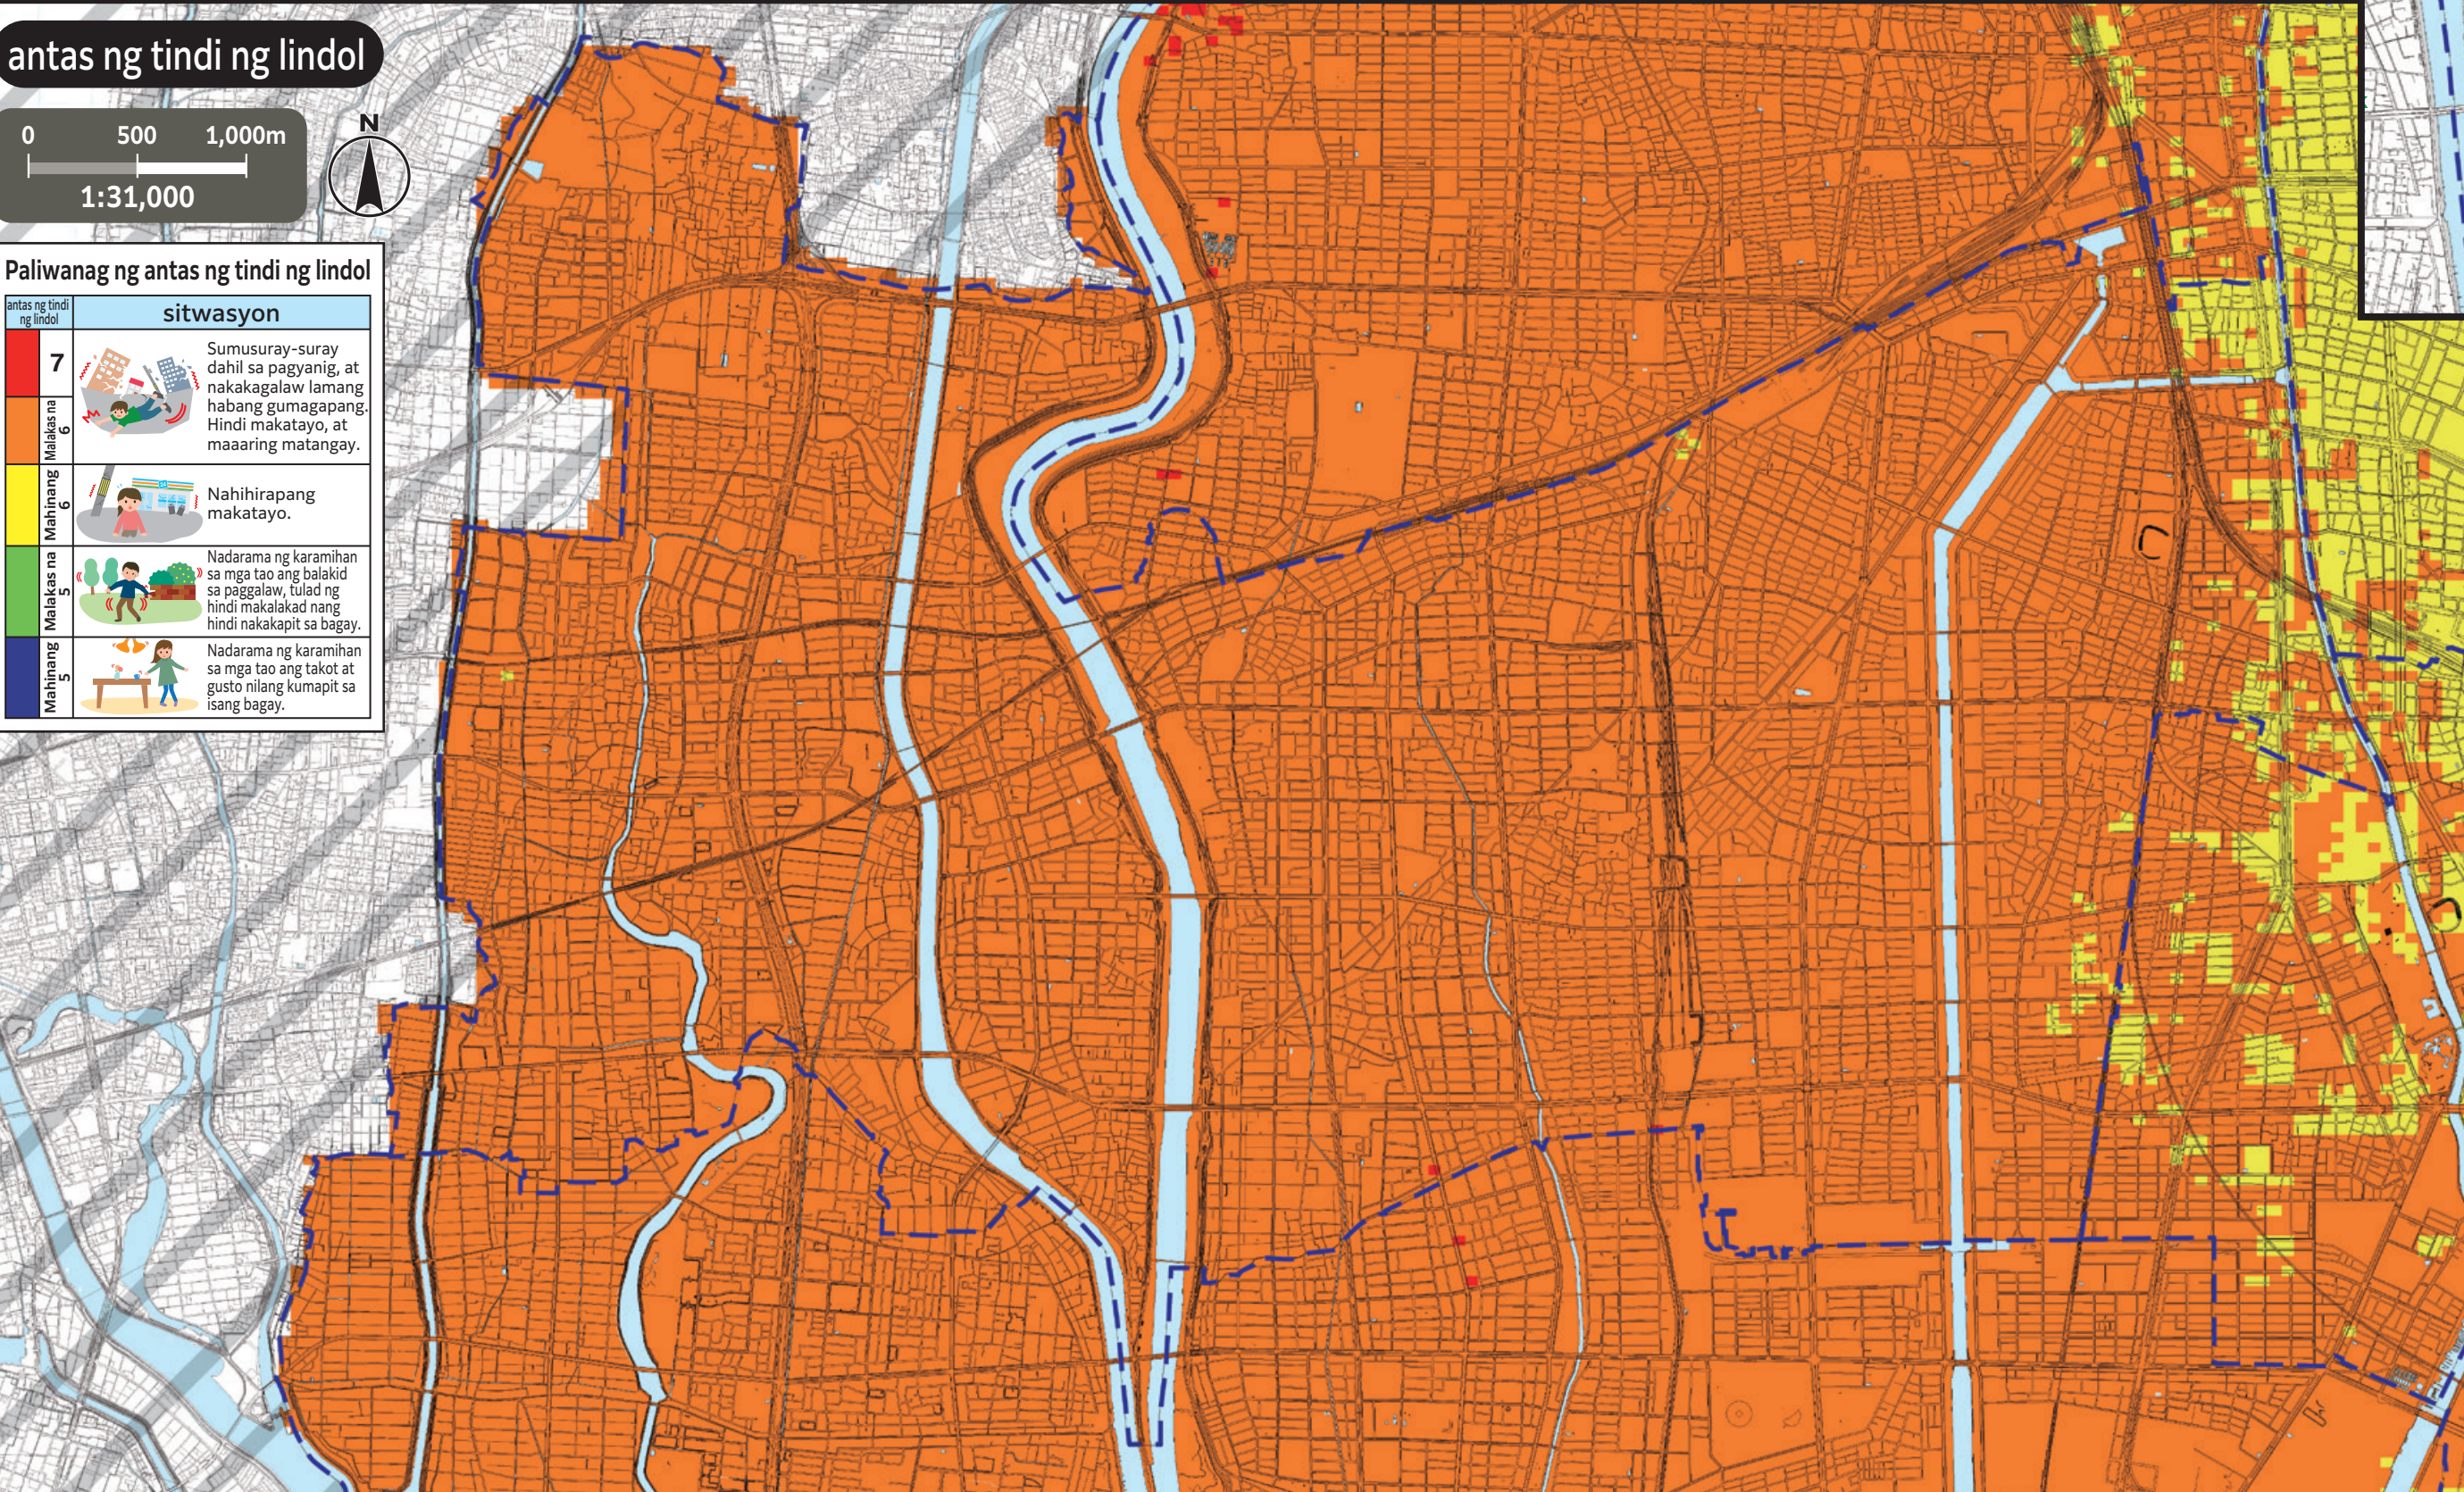

antas ng tindi ng lindol	sitwasyon
7	Sumusuray-suray dahil sa pagyanig, at nakakagalaw lamang habang gumagapang. Hindi makatayo, at maaaring matangay.
6	Nahihirapang makatayo.
5	Nadarama ng karamihan sa mga tao ang balalod sa paggalaw, tulad ng hindi makalakad nang hindi nakakapit sa bagay.
4	Nadarama ng karamihan sa mga tao ang takot at gusto nilang kumapit sa isang bagay.
3	

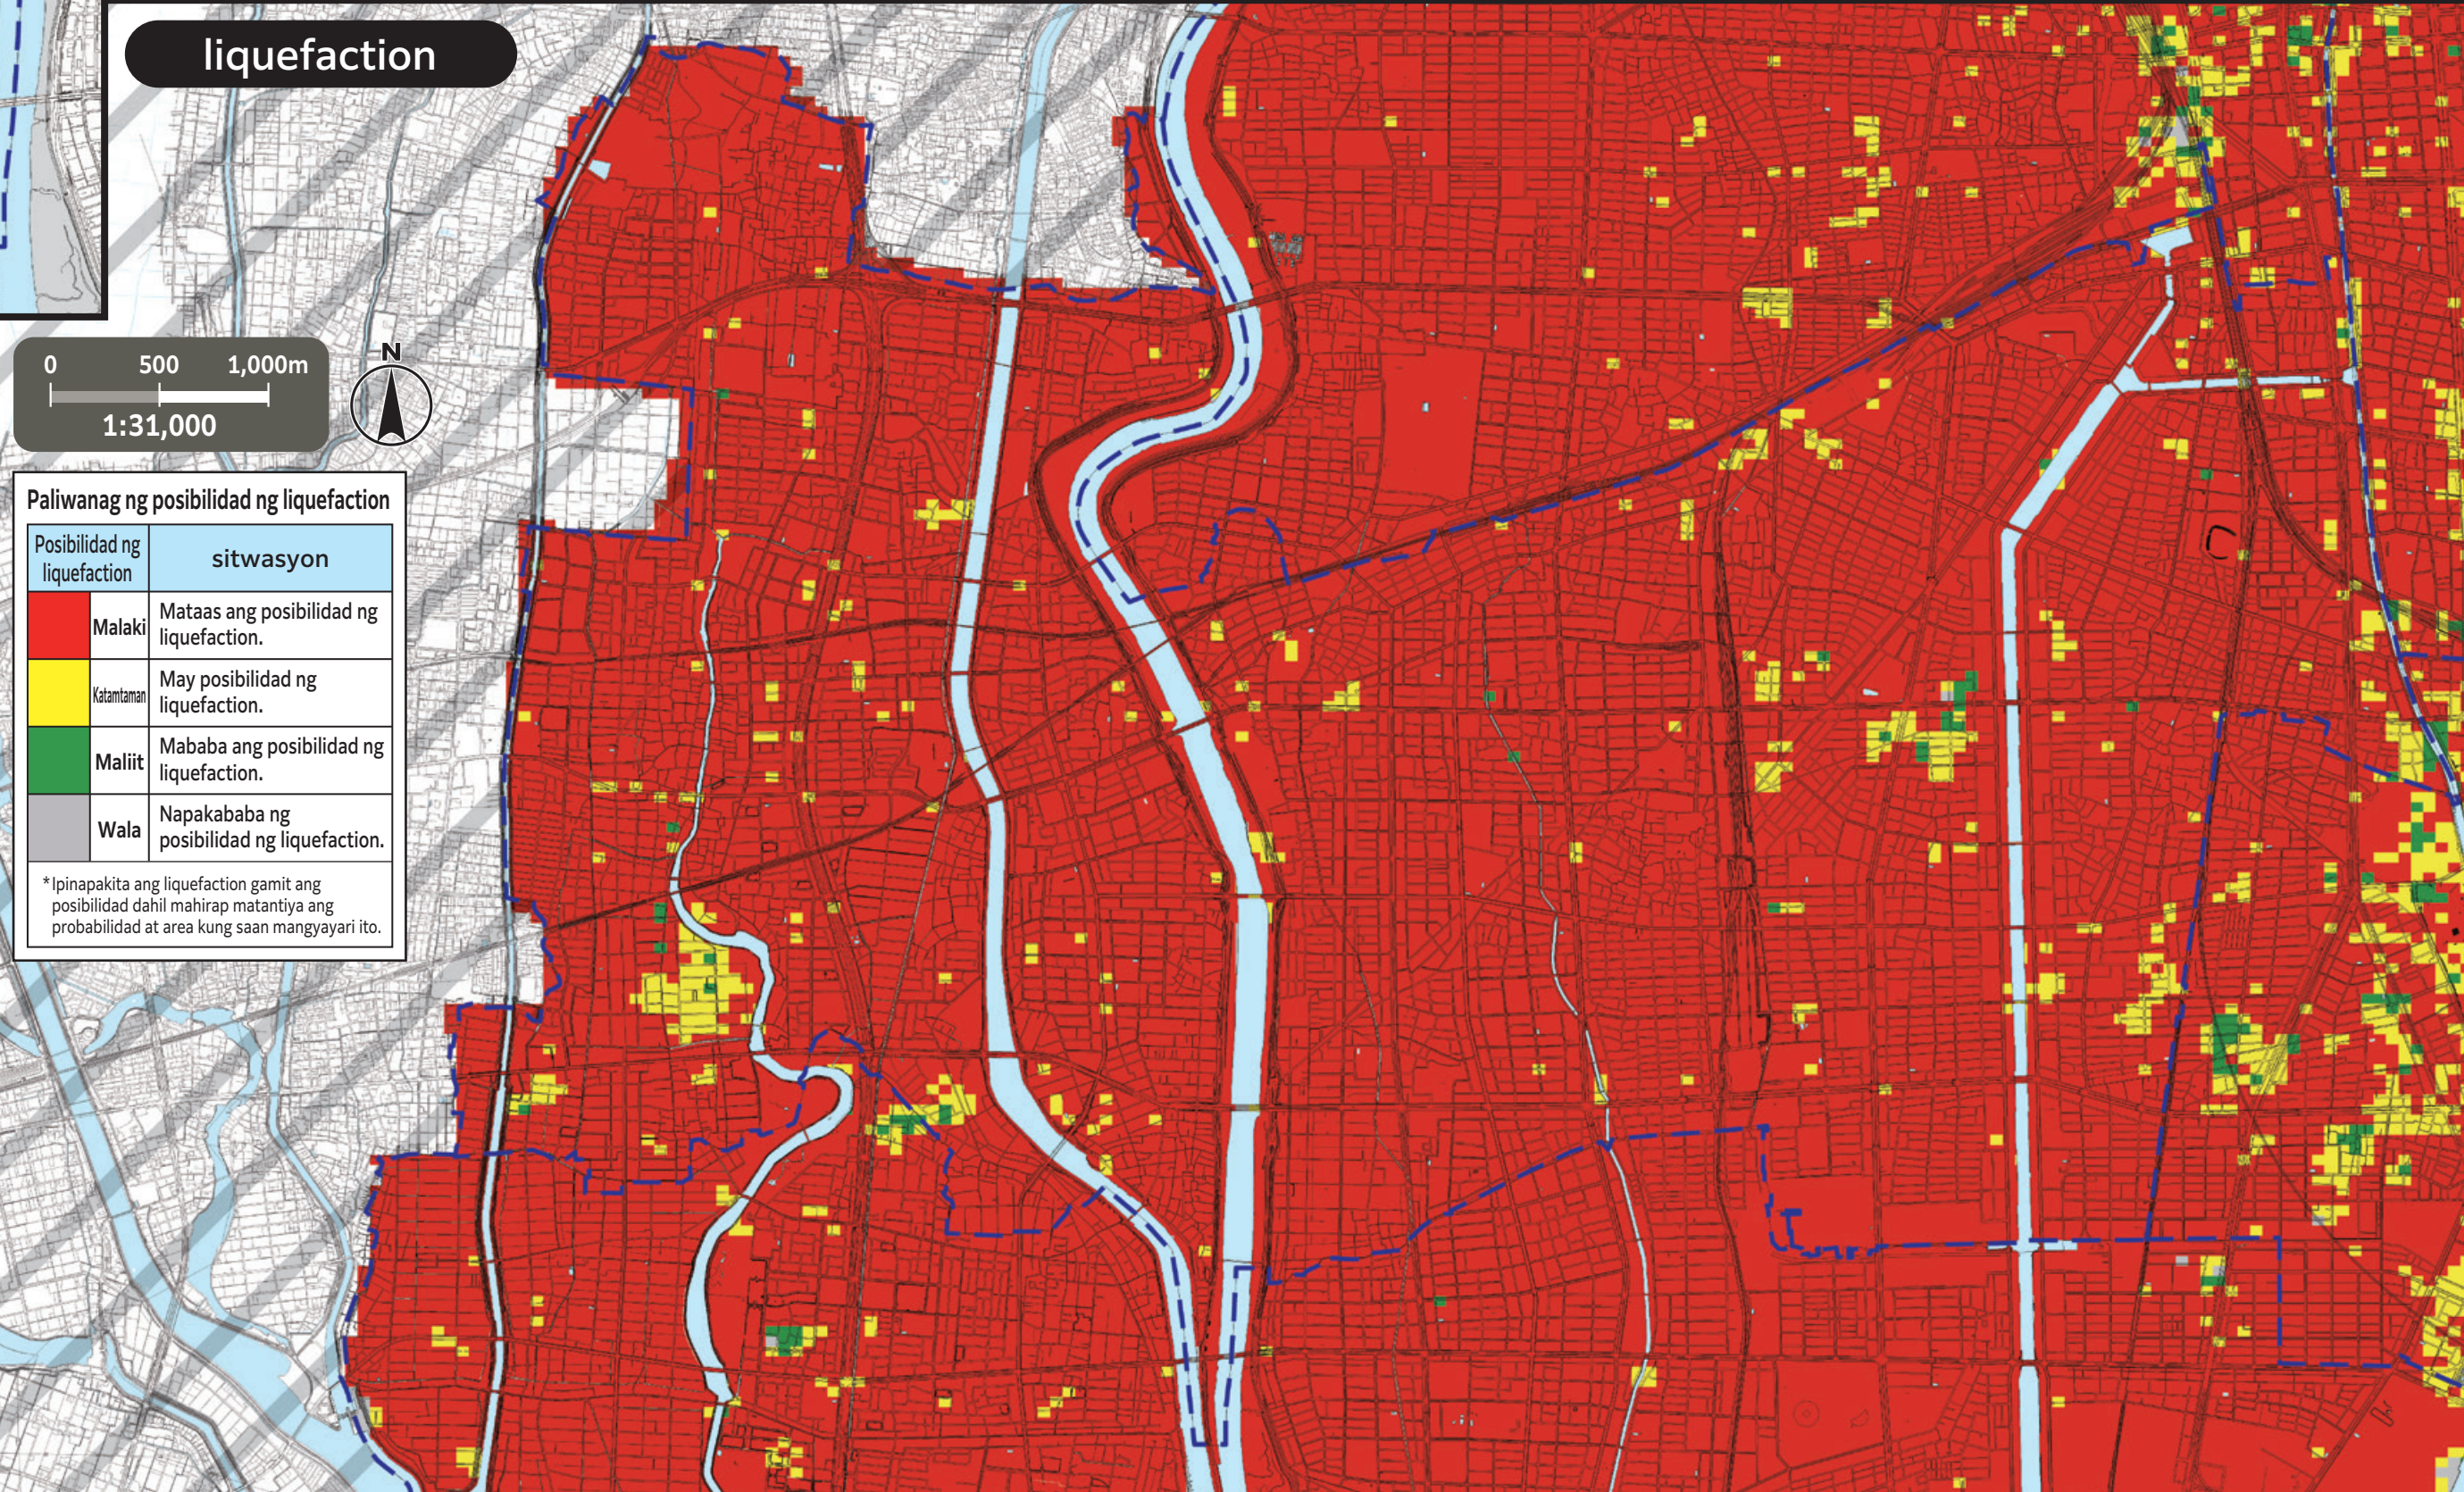

Posibilidad ng liquefaction	sitwasyon
Malaki	Mataas ang posibilidad ng liquefaction.
Katamtam	May posibilidad ng liquefaction.
Maliit	Mababa ang posibilidad ng liquefaction.
Wala	Napakababa ng posibilidad ng liquefaction.

*Ipinapakita ang liquefaction gamit ang posibilidad dahil mahirap matantiya ang probabilidad at area kung saan mangyayari ito.