

भूकम्प हजार्ड म्याप Higashi वार्ड



भूकम्प हजार्ड म्यापको व्याख्या

यो म्याप, यस नगरले सन् 2014 फेब्रुअरीमा सार्वजनिक गरेको Nankai Troughमा उत्पन्न हुने भूकम्पको क्षतिको अनुमानमा आधारित, नगर भित्रको हरेक स्थानमा अनुमान गरिएको भूकम्पीय तीव्रता गुणाङ्क (सिन्ट्रो) या तरलीकरणको सम्भावना आदि देखाइएको नक्सा हो।
 • Nankai Troughमा एक हजार वर्षमा एक पटक अथवा उत्पन्न हुने आवृत्ति त्यस भन्दा पनि न्यून हुने तर मानौं उत्पन्न भइहाल्यो भने विशाल क्षति निस्क्याउने भूकम्प स्वरूप "अनेको सम्भावनालाई मध्यनजर गरिएको अधिकतम स्तर" को भूकम्प भनी अनुमान गरिएको छ।

भूकम्पीय तीव्रता गुणाङ्क (सिन्ट्रो)



भूकम्पीय तीव्रता गुणाङ्क (सिन्ट्रो)को व्याख्या

सिन्ट्रो	अवस्था
7	कम्पनले भत्ता-जता पारेर, बामे नवरी भन्नु सकिदैन। खडा रहन नसकी हुँदापनि पनि हुनसक्छ।
6	खडा रहन नसकिने कठिन हुन्छ।
5	कुनै बहुधा सम्पन्न भने नो अनेको क्षति हुँदा नसके आदि कुनैपनि क्षतिग्रस्त गर्न बाधा पार्ने महसुस गर्दैन।
4	धेरै जसो व्यक्तिहरू डरपरेर कुनै न कुनै वस्तुमा सम्पन्न चाहन्छन्।

तोकिएको आकस्मिक सुरक्षित स्थान तर्फ जाने
 Nagoya City विपद् प्रतिनिधिमन्त्रण मुख्यालय/Higashi वार्ड मुख्यालय (Higashi Ward Office)
 TEL/935-2271 (मैइन-लाइन)
 934-1111~6 (डाइल-इन)
 FAX/935-5866

सरकारी तथा सार्वजनिक कार्यालय (छाप)

A Higashi वडा कार्यालय	D Higashi दमकल स्टेशन Yada शाखा कार्यालय
B Higashi दमकल स्टेशन	E Higashi सिमिल इन्जिनियरिङ कार्यालय
C Higashi दमकल स्टेशन Fujiyuka शाखा कार्यालय	

नोट:

तोकिएको आकस्मिक सुरक्षित स्थान (भूकम्पको कम्पन, ठूलो स्तरको आगलागी) [वृहत्तर सुरक्षित स्थान]
 भूकम्प/ठूलो स्तरको आगलागी हुँदाको लागि तोकिएको आकस्मिक सुरक्षित स्थान हो र, ठूलो आगलागीबाट सुरक्षित स्थानमा आएका व्यक्तिहरूलाई जोगाउनको लागि चाहिने खुला ठाउँ भएको पार्क/हरित क्षेत्र आदि।

तोकिएको आकस्मिक सुरक्षित स्थान (भूकम्पको कम्पन) [क्षणिक सुरक्षित स्थान]
 भूकम्पको तोकिएको आकस्मिक सुरक्षित स्थान भएर, क्षणिक रूपमा सुरक्षित स्थानमा गएर अवस्था बुझ्ने ठाउँ।

आकस्मिक पानी आपूर्ति सुविधास्थल (पानी आपूर्ति स्थायी टुटी/पानी आपूर्ति अस्थायी टुटी)
 वृहत्तर सुरक्षित स्थानहरूमा व्यवस्था गरिएको हुन्छ र, विपद् आइपरेको बेलामा खानेपानी तथा ढलामाथि श्युरेका कर्मचारी वा सहायता सम्प्रेषण गरेका निजी व्यवसायीहरूले सुचारु गर्ने सुविधास्थल हो।

आकस्मिक पानी आपूर्ति सुविधास्थल (अन्डरग्राउण्ड पानी आपूर्ति टुटी)
 पानी आपूर्ति क्षेत्र भित्र पर्ने सबै सार्वजनिक प्राथमिक तथा माध्यमिक विद्यालयहरूमा व्यवस्था गरिएको हुन्छ र विपद् आइपरेको बेलामा सुरक्षित स्थानमा आएका व्यक्तिहरू आफैले खलाएर पानी सुनिश्चित गर्न मिल्ने सुविधास्थल।

विपद्प्रा आकस्मिक प्रयोगका निमित्तको इनार (कार्यस्थल)
 महाभूकम्प आउँदा दैनिक जीवनयापनमा प्रयोग हुने पानी (पिउने पानी होइन) सुनिश्चित गर्ने उद्देश्य स्वरूप, कार्यस्थल, कारखाना आदिको स्वामित्वमा रहेको इनारहरू मध्ये विपद्को बेलामा स्थानीय बासिन्दालाई उपलब्ध गराउन सकिने इनार।

विद्यालय (विद्यालय इलाकाको सिमाना लगभग इलाकाको हो) विपद्प्रा विपद्को लागि, ठूलो सिमाना
 शार्वजनिकमा सोधपछि गर्नुहोस्।

पहिरो विपद् (विशेष) सतर्कता अपनाउनु पर्ने क्षेत्र
 पहिरो विपद् उत्पन्न हुने डर भएको क्षेत्र।




इलाकाको सिमाना (सुझाव)
 विद्यालय (विद्यालय इलाकाको सिमाना लगभग इलाकाको हो) विपद्प्रा विपद्को लागि, ठूलो सिमाना

*अन्य वार्डको तोकिएको आकस्मिक सुरक्षित स्थान तर्फ जाने वा नजाने भनेर हरेक वार्डको हरेक किसिमको हजार्ड म्याप हेर्नुहोस्।
 Nagoya Cityको आधिकारिक वेबसाइटमा सम्पूर्ण वार्डहरूको हजार्ड म्याप सार्वजनिक गरिएको छ।

किो-नम्बर	सुविधास्थलको नाम	तोकिएको आकस्मिक सुरक्षित स्थान भूकम्पको कम्पन	ठूलो स्तरको आगलागी
A	Miyamaebashi हरियाली क्षेत्र	○	○
B	Kigasaki पार्क	○	○
C	Tokugawa पार्क	○	○
D	Daikodaini पार्क	○	○
E	Kenchuji को वरिपरि	○	○
F	Yada जुनियर हाई स्कूल वरपर	○	○
G	Yadagawabashi हरित स्थान	○	○
H	Chiyodabashi हरित स्थान	○	○

नगरपालिका स्थापित प्राथमिक विद्यालय/माध्यमिक विद्यालय/केही उच्च माध्यमिक तहको विद्यालयहरूको आदिको ग्राउण्ड (Meiwa Senior High School, Industrial Arts High School, Aichi Commercial High School, Tokai High School, Asahigaoka Senior High School, Shigakukan High School)

○ वृहत्तर सुरक्षित स्थान भित्र पर्ने सुविधास्थलले ठूलो स्तरको आगलागीमा पनि सेवा प्रदान गर्न सक्ने

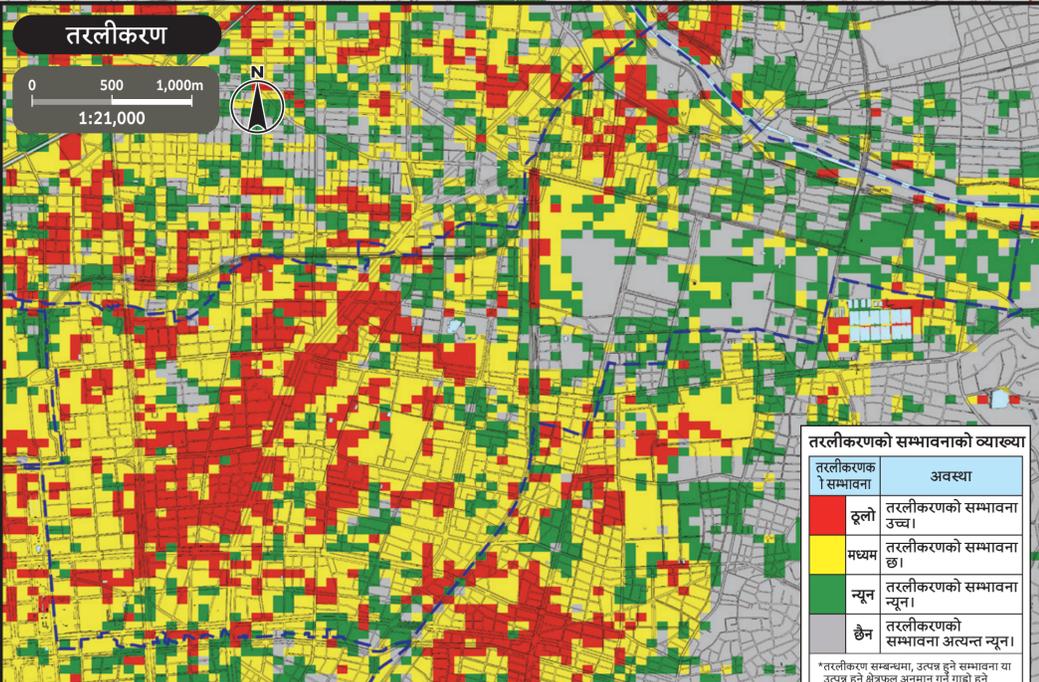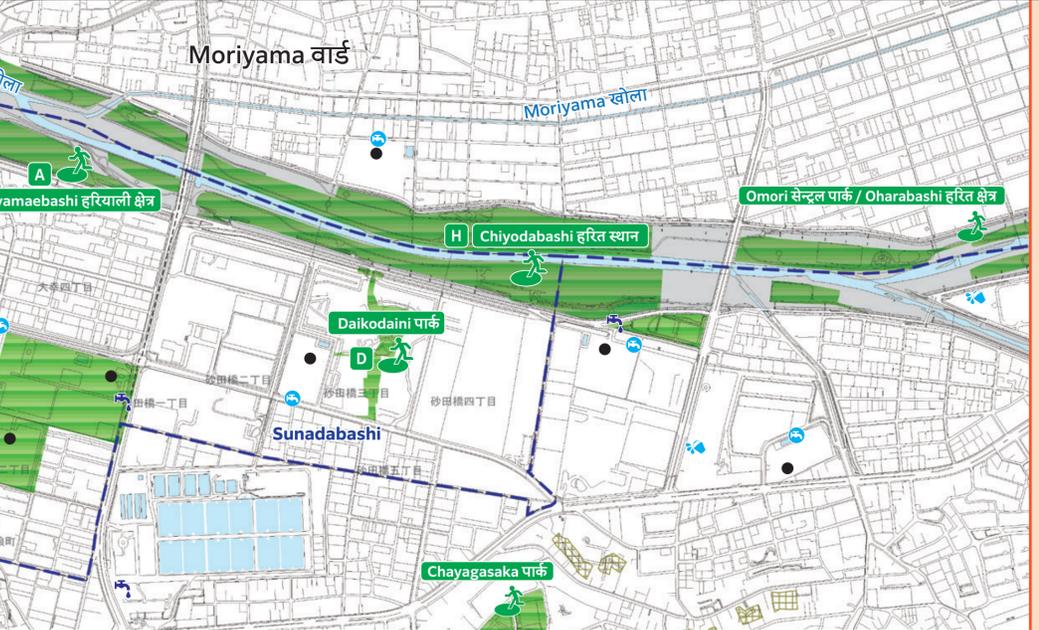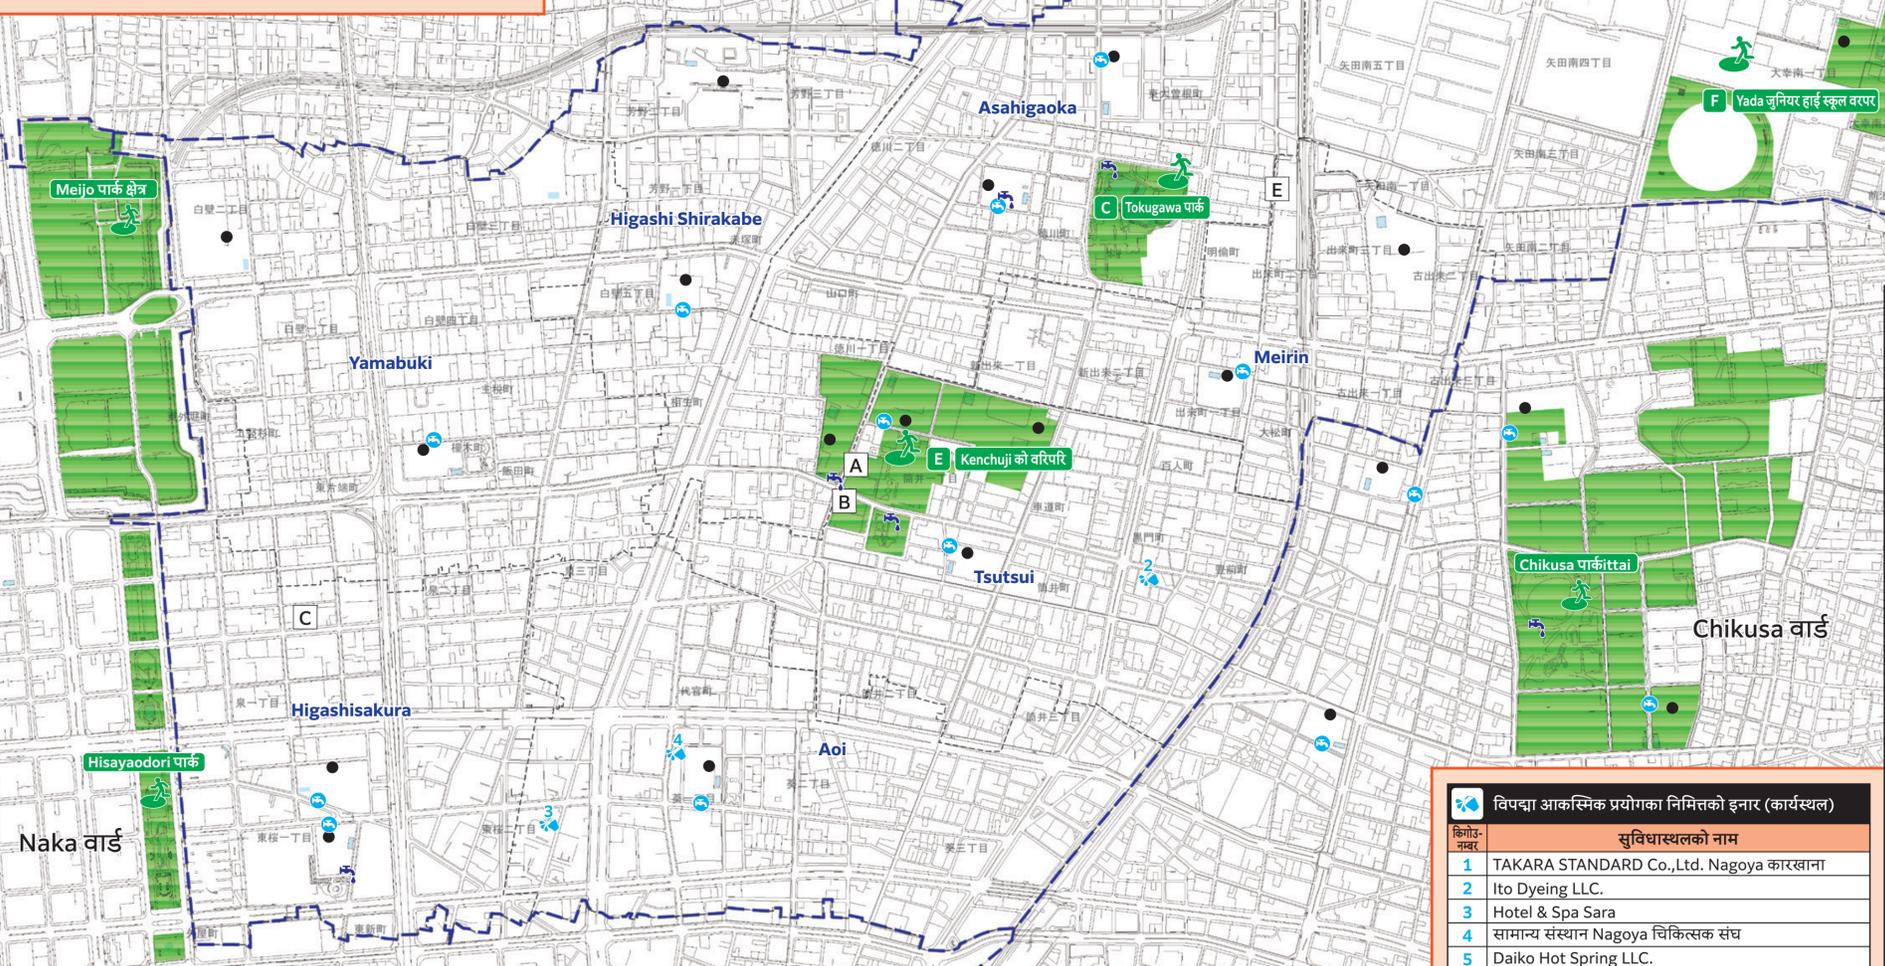

तरलीकरणको सम्भावनाको व्याख्या

तरलीकरणको सम्भावना	अवस्था
ठूलो	तरलीकरणको सम्भावना उच्च।
मध्यम	तरलीकरणको सम्भावना न्यून।
न्यून	तरलीकरणको सम्भावना अत्यन्त न्यून।

*तरलीकरण सम्बन्धमा, उत्पन्न हुने सम्भावना या उत्पन्न हुने क्षेत्रफल अनुमान गर्न गाह्रो हुने भएकोले, सम्भावनामा व्यक्त गरिएको छ।

विपद्प्रा आकस्मिक प्रयोगका निमित्तको इनार (कार्यस्थल)

किो-नम्बर	सुविधास्थलको नाम
1	TAKARA STANDARD Co.,Ltd. Nagoya कारखाना
2	Ito Dyeing LLC.
3	Hotel & Spa Sara
4	सामान्य संस्थान Nagoya चिकित्सक संघ
5	Daiko Hot Spring LLC.