




lindol

hazard map

Chikusa Ward

Paliwanag ng hazard map ng lindol

- Ang mapang ito ay nagpapakita ng tinatayang antas ng tindi ng lindol at liquefaction sa bawat lungsod batay sa tinatayang pinsala kapag nagkaroon ng lindol sa Nankai Trough na inanunsyo ng lungsod noong Pebrero 2014.
- Tinataya nito ang "**Pinakamatinding antas ng sakuna na maaaring mangyari**" kapag nagkaroon ng lindol sa Nankai Trough na nangyayari lamang isang beses sa isang libong taon o mas madalang pa, ngunit kapag nangyari ito, nagdudulot ng malaking pinsala.

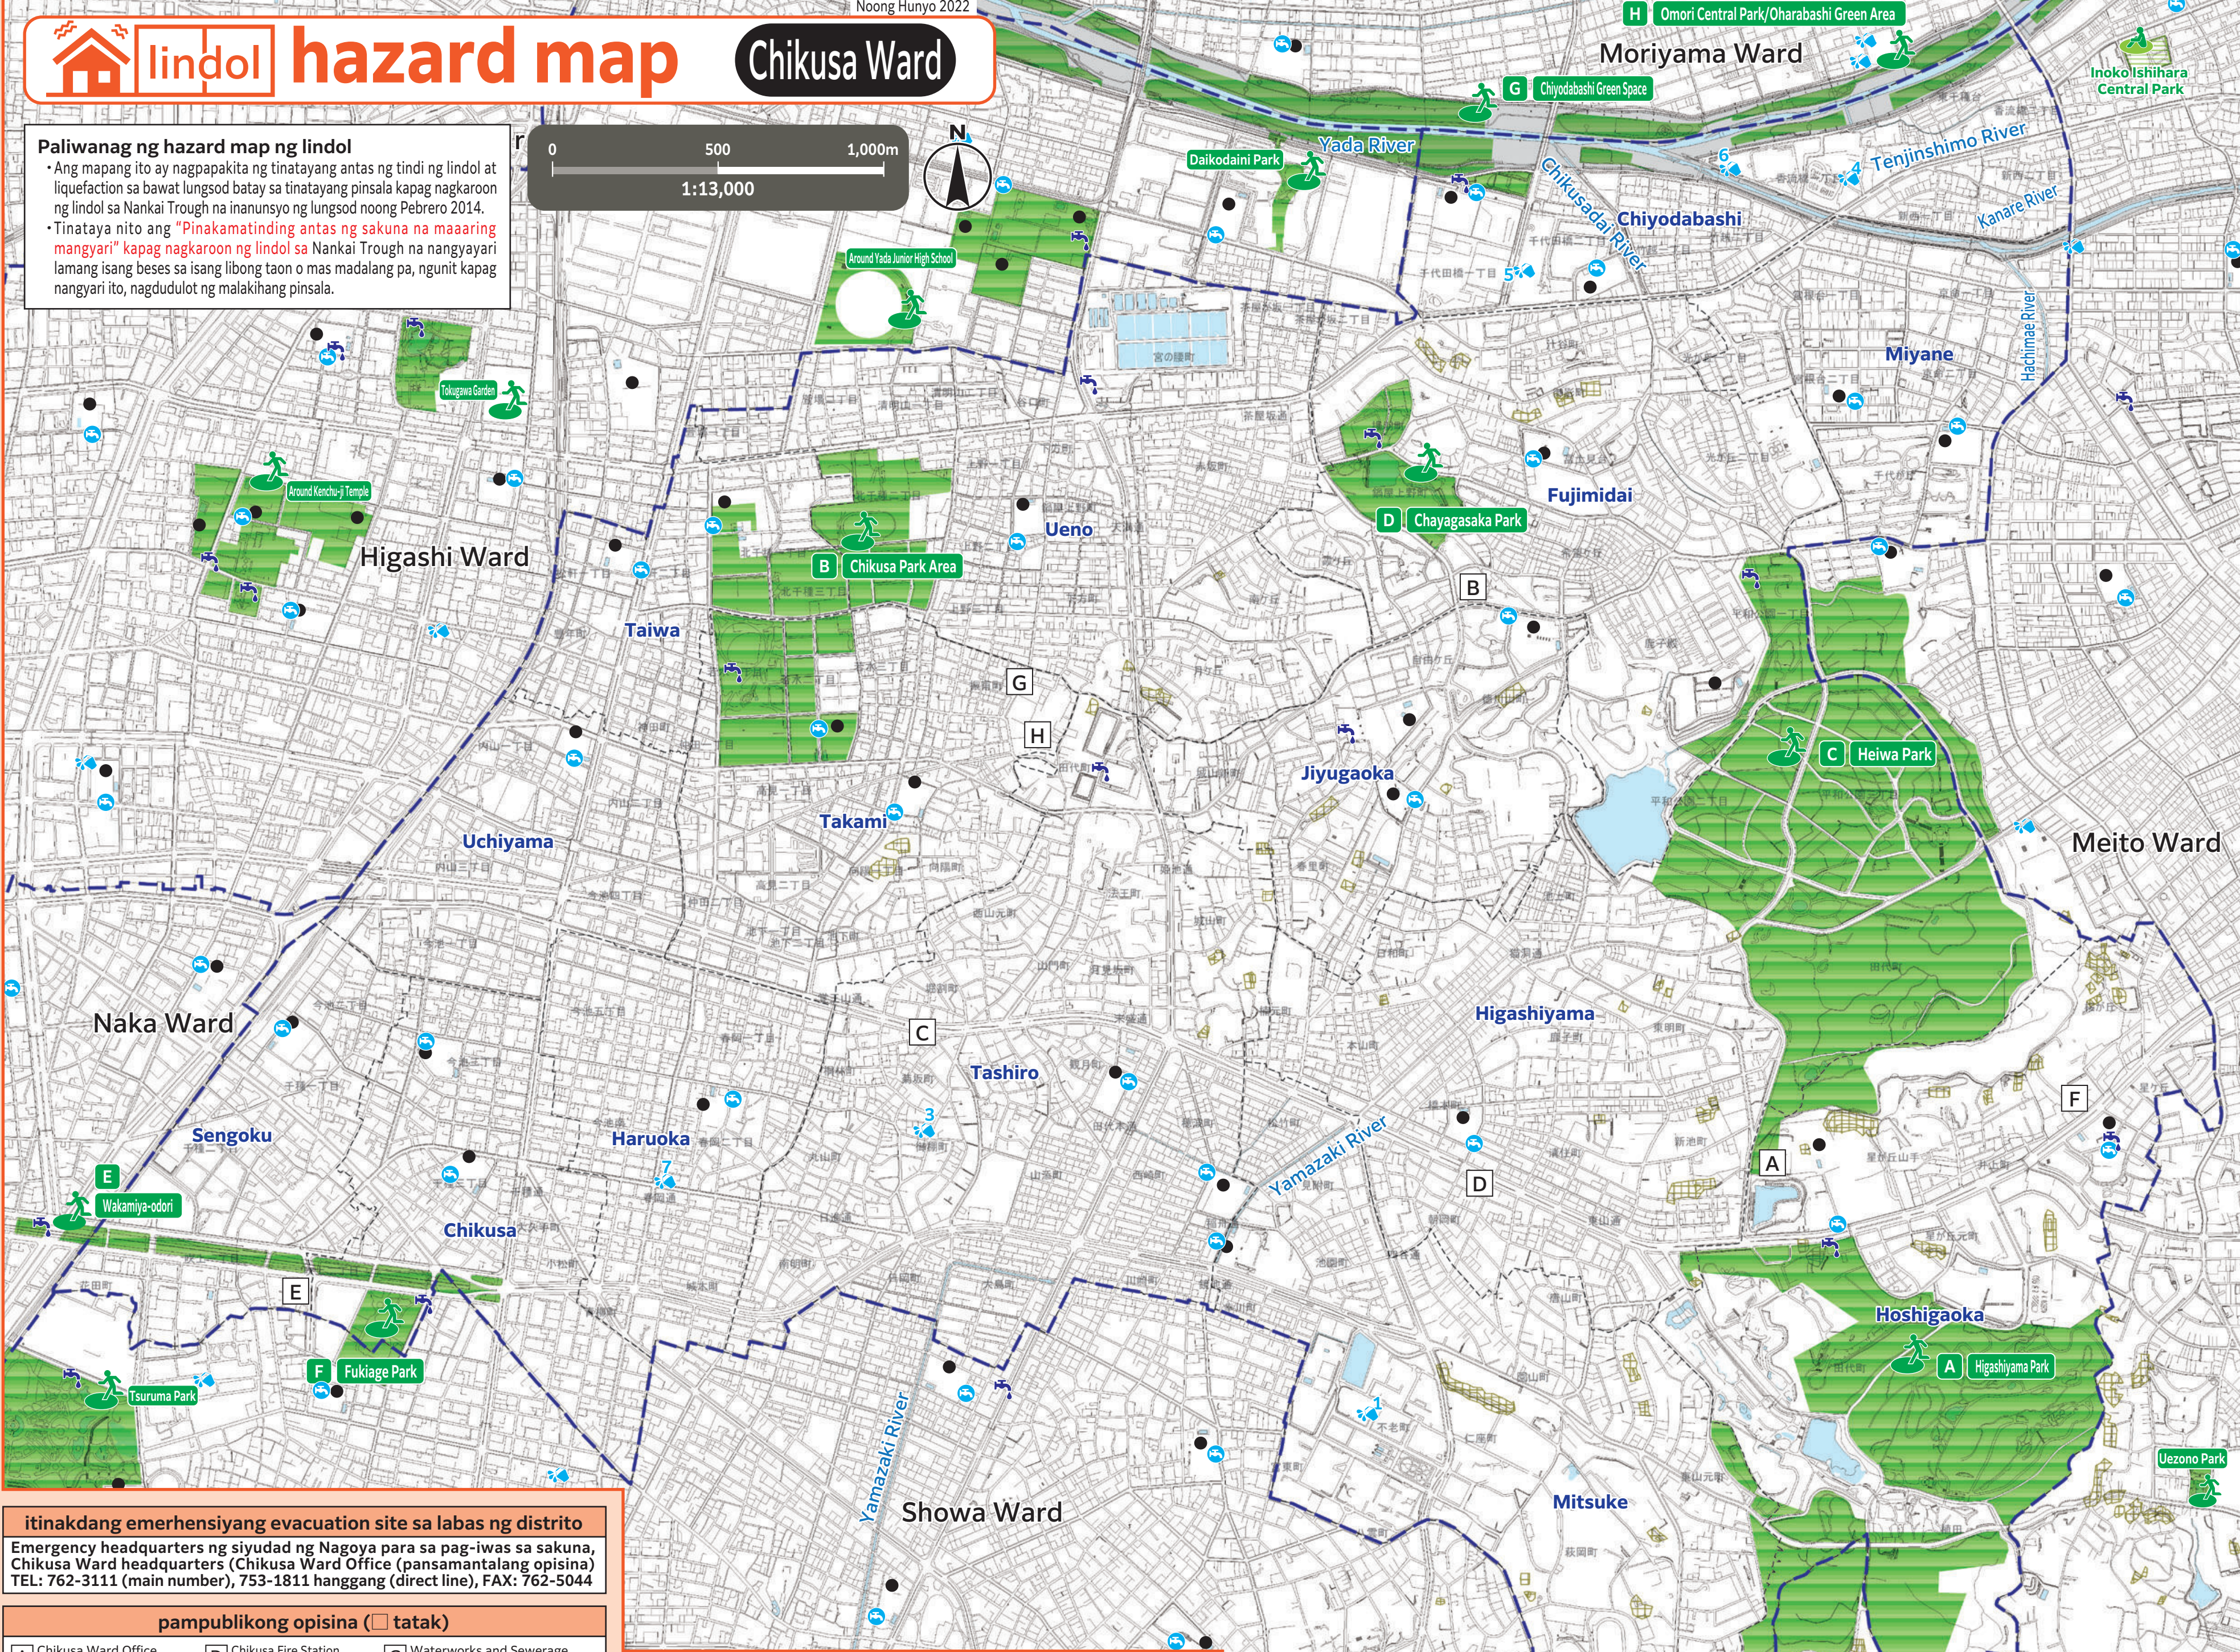0 500 1,000m
1:13,000

itinakdang emerhensiyang evacuation site sa labas ng distrito

Emergency headquarters ng siyudad ng Nagoya para sa pag-iwas sa sakuna, Chikusa Ward headquarters (Chikusa Ward Office (pansamantalang opisina))
TEL: 762-3111 (main number), 753-1811 hanggang (direct line), FAX: 762-5044

pampublikong opisina (□ tatak)

A	Chikusa Ward Office (Temporary Government Building)	D	Chikusa Fire Station Higashiyama Branch Office	G	Waterworks and Sewerage Bureau Eastern Sales Center
B	Chikusa Fire Station	E	Chikusa Fire Station Fukiage Branch Office	H	Waterworks and Sewerage Bureau Eastern Pipeline Center
C	Chikusa Fire Station Kakuozan Branch Office	F	Chikusa Civil Engineering Office		

legend

	itinakdang emerhensiyang evacuation site (pagyanig ng lindol, malawakang sunog) [malawak na evacuation site] Ito ay parke o luntiang lugar na may espasyo upang protektahan ang mga nagsilikas mula sa malawakang sunog. Ito ay itinakdang emerhensiyang evacuation site kapag mayroong lindol o malawakang sunog.
	itinakdang emerhensiyang evacuation site (pagyanig ng lindol) [pansamantalang evacuation site] Ito ay itinakdang emerhensiyang evacuation site kapag may lindol, at ito ay kung saan pansamantalang lilikas upang obserbahan ang sitwasyon.
	emerhensiyang pasilidad para sa supply ng tubig (permanenteng gripo / temporaryong gripo) Ito ay pasilidad na buuksan ng tahanan ng Waterworks and Sewerage Bureau o pribadong kumpanya na may kasunduan na magbigay ng tulong sa oras ng emerhensya kapag may sakuna, at nakahanda ito sa malawak na evacuation site atbp.
	emerhensiyang pasilidad para sa supply ng tubig (griping nasa ilalim ng lupa) Mayroon nito sa lahat ng mga pampublikong elementary at junior high school na nasa distrito ng supply ng tubig. Ito ay pasilidad upang makakuha ng tubig sa oras ng sakuna, at ang mga nagsilikas ang mision ng magpapakabo ng mga ito.
	lugar ng (malubhang) babala ng sakunang pagguho ng lupa distrito kung saan may panganib ng sakunang pagguho ng lupa
	boundary ng distrito
	boundary ng distrito ng paaralan (Ang boundary ng distrito ng paaralan ay aproksimasyon. Para sa mga detalye, magtanong sa kinauukulang ward office.)

*Upang malaman kung maaaring lumikas sa itinakdang emerhensiyang evacuation site na nasa ibang distrito, tingnan ang mga hazard map ng bawat distrito. Naka-upload ang hazard map ng lahat ng distrito sa opisyal na website ng siyudad ng Nagoya.

simbolo	pangalan ng pasilidad	itinakdang emerhensiyang evacuation site pagyanig ng lindol	malawakang sunog
A	Higashiyama Park	○	○
B	Chikusa Park Area	○	○
C	Heiwa Park	○	○
D	Chayagasaka Park	○	○
E	Wakamiya-odori	○	○
F	Fukiage Park	○	○
G	Chiyodabashi Green Space	○	○
H	Omori Central Park/Oharabashi Green Area	○	○
Grounds ng Municipal Elementary School, Junior High School, at ilang High School (Nagoya City Commercial High School, Nagoya Meiro School)		○	×
*Ang mga pasilidad na kasama sa malawak na evacuation site ay maari ding gamitin para sa malawakang sunog			


pang-emerhensiyang balon para sa oras ng sakuna (kumpanya)

simbolo	pangalan ng pasilidad
1	National University Corporation Nagoya University
2	Kosaka Co.,Ltd. Yagotonomori Hotel Annex
3	Sasaki Shop Co.,Ltd.
4	Royal Garden Hotel
5	UNY Co.,Ltd. Apita Chiyodabashi Store
6	Daiwa Excel Co.,Ltd.
7	Goraku Yu (Haruoka Onsen Co.,Ltd.)

antas ng tindi ng lindol

Paliwanag ng antas ng tindi ng lindol

antas ng tindi ng lindol	sitwasyon
7	Sumusuray-suray dahil sa pagyanig, at nakakagaliw lamang habang gumagapang Hindi makatayo, at maaaring matangay.
6	Nahihirapang makatayo.
5	Nadarama ng karamihan sa mga tao ang balakid sa paggalaw, tulad ng hindi makalakad nang hindi nakakapit sa bagay.
4	Nadarama ng karamihan sa mga tao ang talok at gusto nilang kumapit sa isang bagay.

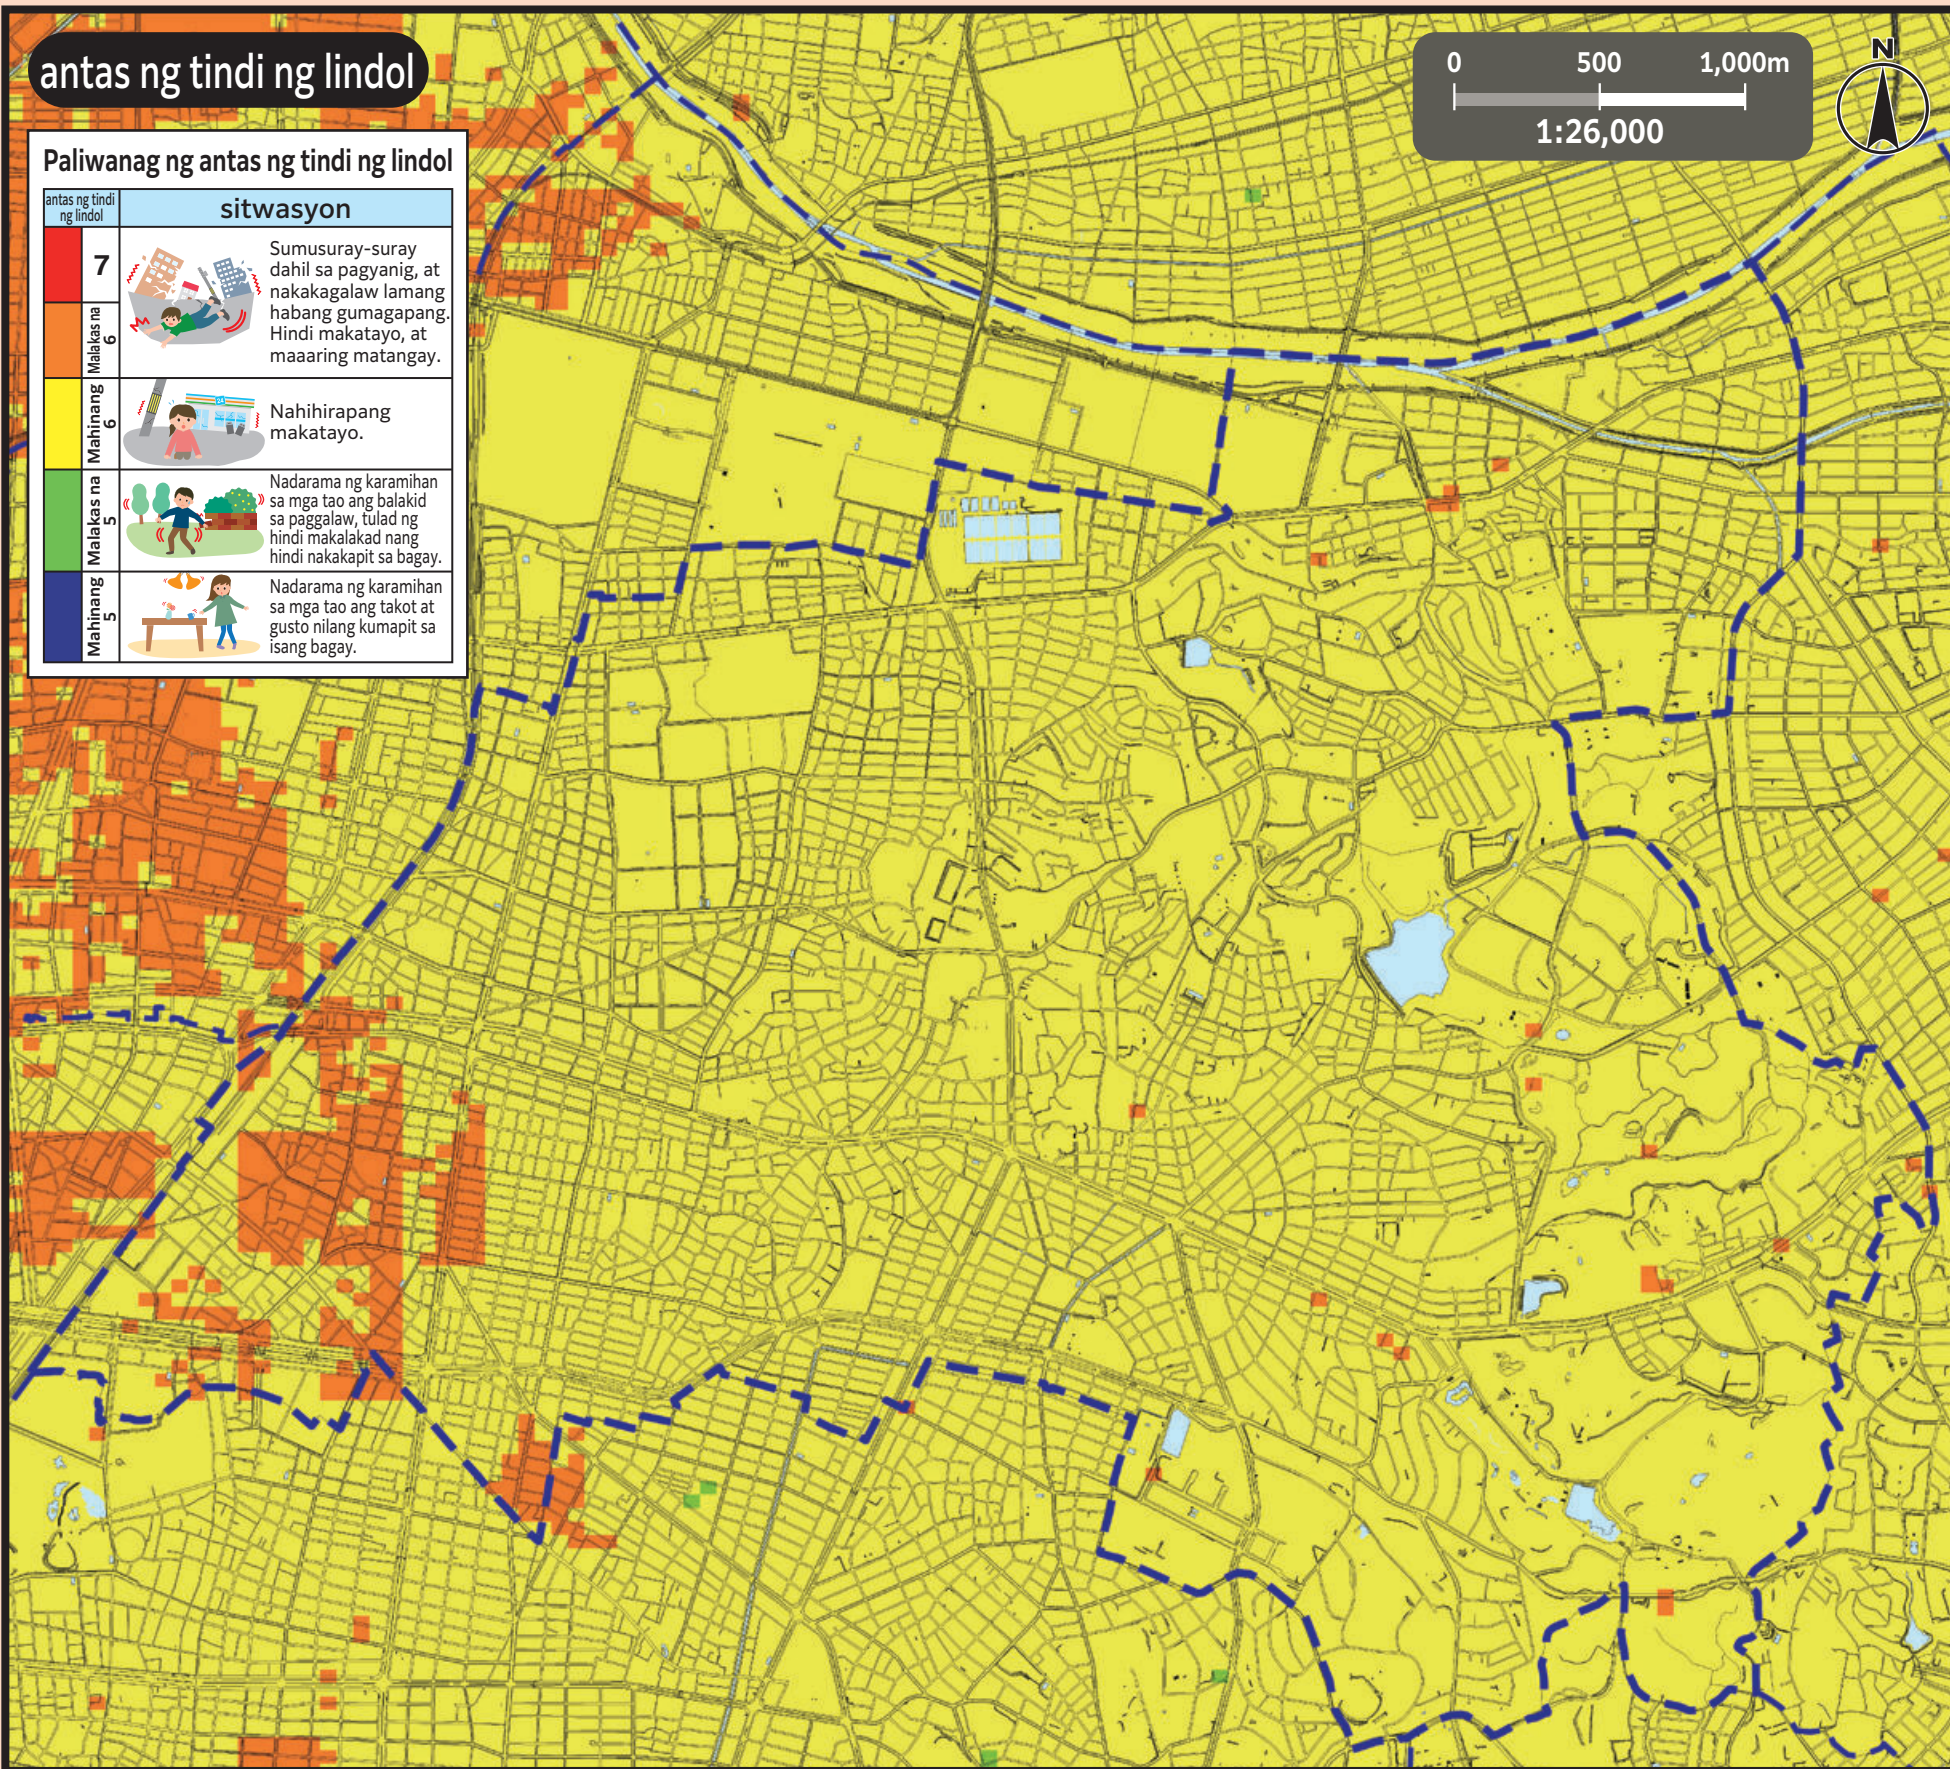

liquefaction

Paliwanag ng posibilidad ng liquefaction

Possibilidad ng liquefaction	sitwasyon
Malaki	Mataas ang posibilidad ng liquefaction.
Gitnang	May posibilidad ng liquefaction.
Maliit	Mababa ang posibilidad ng liquefaction.
Wala	Napakababa ang posibilidad ng liquefaction.

*Ipinapakita ang liquefaction gamit ang posibilidad dahil mahirap matantiya ang probabilidad at area kung saan mangyayari ito.

