


지진 해저드맵

히가시구

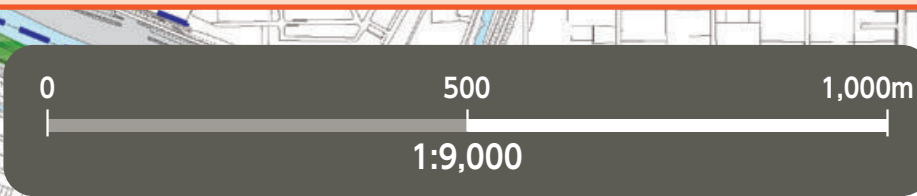

지진 해저드맵의 설명

- 이 지도는 본 시가 2014년 2월에 공표한 난카이 트로프 지진 발생 시 피해 예상을 바탕으로 시내 각지에서 예상되는 진도나 액상화 가능성 등을 나타낸 것입니다.
- 난카이 트로프에서 천년에 한 번 혹은 그보다 훨씬 발생빈도는 낮지만 만일 발생하면 막대한 피해를 초래하는 지진으로 **모든 가능성을 고려한 최대 등급**의 지진.

진도



진도의 설명

진도	상황
7	물 밑이 크게 흔들리고, 지상이 움직이면 움직일 수 없음, 서 있을 수 없음, 넘어가는 경우도 있음.
6	물 밑이 크게 흔들리고, 지상이 움직이면 움직일 수 없음, 서 있을 수 없음, 넘어가는 경우도 있음.
6	물 밑이 크게 흔들리고, 지상이 움직이면 움직일 수 없음, 서 있을 수 없음, 넘어가는 경우도 있음.
5	대부분의 사람이 무릎 꿇을 수 없음, 서 있을 수 없음, 넘어가는 경우도 있음.
5	대부분의 사람이 무릎 꿇을 수 없음, 서 있을 수 없음, 넘어가는 경우도 있음.
5	대부분의 사람이 무릎 꿇을 수 없음, 서 있을 수 없음, 넘어가는 경우도 있음.

지정 긴급 피난 장소로 대피

나고야시 재해대책본부 히가시구 본부(히가시구청)
TEL/935-2271(대표),
934-1111~6(직통 전화)
FAX/935-5866

관공서(□ 표시)

- A 히가시구청 D 히가시 소방서 야다 출장소
B 히가시 소방서 E 히가시 토목 사무소
C 히가시 소방서 후지즈카 출장소

법 레

지정 긴급 피난 장소(지진 시 흔들림, 대형 화재) [광역 피난 장소]
지진, 대형 화재의 지정 긴급 피난 장소로, 대형 화재에서 대피한 사람들을 보호할 공간이 있는 공원, 녹지 등.

지정 긴급 피난 장소(지진 시 흔들림) [임시 피난 장소]
지진의 지정 긴급 피난 장소로, 일시적으로 대피해 상황을 살피는 곳.

비상 급수시설(상설 급수전, 가설 급수전)
광역 피난 장소 등에 정비되어 있으며, 재해 시에 상하수도국 직원이나 응원 협정을 체결한 민간 사업자가 개설하는 시설.

비상 급수시설(지하식 급수전)
급수 구역 내 모든 공립 초등학교에 정비되어 있으며, 재해 시에 대피자가 직접 조작해 물을 확보하는 시설.

재해 응급응우물 (사업소)
대지진 발생 시 생활용수(마시는 물은 아님니다) 확보를 위해 사업소, 공장 등이 소유한 우물 중 지역 주민에게 제공하는 우물.

토사 재해 (특별) 경계 구역
토사 재해가 발생할 우려가 있는 구역.

구 경계
구 경계



학구 경계
(학구 경계는 대략적인 표시입니다. 자세한 정보는 각 구청에 문의하십시오.)

※다른 구의 지정 긴급 피난 장소로 피난할 수 있는지는 각 구의 각종 해저드맵을 확인하세요.
나고야시 공식 홈페이지에서 모든 구의 해저드맵을 확인할 수 있습니다.


지정 긴급 피난 장소(지진 시 흔들림, 대형 화재) [광역 피난 장소]

기호	시설 명칭	지정 긴급 피난 장소 지진 시 흔들림	지정 긴급 피난 장소 대형 화재
A	미야마에바시 녹지 일대	○	○
B	기가사키 공원	○	○
C	도쿠가와원	○	○
D	다이코다이니 공원	○	○
E	겐추지 주변	○	○
F	아다 중학교 주변	○	○
G	아다가와바시 녹지	○	○
H	지요다바시 녹지	○	○

시립 초등학교 및 중학교, 일부 고등학교 등의 운동장(메이와 고등학교, 공예고등학교, 아이치 상업고등학교, 도카이 고등학교, 아사히가오카 고등학교, 시가쿠칸 고등학교)
※광역 피난 장소에 포함되는 시설은 대형 화재에도 대응

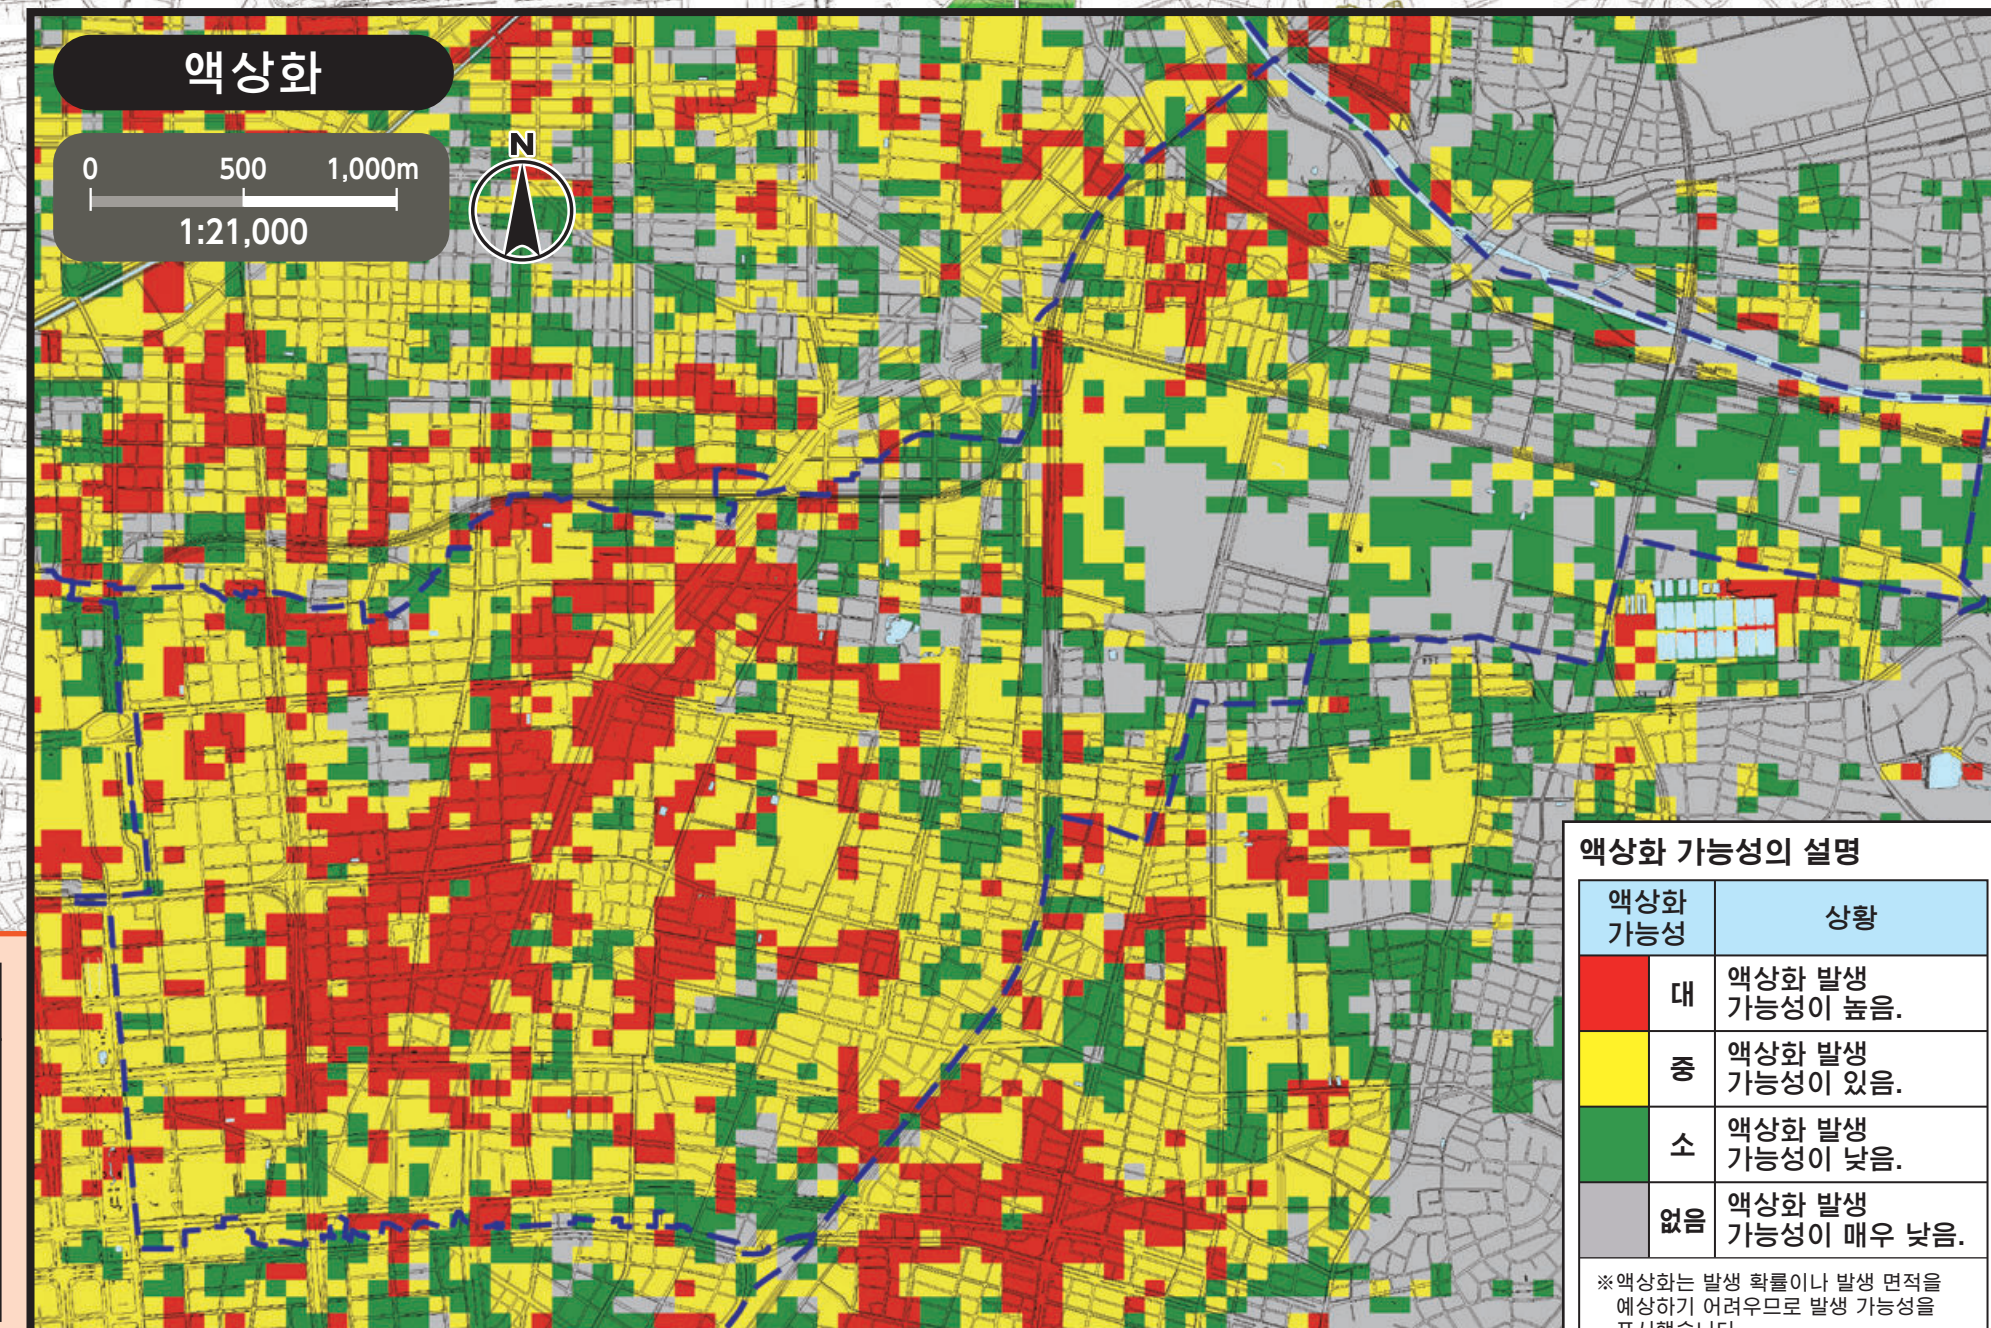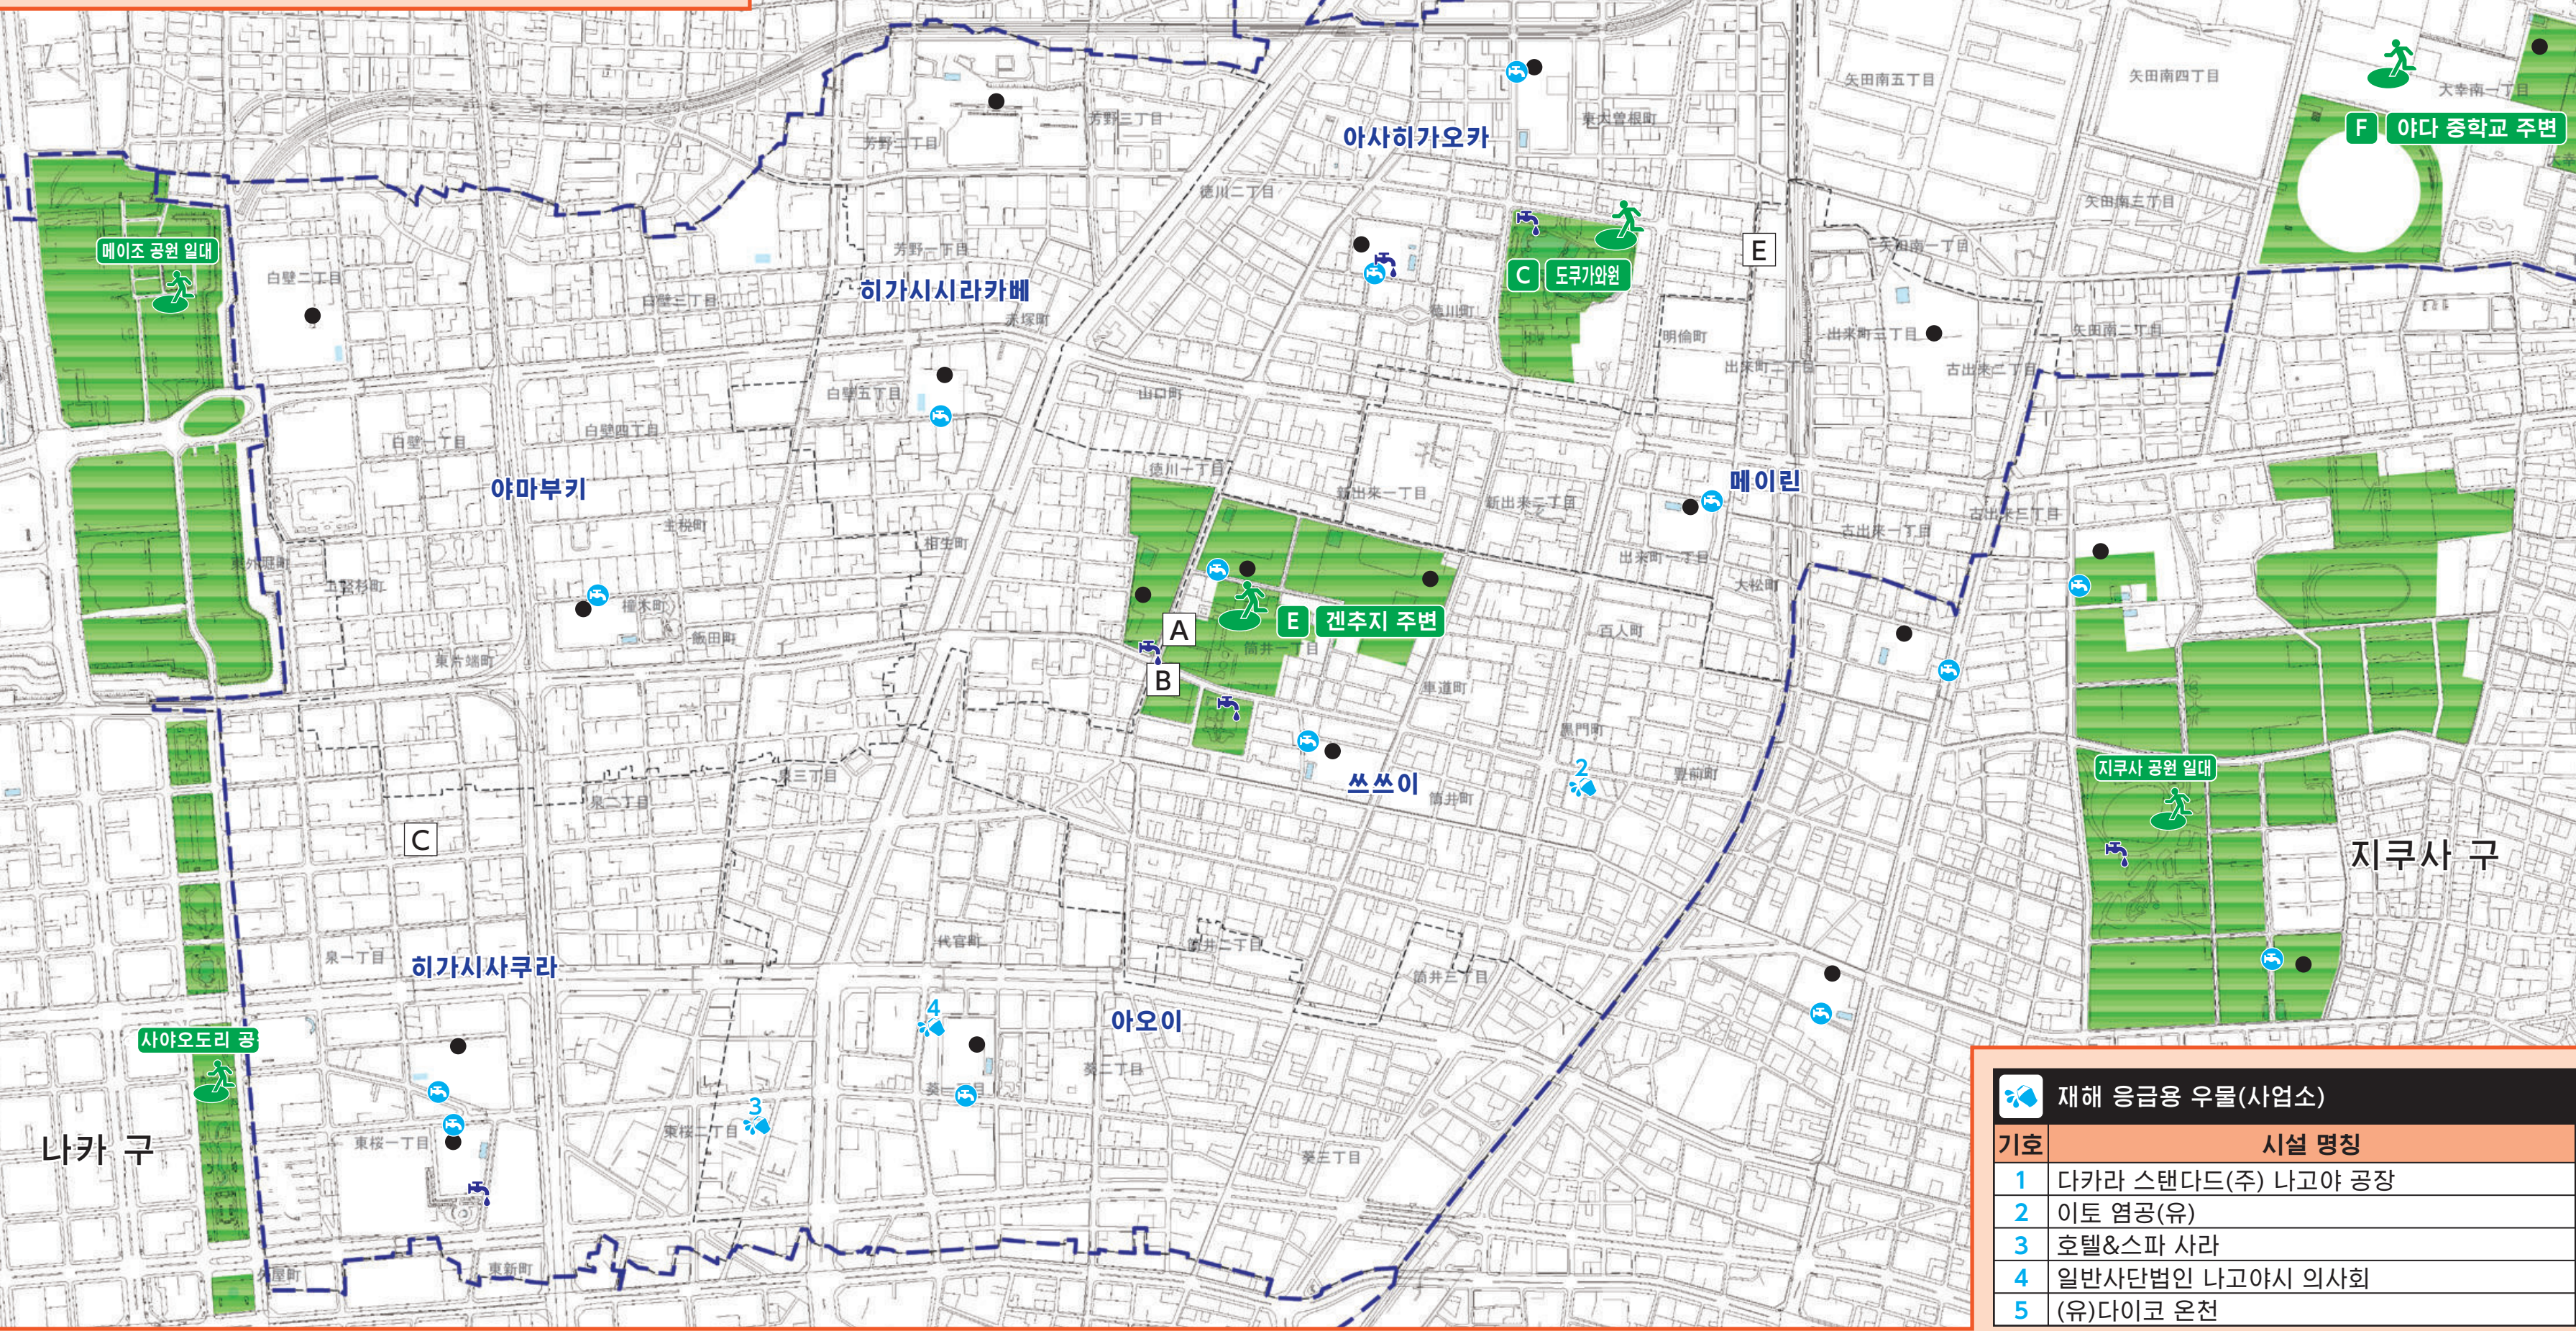

액상화

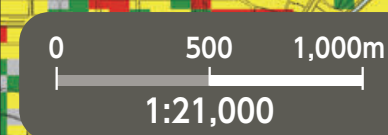

액상화 가능성의 설명

액상화 가능성	상황
대	액상화 발생 가능성이 높음.
중	액상화 발생 가능성이 있음.
소	액상화 발생 가능성이 낮음.
없음	액상화 발생 가능성이 매우 낮음.

※액상화는 발생 확률이나 발생 면적을 예상하기 어려우므로 발생 가능성을 표시했습니다.

재해 응급응우물(사업소)

기호	시설 명칭
1	다카라 스탠다드(주) 나고야 공장
2	이토 열공(유)
3	호텔&스파 사라
4	일반사단법인 나고야시 의사회
5	(유)다이코 온천