



lindol

hazard map

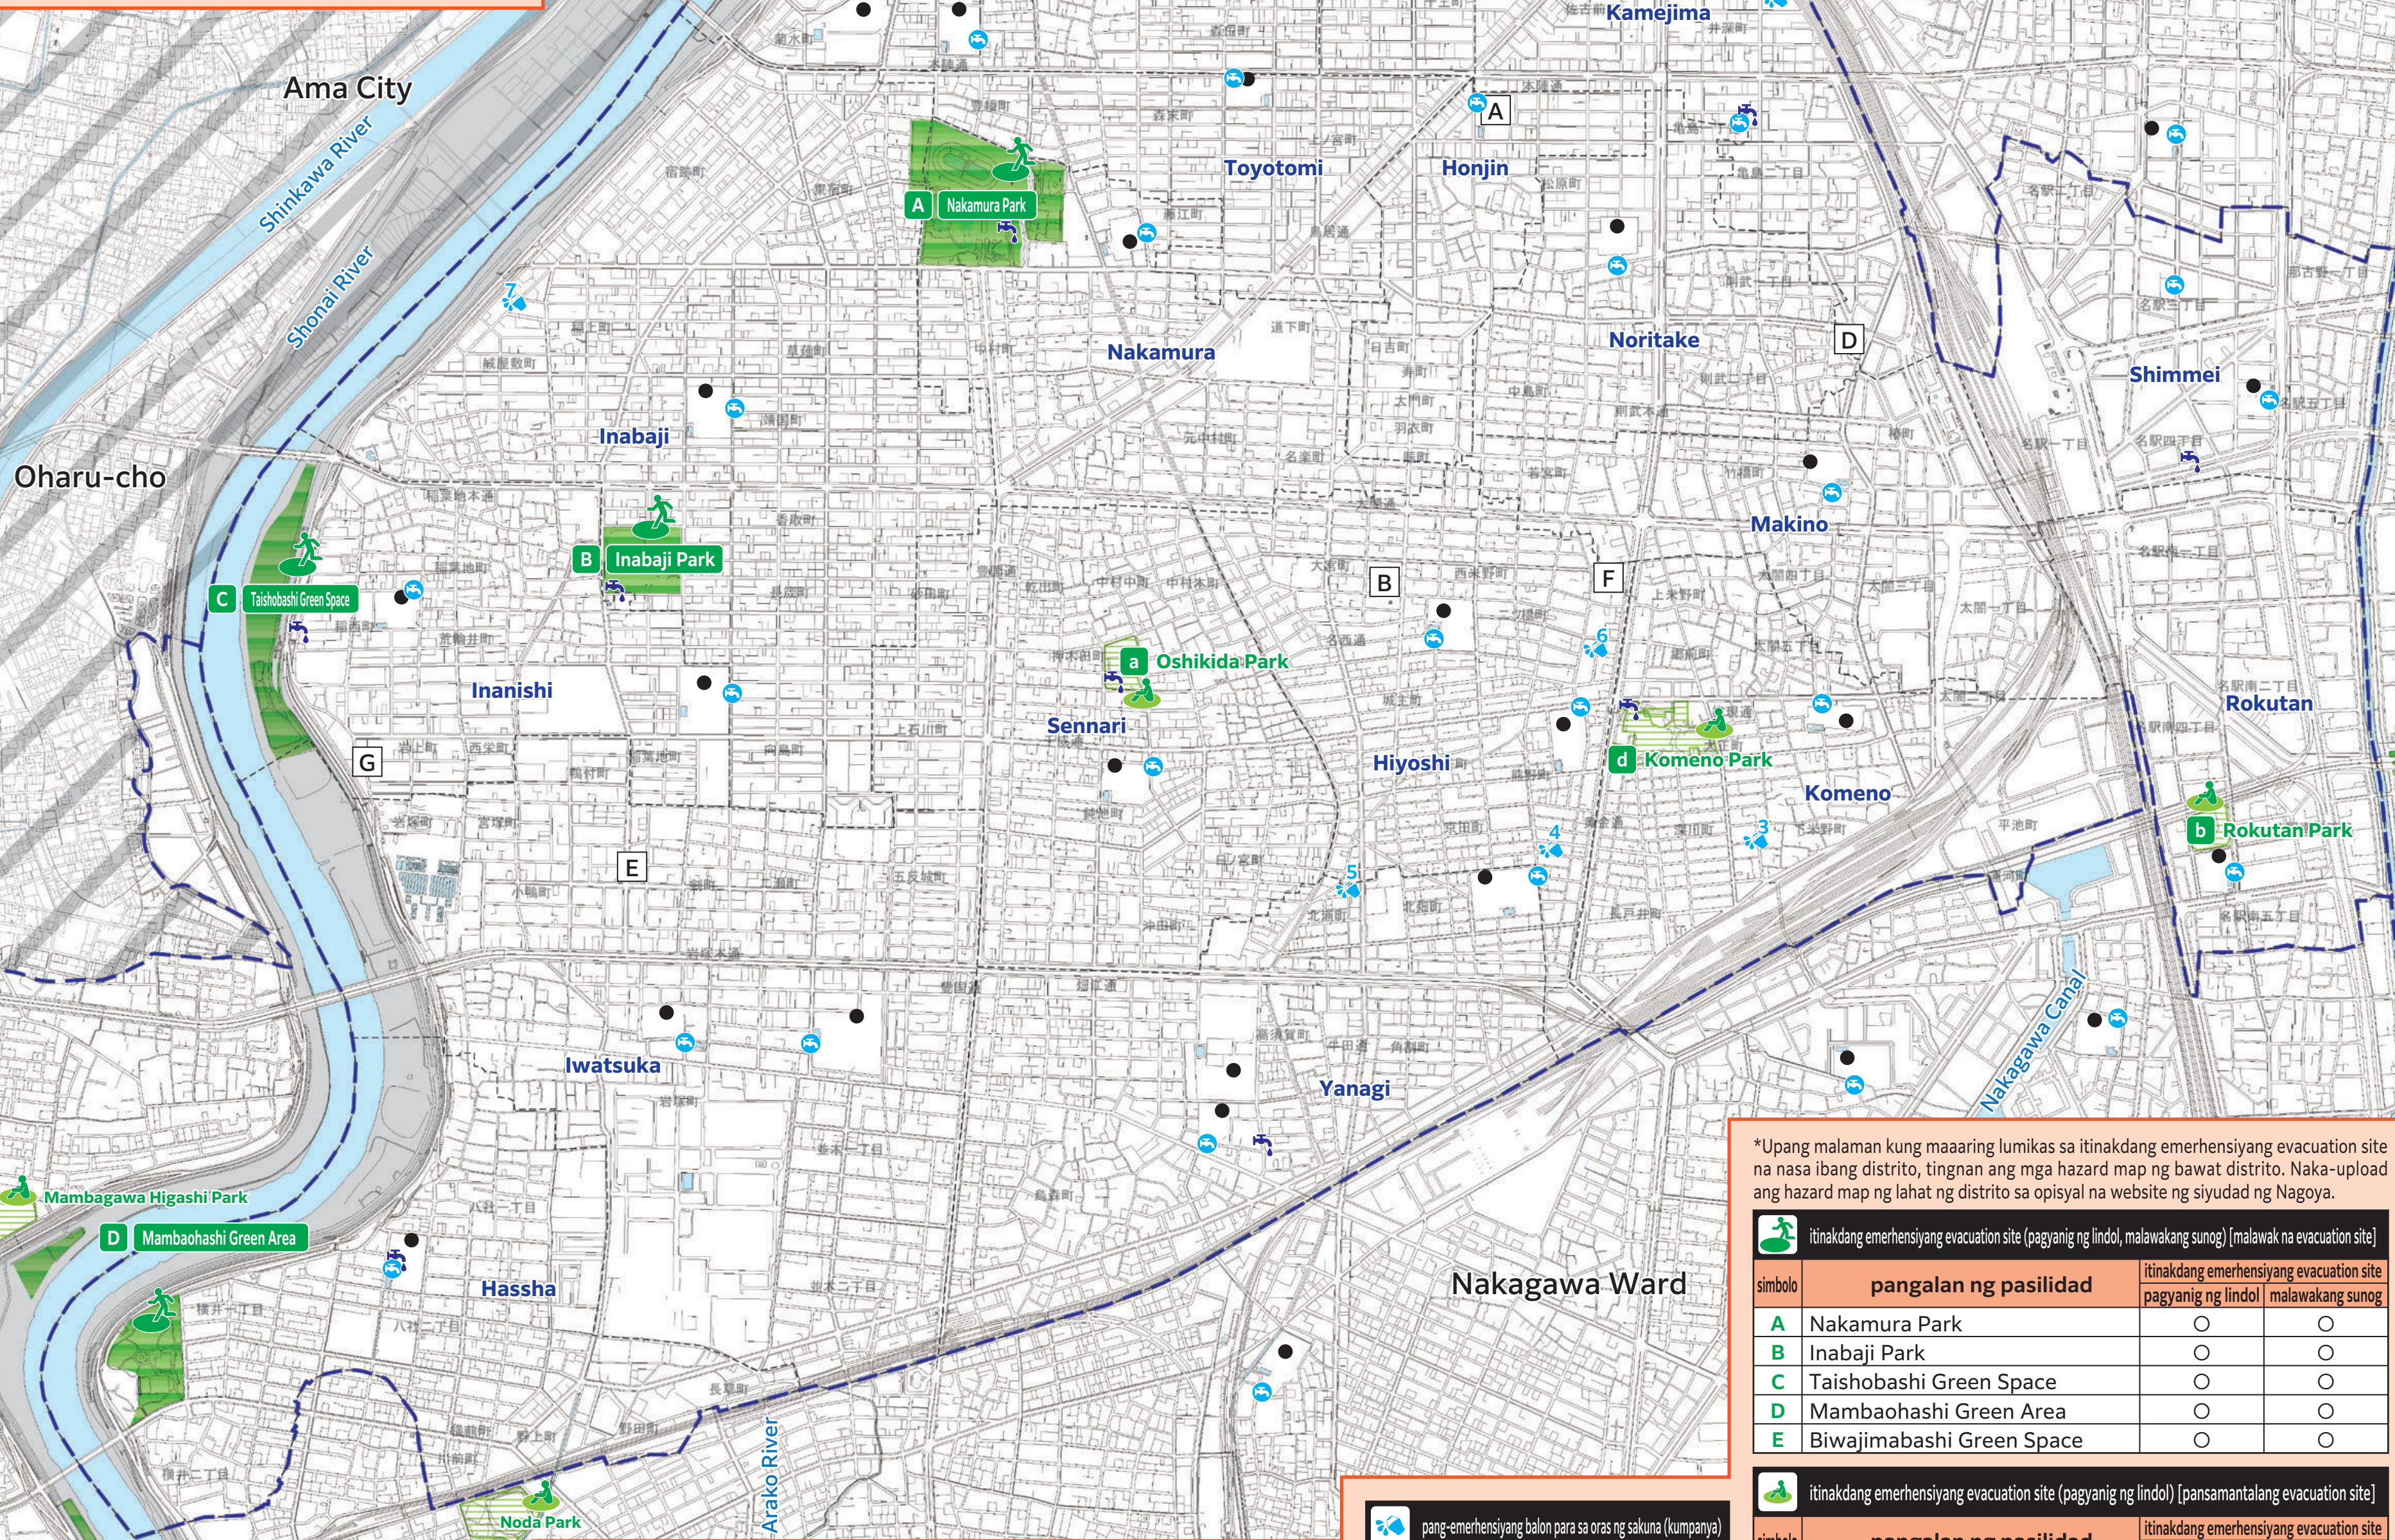
Nakamura Ward

legend

	itinakdang emerhensiyang evacuation site (pagyanig ng lindol, malawakang sunog) [malawak na evacuation site] Ito ay parke o luntiang lugar na may espasyo upang protektahan ang mga nagsilikas mula sa malawakang sunog. Ito ay itinakdang emerhensiyang evacuation site kapag mayroong lindol o malawakang sunog.
	itinakdang emerhensiyang evacuation site (pagyanig ng lindol) [pansamantalang evacuation site] Ito ay itinakdang emerhensiyang evacuation site kapag may lindol, at ito ay kung saan pansamantalang lilikas upang obserbahan ang situwasyon.
	emerhensiyang pasilidad para sa supply ng tubig (permanenteng gripo / temporaryong gripo) Ito ay pasilidad na bubuksan ng tauhan ng Waterworks and Sewerage Bureau o pribadong kumpanya na may kasunduan na magbigay ng tulong sa oras ng emerhensya kapag may sakuna, at nakahanda ito sa malawak na evacuation site atbp.
	emerhensiyang pasilidad para sa supply ng tubig (griping nasa ilalim ng lupa) Mayroon nito sa lahat ng mga pampublikong elementary at junior high school na nasa distrito ng supply ng tubig. Ito ay pasilidad upang makakuha ng tubig sa oras ng sakuna, at ang mga nagsilikas ang mismong magpapakita ng mga ito.
	pang-emerhensiyang balon para sa oras ng sakuna (kumpanya) Mga balon na maaaring ipagamit sa mga residente ng komunidad kapag may sakuna, mula sa mga balon na pagmamay-ari ng mga kumpanya, pabrika atbp. Ito ay upang makakuha ng tubig na gagamitin sa pamumuhay kapag nagkaroon ng malaking lindol (hindi ito inuming tubig).
	boundary ng distrito
	boundary ng distrito ng paaralan (Ang boundary ng distrito ng paaralan ay aproksimasyon. Para sa mga detalye, magtanong sa kinatawulang ward office.)

0 500 1,000m
1:12,000

Kiyosu City

Ang bahaging
naka-hatched
line ay distrito sa
labas ng siyudad
ng Nagoya

itinakdang emerhensiyang evacuation site sa labas ng distrito

Emergency headquarters ng siyudad ng Nagoya para sa pag-iwas sa sakuna, Nakamura Ward headquarters (Nakamura Ward Office)
TEL: 483-8161 (main number), 433-2714 (direct line), FAX: 483-5137

pampublikong opisina (□ tatak)

	Nakamura Ward Office/Nakamura Civil Engineering Office		Nakamura Fire Station Hibitsu Branch Office		Waterworks and Sewerage Bureau Nakamura Office
	Nakamura Fire Station		Nakamura Fire Station Tsubaki Branch Office		Waterworks and Sewerage Bureau Northern Pipeline Center
	Nakamura Fire Station Iwatsuka Branch Office				

pang-emerhensiyang balon para sa oras ng sakuna (kumpanya)

simbolo	pangalan ng pasilidad
1	Iwanoya Co.,Ltd.
2	NANBU-SHOUKAI Co.,Ltd.
3	Matsunoyu LLC.
4	Tokai Dextrin Co.,Ltd.
5	TV Hot Spring
6	Oguroyu LLC.
7	Hotel Rope 39 (Chubu Travel Agency LLC.)
8	Hibitsu Hot Spring

Paliwanag ng hazard map ng lindol

- Ang mapang ito ay nagpapakita ng tinatayang antas ng tindi ng lindol at liquefaction sa bawat lungsod batay sa tinatayang pinsala kapag nagkaroon ng lindol sa Nankai Trough na inanunsyo ng lungsod noong Pebrero 2014.
- Tinataya nito ang "**Pinakamatinding antas ng sakuna na maaaring mangyari**" kapag nagkaroon ng lindol sa Nankai Trough na nangyayari lamang isang beses sa isang libong taon o mas madalang pa, ngunit kapag nangyari ito, nagdudulot ng malaking pinsala.

antas ng tindi ng lindol

0 500 1,000m
1:25,000

antas ng tindi ng lindol	sitwasyon
7 Malakas 6	Sumusuray-suray dahil sa pagyanig, at nakakagilaw lamang habang gumagapang. Hindi makatayo, at maaaring matangay.
6 Mabigat 6	Nahihirapang makatayo.
5 Malakas 5	Nadarama ng karamihan sa mga tao ang balaid sa paggalaw, tulad ng hindi makalakad nang hindi nakakipit sa bagay.
4 Mabigat 5	Nadarama ng karamihan sa mga tao ang takot at gusto nilang kumapit sa isang bagay.

liquefaction

0 500 1,000m
1:25,000

Paliwanag ng posibilidad ng liquefaction	sitwasyon
Posibilidad ng liquefaction	
Malaki	Mataas ang posibilidad ng liquefaction.
Katamtam	May posibilidad ng liquefaction.
Maliit	Mababa ang posibilidad ng liquefaction.
Wala	Napakababa ng posibilidad ng liquefaction.

*Ipinapakita ang liquefaction gamit ang posibilidad dahil mahirap mataniya ang probabilidad at area kung saan mangyayari ito.

*Upang malaman kung maaaring lumikas sa itinakdang emerhensiyang evacuation site na nasa ibang distrito, tingnan ang mga hazard map ng bawat distrito. Naka-upload ang hazard map ng lahat ng distrito sa opisyal na website ng siyudad ng Nagoya.

itinakdang emerhensiyang evacuation site (pagyanig ng lindol, malawakang sunog) [malawak na evacuation site]		
simbolo	pangalan ng pasilidad	itinakdang emerhensiyang evacuation site pagyanig ng lindol malawakang sunog
A	Nakamura Park	○ ○
B	Inabaji Park	○ ○
C	Taishobashi Green Space	○ ○
D	Mambaohashi Green Area	○ ○
E	Biwajimabashi Green Space	○ ○

itinakdang emerhensiyang evacuation site (pagyanig ng lindol) [pansamantalang evacuation site]		
simbolo	pangalan ng pasilidad	itinakdang emerhensiyang evacuation site pagyanig ng lindol malawakang sunog
a	Oshikida Park	○ ×
b	Rokutan Park	○ ×
c	Hibitsu Park	○ ×
d	Komeno Park	○ ×

Grounds ng Municipal Elementary School, Junior High School, at ilang High School (Meijo University Senior High School, Nakamura High School, Shoin High School)

*Ang mga pasilidad na kasama sa malawak na evacuation site ay maaari ding gamitin para sa malawakang sunog

Ang mapang ito ay ginawa gamit ang basikong diagram ng pagpapalano ng lungsod na ginawa noong 2015 at 2016. Gayundin, in-edit ito pagkatapos ng paglikha nito kung may situwasyon na kinakailangan ito. Para sa siyudad ng Kiyosu, siyudad ng Ama, bayan ng Oharu, ginamit ang basikong diagram ng pagpapalano ng lungsod nang may pahintulot ng bawat munisipalidad. (Numero ng awtorisasyon: siyudad ng Kiyosu: 3清都 No. 98, siyudad ng Ama: 3あ都 No. 58, bayan ng Oharu: 3大郡 No. 256)