

भूकम्प हजार्ड म्यापको व्याख्या

- यो याप्य, यस नगरले सन् २०१४ फेब्रुअरीमा सार्वजनिक गरेको Nankai Troughमा उत्पन्न हुने भूकम्पको क्षतिको अनुमानमा आधारित, नरन भित्रको हरेक थानामा अनुमान गरिएको भूकम्पीय तीव्रता गुणाङ्क (सिन्डो) या तल्लिको अनुमान सम्भावना आदि देखाइएको नक्सा हो।
- Nankai Troughमा एक हजार वर्षमा एक पटक अथवा उत्पन्न हुने आवृत्ति त्यस भन्दा पनि न्यून हुने तर मानौं उत्पन्न भइहाल्थ्यो भने विशाल क्षति निम्त्याउने भूकम्प स्वरूप "अनेकौं सम्भावनालाई मध्यनजर गरिएको अधिकतम स्तर"को भूकम्प भनी अनुमान गरिएको छ।

*अन्य वार्डको तोकिएको आकस्मिक सुरक्षित स्थान तर्फ जाने वा नजाने भनेर हरेक वार्डको हरेक किसिमको हजार्ड म्याप हेर्नुहोस्। Nagoya Cityको आधिकारिक वेबसाइटमा सम्पूर्ण वार्डहरूको हजार्ड म्याप सार्वजनिक गरिएको छ।



तोकिएको आकस्मिक सुरक्षित स्थान (भूकम्पको कम्पन, ठुलो स्तरको आगलागी) [वृहत्तर सुरक्षित स्थान]

किंगडोम- नम्बर	सुविधास्थलको नाम	तोकिएको आकस्मिक सुरक्षित स्थान	
		भूकम्पको कम्पन	सूत्रो लस्को आगलामी
A	Tsuruma पार्क	☐	☐
B	Fukiage पार्क	☐	☐
C	Koshoji पार्क	☐	☐
D	Kawana पार्क	☐	☐
E	Wakamiya ओदोरी	☐	☐



तोकिएको आकस्मिक सुरक्षित स्थान (भूकम्पको कम्पन) [क्षणिक सुरक्षित स्थान]

किंगड- नम्बर	सुविधास्थलको नाम	तोकिएको आकस्मिक सुरक्षित स्थान भूकम्पको कम्पन	ठूलो स्तरको आगलागी
a	Hayatoike पार्क	○	×
	नगरपालिका स्थापित प्राथमिक विद्यालय/माध्यमिक विद्यालय/केही उच्च माध्यमिक तहको विद्यालयहरूको ग्राउण्ड (Koyo High School)	○	×
	* वृहत्तर सुरक्षित स्थान भित्र पर्ने सुविधास्थलले ठूलो स्तरको आगलागीमा पनि खस प्रदान गर्न सक्ने		

नोट:



 **तोकिएको आकस्मिक सुरक्षित स्थान (भूकम्पको कम्पन, ठूलो स्तरको आगलागी) [वृहत्तर सुरक्षित स्थान]**

भूकम्प/ठूलो स्तरको आगलागी हुँदाको लागि तोकिएको आकस्मिक सुरक्षित स्थान हो र, ठूलो आगलागीबाट सुरक्षित स्थानमा आफ्ना व्यक्तिहरूलाई जोगाउनुको लागि चाहिने खुल्ला ठाउँ भएको पार्क/हरित क्षेत्र आदि।



 तोकिएको आकस्मिक सुरक्षित स्थान (भूकम्पको कम्पन) [क्षणिक सुरक्षित स्थान]

 भूकम्पको तोकिएको आकस्मिक सुरक्षित स्थान भएर, क्षणिक रूपमा सुरक्षित स्थानमा गएर अवस्था बढ्ने ठाउँ।



आकस्मिक पानी आपूर्ति सुविधास्थल (पानी आपूर्ति स्थायी टुटी/पानी आपूर्ति अस्थायी टुटी)

वृहत्तर सुरक्षित स्थानहरूमा व्यवस्था गरिएको हुन्छ र, विपद आइपरेको बेलामा खानेपानी तथा ढलामार्ग ब्यूरोका कर्मचारी वा सहायता सम्झौता गरेका निजी व्यवसायीहरूले सुचारु गर्ने सुविधास्थल हो।



 **आकस्मिक पानी आपूर्ति सुविधास्थल (अन्डरग्राउण्ड पानी आपूर्ति टुटी)**
पानी आपूर्ति क्षेत्र भित्र पर्ने सबै सार्वजनिक प्राथमिक तथा माध्यमिक विद्यालयहरूमा व्युत्स्था गरिएको हुन्छ र विपद आइएको बेलामा सुरक्षित स्थानमा आएका व्यक्तिहरू आफैले चलाएर पानी सुनिश्चित गर्न मिल्ने सुविधास्थलहरू



विपद्दा आकस्मिक प्रयोगका निमित्तको इनार (कार्यस्थल)
 महाभूकम्प आउँदा दैनिक जीवनयापनमा प्रयोग हुने पानी (पिउने पानी होइन) सुनिश्चित गर्ने उद्देश्य स्वरूप, कार्यस्थल, कारखाना आदिको स्वामित्वमा रहेको इनारहरू मध्ये विपद्को बेलामा स्थानीय बासिन्दालाई उपलब्ध गराउन सकिने इनार।



 पहिरो विपद् (विशेष) सतर्कता अपनाउनु पर्ने क्षेत्र
पहिरो विपद् उत्पन्न हुने डर भएको क्षेत्र।




----- विद्यालय इलाकाको (विद्यालय इलाकाको सिमाना लगभग हो। विस्तृत विवरणको लागि, हरेक वार्डपालिकामा सोधपुछ गर्नुहोस्।)



 विपद्मा आकस्मिक प्रयोगका निमित्तको इनार (कार्यस्थल)

क्रमांक- संख्या	सुविधास्थलको नाम
1	Ota Business Firm LLC.
2	समाज कल्याण निगम Seireikai Seirei Hospital
3	राष्ट्रिय विश्वविद्यालय निगम Nagasaki इन्स्टिट्यूट अफ टेक्नोलोजी
4	Endo Seian Co.,Ltd.
5	समाज कल्याण निगम Aichi Ikujin Nanzan no Sato
6	बुद्धबुद्धहरूको लागि विशेष नर्सिंग होम Kawanasan So
7	Chukyo विश्वविद्यालय (स्कूल निगम Umemura Gakuen)
8	Celebration Sakurayama

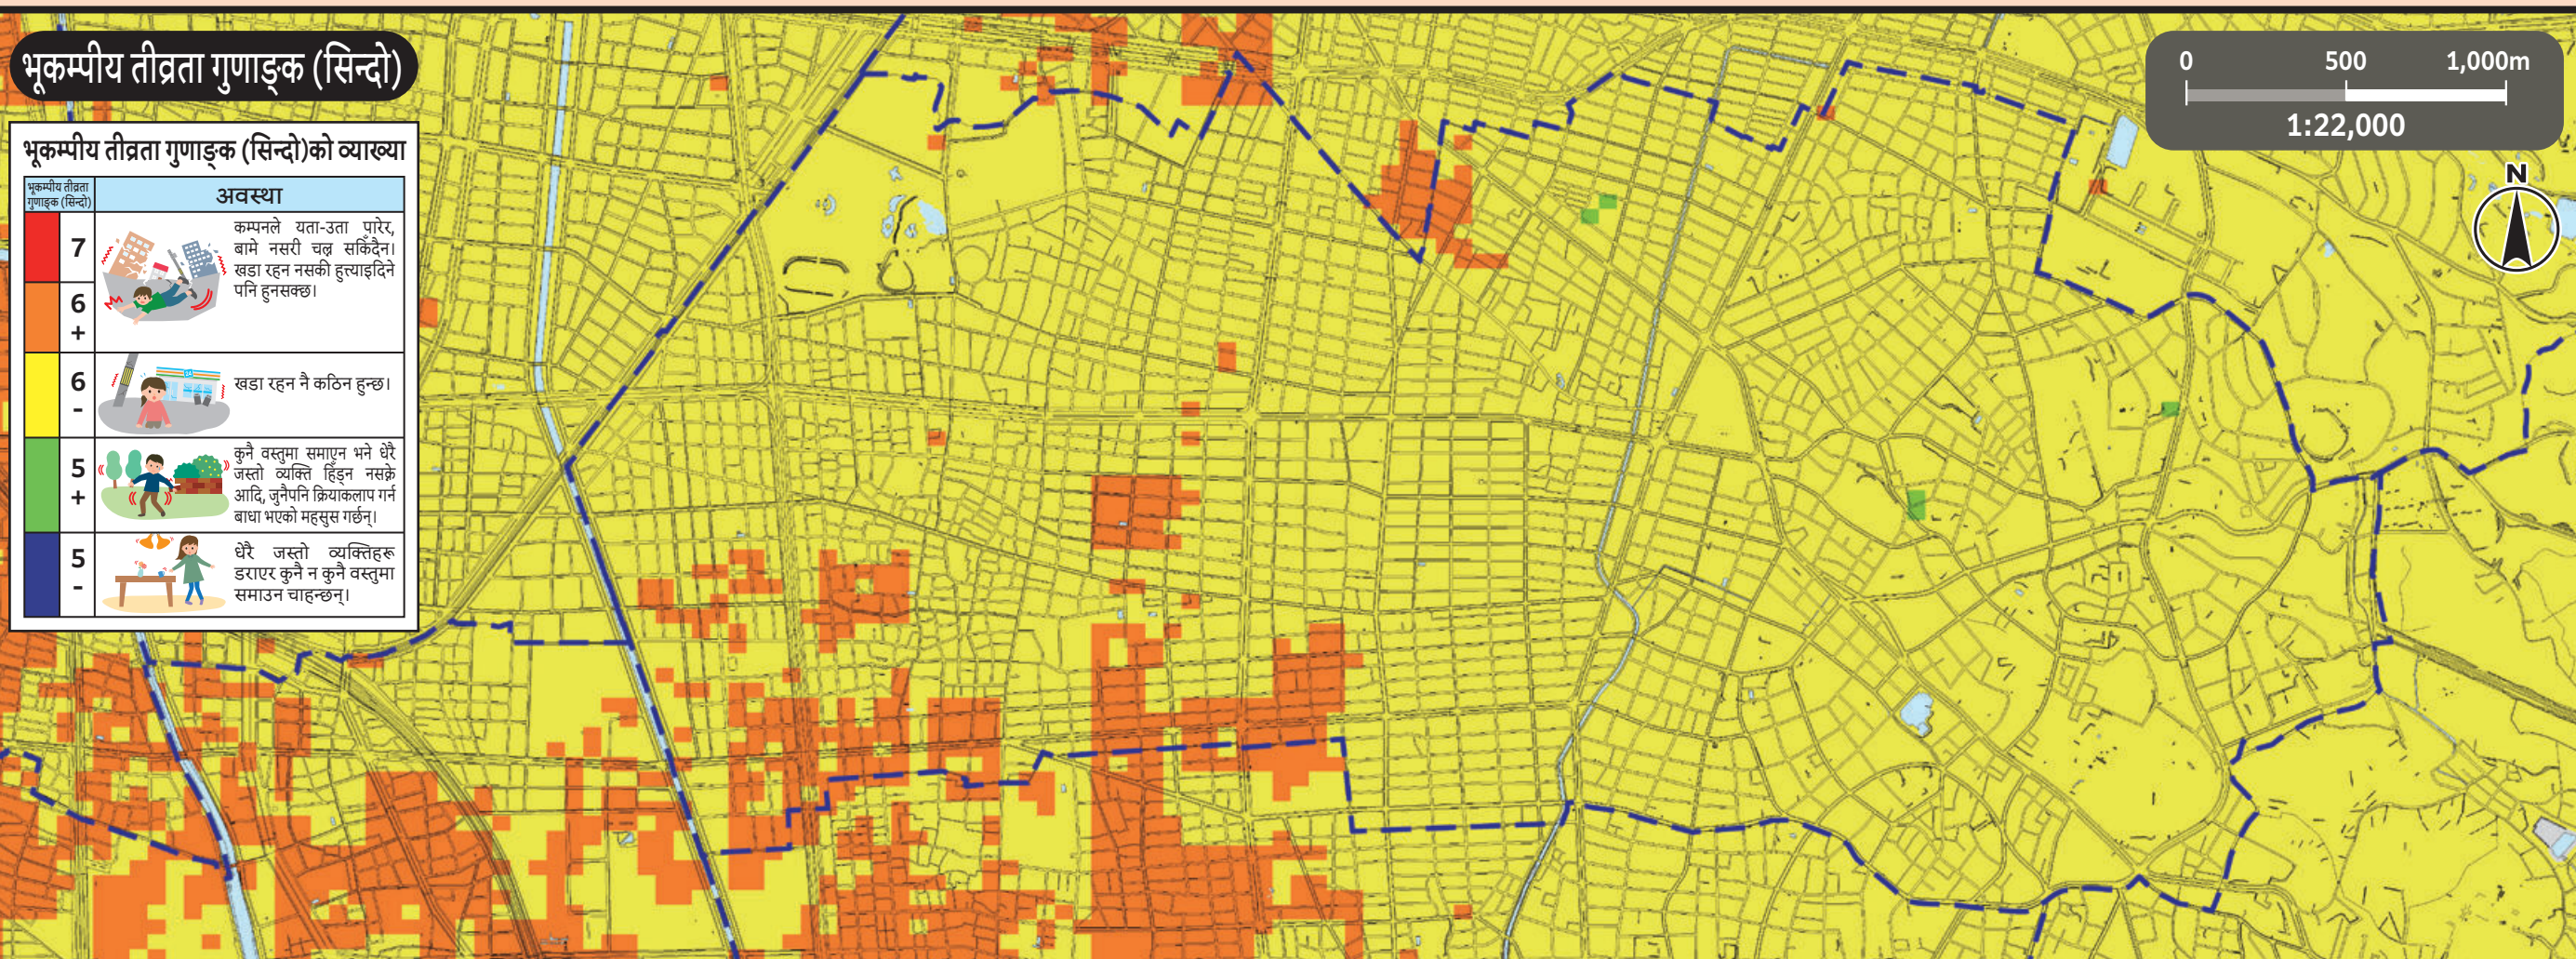

तरलीकरण

तरलीकरणको सम्भावनाको व्याख्या

तरीकरणको सम्भावना	अवस्था
रूली	तरीकरणको सम्भावना उच्च।
मध्यम	तरीकरणको सम्भावना छ।
न्यून	तरीकरणको सम्भावना न्यून।
छैन	तरीकरणको सम्भावना अत्यन्त न्यून।

*तरलीकरण सम्बन्धमा, उत्पन्न हुने सम्भावना या उत्पन्न हुने क्षेत्रफल अनुमान गर्ने गाह्रो हुने भएकोले, सम्भावनामा व्यक्त गरिएको छ।

