




Mapa de risco

Distrito de Nakagawa

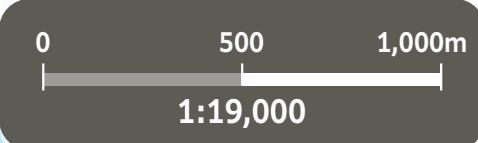

A área sombreada está fora da cidade de Nagoya

Evacuação para Locais de Evacuação de Emergência Designados

Sede de Medidas contra Desastres da Cidade de Nagoya/Sede do Distrito de Nakagawa (Secretaria Distrital de Nakagawa)
TEL/362-1111 (principal) 363-4306-9 (disagem direta)
FAX/362-6562

Repartições públicas (símbolos □)

A	Secretaria Distrital de Nakagawa	F	Filial de Shimonoshibi do Corpo de Bombeiros de Nakagawa
B	Filial Tomita da Secretaria Distrital de Nakagawa	G	Filial de Tomita do Corpo de Bombeiros de Nakagawa
C	Corpo de Bombeiros de Nakagawa	H	1ª Brigada Especial de Incêndio
D	Filial de Hiki do Corpo de Bombeiros de Nakagawa	I	Escritório de Obras Públicas de Nakagawa
E	Filial de Tobashi do Corpo de Bombeiros de Nakagawa	J	Centro de Vendas Oeste do Departamento de Água e Esgoto

Legenda


 Local de Evacuação de Emergência Designado (tremor de terra ou incêndio de grande proporção) [Local amplo de evacuação] Local de Evacuação de Emergência Designado para terremotos ou incêndios de grande proporção, onde as pessoas se refugiam temporariamente para observar a situação, consistindo em parques, áreas verdes, etc., que tenham espaço para proteger os evacuados de grandes incêndios.	 Instalações de abastecimento de água de emergência (hidrante permanente/provisório) Instalações equipadas em locais amplos de evacuação, abertas em caso de desastre pelo Departamento de Água e Esgoto ou por empresas privadas com as quais tenha sido firmado um acordo de apoio.
 Local de Evacuação de Emergência Designado (tremor de terra) [Local de evacuação temporário] Local de Evacuação de Emergência Designado para terremotos, onde as pessoas se refugiam temporariamente para observar a situação.	 Instalações de abastecimento de água de emergência (hidrante subterrâneo) São instalações equipadas em todas as escolas públicas de ensino primário e secundário nas áreas de abastecimento de água, operadas pelos próprios evacuados em caso de desastre, para fornecer-lhes água.
 Limite do distrito	 Limite do distrito escolar (O limite do distrito escolar é aproximado. Para saber mais, consulte a respectiva secretaria distrital.)

*Consulte os mapas de risco de cada distrito para saber se há a possibilidade de evacuação para Locais de Evacuação de Emergência Designados em outros distritos. Os mapas de risco de todos os distritos estão disponíveis no site oficial da cidade de Nagoya.

Código	Nome da instalação	Locais de Evacuação de Emergência Designados	
		Tremor de terra	Incêndio de grande proporção
a	Parque Yatsuya	○	×
b	Parque Arakoshi	○	×
c	Parque Showabashi	○	×
d	Parque central de Nakajima	○	×
e	Parque Noda	○	×
f	Parque Maruike	○	×
g	Parque Takabata	○	×
h	Parque central de Niie	○	×
i	Parque Mambagawa Higashi	○	×
j	Parque Shotoku	○	×
	Terrenos de escolas primárias, escolas secundárias e algumas escolas de ensino médio municipais (Escola de Ensino Médio Industrial, Escola de Ensino Médio Comercial de Nakagawa, Escola de Ensino Médio Tomita)	○	×

Este mapa utilizou o mapa básico de urbanismo elaborado em 2015/2016. Além disso, foram corrigidas situações após a elaboração conforme a necessidade. Para Ama, Oharu e Kanie, foram utilizados os mapas básicos de urbanismo com a aprovação dos respectivos municípios. (Números de aprovação — Ama: 3あ都, nº 58 Oharu: 3大都整, nº 256 Kanie: 3蟹まち収, nº 36)

Local de Evacuação de Emergência Designado (tremor de terra ou incêndio de grande proporção) [Local amplo de evacuação]			
Código	Nome da instalação	Locais de Evacuação de Emergência Designados	
		Tremor de terra	Incêndio de grande proporção
A	Parque Matsuba	○	○
B	Entorno do Parque Tsuyuhashi	○	○
C	Parque Arako	○	○
D	Parque Tomita	○	○
E	Escola de Ensino Médio de Kogyo	○	○
F	Área Verde de Mambaohashi	○	○
G	Parque Nanko	○	○
H	Área Verde de Todagawa	○	○

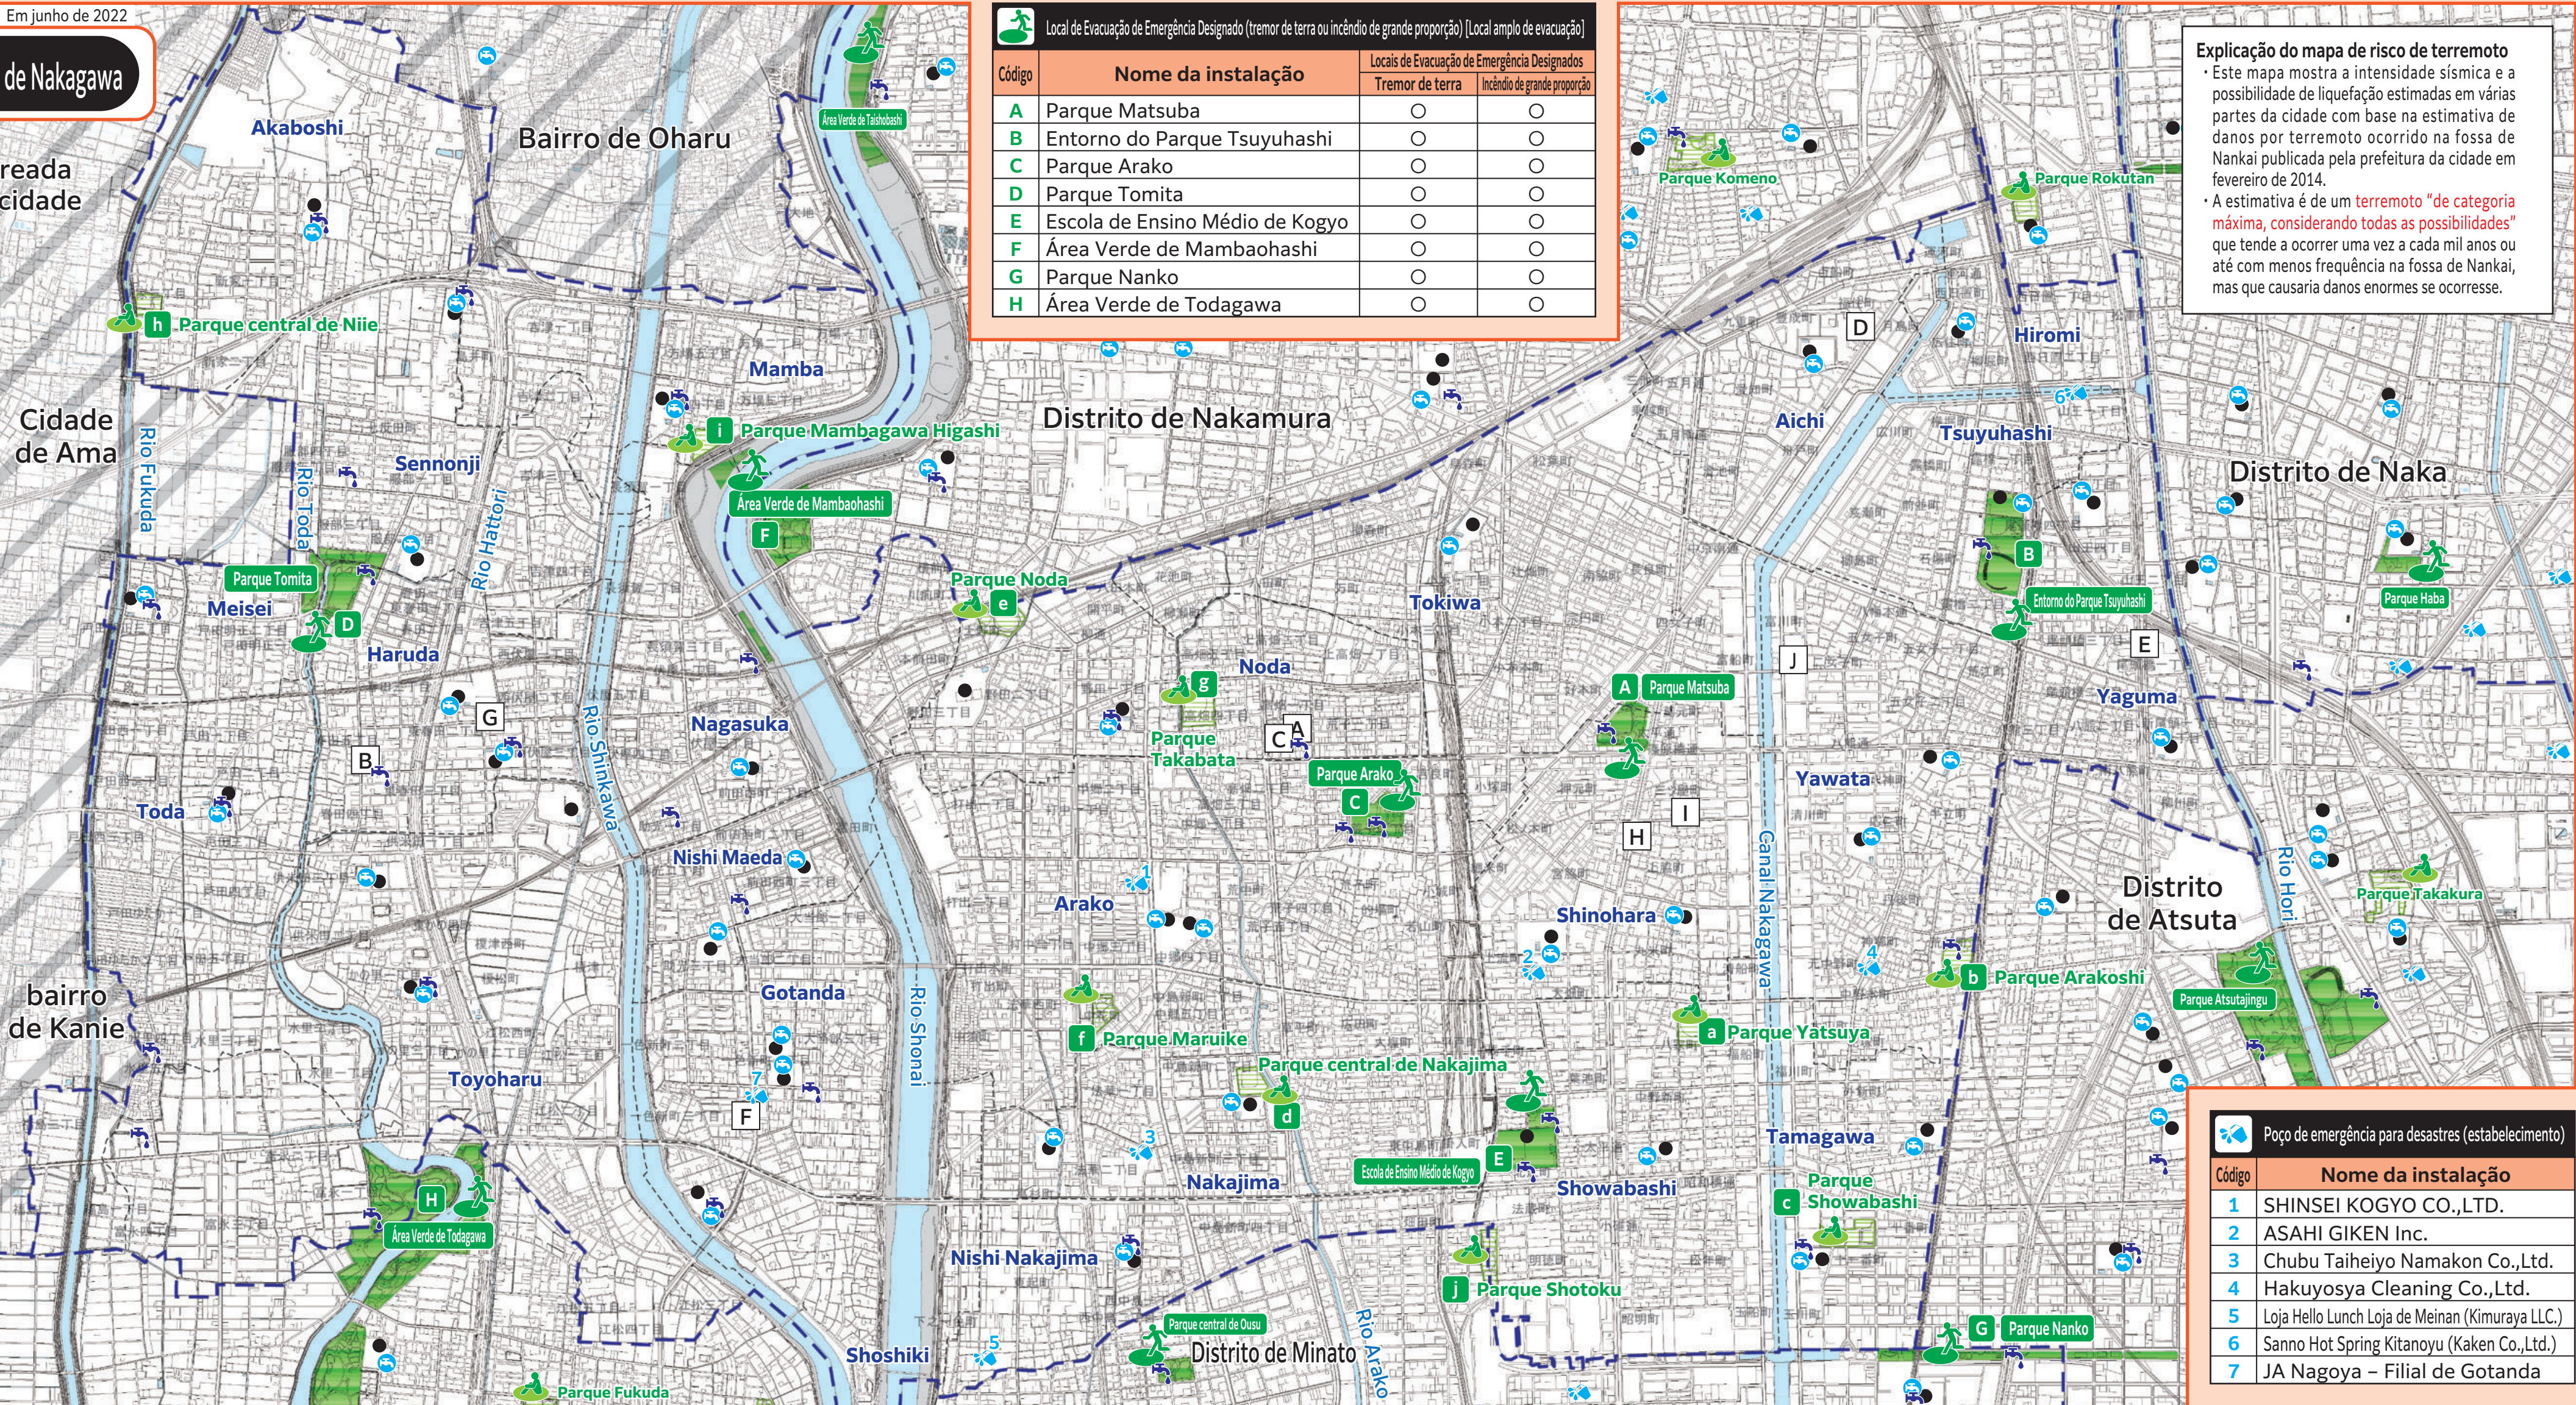

Explicação do mapa de risco de terremoto
• Este mapa mostra a intensidade sísmica e a possibilidade de liquefação estimadas em várias partes da cidade com base na estimativa de danos por terremoto ocorrido na fossa de Nankai publicada pela prefeitura da cidade em fevereiro de 2014.
• A estimativa é de um terremoto "de categoria máxima, considerando todas as possibilidades" que tende a ocorrer uma vez a cada mil anos ou até com menos frequência na fossa de Nankai, mas que causaria danos enormes se ocorresse.

Código	Nome da instalação
1	SHINSEI KOGYO CO.,LTD.
2	ASAHI GIKEN Inc.
3	Chubu Taiheiyo Namakon Co.,Ltd.
4	Hakuyosya Cleaning Co.,Ltd.
5	Loja Hello Lunch Loja de Meinan (Kimuraya LLC.)
6	Sanno Hot Spring Kitanoyu (Kaken Co.,Ltd.)
7	JA Nagoya – Filial de Gotanda

Intensidade sísmica



Explicação da intensidade sísmica

Intensidade sísmica	Situação
7	É impossível deslocar-se sem rastejar devido ao tremor. Pode ser impossível ficar em pé e pode-se ser arremessado.
6 forte	É difícil manter-se em pé.
6 fraco	A maioria das pessoas tem dificuldade para andar sem se segurar em algo, sendo impedidas de se deslocar.
5 forte	A maioria das pessoas sente medo e tenta se segurar em objetos.
5 fraco	

Liquefação



Explicação da possibilidade de liquefação

Possibilidade de liquefação	Situação
Grande	A possibilidade de ocorrência de liquefação é alta.
Média	Há possibilidade de ocorrência de liquefação.
Pequena	A possibilidade de ocorrência de liquefação é baixa.
Nenhuma	A possibilidade de ocorrência de liquefação é extremamente baixa.

*A liquefação é expressa em possibilidade porque é difícil prever a probabilidade de ocorrência e a área de ocorrência.