지진 해저드맵 미나토구

2022년 6월 시점

0 500 1,000m
1:22,000

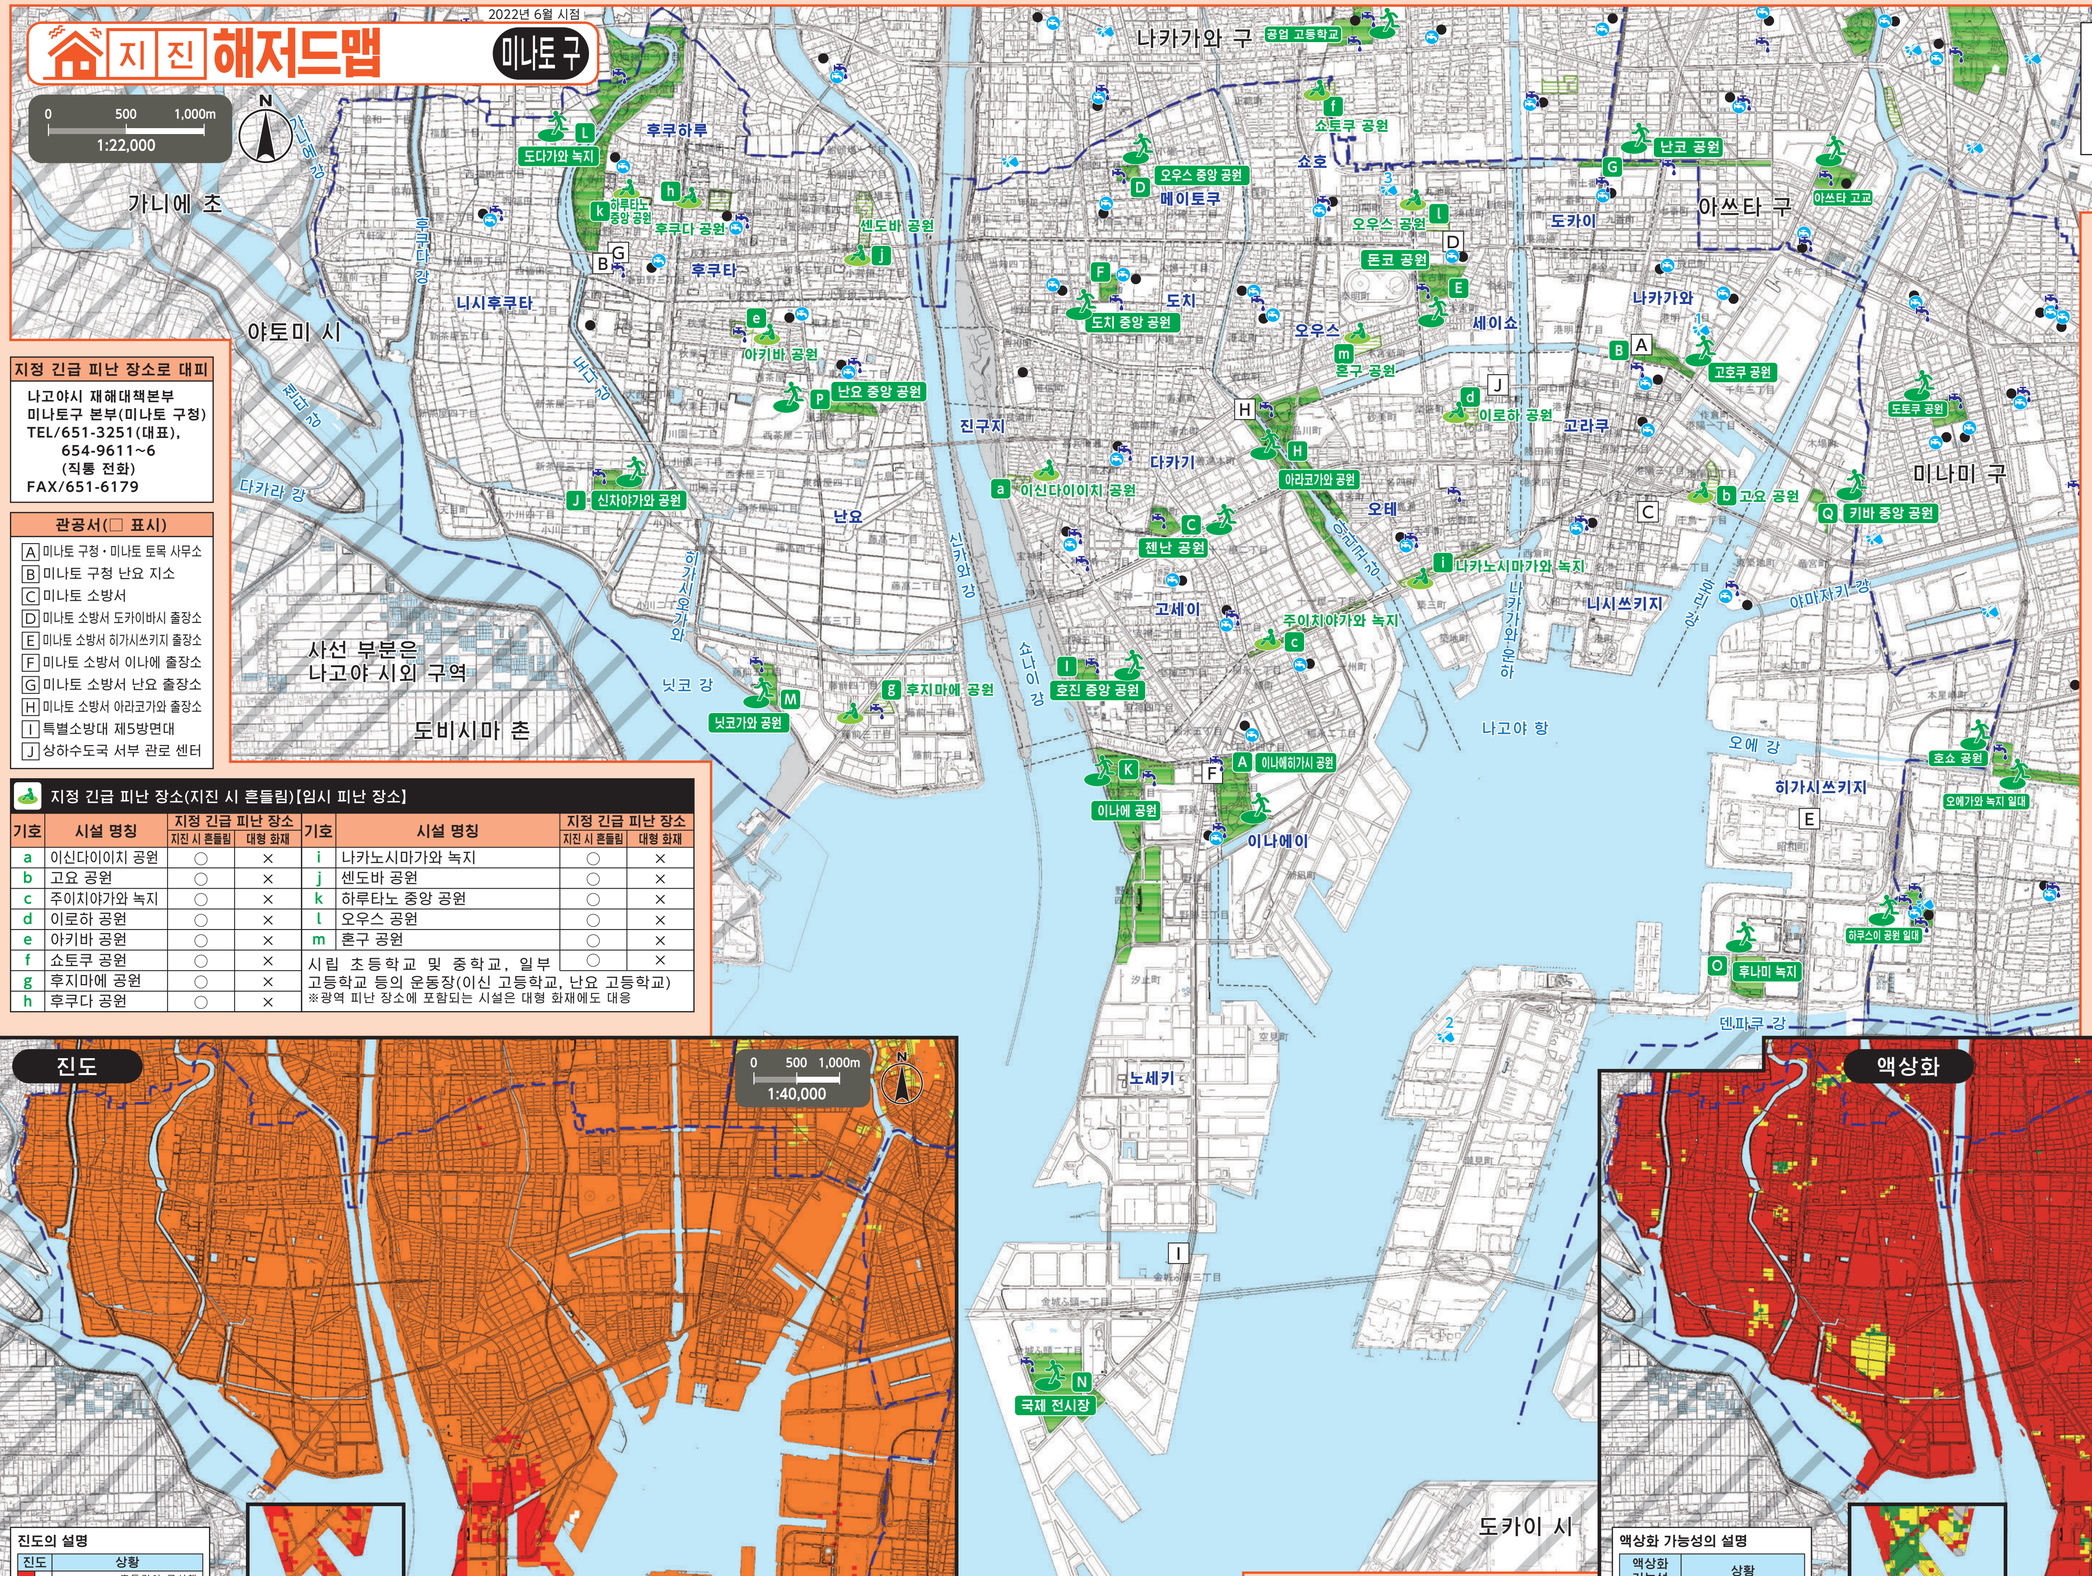

지진 해저드맵의 설명

- 이 지도는 본 시가 2014년 2월에 공표한 난카이 트로프 지진 발생 시 피해 예상을 바탕으로 시내 각지에서 예상되는 진도나 액상화 가능성 등을 나타낸 것입니다.
- 난카이 트로프에서 전년에 한 번 혹은 그보다 훨씬 발생빈도는 낮지만 만일 발생하면 막대한 피해를 초래하는 지진으로 '모든 가능성을 고려한 최대 등급'의 지진.

범례

A	**지정 긴급 피난 장소(지진 시 흔들림, 대형 화재)【광역 피난 장소】** 지진, 대형 화재의 지정 긴급 피난 장소로, 대형 화재에서 대피한 사람들을 보호할 공간이 있는 공원, 녹지 등.
a	**지정 긴급 피난 장소(지진 시 흔들림)【임시 피난 장소】** 지진의 지정 긴급 피난 장소로, 일시적으로 대피해 상황을 살피는 곳.
	비상 급수시설(상설 급수전, 가설 급수전) 광역 피난 장소 등에 정비되어 있으며, 재해 시에 상하수도국 직원이나 응원 협정을 체결한 민간 사업자가 개설하는 시설.
	비상 급수시설(지하식 급수전) 급수 구역 내 모든 공립 초중등학교에 정비되어 있으며, 재해 시에 대피자가 직접 조작해 물을 확보하는 시설.
0%	**재해 응급용 우물(사업소)** 대지진 발생 시 생활용수(마시는 물은 아닙니다) 확보를 위해 사업소, 공장 등이 소유한 우물 중 지역 주민에게 제공하는 우물.
— —	구 경계 ----- 학구 경계 (학구 경계는 대략적인 표시입니다. 자세한 정보는 각 구청에 문의하십시오.)

※다른 구의 지정 긴급 피난 장소로 피난할 수 있는지는 각 구의 각종 해저드맵을 확인하세요. 나고야 시 공식 홈페이지에서 모든 구의 해저드맵을 확인할 수 있습니다.

지정 긴급 피난 장소(지진 시 흔들림, 대형 화재)【광역 피난 장소】

기호	시설 명칭	지정 긴급 피난 장소 지진 시 흔들림	지정 긴급 피난 장소 대형 화재
A	이나에히가시 공원	○	○
B	고호쿠 공원	○	○
C	젠난 공원	○	○
D	오우스 중앙 공원	○	○
E	돈코 공원	○	○
F	도지 중앙 공원	○	○
G	난코 공원	○	○
H	아라코가와 공원	○	○
I	호진 중앙 공원	○	○
J	신차야가와 공원	○	○
K	이나에 공원	○	○
L	도다가와 녹지	○	○
M	닛코가와 공원	○	○
N	국제 전시장	○	○
O	후나미 녹지	○	○
P	난요 중앙 공원	○	○
Q	키바 중앙 공원	○	○

지정 긴급 피난 장소로 대피

나고야시 재해대책본부
미나토구 본부(미나토 구청)
TEL/651-3251(대표),
654-9611~6
(직통 전화)
FAX/651-6179

관공서(□ 표시)

- A 미나토 구청・미나토 토목 사무소
- B 미나토 구청 난요 지소
- C 미나토 소방서
- D 미나토 소방서 도카이바시 출장소
- E 미나토 소방서 히가시쓰키지 출장소
- F 미나토 소방서 이나에 출장소
- G 미나토 소방서 난요 출장소
- H 미나토 소방서 아라코가와 출장소
- I 특별소방대 제5방면대
- J 상하수도국 서부 관로 센터

지정 긴급 피난 장소(지진 시 흔들림)【임시 피난 장소】

기호	시설 명칭	지정 긴급 피난 장소 지진 시 흔들림	지정 긴급 피난 장소 대형 화재	기호	시설 명칭	지정 긴급 피난 장소 지진 시 흔들림	지정 긴급 피난 장소 대형 화재
a	이신다이이치 공원	○	×	i	나카노시마가와 녹지	○	×
b	고요 공원	○	×	j	센도바 공원	○	×
c	주이치야가와 녹지	○	×	k	하루타노 중앙 공원	○	×
d	이로하 공원	○	×	l	오우스 공원	○	×
e	아키바 공원	○	×	m	혼구 공원	○	×
f	쇼토쿠 공원	○	×	시립 초등학교 및 중학교, 일부 고등학교 등의 운동장(이신 고등학교, 난요 고등학교) ※광역 피난 장소에 포함되는 시설은 대형 화재에도 대응		○	×
g	후지마에 공원	○	×				
h	후쿠다 공원	○	×				

진도

0 500 1,000m
1:40,000

진도의 설명

진도	상황
7	흔들림이 극심해 엎드리지 않으면 움직일 수 없음. 서 있을 수 없으며, 날아가는 경우도 있음.
6강	
6약	서 있는 것이 어려움.
5강	대부분의 사람이 무언가를 붙잡지 않으면 걷기 어려운 등, 행동에 지장을 느낌.
5약	대부분의 사람이 공포를 느끼고, 무언가를 붙잡고 싶다고 느낌.

액상화

0 500 1,000m
1:40,000

액상화 가능성의 설명

액상화 가능성	상황
대	액상화 발생 가능성이 높음.
중	액상화 발생 가능성이 있음.
소	액상화 발생 가능성이 낮음.
없음	액상화 발생 가능성이 매우 낮음.

※액상화는 발생 확률이나 발생 면적을 예상하기 어려우므로 발생 가능성을 표시했습니다.

재해 응급용 우물(사업소)

기호	시설 명칭
1	주부 로사이 병원
2	(주)나카노 공업소 나고야 사업소
3	(주)아틀라스 재팬(가와마 공장)

이 지도는 2015~2016년에 작성한 도시계획 기본도를 사용했습니다. 또한 필요에 따라 작성 후의 상황을 수정했습니다. 가니에 정, 아토미 시, 도비시마 정, 도카이 시는 각 시정의 승인을 받아 도시계획 기본도를 사용했습니다. (승인번호 가니에 정: 3蟹まち収 제36호, 아토미 시: 3弥都 제47호, 도비시마 정: 3建 제167호, 도카이 시: 都 제29호)