



# Mapa de risco Distrito de Minami

Distrito de Minami



**Explicação do mapa de risco de terremoto**

- Este mapa mostra a intensidade sísmica e a possibilidade de liquefação estimadas em várias partes da cidade com base na estimativa de danos por terremoto ocorrido na fossa de Nankai publicada pela prefeitura da cidade em fevereiro de 2014.
- A estimativa é de um terremoto "de categoria máxima, considerando todas as possibilidades" que tende a ocorrer uma vez a cada mil anos ou até com menos frequência na fossa de Nankai, mas que causaria danos enormes se ocorresse.

**Evacuação para Locais de Evacuação de Emergência Designados**

Sede de Medidas contra Desastres da Cidade de Nagoya/  
Sede do Distrito de Minami (Secretaria Distrital de Minami)  
TEL/811-5161 (principal) 823-9311-6 (discagem direta)  
FAX/811-6360

- Repartições públicas (símbolos □)**
- A Secretaria Distrital de Minami
  - B Corpo de Bombeiros de Minami
  - C Filial de Daido do Corpo de Bombeiros de Minami
  - D Filial de Oe do Corpo de Bombeiros de Minami
  - E Filial de Dotoku do Corpo de Bombeiros de Minami
  - F Filial de Hoshizaki do Corpo de Bombeiros de Minami
  - G Escritório de Obras Públicas de Minami

- Legenda**
- Local de Evacuação de Emergência Designado (tremor de terra ou incêndio de grande proporção) [Local amplo de evacuação]
  - Local de Evacuação de Emergência Designado para terremotos ou incêndios de grande proporção, onde as pessoas se refugiam temporariamente para observar a situação, consistindo em parques, áreas verdes, etc., que tenham espaço para proteger os evacuados de grandes incêndios.
  - Local de Evacuação de Emergência Designado (tremor de terra) [Local de evacuação temporário]
  - Local de Evacuação de Emergência Designado para terremotos, onde as pessoas se refugiam temporariamente para observar a situação.
  - Instalações de abastecimento de água de emergência (hidrante permanente/provisório)
  - Instalações equipadas em locais amplos de evacuação, abertas em caso de desastre pelo Departamento de Água e Esgoto ou por empresas privadas com as quais tenha sido firmado um acordo de apoio.
  - Instalações de abastecimento de água de emergência (hidrante subterrâneo)
  - São instalações equipadas em todas as escolas públicas de ensino primário e secundário nas áreas de abastecimento de água, operadas pelos próprios evacuados em caso de desastre, para fornecer-lhes água.
  - Poço de emergência para desastres (estabelecimento)
  - Com a finalidade de assegurar água (não potável) para o dia a dia na eventualidade de um grande terremoto, poços pertencentes a estabelecimentos comerciais, fábricas, entre outros, são disponibilizados à população local em caso de desastre.
  - Área de alerta (especial) de desastre por deslizamento de terra
  - Área onde há risco de deslizamento de terra.
  - Limite do distrito
  - Limite do distrito escolar
  - (O limite do distrito escolar é aproximado. Para saber mais, consulte a respectiva secretaria distrital).



\*Consulte os mapas de risco de cada distrito para saber se há a possibilidade de evacuação para Locais de Evacuação de Emergência Designados em outros distritos. Os mapas de risco de todos os distritos estão disponíveis no site oficial da cidade de Nagoya.

Código	Nome da instalação	Locais de Evacuação de Emergência Designados	
		Tremor de terra	Incêndio de grande proporção
A	Parque Yobitsugi	○	○
B	Parque Dotoku	○	○
C	Parque Hosho	○	○
D	Parque Chudo	○	○
E	Área Verde de Oegawa	○	○
F	Parque Kasadera	○	○
G	Área do Parque Hokusui	○	○
H	Área da Praça Esportiva Nippongaishi	○	○
I	Escola Provincial de Ensino Médio Técnico de Nagoya	○	○

Código	Nome da instalação	Locais de Evacuação de Emergência Designados	
		Tremor de terra	Incêndio de grande proporção
a	Parque Chidori	○	×
b	Parque Mizubukuro	○	×
	Terranos de escolas primárias, escolas secundárias e algumas escolas de ensino médio municipais (Escola de Ensino Médio Sakuradai, Escola de Ensino Médio Técnico de Nagoya, Escola de Ensino Médio Nagoya Minami)	○	×


\*As instalações incluídas nos locais amplos de evacuação também são disponibilizadas em incêndios de grande proporção.

A área sombreada está fora da cidade de Nagoya Cidade de Tokai

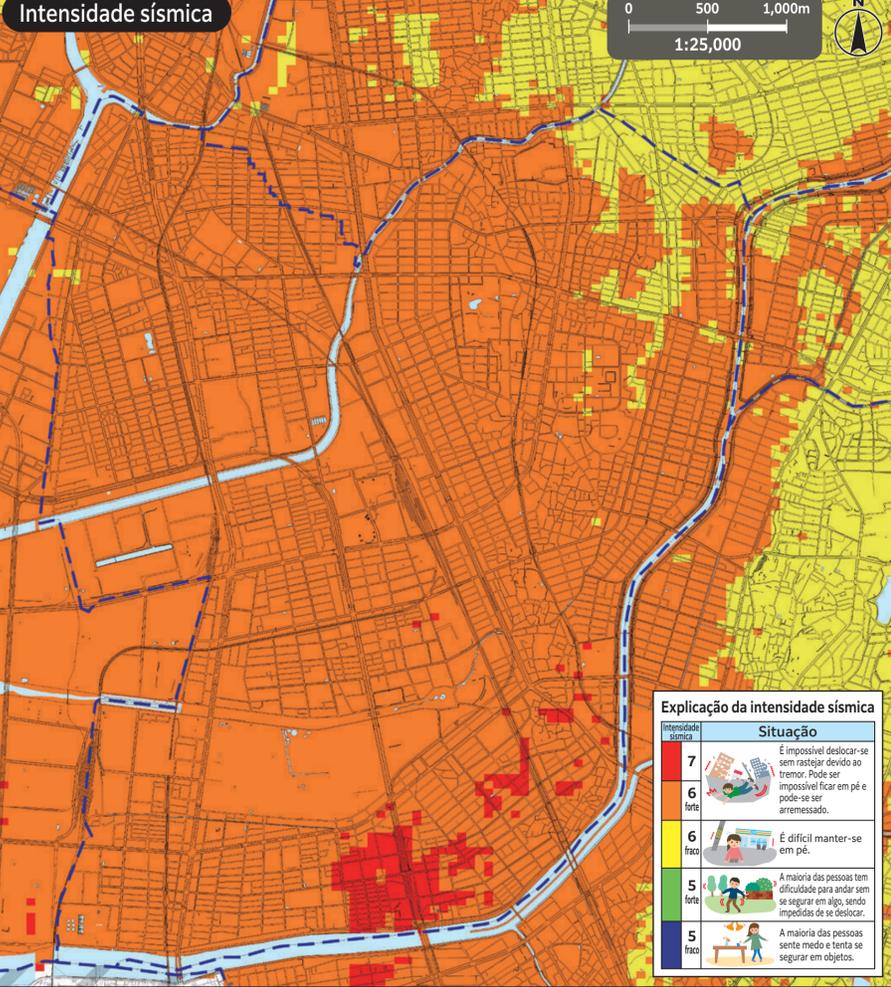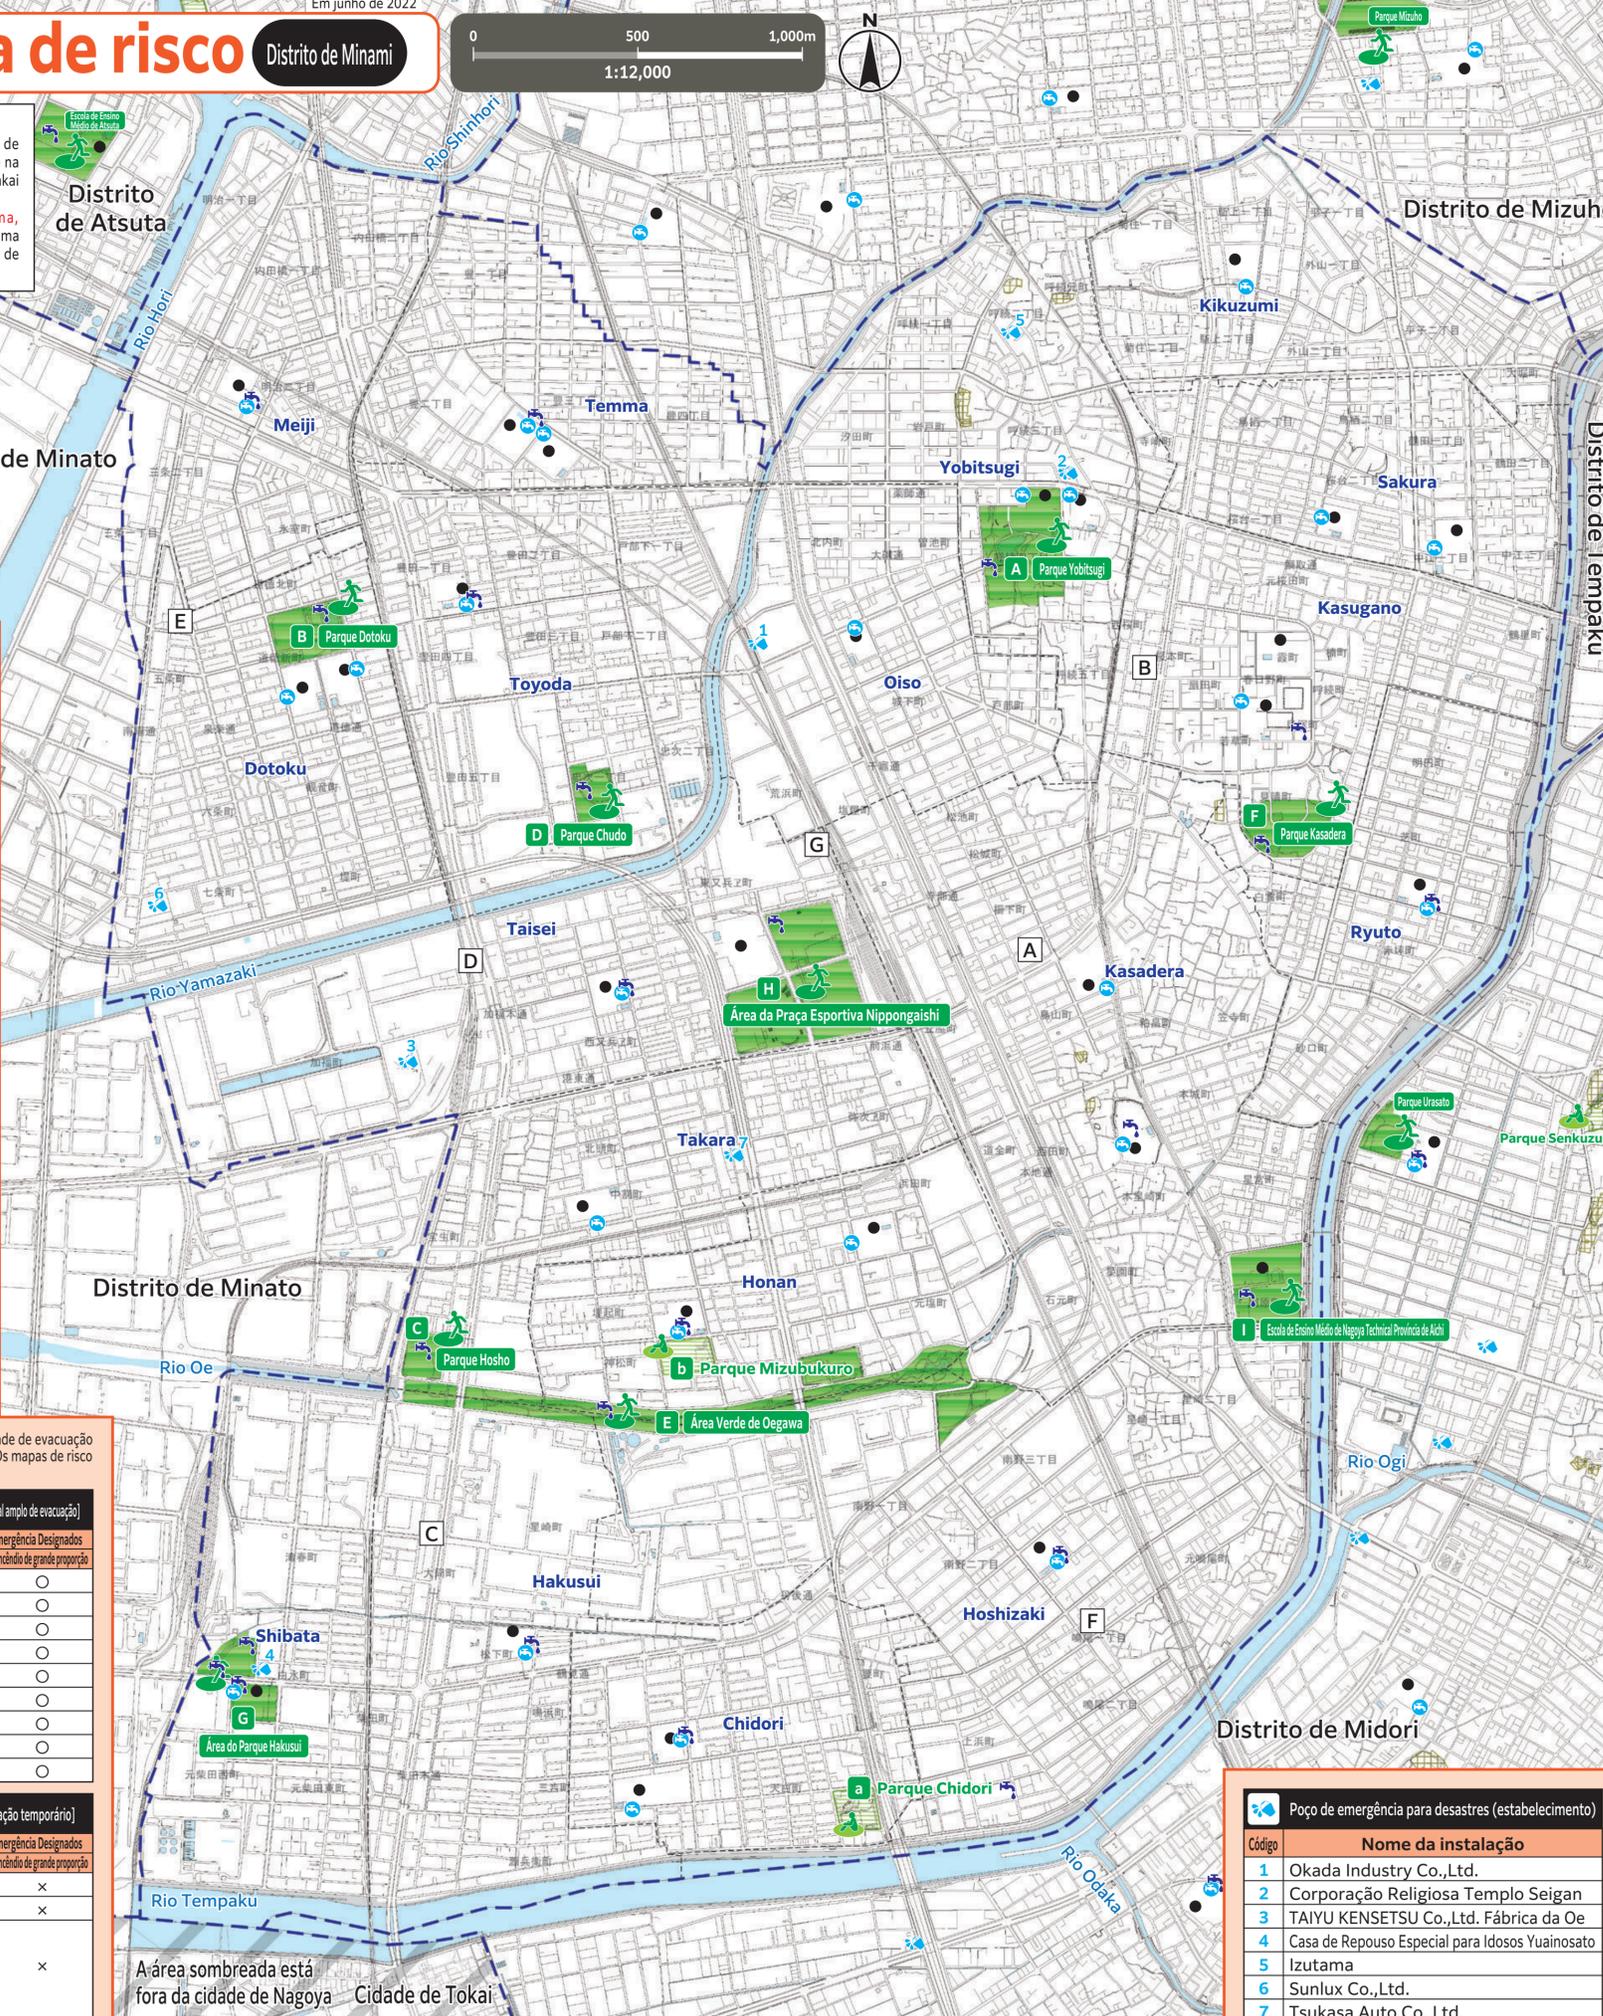

**Explicação da intensidade sísmica**

Intensidade sísmica	Situação
7 forte	É impossível deslocar-se sem rastrear devido ao tremor. Pode ser impossível ficar em pé e pode-se ser arremessado.
6 forte	É difícil manter-se em pé.
5 forte	A maioria das pessoas tem dificuldade para andar sem se segurar em algo, sendo impedidas de se deslocar.
5 fraca	A maioria das pessoas sente medo e tenta se segurar em objetos.

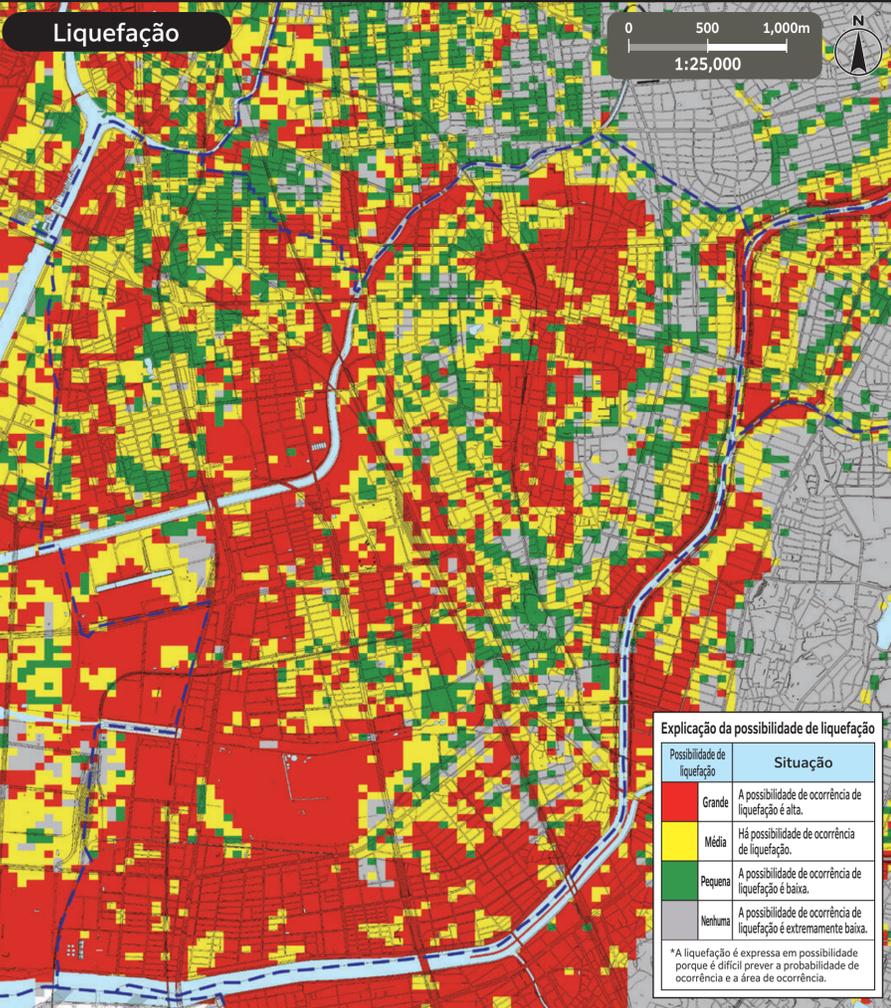

**Explicação da possibilidade de liquefação**

Possibilidade de liquefação	Situação
Grande	A possibilidade de ocorrência de liquefação é alta.
Média	Há possibilidade de ocorrência de liquefação.
Pequena	A possibilidade de ocorrência de liquefação é baixa.
Nenhuma	A possibilidade de ocorrência de liquefação é extremamente baixa.

\*A liquefação é expressa em possibilidade porque é difícil prever a probabilidade de ocorrência e a área de ocorrência.

**Poço de emergência para desastres (estabelecimento)**

Código	Nome da instalação
1	Okada Industry Co.,Ltd.
2	Corporação Religiosa Templo Seigan
3	TAIYU KENSETSU Co.,Ltd. Fábrica da Oe
4	Casa de Repouso Especial para Idosos Yuainosato
5	Izutama
6	Sunlux Co.,Ltd.
7	Tsukasa Auto Co.,Ltd.