


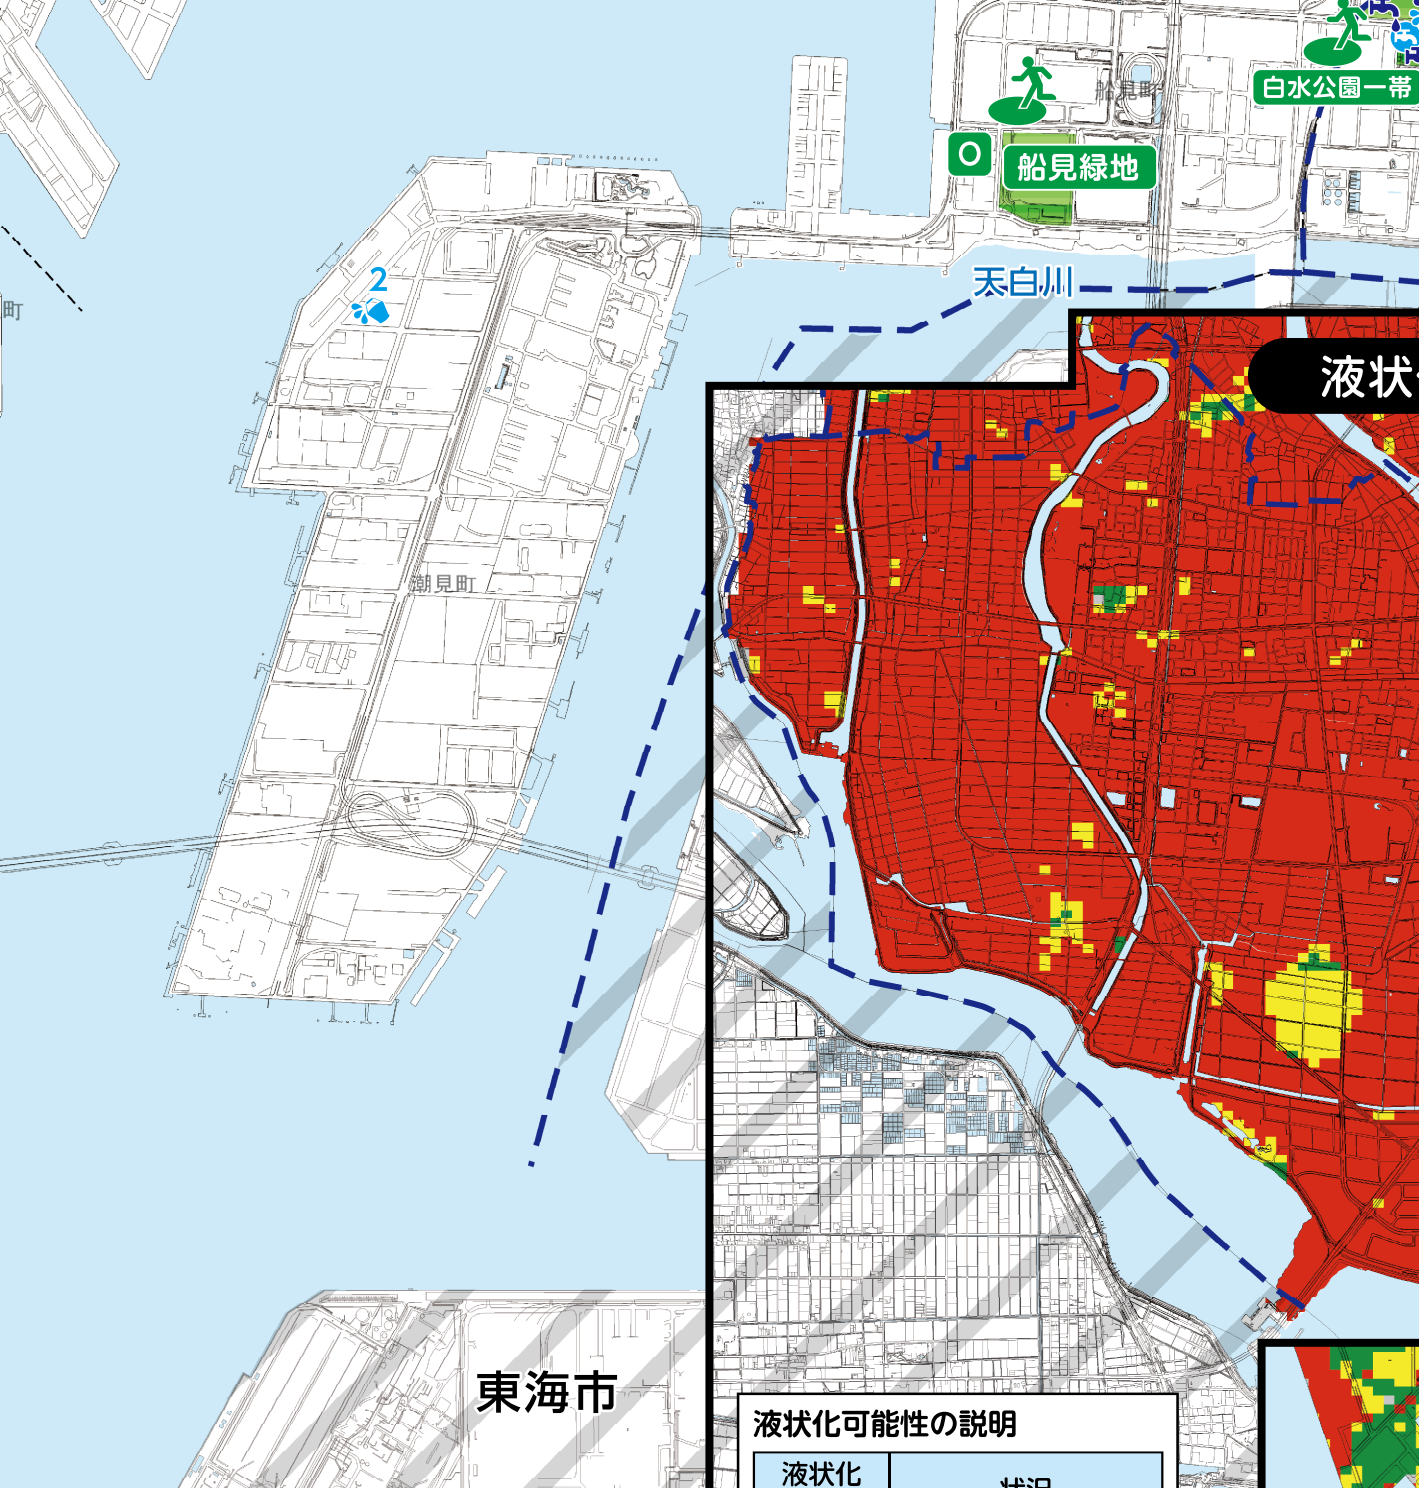

災害応急用井戸(事業所)	
号	施設名称
1	中部ろうさい病院
2	(株)中野工業所 名古屋事業所
3	(株)アトラスジャパン(川間工場)

図を使用しました。なお、必要に応じて作成後の
村・東海市については、各市町村の承認を得て都
江町：3蟹まち収第36号 弥富市：3弥都第4
9号)

液状化可能性の説明

液状化可能性	状況
	大 液状化発生の可能性が高い。
	中 液状化発生の可能性がある。
	小 液状化発生の可能性が低い。
	なし 液状化発生の可能性は極めて低い。

※液状化については、発生確率や発生面積を予想することは困難であることから、可能性で表現しています。

