


hazard map

Chikusa Ward

0 500 1,000m
1:12,000



pamantayan ng pagbaha

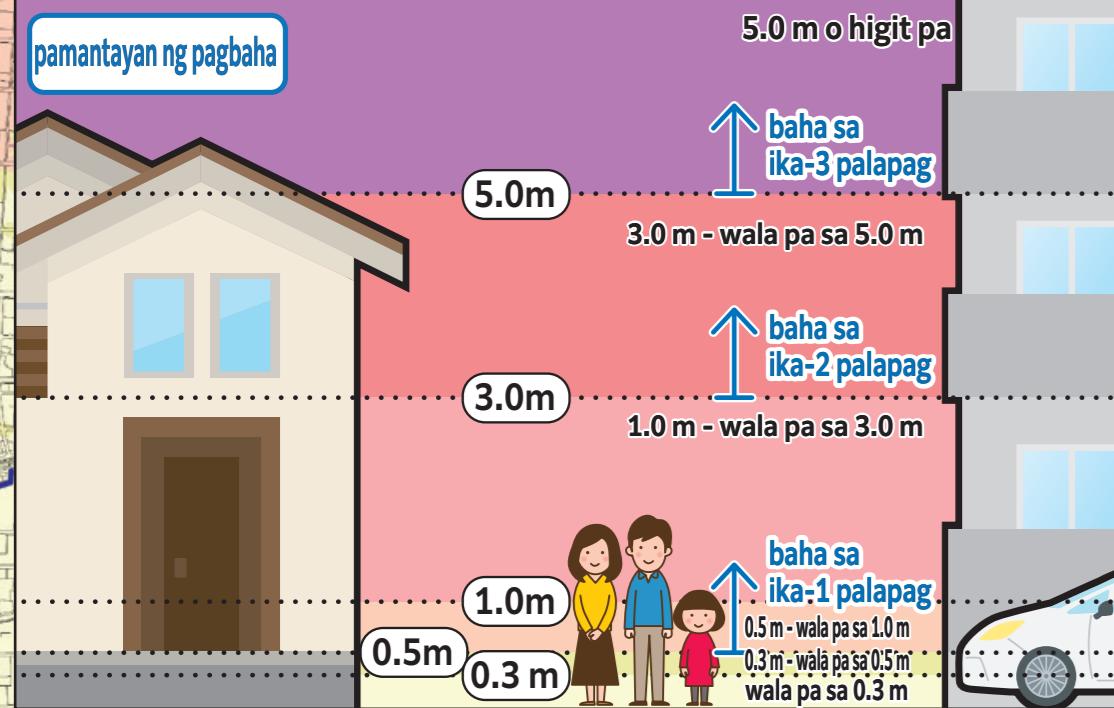

lalim ng baha

10.0m o higit pa
5.0m - wala pa sa 10.0m
3.0m - wala pa sa 5.0m
1.0m - wala pa sa 3.0m
0.5m - wala pa sa 1.0m
0.3m - wala pa sa 0.5m
wala pa sa 0.3m

Higashi Ward

Uchiyama

Naka Ward

Sengoku

Chikusa

Haruoka

Chikusa

Takami

Tashiro

C

Yamazaki River

Showa Ward

Mitsuke

Tempaku Ward

Miyane

Fujimidai

Jiyugaoka

Hachimae River

Kanare River

Tenjinshimo River

Chikusadai River

Yada River

Taiwa

Ueno

G

H

B

A

D

C

F

E

I

(paliwanag)

Ang pagbaha atbp. na ipinapakita sa chart ay base sa kalagayan ng bawat pasilidad noong katpusan ng piskal na taon 2020, na ipinapakita sa chart at kinakulsa mula sa simulasyon ng mga lugar na magkakaroon ng pag-apaw na baha, lalim ng baha at oras ng pagpapatuloy ng pag-apaw na baha kapag nagkaroon ng pagkaroon ng pag-apaw dahil sa imburnal o malit o katanatang laki ng ilog (ilog na hindi tinatayang magkakaroon ng pag-apaw sa hazard map ng baha) dahil sa (156mm/h, 836mm/24h) **na buhos ng ulan.**

*Sa pagasaagawa ng simulation, isinaalang-alang din ang pagtigil sa operasyon ng drainage pump at pagsara ng sluice kasabay ng pagtaas ng tubig sa ilog.

*Ang mga lugar na magkakaroon ng pag-apaw na baha, lalim ng baha, at oras ng pagpapatuloy ng pag-apaw na baha ay tantiya lamang. *Maaring lumaki ito kaysa sa tininti dahil sa iba't ibang kondisyon. Ang chart na ito ay nilikha batay sa resulta ng simulation na isinagawa ng siyudad ng Nagoya.

Ang mapang ito ay ginawa gamit ang basikong diagram ng pagpaplano lungosod na ginawa noong 2015 at 2016. Gayundin, in-editito ang pagkatapos ng paglikha nito kung may sitwasyon na kinakailangan ito.

Mapa ng impormasyon ng sakunang pagguho ng lupa, Aichi Prefecture, Creative Commons License Display 2.1 Japan (<http://creativecommons.org/licenses/by/2.1/jp/>)

pampublikong opisina (tatak)

- [A] Chikusa Ward Office (Temporary Government Building)
- [B] Chikusa Fire Station
- [C] Chikusa Fire Station
- [D] Chikusa Fire Station
- [E] Chikusa Fire Station Fukiage Branch Office
- [F] Chikusa Civil Engineering Office
- [G] Waterworks and Sewerage Bureau Eastern Sales Center
- [H] Waterworks and Sewerage Bureau Eastern Pipeline Center

legend

- | | |
|--|--|
| | boundary ng distrito |
| | boundary ng distrito ng paaralan (Boundary of the district or area approximated by the ward office.) |
| | lugar ng (malubhang) babala ng sakunang pagguho ng lupa (Area where flooding is likely to occur) |
| | itinakdang emerhensiya ng evacuation site sa labas ng distrito |

itinakdang emerhensiya ng evacuation site sa labas ng distrito


○ Kung may panganib ng sakuna (alo na kapag may inilabas na impormasyon sa paglikas (utos sa paglisian atbp.)) at hindi ligtas manatili sa baha, mangyaring lumikas sa itinakdang emerhensiya ng evacuation site na naaayon sa tipo ng sakuna.

○ Kung mayroon man o walang utos sa paglikas at nagpasya kayong magbalak na lumikas, makipag-ugnayan muna sa ward office upang kumpirmahan ang lugar na paglikas atbp.

Emergency headquarters ng siyudad ng Nagoya para sa pag-iwas sa sakuna, Chikusa Ward headquarters (Chikusa Ward Office (pansamantalang opisina) TEL: 762-3111 (main number), 753-1811 hanggang (direct line), FAX: 762-5044

chart ng oras ng pagpapatuloy ng baha

0 1,000 2,000m
1:30,000



oras na magpapatuloy ang lalim ng baha na 0.5 m o higit pa
wala pa sa 12 oras
12 oras - wala pa sa 1 araw
1 araw - wala pa sa 3 araw
3 araw o higit pa

