

Động đất Bản đồ cảnh báo nguy hiểm Quận Nakamura



Giải thích về bản đồ cảnh báo nguy hiểm động đất
• Bản đồ này thể hiện cường độ địa chấn được giả định và khả năng xảy ra hiện tượng đất hóa lỏng, vv... ở các khu vực trong thành phố, dựa trên giả định thiết kế của trận động đất xảy ra ở vùng lớn Nankai do thành phố công bố vào tháng 2/2014.
• Chúng tôi giả định trận động đất "cấp lớn nhất có thể xem xét đến mọi khả năng" là trận động đất trong một nghìn năm mới xảy ra một lần ở vùng lớn Nankai hoặc tần suất xảy ra thấp hơn, nhưng nếu xảy ra sẽ gây ra thiệt hại nghiêm trọng.




Giải thích về cường độ địa chấn

Cường độ địa chấn	Tình huống
7	Mọi người bị ảnh hưởng bởi rung lắc, phải bỏ mọi công việc chuyên nghiệp. Không thể đứng vững và có thể bị văng ra.
6.66	Khó đứng vững.
6.66	Phần lớn mọi người đều cảm thấy hoạt động của mình bị cản trở như khó bước đi đều, không yên vào vật gì, vv...
5.66	Phần lớn mọi người có cảm giác sợ hãi và muốn vịn vào vật gì đó.
5.66	

Chú thích

- Địa điểm lánh nạn khẩn cấp được chỉ định (rung lắc do động đất, hỏa hoạn lớn)** [Địa điểm lánh nạn diện rộng] Là địa điểm lánh nạn khẩn cấp được chỉ định khi xảy ra động đất, hỏa hoạn quy mô lớn, công viên, cây xanh, vv..., có không gian để bảo vệ người lánh nạn khỏi đám cháy lớn.
- Địa điểm lánh nạn khẩn cấp được chỉ định (rung lắc do động đất)** [Địa điểm lánh nạn tạm thời] Là địa điểm lánh nạn khẩn cấp được chỉ định khi xảy ra động đất, nơi lánh nạn tạm thời để theo dõi tình hình.
- Trang thiết bị cấp nước khẩn cấp (vòi cấp nước thường trực, vòi cấp nước tạm thời)** Trang thiết bị được xây dựng tại các địa điểm lánh nạn diện rộng, vv..., và được thành lập bởi các doanh nghiệp tư nhân có kỹ thuật lắp đặt và nhân viên cục cấp thoát nước khi xảy ra thảm họa.
- Trang thiết bị cấp nước khẩn cấp (vòi cấp nước ngầm)** Trang thiết bị được xây dựng tại tất cả các trường tiểu học, trung học cơ sở công lập trong khu vực cấp nước, người lánh nạn phải tự mình thao tác để đảm bảo nguồn nước khi xảy ra thảm họa.
- Giếng dùng khi khẩn cấp khi xảy ra thảm họa (cơ sở kinh doanh)** Là giếng có thể cung cấp cho người dân địa phương khi xảy ra thảm họa, trong số các giếng của các cơ sở kinh doanh, nhà máy, vv..., với mục đích đảm bảo nguồn nước dùng cho sinh hoạt (không phải là nước uống) khi xảy ra động đất lớn.

— Ranh giới khu vực
--- Ranh giới khu vực trường học (Ranh giới khu vực trường học là ước chừng. Vui lòng liên hệ với các tòa thị chính quận để biết chi tiết.)

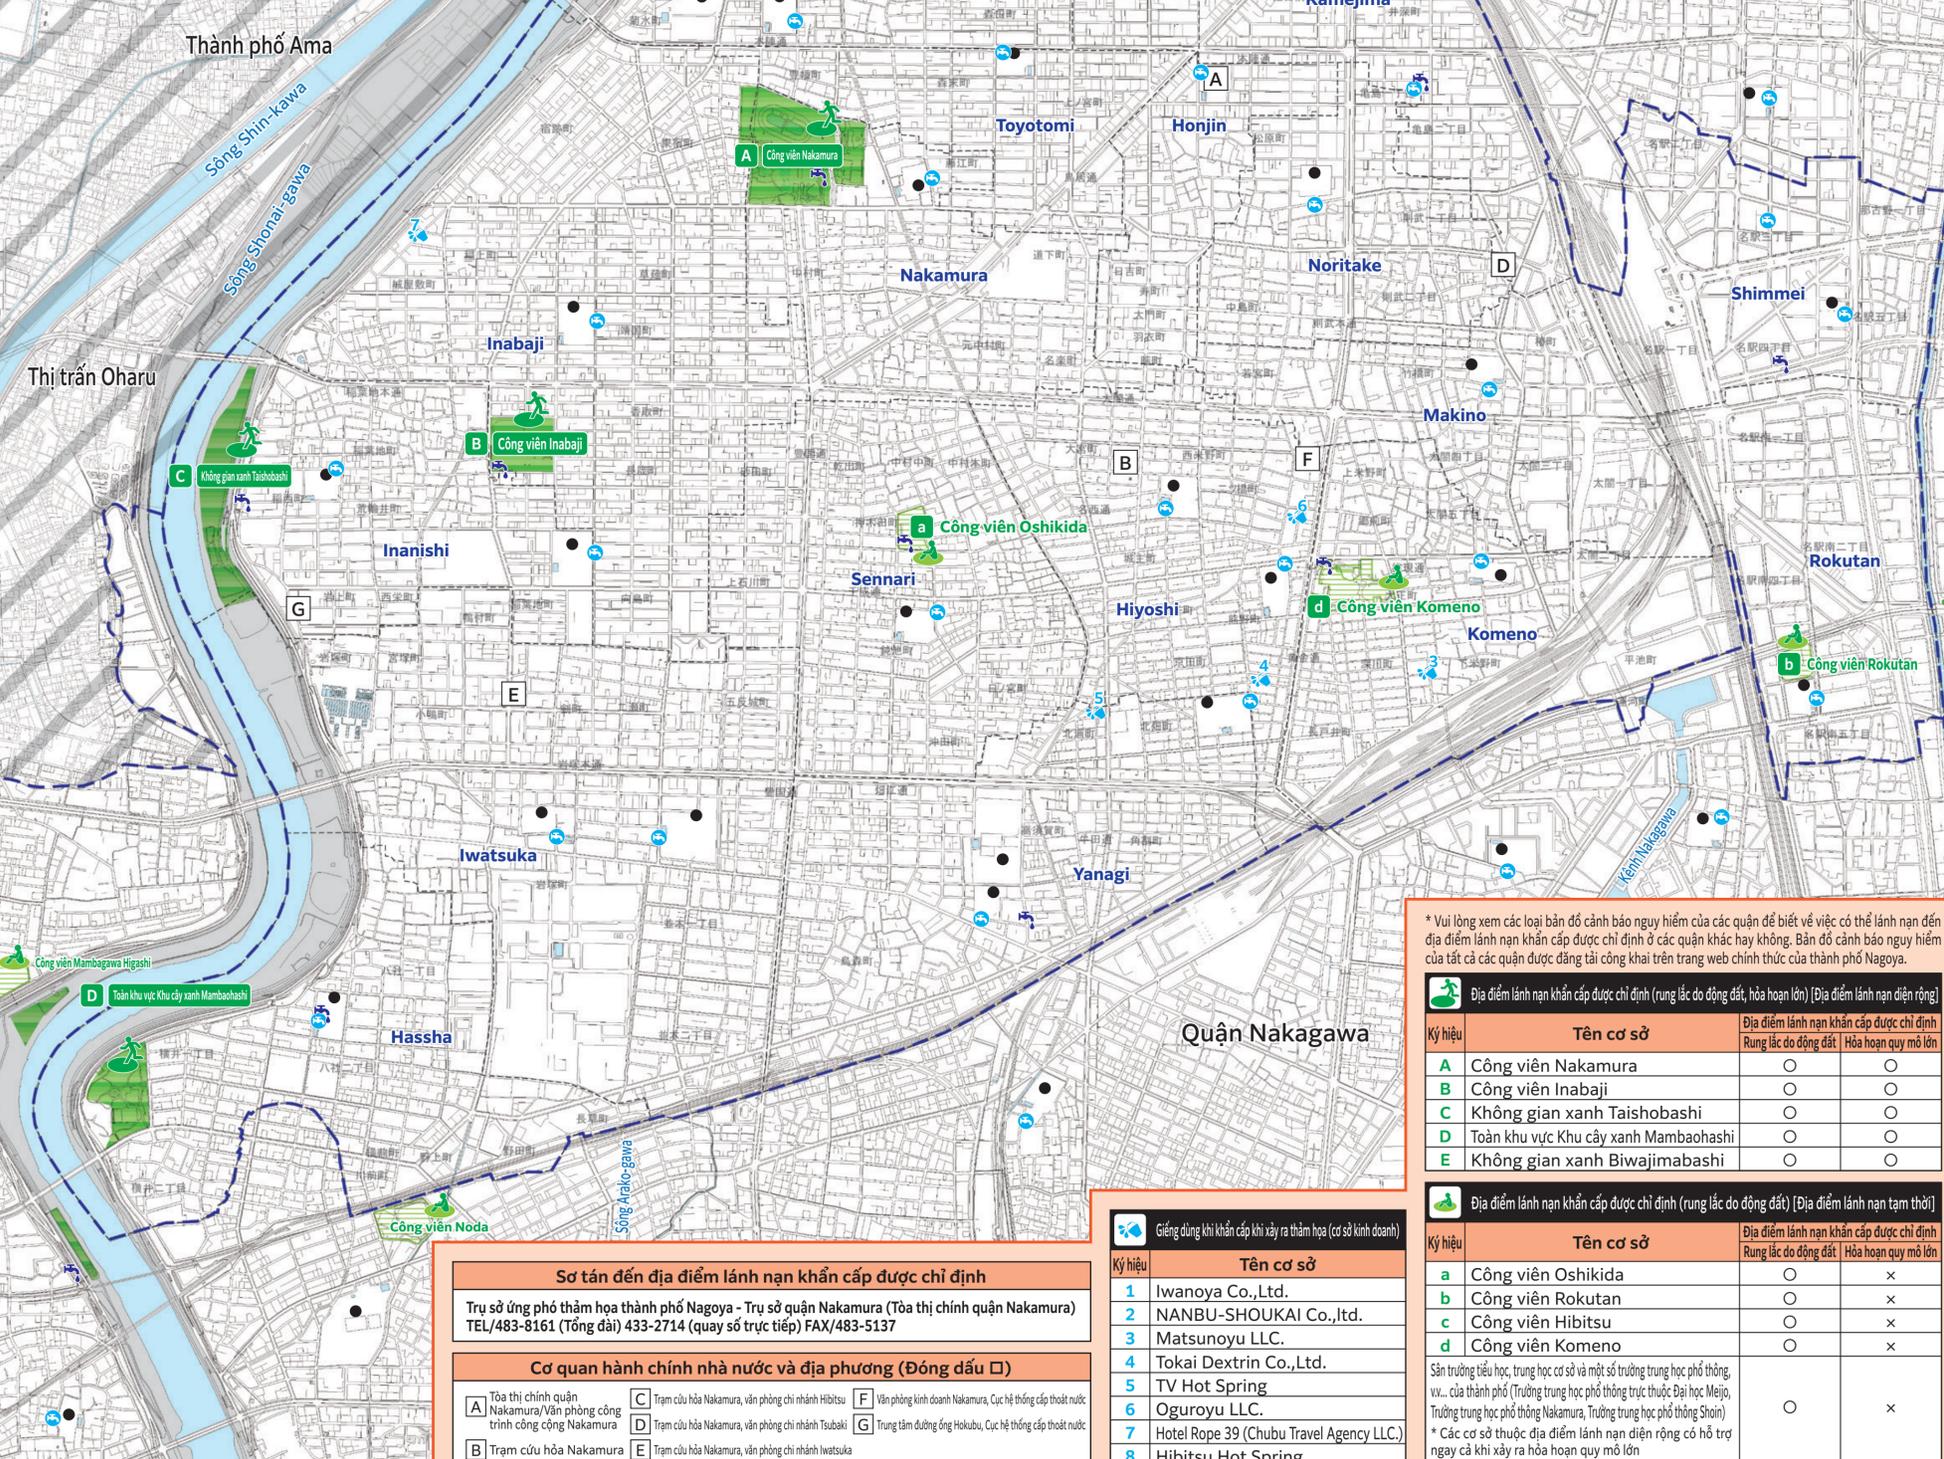

Sơ tán đến địa điểm lánh nạn khẩn cấp được chỉ định
Trụ sở ứng phó thảm họa thành phố Nagoya - Trụ sở quận Nakamura (Tòa thị chính quận Nakamura)
TEL/483-8161 (Tổng đài) 433-2714 (quay số trực tiếp) FAX/483-5137

Cơ quan hành chính nhà nước và địa phương (Đóng dấu □)

A) Tòa thị chính quận Nakamura/Văn phòng công trình công cộng Nakamura	C) Trạm cứu hỏa Nakamura, văn phòng chi nhánh Hibitsu	F) Văn phòng kinh doanh Nakamura, Cục hệ thống cấp thoát nước
B) Trạm cứu hỏa Nakamura	D) Trạm cứu hỏa Nakamura, văn phòng chi nhánh Tsukabi	G) Trung tâm đường ống Hokubu, Cục hệ thống cấp thoát nước
	E) Trạm cứu hỏa Nakamura, văn phòng chi nhánh Iwatsuka	

Giếng dùng khi khẩn cấp khi xảy ra thảm họa (cơ sở kinh doanh)

Ký hiệu	Tên cơ sở
1	Iwanoya Co.,Ltd.
2	NANBU-SHOUKAI Co.,Ltd.
3	Matsunoyu LLC.
4	Tokai Dextrin Co.,Ltd.
5	TV Hot Spring
6	Oguroyu LLC.
7	Hotel Rope 39 (Chubu Travel Agency LLC.)
8	Hibitsu Hot Spring

* Vui lòng xem các loại bản đồ cảnh báo nguy hiểm của các quận để biết về việc có thể lánh nạn đến địa điểm lánh nạn khẩn cấp được chỉ định ở các quận khác hay không. Bản đồ cảnh báo nguy hiểm của tất cả các quận được đăng tải công khai trên trang web chính thức của thành phố Nagoya.

Địa điểm lánh nạn khẩn cấp được chỉ định (rung lắc do động đất, hỏa hoạn lớn) [Địa điểm lánh nạn diện rộng]

Ký hiệu	Tên cơ sở	Địa điểm lánh nạn khẩn cấp được chỉ định Rung lắc do động đất	Hỏa hoạn quy mô lớn
A	Công viên Nakamura	○	○
B	Công viên Inabaji	○	○
C	Không gian xanh Taishobashi	○	○
D	Toàn khu vực Khu cây xanh Mambobashi	○	○
E	Không gian xanh Biwajimabashi	○	○

Địa điểm lánh nạn khẩn cấp được chỉ định (rung lắc do động đất) [Địa điểm lánh nạn tạm thời]

Ký hiệu	Tên cơ sở	Địa điểm lánh nạn khẩn cấp được chỉ định Rung lắc do động đất	Hỏa hoạn quy mô lớn
a	Công viên Oshikida	○	×
b	Công viên Rokutan	○	×
c	Công viên Hibitsu	○	×
d	Công viên Komeno	○	×

Sân trường tiểu học, trung học cơ sở và một số trường trung học phổ thông, vv... của thành phố (Trường trung học phổ thông trực thuộc Đại học Meiji, Trường trung học phổ thông Nakamura, Trường trung học phổ thông Shinai)
* Các cơ sở thuộc địa điểm lánh nạn diện rộng có hỗ trợ ngay cả khi xảy ra hỏa hoạn quy mô lớn



Giải thích về khả năng xảy ra hiện tượng đất hóa lỏng

Khả năng xảy ra hiện tượng đất hóa lỏng	Tình huống
Lớn	Khả năng xảy ra hiện tượng đất hóa lỏng cao.
Vừa	Có khả năng xảy ra hiện tượng đất hóa lỏng.
Nhỏ	Khả năng xảy ra hiện tượng đất hóa lỏng thấp.
Không có	Khả năng xảy ra hiện tượng đất hóa lỏng rất thấp.

* Về hiện tượng đất hóa lỏng, vì rất khó để dự đoán mức suất xảy ra và diện tích xảy ra, nên chúng tôi thể hiện bằng khả năng xảy ra.

