



# Terremoto Mapa de risco

Distrito de Naka



## Evacuação para Locais de Evacuação de Emergência Designados

Sede de Medidas contra Desastres da Cidade de Nagoya/Sede do Distrito de Naka (Secretaria Distrital de Naka)  
TEL/265-2213 FAX/261-0535

## Repartições públicas (símbolos □)

A Secretaria Distrital de Naka	C Filial de Tachibana do Corpo de Bombeiros	E Escritório de Obras Públicas de Naka
B Corpo de Bombeiros de Naka	D Filial de Imatsu do Corpo de Bombeiros de Naka	

## Legenda

	Local de Evacuação de Emergência Designado (tremor de terra ou incêndio de grande proporção) [Local amplo de evacuação]
	Local de Evacuação de Emergência Designado para terremotos ou incêndios de grande proporção, onde as pessoas se refugiam temporariamente para observar a situação, consistindo em parques, áreas verdes, etc., que tenham espaço para proteger os evacuados de grandes incêndios.
	Instalações de abastecimento de água de emergência (hidrante permanente/provisório)
	Instalações equipadas em locais amplos de evacuação, abertas em caso de desastre pelo Departamento de Água e Esgoto ou por empresas privadas com as quais tenha sido firmado um acordo de apoio.
	Poço de emergência para desastres (estabelecimento)
	Limite do distrito
	Limite do distrito escolar (O limite do distrito escolar é aproximado. Para saber mais, consulte a respectiva secretaria distrital.)

\*Consulte os mapas de risco de cada distrito para saber se há a possibilidade de evacuação para Locais de Evacuação de Emergência Designados em outros distritos. Os mapas de risco de todos os distritos estão disponíveis no site oficial da cidade de Nagoya.

## Local de Evacuação de Emergência Designado (tremor de terra ou incêndio de grande proporção) [Local amplo de evacuação]


Código	Nome da instalação	Locais de Evacuação de Emergência Designados
A	Parque Shirakawa	Tremor de terra
B	Parque Hisaya-odori	Incêndio de grande proporção
C	Parque Haba	
D	Wakamiya-Odori	
E	Área do Parque Meijo	
F	Parque Tsuruma	

Terrenos de escolas primárias e secundárias municipais

\*As instalações incluídas nos locais amplos de evacuação também são disponibilizadas em incêndios de grande proporção.


## Poço de emergência para desastres (estabelecimento)

Código	Nome da instalação
1	Toyoda Denken Co.,Ltd.
2	Santuário Gokoku da Província de Aichi
3	Shimizu Development Co.,Ltd. (Hotel City in California)
4	Corporação Religiosa Templo Bansho

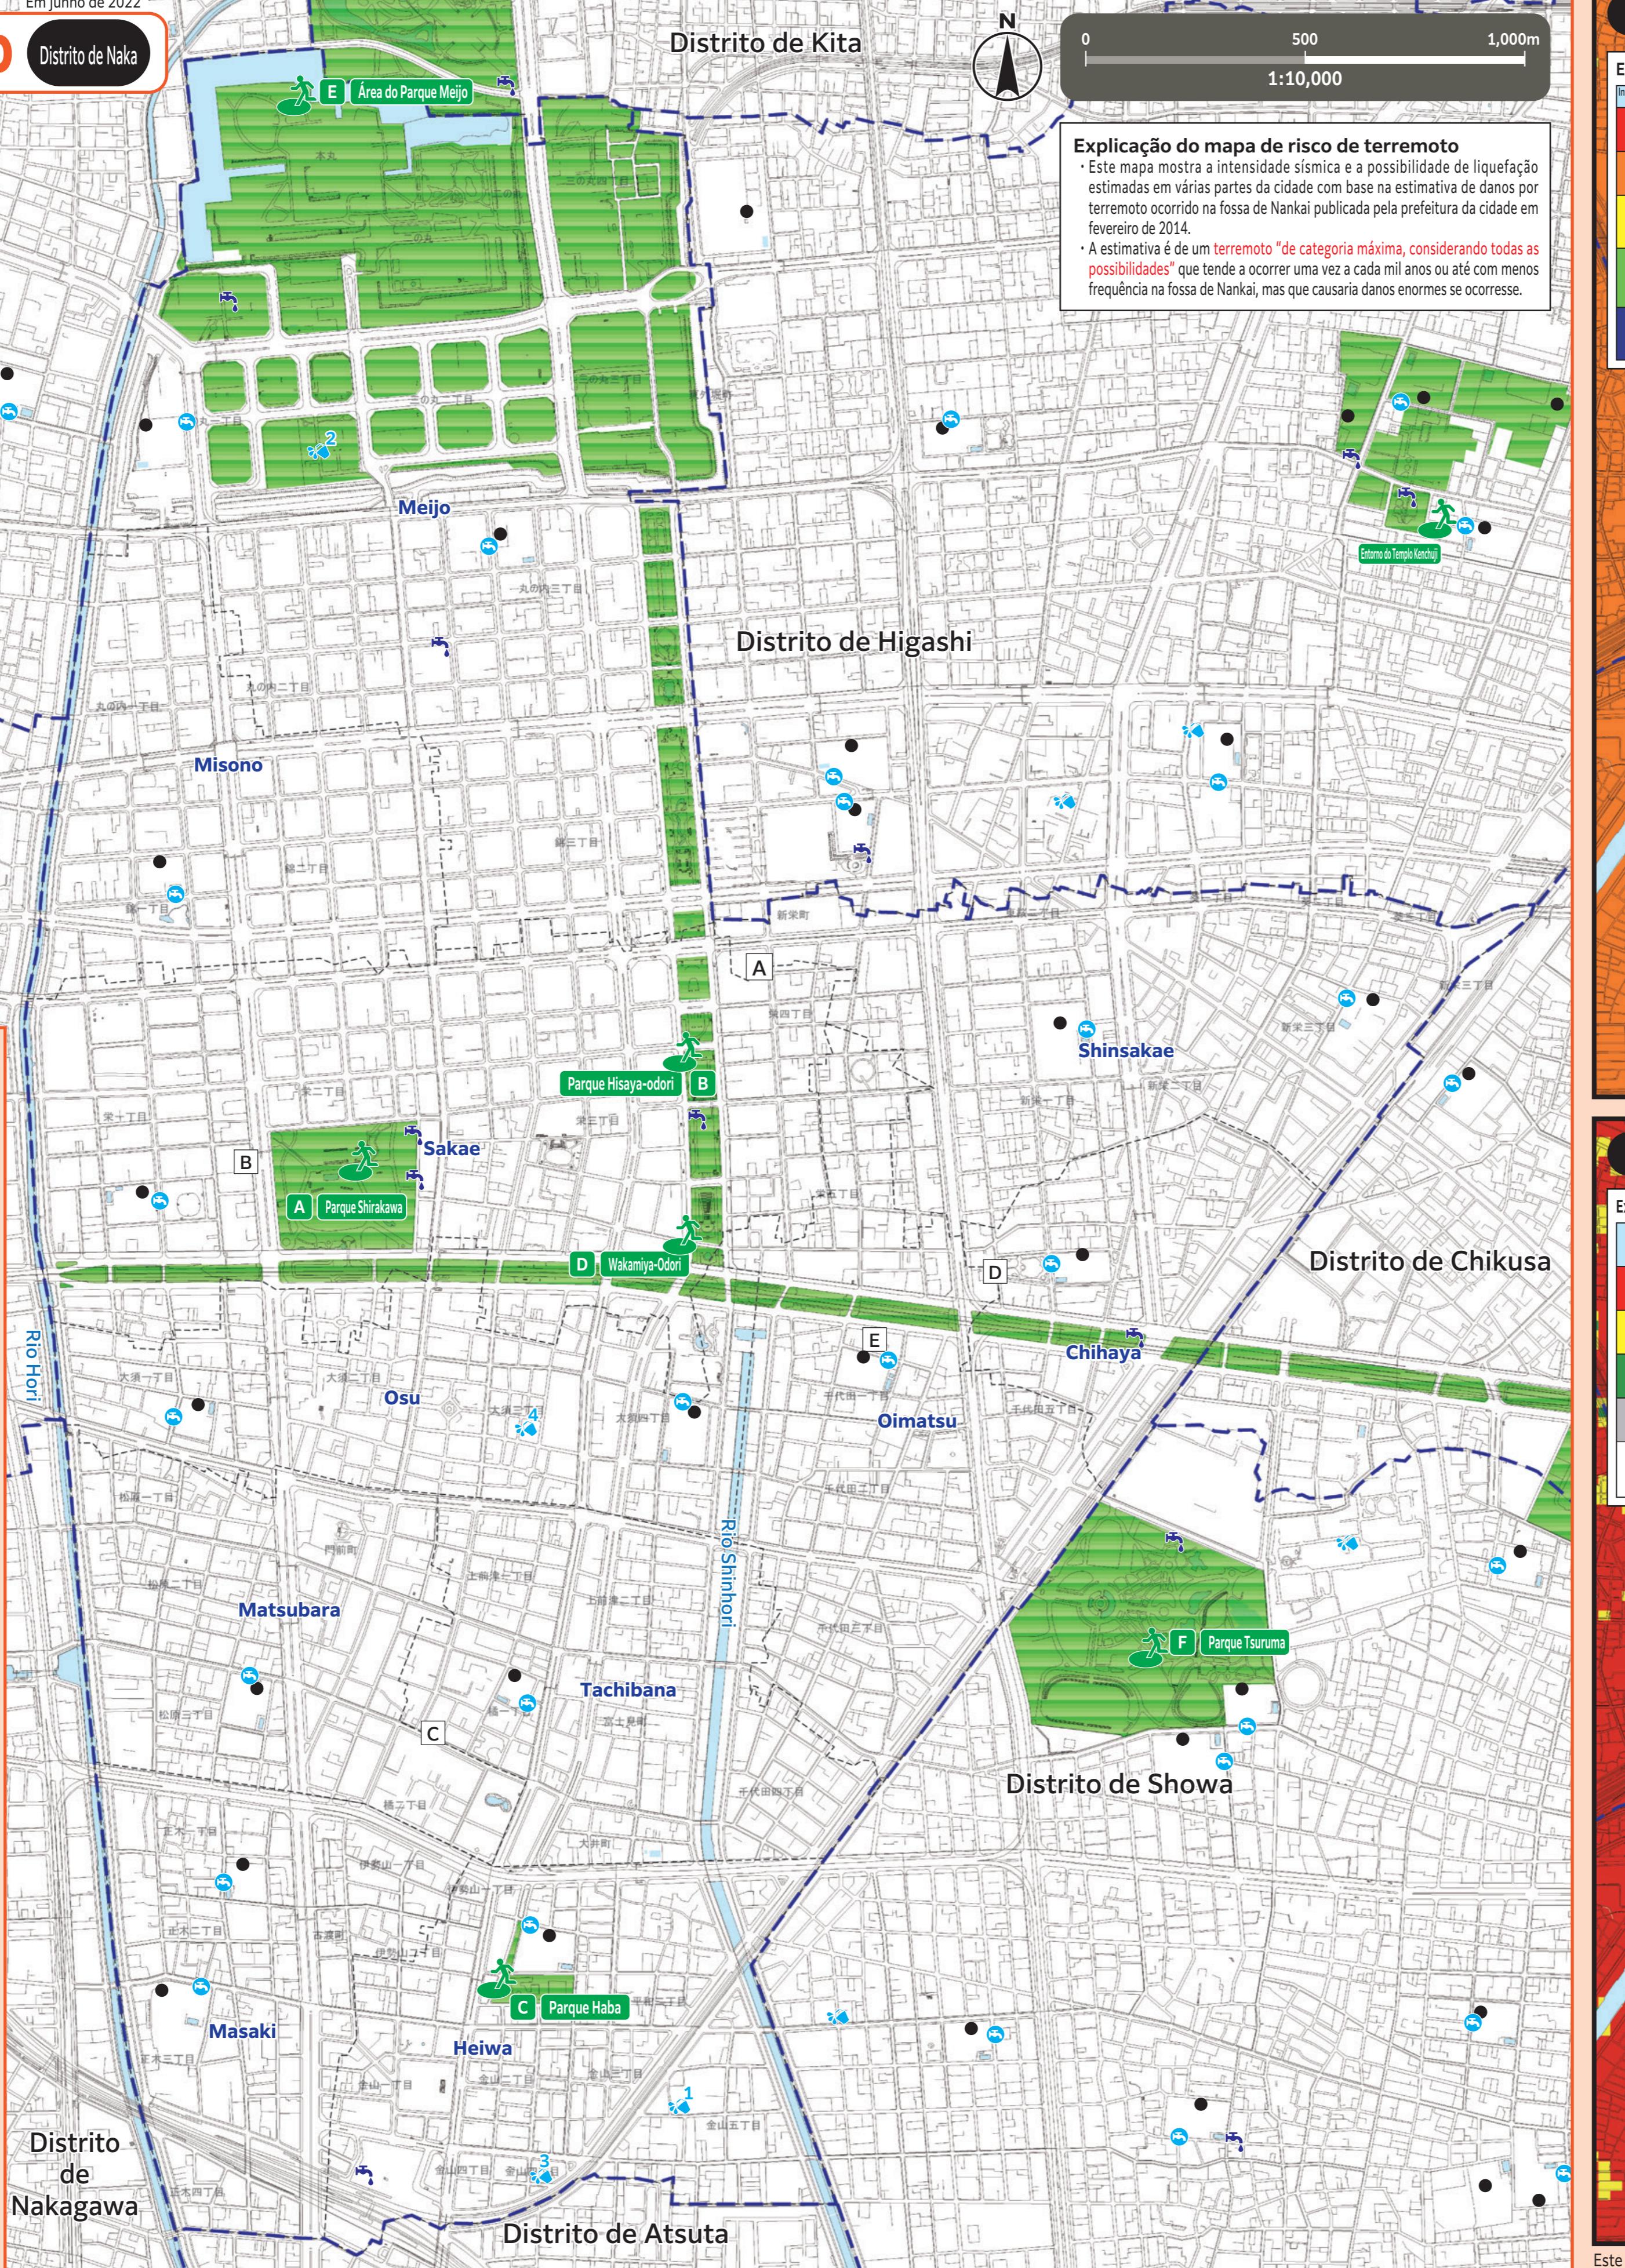

## Intensidade sísmica


Intensidade sísmica	Situação
7	É impossível deslocar-se sem rastejar devido ao tremor. Pode ser impossível ficar em pé e pode-se ser arremessado.
6 forte	É difícil manter-se em pé.
6 fraco	É difícil manter-se em pé.
5 forte	A maioria das pessoas tem dificuldade para andar sem se segurar em algo, sendo impedida de se deslocar.
5 fraco	A maioria das pessoas sente medo e tenta se segurar em objetos.

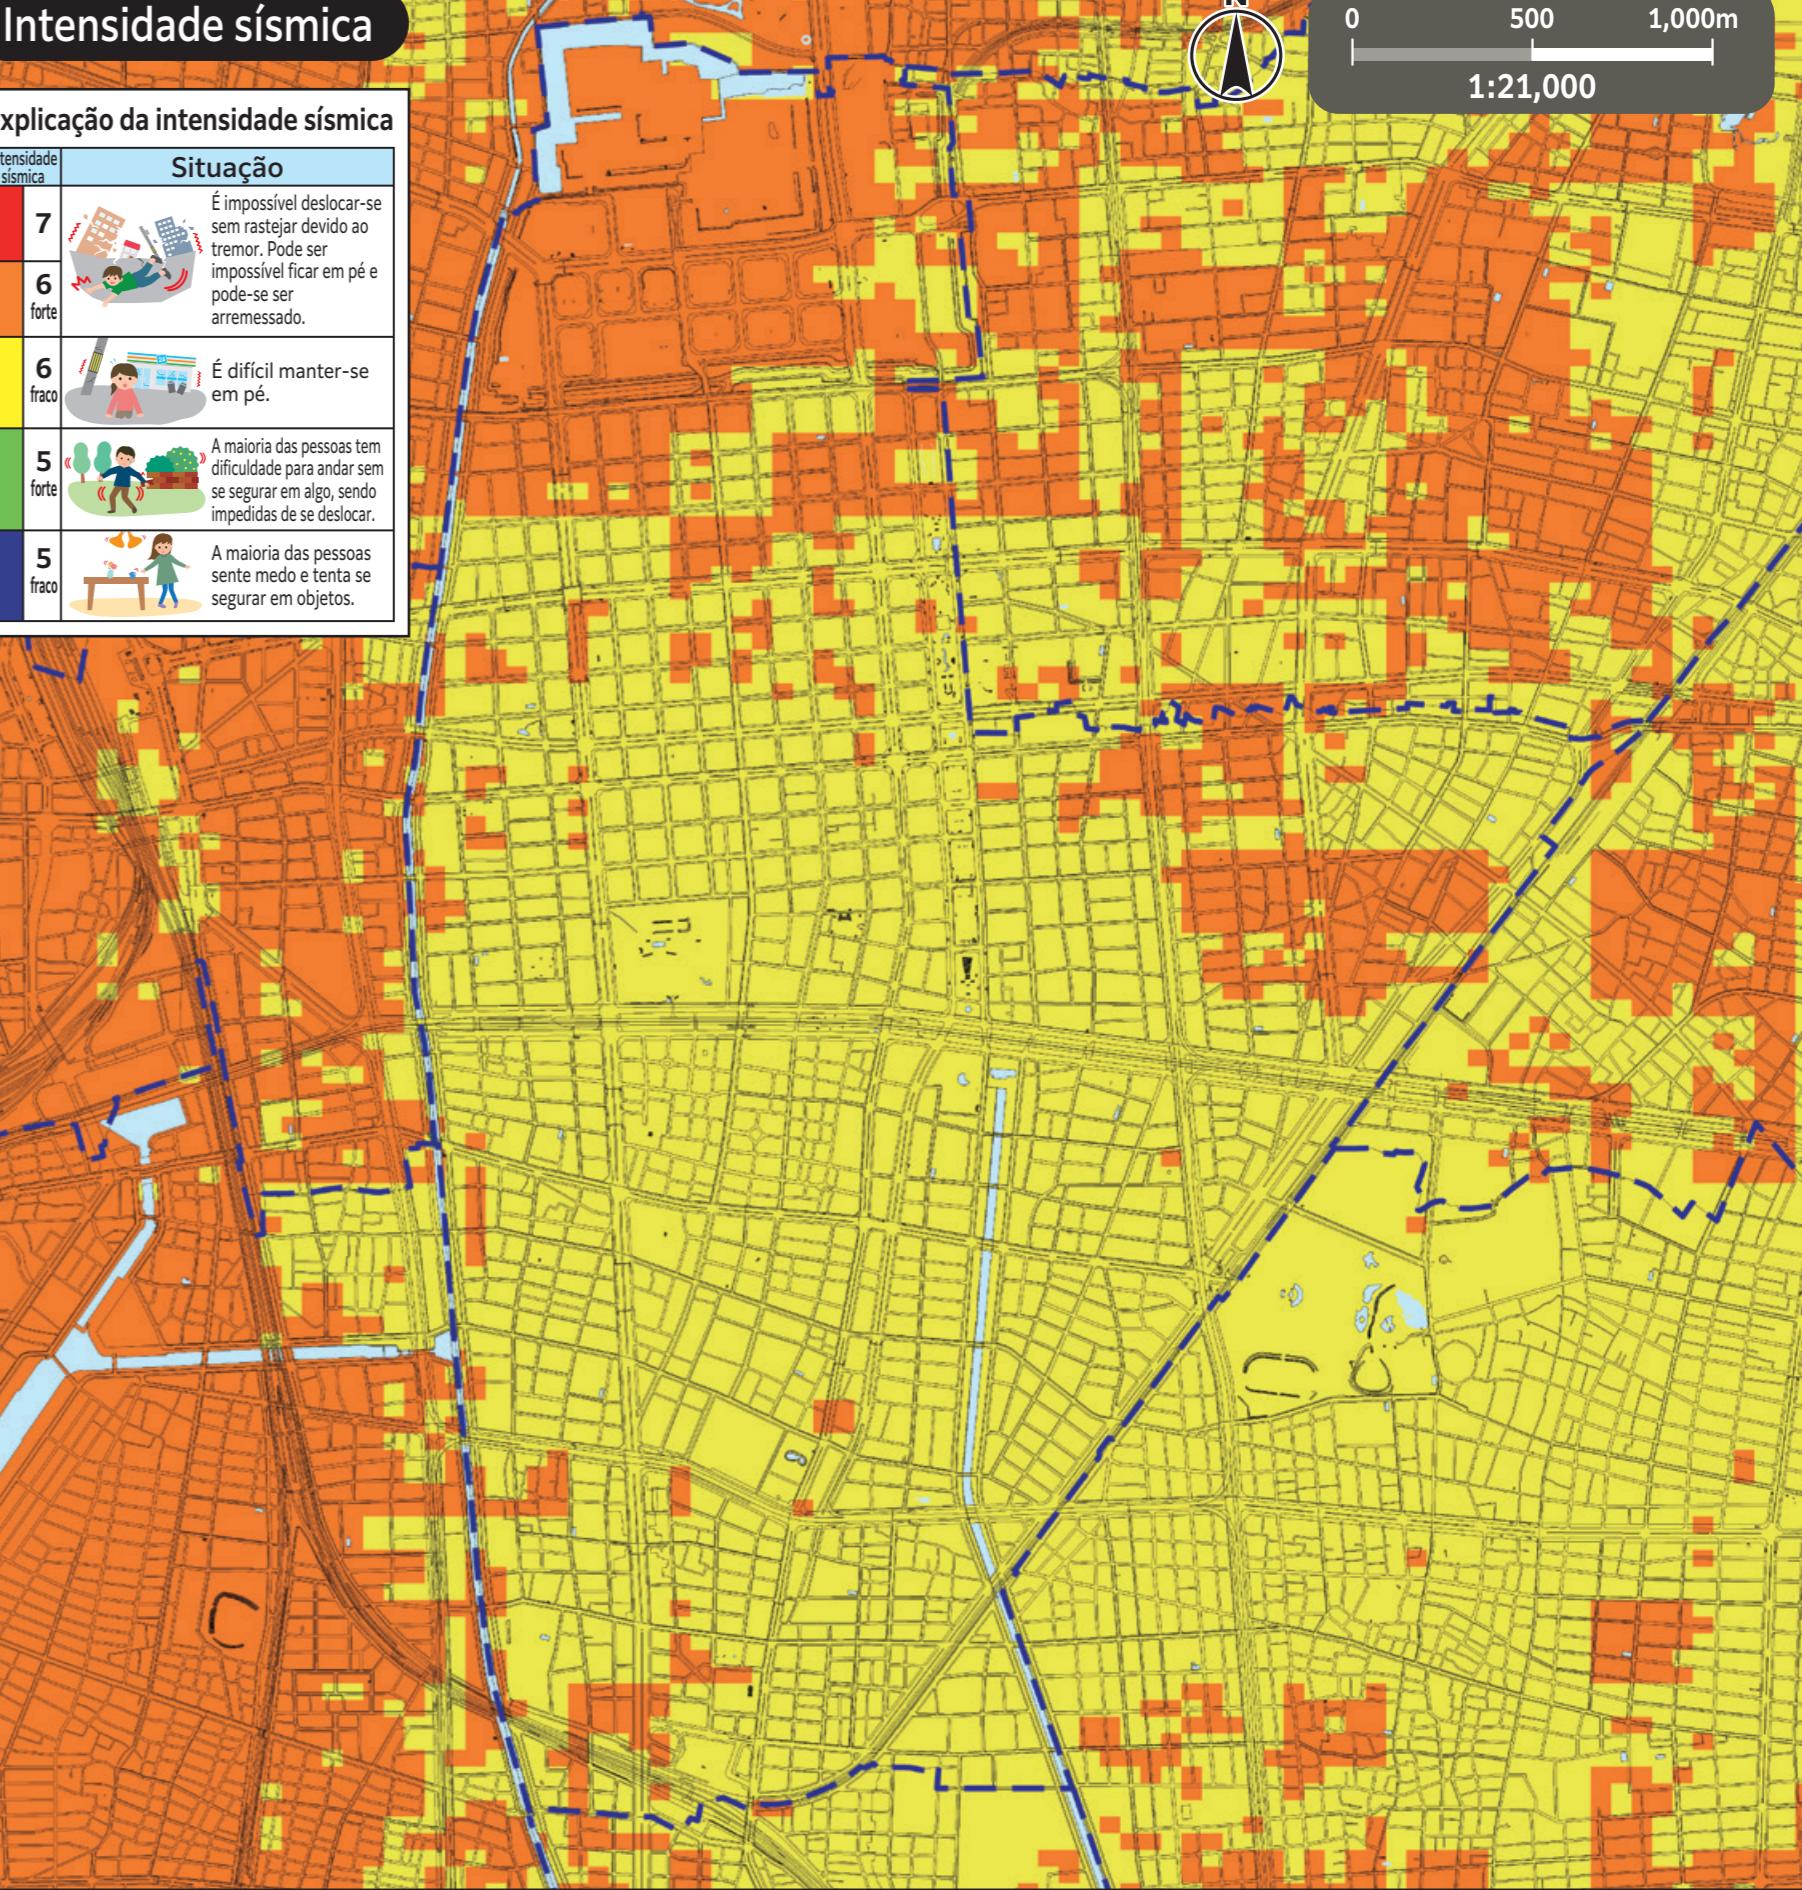

## Liquefação

Possibilidade de liquefação	Situação
Grande	A possibilidade de ocorrência de liquefação é alta.
Média	Há possibilidade de ocorrência de liquefação.
Pequena	A possibilidade de ocorrência de liquefação é baixa.
Nenhuma	A possibilidade de ocorrência de liquefação é extremamente baixa.

\*A liquefação é expressa em possibilidade porque é difícil prever a probabilidade de ocorrência e a área de ocorrência.

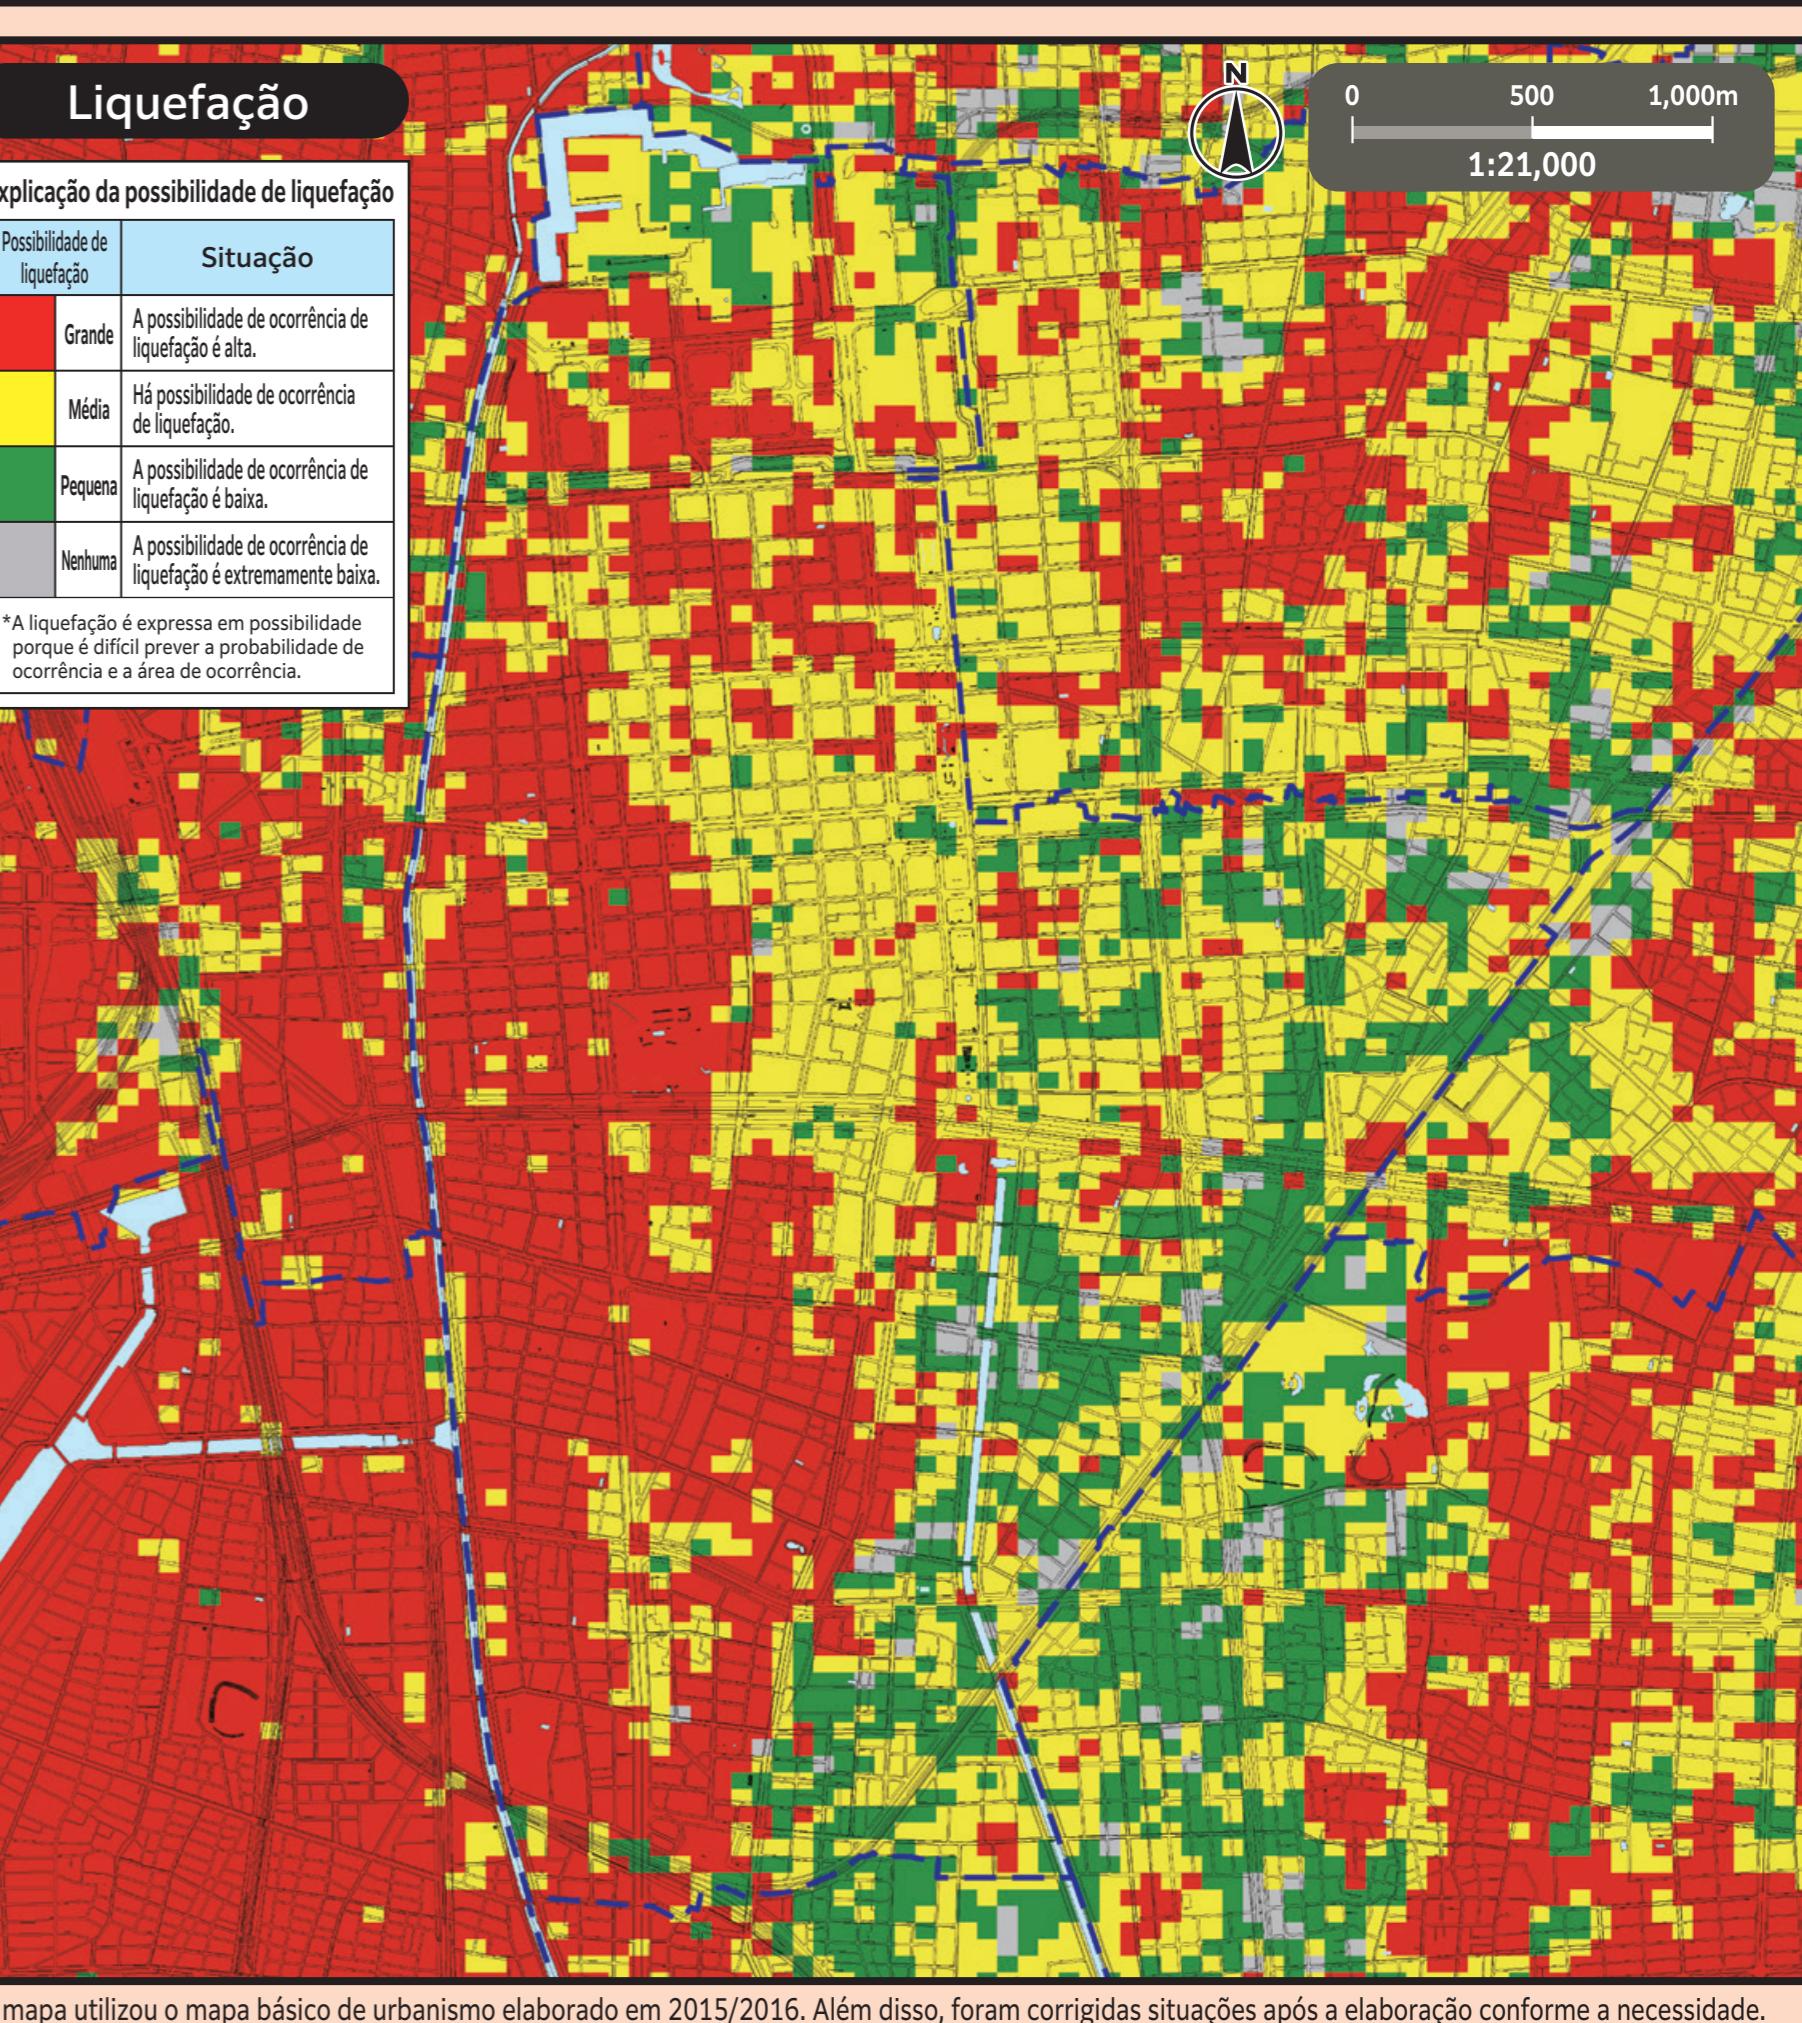

Este mapa utilizou o mapa básico de urbanismo elaborado em 2015/2016. Além disso, foram corrigidas situações após a elaboração conforme a necessidade.