



भूकम्प

हजार्ड स्थाप

Atsuta वाई

1

भूकम्प हजार्ड म्यापको व्याख्या

- यो स्याप, यस नगरले सन् 2014 केबुअरीमा सार्वजनिक गरेको Nankai Troughमा उत्पन्न हुने भूकम्पको क्षतिको अनुमानमा आधारित, नगर भित्रको हरेक स्थानमा अनुमान गरिएको भूकम्पीय तीव्रता गुणाङ्क (सिन्दो) या तरलीकरणको सम्भावना आदि देखाइएको नक्सा हो।
 - Nankai Troughमा एक हजार वर्षमा एक पटक अथवा उत्पन्न हुने आवृत्ति त्यस भन्दा पनि न्यून हुने तर मानौं उत्पन्न भइहाल्यो भने विशाल क्षति निम्त्याउने भूकम्प स्वरूप "अनेकौं सम्भावनालाई मध्यनजर गरिएको अधिकतम स्तर" को भूकम्प भनी अनुमान गरिएको छ।

तोकिएको आकस्मिक सुरक्षित स्थान तर्फ जाने

**Nagoya City विपद् प्रतिनियन्त्रण मुख्यालय/Atsuta वार्ड मुख्यालय
(Atsuta Ward Office)
TEL/681-1431 (मेइन-लाइन)
683-9411~4 (डाइल-इन)
FAX/682-1496**

सरकारी तथा सार्वजनिक कार्यालय (□ छाप)

नो

- | | |
|--|---|
|  | तोकिएको आकस्मिक सुरक्षित स्थान (भूकम्पको कम्पन, ठूलो स्तरको आगलागी) [वृहत्तर सुरक्षित स्थान] |
|  | भूकम्प/ठूलो स्तरको आगलागी हुँदाको लागि तोकिएको आकस्मिक सुरक्षित स्थान हो र, ठूलो आगलागीबाट सुरक्षित स्थानमा आएका व्यक्तिहरूलाई जोगाउनको लागि चाहिने खुल्ला ठाड़ भएको पाके/हरित क्षेत्र आदि। |
|  | तोकिएको आकस्मिक सुरक्षित स्थान (भूकम्पको कम्पन) [क्षणिक सुरक्षित स्थान] |
|  | भूकम्पको तोकिएको आकस्मिक सुरक्षित स्थान भएर, क्षणिक रूपमा सुरक्षित स्थानमा गएर अवस्था बुझ्न ठाड़े। |
|  | आकस्मिक पानी आपूर्ति सुविधास्थल (पानी आपूर्ति स्थायी टुटी/पानी आपूर्ति अस्थायी टुटी) वृहत्तर सुरक्षित स्थानहरूमा व्यवस्था गरिएको हुँच र, विपद् आइपरेको बेलामा खानेपानी तथा ढलमार्ग ब्यूरोका कर्मचारी वा सहायता सम्झौता गरेका निजी व्यवसायीहरूले सुचारू गर्ने सुविधास्थल हो। |
|  | आकस्मिक पानी आपूर्ति सुविधास्थल (अन्दरग्राउण्ड पानी आपूर्ति टुटी) पानी आपूर्ति क्षेत्र भित्र पर्ने सबै सार्वजनिक प्राथमिक तथा माध्यमिक विद्यालयहरूमा व्यवस्था गरिएको हुँच र विपद् आइपरेको बेलामा सुरक्षित स्थानमा आएका व्यक्तिहरू आफैले चलाएर पानी सुनिश्चित गर्ने मिले सुविधास्थल। |
|  | विपद्धा आकस्मिक प्रयोगका निमित्तको इनार (कार्यस्थल) |
|  | महाभूकम्प आउंदा दैनिक जीवनयापनमा प्रयोग हुने पानी (पिउने पानी होइन) सुनिश्चित गर्ने उद्देश्य स्वरूप, कार्यस्थल, कारबाहाना आदिको स्वामित्वमा रहेको इनारहरू मध्ये विपद्को बेलामा स्थानीय बासिन्दालाई उपलब्ध गराउन सकिने इनार। |
|  | इलाकाको सिमाना (कुजाकाइ) |
|  | विद्यालय इलाकाको सिमाना लगाभग हो। विस्तृत विवरणको लागि, हरेक वार्डपालिकामा सोधपछ गर्नुहोस। |

Nakagawa ~~et~~s

Nakagawa dls

विपद्धा आकस्मिक प्रयोगका निमित्तको इनार (कार्यस्थल)

केगोड़- नियमाला अनुसार संविधान के अनुसार ३

- | क्रमांक-
नम्बर | सुविधास्थलको नाम |
|-------------------|----------------------|
| 1 | Uojo Foods Co.,Ltd. |
| 2 | Gajoen Co.,Ltd. |
| 3 | Miyanoyu |
| 4 | Japan Fresh Co.,Ltd. |
| 5 | Ikedo Vinyl Co.,Ltd. |


1

三

A Shirotori


को आकस्मिक सुरक्षित
ार्ड म्याप सार्वजनिक गा-

किंगोउ-नम्बर	सुविधास्थलको नाम	तोकिएको आकस्मिक सुरक्षित स्थान		तोकिएको आकस्मिक सुरक्षित स्थान (भूकम्पको कम्पन) [क्षणिक सुरक्षित स्थान]	
		भूकम्पको कम्पन	ठूलो स्तरको आगलागी	भूकम्पको कम्पन	ठूलो स्तरको आगलागी
A	Shirotori पार्क / Nagoya अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन केन्द्र	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	x
B	Jingu Higashi पार्क	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	x
C	Atsuta हाई स्कूल	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	x
D	Atsutajingu पार्क	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	x
E	Atsutajingu	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	x
F	Nanko पार्क	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	x

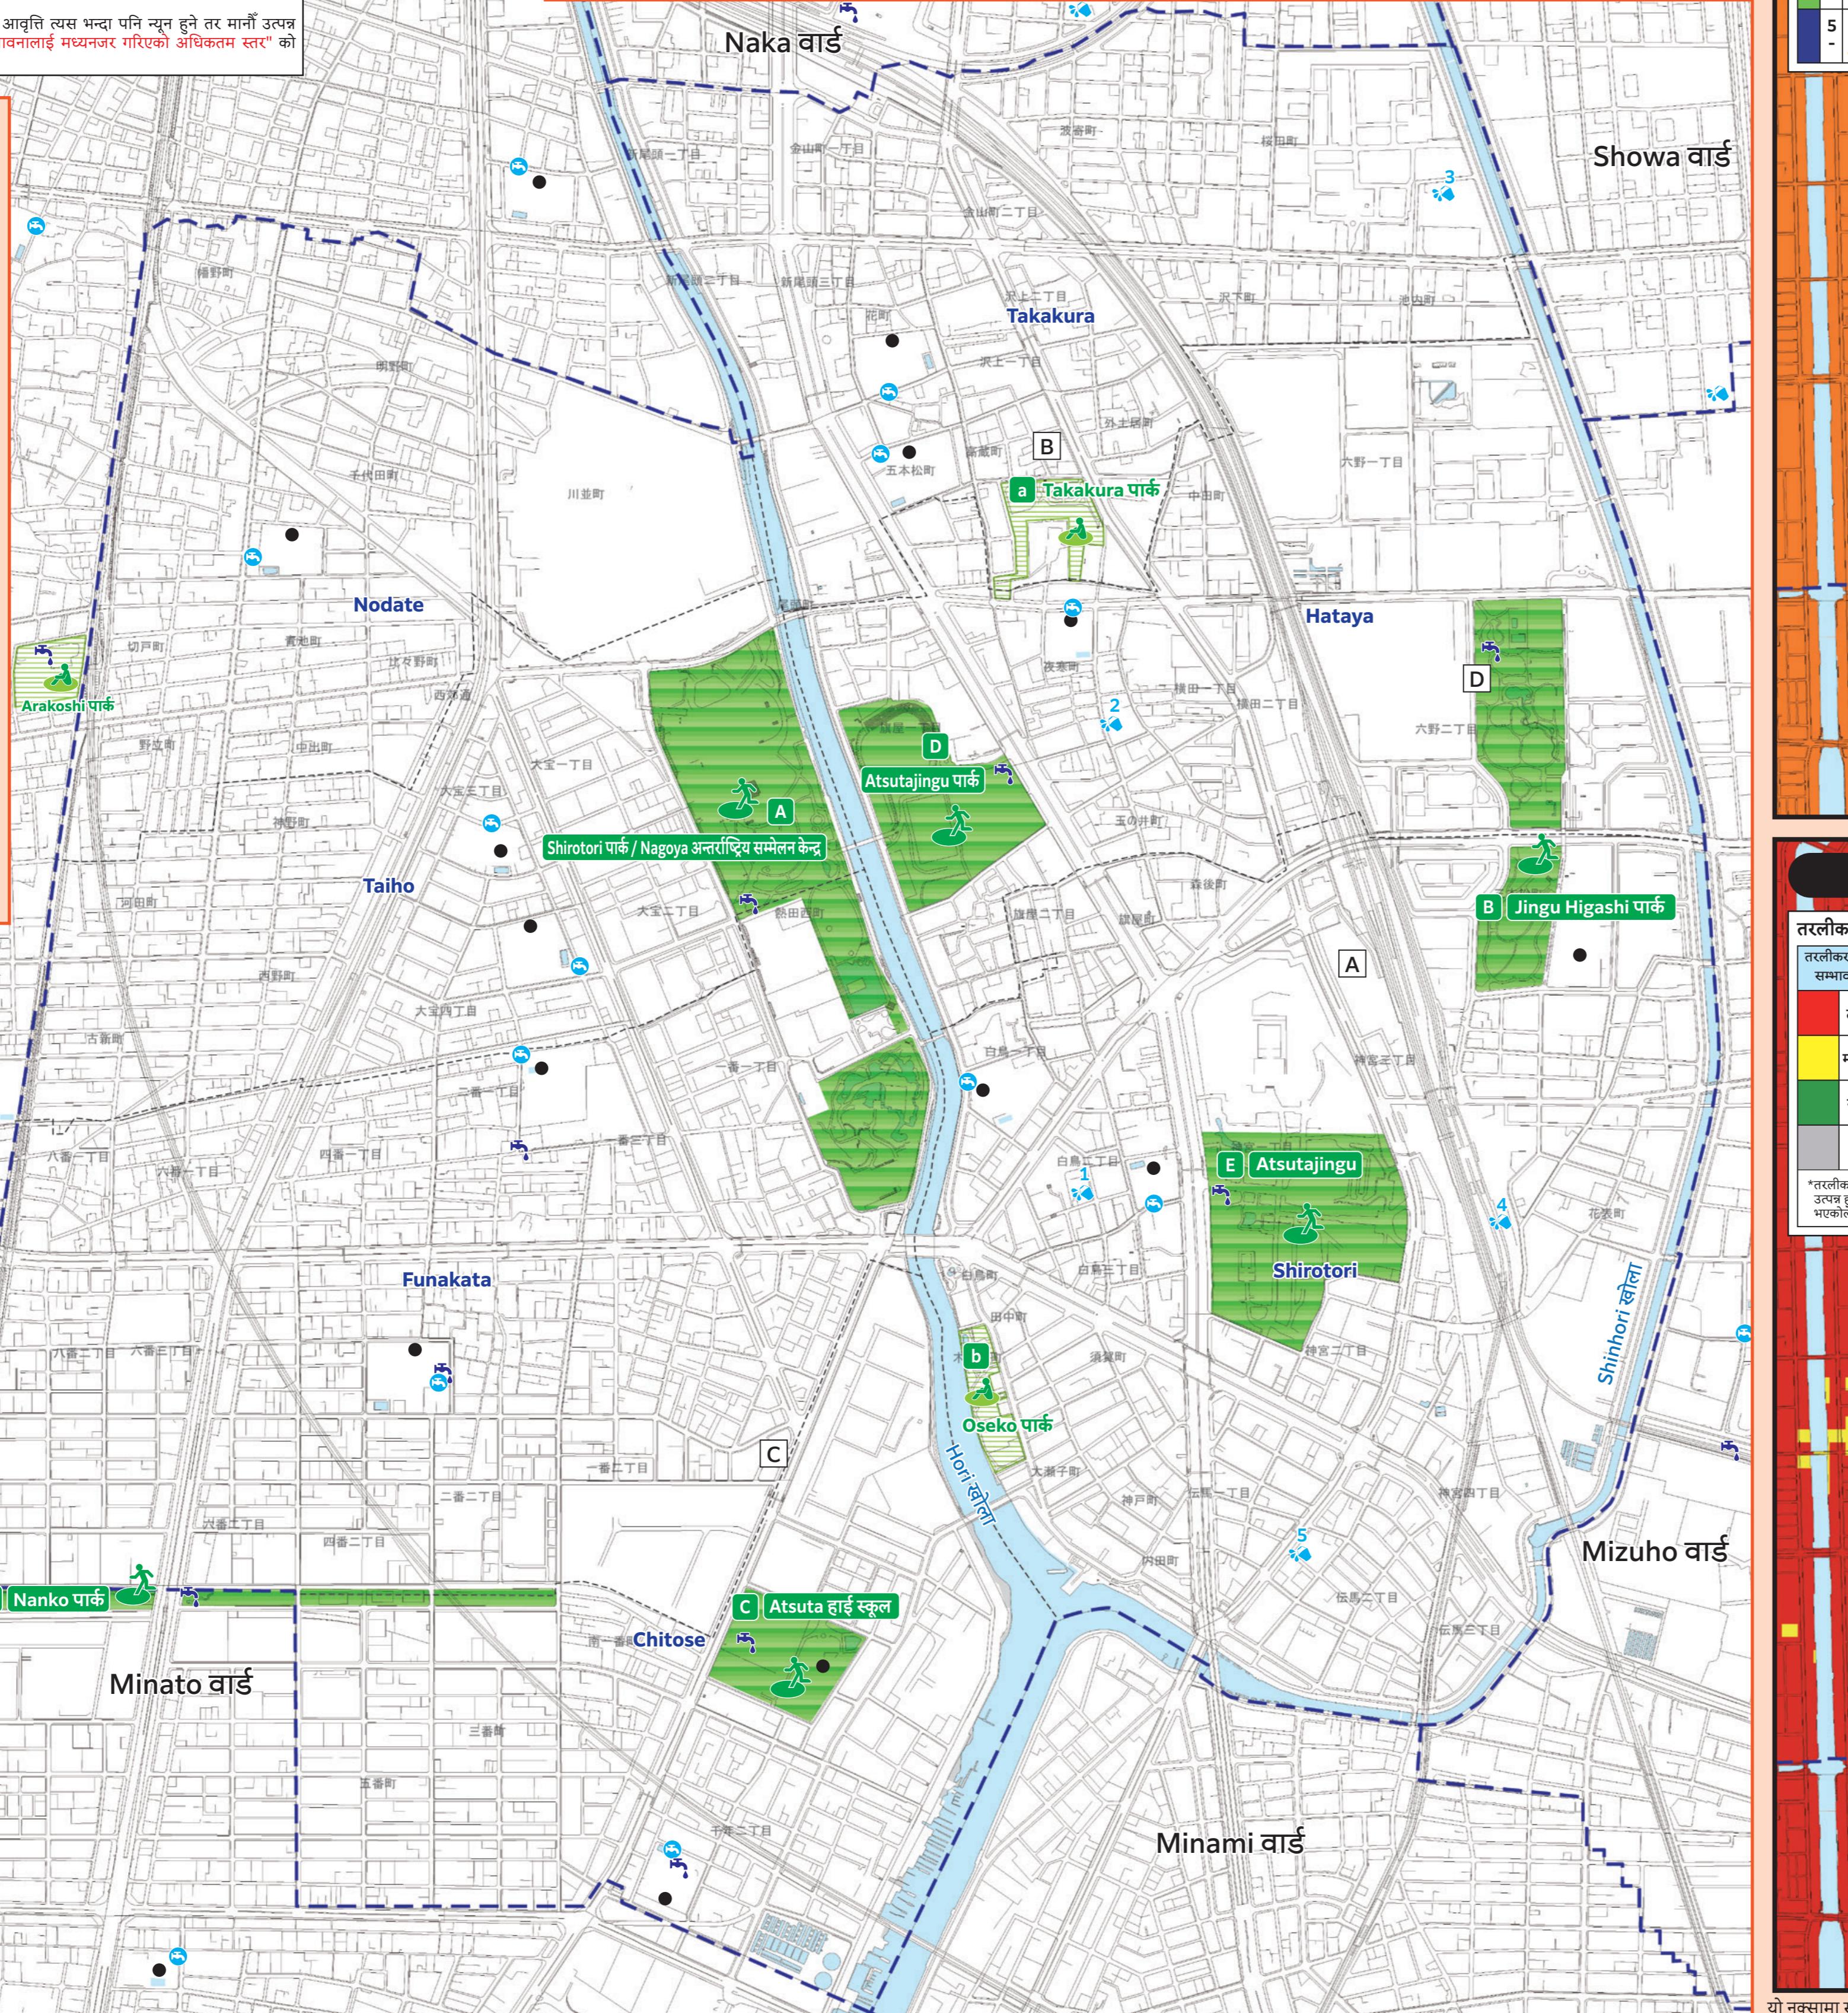

व्रता गुणाङ्क (सिन्दो)

— ६२ —

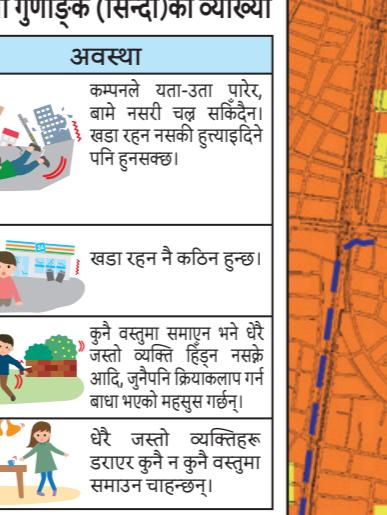

रलीकरण

तो सम्भावनाको व्याख्या

