

金山南ビル美術館棟 (旧名古屋ボストン美術館) 物件概要



名古屋市観光文化交流局

目 次

	頁
1 所在地	1
2 建築時期	1
3 都市計画等による制限	1
4 建物概要	3
(1) 主体構造	3
(2) 立面図	3
(3) 各階の用途・貸付対象面積	3
(4) 1 階	4
(5) 2 階	7
(6) 3 階	8
(7) 4 階	14
(8) 5 階	15
(9) 設備	17

注 本資料は、令和4年4月1日現在で作成しています。

1 所在地

名古屋市中区金山町一丁目 1 番 1 号

※周辺地図参照。


2 建築時期

平成 11 年 3 月竣工

3 都市計画等による制限

区 分	内 容
区域区分	市街化区域
用途地域	商業地域
建築基準法上の 用途	美術館
そ の 他	・ 防火地域（集団防火） ・ 法手続きは金山南ビル全体で申請を行っている ・ 建築基準法旧第 38 条認定により、一部に無耐火被覆部材を使用 ※その他の都市計画情報などは名古屋市都市計画情報提供サービスでご確認ください。 <URL> http://www.tokei-gis.city.nagoya.jp/

周辺地図

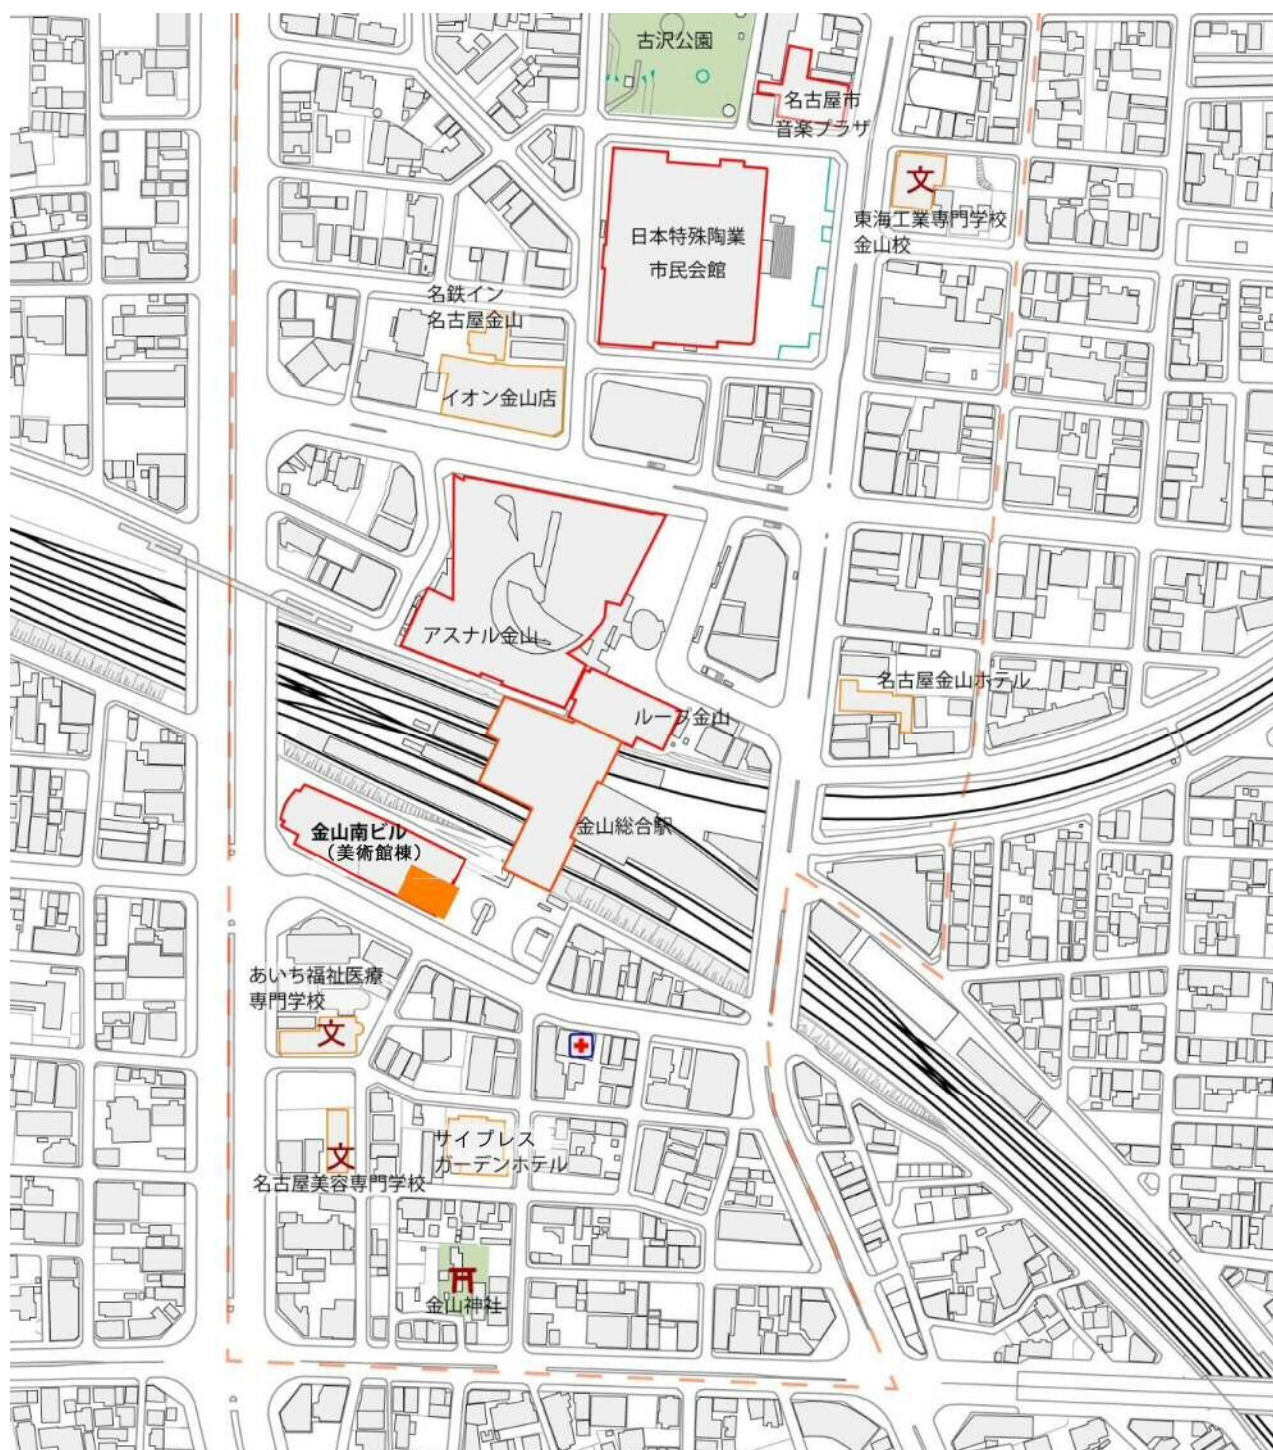


4 建物概要

(1) 主体構造

鉄骨造、一部鉄骨鉄筋コンクリート造

(2) 立面図

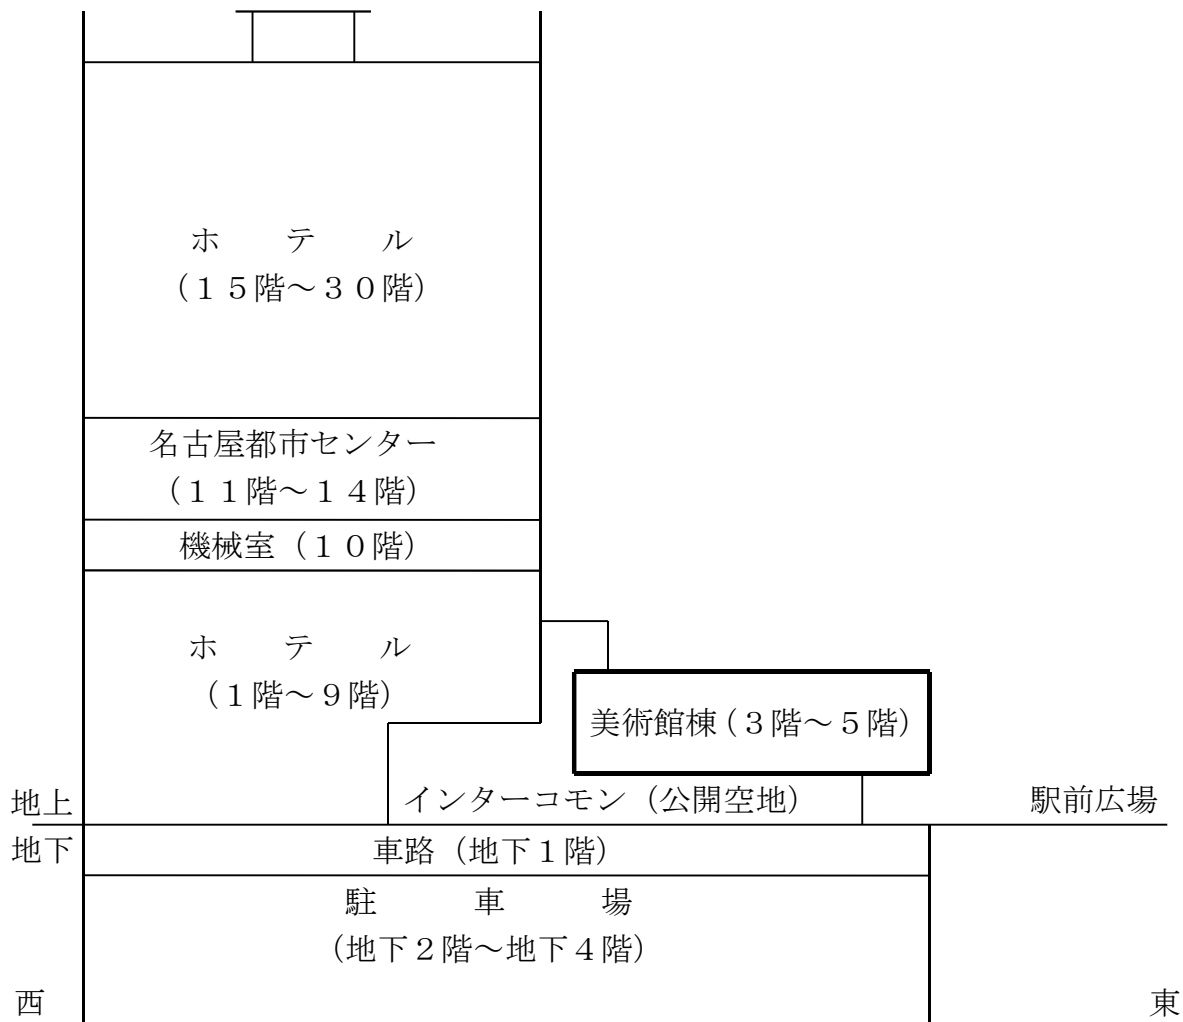


(3) 各階の用途・貸付対象面積

区 分	用 途	面 積
地下1階	更衣室、清掃員控室、ロッカー	286.80㎡
1 階	警備員室、荷捌室	229.20㎡
2 階	空調機械室、倉庫（木枠置き場）	486.07㎡
3 階	ロビー、ミュージアムショップ、収蔵庫、事務室	1,209.28㎡
4 階	展示室	1,226.25㎡
5 階	展示室、レクチャールーム、図書コーナー	1,260.53㎡
合 計	—	4,698.13㎡

(4) 1階

ア 搬出入口

金山南ビル1階にあり、金山南ビルの地下に設置されている金山駅南駐車場の出庫エリアにあることから、搬出入は駐車場営業時間外の深夜1:00～6:00の間に限られる。搬出入の際には搬出入口の扉を操作する人員のほか、通行人や出庫する車両の有無を確認するための人員を配置するなど安全確保に努め、事故が起きないように留意すること。

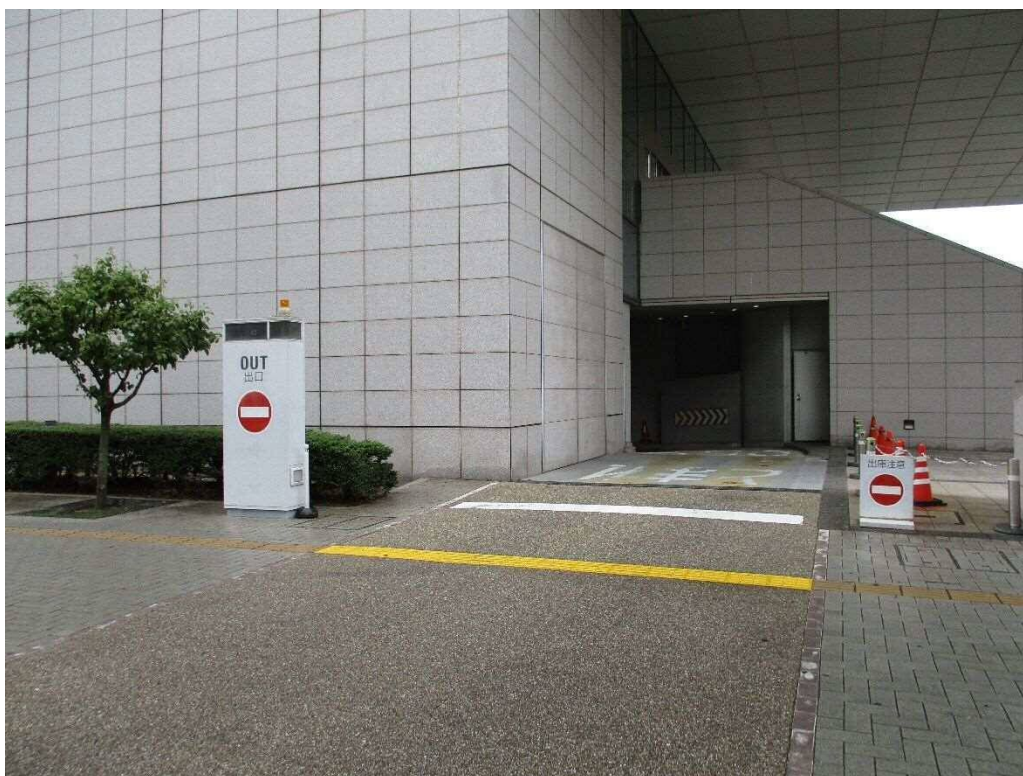

イ 荷捌室 (49 m²)


中型車 (4 t トラック) まで格納可能。排気換気設備完備。

作品は荷捌室より搬入し、荷物専用エレベーターで3階荷解室、収蔵庫、4階・5階展示準備室、展示室へ移動。荷捌室にはテーブルリフターを完備しているほか、収蔵庫、荷解室、各階展示準備室及び展示室まで段差、傾斜はない。移動通路幅は2 m以上確保可能。



ウ 荷物用エレベーター (13 m²)

油圧式、最大積載量 4.0 t。奥行 3.9m × 横幅 3.4m × 高さ 3.6m。

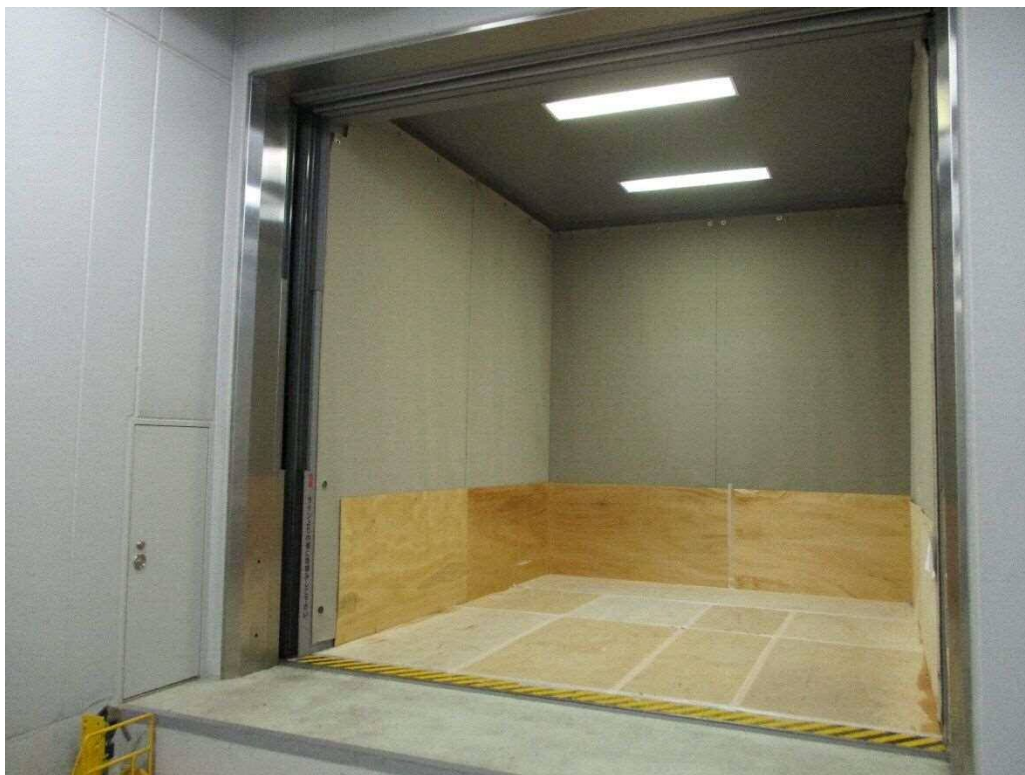

(5) 2階

ア 木枠室 (56 m²)

輸送箱の保管スペースとしても活用可能。



(6) 3階


ア ロビー (161 m²)

レセプションやイベントにも活用が可能。



イ ミュージアムショップ (95 m²)

展覧会開催時のショップスペースとして活用が可能。

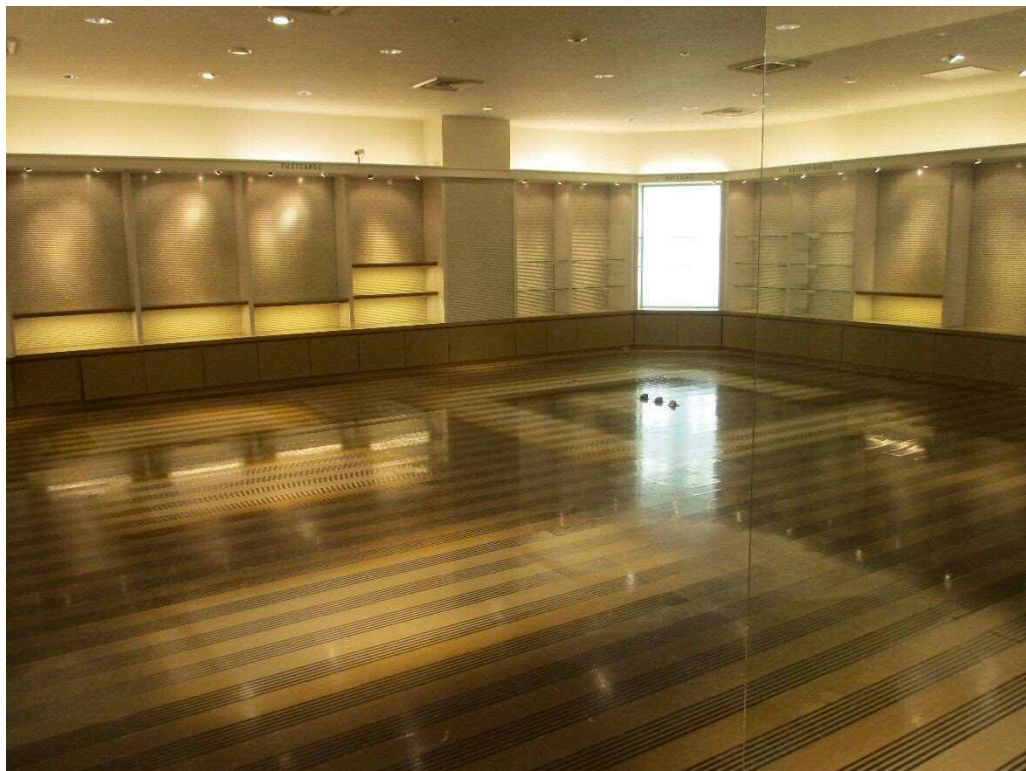


ウ 収蔵庫 1 (65 m²)、収蔵庫 2 (15 m²)

どの外壁面にも接していない。コンクリート躯体の内側に木材の空間を「入れ子」にした二重構造。間仕切壁もコンクリートと木壁の二重構造。出入口は 1 箇所。大型エレベーターからのアクセスもよく、収蔵庫から展示室、あるいは搬出口へと作品を移動する際も段差がなくスムーズに移動が可能。



前室

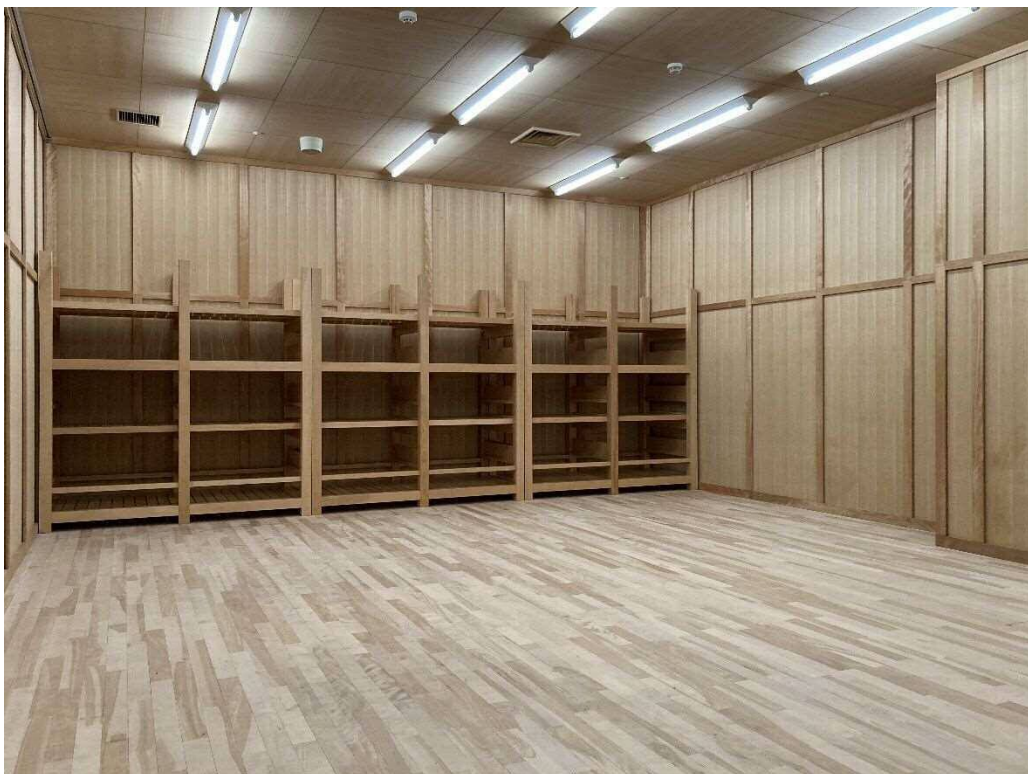


収蔵庫 1



収蔵庫 2

エ 会議室 (29 m²)

移動壁を動かして 2 部屋にすることが可能。

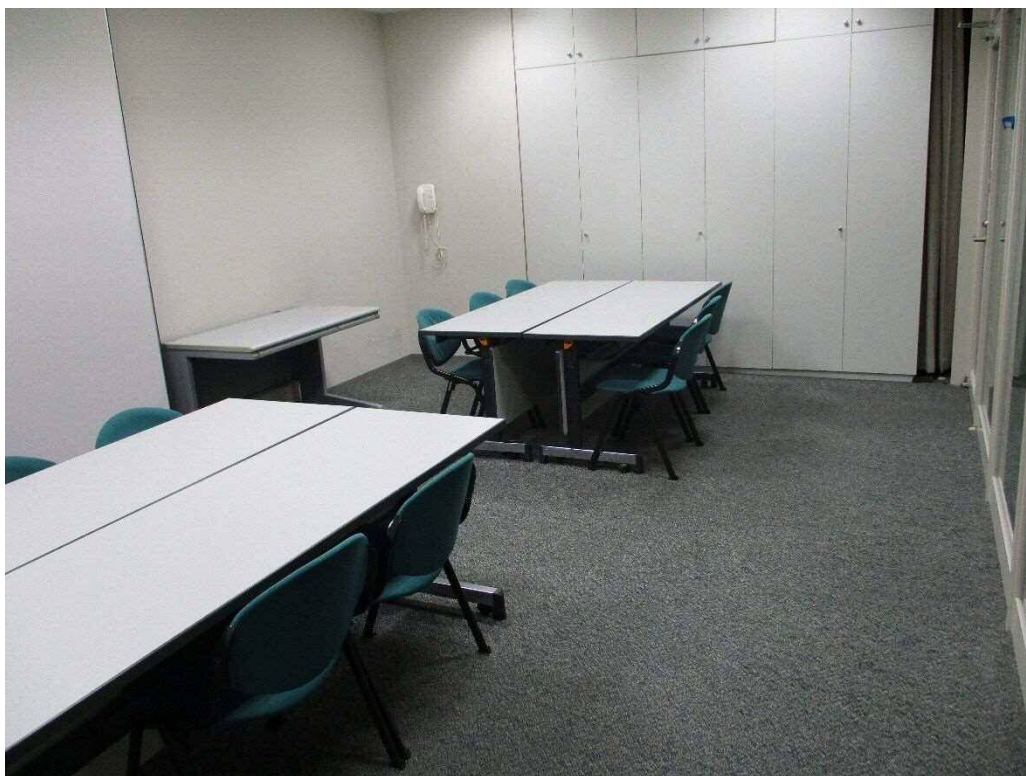

才 事務室 (69 m²)



力 事務局長室 (22 m²)



キ 応接室 (44 m²)



ク 館長室 (31 m²)



ケ 研究室 (12 m²)



コ 学芸員室 (131 m²)



(7) 4階

ア 展示室 (615 m²)


展示室に直接外光が入らない設計。床はサクラフローリング。天井高は4.3m。照明は調光が可能。室内の中央に大型全面ガラスケースがある（ガラス面は仮設壁により通常は封鎖）。



(8) 5階

ア 展示室 (675 m²)


展示室に直接外光が入らない設計。床はサクラフローリング。天井高は4.7m。照明は調光が可能。奥の正方形の部分には隔離された展示ケースがある(下の写真)。

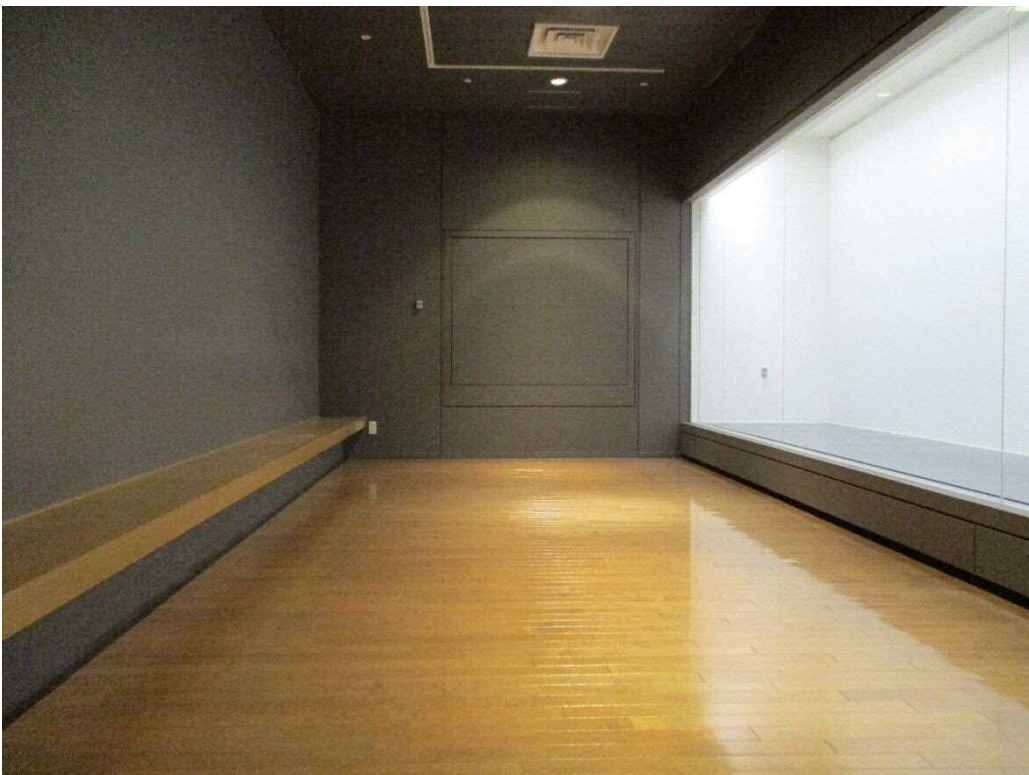

展示ケース


イ レクチャールーム (50 m²)

イベントにも活用が可能。

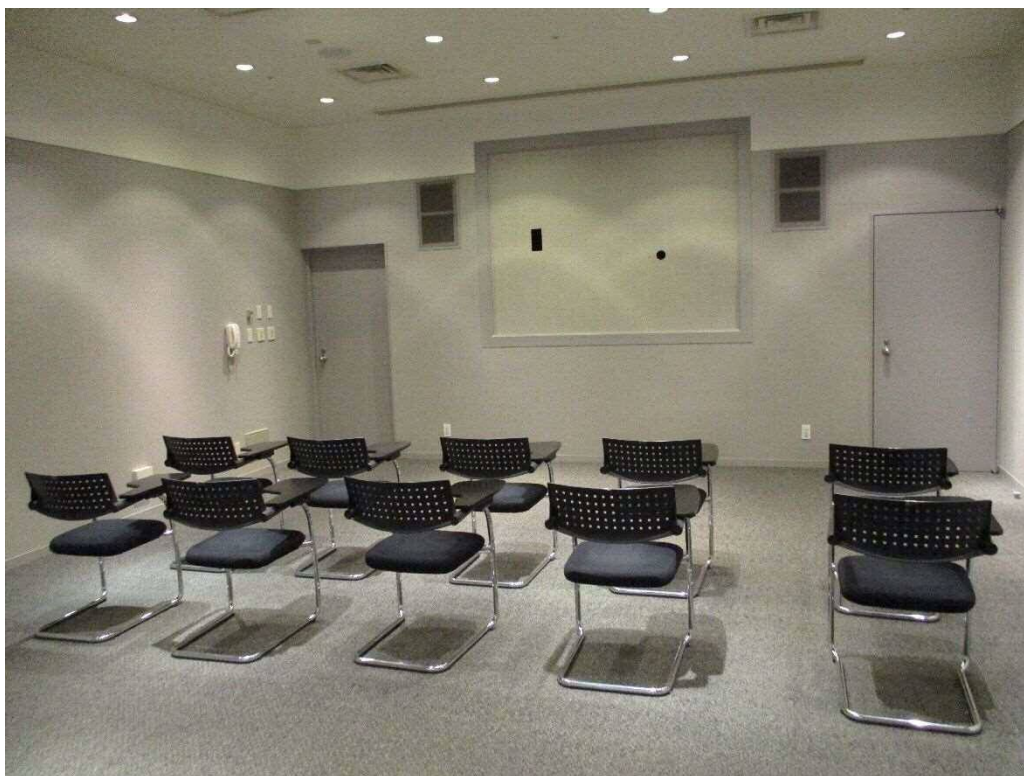

ウ 図書コーナー (67 m²)

イベントや休憩スペースとしても活用が可能。

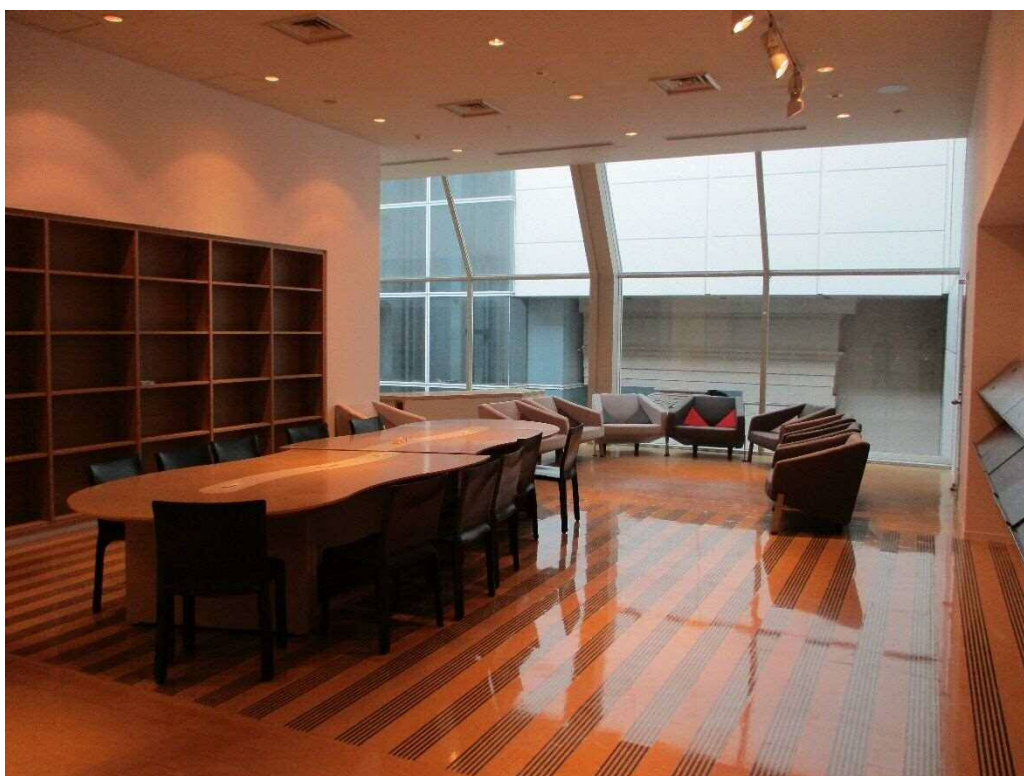

(9) 設備

区 分	内 容
給水設備	・加圧給水方式
電気設備	・33,000V スポットネットワーク受電 ・美術館専用変電所あり（三相変圧器 500KVA×2 台、 単相変圧器 150KVA×2 台） ・美術館専用保安用発電機あり（300KVA×2 台） ・使用可能電気容量 3 階ミュージアムショップ：最大 16KVA（照明、コンセント） 4 階展示室内：単相最大 80KVA、三相なし 5 階展示室内：単相最大 80KVA、三相なし
空調設備	【熱源】 ・空気熱源ヒートポンプチラー×2 台 冷房能力：209kw/h、加熱能力：195kw/h ・空冷式チラーユニット×1 台 冷房能力：267kw/h ・氷蓄熱ユニット×1 台（現在蓄熱は不可、チラーとして使用） 冷房能力：119kw/h、加熱能力：145kw/h 【空気調和機】 13 台 ・加湿：蒸気発生器式 ・冷水コイル・温水コイルの 2 方弁制御 ・ファン回転数制御 【ファンコイルユニット】 16 台 【その他パッケージエアコン】 7 組（個別空調用） 【展示関係】 ・年間を通じて 24 時間空調可能（金山南ビルの停電時や設備の点検時を除く） ・各展示室、収蔵庫は独立空調可能 ・収蔵庫の空調は、直接空調と間接空調を装備 ・高性能フィルター及び化学吸着フィルター装備 ・室内温度設定：20℃±1℃、室内湿度設定：50%RH±5%RH の恒温恒湿設定が可能

区 分	内 容
ガス設備	無し
照明設備	【展示室】 ・蛍光灯間接照明（博物館美術館用） ・着脱式スポットライト（約 300 基） ※すべて紫外線防止仕様、高演色タイプ、調光可能 【収蔵庫】 ・蛍光灯（博物館美術館用）
消火設備	【火災報知器】 ・複合 G R 型 【煙感知器】 ・光電式スポット型煙感知器 【消火設備】 ・予作動式スプリンクラー ※アラーム弁から展示室天井に通る管には空気が入っており、水は入っていないため、何らかの要因でスプリンクラーヘッドが損傷した場合でも、室内に水が放出されることはありません ※スプリンクラーは、火災感知器とともにアラーム弁から展示室天井に通る管内が減圧を感知した場合に作動するように設計されています。国指定品（国宝・重要文化財）の展示はできません ・屋内消火栓一部易操作性消火栓設備 ・A B C 型粉末消火器
昇降設備	【エスカレーター】 1～5 階 上下各 1 台 【一般乗用エレベーター】 1～3 階 1 台（積載量 750 kg） 3～5 階 1 台（積載量 750 kg） 【荷物用エレベーター】 1～5 階 1 台（積載量 4, 000 kg）

<お問い合わせ先>

名古屋市観光文化交流局

文化歴史まちづくり部文化芸術推進課

〒460-8508

名古屋市中区三の丸三丁目 1 番 1 号

TEL 052-972-3175

FAX 052-972-4128

MAIL a3175@kankobunkakoryu.city.nagoya.lg.jp