


浸出水処理フロー図


処分場の主要施設

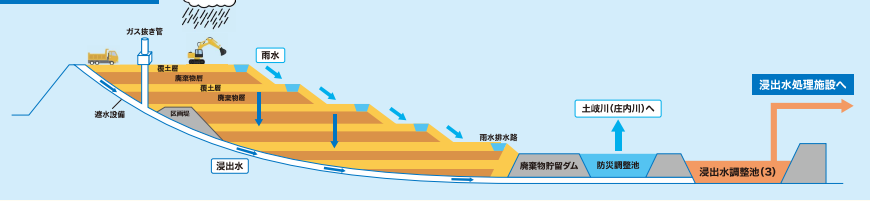


浸出水処理施設

稼働開始 令和6年4月
処理能力 1,600m³/日


浸出水調整池(3)より

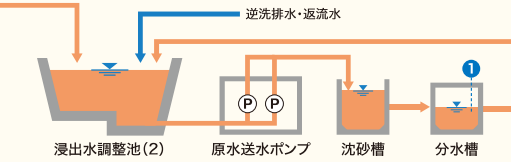


1 生物処理設備 (×4系統)

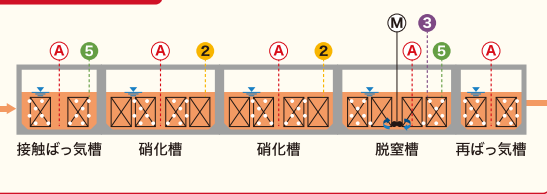


2 凝集沈殿処理設備 (×2系統)

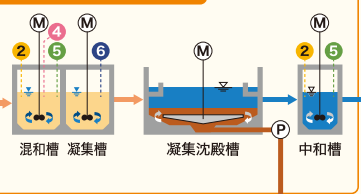


3 高度処理設備

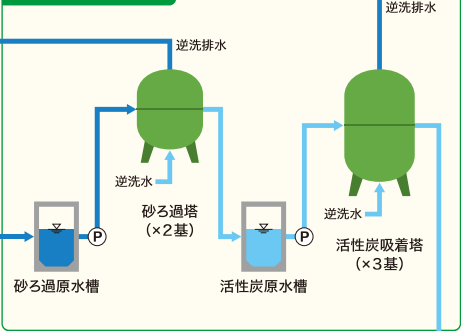


4 消毒・放流設備

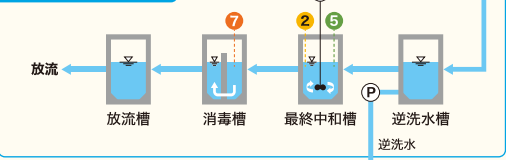

5 污泥処理設備(2)

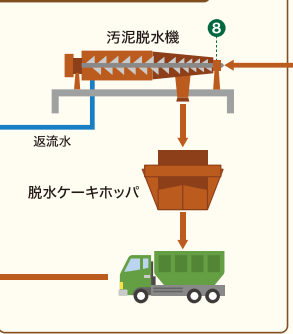

5 污泥処理設備(1)

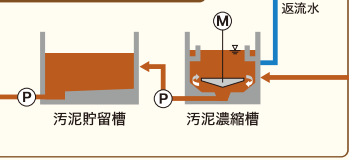

【凡例】

- (M) 攪拌装置
- (P) ポンプ
- (A) 空気
- ① リン酸
- ② 苛性ソーダ
- ③ メタノール
- ④ 塩化第2鉄
- ⑤ 硫酸
- ⑥ 凝集助剤
- ⑦ 固形塩素剤
- ⑧ 脱水助剤

放流水質

項目	値
水素イオン濃度(pH)	5.8~8.6
生物化学的酸素要求量(BOD)	20mg/L以下
浮遊物質(SS)	10mg/L以下
全窒素(T-N)	20mg/L以下
ダイオキシン類(DXNs)	1pg-TEQ/L

