

指定解除台帳

|          |                            |      |       |     |                    |
|----------|----------------------------|------|-------|-----|--------------------|
| 整理番号     | 条31-7                      | 指定番号 | 管-155 | 所在地 | 名古屋市港区藤前二丁目104番の一部 |
| 解除された年月日 | 令和5年7月24日                  |      |       |     |                    |
| 解除された事由  | 土壌汚染対策法の形質変更時要届出区域に指定されたため |      |       |     |                    |

備考 用紙の大きさは、日本産業規格 A 4 とします。

拡散防止管理区域台帳

名古屋市

|                                                                                          |          |                                                                                            |                  |                                       |                     |                              |                 |
|------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------------------------|---------------------|------------------------------|-----------------|
| 整理番号                                                                                     | 条 31-7   | 指定年月日・指定番号                                                                                 | 令和元年6月3日 管 - 155 | 所在地                                   | 名古屋市港区藤前二丁目104番の一部  |                              |                 |
| 調製・訂正年月日                                                                                 |          | 令和元年6月3日（令和4年6月2日一部指定解除（法の形質変更時要届出区域に指定替え及び追完調査で基準適合のため））                                  |                  |                                       |                     |                              |                 |
| 拡散防止管理区域の概況                                                                              |          | 旧焼却工場                                                                                      |                  |                                       | 面積                  | 当初指定時:2,400㎡<br>一部解除後:277.6㎡ |                 |
| 地下水汚染の有無（土壌溶出量基準不適合の場合）                                                                  |          |                                                                                            |                  | 有 ・ 無                                 |                     |                              |                 |
| 土壌汚染のおそれの把握、試料採取等を行う区画の選定等又は試料採取等を省略した土壌汚染等調査又は自主調査の結果により指定された拡散防止管理区域にあっては、その旨及び当該省略の理由 |          |                                                                                            |                  | 構造物等により試料採取が困難であったため、試料採取が省略された区域である。 |                     |                              |                 |
| 汚染の除去等の措置が講じられた拡散防止管理区域にあっては、その旨及び当該汚染の除去等の措置                                            |          |                                                                                            |                  |                                       |                     |                              |                 |
| 拡散防止管理区域内の土壌の汚染状態                                                                        | 報告受理年月日  | 指定に係る特定有害物質の種類                                                                             |                  |                                       | 適合しない基準項目           |                              | 指定調査機関の名称       |
|                                                                                          | H31.3.27 | カドミウム及びその化合物、六価クロム化合物、シアン化合物、水銀及びその化合物、セレン及びその化合物、鉛及びその化合物、砒素及びその化合物、ふっ素及びその化合物、ほう素及びその化合物 |                  |                                       | 含有量基準・溶出量基準・第二溶出量基準 |                              | 株式会社日建技術コンサルタント |
|                                                                                          |          |                                                                                            |                  |                                       | 含有量基準・溶出量基準・第二溶出量基準 |                              |                 |
|                                                                                          |          |                                                                                            |                  |                                       | 含有量基準・溶出量基準・第二溶出量基準 |                              |                 |
|                                                                                          |          |                                                                                            |                  |                                       | 含有量基準・溶出量基準・第二溶出量基準 |                              |                 |
|                                                                                          |          |                                                                                            |                  |                                       | 含有量基準・溶出量基準・第二溶出量基準 |                              |                 |
| 土地の形質の変更の実施状況                                                                            | 届出(着手)時期 | 完了時期                                                                                       | 土地の形質の変更の種類      |                                       | 実施者                 | 土壌搬出                         | 管理汚染土壌の処理方法     |
|                                                                                          |          |                                                                                            |                  |                                       |                     | 有 ・ 無                        |                 |
|                                                                                          |          |                                                                                            |                  |                                       |                     | 有 ・ 無                        |                 |
|                                                                                          |          |                                                                                            |                  |                                       |                     | 有 ・ 無                        |                 |
|                                                                                          |          |                                                                                            |                  |                                       |                     | 有 ・ 無                        |                 |

備考 1 この用紙の大きさは、日本産業規格A 4 とすること。  
2 「拡散防止管理区域内の土壌の汚染状態」については、土壌その他の試料の採取を行った日、当該試料の測定の結果等を記載した書類を添付すること。

拡散防止管理区域内の土壌の汚染状態

- 1 拡散防止管理区域の所在地  
名古屋市港区藤前二丁目104番の一部（詳細は4のとおり）
- 2 試料の採取を行った日  
平成 31 年 1 月 19、20、27 日  
令和 3 年 5 月 7 日～7 月 7 日
- 3 土壌調査結果  
表のとおり
- 4 拡散防止管理区域及び試料採取位置図  
図のとおり

※図では、以下の簡略名を用いている。

| 特定有害物質の種類    | 簡略名   |
|--------------|-------|
| カドミウム及びその化合物 | カドミウム |
| 六価クロム化合物     | 六価クロム |
| シアン化合物       | シアン   |
| 水銀及びその化合物    | 水銀    |
| セレン及びその化合物   | セレン   |
| 鉛及びその化合物     | 鉛     |
| 砒素及びその化合物    | 砒素    |
| ふっ素及びその化合物   | ふっ素   |
| ほう素及びその化合物   | ほう素   |

表1 土壌調査（混合調査）

| 調査地点                                                     |              | E6<br>(E6-6, 8, 9) | E7<br>(E7-2, 5, 6, 8, 9) | F6<br>(F6-4, 5, 6, 7, 8) | F7<br>(F7-2, 4, 6, 8, 9) | G6<br>(G6-5, 6) | G7<br>(G7-4, 5, 7, 8) | 定量下限値  | 基準       |
|----------------------------------------------------------|--------------|--------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|-----------------|-----------------------|--------|----------|
| 項目                                                       |              |                    |                          |                          |                          |                 |                       |        |          |
| 土<br>壌<br>溶<br>出<br>量<br>（<br>m<br>g<br>/<br>L<br>）      | カドミウム及びその化合物 | 0.001未満            | 0.001未満                  | 0.001未満                  | 0.001未満                  | 0.001未満         | 0.001未満               | 0.001  | 0.01以下   |
|                                                          | 六価クロム化合物     | 0.02未満             | 0.02未満                   | 0.02未満                   | 0.02未満                   | 0.02未満          | 0.02未満                | 0.02   | 0.05以下   |
|                                                          | シアン化合物       | N.D                | N.D                      | N.D                      | N.D                      | N.D             | N.D                   | 0.1    | 検出されないこと |
|                                                          | 水銀及びその化合物    | 0.0005未満           | 0.0005未満                 | 0.0005未満                 | 0.0005未満                 | 0.0005未満        | 0.0005未満              | 0.0005 | 0.0005以下 |
|                                                          | アルキル水銀       | N.D                | N.D                      | N.D                      | N.D                      | N.D             | N.D                   | 0.0005 | 検出されないこと |
|                                                          | セレン及びその化合物   | 0.005未満            | 0.005未満                  | 0.005未満                  | 0.005未満                  | 0.005未満         | 0.005未満               | 0.005  | 0.01以下   |
|                                                          | 鉛及びその化合物     | 0.005未満            | 0.005未満                  | 0.006                    | 0.007                    | 0.005未満         | 0.009                 | 0.005  | 0.01以下   |
|                                                          | 砒素及びその化合物    | 0.005未満            | 0.005未満                  | 0.005未満                  | 0.005未満                  | 0.005未満         | 0.005未満               | 0.005  | 0.01以下   |
|                                                          | ふっ素及びその化合物   | 0.3                | 0.1未満                    | 0.2                      | 0.1                      | 0.1未満           | 0.2                   | 0.1    | 0.8以下    |
|                                                          | ほう素及びその化合物   | 0.1未満              | 0.1未満                    | 0.1未満                    | 0.1未満                    | 0.1未満           | 0.1未満                 | 0.1    | 1以下      |
| 土<br>壌<br>含<br>有<br>量<br>（<br>m<br>g<br>/<br>k<br>g<br>） | カドミウム及びその化合物 | 0.2                | 0.3                      | 0.2                      | 0.2                      | 0.2             | 0.2                   | 0.1    | 150以下    |
|                                                          | 六価クロム化合物     | 1未満                | 1未満                      | 1未満                      | 1未満                      | 1未満             | 1未満                   | 1      | 250以下    |
|                                                          | シアン化合物       | 5未満                | 5未満                      | 5未満                      | 5未満                      | 5未満             | 5未満                   | 5      | 50以下     |
|                                                          | 水銀及びその化合物    | 0.02未満             | 0.02未満                   | 0.02未満                   | 0.02未満                   | 19              | 0.02未満                | 0.02   | 15以下     |
|                                                          | セレン及びその化合物   | 0.2未満              | 0.2未満                    | 0.2未満                    | 0.2未満                    | 0.2未満           | 0.2未満                 | 0.2    | 150以下    |
|                                                          | 鉛及びその化合物     | 17                 | 25                       | 15                       | 18                       | 9.9             | 14                    | 0.2    | 150以下    |
|                                                          | 砒素及びその化合物    | 1.1                | 2.3                      | 1.6                      | 1.5                      | 2.0             | 1.3                   | 0.2    | 150以下    |
|                                                          | ふっ素及びその化合物   | 29                 | 158                      | 74                       | 53                       | 66              | 35                    | 5      | 4000以下   |
|                                                          | ほう素及びその化合物   | 5未満                | 13                       | 5.9                      | 7.6                      | 7.0             | 5.6                   | 5      | 4000以下   |

※網掛けは基準不適合を示す。  
※N.Dは定量下限値未満を示す。

| 項目           | 基準       | 定量下限   | 地点名       |           |           |           |           |
|--------------|----------|--------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
|              |          |        | G6-6      | G6-9      | G7-3      | G7-6      | G7-9      |
| カドミウム及びその化合物 | 0.003以下  | 0.001  | 0.001 未満  | 0.001 未満  | 0.001 未満  | 0.001 未満  | 0.001 未満  |
| 六価クロム化合物     | 0.05以下   | 0.04   | 0.04 未満   | 0.04 未満   | 0.04 未満   | 0.04 未満   | 0.04 未満   |
| シアン化合物       | 検出されないこと | 0.1    | 0.1 未満    | 0.1 未満    | 0.1 未満    | 0.1 未満    | 0.1 未満    |
| 水銀及びその化合物    | 0.0005以下 | 0.0005 | 0.0005 未満 | 0.0005 未満 | 0.0005 未満 | 0.0005 未満 | 0.0005 未満 |
| セレン及びその化合物   | 0.01以下   | 0.002  | 0.002 未満  | 0.002 未満  | 0.002 未満  | 0.002 未満  | 0.002 未満  |
| 鉛及びその化合物     | 0.01以下   | 0.005  | 0.005未満   | 0.005未満   | 0.005未満   | 0.005未満   | 0.005未満   |
| 砒素及びその化合物    | 0.01以下   | 0.005  | 0.005未満   | 0.005未満   | 0.005未満   | 0.005未満   | 0.005未満   |
| ふっ素及びその化合物   | 0.8以下    | 0.08   | 0.12      | 0.11      | 0.13      | 0.08 未満   | 0.11      |
| ほう素及びその化合物   | 1以下      | 0.02   | 0.07      | 0.04      | 0.07      | 0.08      | 0.07      |


| 項目           | 基準       | 定量下限   | 地点名       |
|--------------|----------|--------|-----------|
|              |          |        | G6-6-2    |
| カドミウム及びその化合物 | 0.003以下  | 0.001  | 0.001 未満  |
| 六価クロム化合物     | 0.05以下   | 0.04   | 0.04 未満   |
| シアン化合物       | 検出されないこと | 0.1    | 0.1 未満    |
| 水銀及びその化合物    | 0.0005以下 | 0.0005 | 0.0005 未満 |
| セレン及びその化合物   | 0.01以下   | 0.002  | 0.002 未満  |
| 鉛及びその化合物     | 0.01以下   | 0.005  | 0.005 未満  |
| 砒素及びその化合物    | 0.01以下   | 0.005  | 0.005     |
| ふっ素及びその化合物   | 0.8以下    | 0.08   | 0.15      |
| ほう素及びその化合物   | 1以下      | 0.02   | 0.20      |

| 地点      | 地点名 | m  | 第二種特定有害物質(溶出量試験・mg/L) |          |          |           |          |            |          |           |          |            |
|---------|-----|----|-----------------------|----------|----------|-----------|----------|------------|----------|-----------|----------|------------|
|         |     |    | カドミウム及びその化合物          | 六価クロム化合物 | シアニド化合物  | 水銀及びその化合物 | アルキル水銀   | セレン及びその化合物 | 鉛及びその化合物 | 砒素及びその化合物 | 銅及びその化合物 | ほう素及びその化合物 |
| 基準値     |     |    | 0.003以下               | 0.05以下   | 検出されないこと | 0.0005以下  | 0.0005以下 | 0.01以下     | 0.01以下   | 0.01以下    | 0.05以下   | 1以下        |
| 定量化下限値  |     |    | 0.001                 | 0.04     | 0.1      | 0.0005    | 0.0005   | 0.002      | 0.005    | 0.005     | 0.08     | 0.02       |
| G-6-6-3 | 1   | ND | ND                    | ND       | ND       | ND        | ND       | ND         | ND       | ND        | 0.46     | 0.10       |
| G-6-6-3 | 2   | ND | ND                    | ND       | ND       | ND        | ND       | ND         | ND       | ND        | 0.51     | 0.05       |
| G-6-6-3 | 3   | ND | ND                    | ND       | ND       | ND        | ND       | ND         | ND       | ND        | 0.42     | 0.08       |
| G-6-6-3 | 4   | ND | ND                    | ND       | ND       | ND        | ND       | ND         | ND       | ND        | 2.0      | 0.07       |
| G-6-6-3 | 5   | ND | ND                    | ND       | ND       | ND        | ND       | ND         | ND       | 0.015     | 1.3      | ND         |
| G-6-6-3 | 6   | ND | ND                    | ND       | ND       | ND        | ND       | ND         | ND       | 0.007     | 0.34     | 0.04       |
| G-6-6-3 | 7   | ND | ND                    | ND       | ND       | ND        | ND       | ND         | ND       | 0.019     | 0.94     | 0.18       |
| G-6-6-3 | 8   | ND | ND                    | ND       | ND       | ND        | ND       | ND         | ND       | 0.008     | 0.47     | 0.06       |
| G-6-6-3 | 9   | ND | ND                    | ND       | ND       | ND        | ND       | ND         | ND       | 0.009     | 0.25     | 0.10       |
| G-6-6-3 | 10  | ND | ND                    | ND       | ND       | ND        | ND       | ND         | ND       | 0.034     | 0.23     | 0.55       |
| G-6-6-3 | 11  | ND | ND                    | ND       | ND       | ND        | ND       | ND         | ND       | 0.045     | 0.36     | 0.64       |
| G-6-6-3 | 12  | ND | ND                    | ND       | ND       | ND        | ND       | ND         | ND       | 0.047     | 0.43     | 0.78       |
| G-6-6-3 | 13  | ND | ND                    | ND       | ND       | ND        | ND       | ND         | ND       | 0.056     | 0.49     | 0.77       |
| G-6-6-3 | 14  | ND | ND                    | ND       | ND       | ND        | ND       | ND         | ND       | 0.069     | 0.51     | 0.87       |
| G-6-6-3 | 15  | ND | ND                    | ND       | ND       | ND        | ND       | ND         | ND       | 0.009     | 0.52     | 0.25       |
| G-6-9   | 1   | ND | ND                    | ND       | ND       | ND        | ND       | ND         | ND       | ND        | 1.1      | 0.06       |
| G-6-9   | 2   | ND | ND                    | ND       | ND       | ND        | ND       | ND         | ND       | 0.019     | 0.24     | 0.15       |
| G-6-9   | 3   | ND | ND                    | ND       | ND       | ND        | ND       | ND         | ND       | 0.016     | 0.27     | 0.14       |
| G-6-9   | 4   | ND | ND                    | ND       | ND       | ND        | 0.002    | ND         | ND       | 0.012     | 0.30     | 0.11       |
| G-6-9   | 5   | ND | ND                    | ND       | ND       | ND        | ND       | ND         | ND       | 0.022     | 0.30     | 0.16       |
| G-6-9   | 6   | ND | ND                    | ND       | ND       | ND        | ND       | ND         | ND       | 0.010     | 0.83     | 0.15       |
| G-6-9   | 7   | ND | ND                    | ND       | ND       | ND        | ND       | ND         | ND       | 0.011     | 0.31     | 0.15       |
| G-6-9   | 8   | ND | ND                    | ND       | ND       | ND        | ND       | ND         | ND       | ND        | 0.33     | 0.11       |
| G-6-9   | 9   | ND | ND                    | ND       | ND       | ND        | ND       | ND         | ND       | ND        | 0.36     | 0.05       |
| G-6-9   | 11  | ND | ND                    | ND       | ND       | ND        | ND       | ND         | ND       | 0.066     | 0.74     | 0.79       |
| G-6-9   | 12  | ND | ND                    | ND       | ND       | ND        | ND       | ND         | ND       | 0.12      | 0.71     | 0.93       |
| G-6-9   | 13  | ND | ND                    | ND       | ND       | ND        | ND       | ND         | ND       | 0.072     | 1.0      | 0.91       |
| G-6-9   | 14  | ND | ND                    | ND       | ND       | ND        | ND       | ND         | ND       | 0.072     | 1.0      | 0.92       |
| G-6-9   | 15  | ND | ND                    | ND       | ND       | ND        | ND       | ND         | ND       | 0.014     | 1.0      | 0.25       |
| G-7-3   | 1   | ND | ND                    | ND       | ND       | ND        | ND       | ND         | ND       | ND        | 0.26     | 0.09       |
| G-7-3   | 2   | ND | ND                    | ND       | ND       | ND        | ND       | ND         | ND       | 0.015     | 1.5      | 0.13       |
| G-7-3   | 3   | ND | ND                    | ND       | ND       | ND        | ND       | ND         | ND       | 0.014     | 1.5      | 0.18       |
| G-7-3   | 4   | ND | ND                    | ND       | ND       | ND        | ND       | ND         | ND       | 0.014     | 1.2      | 0.18       |
| G-7-3   | 5   | ND | ND                    | ND       | ND       | ND        | 0.002    | ND         | ND       | 0.021     | 0.62     | 0.16       |
| G-7-3   | 6   | ND | ND                    | ND       | ND       | ND        | ND       | ND         | ND       | 0.015     | 0.54     | 0.15       |

※網掛けは基準不適合を示す。  
※NDは定量下限値未満を示す。

|              |     | 第二種特定有害物質（溶出量試験・mg/L） |              |          |          |           |          |            |          |           |             |          |
|--------------|-----|-----------------------|--------------|----------|----------|-----------|----------|------------|----------|-----------|-------------|----------|
| 地点           | 地点名 | m                     | カドミウム及びその化合物 | 六価クロム化合物 | シアン化合物   | 水銀及びその化合物 | アルキル水素   | セレン及びその化合物 | 鉛及びその化合物 | 砒素及びその化合物 | 有機亜鉛及びその化合物 | 揮発性有機化合物 |
| <b>基準値</b>   |     |                       | 0.003以下      | 0.05以下   | 検出されないこと | 0.0005以下  | 0.0005以下 | 0.01以下     | 0.01以下   | 0.01以下    | 0.8以下       | 1以下      |
| <b>定量下限値</b> |     |                       | 0.001        | 0.04     | 0.1      | 0.0005    | 0.0005   | 0.002      | 0.005    | 0.005     | 0.08        | 0.02     |
| G 7-3        | 7   |                       | ND           | ND       | ND       | ND        | ND       | ND         | ND       | 0.016     | 0.66        | 0.14     |
| G 7-3        | 8   |                       | ND           | ND       | ND       | ND        | ND       | ND         | ND       | 0.014     | 0.45        | 0.14     |
| G 7-3        | 9   |                       | ND           | ND       | ND       | ND        | ND       | ND         | ND       | ND        | 0.18        | 0.07     |
| G 7-3        | 11  |                       | ND           | ND       | ND       | ND        | ND       | 0.004      | ND       | 0.028     | 0.44        | 0.45     |
| G 7-3        | 12  |                       | ND           | ND       | ND       | ND        | ND       | ND         | ND       | 0.080     | 1.0         | 0.76     |
| G 7-3        | 13  |                       | ND           | ND       | ND       | ND        | ND       | ND         | ND       | 0.086     | 1.1         | 0.83     |
| G 7-3        | 14  |                       | ND           | ND       | ND       | ND        | ND       | ND         | ND       | 0.051     | 1.0         | 0.54     |
| G 7-3        | 15  |                       | ND           | ND       | ND       | ND        | ND       | ND         | ND       | 0.019     | 1.4         | 0.17     |
| G 7-6        | 1   | ND                    | ND           | ND       | ND       | ND        | ND       | ND         | ND       | ND        | 0.30        | 0.12     |
| G 7-6        | 2   | ND                    | ND           | ND       | ND       | ND        | ND       | ND         | ND       | 0.016     | 1.9         | 0.18     |
| G 7-6        | 3   | ND                    | ND           | ND       | ND       | ND        | ND       | ND         | ND       | 0.010     | 1.7         | 0.29     |
| G 7-6        | 4   | ND                    | ND           | ND       | ND       | ND        | ND       | ND         | ND       | 0.008     | 2.1         | 0.15     |
| G 7-6        | 5   | ND                    | ND           | ND       | ND       | ND        | ND       | ND         | ND       | 0.011     | 1.8         | 0.16     |
| G 7-6        | 6   | ND                    | ND           | ND       | ND       | ND        | ND       | ND         | ND       | 0.016     | 0.76        | 0.24     |
| G 7-6        | 7   | ND                    | ND           | ND       | ND       | ND        | ND       | ND         | ND       | 0.024     | 0.64        | 0.21     |
| G 7-6        | 8   | ND                    | ND           | ND       | ND       | ND        | ND       | ND         | ND       | 0.006     | 0.76        | 0.17     |
| G 7-6        | 11  | ND                    | ND           | ND       | ND       | ND        | ND       | ND         | ND       | 0.017     | 0.45        | 0.40     |
| G 7-6        | 12  | ND                    | ND           | ND       | ND       | ND        | ND       | ND         | ND       | 0.066     | 0.29        | 0.40     |
| G 7-6        | 13  | ND                    | ND           | ND       | ND       | ND        | ND       | ND         | ND       | 0.096     | 1.0         | 0.71     |
| G 7-6        | 14  | ND                    | ND           | ND       | ND       | ND        | ND       | ND         | ND       | 0.083     | 0.85        | 0.68     |
| G 7-6        | 15  | ND                    | ND           | ND       | ND       | ND        | ND       | ND         | ND       | 0.078     | 1.1         | 0.70     |
| G 7-9        | 1   | ND                    | ND           | ND       | ND       | ND        | ND       | ND         | ND       | ND        | 1.28        | 0.10     |
| G 7-9        | 2   | ND                    | ND           | ND       | ND       | ND        | ND       | ND         | ND       | 0.012     | 1.2         | 0.18     |
| G 7-9        | 3   | ND                    | ND           | ND       | ND       | ND        | ND       | ND         | ND       | 0.007     | 1.9         | 0.16     |
| G 7-9        | 4   | ND                    | ND           | ND       | ND       | ND        | ND       | ND         | ND       | 0.009     | 1.9         | 0.19     |
| G 7-9        | 5   | ND                    | ND           | ND       | ND       | ND        | ND       | ND         | ND       | 0.013     | 1.3         | 0.19     |
| G 7-9        | 6   | ND                    | ND           | ND       | ND       | ND        | ND       | ND         | ND       | 0.012     | 2.0         | 0.18     |
| G 7-9        | 7   | ND                    | ND           | ND       | ND       | ND        | ND       | ND         | ND       | 0.009     | 2.0         | 0.20     |
| G 7-9        | 8   | ND                    | ND           | ND       | ND       | ND        | ND       | ND         | ND       | 0.010     | 2.0         | 0.19     |
| G 7-9        | 9   | ND                    | ND           | ND       | ND       | ND        | ND       | ND         | ND       | 0.008     | 2.0         | 0.17     |
| G 7-9        | 11  | ND                    | ND           | ND       | ND       | ND        | ND       | ND         | ND       | 0.008     | 0.25        | 0.39     |
| G 7-9        | 12  | ND                    | ND           | ND       | 0.0010   | ND        | ND       | ND         | ND       | 0.021     | 0.54        | 0.48     |
| G 7-9        | 13  | ND                    | ND           | ND       | ND       | ND        | ND       | ND         | ND       | 0.006     | 0.73        | 0.54     |
| G 7-9        | 14  | ND                    | ND           | ND       | ND       | ND        | ND       | ND         | ND       | 0.031     | 1.0         | 0.90     |
| G 7-9        | 15  | ND                    | ND           | ND       | ND       | ND        | ND       | ND         | ND       | 0.030     | 1.4         | 0.36     |

図1 拡散防止管理区域及び試料採取位置図（当初指定時）

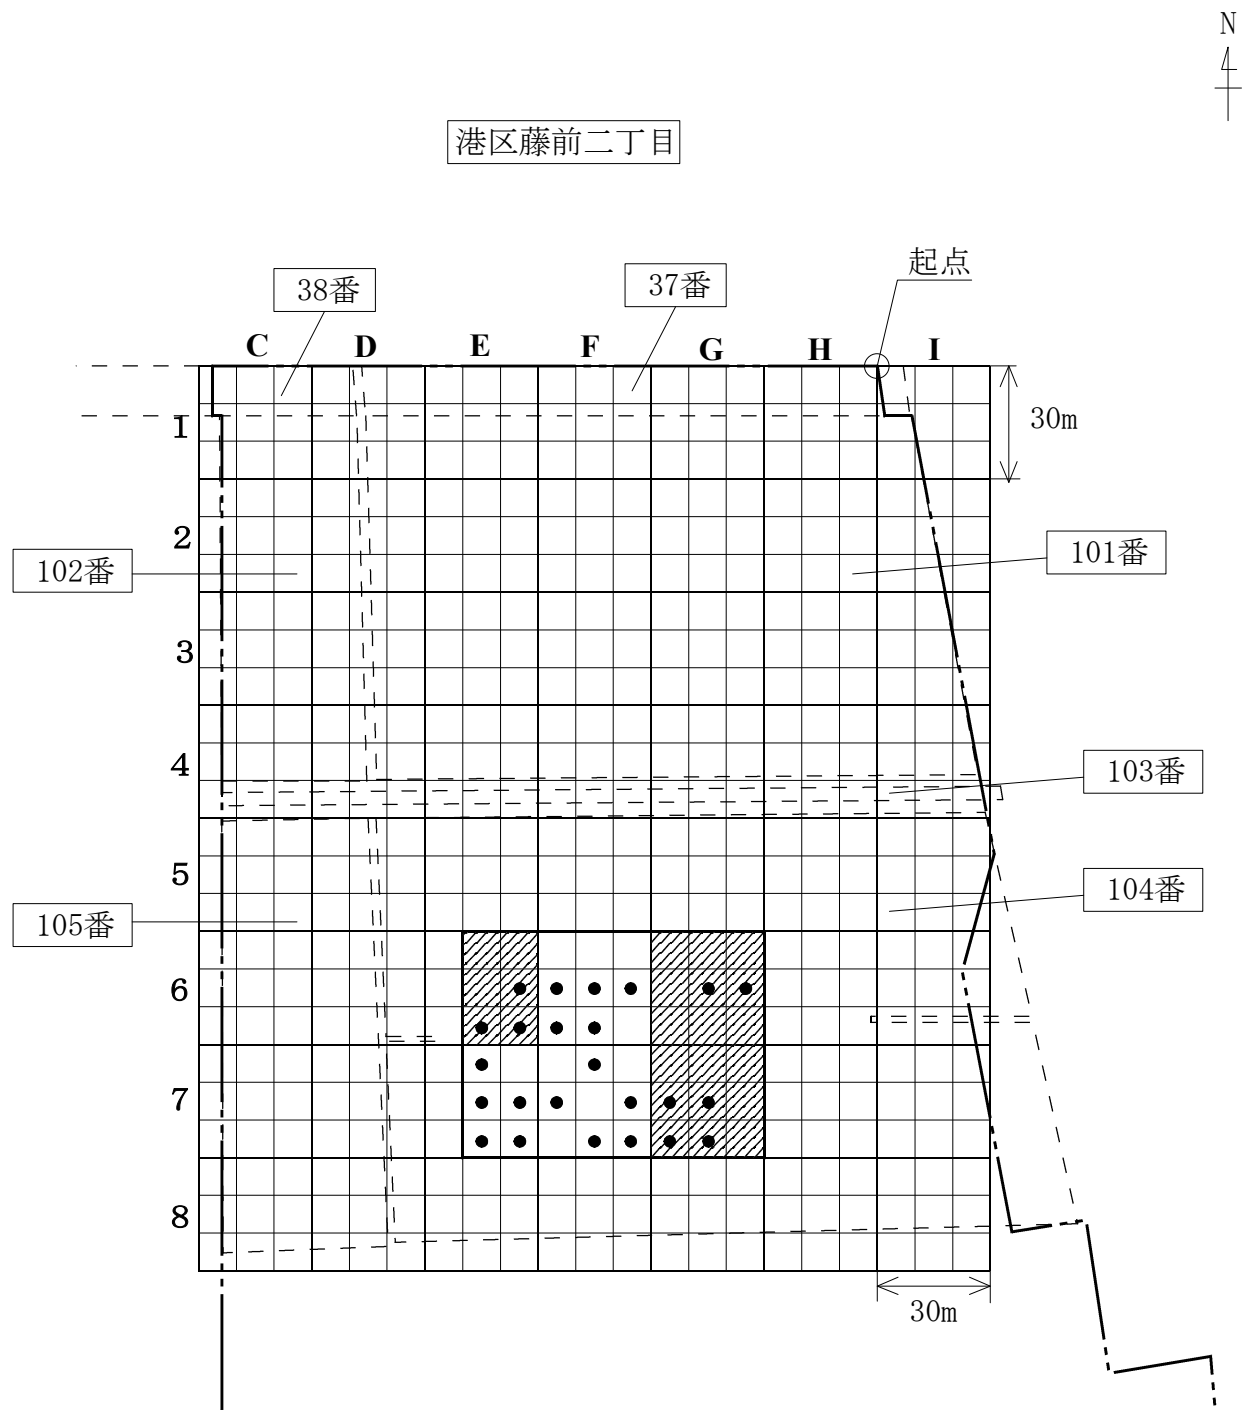

凡例

----- : 筆の境界      - - - - - : 敷地境界



: 調査対象地



: 拡散防止管理区域（カドミウム、六価クロム、シアン、水銀、セレン、鉛、砒素、ふっ素及びほう素（土壌溶出量基準不適合））



: 土壌採取位置


単位区画名称例

|   |   |   |
|---|---|---|
| A |   |   |
| 1 | 2 | 3 |
| 4 | 5 | 6 |
| 7 | 8 | 9 |

A1-7

図2 試料採取位置図（追完調査）

N  
↑

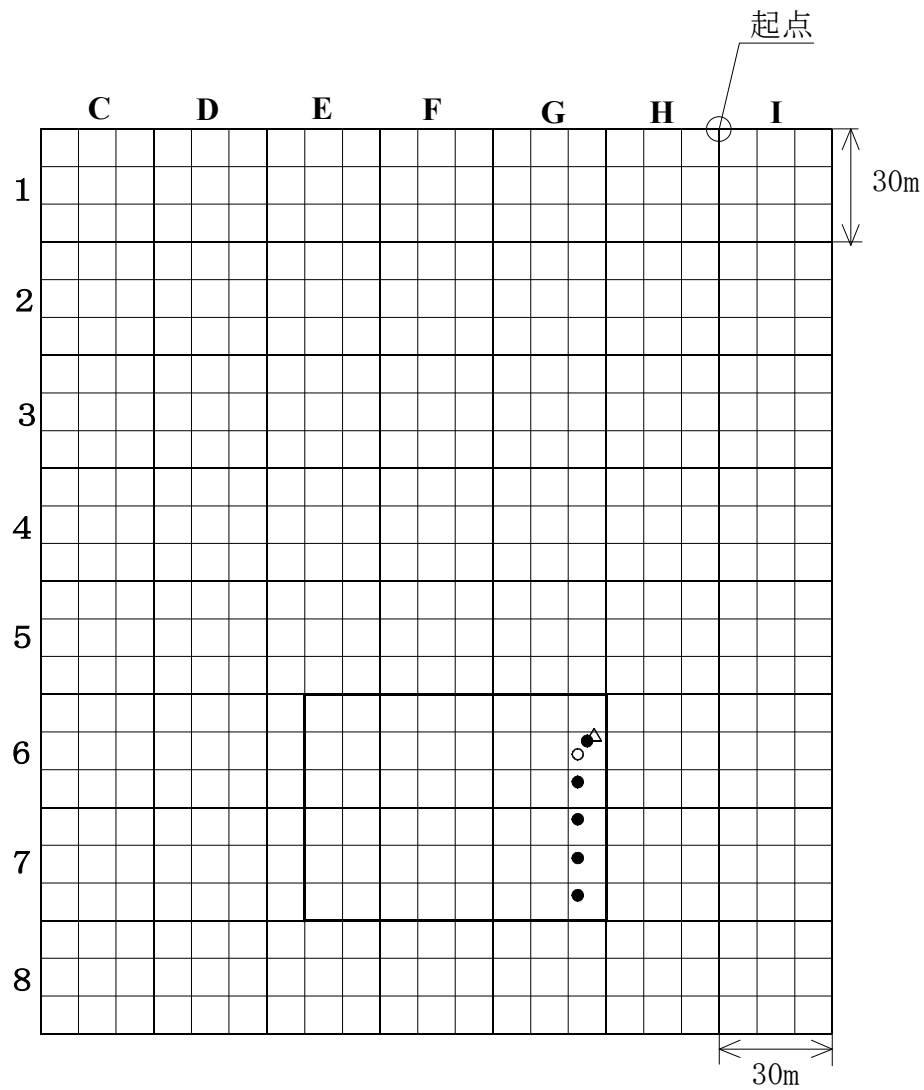

凡例


- : 調査対象地
- : 追完調査の土壌採取位置
- △ : 追完調査の土壌採取位置（地点名G6-6-2）
- : 追完調査の土壌採取位置（地点名G6-6-3）

単位区画名称例

|   |   |   |
|---|---|---|
| A |   |   |
| 1 |   |   |
|   | 1 | 2 |
|   | 4 | 5 |
|   | 7 | 8 |
|   | 9 |   |

図3 形質変更時要届出区域に指定替えのため解除した区域

N  
↑  
+

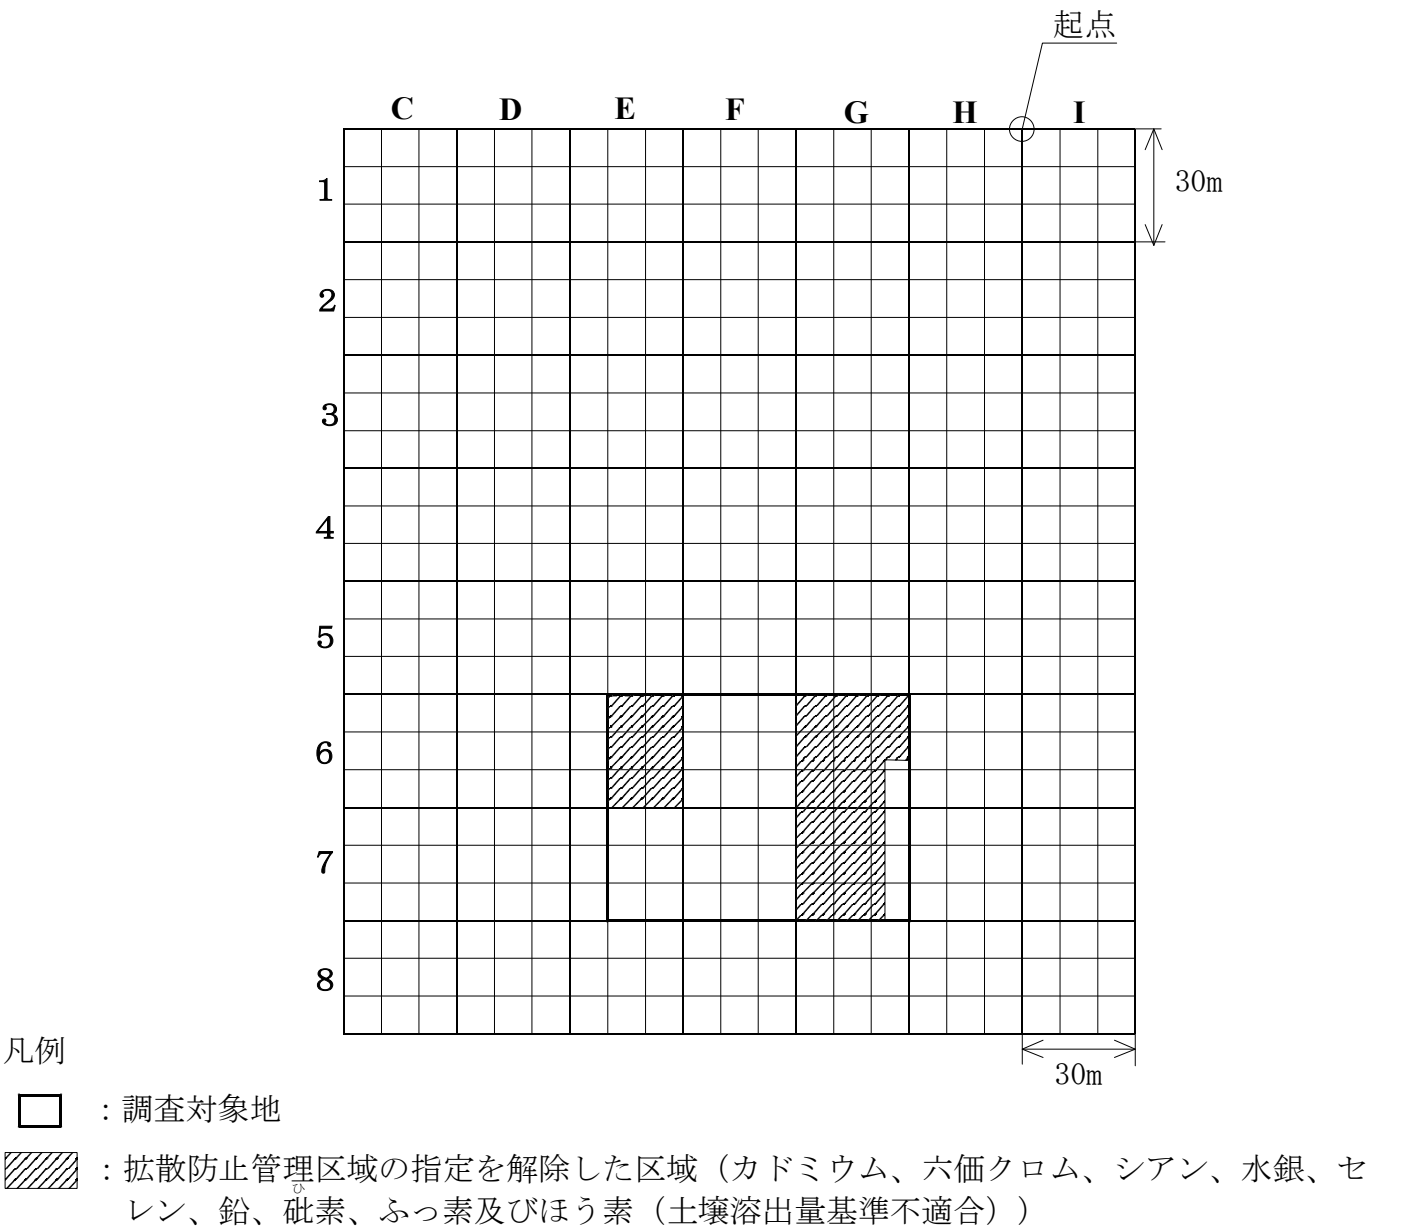


単位区画名称例

|      |   |   |   |
|------|---|---|---|
| A    |   |   |   |
|      | 1 | 2 | 3 |
| 1    | 4 | 5 | 6 |
| A1-7 | 7 | 8 | 9 |

図4 追完調査により解除した区域

N  
↑

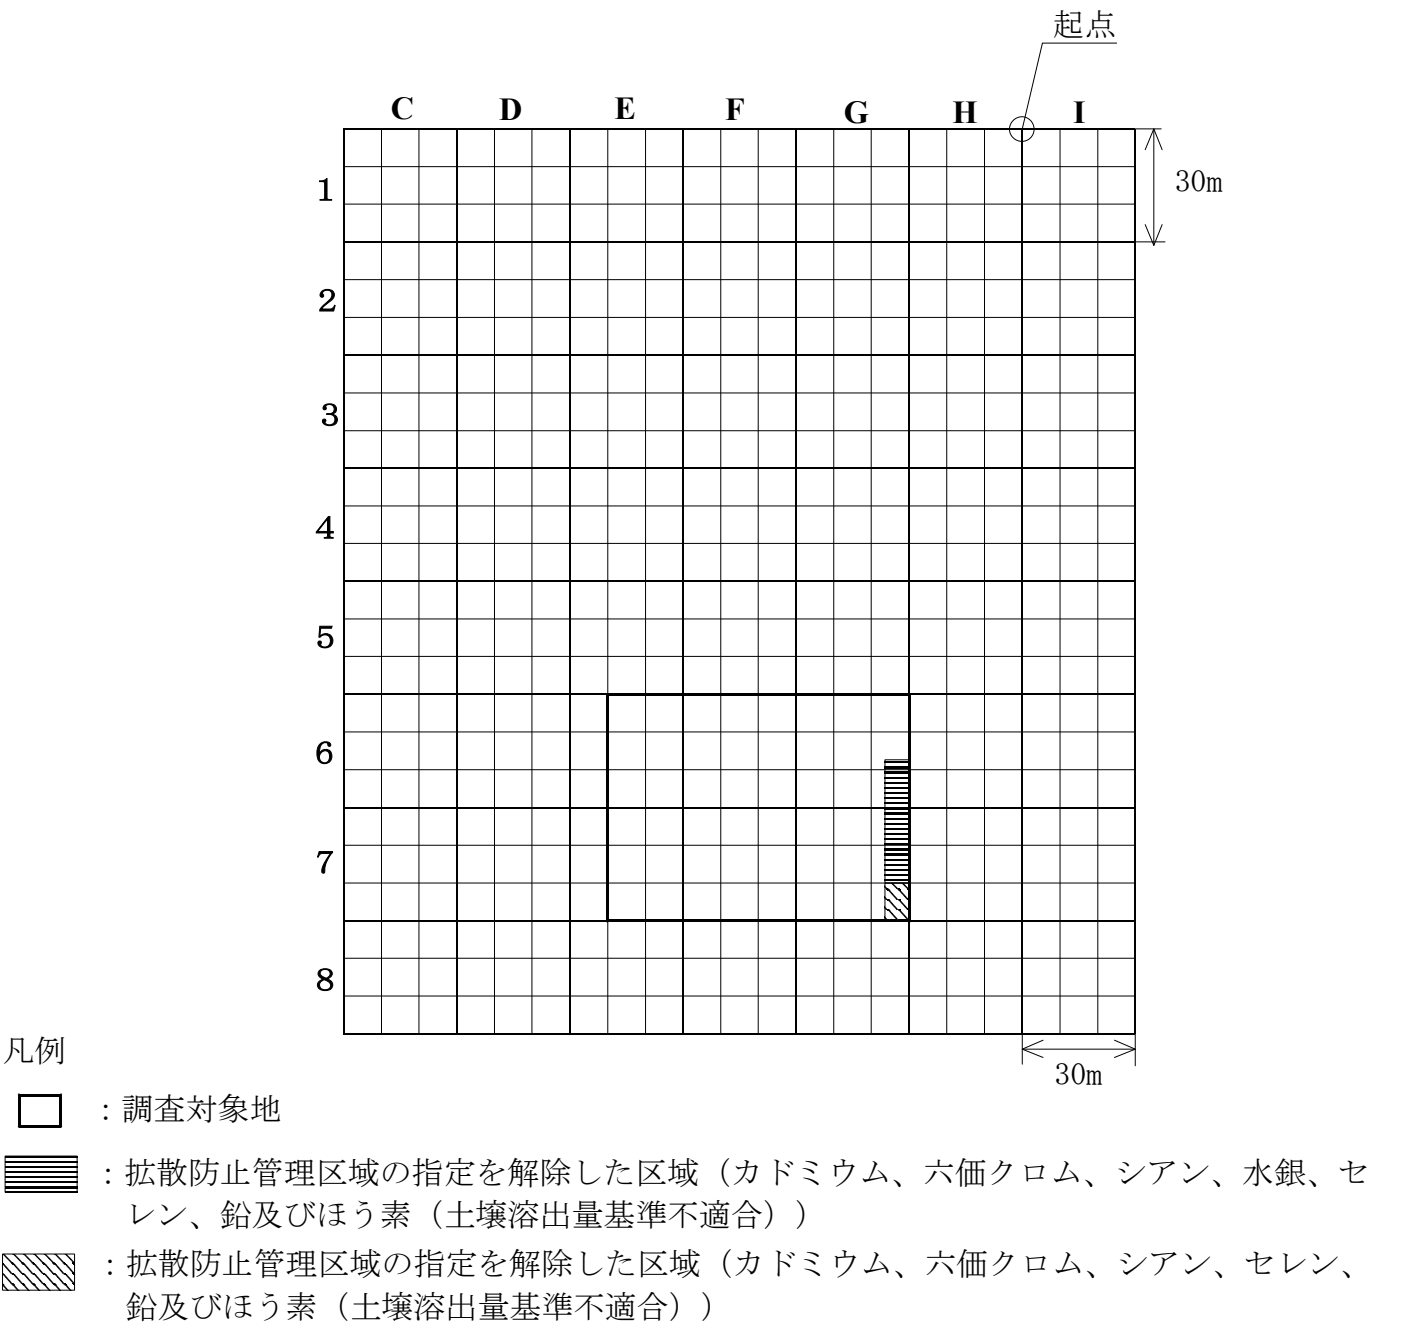

単位区画名称例

|   |   |   |   |
|---|---|---|---|
| A |   |   |   |
|   | 1 | 2 | 3 |
| 1 | 4 | 5 | 6 |
|   | 7 | 8 | 9 |

A1-7→