

整理番号	整 31-12	指定年月日・指定番号	令和元年9月12日 指 - 149	所在地	名古屋市守山区喜多山一丁目302番の一部 外3筆、 喜多山二丁目3101番の一部 外83筆、茶臼前1801番 の一部、小幡五丁目1401番2の一部 外53筆及び大谷 町1301番の一部 外3筆（別紙のとおり）	
調製・訂正年月日	令和元年9月12日（令和元年11月5日一部指定解除、令和6年9月4日一部指定解除）					
形質変更時要届出区域の概況	鉄道用地			面積	当初指定時：3,427.8㎡ 一部解除後：2,251.1㎡ 一部解除後：1,061.9㎡	
法第14条第3項の規定に基づき指定された形質変更時要届出区域にあっては、その旨				法第14条第3項の規定に基づき指定された形質変更時要届出区域である。		
最大形質変更深さより1メートルを超える深さの位置について試料採取等の対象としなかった土壤汚染状況調査の結果により指定された形質変更時要届出区域にあっては、その旨、当該試料採取等の対象としなかった深さの位置及び特定有害物質の種類						
土壤汚染のおそれの把握等、試料採取等を行う区画の選定等又は試料採取等を省略した土壤汚染状況調査の結果により指定された形質変更時要届出区域にあっては、その旨及び当該省略の理由						
汚染の除去等の措置が講じられた形質変更時要届出区域にあっては、その旨及び当該汚染の除去等の措置						
第58条第5項第10号から第13号までに該当する区域にあっては、その旨						
形質変更時要届出区域内の土壤の汚染状態	報告受理年月日	指定に係る特定有害物質の種類		適合しない基準項目		指定調査機関の名称
	平成30年12月14日	鉛及びその化合物		含有量基準・溶出量基準・第二溶出量基準		中日本建設コンサルタント株式会社
				含有量基準・溶出量基準・第二溶出量基準		
				含有量基準・溶出量基準・第二溶出量基準		
				含有量基準・溶出量基準・第二溶出量基準		
				含有量基準・溶出量基準・第二溶出量基準		
土地の形質の変更の実施状況	届出(着手)時期	完了時期	土地の形質の変更の種類	実施者	土壤搬出	汚染土壤の処理方法
	平成31年3月8日	令和元年9月30日 (中間報告)	土壤汚染の除去（基準不適合土壤の掘削による除去）	土地所有者等	有	分別等処理
	平成31年3月8日	令和6年5月8日	土壤汚染の除去（基準不適合土壤の掘削による除去）	土地所有者等	有	分別等処理、浄化等処理
					有・無	
					有・無	

備考1 この用紙の大きさは、日本産業規格A4とすること。
2 「形質変更時要届出区域内の土壤の汚染状態」については、土壤その他の試料の採取を行った日、当該試料の測定の結果等を記載した書類を添付すること。

形質変更時要届出区域内の土壤の汚染状態

1 形質変更時要届出区域の所在地

名古屋市守山区喜多山一丁目 ~~302番の一部、303番の一部、306番の一部、307番の一部、喜多山二丁目3番の一部、101番の一部、101番地先、108番の一部、109番の一部、1301番2の一部、1304番3の一部、1401番2の一部、3901番の一部、茶臼前1801番の一部、小幡五丁目1401番2の一部、1401番3の一部、1434番の一部、1434番2の一部、1436番2の一部、1437番2の一部、大谷町1301番の一部、1301番地先、1507番1の一部及び1507番2の一部~~（詳細は5のとおり）

2 試料の採取を行った日

平成30年9月3日、9月5日から14日、9月17日、11月6日から10日、11月12日

3 土壤ガス調査結果

表1のとおり

4 土壤・地下水調査結果

表2から表16のとおり

5 形質変更時要届出区域及び試料採取位置図

図のとおり

表 1

単位: volppm

採取位置	クロロエチレン	1,1-ジクロロエチレン	ジクロロメタン	シス-1,2-ジクロロエチレン	1,1,1-トリクロロエタン	四塩化炭素	1,2-ジクロロエタン	ベンゼン	トリクロロエチレン	1,3-ジクロロプロペン	1,1,2-トリクロロエタン	テトラクロロエチレン
B11	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
B14	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
B17	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
B20	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
B23	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
B26	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
C26	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
C29	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
D11	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
D14	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
D17	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
D20	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
D23	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
F21	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
F22	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
定量下限値	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.05	0.1	0.1	0.1	0.1

備考1) 定量下限値未満の数値はND(不検出)とする。

備考2) 1,3-ジクロロプロペンの結果は、シス-1,3-ジクロロプロペンとトランス-1,3-ジクロロプロペンの合算値である。

表 2

分析項目		定量下限値	指定基準	土壌溶出量（単位：mg/L）									
				Ra14-5									
				0～0.2m	0.2～0.8m	0.8～3.0m	3.0～4.3m	4.3～9.2m	9.2～12.1m	12.1～12.5m	12.5～13.3m	13.3～15.5m	15.5～18.0m
第二種特定有害物質	カドミウム及びその化合物	0.001	0.01 以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
	六価クロム化合物	0.01	0.05 以下	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満
	シアン化合物	0.1	検出されないこと	検出されず	検出されず	検出されず	検出されず	検出されず	検出されず	検出されず	検出されず	検出されず	検出されず
	水銀及びその化合物	0.0005	0.0005 以下	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満
	アルキル水銀化合物	0.0005	検出されないこと	検出されず	検出されず	検出されず	検出されず	検出されず	検出されず	検出されず	検出されず	検出されず	検出されず
	セレン及びその化合物	0.002	0.01 以下	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満
	鉛及びその化合物	0.005	0.01 以下	0.017	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.006
	砒素及びその化合物	0.005	0.01 以下	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満
	ふっ素及びその化合物	0.05	0.8 以下	0.10	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.10	0.06	0.06	0.11
	ほう素及びその化合物	0.05	1 以下	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満
分析項目		定量下限値	指定基準	土壌含有量（単位：mg/kg）									
				Ra14-5									
				0～0.2m	0.2～0.8m	0.8～3.0m	3.0～4.3m	4.3～9.2m	9.2～12.1m	12.1～12.5m	12.5～13.3m	13.3～15.5m	15.5～18.0m
第二種特定有害物質	カドミウム及びその化合物	5	150 以下	5未満	5未満	5未満	5未満	5未満	5未満	5未満	5未満	5未満	5未満
	六価クロム化合物	2	250 以下	2未満	2未満	2未満	2未満	2未満	2未満	2未満	2未満	2未満	2未満
	シアン化合物(遊離シアン)	5	50 以下	5未満	5未満	5未満	5未満	5未満	5未満	5未満	5未満	5未満	5未満
	水銀及びその化合物	1	15 以下	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満
	セレン及びその化合物	2	150 以下	2未満	2未満	2未満	2未満	2未満	2未満	2未満	2未満	2未満	2未満
	鉛及びその化合物	10	150 以下	10	10未満	10未満	10	10未満	10未満	10未満	10未満	10未満	10未満
	砒素及びその化合物	1	150 以下	1	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満
	ふっ素及びその化合物	10	4000 以下	10	10	10	20	10	10	10	10未満	10	10
	ほう素及びその化合物	10	4000 以下	10未満	10未満	10未満	10未満	10未満	10未満	10未満	10未満	10未満	10未満

備考1) 「検出されず」とは、定量下限値を下回ったことを表す

備考2) 表中のハッチング項目は指定基準超過項目を表す。

表 3

分析項目		定量下限値	指定基準	土壌溶出量（単位：mg/L）													
				P30-5								Ra7-6					
				0～1. 0m	1. 0～6. 0m	6. 0～6. 7m	6. 7～7. 4m	7. 4～12. 3m	12. 3～15. 7m	15. 7～18. 6m	18. 6～20. 0m	0～1. 0m	1. 0～4. 0m	4. 0～5. 0m	5. 0～5. 4m	5. 4～10. 5m	10. 5～15. 0m
第二種特定有害物質	カドミウム及びその化合物	0. 001	0. 01 以下	0. 001未満	0. 001未満	0. 001未満	0. 001未満	0. 001未満	0. 001未満	0. 001未満	0. 001未満	0. 001未満	0. 001未満	0. 001未満	0. 001未満	0. 001未満	0. 001未満
	六価クロム化合物	0. 01	0. 05 以下	0. 01未満	0. 01未満	0. 01未満	0. 01未満	0. 01未満	0. 01未満	0. 01未満	0. 01未満	0. 01未満	0. 01未満	0. 01未満	0. 01未満	0. 01未満	0. 01未満
	シアン化合物	0. 1	検出されないこと	検出されず	検出されず	検出されず	検出されず	検出されず	検出されず	検出されず	検出されず	検出されず	検出されず	検出されず	検出されず	検出されず	検出されず
	水銀及びその化合物	0. 0005	0. 0005 以下	0. 0005未満	0. 0005未満	0. 0005未満	0. 0005未満	0. 0005未満	0. 0005未満	0. 0005未満	0. 0005未満	0. 0005未満	0. 0005未満	0. 0005未満	0. 0005未満	0. 0005未満	0. 0005未満
	アルキル水銀化合物	0. 0005	検出されないこと	検出されず	検出されず	検出されず	検出されず	検出されず	検出されず	検出されず	検出されず	検出されず	検出されず	検出されず	検出されず	検出されず	検出されず
	セレン及びその化合物	0. 002	0. 01 以下	0. 002未満	0. 002未満	0. 002未満	0. 002未満	0. 002未満	0. 002未満	0. 002未満	0. 002未満	0. 002未満	0. 002未満	0. 002未満	0. 002未満	0. 002未満	0. 002未満
	鉛及びその化合物	0. 005	0. 01 以下	0. 086	0. 005未満	0. 005未満	0. 005未満	0. 005未満	0. 005未満	0. 005未満	0. 016	0. 005未満	0. 005未満	0. 005未満	0. 005未満	0. 005未満	0. 005未満
	砒素及びその化合物	0. 005	0. 01 以下	0. 010	0. 005未満	0. 005未満	0. 005未満	0. 005未満	0. 005未満	0. 005未満	0. 005未満	0. 005未満	0. 005未満	0. 005未満	0. 005未満	0. 005未満	0. 005未満
第二種特定有害物質	ふっ素及びその化合物	0. 05	0. 8 以下	0. 56	0. 05未満	0. 05未満	0. 05未満	0. 05未満	0. 05未満	0. 06	0. 18	0. 05未満	0. 05未満	0. 05未満	0. 05未満	0. 05未満	0. 05未満
	ほう素及びその化合物	0. 05	1 以下	0. 05	0. 05未満	0. 05未満	0. 05未満	0. 05未満	0. 05未満	0. 05未満	0. 05未満	0. 05未満	0. 05未満	0. 05未満	0. 05未満	0. 05未満	0. 05未満
分析項目		定量下限値	指定基準	土壌含有量（単位：mg/kg）													
				P30-5								Ra7-6					
				0～1. 0m	1. 0～6. 0m	6. 0～6. 7m	6. 7～7. 4m	7. 4～12. 3m	12. 3～15. 7m	15. 7～18. 6m	18. 6～20. 0m	0～1. 0m	1. 0～4. 0m	4. 0～5. 0m	5. 0～5. 4m	5. 4～10. 5m	10. 5～15. 0m
第二種特定有害物質	カドミウム及びその化合物	5	150 以下	5未満	5未満	5未満	5未満	5未満	5未満	5未満	5未満	5未満	5未満	5未満	5未満	5未満	5未満
	六価クロム化合物	2	250 以下	2未満	2未満	2未満	2未満	2未満	2未満	2未満	2未満	2未満	2未満	2未満	2未満	2未満	2未満
	シアン化合物(遊離シアン)	5	50 以下	5未満	5未満	5未満	5未満	5未満	5未満	5未満	5未満	5未満	5未満	5未満	5未満	5未満	5未満
	水銀及びその化合物	1	15 以下	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満
	セレン及びその化合物	2	150 以下	2未満	2未満	2未満	2未満	2未満	2未満	2未満	2未満	2未満	2未満	2未満	2未満	2未満	2未満
	鉛及びその化合物	10	150 以下	10	10未満	10未満	10未満	10未満	10未満	10未満	10未満	10未満	10未満	10未満	10未満	10未満	10未満
	砒素及びその化合物	1	150 以下	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満
	ふっ素及びその化合物	10	4000 以下	10	10	10未満	10未満	10未満	10未満	10未満	10	10	10	20	10	10	10未満
第二種特定有害物質	ほう素及びその化合物	10	4000 以下	10未満	10未満	10未満	10未満	10未満	10未満	10未満	10未満	10未満	10未満	10未満	10未満	10未満	10未満

備考1) 「検出されず」とは、定量下限値を下回ったことを表す

備考2) 表中のハッチング項目は指定基準超過項目を表す

表 7

[illegible]

備考1) 「検出されず」とは、定量下限値を下回ったことを表す

表 8

[illegible]

備考1) 「検出されず」とは、当該試験方法において定量下限値を下回ったことを表す

備考2) 表中のハッチング項目は指定基準超過項目を表す

表 9

[illegible]

備考1) 「検出されず」とは、当該試験方法において定量下限値を下回ったことを表す

表 10

分析項目	定義値下限	指定基準	土壌抽出濃度 (単位:mg/L)																				
			R25																				
			0~0.5mg/L	0.5~2.0mg/L	2.0~2.9mg/L	2.9~3.1mg/L	3.1~3.5mg/L	3.5~3.7mg/L	3.7~3.8mg/L	3.8~4.0mg/L	4.0~10.0mg/L	10.0~12.0mg/L	12.0~12.9mg/L	12.9~16.5mg/L	16.5~17.0mg/L	17.0~18.5mg/L	18.5~18.9mg/L	18.9~19.0mg/L	19.0~20.0mg/L	20.0~22.0mg/L	22.0~22.9mg/L	22.9~24.0mg/L	24.0~26.0mg/L
			0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
ガドウム及びその化合物	0.001	0.01	以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	
六価クロム化合物	0.01	0.05	以下	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	
シアン化合物	0.01	検出されず	以下	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	
水素及びその化合物	0.0005	0.0005	以下	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	
アルカリ金属化合物	0.0005	検出されず	以下	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	
ゲルマニウム化合物	0.002	0.01	以下	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
銅及びその化合物	0.005	0.01	以下	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	
銩族及びその化合物	0.005	0.01	以下	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	
ルンとスズ及びその化合物	0.05	0.8	以下	0.05未満	0.05未満	0.05	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05	0.05	0.10	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05	0.05	
15元素及びその化合物	0.05	1	以下	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05	0.05	
分析項目	定義値下限	指定基準	土壌抽出濃度 (単位:mg/kg)																				
			R25																				
			0~0.5mg/L	0.5~2.0mg/L	2.0~2.9mg/L	2.9~3.1mg/L	3.1~3.5mg/L	3.5~3.7mg/L	3.7~3.8mg/L	3.8~4.0mg/L	4.0~10.0mg/L	10.0~12.0mg/L	12.0~12.9mg/L	12.9~16.5mg/L	16.5~17.0mg/L	17.0~18.5mg/L	18.5~18.9mg/L	18.9~19.0mg/L	19.0~20.0mg/L	20.0~22.0mg/L	22.0~22.9mg/L	22.9~24.0mg/L	24.0~26.0mg/L
ガドウム及びその化合物	5	150	以下	5未満	5未満	5未満	5未満	5未満	5未満	5未満	5未満	5未満	5未満	5未満	5未満	5未満	5未満	5未満	5未満	5未満	5未満	5未満	5未満
六価クロム化合物	2	250	以下	2未満	2未満	2未満	2未満	2未満	2未満	2未満	2未満	2未満	2未満	2未満	2未満	2未満	2未満	2未満	2未満	2未満	2未満	2未満	2未満
シアン化合物(遊離シアン)	5	50	以下	5未満	5未満	5未満	5未満	5未満	5未満	5未満	5未満	5未満	5未満	5未満	5未満	5未満	5未満	5未満	5未満	5未満	5未満	5未満	5未満
水素及びその化合物	1	15	以下	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満
セレン及びその化合物	2	150	以下	2未満	2未満	2未満	2未満	2未満	2未満	2未満	2未満	2未満	2未満	2未満	2未満	2未満	2未満	2未満	2未満	2未満	2未満	2未満	2未満
銅及びその化合物	10	150	以下	10未満	10未満	10未満	10未満	10未満	10未満	10未満	10未満	10未満	10未満	10未満	10未満	10未満	10未満	10未満	10未満	10未満	10	10	10
銩族及びその化合物	1	150	以下	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1	1	1	1	1	1	1	1	2
ルンとスズ及びその化合物	10	4000	以下	10未満	10未満	10未満	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	80
15元素及びその化合物	10	4000	以下	10未満	10未満	10未満	10未満	10未満	10未満	10未満	10未満	10未満	10未満	10未満	10	10	10	10	10	10	10	10	10

備考1) 「検出されず」とは、定量下限値を下回ったことを表す

表 1 1

[illegible]

備考1) 「検出されず」とは、定量下限値を下回ったことを表す

備考2) 表中のハッチング項目は指定基準超過項目を表す

表 1 2

分析項目	定数/下限量	指定基準	土壌汚染物質 (単位:mg/kg)			
			Bz2h			
			0~1.0m	1.0~1.5m	1.5~4.0m	
ガソリン及びその化合物	0.001	0.01 以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	
六価クロム化合物	0.01	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	
シアン化合物	0.1	検出されない	検出されない	検出されない	検出されない	
水銀及びその化合物	0.0005	0.0005 以下	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	
アルキル水銀化合物	0.0005	検出されない	検出されない	検出されない	検出されない	
セレン及びその化合物	0.002	0.01 以下	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
鉛及びその化合物	0.005	0.01 以下	0.005未満	0.005未満	0.005未満	
銅及びその化合物	0.005	0.01 以下	0.005未満	0.005未満	0.005未満	
亜鉛及びその化合物	0.005	0.01 以下	0.005未満	0.005未満	0.005未満	
ヒ素及びその化合物	0.05	0.8 以下	0.05未満	0.05未満	0.05未満	
15元素及びその化合物	0.05	1.1 以下	0.05未満	0.05未満	0.05未満	

分析項目	定数/下限量	指定基準	土壌汚染物質 (単位:mg/kg)			
			Bz2h			
			0~1.0m	1.0~1.5m	1.5~4.0m	
ガソリン及びその化合物	5	150 以下	5未満	5未満	5未満	
六価クロム化合物	2	50 以下	2未満	2未満	2未満	
シアン化合物(遊離シアン)	5	250 以下	5未満	5未満	5未満	
水銀及びその化合物	1	15 以下	1未満	1未満	1未満	
セレン及びその化合物	2	150 以下	2未満	2未満	2未満	
鉛及びその化合物	10	150 以下	10未満	10未満	10未満	
銅及びその化合物	1	150 以下	1未満	1未満	1未満	
亜鉛及びその化合物	10	6000 以下	20	20	10	
ヒ素及びその化合物	10	6000 以下	10未満	10未満	10未満	

備考1) 「検出されず」とは、定量下限値を下回ったことを表す

分析項目	定量下限値	指定基準	土壌汚染物質 (単位: mg/L)																	
			B10, B11, B12	B13, B14, B15	B16, B17, B18	B19, B20, B21	B22, B23, B24	B25, B26, B27	C11, C12, D11, D12	C14, D13, D14, B15, E14	C17, B16, D17, B18, E16	C19, C20, C21, D19, B21	C20, D19, B20, D21, E20	C22, C23, C24, D22, E22	C23, D22, D23, B24, E23	Z25, C26, C27, C28, C29, C30	F22, F24			
			0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01			
カドミウム及びその化合物	0.001	0.01 以下	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満			
六価クロム化合物	0.01	0.05 以下	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満			
シアノ化合物	0.1	抽出されないこと	検出されず	検出されず	検出されず	検出されず	検出されず	検出されず	検出されず	検出されず	検出されず	検出されず	検出されず	検出されず	検出されず	検出されず	検出されず			
水銀及びその化合物	0.0005	0.0005 以下	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満			
アルキル水銀	0.0005	抽出されないこと	検出されず	検出されず	検出されず	検出されず	検出されず	検出されず	検出されず	検出されず	検出されず	検出されず	検出されず	検出されず	検出されず	検出されず	検出されず			
セレン及びその化合物	0.002	0.01 以下	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満			
鉛及びその化合物	0.005	0.01 以下	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満			
砒素及びその化合物	0.005	0.01 以下	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満			
ふっ素及びその化合物	0.05	0.8 以下	0.11	0.06	0.20	0.38	0.05未満	0.05未満	0.24	0.43	0.30	0.23	0.23	0.24	0.24	0.05未満	0.05未満			
亜塩化及びその化合物	0.05	1 以下	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.06	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満			
シアン	0.0003	0.003以下	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満			
チオベンカルブ	0.002	0.02以下	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満			
チウラム	0.0006	0.006以下	0.0006未満	0.0006未満	0.0006未満	0.0006未満	0.0006未満	0.0006未満	0.0006未満	0.0006未満	0.0006未満	0.0006未満	0.0006未満	0.0006未満	0.0006未満	0.0006未満	0.0006未満			
ポリ塩化ビフェニル	0.0005	抽出されないこと	検出されず	検出されず	検出されず	検出されず	検出されず	検出されず	検出されず	検出されず	検出されず	検出されず	検出されず	検出されず	検出されず	検出されず	検出されず			
有機りん化合物	0.1	抽出されないこと	検出されず	検出されず	検出されず	検出されず	検出されず	検出されず	検出されず	検出されず	検出されず	検出されず	検出されず	検出されず	検出されず	検出されず	検出されず			

分析項目	定量下限値	指定基準	土壌汚染物質 (単位: mg/kg)															
			B10, B11, B12	B13, B14, B15	B16, B17, B18	B19, B20, B21	B22, B23, B24	B25, B26, B27	C11, C12, D11, D12	C14, D13, D14, B15, E14	C17, B16, D17, B18, E16	C19, C20, C21, D19, B21	C20, D19, B20, D21, E20	C22, C23, C24, D22, E22	C23, D22, D23, B24, E23	Z25, C26, C27, C28, C29		

表 1 4 (検車場 個別)

分析項目			土壌汚染量(単位: mg/L)															
			C10	D20 1.10～1.60m	D23	D24 1.25～1.75m	E19 0.50～1.00m	E20 2.00～2.50m	E21 0.40～0.90m	E23	E24	F21	F21 1.35～1.85m	F22 1.25～1.75m	F24 0.25～0.75m			
第一種特定有害物質	カドミウム及びその化合物	0.001	0.01 以下	-	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	-	0.001未満	0.001未満	0.001未満	
	六価クロム化合物	0.01	0.05 以下	-	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	-	0.01未満	0.01未満	0.01未満	
	シアン化合物	0.1	検出されたいごと	-	検出されず	検出されず	検出されず	検出されず	検出されず	検出されず	検出されず	検出されず	検出されず	-	検出されず	検出されず	検出されず	
	水銀及びその化合物	0.0005	0.0005 以下	-	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	-	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	
	アルキル水銀	0.0005	検出されたいごと	-	検出されず	検出されず	検出されず	検出されず	検出されず	検出されず	検出されず	検出されず	検出されず	-	検出されず	検出されず	検出されず	
	セレン及びその化合物	0.002	0.01 以下	-	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	-	0.002未満	0.002	0.002未満	
	鉛及びその化合物	0.005	0.01 以下	-	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.070	0.005未満	0.12	0.005未満	0.15	-	0.005未満	0.005未満	0.18	-	
	砒素及びその化合物	0.005	0.01 以下	-	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	-	0.005未満	0.005未満	0.005未満	
	ふっ素及びその化合物	0.05	0.8 以下	-	0.05未満	0.15	0.67	0.16	0.20	0.22	0.09	0.50	-	0.05未満	0.18	0.29	-	
	ほう素及びその化合物	0.05	1 以下	-	0.05	0.05未満	0.13	0.05未満	0.09	0.06	0.05未満	0.05未満	-	0.05未満	0.05未満	0.05	-	
第三種特定有害物質	シマジシ	0.0003	0.003以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.0003未満	-	-	-	-	
	チオベンカルブ	0.002	0.02以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.002未満	-	-	-	-	
	チウラム	0.0006	0.006以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.0006未満	-	-	-	-	
	ポリ塩化ビフェニル	0.0005	検出されたいごと	検出されず	-	-	-	-	-	-	-	-	検出されず	-	-	-	-	
	有機りん化合物	0.1	検出されたいごと	-	-	-	-	-	-	-	-	-	検出されず	-	-	-	-	
分析項目			土壌含有量(単位: mg/kg)															
			C10	D20 1.10～1.60m	D23	D24 1.25～1.75m	E19 0.50～1.00m	E20 2.00～2.50m	E21 0.40～0.90m	E23	E24	F21	F21 1.35～1.85m	F22 1.25～1.75m	F24 0.25～0.75m			
第一種特定有害物質	カドミウム及びその化合物	5	150 以下	-	5未満	5未満	5未満	5未満	5未満	5未満	5未満	5未満	5未満	-	5未満	5未満	5未満	
	六価クロム化合物	2	250 以下	-	2未満	2未満	2未満	2未満	2未満	2未満	2未満	2未満	2未満	-	2未満	2未満	2未満	
	シアン化合物(遊離シアン)	5	50 以下	-	5未満	5未満	5未満	5未満	5未満	5未満	5未満	5未満	5未満	-	5未満	5未満	5未満	
	水銀及びその化合物	1	15 以下	-	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	-	1未満	1未満	1未満	
	セレン及びその化合物	2	150 以下	-	2未満	2未満	2未満	2未満	2未満	2未満	2未満	2未満	2未満	-	2未満	2未満	2未満	
	鉛及びその化合物	10	150 以下	-	20	210	10	180	30	100	520	-	10	40	30	-	-	
	砒素及びその化合物	1	150 以下	-	1未満	1	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	3	-	1未満	1未満	1未満	-	
	ふっ素及びその化合物	10	4000 以下	-	10	20	20	10	10	10	10	20	-	10	10	10	-	
ほう素及びその化合物	10	4000 以下	-	10未満	10未満	10未満	10未満	10未満	10未満	10未満	10未満	-	10未満	10未満	10未満	-		

備考1) 「検出されず」とは、定量下限値を下回ったことを表す
備考2) ハッチング項目は基準値を超過したことを表す

表 1 5 (検車場 個別)

分析項目	鉛						
	土壌溶出量 (mg/L)			土壌含有量 (mg/kg)			地下水 (mg/L)
指定基準等	0.01以下			150以下			0.01以下
定量下限値	0.005			10			0.005
地点名	深度 (GL-m)			深度 (GL-m)			地下水
	表層	1.00	2.00	表層	1.00	2.00	
B10				440	10未満	10未満	
B11				340	10未満	10未満	
B12				30	-	-	
B16				20	-	-	
B17				550	10未満	10未満	
B18				50	-	-	
B19				80	-	-	
B20				260	10未満	10未満	
B21				210	10未満	10未満	
C16				70	-	-	
C17				50	-	-	
C18				50	-	-	
C25				140	-	-	
C26				310	10未満	10未満	
C27				110	-	-	
D16				120	-	-	
D17				290	10	10未満	
D18				470	10	10未満	
D23				210	80	10未満	
E16				710	10未満	10未満	
E19	0.070 ^{※1}	0.005未満	0.005未満	180 ^{※1}	10未満	10未満	0.005未満
E21	0.12 ^{※2}	0.005未満	0.005未満				0.005未満
E24	0.15	0.005未満	0.005未満	520	90	10未満	0.005未満
F24	0.18 ^{※3}	0.005未満	0.005未満				0.005未満

※1 0.50m～1.0m


※2 0.40m～0.90m

※3 0.25m～0.75m

表 1 6（線路部 個別）

分析項目	鉛					分析項目	鉛					分析項目	鉛					分析項目	鉛				
	土壌溶出量 (mg/L)				地下水 (mg/L)		土壌溶出量 (mg/L)				地下水 (mg/L)		土壌溶出量 (mg/L)				地下水 (mg/L)		土壌溶出量 (mg/L)				地下水 (mg/L)
	0.01以下				0.01以下		0.01以下				0.01以下		0.01以下				0.01以下		0.01以下				0.01以下
	0.005				0.005		0.005				0.005		0.005				0.005		0.005				0.005
地点名	深度 (GL-m)				地下水	地点名	深度 (GL-m)				地下水	地点名	深度 (GL-m)				地下水	地点名	深度 (GL-m)				地下水
	表層	1.00	2.00	3.00			表層	1.00	2.00	3.00			表層	1.00	2.00	3.00			表層	1.00	2.00	3.00	
Z1						A1	0.005未満	-	-	-	-	B1						C69	0.005未満	-	-	-	-
Z2						A2	0.005未満	-	-	-	-	B2						C70	0.005未満	-	-	-	-
Z3						A3	0.005未満	-	-	-	-	B3						C71	0.005未満	-	-	-	-
Z4						A4	0.005未満	-	-	-	-	B4						D2	0.005未満	-	-	-	-
Z5						A5	0.005未満	-	-	-	-	B5						D73	0.15	0.005未満	0.005未満	-	0.005未満
Z6						A6	0.005未満	-	-	-	-	B6						F74	0.21	-	-	-	-
Z7						A7	0.005未満	-	-	-	-	B7						F75	0.11	0.005未満	0.005未満	-	0.005未満
Z8						A8	0.025	-	-	-	-	B8						F76	0.005未満	-	-	-	-
Z9						A9	0.015	-	-	-	-	B9						F77	0.007	-	-	-	-
Z10						A10	0.055	0.005未満	0.005未満	-	0.005未満	B10						G78	0.005未満	-	-	-	-
Z11						A11	0.011	0.005未満	0.005未満	-	0.005未満	B11						G79	0.010	-	-	-	-
Z12						A12	0.013	0.005未満	0.005未満	-	0.005未満	B12	0.005未満	-	-	-	-						
Z13						A13	0.005未満	-	-	-	-	B13	0.005未満	-	-	-	-						
Z14	0.005未満	-	-	-	-	A14	0.015	0.005未満	0.005未満	-	0.005未満	B14	0.005未満	-	-	-	-						
Z15	0.005未満	-	-	-	-	A15	0.005未満	-	-	-	-	B15	0.005未満	-	-	-	-						
Z16	0.010	-	-	-	-	A16	0.005未満	-	-	-	-	B16	0.005未満	-	-	-	-						
Z17						A17						B17											
Z18						A18						B18											
Z19	0.005未満	-	-	-	-	A19	0.005未満	-	-	-	-	B19	0.005未満	-	-	-	-						
Z20	0.035	0.005未満	0.005未満	-	0.005未満	A20	0.005未満	-	-	-	-	B20	0.005未満	-	-	-	-						
Z21	0.006	-	-	-	-	A21	0.005未満	-	-	-	-	B21	0.10	0.005未満	0.005未満	-	0.005未満						
Z22	0.020	0.005未満	0.005未満	-	0.005未満	A22	0.005未満	-	-	-	-	B22	0.005未満	-	-	-	-						
Z23	0.005未満	-	-	-	-	A23	0.005未満	-	-	-	-	B23	0.033	0.005未満	0.005未満	-	0.005未満						
Z24	0.005未満	-	-	-	-	A24	0.005未満	-	-	-	-	B24	0.005未満	-	-	-	-						
Z25	0.005未満	-	-	-	-	A25	0.005未満	-	-	-	-	B25	0.005未満	-	-	-	-						
Z26	0.005未満	-	-	-	-	A26	0.005未満	-	-	-	-	B26	0.005未満	-	-	-	-						
Z27	0.005未満	-	-	-	-	A27	0.005未満	-	-	-	-	B27	0.005未満	-	-	-	-						
Z28	0.005未満	-	-	-	-	A28	0.005未満	-	-	-	-	B28	0.005未満	-	-	-	-						
Z29	0.005未満	-	-	-	-	A29	0.005未満	-	-	-	-	B29	0.005未満	-	-	-	-						
Z30	0.005未満	-	-	-	-	A30	0.005未満	-	-	-	-	B30	0.005未満	-	-	-	-						
Z31	0.005未満	-	-	-	-	A31	0.005未満	-	-	-	-	B31	0.005未満	-	-	-	-						
Z32	0.005未満	-	-	-	-	A32	0.005未満	-	-	-	-	B32	0.009	-	-	-	-						
Z33	0.005未満	-	-	-	-	A33	0.005未満	-	-	-	-	B33	0.005未満	-	-	-	-						
Z34						A34	0.005未満	-	-	-	-	B34	0.043	0.027	0.005未満	0.005未満	0.005未満						
Z35						A35	0.005未満	-	-	-	-	B35	0.026	0.005未満	0.005未満	-	0.005未満						
Z36						A36	0.005未満	-	-	-	-	B36	0.023	-	-	-	-						
Z37						A37	0.005未満	-	-	-	-	B37	0.005未満	-	-	-	-						
Z38						A38	0.005未満	-	-	-	-	B38	0.005未満	-	-	-	-						
Z39						A39	0.016	0.005未満	0.005未満	-	0.005未満	B39	0.005未満	-	-	-	-						
Z40						A40	0.005未満	-	-	-	-	B40	0.005未満	-	-	-	-						
Z41						A41	0.005未満	-	-	-	-	B41	0.005未満	-	-	-	-						
Z42						A42	0.005未満	-	-	-	-	B42	0.005未満	-	-	-	-						
Z43						A43	0.005未満	-	-	-	-	B43	0.030	0.005未満	0.005未満	-	0.005未満						
Z44						A44	0.005未満	-	-	-	-	B44	0.005未満	-	-	-	-						
Z45						A45	0.005未満	-	-	-	-	B45	0.005未満	-	-	-	-						
Z46						A46	0.005未満	-	-	-	-	B46	0.005未満	-	-	-	-						
Z47						A47	0.014	0.005未満	0.005未満	-	0.005未満	B47	0.005未満	-	-	-	-						
Z48						A48	0.005未満	-	-	-	-	B48	0.017	0.005未満	0.005未満	-	0.005未満						
Z49						A49	0.005未満	-	-	-	-	B49	0.030	0.005未満	0.005未満	-	0.005未満						
Z50						A50	0.012	0.005未満	0.005未満	-	0.005未満	B50	0.044	0.005未満	0.005未満	-	0.005未満						
Z51						A51	0.005未満	-	-	-	-	B51	0.005未満	-	-	-	-						
Z52						A52	0.008	-	-	-	-	B52											
Z53						A53	0.005未満	-	-	-	-	B53											
Z54						A54	0.005未満	-	-	-	-	B54											
Z55						A55	0.005未満	-	-	-	-	B55											
Z56						A56	0.005未満	-	-	-	-	B56											
Z57						A57	0.005未満	-	-	-	-	B57											
Z58						A58	0.005未満	-	-	-	-	B58											
Z59						A59	0.005未満	-	-	-	-	B59											
Z60						A60	0.005未満	-	-	-	-	B60											
Z61						A61	0.026	0.005未満	0.005未満	-	0.005未満	B61											
Z62						A62	0.005未満	-	-	-	-	B62											
Z63						A63	0.005未満	-	-	-	-	B63											
Z64						A64	0.005未満	-	-	-	-	B64											
Z65						A65	0.005未満	-	-	-	-	B65											
Z66						A66						B66	0.005未満	-	-	-	-						
Z67						A67						B67	0.005未満	-	-	-	-						
Z68						A68						B68	0.005未満	-	-	-	-						


当初指定時 1

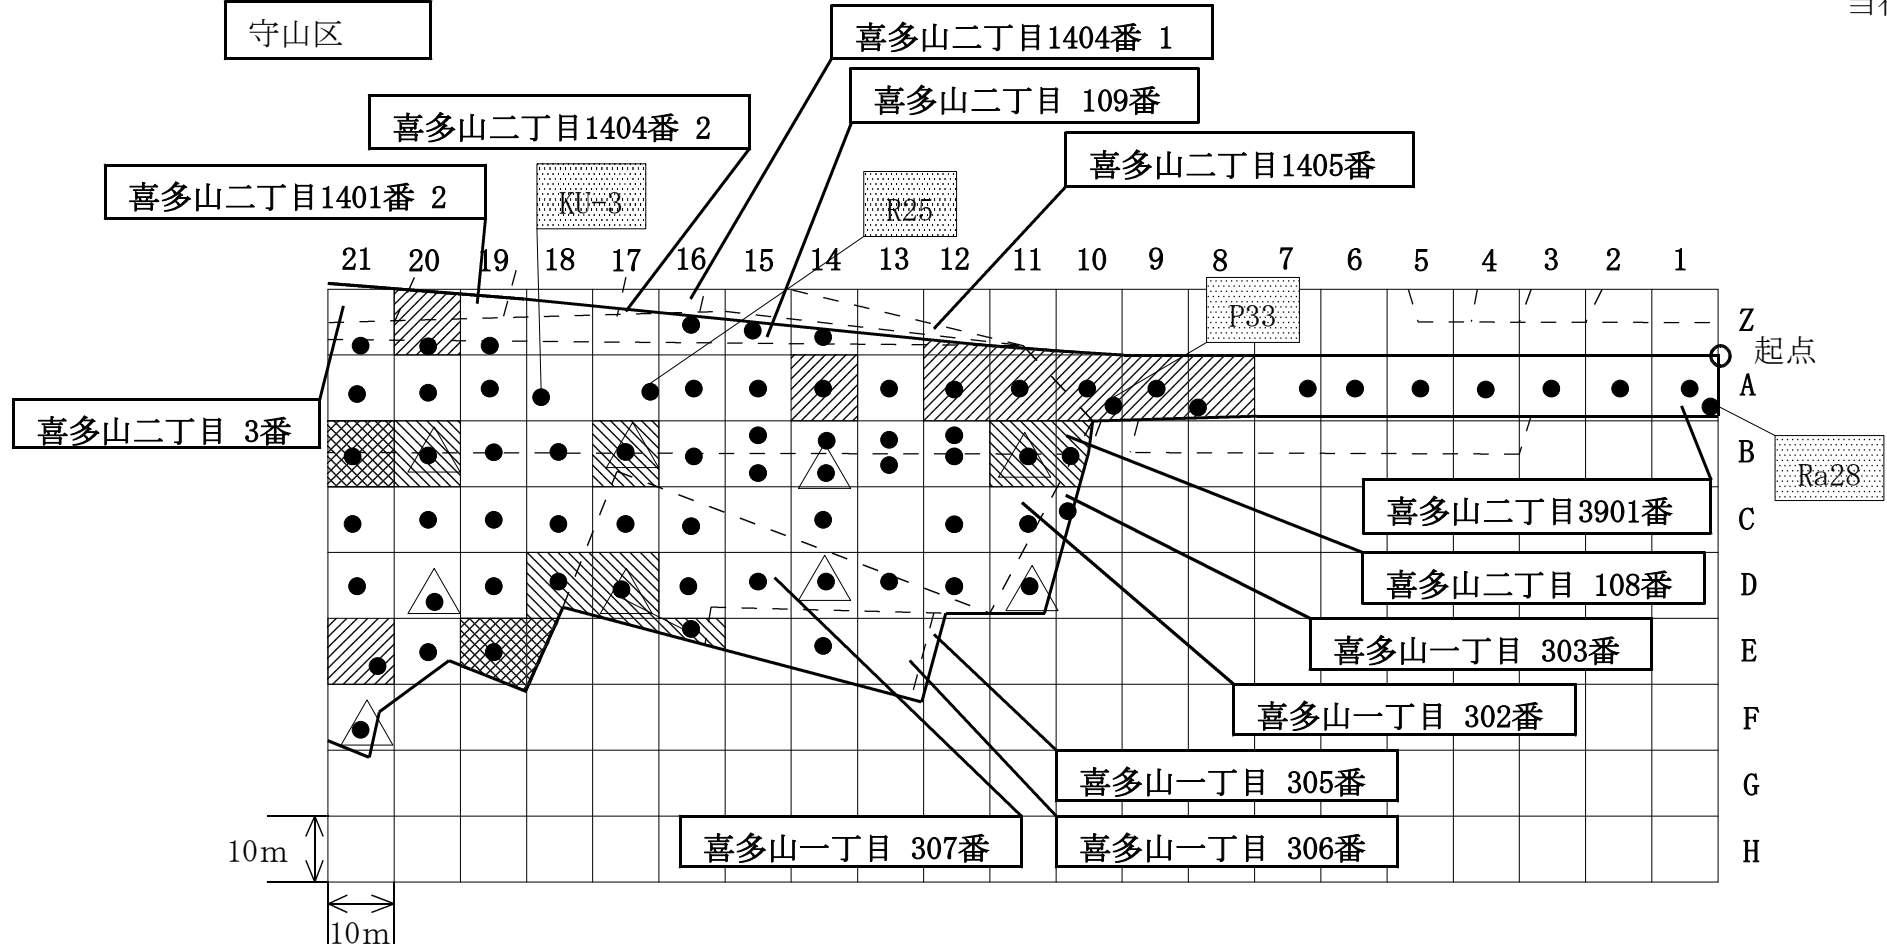

凡例

- 調査対象地 --- 筆の境界 ● : 土壌試料採取地点 △ : 土壌ガス試料採取地点
- 形質変更時要届出区域 (鉛及びその化合物 (土壌含有量基準不適合及び土壌溶出量基準不適合))
- 形質変更時要届出区域 (鉛及びその化合物 (土壌含有量基準不適合))
- 形質変更時要届出区域 (鉛及びその化合物 (土壌溶出量基準不適合))
- 試掘時の土壌調査地点

当初指定時2

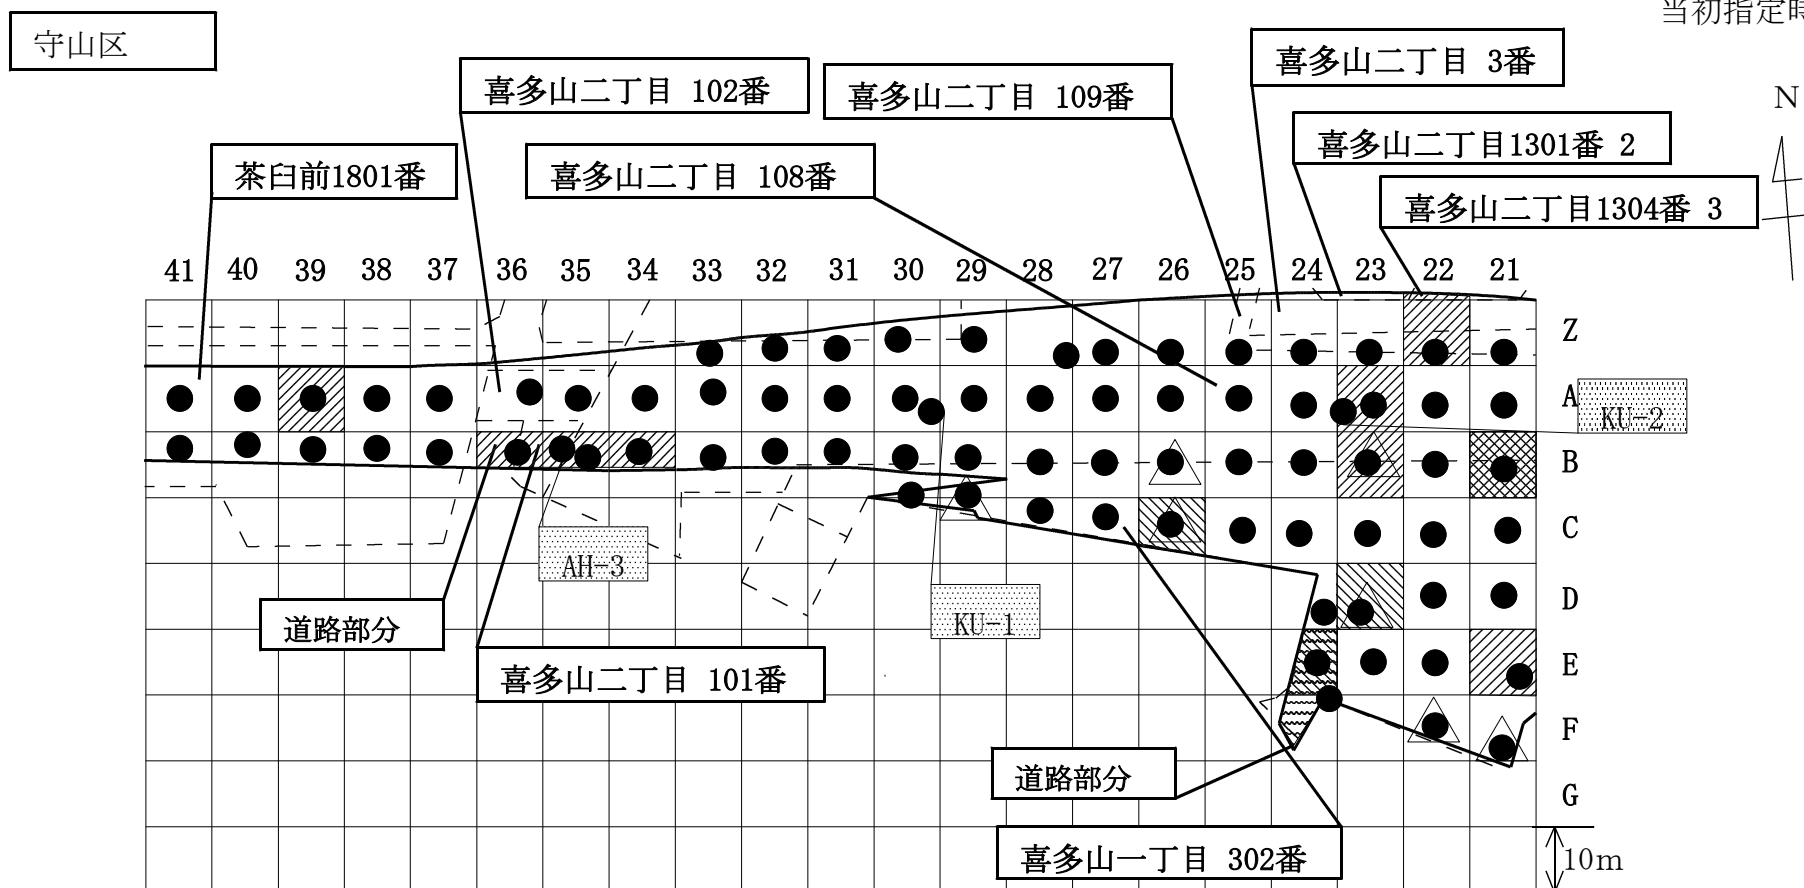

- 凡例
- : 調査対象地 --- : 筆の境界 ● : 土壌試料採取地点 △ : 土壌ガス試料採取地点
 - : 要措置区域（鉛及びその化合物（土壌溶出量基準不適合））及び形質変更時要届出区域（鉛及びその化合物（土壌含有量基準不適合））
 - : 要措置区域（鉛及びその化合物（土壌溶出量基準不適合））
 - : 形質変更時要届出区域（鉛及びその化合物（土壌含有量基準不適合及び土壌溶出量基準不適合））
 - : 形質変更時要届出区域（鉛及びその化合物（土壌含有量基準不適合））
 - : 形質変更時要届出区域（鉛及びその化合物（土壌溶出量基準不適合）） : 試掘時の土壌調査地点


N
4




 : 調査対象地  : 筆の境界  : 土壌試料採取地点
 : 形質変更時要届出区域（鉛及びその化合物（土壌溶出量基準不適合））
 : 試掘時の土壌調査地点

守山区

当初指定時4

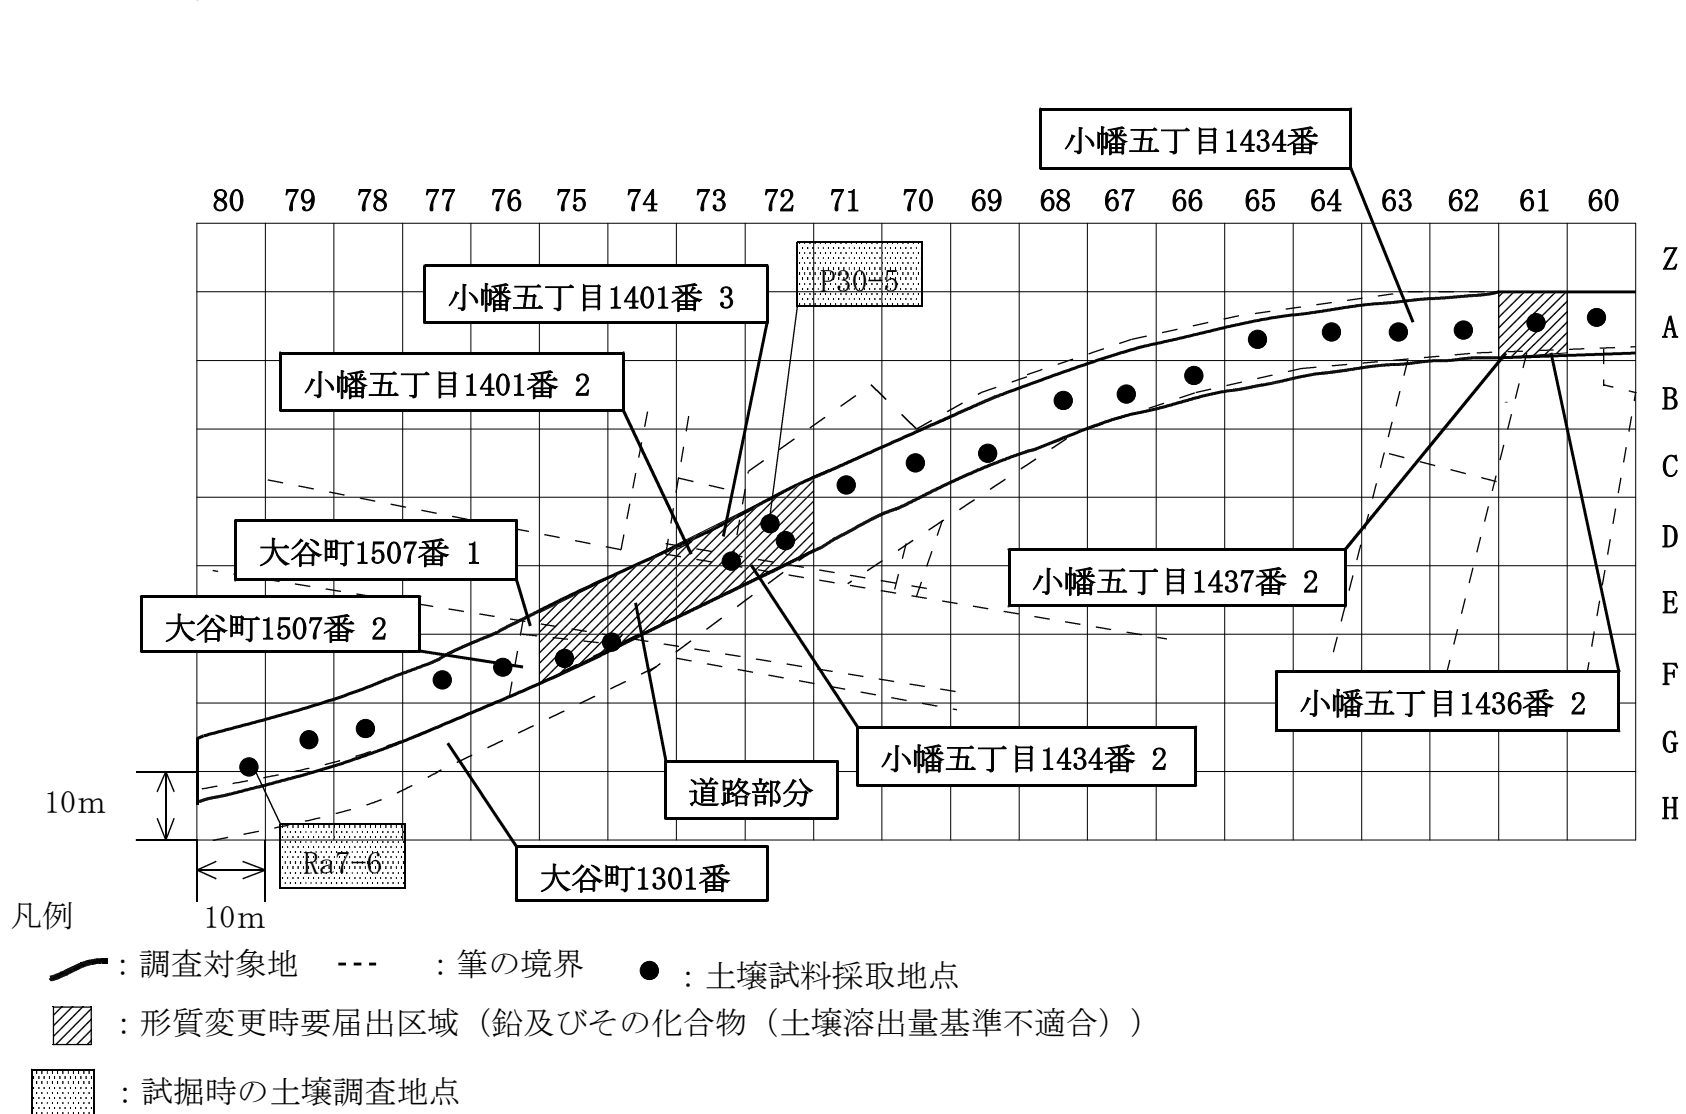

解除した区画1（令和元年）

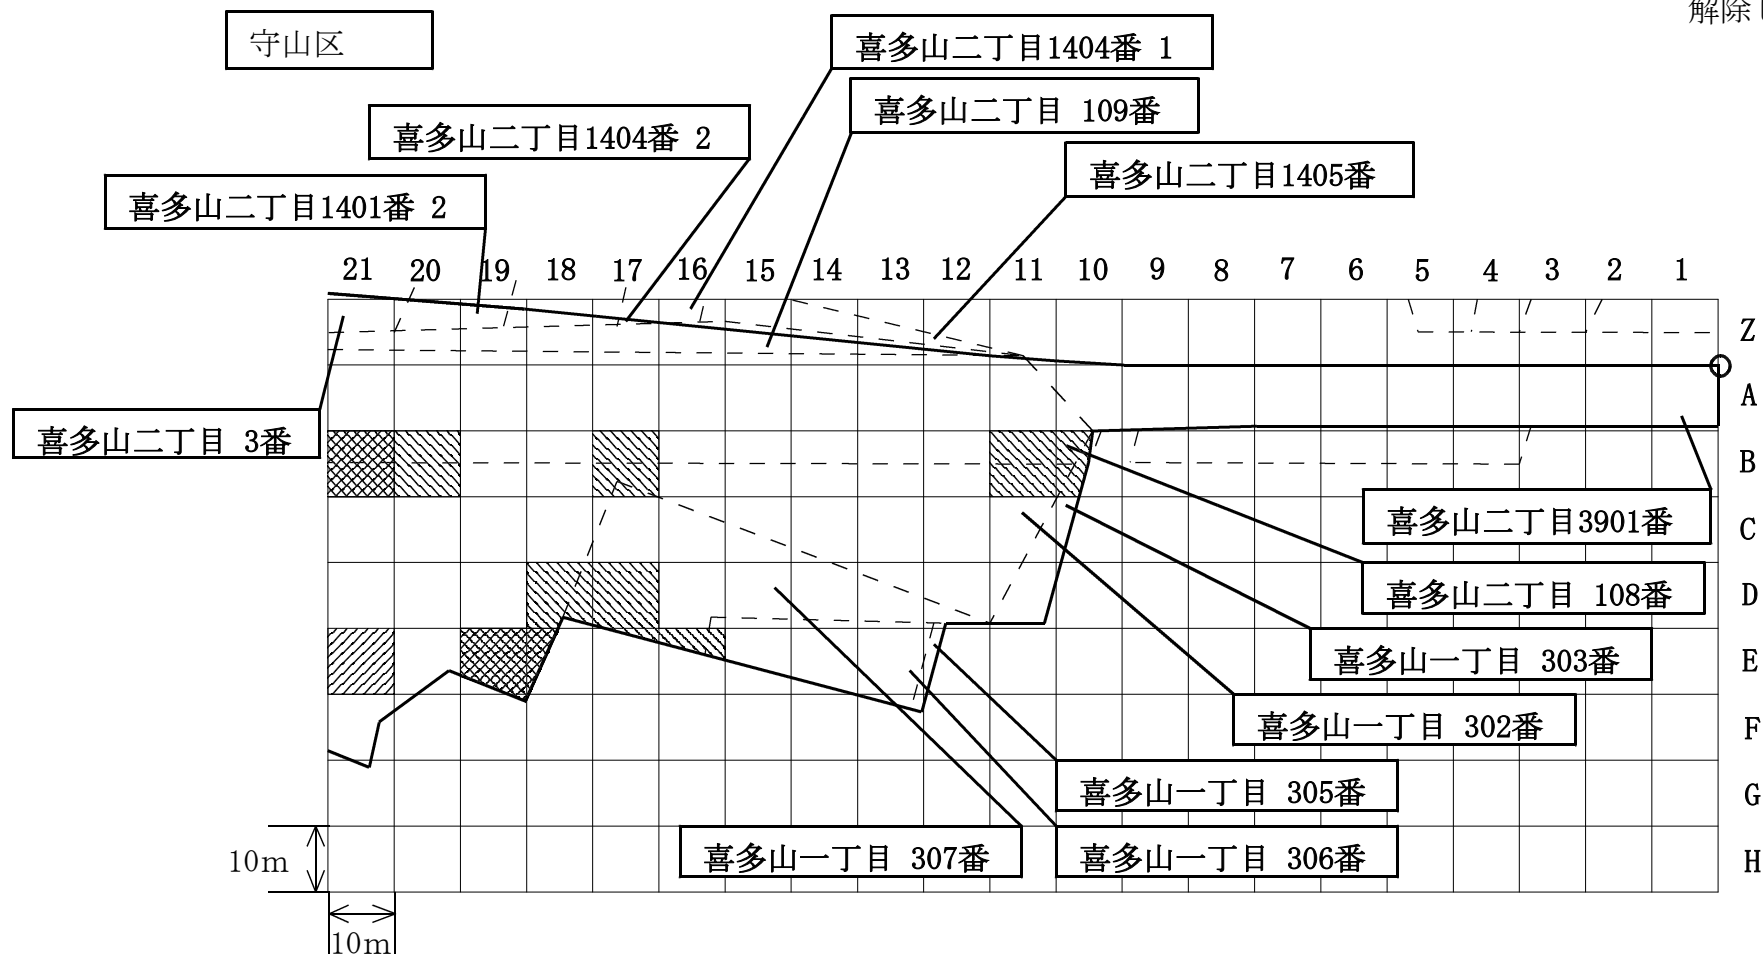


凡例

-  : 調査対象地  : 筆の境界
-  : 形質変更時要届出区域を解除する区画（鉛及びその化合物（土壤含有量基準不適合及び土壤溶出量基準不適合））
-  : 形質変更時要届出区域を解除する区画（鉛及びその化合物（土壤含有量基準不適合））
-  : 形質変更時要届出区域を解除する区画（鉛及びその化合物（土壤溶出量基準不適合））


守山区

解除した区画2（令和元年）

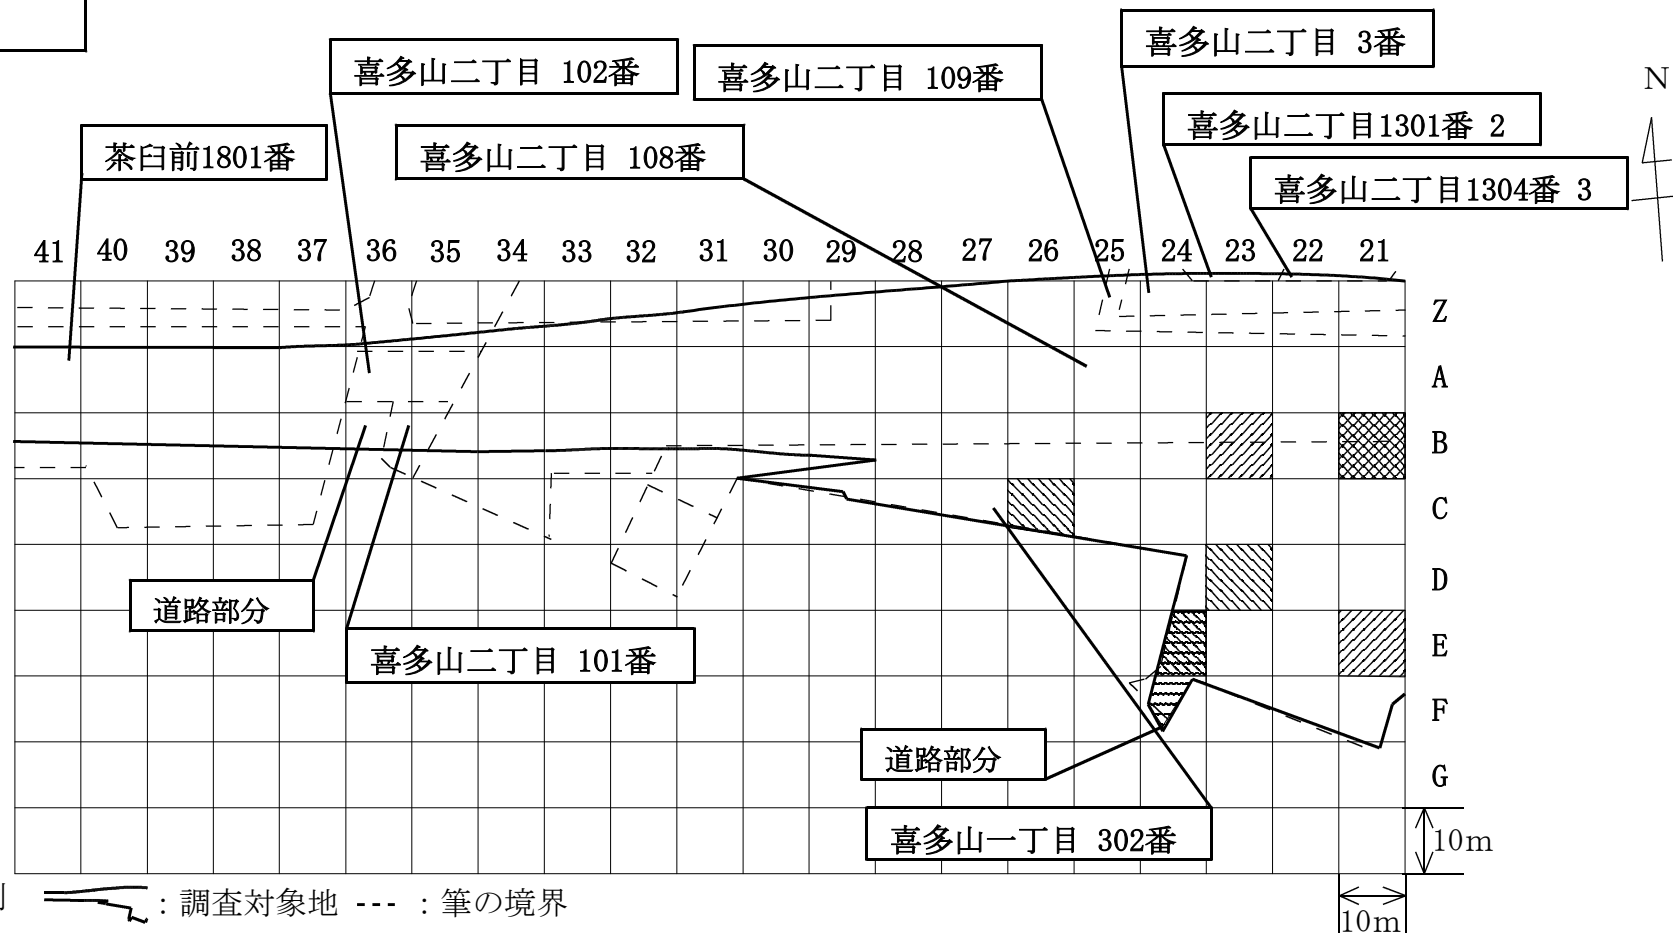

- ：形質変更時要届出区域を解除する区画（鉛及びその化合物（土壌含有量基準不適合及び土壌溶出量基準不適合））
- ：形質変更時要届出区域を解除する区画（鉛及びその化合物（土壌含有量基準不適合））
- ：形質変更時要届出区域を解除する区画（鉛及びその化合物（土壌溶出量基準不適合））
- ：要措置区域を解除する区画（鉛及びその化合物（土壌溶出量基準不適合））及び形質変更時要届出区域を解除する区画（鉛及びその化合物（土壌含有量基準不適合））
- ：要措置区域を解除する区画（鉛及びその化合物（土壌溶出量基準不適合））

解除した区画3（令和元年）

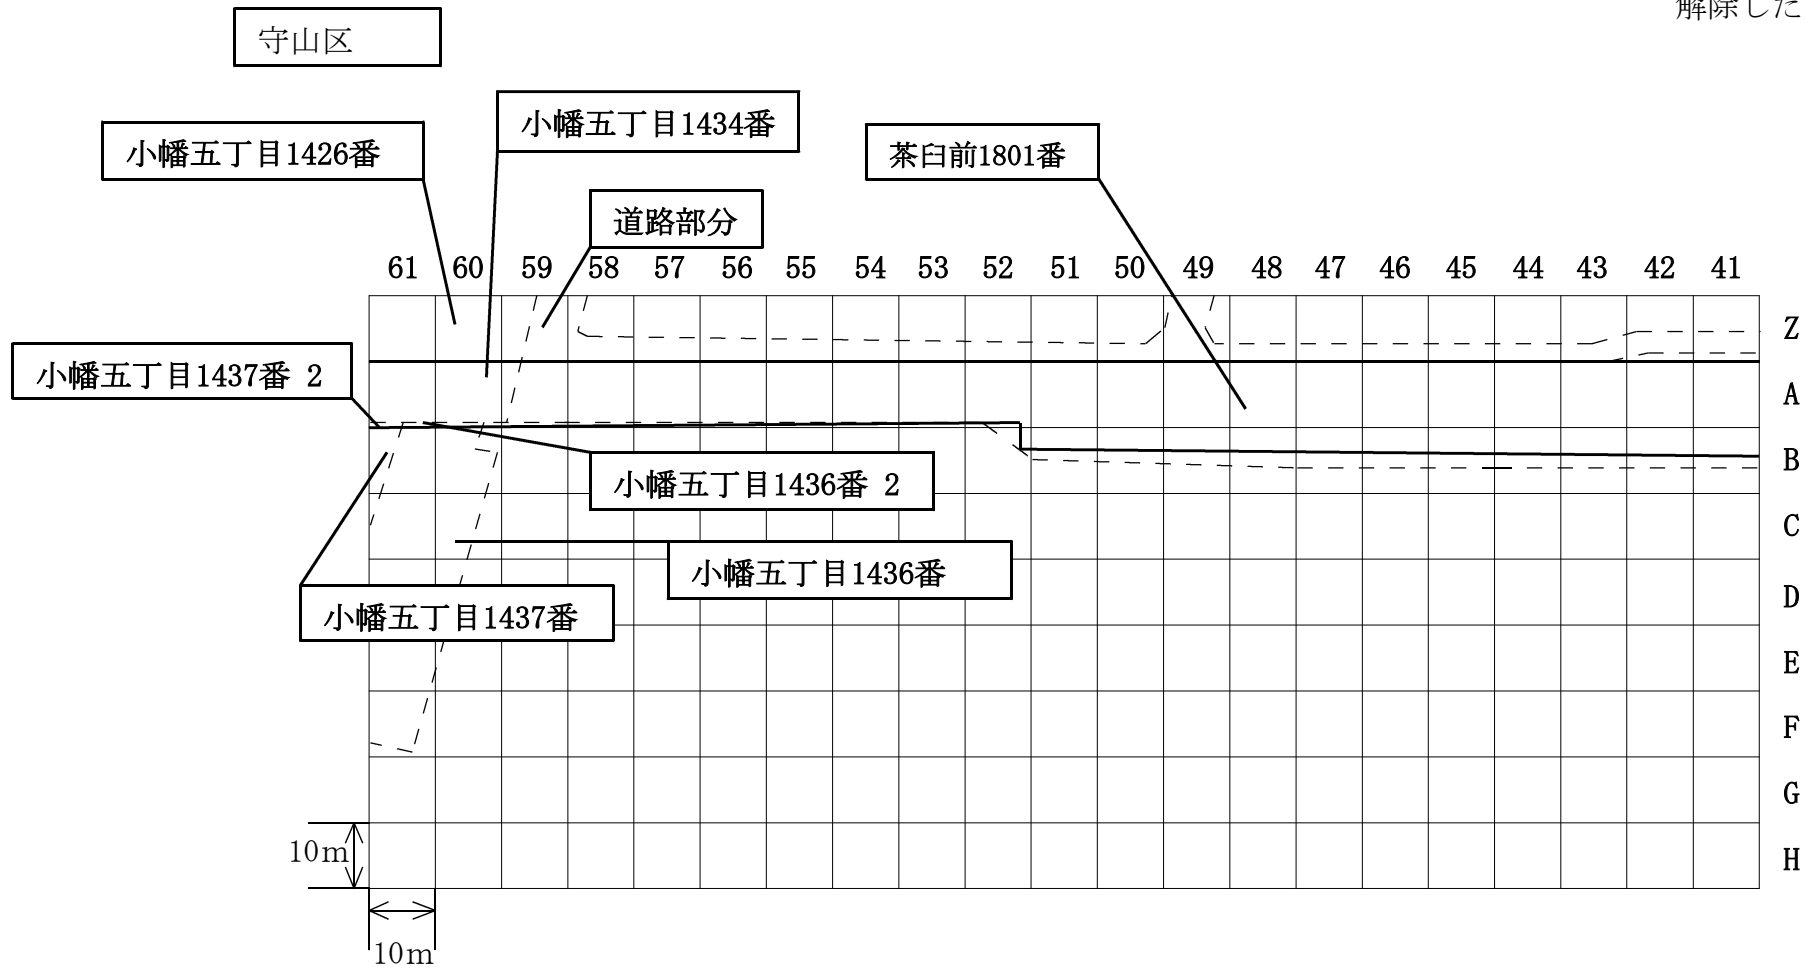


凡例


== : 調査対象地 --- : 筆の境界

守山区

解除した区画4（令和元年）

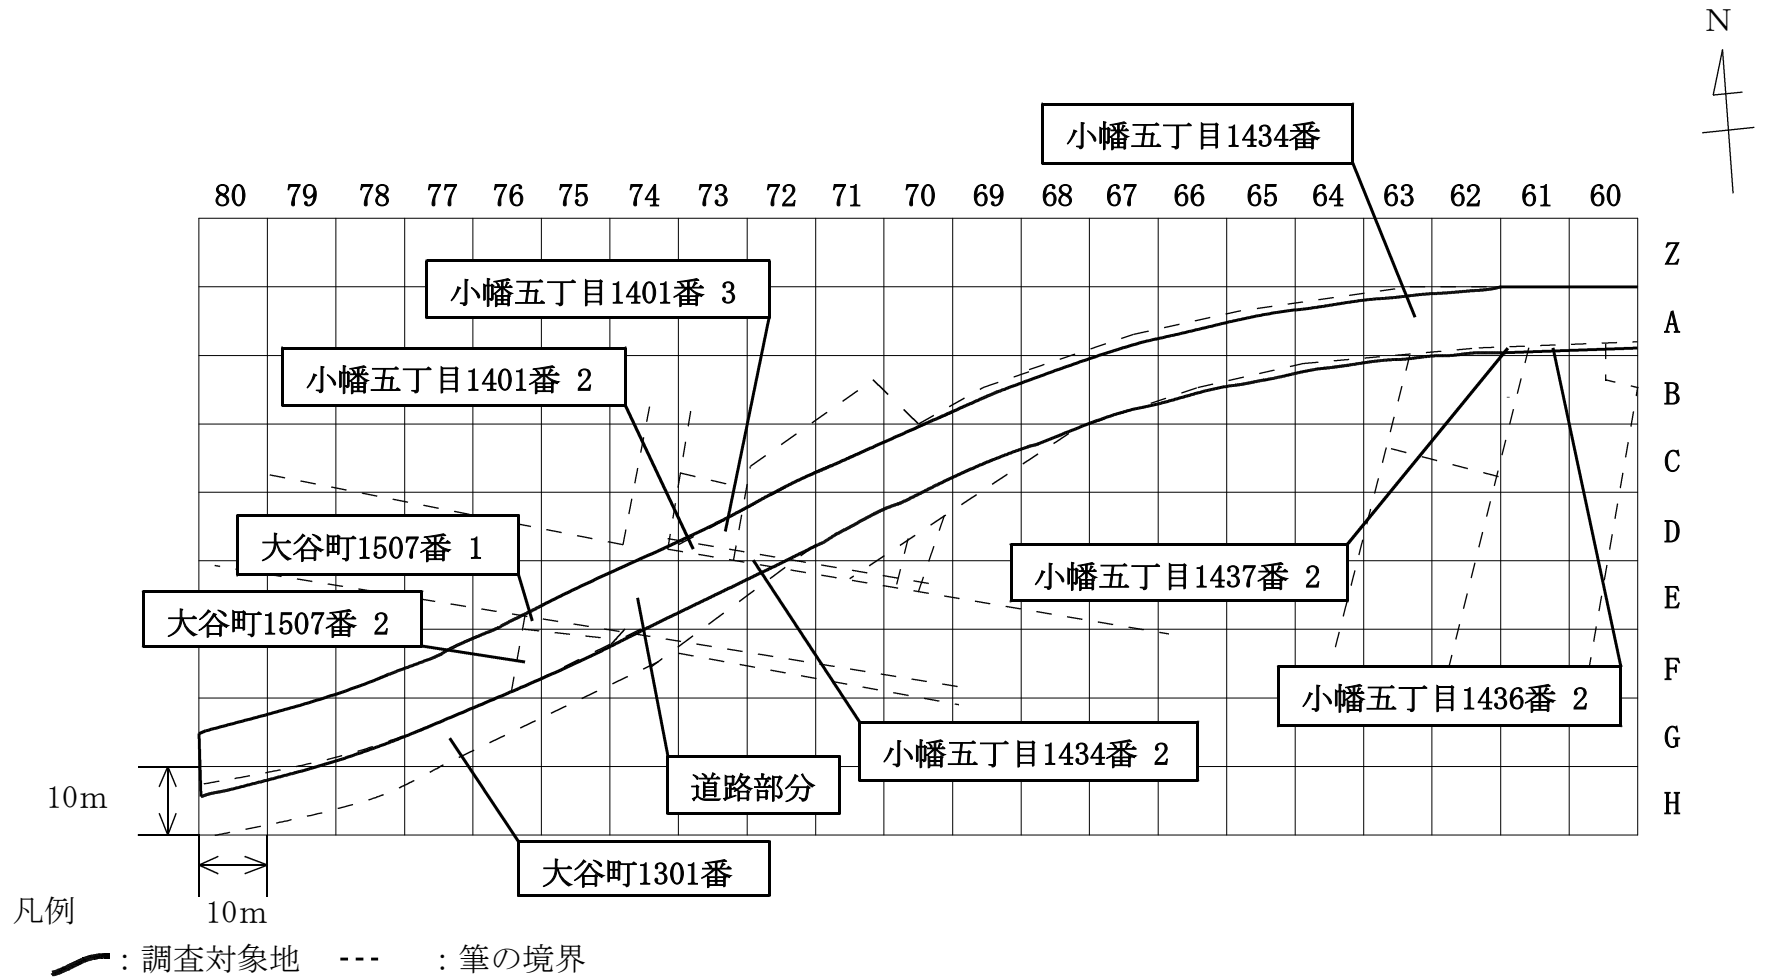


解除後の指定区域1（令和元年）

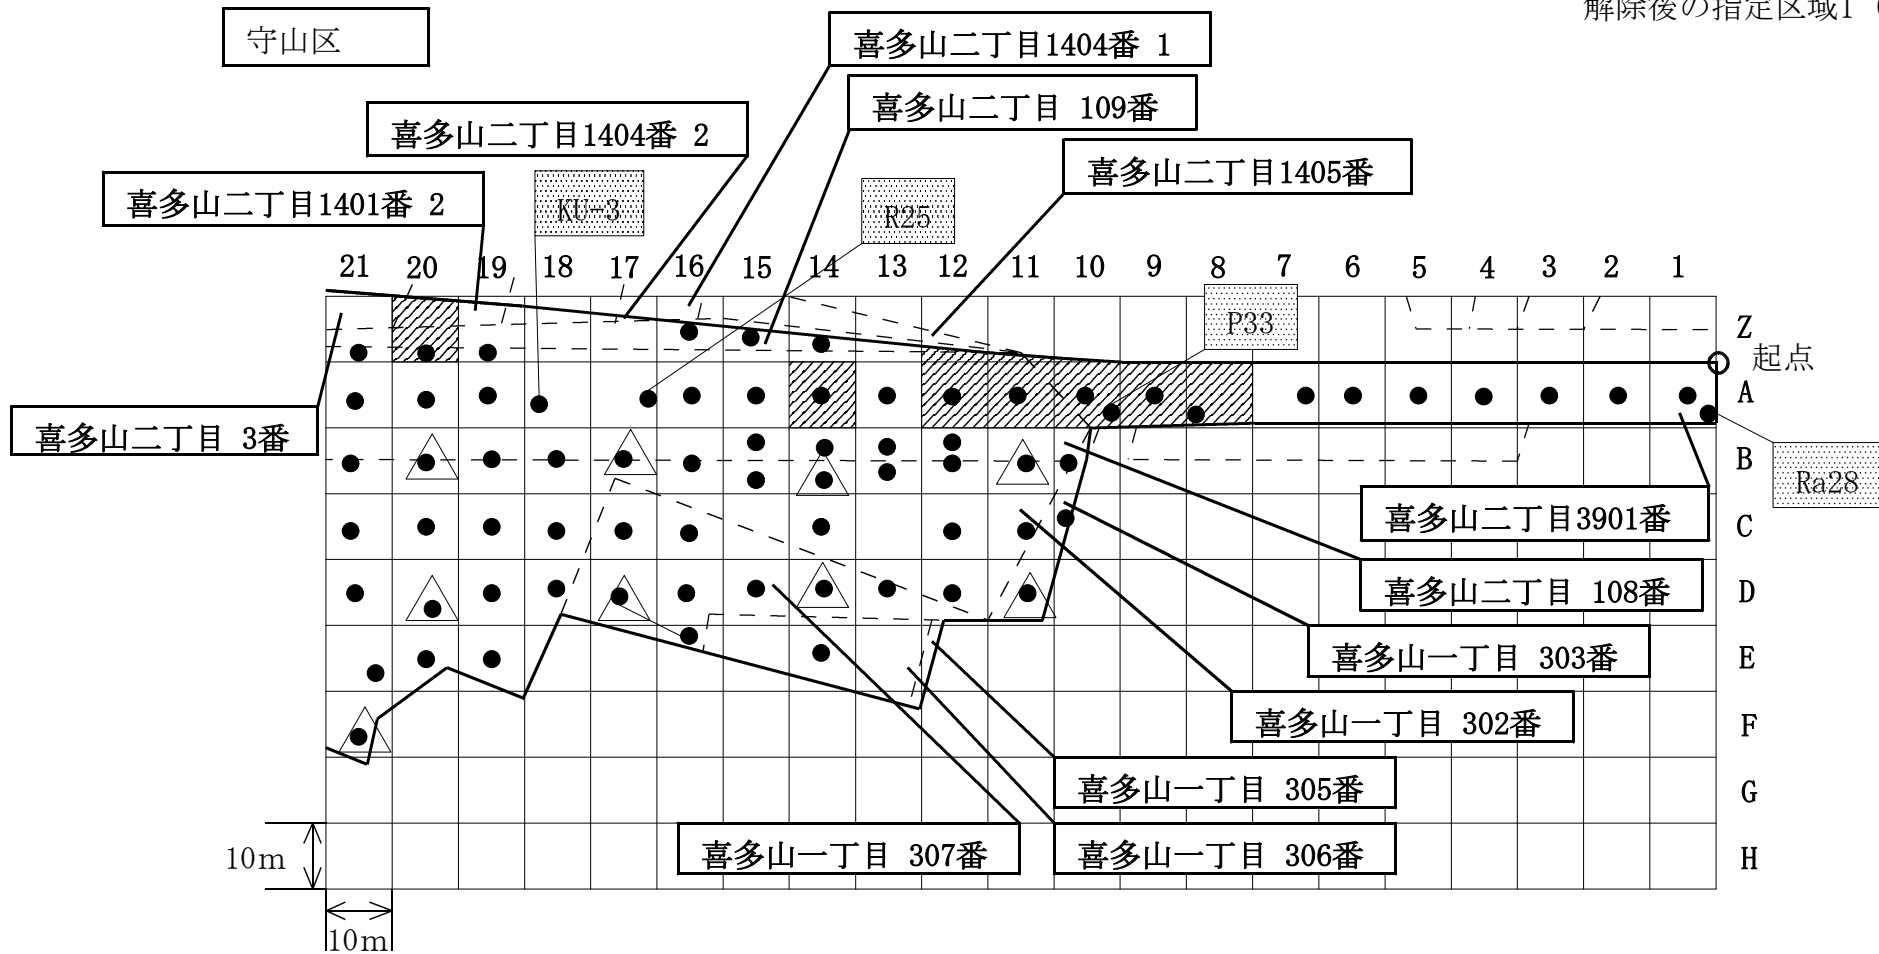


凡例

- 調査対象地 --- 筆の境界 ● 土壌試料採取地点 △ 土壌ガス試料採取地点
- 形質変更時要届出区域（鉛及びその化合物（土壌溶出量基準不適合））
- 試掘時の土壌調査地点

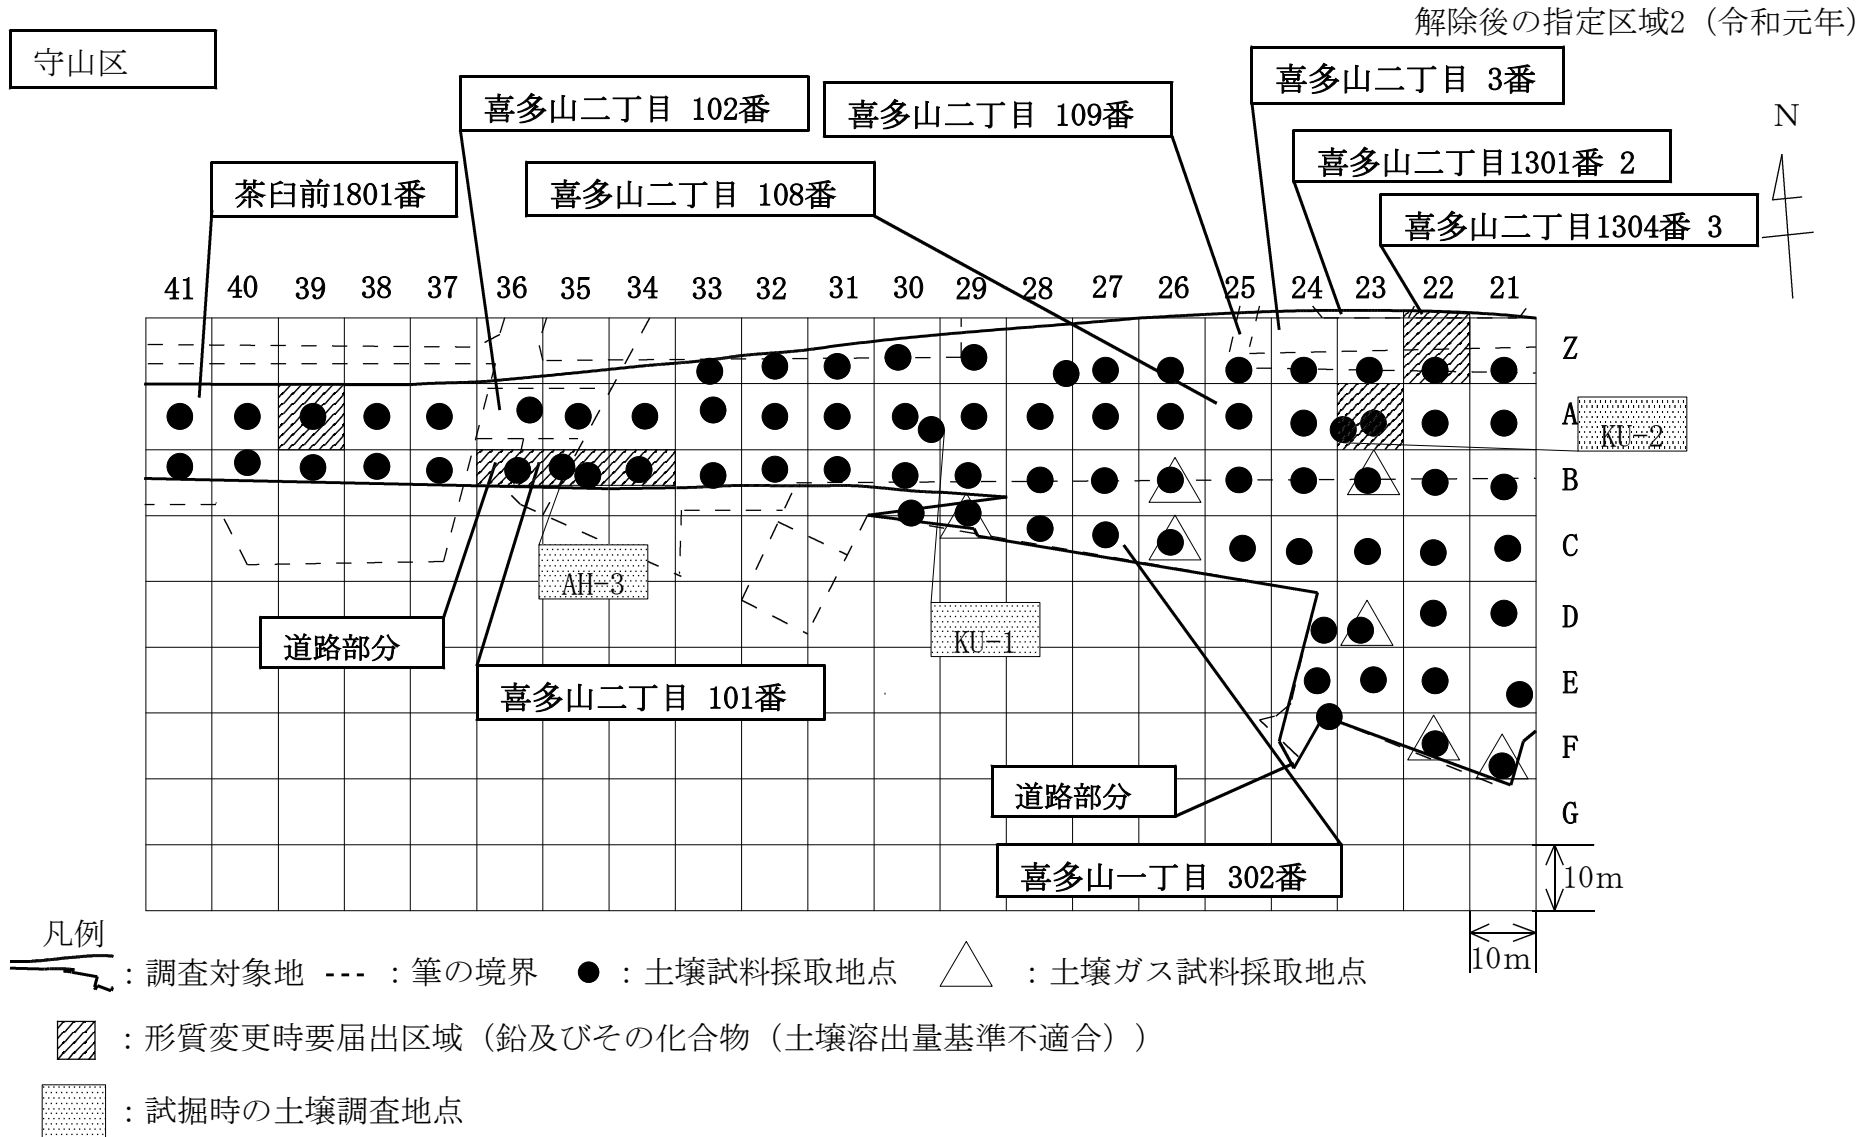

解除後の指定区域3（令和元年）

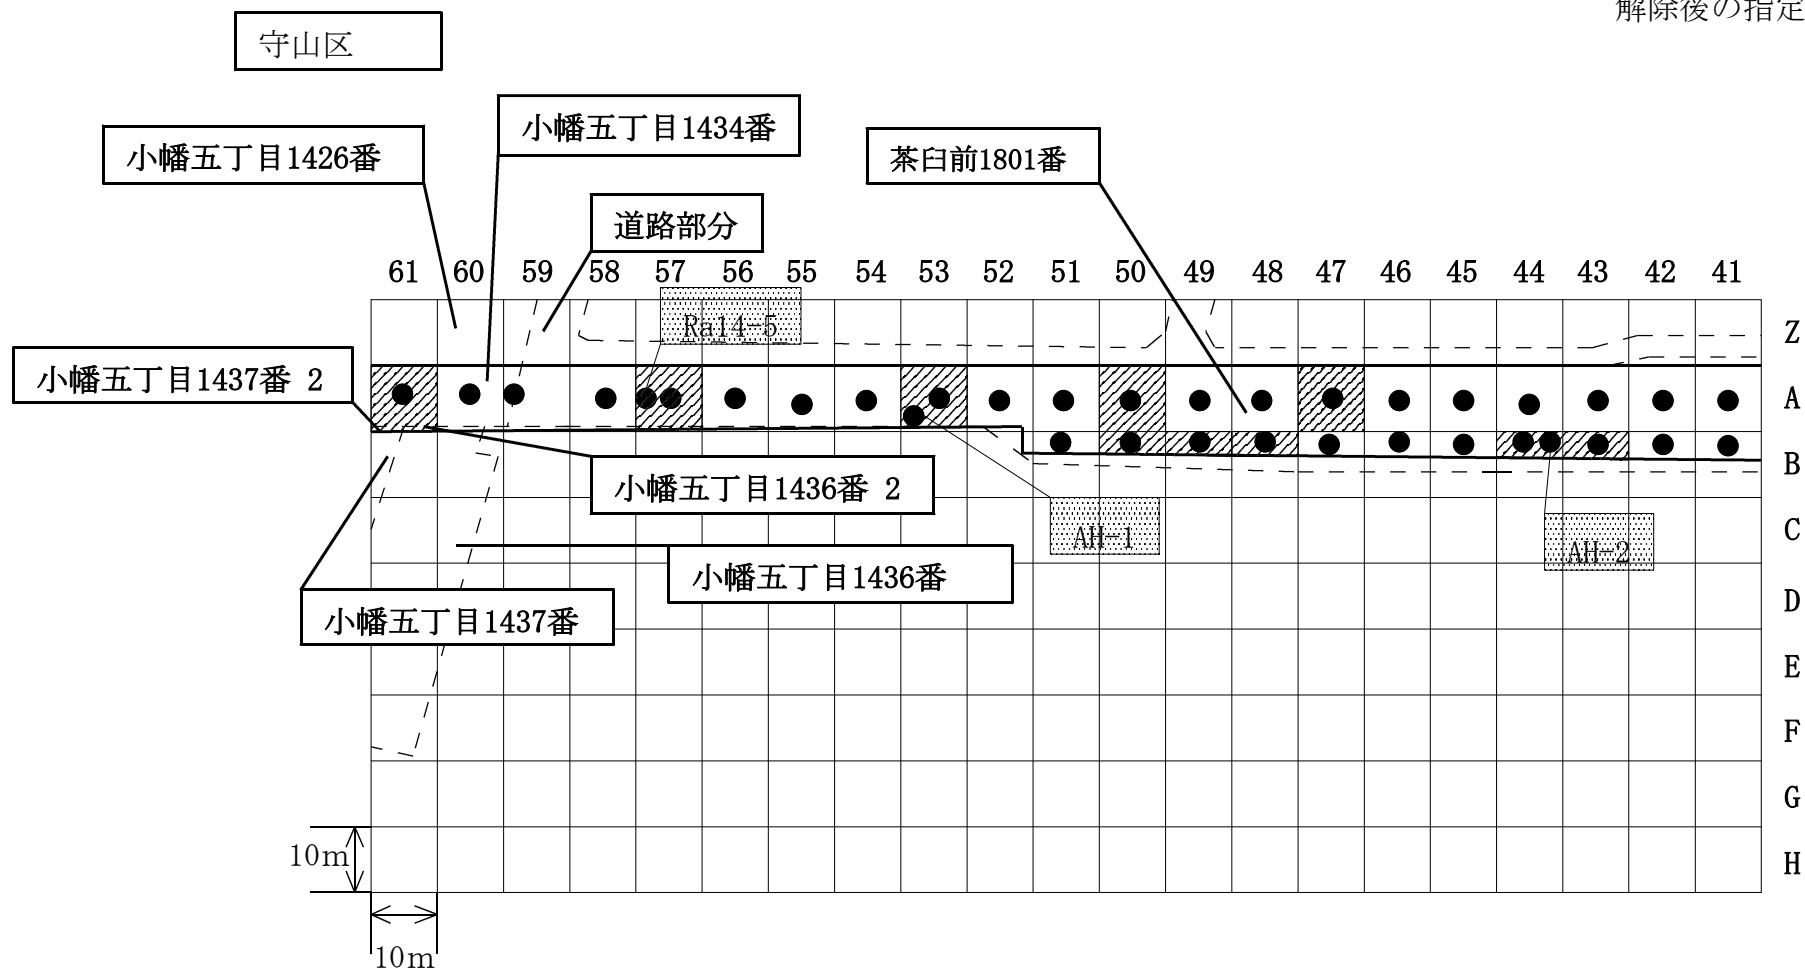


凡例


- 調査対象地 --- : 筆の境界 ● : 土壌試料採取地点
 形質変更時要届出区域（鉛及びその化合物（土壌溶出量基準不適合））
 : 試掘時の土壌調査地点

守山区

解除後の指定区域4（令和元年）

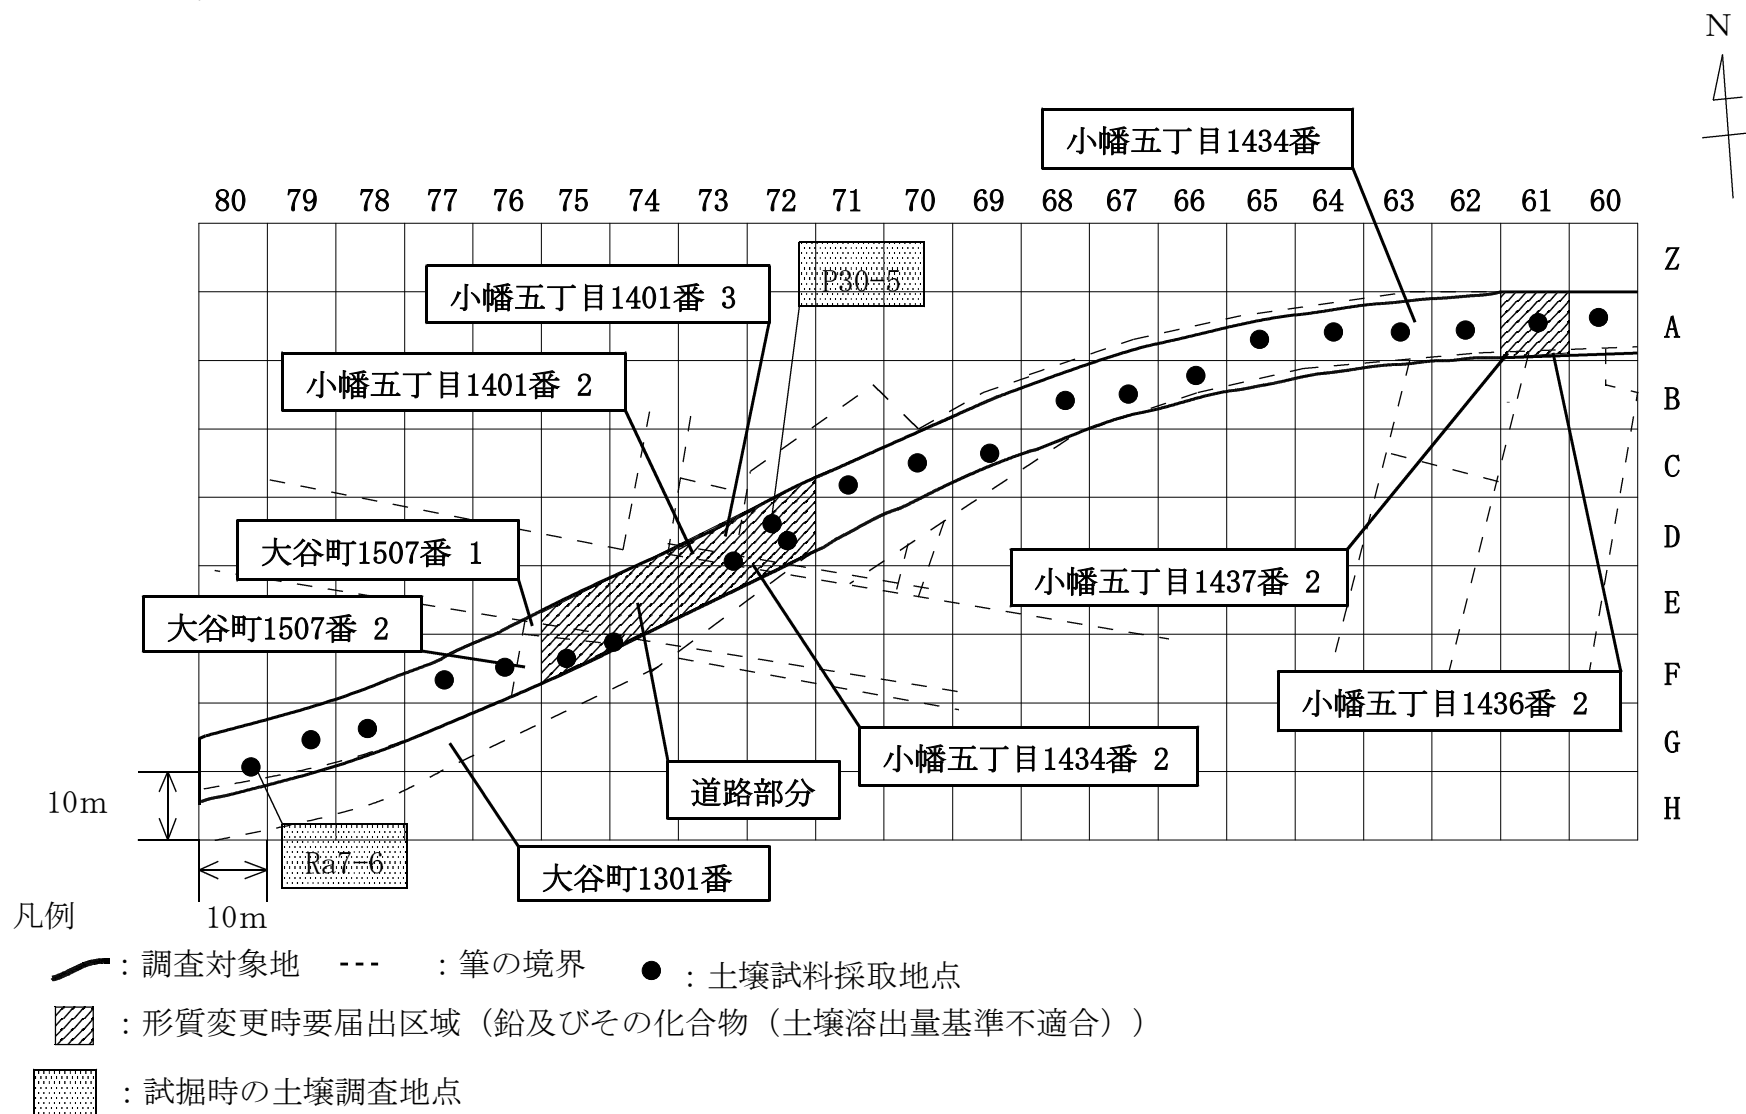

解除した区画1（令和6年）

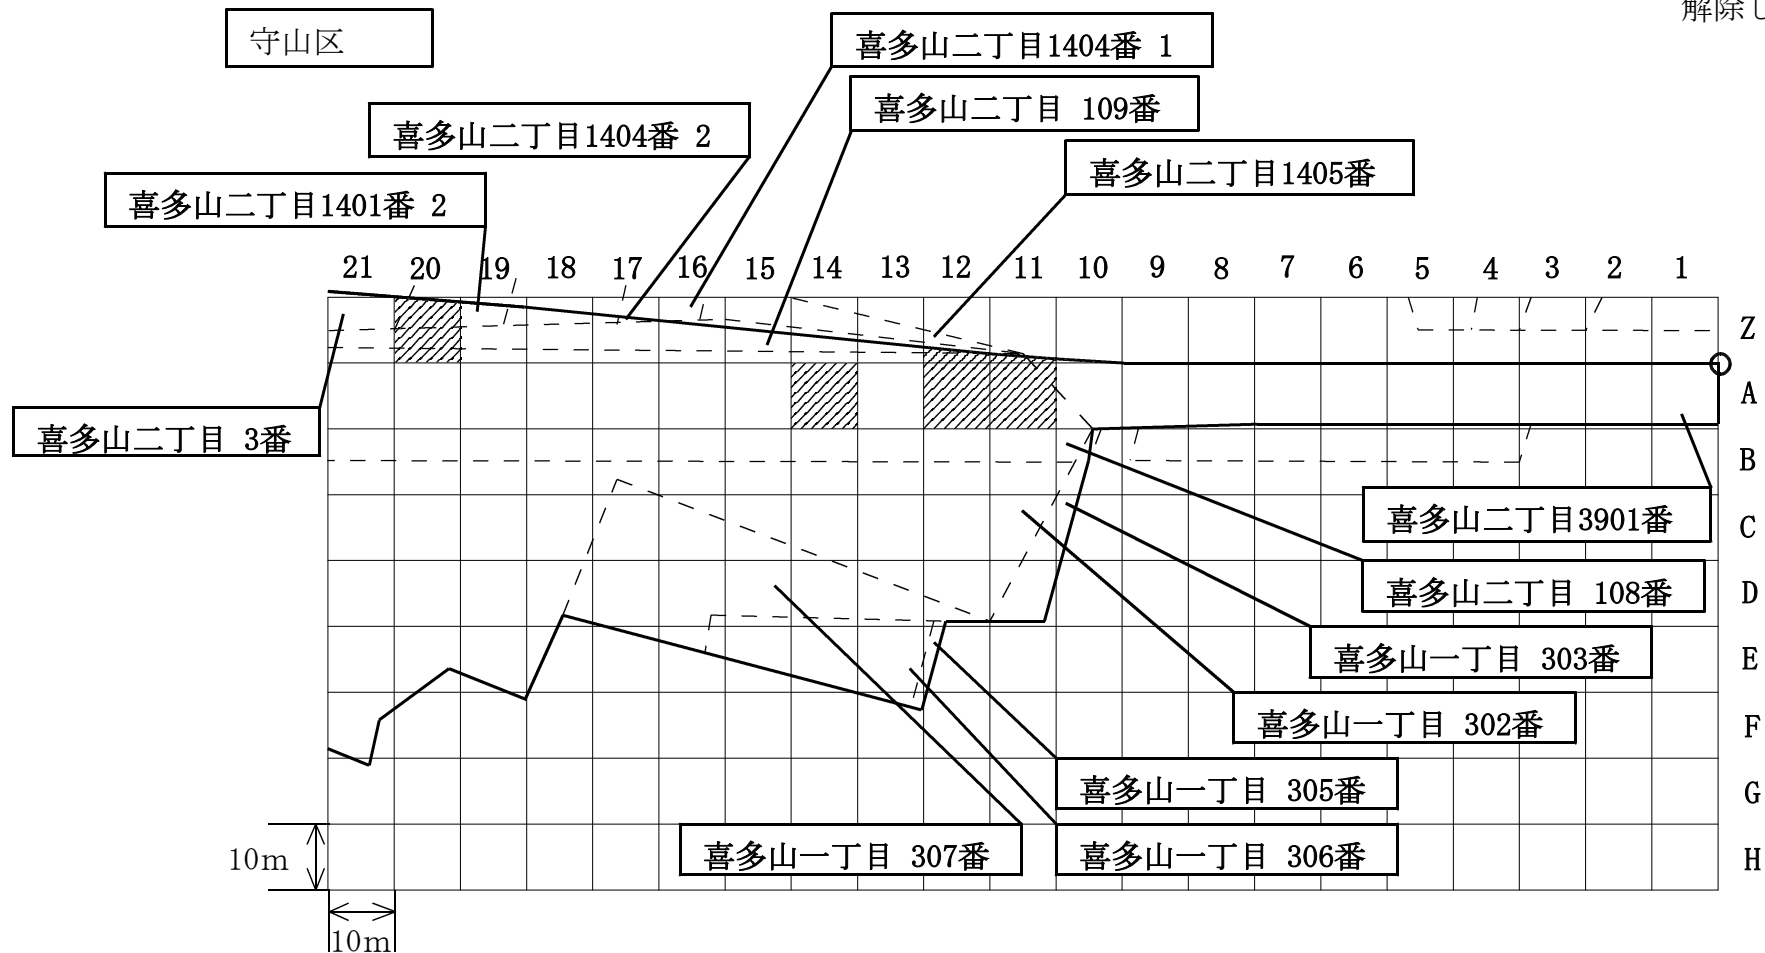


凡例

— : 調査対象地 --- : 筆の境界


▨ : 形質変更時要届出区域を解除する区画（鉛及びその化合物（土壌溶出量基準不適合））

守山区

解除した区画2（令和6年）

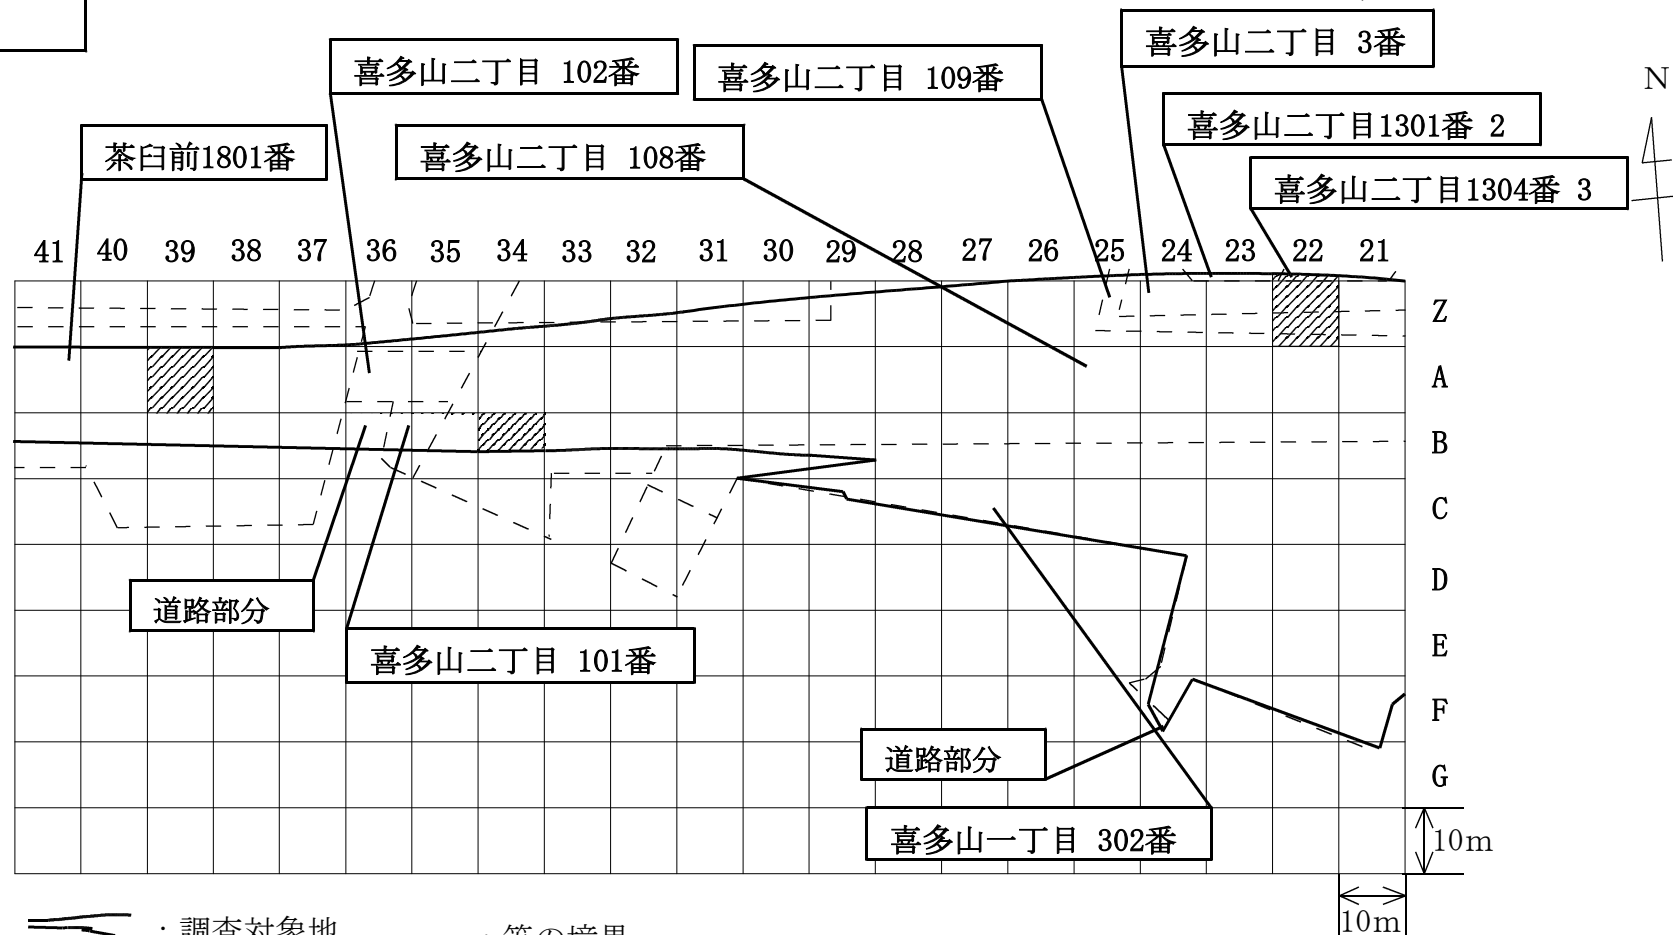

凡例




：調査対象地

--- ：筆の境界



：形質変更時要届出区域を解除する区画（鉛及びその化合物（土壌溶出量基準不適合））

解除した区画3（令和6年）

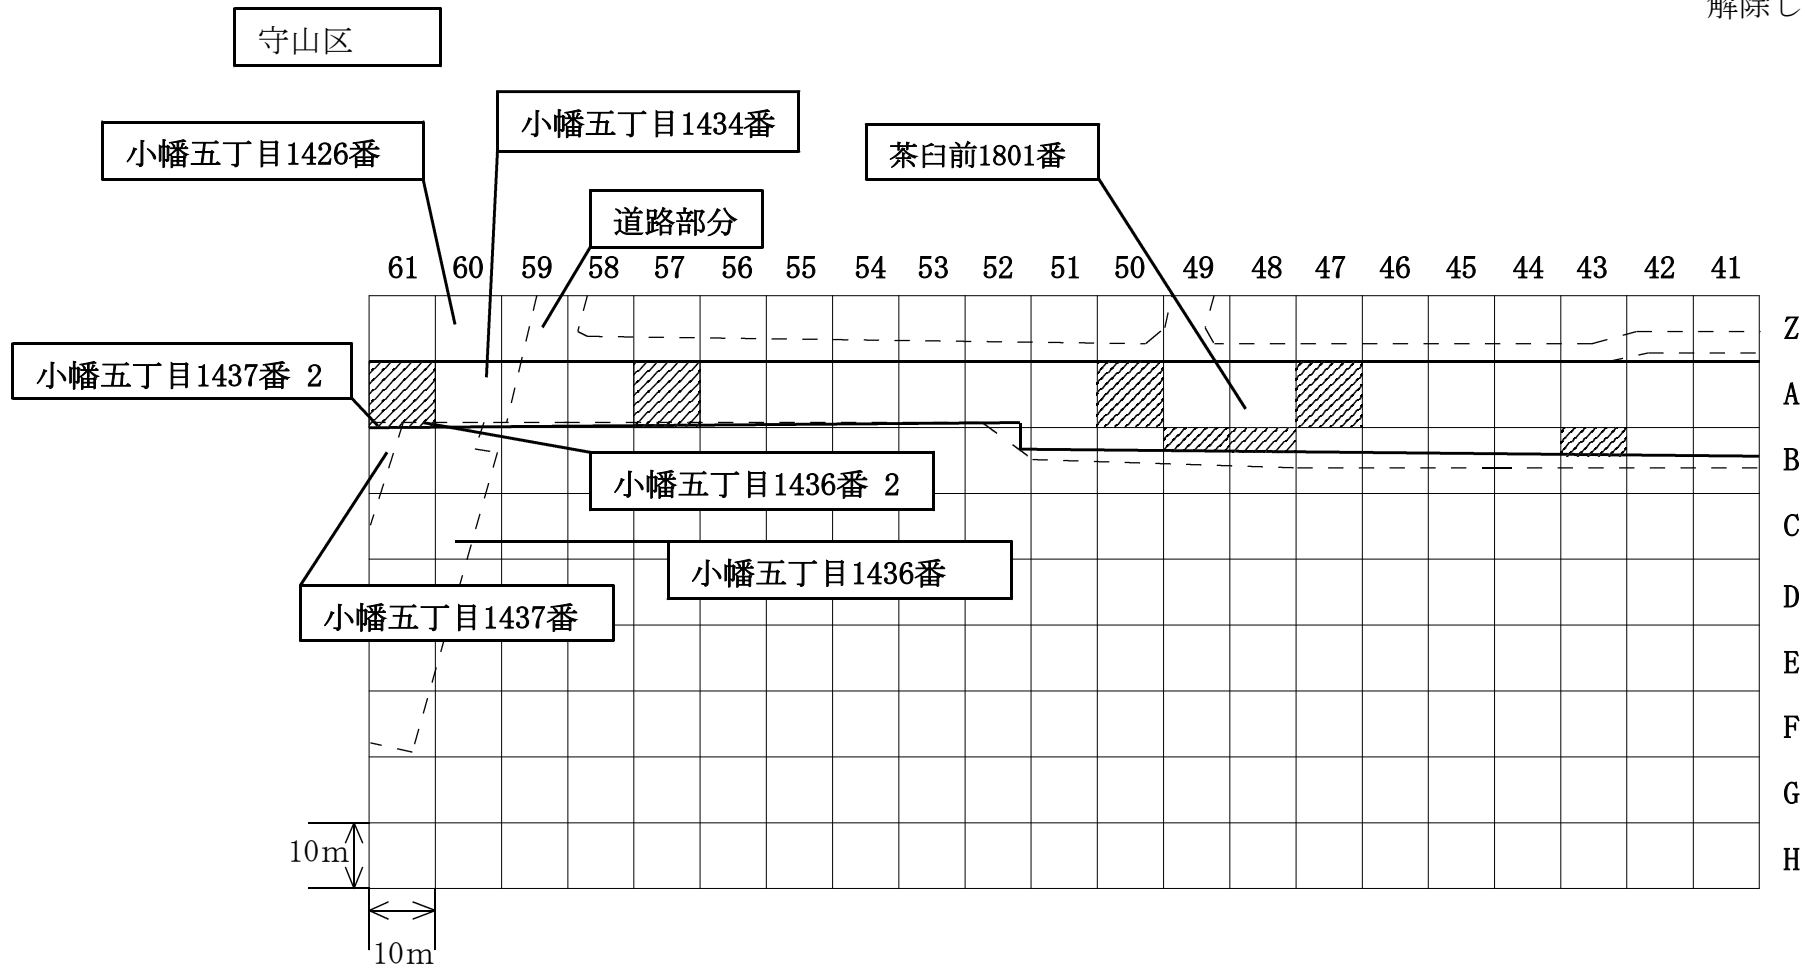


凡例

==== : 調査対象地 --- : 筆の境界


▨ : 形質変更時要届出区域を解除する区画（鉛及びその化合物（土壤溶出量基準不適合））

守山区

解除した区画4（令和6年）

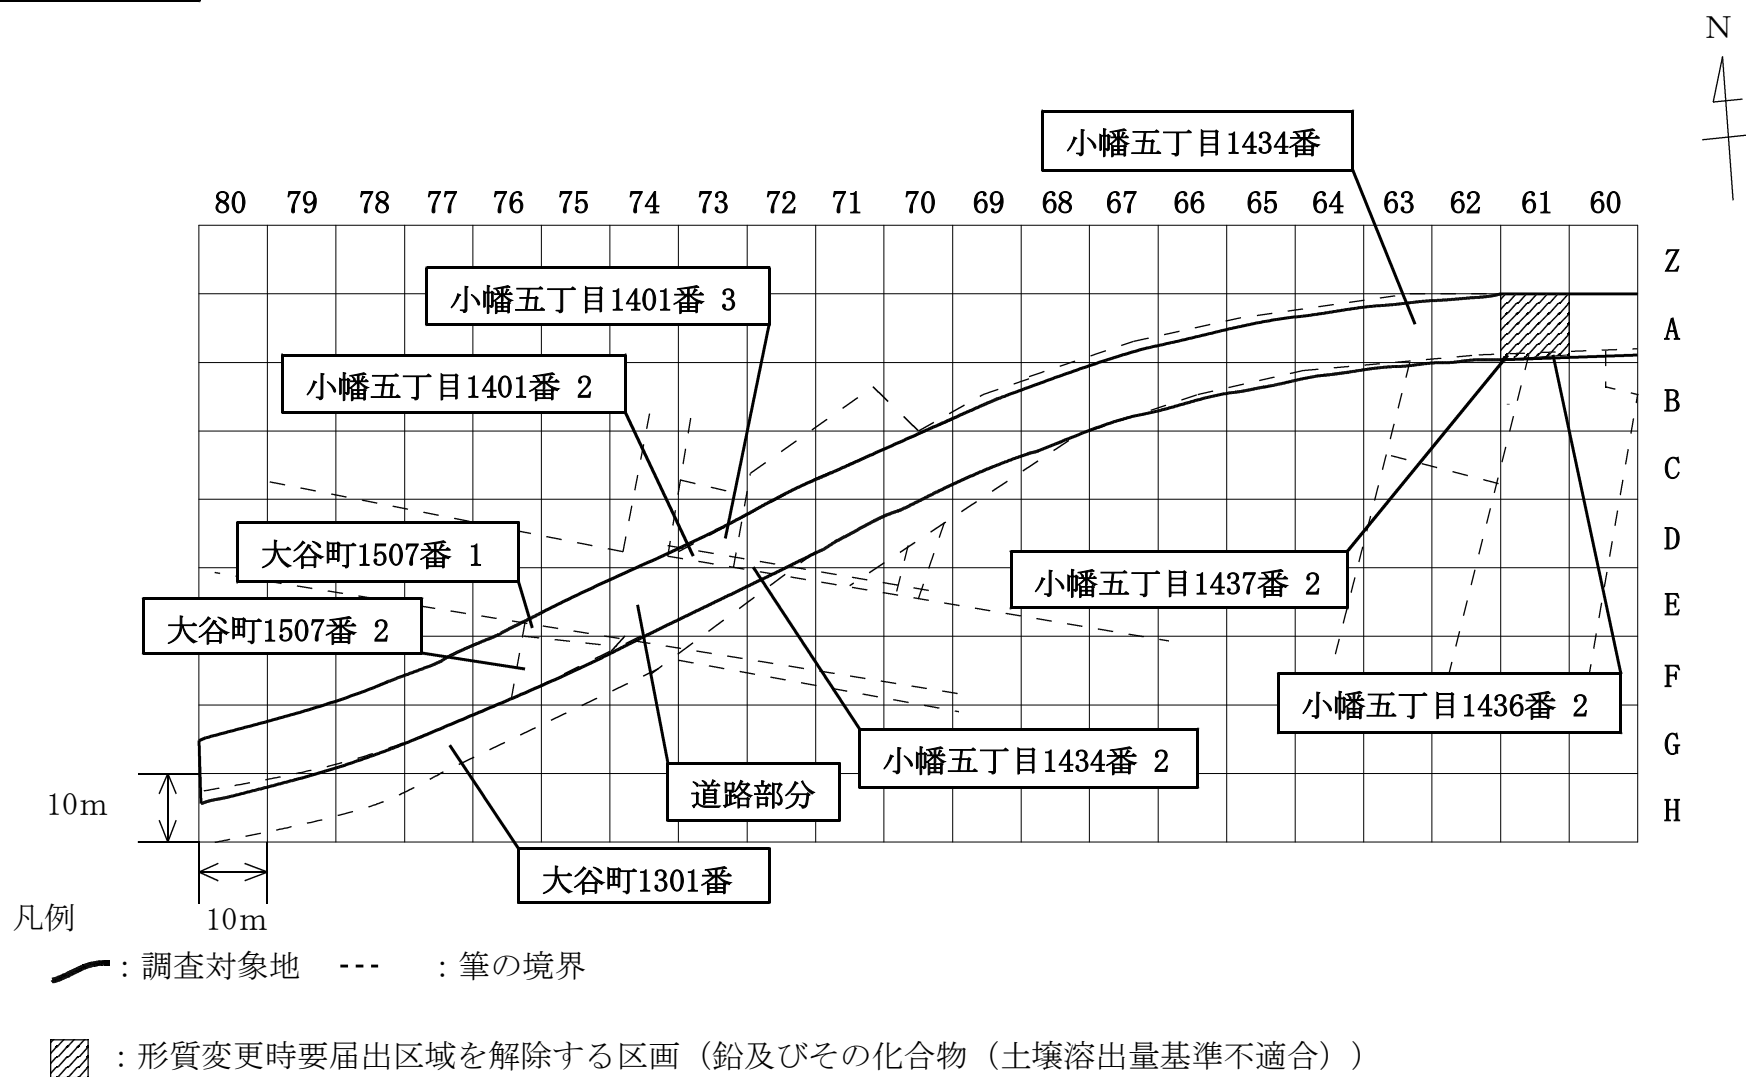


解除後の指定区域1（令和6年）

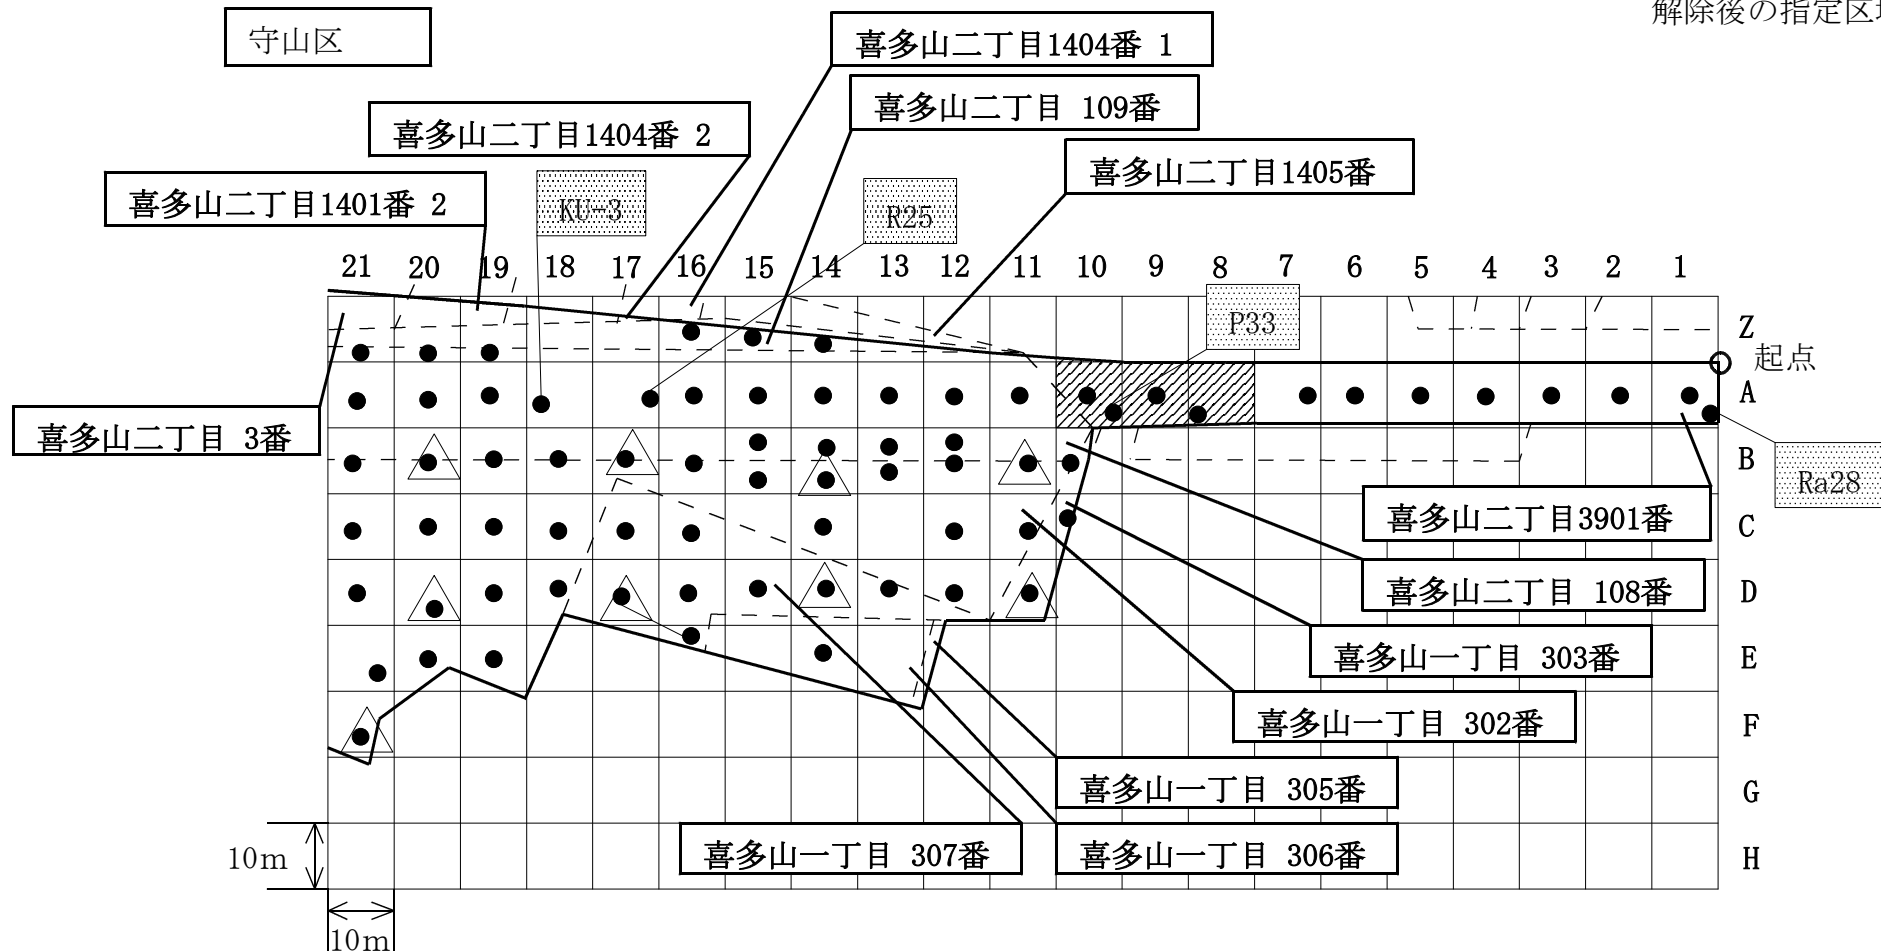


凡例

- : 調査対象地
 : 筆の境界
 ● : 土壌試料採取地点
 △ : 土壌ガス試料採取地点
 : 形質変更時要届出区域（鉛及びその化合物（土壌溶出量基準不適合））
 : 試掘時の土壌調査地点

解除後の指定区域2（令和6年）

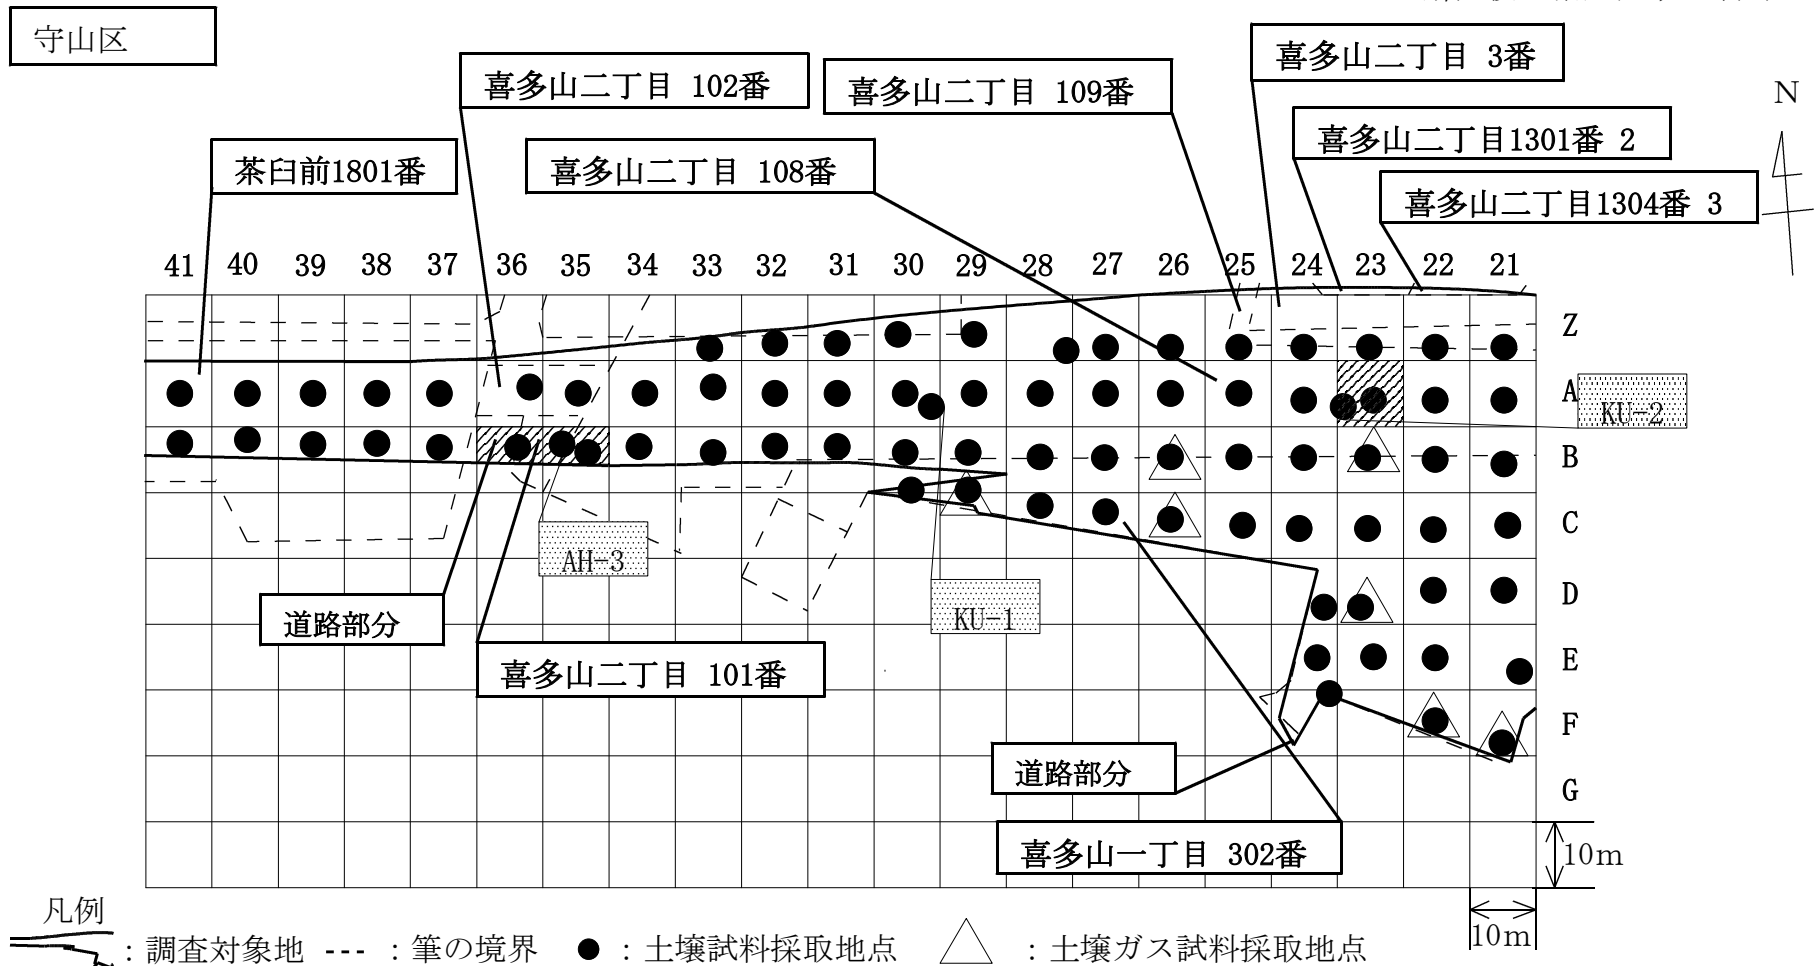

- 凡例
- : 調査対象地
- : 筆の境界
- : 土壌試料採取地点
- : 土壌ガス試料採取地点
- : 形質変更時要届出区域（鉛及びその化合物（土壌溶出量基準不適合））
- : 試掘時の土壌調査地点

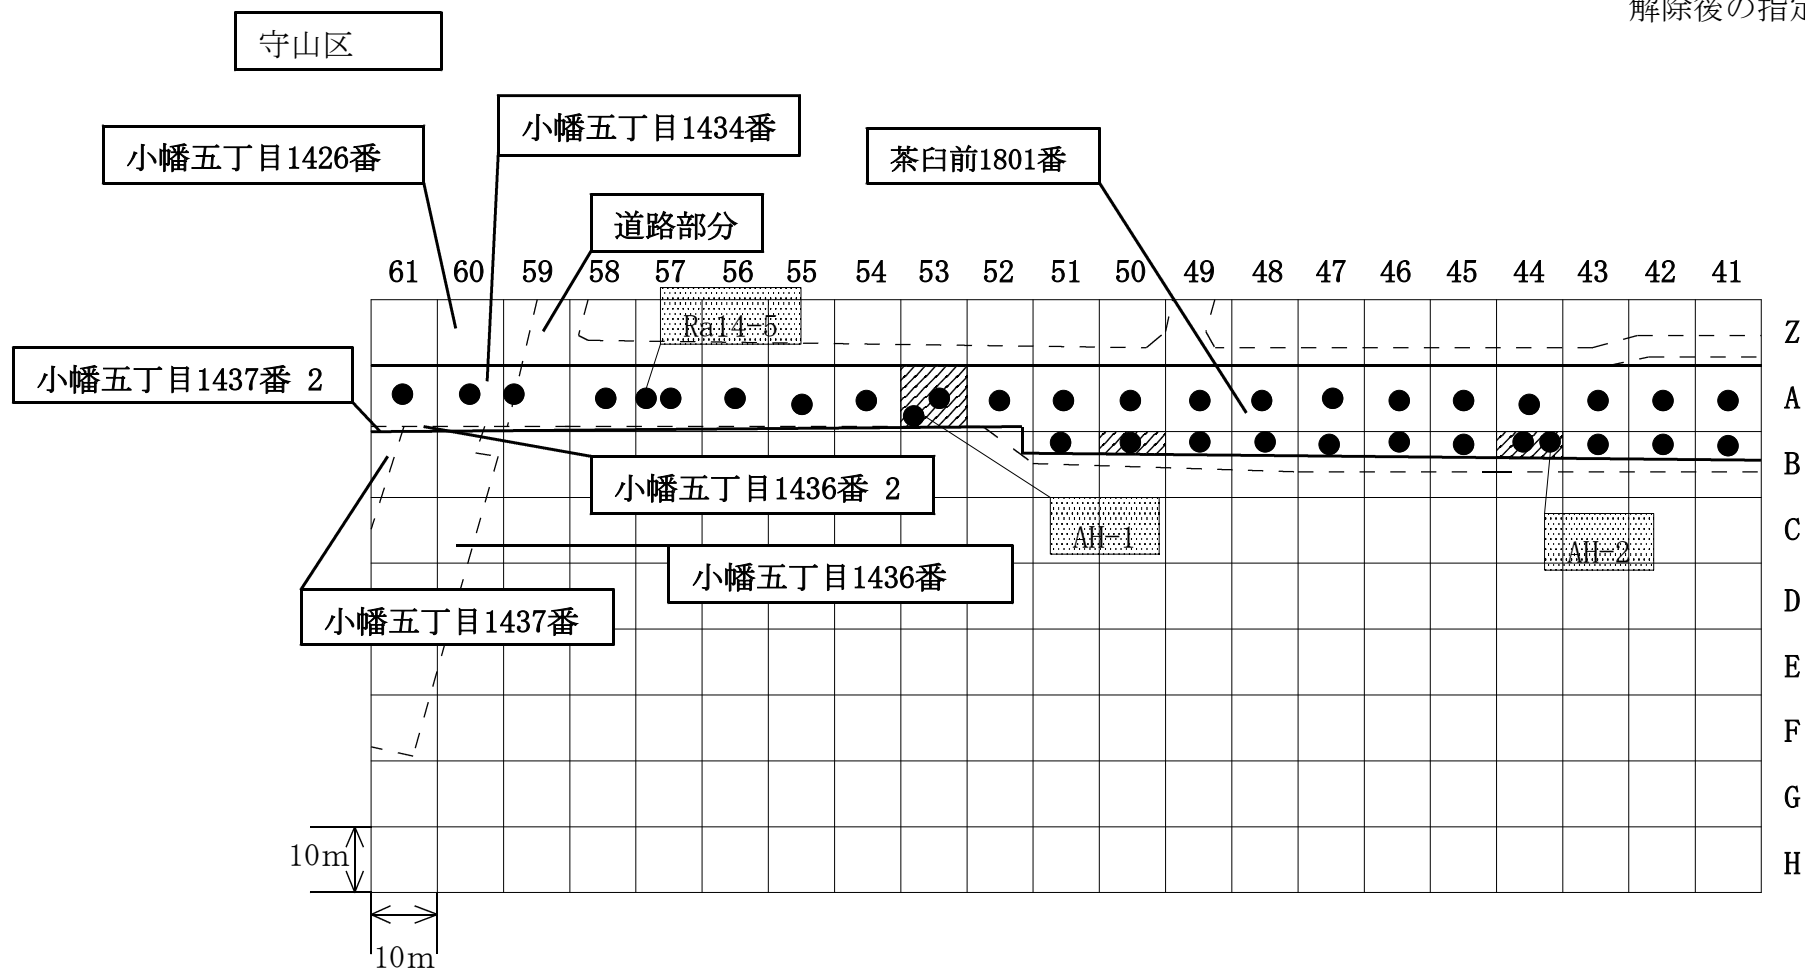

守山区

解除後の指定区域4（令和6年）

