

(1) 事業予定地周辺

低周波音調査結果を表 7-1-1(1)～(4)、表 7-1-2(1)～(4) 及び表 7-1-3(1)～(4) に示す。


表 7-1-1(1) 低周波音調査結果（焼却炉稼働中の平日）

調査日： 平成30年12月18日(火)
調査地点： No. 1-N

単位：dB

時 間	平坦特性音圧レベル (L_{eq})	G特性音圧レベル (L_{Geq})
0:00 ～ 1:00	77	78
1:00 ～ 2:00	79	78
2:00 ～ 3:00	77	78
3:00 ～ 4:00	79	78
4:00 ～ 5:00	77	78
5:00 ～ 6:00	79	79
6:00 ～ 7:00	78	79
7:00 ～ 8:00	79	80
8:00 ～ 9:00	82	80
9:00 ～ 10:00	82	81
10:00 ～ 11:00	83	80
11:00 ～ 12:00	83	80
12:00 ～ 13:00	80	80
13:00 ～ 14:00	79	80
14:00 ～ 15:00	80	80
15:00 ～ 16:00	79	80
16:00 ～ 17:00	79	79
17:00 ～ 18:00	77	79
18:00 ～ 19:00	77	79
19:00 ～ 20:00	76	78
20:00 ～ 21:00	77	78
21:00 ～ 22:00	77	78
22:00 ～ 23:00	76	78
23:00 ～ 24:00	76	78
平均値	79	79

注) 平均値は、時間毎の測定地をエネルギー平均し、小数点以下第一位を四捨五入した値である。

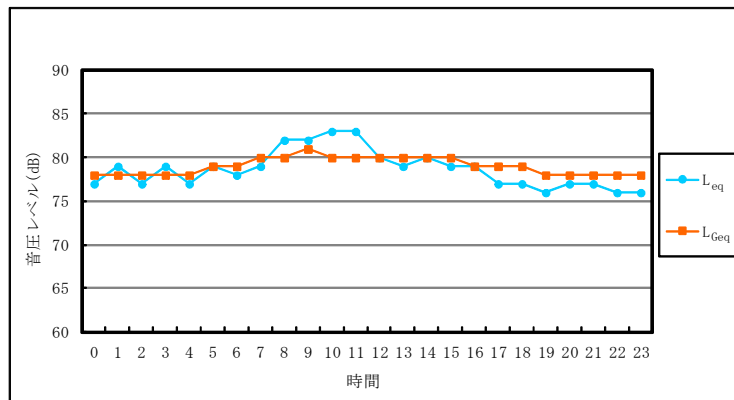

低周波音レベルの時間変化

単位：dB

区分		1/3オクターブバンド中心周波数 (Hz)																
		1	1.25	1.6	2	2.5	3.15	4	5	6.3	8	10	12.5	16	20	25	31.5	40
L_{eq}	最大値	74	74	73	72	72	71	71	70	70	69	69	67	66	70	69	68	68
	最小値	58	59	59	60	63	64	64	64	67	68	67	66	65	61	62	62	59
	平均値	69	68	67	67	67	67	67	66	68	69	68	67	66	64	67	65	64


注) 最大値及び最小値は、時間毎の測定値の最大、最小を示す。平均値は、時間毎の測定値をエネルギー平均し、小数点以下第一位を四捨五入した値である。

表 7-1-1 (2) 低周波音調査結果（焼却炉稼働中の平日）

調査日： 平成30年12月18日（火）
調査地点： No. 1-E

単位：dB		
時 間	平坦特性音圧レベル (L _{eq})	G特性音圧レベル (L _{Geq})
0:00 ～ 1:00	79	77
1:00 ～ 2:00	78	76
2:00 ～ 3:00	78	76
3:00 ～ 4:00	78	77
4:00 ～ 5:00	79	78
5:00 ～ 6:00	82	80
6:00 ～ 7:00	83	80
7:00 ～ 8:00	85	78
8:00 ～ 9:00	83	78
9:00 ～ 10:00	79	77
10:00 ～ 11:00	79	77
11:00 ～ 12:00	78	76
12:00 ～ 13:00	77	76
13:00 ～ 14:00	79	76
14:00 ～ 15:00	80	76
15:00 ～ 16:00	78	76
16:00 ～ 17:00	75	74
17:00 ～ 18:00	74	74
18:00 ～ 19:00	76	74
19:00 ～ 20:00	74	74
20:00 ～ 21:00	74	73
21:00 ～ 22:00	74	74
22:00 ～ 23:00	74	74
23:00 ～ 24:00	75	74
平均値	79	76

注) 平均値は、時間毎の測定値をエネルギー平均し、小数点以下第一位を四捨五入した値である。

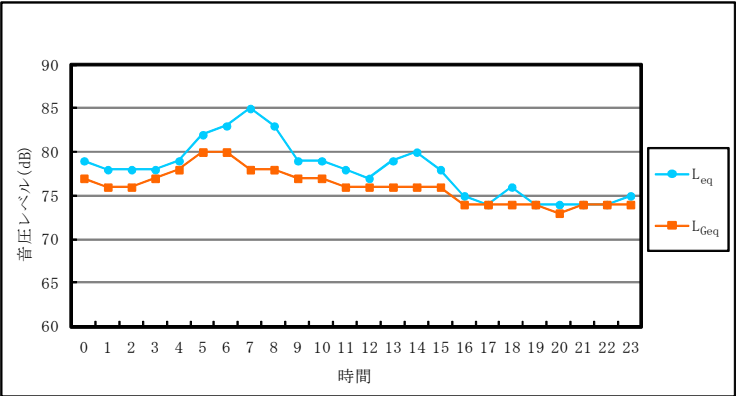

低周波音レベルの時間変化

区分		1/3オクターブバンド中心周波数 (Hz)																				単位：dB	
		1	1.25	1.6	2	2.5	3.15	4	5	6.3	8	10	12.5	16	20	25	31.5	40	50	63	80		
L _{eq}	最大値	82	75	75	74	73	72	71	70	69	68	66	67	66	68	74	69	70	72	70	63		
	最小値	55	56	59	63	62	60	61	62	62	63	62	61	60	61	61	57	56	54	55	46		
	平均値	73	70	69	69	68	66	66	66	66	65	64	64	63	64	66	63	65	65	63	57		

注) 最大値及び最小値は、時間毎の測定値の最大、最小を示す。平均値は、時間毎の測定値をエネルギー平均し、小数点以下第一位を四捨五入した値である。


表 7-1-1 (3) 低周波音調査結果（焼却炉稼働中の平日）

調査日： 平成30年12月18日（火）
調査地点： No. 1-S

単位：dB

時 間	平坦特性音圧レベル (L _{eq})	G特性音圧レベル (L _{Geq})
0:00 ～ 1:00	74	75
1:00 ～ 2:00	74	76
2:00 ～ 3:00	74	75
3:00 ～ 4:00	75	76
4:00 ～ 5:00	76	76
5:00 ～ 6:00	77	76
6:00 ～ 7:00	83	77
7:00 ～ 8:00	83	79
8:00 ～ 9:00	82	76
9:00 ～ 10:00	83	77
10:00 ～ 11:00	83	78
11:00 ～ 12:00	82	77
12:00 ～ 13:00	81	78
13:00 ～ 14:00	80	78
14:00 ～ 15:00	82	78
15:00 ～ 16:00	81	78
16:00 ～ 17:00	77	77
17:00 ～ 18:00	76	76
18:00 ～ 19:00	73	74
19:00 ～ 20:00	75	75
20:00 ～ 21:00	73	74
21:00 ～ 22:00	74	74
22:00 ～ 23:00	71	74
23:00 ～ 24:00	71	74
平均値	79	76

注) 平均値は、時間毎の測定値をエネルギー平均し、小数点以下第一位を四捨五入した値である。

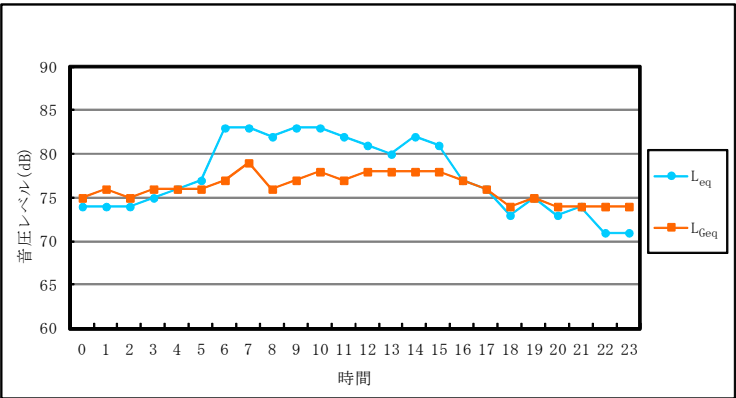

低周波音レベルの時間変化

単位：dB

区分		1/3オクターブバンド中心周波数 (Hz)																			
		1	1.25	1.6	2	2.5	3.15	4	5	6.3	8	10	12.5	16	20	25	31.5	40	50	63	80
L _{eq}	最大値	76	75	75	74	73	72	71	70	70	68	67	67	66	66	70	69	68	69	77	64
	最小値	52	51	52	56	57	56	59	58	58	59	59	60	62	60	51	51	51	48	49	44
	平均値	71	70	70	69	68	67	67	66	66	65	64	65	64	63	65	64	63	63	68	59

注) 最大値及び最小値は、時間毎の測定値の最大、最小を示す。平均値は、時間毎の測定値をエネルギー平均し、小数点以下第一位を四捨五入した値である。


表 7-1-1(4) 低周波音調査結果（焼却炉稼働中の平日）

調査日： 平成30年12月18日(火)
調査地点： No. 1-W

単位：dB

時 間	平坦特性音圧レベル(L _{eq})	G特性音圧レベル(L _{Geq})
0:00 ～ 1:00	75	77
1:00 ～ 2:00	75	77
2:00 ～ 3:00	74	76
3:00 ～ 4:00	74	76
4:00 ～ 5:00	75	75
5:00 ～ 6:00	81	78
6:00 ～ 7:00	83	79
7:00 ～ 8:00	80	78
8:00 ～ 9:00	83	79
9:00 ～ 10:00	84	80
10:00 ～ 11:00	85	81
11:00 ～ 12:00	84	80
12:00 ～ 13:00	82	77
13:00 ～ 14:00	82	79
14:00 ～ 15:00	82	79
15:00 ～ 16:00	81	79
16:00 ～ 17:00	80	78
17:00 ～ 18:00	76	78
18:00 ～ 19:00	76	78
19:00 ～ 20:00	75	76
20:00 ～ 21:00	76	76
21:00 ～ 22:00	74	75
22:00 ～ 23:00	74	76
23:00 ～ 24:00	73	75
平均値	80	78

注) 平均値は、時間毎の測定値をエネルギー平均し、小数点以下第一位を四捨五入した値である。

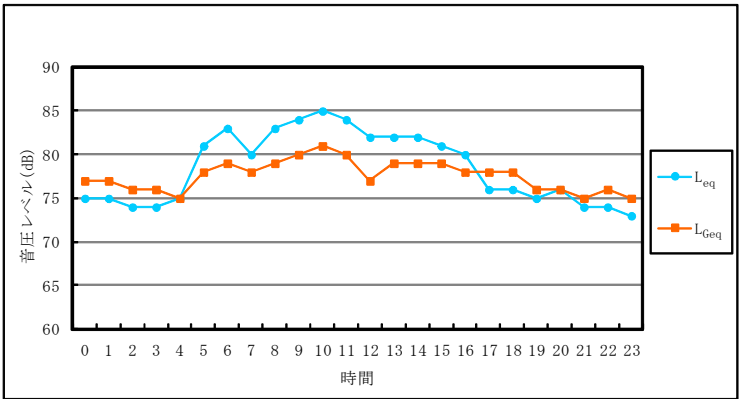

低周波音レベルの時間変化

単位：dB

区分		1/3オクターブバンド中心周波数(Hz)																			
		1	1.25	1.6	2	2.5	3.15	4	5	6.3	8	10	12.5	16	20	25	31.5	40	50	63	80
L _{eq}	最大値	77	76	75	74	73	72	71	70	69	69	66	66	67	70	72	70	73	73	71	68
	最小値	54	56	58	61	61	60	59	60	59	60	58	60	61	62	55	53	51	50	51	48
	平均値	72	70	69	69	69	68	68	67	67	65	63	63	64	66	67	65	68	68	67	64


注) 最大値及び最小値は、時間毎の測定値の最大、最小を示す。平均値は、時間毎の測定値をエネルギー平均し、小数点以下第一位を四捨五入した値である。

表 7-1-2(1) 低周波音調査結果（焼却炉稼働中の休日）

調査日： 平成30年12月24日（月）
調査地点： No. 1-N

単位：dB		
時 間	平坦特性音圧レベル (L _{eq})	G特性音圧レベル (L _{Geq})
0:00 ～ 1:00	77	78
1:00 ～ 2:00	78	77
2:00 ～ 3:00	77	78
3:00 ～ 4:00	78	77
4:00 ～ 5:00	78	79
5:00 ～ 6:00	83	80
6:00 ～ 7:00	82	79
7:00 ～ 8:00	81	78
8:00 ～ 9:00	82	78
9:00 ～ 10:00	81	78
10:00 ～ 11:00	82	80
11:00 ～ 12:00	84	79
12:00 ～ 13:00	82	78
13:00 ～ 14:00	82	78
14:00 ～ 15:00	83	78
15:00 ～ 16:00	82	78
16:00 ～ 17:00	81	77
17:00 ～ 18:00	77	76
18:00 ～ 19:00	79	78
19:00 ～ 20:00	77	77
20:00 ～ 21:00	76	76
21:00 ～ 22:00	76	76
22:00 ～ 23:00	76	76
23:00 ～ 24:00	76	76
平均値	80	78

注) 平均値は、時間毎の測定値をエネルギー平均し、小数点以下第一位を四捨五入した値である。

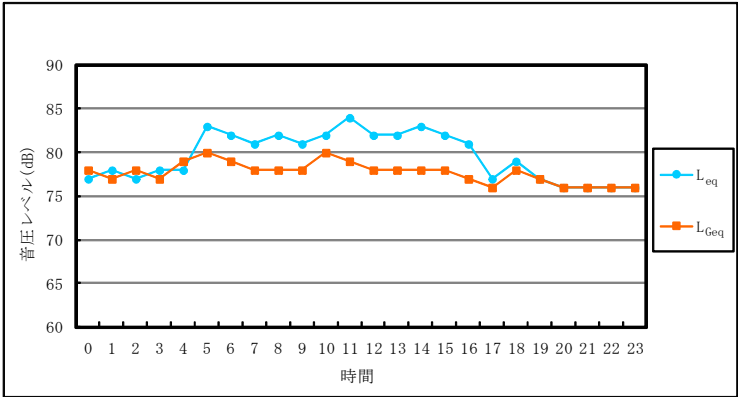

低周波音レベルの時間変化

区分		1/3オクターブバンド中心周波数 (Hz)																				単位：dB	
		1	1.25	1.6	2	2.5	3.15	4	5	6.3	8	10	12.5	16	20	25	31.5	40	50	63	80		
L _{eq}	最大値	77	76	75	74	74	71	71	69	69	71	69	69	68	68	67	67	65	64	60	61		
	最小値	56	57	58	60	62	63	63	63	63	63	65	64	53	60	58	56	53	51	47	43		
	平均値	72	71	71	70	70	68	68	67	67	68	67	66	65	65	63	62	60	59	56	54		


注) 最大値及び最小値は、時間毎の測定値の最大、最小を示す。平均値は、時間毎の測定値をエネルギー平均し、小数点以下第一位を四捨五入した値である。

表 7-1-2(2) 低周波音調査結果（焼却炉稼働中の休日）

調査日： 平成30年12月24日（月）
調査地点： No. 1-E

単位：dB		
時 間	平坦特性音圧レベル (L _{eq})	G特性音圧レベル (L _{Geq})
0:00 ～ 1:00	76	76
1:00 ～ 2:00	78	77
2:00 ～ 3:00	78	77
3:00 ～ 4:00	77	77
4:00 ～ 5:00	76	76
5:00 ～ 6:00	80	79
6:00 ～ 7:00	80	78
7:00 ～ 8:00	80	77
8:00 ～ 9:00	81	78
9:00 ～ 10:00	80	77
10:00 ～ 11:00	84	79
11:00 ～ 12:00	83	78
12:00 ～ 13:00	82	78
13:00 ～ 14:00	82	78
14:00 ～ 15:00	82	78
15:00 ～ 16:00	81	78
16:00 ～ 17:00	80	77
17:00 ～ 18:00	78	77
18:00 ～ 19:00	76	79
19:00 ～ 20:00	76	77
20:00 ～ 21:00	75	76
21:00 ～ 22:00	75	76
22:00 ～ 23:00	76	75
23:00 ～ 24:00	74	76
平均値	80	77

注) 平均値は、時間毎の測定値をエネルギー平均し、小数点以下第一位を四捨五入した値である。

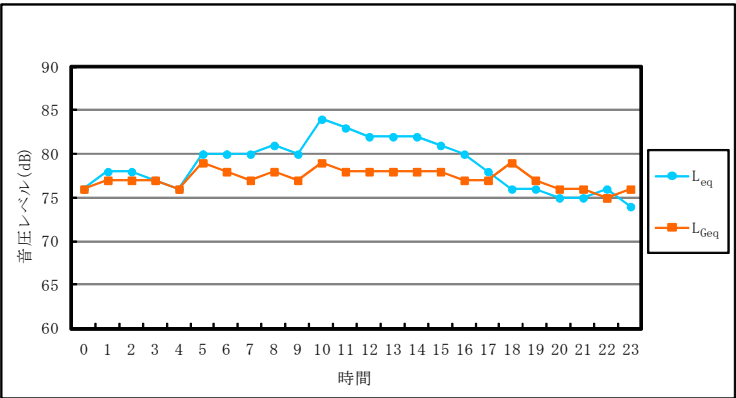

低周波音レベルの時間変化

区分		1/3オクターブバンド中心周波数 (Hz)																			単位：dB	
		1	1.25	1.6	2	2.5	3.15	4	5	6.3	8	10	12.5	16	20	25	31.5	40	50	63	80	
L _{req}	最大値	77	76	75	74	73	71	70	68	71	70	68	67	67	68	65	63	66	63	60	60	
	最小値	64	64	62	62	60	59	59	59	59	58	62	61	62	63	52	50	50	48	46	40	
	平均値	73	72	71	70	68	67	66	64	66	66	65	65	65	65	60	58	59	57	54	52	


注) 最大値及び最小値は、時間毎の測定値の最大、最小を示す。平均値は、時間毎の測定値をエネルギー平均し、小数点以下第一位を四捨五入した値である。

表 7-1-2(3) 低周波音調査結果（焼却炉稼働中の休日）

調査日： 平成30年12月24日（月）
調査地点： No. 1-S

単位：dB		
時 間	平坦特性音圧レベル (L _{eq})	G特性音圧レベル (L _{Geq})
0:00 ～ 1:00	74	75
1:00 ～ 2:00	75	75
2:00 ～ 3:00	77	77
3:00 ～ 4:00	77	77
4:00 ～ 5:00	75	75
5:00 ～ 6:00	81	76
6:00 ～ 7:00	83	76
7:00 ～ 8:00	79	77
8:00 ～ 9:00	79	78
9:00 ～ 10:00	80	78
10:00 ～ 11:00	79	76
11:00 ～ 12:00	79	77
12:00 ～ 13:00	78	75
13:00 ～ 14:00	80	77
14:00 ～ 15:00	80	78
15:00 ～ 16:00	79	76
16:00 ～ 17:00	78	76
17:00 ～ 18:00	80	79
18:00 ～ 19:00	77	77
19:00 ～ 20:00	77	78
20:00 ～ 21:00	76	77
21:00 ～ 22:00	76	77
22:00 ～ 23:00	76	77
23:00 ～ 24:00	74	77
平均値	78	77

注) 平均値は、時間毎の測定値をエネルギー平均し、小数点以下第一位を四捨五入した値である。

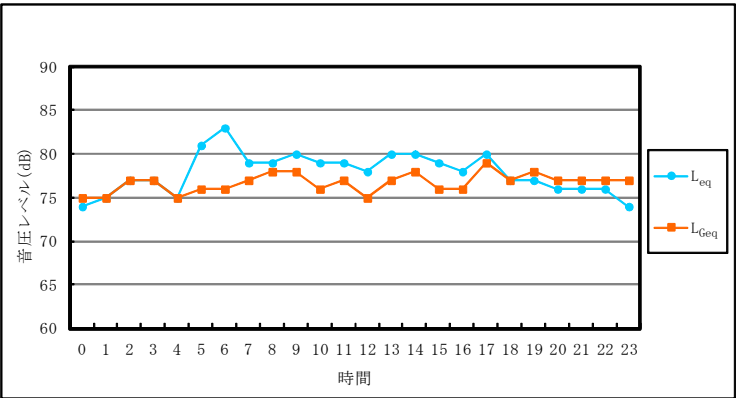

低周波音レベルの時間変化

区分		1/3オクターブバンド中心周波数 (Hz)																				単位：dB	
		1	1.25	1.6	2	2.5	3.15	4	5	6.3	8	10	12.5	16	20	25	31.5	40	50	63	80		
L _{eq}	最大値	77	76	75	74	73	70	69	67	65	64	65	67	66	66	66	64	68	62	59	55		
	最小値	63	62	61	61	60	58	58	57	56	58	61	62	62	63	49	47	45	42	41	36		
	平均値	72	71	70	69	68	66	65	63	61	62	63	64	64	65	60	59	60	56	54	50		

注) 最大値及び最小値は、時間毎の測定値の最大、最小を示す。平均値は、時間毎の測定値をエネルギー平均し、小数点以下第一位を四捨五入した値である。


表 7-1-2(4) 低周波音調査結果（焼却炉稼働中の休日）

調査日： 平成30年12月24日（月）
調査地点： No. 1-W

単位：dB

時 間	平坦特性音圧レベル (L _{eq})	G特性音圧レベル (L _{Geq})
0:00 ～ 1:00	77	78
1:00 ～ 2:00	78	79
2:00 ～ 3:00	78	79
3:00 ～ 4:00	76	77
4:00 ～ 5:00	78	78
5:00 ～ 6:00	80	80
6:00 ～ 7:00	84	80
7:00 ～ 8:00	80	78
8:00 ～ 9:00	84	79
9:00 ～ 10:00	85	81
10:00 ～ 11:00	84	81
11:00 ～ 12:00	84	81
12:00 ～ 13:00	83	79
13:00 ～ 14:00	84	81
14:00 ～ 15:00	84	80
15:00 ～ 16:00	84	79
16:00 ～ 17:00	83	78
17:00 ～ 18:00	77	77
18:00 ～ 19:00	77	79
19:00 ～ 20:00	76	78
20:00 ～ 21:00	77	78
21:00 ～ 22:00	76	75
22:00 ～ 23:00	75	77
23:00 ～ 24:00	75	76
平均値	81	79

注) 平均値は、時間毎の測定値をエネルギー平均し、小数点以下第一位を四捨五入した値である。

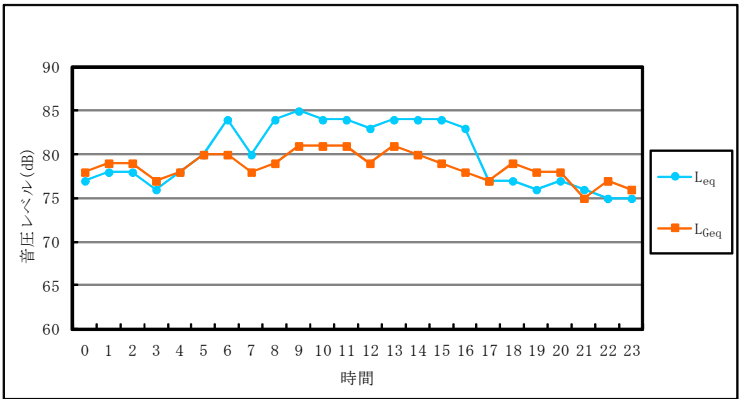

低周波音レベルの時間変化

単位：dB

区分		1/3オクターブバンド中心周波数 (Hz)																			
		1	1.25	1.6	2	2.5	3.15	4	5	6.3	8	10	12.5	16	20	25	31.5	40	50	63	80
L _{eq}	最大値	79	78	76	74	73	72	71	70	69	68	68	68	68	69	65	65	68	68	66	64
	最小値	62	61	61	62	62	61	62	61	61	61	58	60	61	64	56	55	53	52	50	46
	平均値	75	73	72	71	70	69	68	67	67	66	65	65	66	67	62	61	63	64	62	58


注) 最大値及び最小値は、時間毎の測定値の最大、最小を示す。平均値は、時間毎の測定値をエネルギー平均し、小数点以下第一位を四捨五入した値である。

表 7-1-3(1) 低周波音調査結果（焼却炉停止日の平日）

調査日： 平成30年10月23日（火）
調査地点： No. 1-N

単位：dB		
時 間	平坦特性音圧レベル (L _{eq})	G特性音圧レベル (L _{Geq})
0:00 ～ 1:00	76	76
1:00 ～ 2:00	75	76
2:00 ～ 3:00	76	76
3:00 ～ 4:00	75	76
4:00 ～ 5:00	76	77
5:00 ～ 6:00	76	78
6:00 ～ 7:00	76	77
7:00 ～ 8:00	76	77
8:00 ～ 9:00	77	77
9:00 ～ 10:00	77	77
10:00 ～ 11:00	77	77
11:00 ～ 12:00	77	77
12:00 ～ 13:00	77	77
13:00 ～ 14:00	77	77
14:00 ～ 15:00	78	77
15:00 ～ 16:00	77	77
16:00 ～ 17:00	76	76
17:00 ～ 18:00	75	76
18:00 ～ 19:00	76	76
19:00 ～ 20:00	76	76
20:00 ～ 21:00	75	75
21:00 ～ 22:00	75	76
22:00 ～ 23:00	76	76
23:00 ～ 24:00	75	76
平均値	76	77

注) 平均値は、時間毎の測定値をエネルギー平均し、小数点以下第一位を四捨五入した値である。

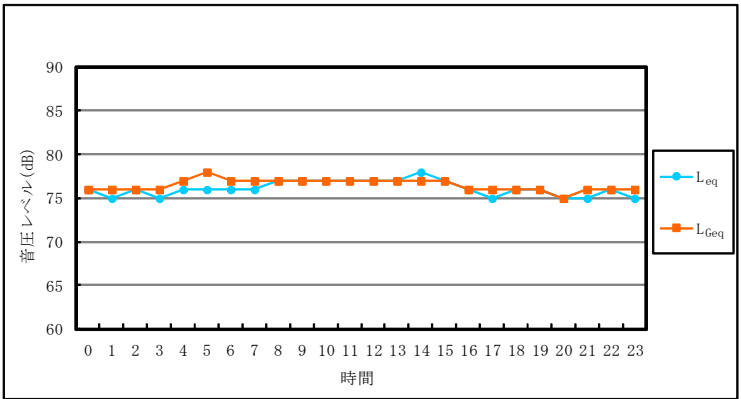

低周波音レベルの時間変化

区分		1/3オクターブバンド中心周波数 (Hz)																				単位：dB	
		1	1.25	1.6	2	2.5	3.15	4	5	6.3	8	10	12.5	16	20	25	31.5	40	50	63	80		
L _{eq}	最大値	67	65	64	64	64	65	65	64	66	67	66	68	66	63	67	67	64	64	61	61		
	最小値	56	55	56	59	59	62	63	62	65	66	65	64	64	59	61	59	58	57	53	50		
	平均値	63	62	62	62	62	63	64	63	65	66	65	66	65	61	64	64	62	61	58	58		

注) 最大値及び最小値は、時間毎の測定値の最大、最小を示す。平均値は、時間毎の測定値をエネルギー平均し、小数点以下第一位を四捨五入した値である。


表 7-1-3(2) 低周波音調査結果（焼却炉停止日の平日）

調査日： 平成30年10月23日（火）
調査地点： No. 1-E

単位：dB

時 間	平坦特性音圧レベル (L _{eq})	G特性音圧レベル (L _{Geq})
0:00 ～ 1:00	74	76
1:00 ～ 2:00	78	77
2:00 ～ 3:00	78	78
3:00 ～ 4:00	79	76
4:00 ～ 5:00	78	79
5:00 ～ 6:00	79	80
6:00 ～ 7:00	78	80
7:00 ～ 8:00	77	77
8:00 ～ 9:00	76	75
9:00 ～ 10:00	76	75
10:00 ～ 11:00	75	74
11:00 ～ 12:00	74	74
12:00 ～ 13:00	73	73
13:00 ～ 14:00	74	74
14:00 ～ 15:00	74	72
15:00 ～ 16:00	74	73
16:00 ～ 17:00	73	72
17:00 ～ 18:00	72	71
18:00 ～ 19:00	72	72
19:00 ～ 20:00	72	71
20:00 ～ 21:00	73	72
21:00 ～ 22:00	76	76
22:00 ～ 23:00	79	74
23:00 ～ 24:00	76	74
平均値	76	76

注) 平均値は、時間毎の測定値をエネルギー平均し、小数点以下第一位を四捨五入した値である。

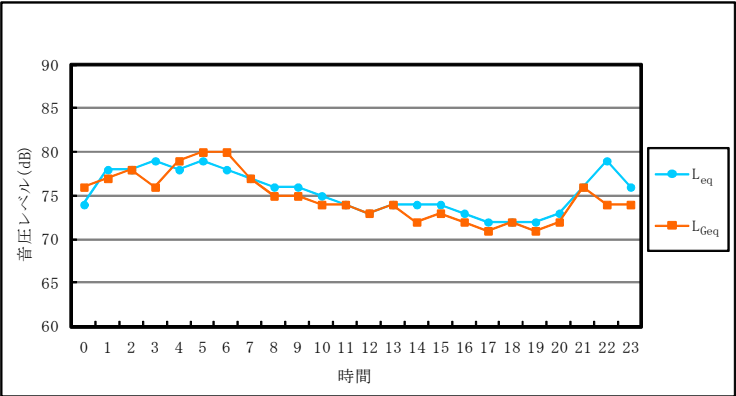

低周波音レベルの時間変化

単位：dB

区分		1/3オクターブバンド中心周波数 (Hz)																			
		1	1.25	1.6	2	2.5	3.15	4	5	6.3	8	10	12.5	16	20	25	31.5	40	50	63	80
L _{eq}	最大値	72	71	70	69	68	66	65	64	65	63	64	73	68	65	64	65	65	64	61	59
	最小値	52	54	55	60	61	59	59	60	63	61	60	59	58	56	56	56	57	56	54	50
	平均値	67	66	65	65	64	63	61	62	63	62	62	68	63	61	60	61	63	61	58	55

注) 最大値及び最小値は、時間毎の測定値の最大、最小を示す。平均値は、時間毎の測定値をエネルギー平均し、小数点以下第一位を四捨五入した値である。


表 7-1-3(3) 低周波音調査結果（焼却炉停止日の平日）

調査日： 平成30年10月23日（火）
調査地点： No. 1-S

単位：dB

時 間	平坦特性音圧レベル (L _{eq})	G特性音圧レベル (L _{Geq})
0:00 ～ 1:00	73	76
1:00 ～ 2:00	74	77
2:00 ～ 3:00	75	75
3:00 ～ 4:00	73	73
4:00 ～ 5:00	73	76
5:00 ～ 6:00	74	76
6:00 ～ 7:00	74	75
7:00 ～ 8:00	73	73
8:00 ～ 9:00	73	75
9:00 ～ 10:00	74	74
10:00 ～ 11:00	72	73
11:00 ～ 12:00	72	72
12:00 ～ 13:00	70	71
13:00 ～ 14:00	73	72
14:00 ～ 15:00	74	72
15:00 ～ 16:00	73	71
16:00 ～ 17:00	72	71
17:00 ～ 18:00	68	70
18:00 ～ 19:00	68	71
19:00 ～ 20:00	68	69
20:00 ～ 21:00	70	71
21:00 ～ 22:00	70	72
22:00 ～ 23:00	71	72
23:00 ～ 24:00	71	72
平均値	72	73

注) 平均値は、時間毎の測定値をエネルギー平均し、小数点以下第一位を四捨五入した値である。

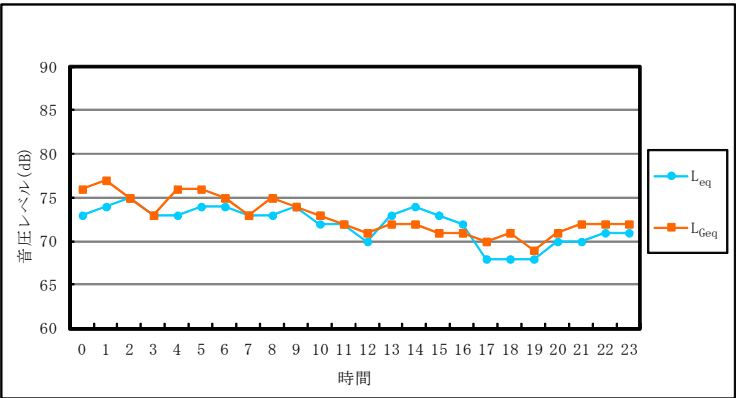

低周波音レベルの時間変化

単位：dB

区分		1/3オクターブバンド中心周波数 (Hz)																			
		1	1.25	1.6	2	2.5	3.15	4	5	6.3	8	10	12.5	16	20	25	31.5	40	50	63	80
L _{eq}	最大値	65	64	64	64	64	63	62	61	61	60	59	70	64	63	65	65	64	62	60	58
	最小値	47	48	49	52	54	54	54	55	58	55	55	57	58	56	56	56	54	53	52	49
	平均値	60	60	60	60	60	59	58	58	60	57	57	65	61	59	60	60	60	58	57	55

注) 最大値及び最小値は、時間毎の測定値の最大、最小を示す。平均値は、時間毎の測定値をエネルギー平均し、小数点以下第一位を四捨五入した値である。


表 7-1-3(4) 低周波音調査結果（焼却炉停止日の平日）

調査日： 平成30年10月23日（火）
調査地点： No. 1-W

単位：dB

時 間	平坦特性音圧レベル (L _{eq})	G特性音圧レベル (L _{Geq})
0:00 ～ 1:00	73	77
1:00 ～ 2:00	73	76
2:00 ～ 3:00	74	76
3:00 ～ 4:00	73	75
4:00 ～ 5:00	75	79
5:00 ～ 6:00	76	79
6:00 ～ 7:00	76	79
7:00 ～ 8:00	76	78
8:00 ～ 9:00	75	75
9:00 ～ 10:00	76	78
10:00 ～ 11:00	76	78
11:00 ～ 12:00	75	77
12:00 ～ 13:00	73	73
13:00 ～ 14:00	76	80
14:00 ～ 15:00	76	79
15:00 ～ 16:00	76	78
16:00 ～ 17:00	74	78
17:00 ～ 18:00	71	71
18:00 ～ 19:00	70	71
19:00 ～ 20:00	70	72
20:00 ～ 21:00	71	73
21:00 ～ 22:00	70	72
22:00 ～ 23:00	73	73
23:00 ～ 24:00	71	71
平均値	74	77

注) 平均値は、時間毎の測定値をエネルギー平均し、小数点以下第一位を四捨五入した値である。

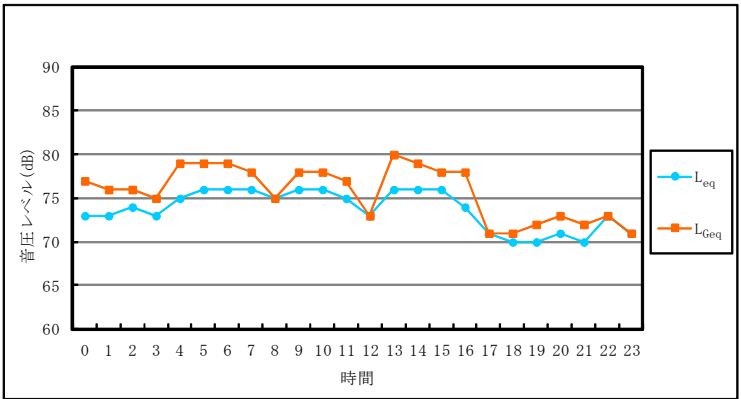

低周波音レベルの時間変化

単位：dB

区分		1/3オクターブバンド中心周波数 (Hz)																			
		1	1.25	1.6	2	2.5	3.15	4	5	6.3	8	10	12.5	16	20	25	31.5	40	50	63	80
L _{eq}	最大値	65	63	61	60	60	60	59	59	61	61	60	73	67	70	66	65	68	66	65	62
	最小値	52	52	54	56	57	55	54	55	59	59	55	56	59	57	55	56	57	55	56	51
	平均値	61	59	58	59	59	58	58	58	60	60	58	66	63	65	62	62	63	63	62	59

注) 最大値及び最小値は、時間毎の測定値の最大、最小を示す。平均値は、時間毎の測定値をエネルギー平均し、小数点以下第一位を四捨五入した値である。

(2) 類似施設（破碎）周辺

名古屋市大江破碎工場における低周波音調査結果を表 7-1-4(1)～(4)、表 7-1-5(1)～(4) 及び表 7-1-6(1)～(4) に示す。

表 7-1-4(1) 低周波音調査結果（破碎設備稼働中の平日）


調査日： 平成30年11月22日(木)

調査地点： No. 9-N

単位：dB

時 間	平坦特性音圧レベル(L_{eq})	G特性音圧レベル(L_{Geq})
0:00 ～ 1:00	68	66
1:00 ～ 2:00	68	65
2:00 ～ 3:00	67	67
3:00 ～ 4:00	67	67
4:00 ～ 5:00	67	68
5:00 ～ 6:00	71	70
6:00 ～ 7:00	69	70
7:00 ～ 8:00	69	70
8:00 ～ 9:00	72	70
9:00 ～ 10:00	77	75
10:00 ～ 11:00	78	77
11:00 ～ 12:00	77	75
12:00 ～ 13:00	76	75
13:00 ～ 14:00	76	74
14:00 ～ 15:00	78	75
15:00 ～ 16:00	79	74
16:00 ～ 17:00	74	72
17:00 ～ 18:00	72	70
18:00 ～ 19:00	71	70
19:00 ～ 20:00	71	70
20:00 ～ 21:00	67	69
21:00 ～ 22:00	68	68
22:00 ～ 23:00	66	67
23:00 ～ 24:00	67	66
平均値	74	72

注) 平均値は、時間毎の測定値をエネルギー平均し、小数点以下第一位を四捨五入した値である。

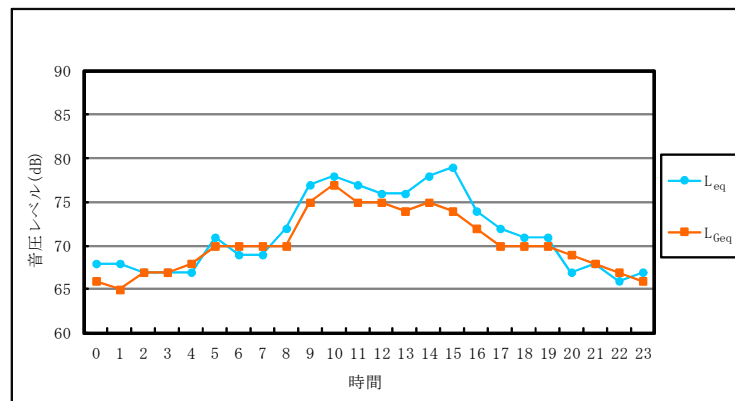

低周波音レベルの時間変化

単位：dB

単位: dB

区分		1/3オクターブバンド中心周波数(Hz)																			
		1	1.25	1.6	2	2.5	3.15	4	5	6.3	8	10	12.5	16	20	25	31.5	40	50	63	80
L _{eq}	最大値	71	71	70	68	67	66	65	64	63	70	66	64	65	63	65	65	74	66	64	60
	最小値	53	52	53	53	52	51	50	49	49	48	48	53	49	48	46	37	34	34	33	31
	平均値	65	64	63	62	61	60	59	58	58	63	61	61	60	58	60	58	66	59	58	53

注) 最大値及び最小値は、時間毎の測定値の最大、最小を示す。平均値は、時間毎の測定値をエネルギー平均し、小数点以下第一位を四捨五入した値である。


表 7-1-4(2) 低周波音調査結果（破碎設備稼働中の平日）

調査日： 平成30年11月22日(木)
調査地点： No. 9-E

単位：dB

時 間	平坦特性音圧レベル (L _{eq})	G特性音圧レベル (L _{Geq})
0:00 ~ 1:00	64	63
1:00 ~ 2:00	64	63
2:00 ~ 3:00	65	65
3:00 ~ 4:00	65	65
4:00 ~ 5:00	64	64
5:00 ~ 6:00	66	65
6:00 ~ 7:00	66	67
7:00 ~ 8:00	67	68
8:00 ~ 9:00	74	71
9:00 ~ 10:00	76	74
10:00 ~ 11:00	77	75
11:00 ~ 12:00	76	74
12:00 ~ 13:00	76	74
13:00 ~ 14:00	78	74
14:00 ~ 15:00	80	74
15:00 ~ 16:00	72	73
16:00 ~ 17:00	73	73
17:00 ~ 18:00	72	70
18:00 ~ 19:00	69	69
19:00 ~ 20:00	67	66
20:00 ~ 21:00	63	65
21:00 ~ 22:00	65	65
22:00 ~ 23:00	64	64
23:00 ~ 24:00	62	62
平均値	73	71

注) 平均値は、時間毎の測定値をエネルギー平均し、小数点以下第一位を四捨五入した値である。

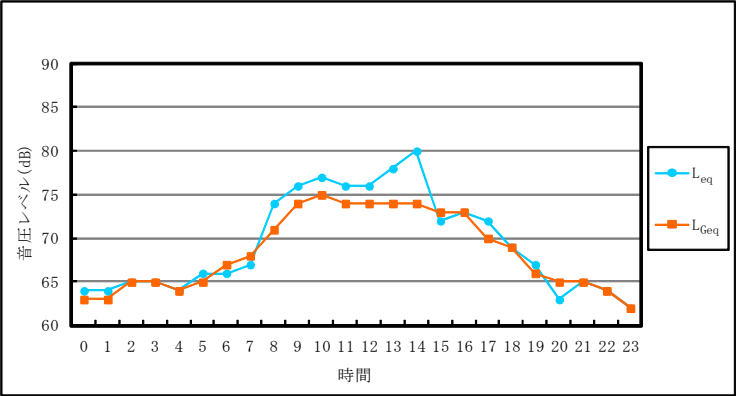

低周波音レベルの時間変化

単位：dB

区分		1/3オクターブバンド中心周波数 (Hz)																			
		1	1.25	1.6	2	2.5	3.15	4	5	6.3	8	10	12.5	16	20	25	31.5	40	50	63	80
L _{eq}	最大値	71	70	70	69	69	69	69	64	64	68	63	62	62	62	66	64	67	66	64	64
	最小値	47	48	49	49	49	50	49	41	40	49	50	52	49	50	50	47	46	46	46	43
	平均値	63	62	61	61	62	63	63	59	59	62	58	59	58	58	61	59	61	60	58	57


注) 最大値及び最小値は、時間毎の測定値の最大、最小を示す。平均値は、時間毎の測定値をエネルギー平均し、小数点以下第一位を四捨五入した値である。

表 7-1-4(3) 低周波音調査結果（破碎設備稼働中の平日）

調査日： 平成30年11月22日(木)
調査地点： No. 9-S

単位：dB		
時 間	平坦特性音圧レベル (L _{eq})	G特性音圧レベル (L _{Geq})
0:00 ～ 1:00	65	65
1:00 ～ 2:00	66	65
2:00 ～ 3:00	67	66
3:00 ～ 4:00	66	66
4:00 ～ 5:00	65	65
5:00 ～ 6:00	70	66
6:00 ～ 7:00	69	68
7:00 ～ 8:00	71	70
8:00 ～ 9:00	72	72
9:00 ～ 10:00	75	73
10:00 ～ 11:00	76	73
11:00 ～ 12:00	79	74
12:00 ～ 13:00	74	72
13:00 ～ 14:00	77	71
14:00 ～ 15:00	78	73
15:00 ～ 16:00	77	71
16:00 ～ 17:00	75	73
17:00 ～ 18:00	74	71
18:00 ～ 19:00	69	69
19:00 ～ 20:00	69	70
20:00 ～ 21:00	67	67
21:00 ～ 22:00	67	66
22:00 ～ 23:00	66	65
23:00 ～ 24:00	65	64
平均値	73	70

注) 平均値は、時間毎の測定値をエネルギー平均し、小数点以下第一位を四捨五入した値である。

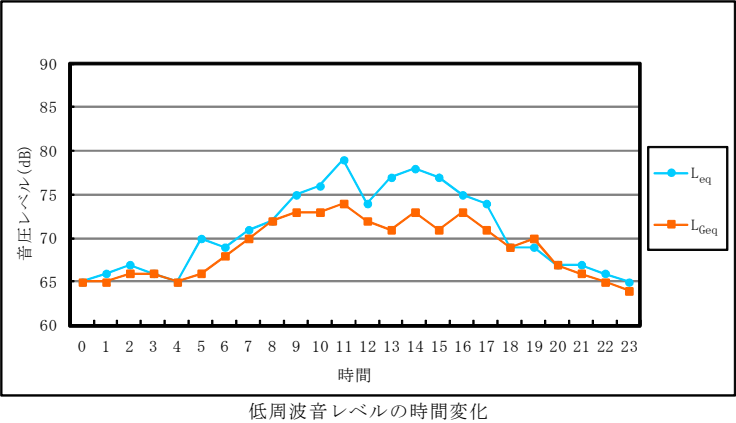

区分		1/3オクターブバンド中心周波数 (Hz)																	
		1	1.25	1.6	2	2.5	3.15	4	5	6.3	8	10	12.5	16	20	25	31.5	40	50
L _{eq}	最大値	70	70	69	69	68	68	68	67	66	69	64	62	61	61	62	61	62	60
	最小値	53	52	51	51	50	50	50	49	47	46	51	51	51	49	39	37	36	33
	平均値	64	64	64	63	62	62	61	61	60	62	59	58	57	57	56	56	56	55

注) 最大値及び最小値は、時間毎の測定値の最大、最小を示す。平均値は、時間毎の測定値をエネルギー平均し、小数点以下第一位を四捨五入した値である。


表 7-1-4(4) 低周波音調査結果（破碎設備稼働中の平日）

調査日： 平成30年11月22日(木)
調査地点： No. 9-W

単位：dB

時 間	平坦特性音圧レベル (L _{eq})	G特性音圧レベル (L _{Geq})
0:00 ~ 1:00	66	67
1:00 ~ 2:00	67	67
2:00 ~ 3:00	67	67
3:00 ~ 4:00	66	66
4:00 ~ 5:00	63	66
5:00 ~ 6:00	68	67
6:00 ~ 7:00	68	68
7:00 ~ 8:00	69	68
8:00 ~ 9:00	71	71
9:00 ~ 10:00	75	74
10:00 ~ 11:00	78	76
11:00 ~ 12:00	77	76
12:00 ~ 13:00	77	73
13:00 ~ 14:00	74	70
14:00 ~ 15:00	73	70
15:00 ~ 16:00	73	69
16:00 ~ 17:00	73	70
17:00 ~ 18:00	69	68
18:00 ~ 19:00	70	69
19:00 ~ 20:00	67	67
20:00 ~ 21:00	67	69
21:00 ~ 22:00	68	68
22:00 ~ 23:00	69	68
23:00 ~ 24:00	65	65
平均値	72	70

注) 平均値は、時間毎の測定値をエネルギー平均し、小数点以下第一位を四捨五入した値である。

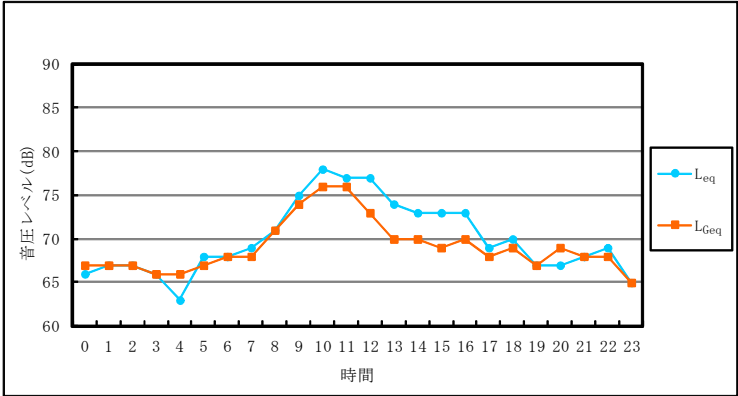

低周波音レベルの時間変化

単位：dB

区分		1/3オクターブバンド中心周波数 (Hz)																			
		1	1.25	1.6	2	2.5	3.15	4	5	6.3	8	10	12.5	16	20	25	31.5	40	50	63	80
L _{req}	最大値	69	69	68	66	65	65	63	63	62	75	65	63	62	63	66	65	66	66	64	61
	最小値	52	51	51	50	50	50	48	46	46	48	51	53	52	53	43	39	38	37	36	34
	平均値	63	62	61	60	60	59	58	57	57	67	59	58	57	58	59	57	58	57	55	52

注) 最大値及び最小値は、時間毎の測定値の最大、最小を示す。平均値は、時間毎の測定値をエネルギー平均し、小数点以下第一位を四捨五入した値である。


表 7-1-5(1) 低周波音調査結果（破碎設備稼働中の休日）

調査日： 平成30年11月23日（金）
調査地点： No. 9-N

単位：dB

時 間	平坦特性音圧レベル(L _{eq})	G特性音圧レベル(L _{Geq})
0:00 ～ 1:00	70	70
1:00 ～ 2:00	71	71
2:00 ～ 3:00	71	71
3:00 ～ 4:00	72	72
4:00 ～ 5:00	70	70
5:00 ～ 6:00	71	70
6:00 ～ 7:00	72	70
7:00 ～ 8:00	76	72
8:00 ～ 9:00	75	72
9:00 ～ 10:00	75	74
10:00 ～ 11:00	78	73
11:00 ～ 12:00	77	73
12:00 ～ 13:00	79	74
13:00 ～ 14:00	79	75
14:00 ～ 15:00	80	75
15:00 ～ 16:00	78	72
16:00 ～ 17:00	77	71
17:00 ～ 18:00	75	69
18:00 ～ 19:00	72	71
19:00 ～ 20:00	69	70
20:00 ～ 21:00	68	69
21:00 ～ 22:00	68	69
22:00 ～ 23:00	69	68
23:00 ～ 24:00	71	69
平均値	75	72

注) 平均値は、時間毎の測定値をエネルギー平均し、小数点以下第一位を四捨五入した値である。

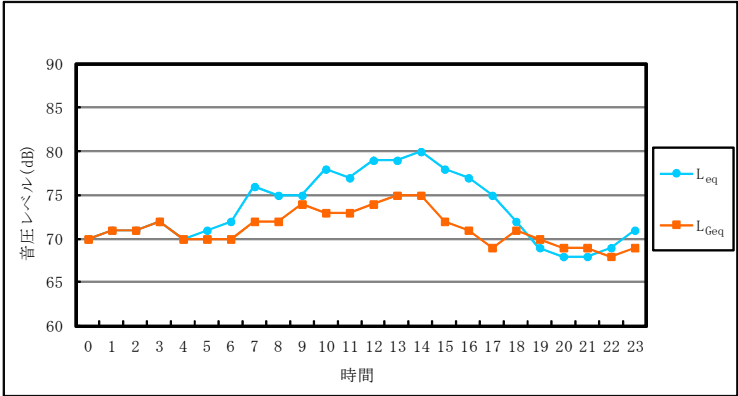

低周波音レベルの時間変化

単位：dB

区分		1/3オクターブバンド中心周波数(Hz)																			
		1	1.25	1.6	2	2.5	3.15	4	5	6.3	8	10	12.5	16	20	25	31.5	40	50	63	80
L _{eq}	最大値	72	71	70	69	68	67	66	65	64	69	65	64	64	58	63	60	69	62	62	59
	最小値	50	49	49	50	49	48	46	46	48	51	52	59	56	52	56	43	41	41	41	39
	平均値	68	66	65	64	64	62	61	60	59	63	61	62	60	56	61	55	62	56	54	52

注) 最大値及び最小値は、時間毎の測定値の最大、最小を示す。平均値は、時間毎の測定値をエネルギー平均し、小数点以下第一位を四捨五入した値である。


表 7-1-5(2) 低周波音調査結果（破碎設備稼働中の休日）

調査日： 平成30年11月23日（金）
調査地点： No. 9-E

単位：dB

時 間	平坦特性音圧レベル (L _{eq})	G特性音圧レベル (L _{Geq})
0:00 ～ 1:00	66	66
1:00 ～ 2:00	67	66
2:00 ～ 3:00	66	64
3:00 ～ 4:00	67	64
4:00 ～ 5:00	65	64
5:00 ～ 6:00	65	64
6:00 ～ 7:00	67	66
7:00 ～ 8:00	68	67
8:00 ～ 9:00	74	75
9:00 ～ 10:00	77	77
10:00 ～ 11:00	78	77
11:00 ～ 12:00	76	77
12:00 ～ 13:00	73	75
13:00 ～ 14:00	75	76
14:00 ～ 15:00	76	77
15:00 ～ 16:00	73	75
16:00 ～ 17:00	73	74
17:00 ～ 18:00	71	73
18:00 ～ 19:00	66	65
19:00 ～ 20:00	65	65
20:00 ～ 21:00	65	65
21:00 ～ 22:00	65	65
22:00 ～ 23:00	66	64
23:00 ～ 24:00	65	63
平均値	72	72

注) 平均値は、時間毎の測定値をエネルギー平均し、小数点以下第一位を四捨五入した値である。

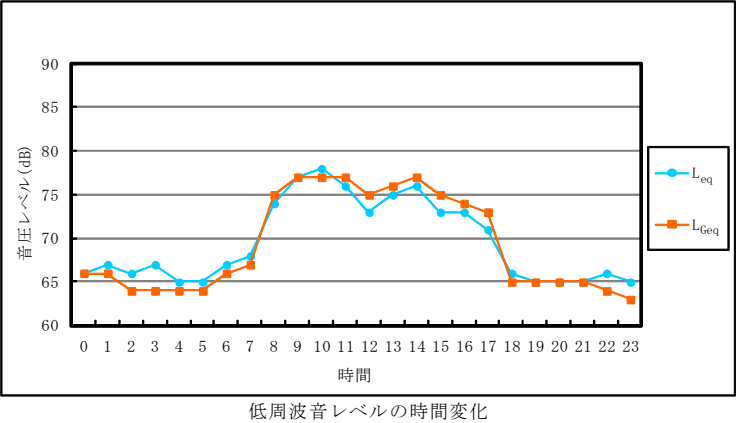

低周波音レベルの時間変化

単位：dB

区分		1/3オクターブバンド中心周波数 (Hz)																			
		1	1.25	1.6	2	2.5	3.15	4	5	6.3	8	10	12.5	16	20	25	31.5	40	50	63	80
L _{req}	最大値	69	68	67	66	65	64	64	64	66	72	63	64	65	64	65	63	63	63	63	60
	最小値	47	48	49	50	51	51	50	49	48	50	50	53	49	50	56	49	47	47	46	43
	平均値	61	59	59	58	58	58	58	58	62	65	59	61	61	59	60	58	58	58	57	55

注) 最大値及び最小値は、時間毎の測定値の最大、最小を示す。平均値は、時間毎の測定値をエネルギー平均し、小数点以下第一位を四捨五入した値である。


表 7-1-5(3) 低周波音調査結果（破碎設備稼働中の休日）

調査日： 平成30年11月23日（金）
調査地点： No. 9-S

単位：dB

時 間	平坦特性音圧レベル (L _{eq})	G特性音圧レベル (L _{Geq})
0:00 ~ 1:00	74	75
1:00 ~ 2:00	75	75
2:00 ~ 3:00	74	74
3:00 ~ 4:00	75	75
4:00 ~ 5:00	73	75
5:00 ~ 6:00	72	74
6:00 ~ 7:00	72	73
7:00 ~ 8:00	79	73
8:00 ~ 9:00	81	74
9:00 ~ 10:00	81	75
10:00 ~ 11:00	81	76
11:00 ~ 12:00	79	74
12:00 ~ 13:00	80	75
13:00 ~ 14:00	80	76
14:00 ~ 15:00	80	76
15:00 ~ 16:00	79	74
16:00 ~ 17:00	77	74
17:00 ~ 18:00	74	73
18:00 ~ 19:00	75	72
19:00 ~ 20:00	73	72
20:00 ~ 21:00	70	72
21:00 ~ 22:00	70	72
22:00 ~ 23:00	71	71
23:00 ~ 24:00	72	71
平均値	77	74

注) 平均値は、時間毎の測定値をエネルギー平均し、小数点以下第一位を四捨五入した値である。

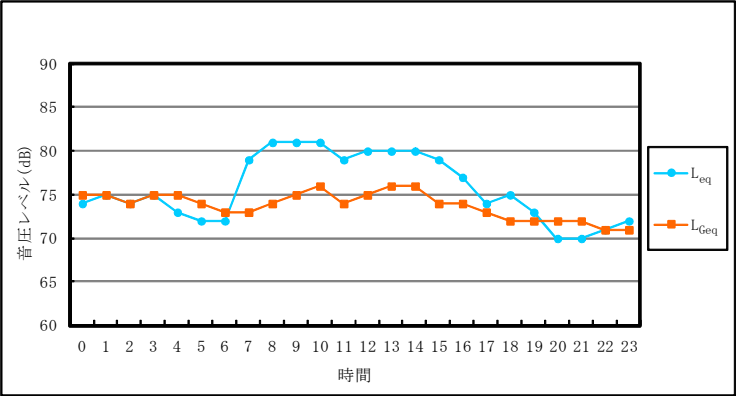

低周波音レベルの時間変化

単位：dB

区分		1/3オクターブバンド中心周波数 (Hz)																			
		1	1.25	1.6	2	2.5	3.15	4	5	6.3	8	10	12.5	16	20	25	31.5	40	50	63	80
L _{eq}	最大値	74	73	72	71	71	70	69	69	68	68	66	65	63	62	61	58	58	57	59	59
	最小値	58	59	58	58	56	55	53	51	51	56	57	57	58	58	46	43	40	38	36	32
	平均値	69	69	68	67	67	66	66	65	65	64	63	63	61	60	56	55	54	53	54	53

注) 最大値及び最小値は、時間毎の測定値の最大、最小を示す。平均値は、時間毎の測定値をエネルギー平均し、小数点以下第一位を四捨五入した値である。


表 7-1-5(4) 低周波音調査結果（破碎設備稼働中の休日）

調査日： 平成30年11月23日（金）
調査地点： No. 9-W

単位：dB

時 間	平坦特性音圧レベル (L _{eq})	G特性音圧レベル (L _{Geq})
0:00 ~ 1:00	74	75
1:00 ~ 2:00	73	75
2:00 ~ 3:00	74	75
3:00 ~ 4:00	75	76
4:00 ~ 5:00	74	76
5:00 ~ 6:00	74	74
6:00 ~ 7:00	77	75
7:00 ~ 8:00	79	75
8:00 ~ 9:00	79	77
9:00 ~ 10:00	83	79
10:00 ~ 11:00	82	77
11:00 ~ 12:00	81	76
12:00 ~ 13:00	79	76
13:00 ~ 14:00	80	77
14:00 ~ 15:00	80	77
15:00 ~ 16:00	78	76
16:00 ~ 17:00	76	74
17:00 ~ 18:00	76	74
18:00 ~ 19:00	75	73
19:00 ~ 20:00	75	74
20:00 ~ 21:00	72	74
21:00 ~ 22:00	73	74
22:00 ~ 23:00	74	74
23:00 ~ 24:00	75	75
平均値	78	76

注) 平均値は、時間毎の測定値をエネルギー平均し、小数点以下第一位を四捨五入した値である。

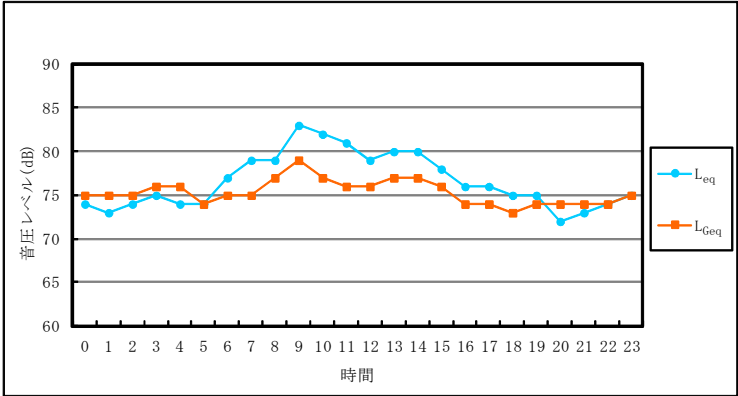

低周波音レベルの時間変化

単位：dB

区分		1/3オクターブバンド中心周波数 (Hz)																			
		1	1.25	1.6	2	2.5	3.15	4	5	6.3	8	10	12.5	16	20	25	31.5	40	50	63	80
L _{eq}	最大値	74	74	74	73	72	71	69	69	69	73	67	66	66	65	67	69	65	63	62	61
	最小値	60	58	58	58	57	56	54	53	56	55	56	59	60	59	50	45	43	43	43	40
	平均値	70	70	69	68	67	66	64	64	64	67	63	63	63	63	62	60	57	56	55	54

注) 最大値及び最小値は、時間毎の測定値の最大、最小を示す。平均値は、時間毎の測定値をエネルギー平均し、小数点以下第一位を四捨五入した値である。


表 7-1-6(1) 低周波音調査結果（破碎設備停止日）

調査日： 平成30年11月25日（日）
調査地点： No. 9-N

単位：dB

時 間	平坦特性音圧レベル (L _{eq})	G特性音圧レベル (L _{Geq})
0:00 ～ 1:00	65	66
1:00 ～ 2:00	65	66
2:00 ～ 3:00	66	66
3:00 ～ 4:00	65	66
4:00 ～ 5:00	65	66
5:00 ～ 6:00	66	66
6:00 ～ 7:00	66	66
7:00 ～ 8:00	67	67
8:00 ～ 9:00	70	69
9:00 ～ 10:00	70	70
10:00 ～ 11:00	67	68
11:00 ～ 12:00	66	66
12:00 ～ 13:00	65	66
13:00 ～ 14:00	67	66
14:00 ～ 15:00	66	67
15:00 ～ 16:00	66	66
16:00 ～ 17:00	66	66
17:00 ～ 18:00	66	66
18:00 ～ 19:00	67	67
19:00 ～ 20:00	67	66
20:00 ～ 21:00	67	68
21:00 ～ 22:00	67	68
22:00 ～ 23:00	67	68
23:00 ～ 24:00	67	69
平均値	67	67

注) 平均値は、時間毎の測定値をエネルギー平均し、小数点以下第一位を四捨五入した値である。

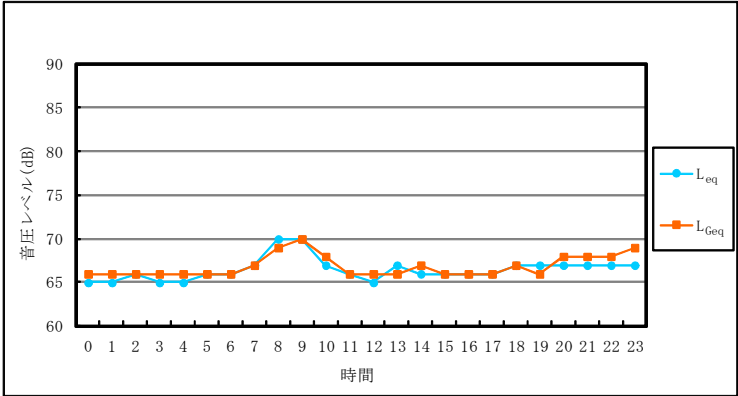

低周波音レベルの時間変化

単位：dB

区分		1/3オクターブバンド中心周波数 (Hz)																			
		1	1.25	1.6	2	2.5	3.15	4	5	6.3	8	10	12.5	16	20	25	31.5	40	50	63	80
L _{eq}	最大値	54	53	53	54	54	52	51	51	52	52	53	62	56	59	66	58	56	62	65	57
	最小値	42	43	45	47	46	45	43	43	46	46	47	49	51	53	53	51	47	48	48	44
	平均値	50	49	50	51	51	49	47	47	49	49	50	56	53	56	63	55	51	54	57	50

注) 最大値及び最小値は、時間毎の測定値の最大、最小を示す。平均値は、時間毎の測定値をエネルギー平均し、小数点以下第一位を四捨五入した値である。


表 7-1-6(2) 低周波音調査結果（破碎設備停止日）

調査日： 平成30年11月25日（日）
調査地点： No. 9-E

単位：dB

時 間	平坦特性音圧レベル (L _{eq})	G特性音圧レベル (L _{Geq})
0:00 ～ 1:00	63	63
1:00 ～ 2:00	62	62
2:00 ～ 3:00	63	63
3:00 ～ 4:00	62	62
4:00 ～ 5:00	62	62
5:00 ～ 6:00	63	63
6:00 ～ 7:00	65	65
7:00 ～ 8:00	66	65
8:00 ～ 9:00	67	66
9:00 ～ 10:00	66	65
10:00 ～ 11:00	66	65
11:00 ～ 12:00	66	65
12:00 ～ 13:00	66	64
13:00 ～ 14:00	67	65
14:00 ～ 15:00	66	65
15:00 ～ 16:00	65	65
16:00 ～ 17:00	65	65
17:00 ～ 18:00	66	65
18:00 ～ 19:00	66	65
19:00 ～ 20:00	65	64
20:00 ～ 21:00	65	65
21:00 ～ 22:00	65	64
22:00 ～ 23:00	65	65
23:00 ～ 24:00	65	65
平均値	65	64

注) 平均値は、時間毎の測定値をエネルギー平均し、小数点以下第一位を四捨五入した値である。

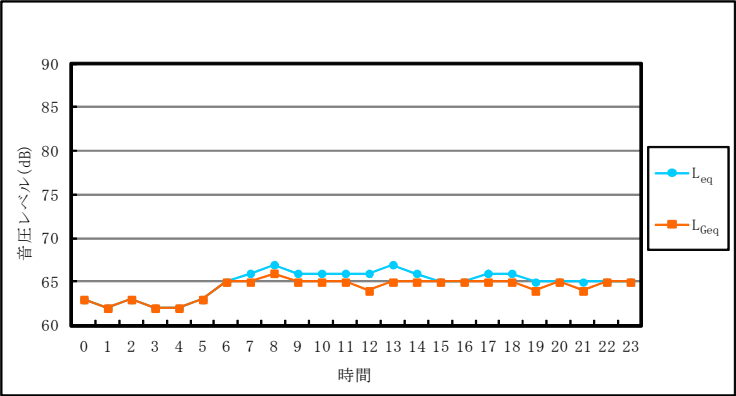

低周波音レベルの時間変化

単位：dB

区分		1/3オクターブバンド中心周波数 (Hz)																			
		1	1.25	1.6	2	2.5	3.15	4	5	6.3	8	10	12.5	16	20	25	31.5	40	50	63	80
L _{eq}	最大値	57	57	56	55	55	55	53	52	50	52	54	55	52	54	57	58	53	57	59	54
	最小値	45	45	47	48	49	50	48	47	46	49	50	50	48	49	54	49	47	47	47	42
	平均値	51	51	51	52	53	53	51	50	48	51	53	53	51	52	55	55	52	53	53	51

注) 最大値及び最小値は、時間毎の測定値の最大、最小を示す。平均値は、時間毎の測定値をエネルギー平均し、小数点以下第一位を四捨五入した値である。


表 7-1-6(3) 低周波音調査結果（破碎設備停止日）

調査日： 平成30年11月25日（日）
調査地点： No. 9-S

単位：dB

時 間	平坦特性音圧レベル (L _{eq})	G特性音圧レベル (L _{Geq})
0:00 ～ 1:00	64	65
1:00 ～ 2:00	63	64
2:00 ～ 3:00	62	64
3:00 ～ 4:00	62	63
4:00 ～ 5:00	62	62
5:00 ～ 6:00	66	64
6:00 ～ 7:00	67	65
7:00 ～ 8:00	71	68
8:00 ～ 9:00	72	69
9:00 ～ 10:00	72	69
10:00 ～ 11:00	72	69
11:00 ～ 12:00	71	69
12:00 ～ 13:00	72	69
13:00 ～ 14:00	72	68
14:00 ～ 15:00	71	68
15:00 ～ 16:00	67	66
16:00 ～ 17:00	66	65
17:00 ～ 18:00	67	66
18:00 ～ 19:00	67	66
19:00 ～ 20:00	66	65
20:00 ～ 21:00	67	65
21:00 ～ 22:00	67	65
22:00 ～ 23:00	64	65
23:00 ～ 24:00	65	66
平均値	69	67

注) 平均値は、時間毎の測定値をエネルギー平均し、小数点以下第一位を四捨五入した値である。

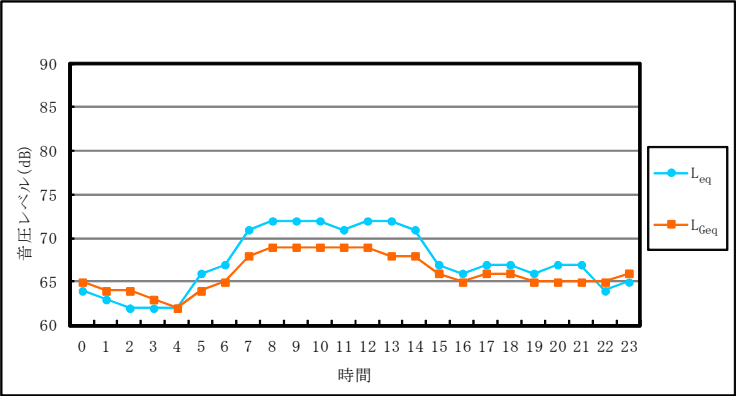

低周波音レベルの時間変化

単位：dB

区分		1/3オクターブバンド中心周波数 (Hz)																			
		1	1.25	1.6	2	2.5	3.15	4	5	6.3	8	10	12.5	16	20	25	31.5	40	50	63	80
L _{eq}	最大値	64	63	63	62	62	61	59	57	56	54	54	53	57	58	58	59	60	58	60	59
	最小値	45	46	46	47	48	49	48	46	47	47	47	48	51	50	50	50	49	50	48	46
	平均値	58	58	58	58	58	57	55	53	52	51	51	51	54	55	55	57	57	55	58	57

注) 最大値及び最小値は、時間毎の測定値の最大、最小を示す。平均値は、時間毎の測定値をエネルギー平均し、小数点以下第一位を四捨五入した値である。


表 7-1-6(4) 低周波音調査結果（破碎設備停止日）

調査日： 平成30年11月25日（日）
調査地点： No. 9-W

単位：dB

時 間	平坦特性音圧レベル (L _{eq})	G特性音圧レベル (L _{Geq})
0:00 ~ 1:00	63	65
1:00 ~ 2:00	63	65
2:00 ~ 3:00	63	65
3:00 ~ 4:00	62	65
4:00 ~ 5:00	62	65
5:00 ~ 6:00	65	65
6:00 ~ 7:00	64	65
7:00 ~ 8:00	66	67
8:00 ~ 9:00	65	68
9:00 ~ 10:00	65	68
10:00 ~ 11:00	67	68
11:00 ~ 12:00	68	68
12:00 ~ 13:00	66	68
13:00 ~ 14:00	67	68
14:00 ~ 15:00	68	65
15:00 ~ 16:00	66	66
16:00 ~ 17:00	65	66
17:00 ~ 18:00	65	66
18:00 ~ 19:00	63	65
19:00 ~ 20:00	64	65
20:00 ~ 21:00	64	65
21:00 ~ 22:00	63	66
22:00 ~ 23:00	62	65
23:00 ~ 24:00	63	65
平均値	65	66

注) 平均値は、時間毎の測定値をエネルギー平均し、小数点以下第一位を四捨五入した値である。

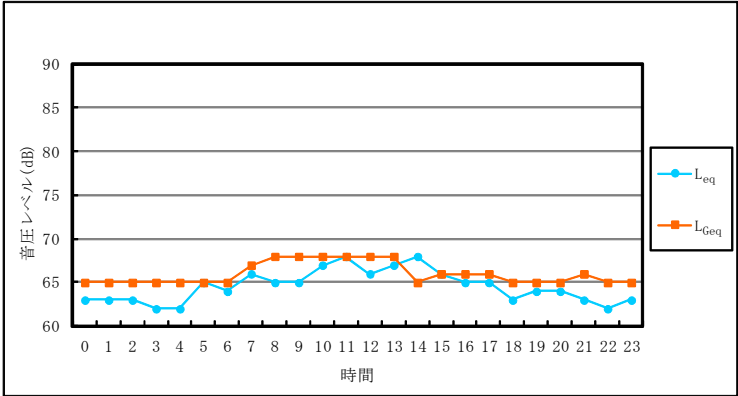

低周波音レベルの時間変化

単位：dB

区分		1/3オクターブバンド中心周波数 (Hz)																			
		1	1.25	1.6	2	2.5	3.15	4	5	6.3	8	10	12.5	16	20	25	31.5	40	50	63	80
L _{eq}	最大値	60	59	59	58	57	56	54	52	51	51	53	53	56	57	60	53	52	52	53	51
	最小値	44	45	47	47	47	46	45	45	46	45	47	49	52	52	51	48	45	44	45	43
	平均値	54	54	53	53	53	52	50	49	49	49	50	51	54	55	57	52	49	49	50	47

注) 最大値及び最小値は、時間毎の測定値の最大、最小を示す。平均値は、時間毎の測定値をエネルギー平均し、小数点以下第一位を四捨五入した値である。