

浸出水処理施設改築事業

1. 事業の目的について

- 浸出水処理施設の安全性確保
老朽化した浸出水処理施設（水槽躯体、プラント機器、電気設備）の改築を実施
- 処分場の維持管理（日常点検や緊急時対応）の効率性向上
分散かつ老朽化した操作棟、管理事務所、車庫倉庫などの施設を集約

2. 事業の内容について

- 浸出水処理施設の改築
現在の管理事務所南側の駐車場付近に 浸出水処理施設（操作棟含めて）を移設

項目	諸元
処理能力	1,600m3／日（現行施設と同等能力）
浸出水質の設計値	近年の浸出水質により設定 （平成19～28年度の最大値を参考）
放流水質の自主管理値	変更なし（現行の自主管理値と変更なし）
処理方式	生物処理と物理化学処理の組合せ方式 （現行施設と同じ方式）


- 管理事務所の建替
現在と同じ場所付近に 計量所を集約した管理事務所を建替
- 付帯施設の工事
浸出水送水管の切回、車庫倉庫の移設、施設周囲の敷地造成などを実施

3. 事業のスケジュールについて

項目 \ 年度	H29	H30	R 1	R 2	R 3	R 4	R 5
調査・設計							
浸出水処理施設の改築							
管理事務所の建替							
付帯施設							



愛岐処分場の全体図

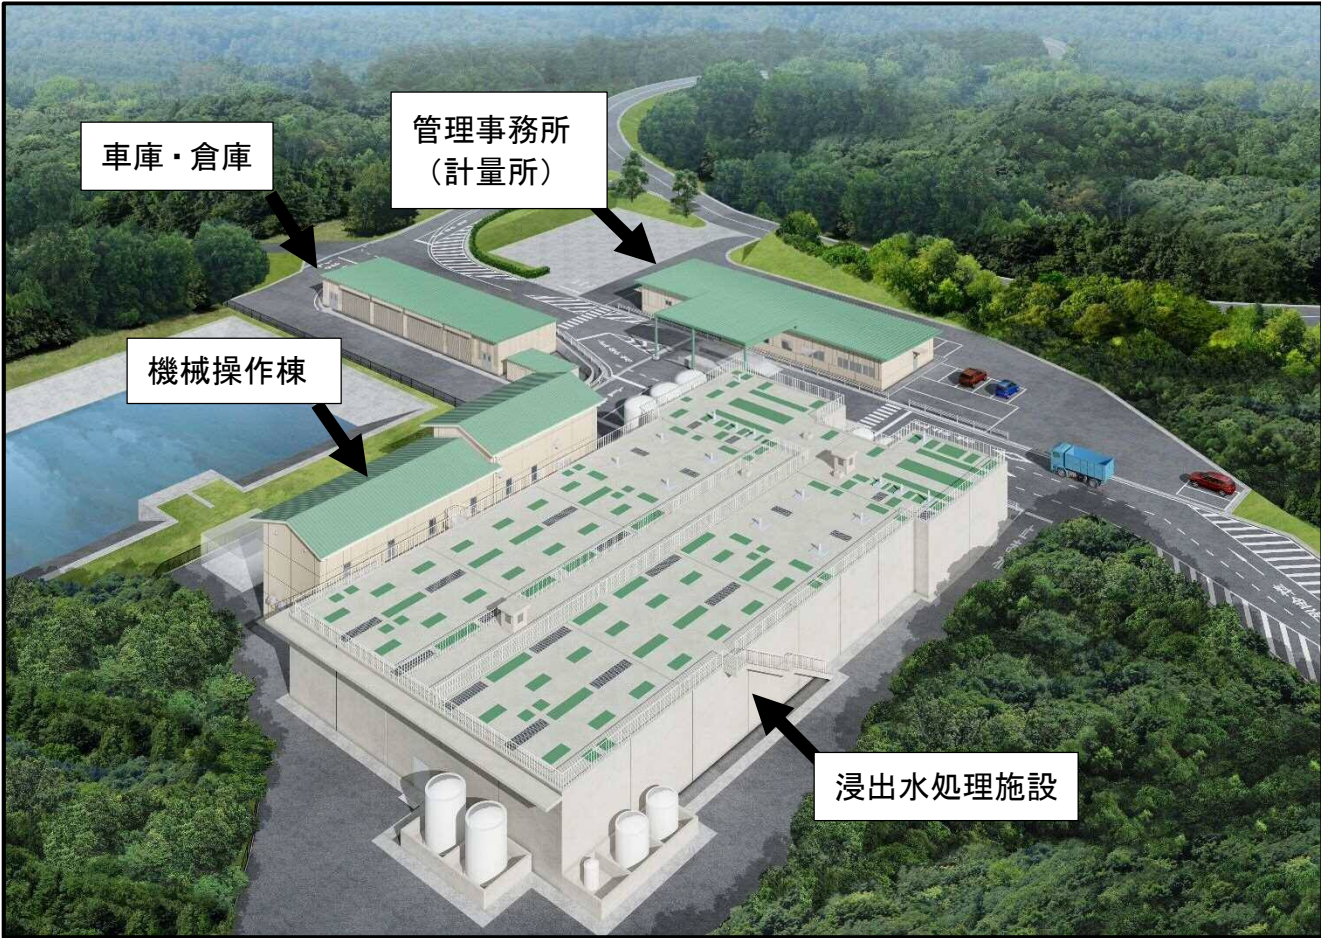

完成予想図

現況写真



施設配置図

