


令和6年度 秋季結果一覧

番号	地点名	調査日	調査時刻	気温 (℃)	天気			水量			水温 (℃)	pH	COD (mg/L)	硝酸態窒素 (mg/L)	鉄 (mg/L)	マンガン (mg/L)	自由記述
					当日	前日	前々日		計量できる 場合 (mL/min)								
1	中志段味	R6.10.12	10:00	-	晴	晴	晴	1	多量	-	18.8	5.8	4.0	0.5	0.2	0.0	メダカ、アメンボがいる。コストコの駐車場が拡張された。照明が近くなりホテルへの影響が心配。
2	吉 根	R6.11.7	13:00	17.0	晴	晴	晴	1	多量	21,000	17.0	6.0	5.0	0.1	0.0	0.0	何故かCODが急上昇
3	小幡緑地	R6.10.6	9:20	22.0	曇	晴	曇	2	小流れ	3,640	21.0	6.5	5.0	0.2	0.1	0.2	見た目の水量は前回と変化無し。 濁りも無し。 水源付近は昨晚の降雨で斜面からも少し水が流入しています。 溜枮周辺の堆積物は除去されていました。
4	茶屋が坂	R6.10.15	14:21	22.2	曇	晴	晴	1	多量	-	21.0	6.5	5.0	0.5	4.0	1.0	猛暑のせいか、湧水の取水口周辺が草に覆われていた。晴天が続いたが、水量は多かった。
5	本 山	R6.10.26	11:30	22.2	くもり	晴	晴	1	多量	5,208	19.6	5.5	0.0	0.3	0.1	0.5	-
6	東 山	R6.12.1	15:30	22.0	晴	くもり	曇り一時雨	2	小流れ	450	14.2	5.5	3.0	0.1	0.0	0.0	調査地点の周りの土は水が染み出しぐちょぐちょしている。 全体的に特に変化なし。
7	八事裏山	R6.11.30	15:20	11.8	晴	晴	晴	3	しみ出し程度	-	11.6	5.9	6.8	0.1	0.2	0.2	-
8	呼 続	R6.10.18	10:00	27.0	晴	晴	晴	3	しみ出し程度	-	18.0	7.0	0.0	0.2	0.2	1.0	-
9	神の倉	R6.11.30	11:21	16.0	曇	晴	晴	3	しみ出し程度	-	15.0	7.0	8.0	0.2	2.0	0.5	いつも水が溜まっていますが、今日は水たまりのようにあるだけで、水がなくなっていました。 計量カップですくえないため、検査キットで直接吸い上げて検査しました。
10	大 高	R6.11.20	13:00	16.0	曇	晴	うす曇り	1	多量	15,000	17.0	5.5	6.0	1.0	0.2	0.5	-

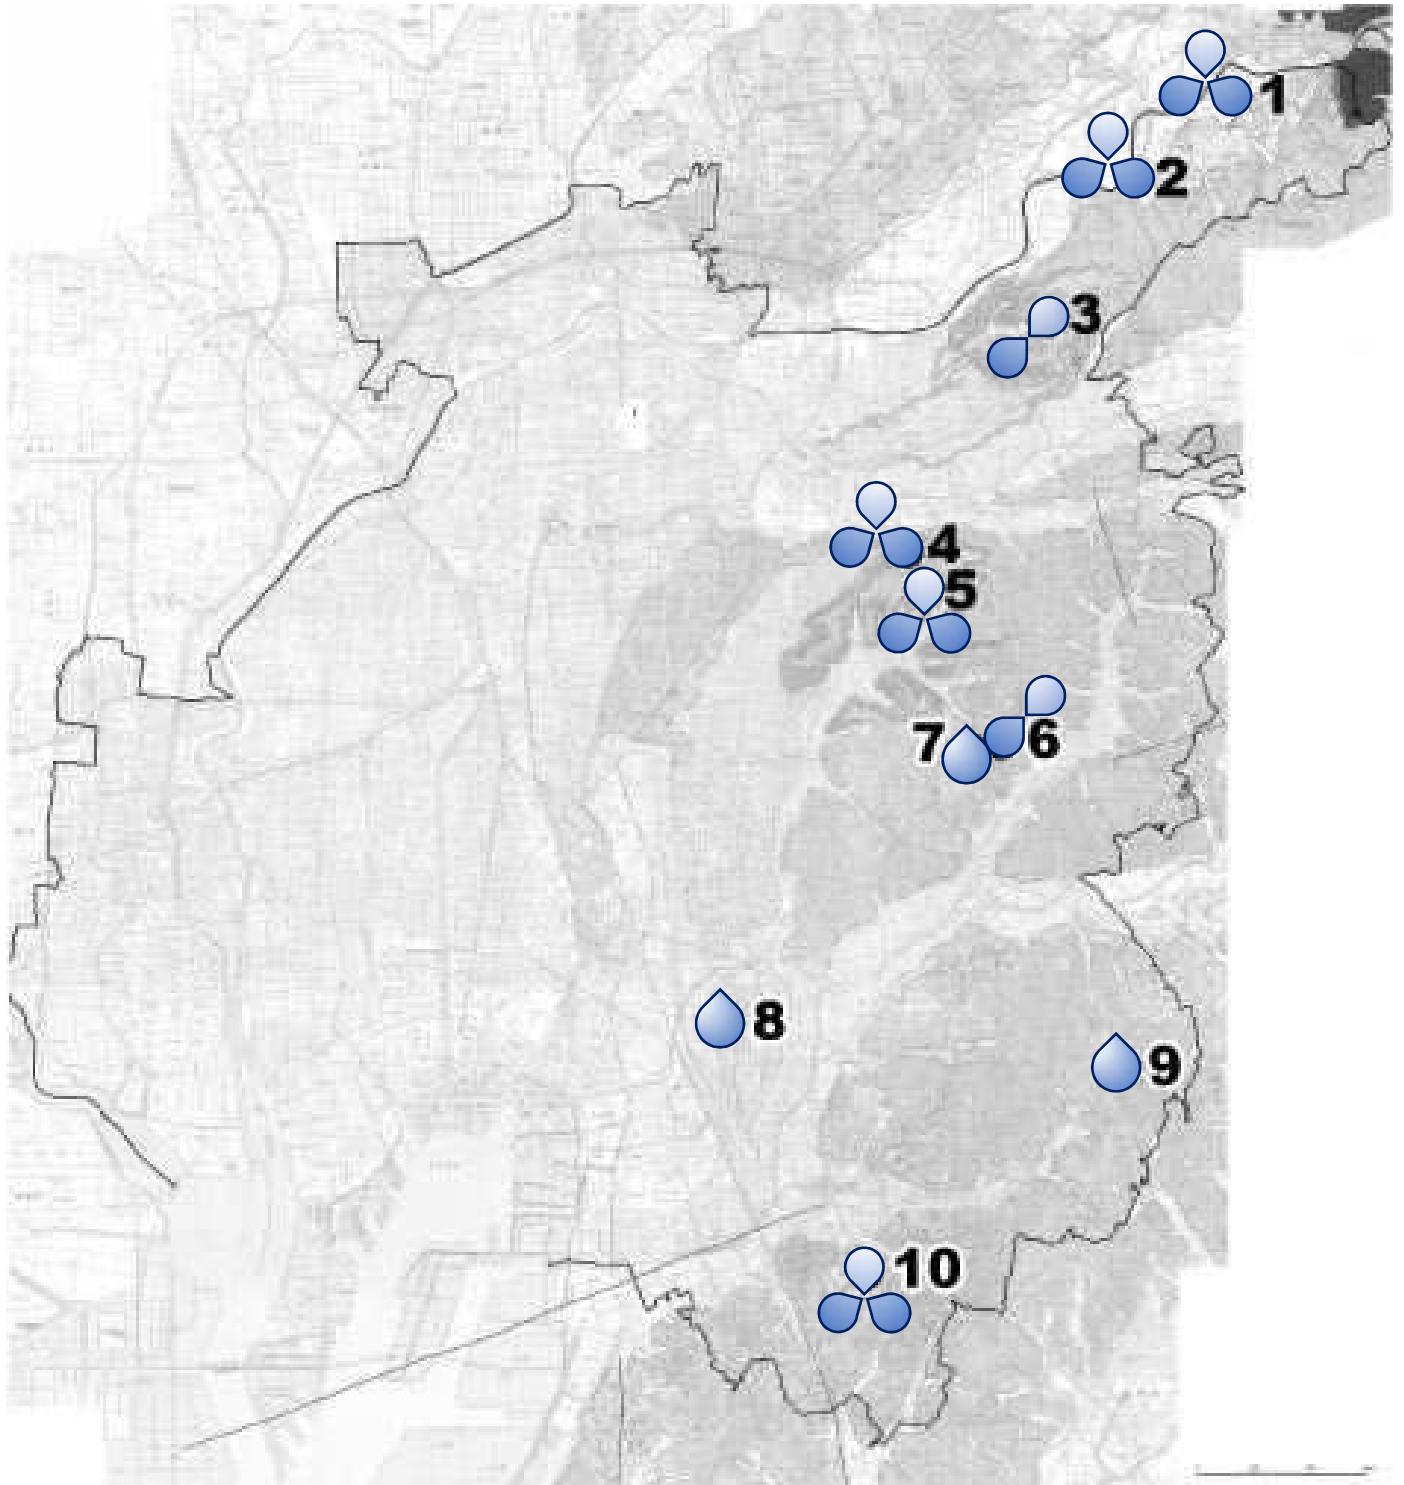

 : 多量

 : 小流れ

 : しみ出し程度

 : なし