

凡 例

記 号	名 称	適 用	備 考
電灯分電盤	電灯分電盤	分電盤結線図参照	
動力制御盤	動力制御盤	動力盤結線図参照	
コンセント	コンセント	2P15A×1 接地極付 抜止め	
電極	電極	5極	
フル2線式リモコンスイッチ	フル2線式リモコンスイッチ		
ブルボックス	ブルボックス	サイズ表参照	
アウトレットボックス	アウトレットボックス	中浅 銅板製	
別途工事制御盤	別途工事制御盤		
ポンプ	ポンプ		別途機械設備工事
マリンランプ	マリンランプ		別途機械設備工事
はつり工事	はつり工事	サイズ表参照	
回路番号	回路番号	電灯負荷	
回路番号	回路番号	動力負荷	

注記：特記なき配管配線は下記とする。

記 号	配 線	配 管
	EM-EFF2 0-3C (コログシ)	
	EM-EFF2 0-3C (E2S) 露出	
	コログシ配線	
	露出配管配線	


注1. 太線で示す機器・配線は改修対象を示し、細線で示す機器・配線は工事対象外を示す。
注2. 特記なき動力負荷の配管配線種別は動力盤結線図を参照。
注3. 別途工事制御盤及び二次側の機器及び配管配線は別途工事。

ブルボックスサイズ表

151	150×150×100 銅板製
222	200×200×200 銅板製
332	300×300×200 銅板製
554	500×500×400 銅板製
665	600×600×500 銅板製
222MP	200×200×200 SUS製 防水型
332MP	300×300×200 SUS製 防水型
443MP	400×400×300 SUS製 防水型

はつり工事サイズ表

φ25	機械はつり φ25
φ28	機械はつり φ28
φ32	機械はつり φ32
φ50	機械はつり φ50
φ63	機械はつり φ63
φ75	機械はつり φ75
φ88	機械はつり φ88
φ100	機械はつり φ100
φ125	機械はつり φ125

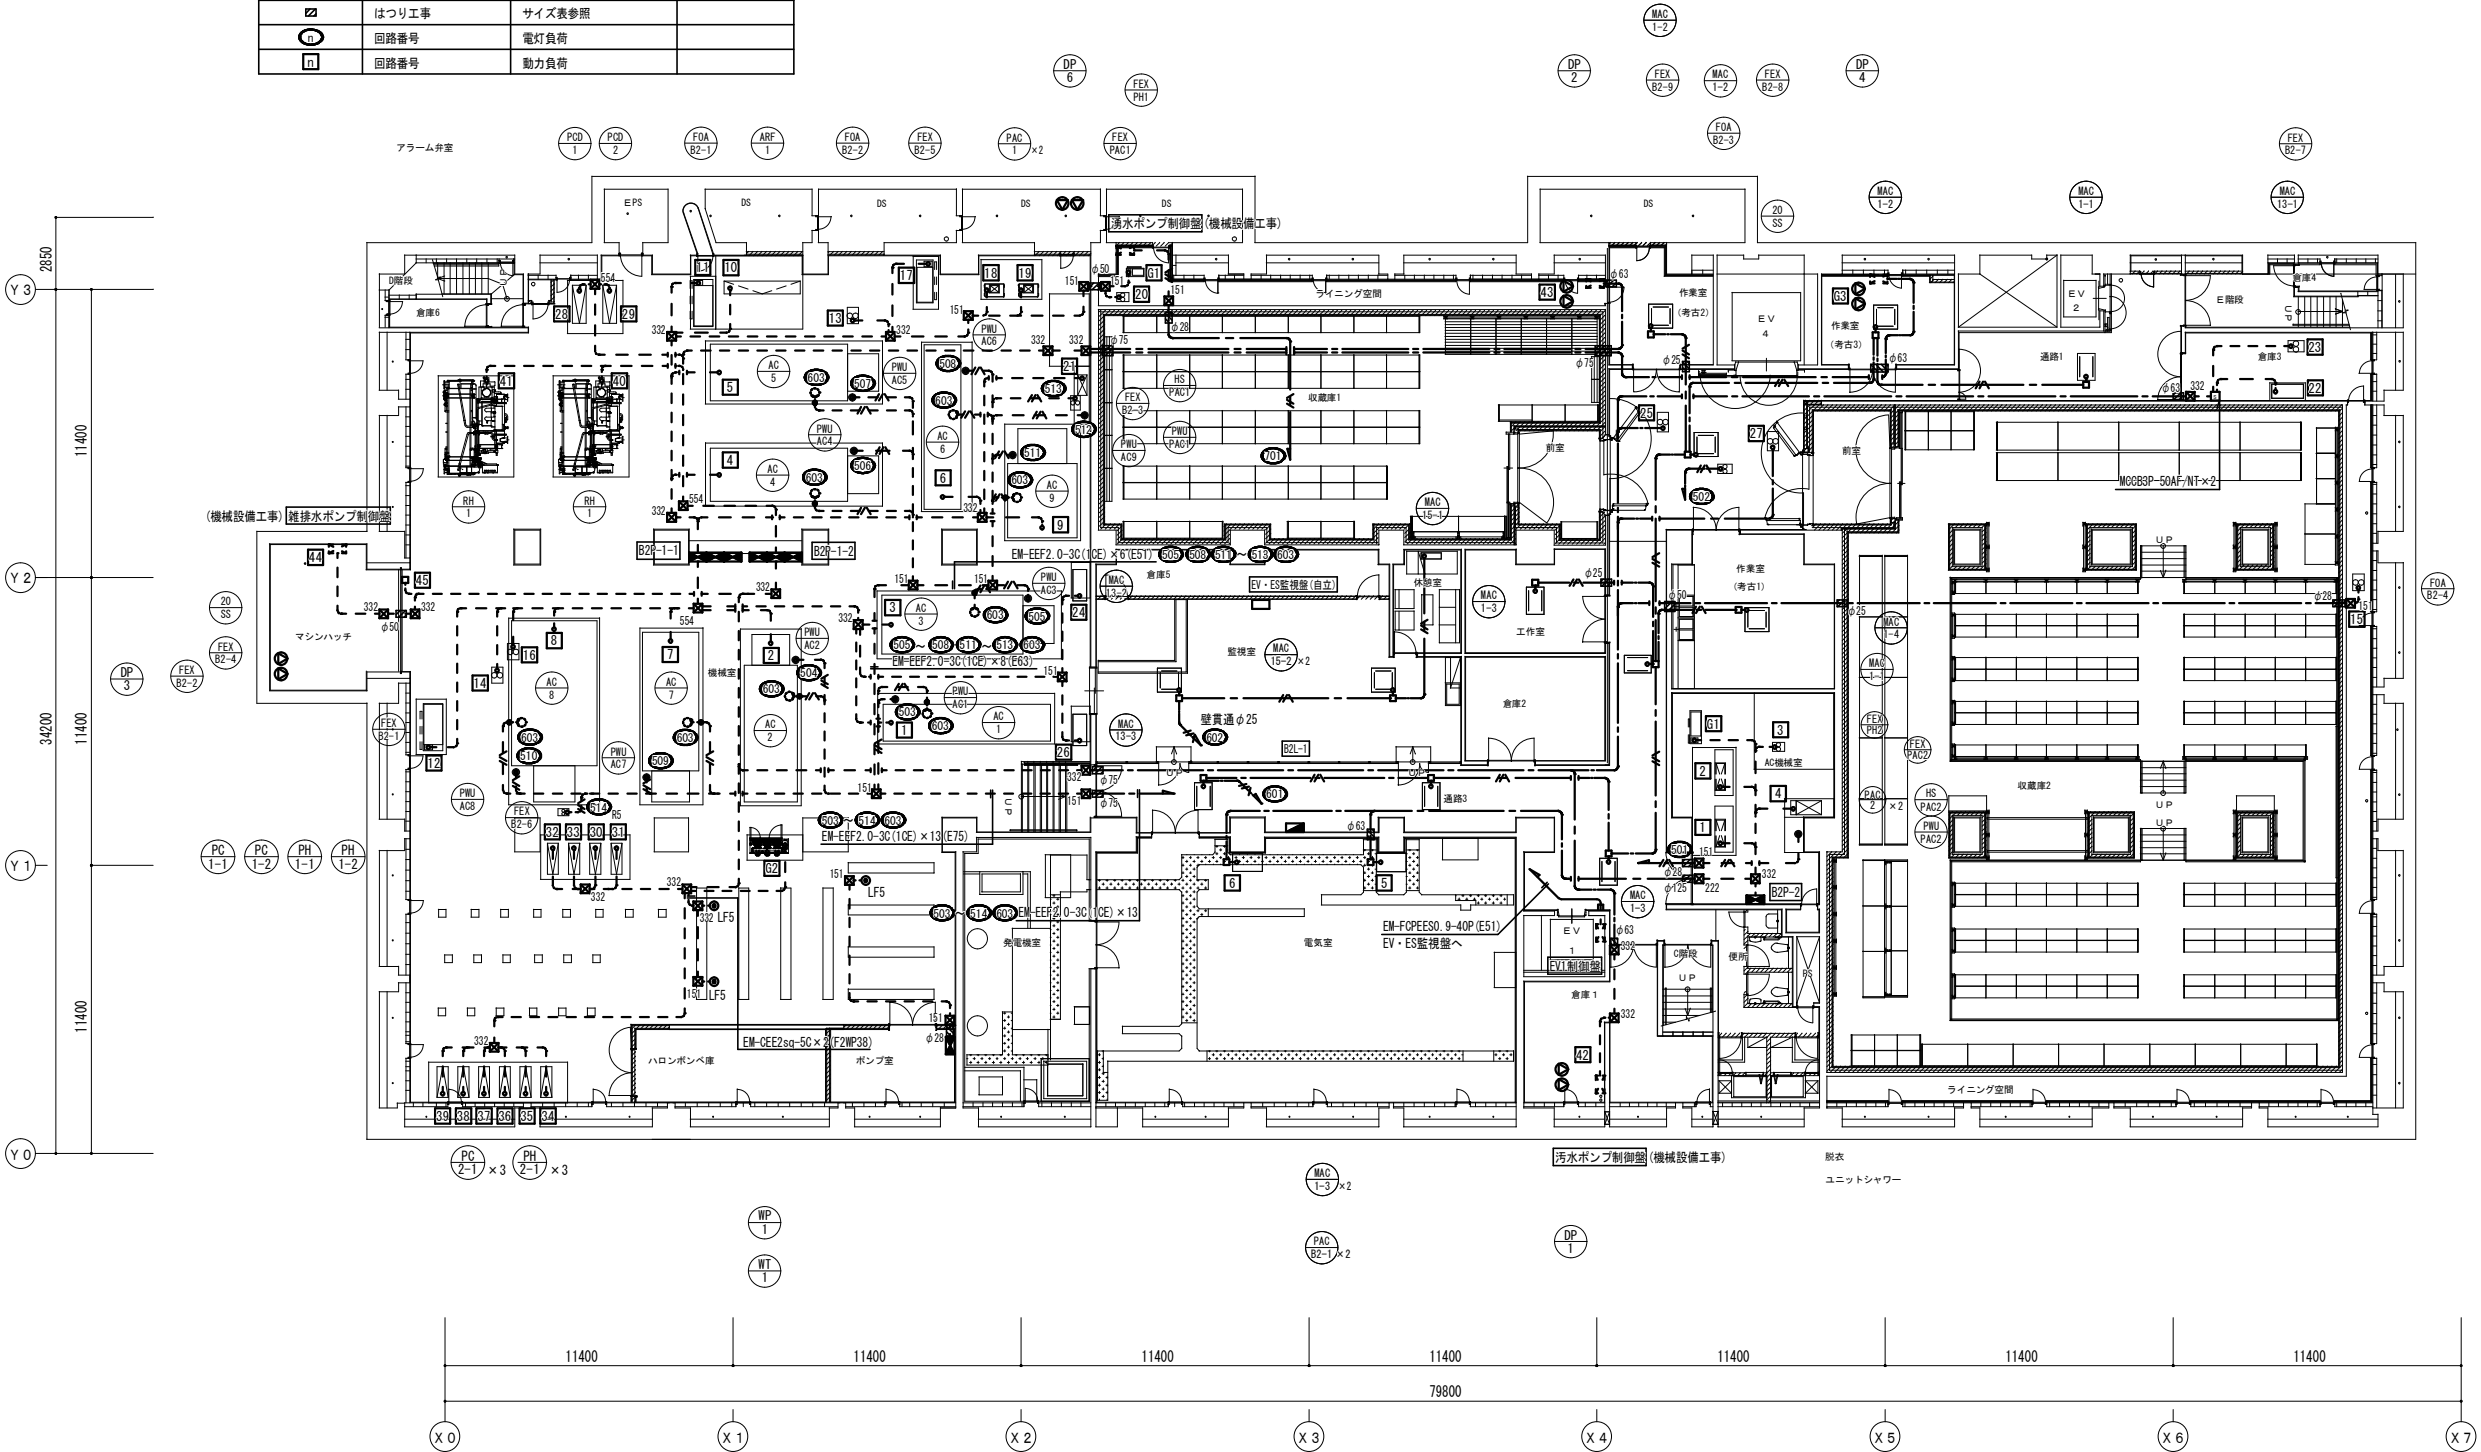

B2階平面図 S = 1 : 1 5 0

博物館収蔵庫リニューアル改修その他電気工事（週休2日）設計図			
本館 動力設備 B2階平面図（改修）	No. E031		
縮 尺	A1:1/150 A3:1/300	67	枚の
設計	令和 6 年 3 月 日		
名古屋市住宅都市局営繕課設備課			
本図記入寸法は特記なき限り「mm」単位とする。			

