




別図1

配置図

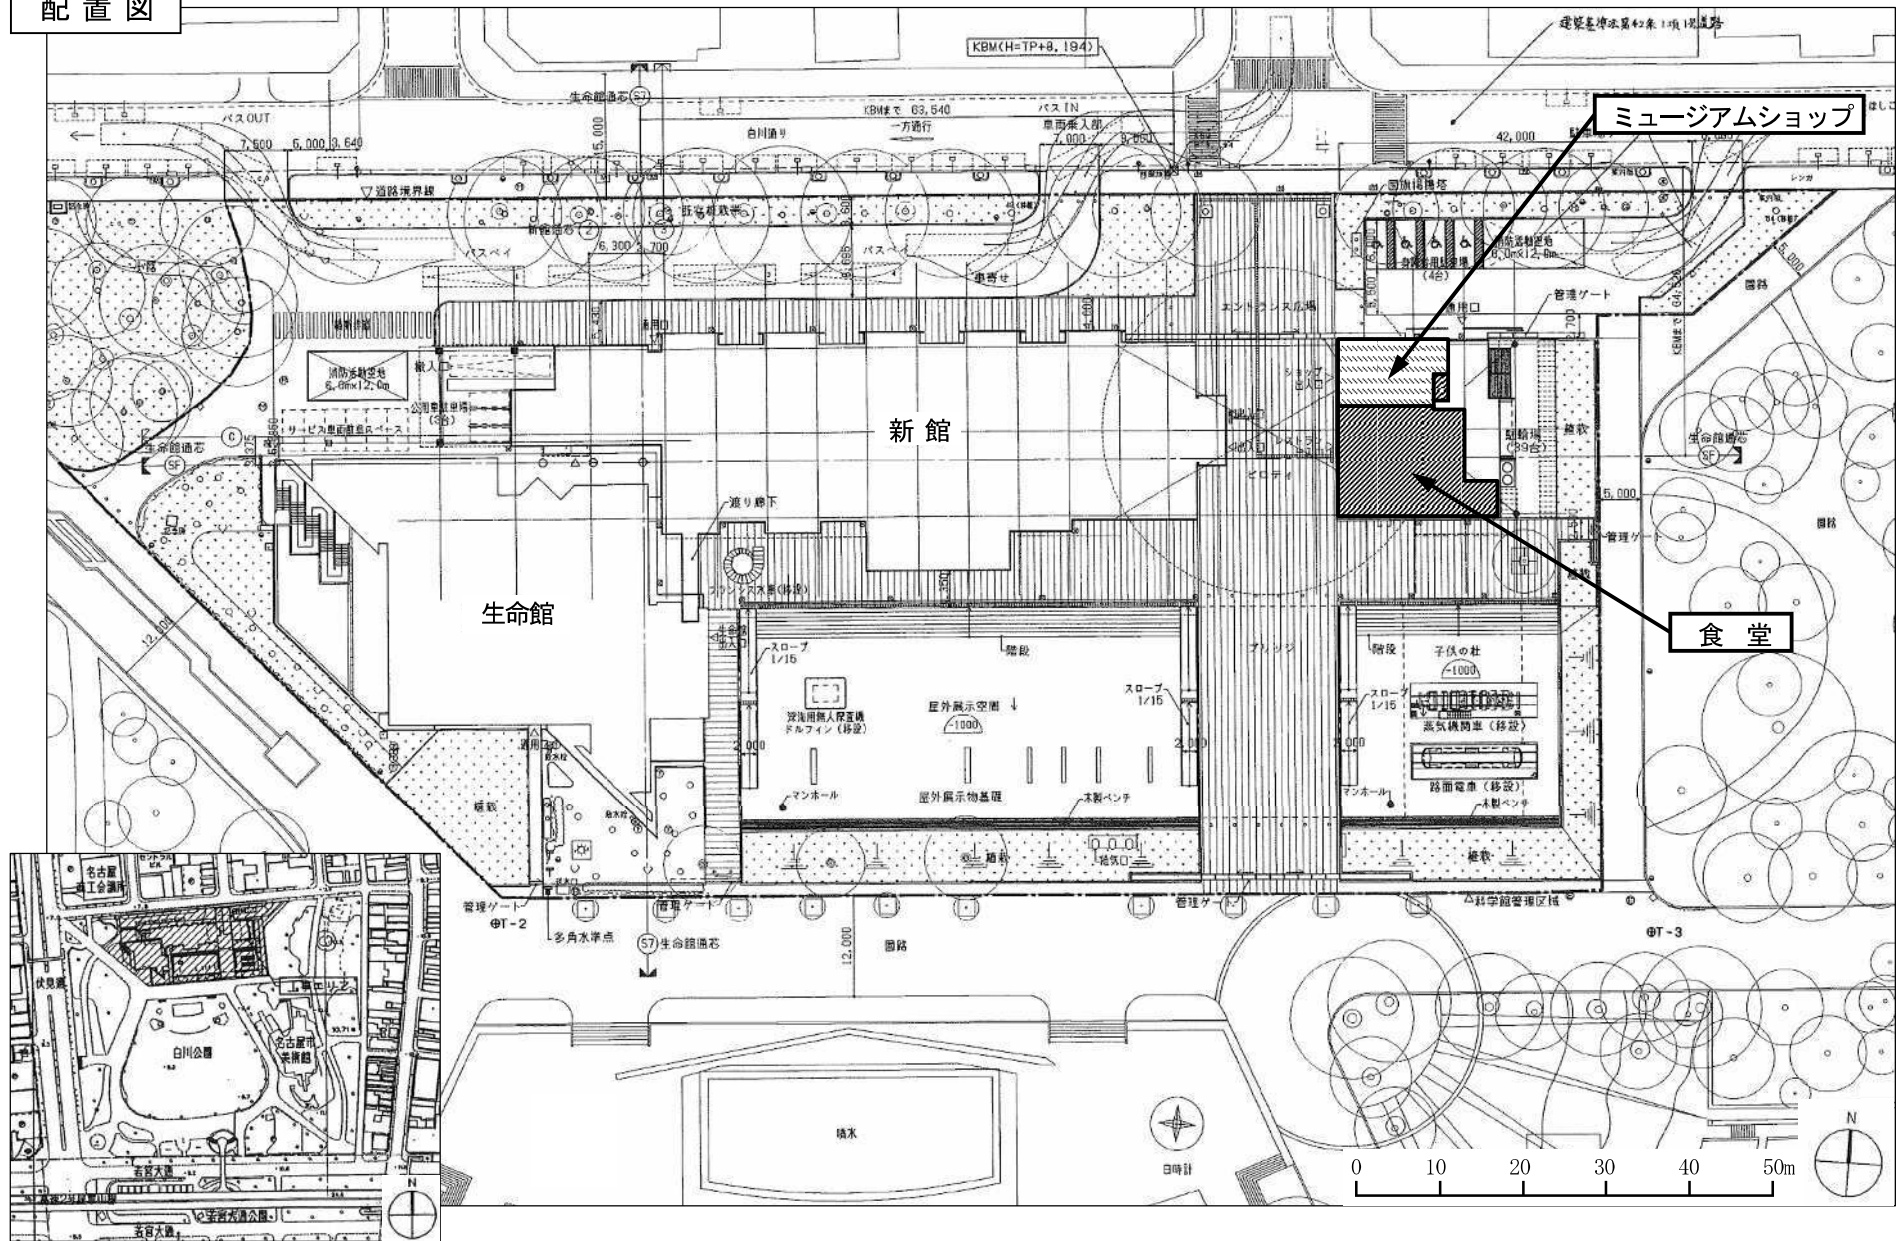


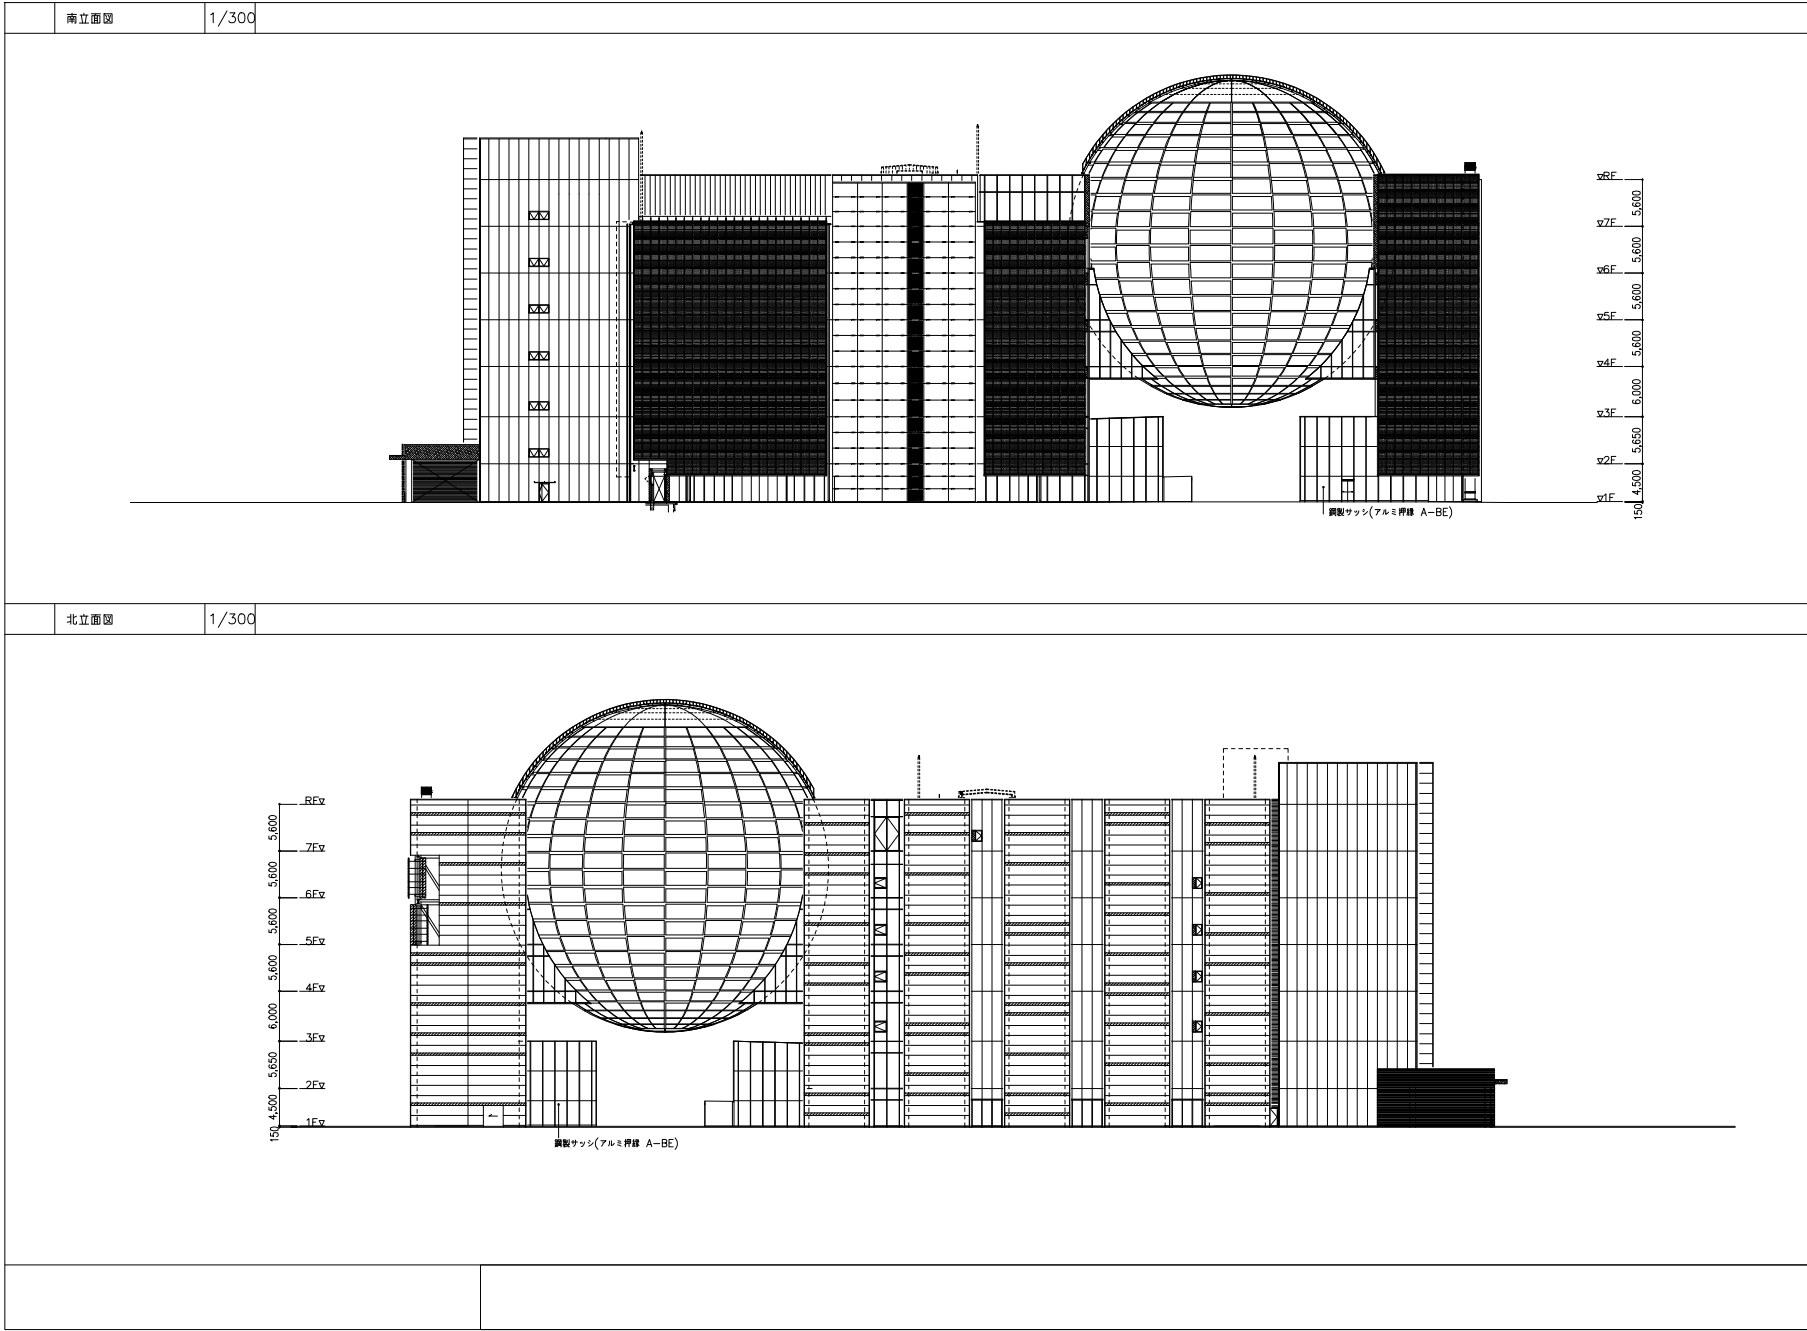

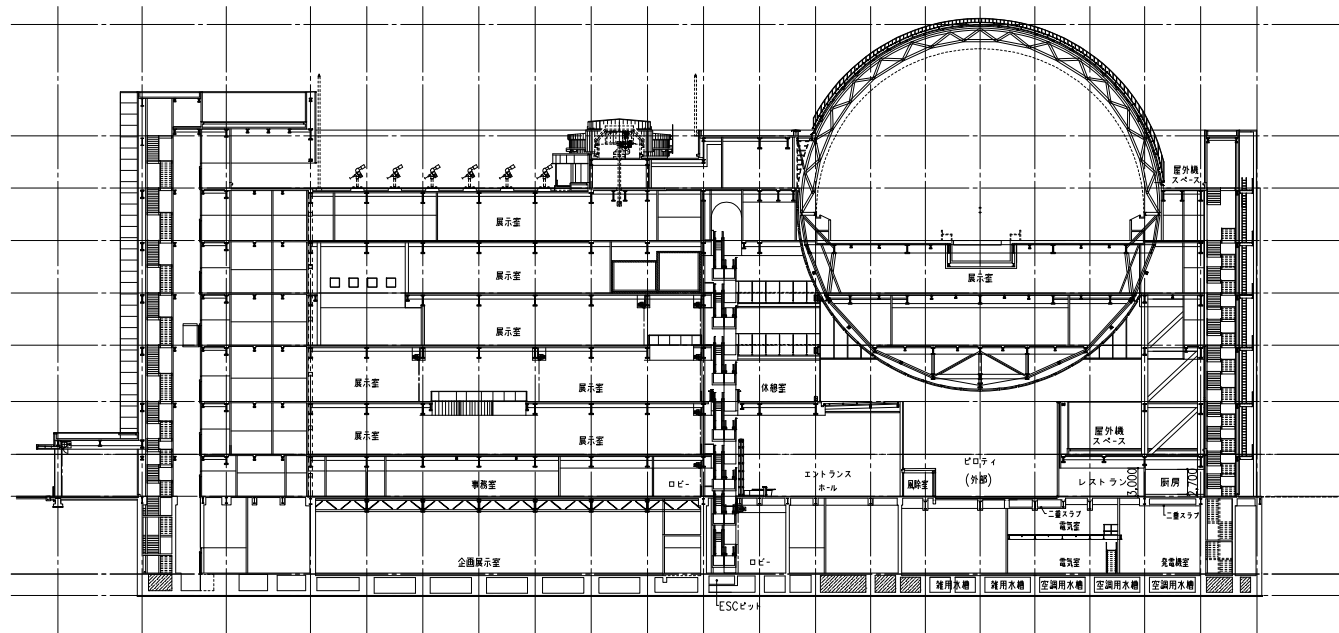

別図 3




vRF 5,600
 v7F 5,600
 v6F 5,600
 v5F 5,600
 v4F 5,600
 v3F 6,000
 v2F 5,650
 v1F 4,500
 vB1F 4,150
 vB2F 4,150
 2F 4,150
 B2F 2,100/2,000



D-D断面図 E-E断面図


N.S.

■ : 清水槽

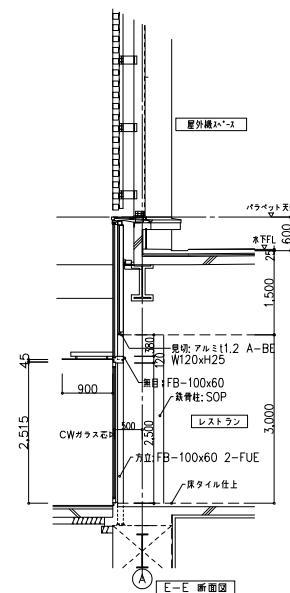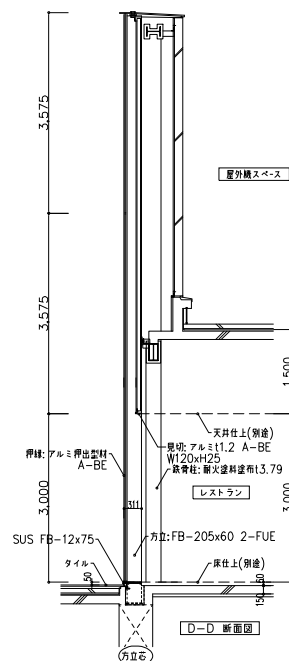

別図 4

平面詳細図

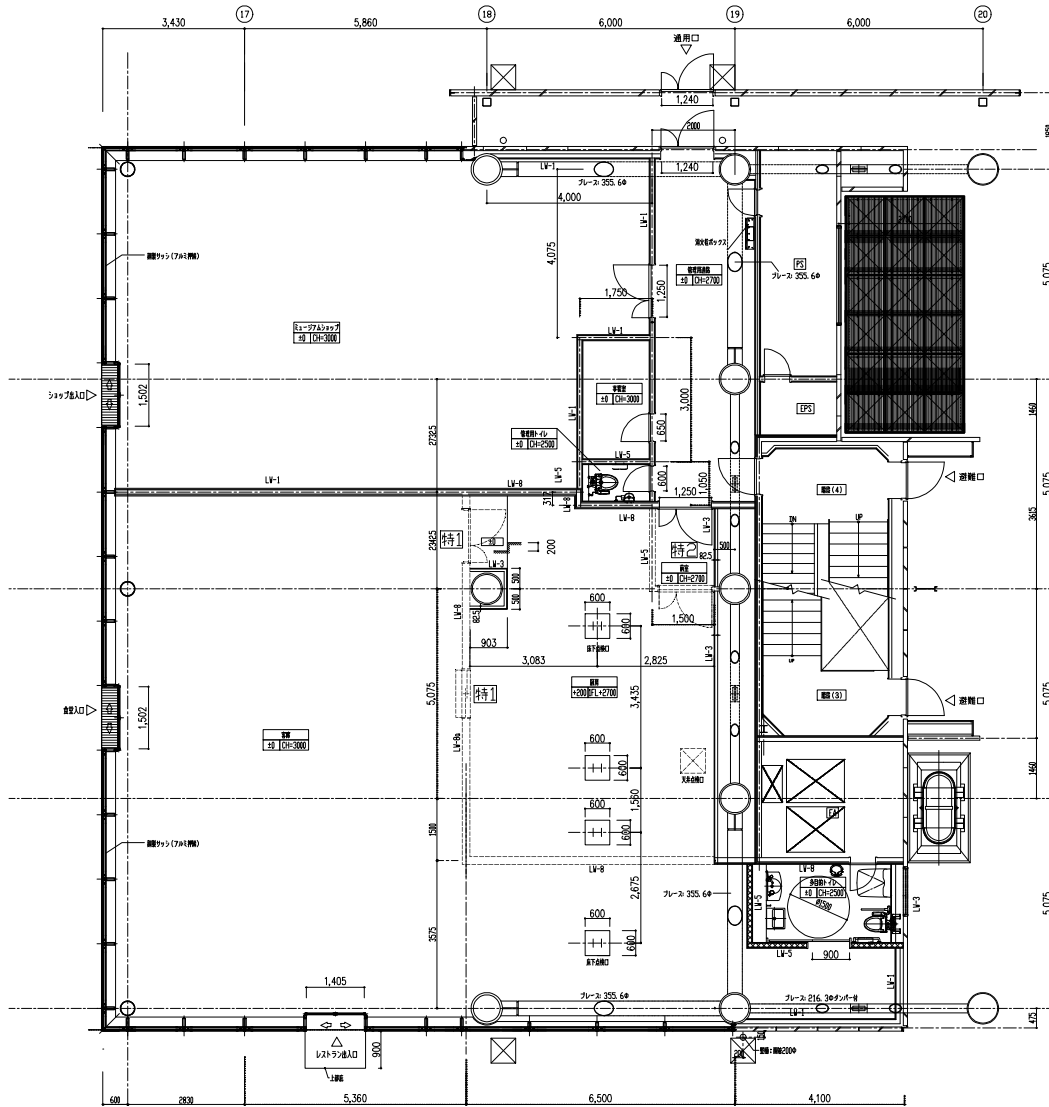

甲による工事内容予定(参考)





位置	室名	床	床レベル (仕上/下地)	幅木(Hmm)	壁	(塗装)	見切縁	天井	(塗装)	天井高 (mm)	備考
1階	ミュージアムショップ	タイル(磁器質)	±0	タイル(磁器質)	P.B.下地まで		塩ビ	ロックウール吸音板		3,000	壁の仕上は乙の工事
	客席	タイル(磁器質)	±0	タイル(磁器質)	P.B.下地まで (シャワールームとの壁仕切壁)		塩ビ	ロックウール吸音板		3,000	前扉との壁仕切壁、建具 軽量鉄骨壁下地、ボード下地及び 仕上げ(壁紙)については、乙の工事
	前扉	フローリング 保護モルタルt15 押入シタトまで (既設で延長)	+200							2,700	下部配管二重ピット 甲の工事 床下点検口(5箇所甲の工事)
	多目的トイレ	ビニル床シート(A)	±0	ステンレスHL	塩ビシート		塩ビ	化粧石こうボード		2,500	天井下地、仕上げ乙の工事 手摺、洗濯台、ベビベッド、 鏡、新りたたみベンチ 以上 甲工事
	事務室	ビニル床シート(B)	±0	ビニル巾木	せっこうボード	EP	塩ビ	ロックウール吸音板		3,000	
	管理用通路	ビニル床シート(B)	±0	ビニル巾木	せっこうボード	EP	塩ビ	ロックウール吸音板		2,700	
	管理用トイレ	ビニル床シート(B)	±0	ビニル巾木	ケイカル板	NAD	塩ビ	化粧石こうボード		2,500	便器、手洗い 甲工事

<参考>

1. タイル: INAX フォレスト程度
2. ビニル床シート(A): 東リ マチア程度
3. ビニル床シート(B): 東リ フォリウムマール程度
4. 塩ビシート: サカヅ リリヤカカ程度

軽量鉄骨間仕切壁種別(参考)

* 塗装仕上ボードは特記なき限り継目処理とする。

LW-1	LW-3 (水廻り仕様)	LW-5 (片側水廻り仕様)	LW-8 (耐火2H仕様)
			
石こうボード t9.5+12.5	けいカル板 t8 耐火石こうボード t9.5	けいカル板 t8 耐火石こうボード t9.5	強化石こうボード t21+21 100形スタッフ φ300 強化石こうボード t21+21
144	135	139.5	184
店野 耐火ウォールA21 (耐火壁)FP060NP-9030			

<条件>

1. 破線部分については、乙の工事とする。
2. 厨房部分に天井点検口600角を1箇所設けること。場所については別途甲と協議すること。
3. 厨房と客室区画部分に開口等を設ける場合は、**特1**の建具とする。
特1 令第112条14項1号の特定防火設備
特2 令第112条14項2号の特定防火設備
4. 壁の仕様については、参考図を参照し75アまで立ち上げること。
5. 厨房部分壁において、甲の工事配管が貫通している場合には区画処理をすること。
6. 詳細については、別途甲と協議すること。
7. 関係法令を遵守すること。


別図 5

ミュージアムショップ工事分担表

区分名		甲	乙
共通	防災設備	・スプリンクラー設備 ・火災感知器 ・消火器 ・非常照明 ・非常放送	左記以外の必要防災設備 但し、乙による間仕切追加等がある場合は、左記設備の追加負担あり
	全体電源容量	1 5 KW以内（電灯・動力）	
	情報設備	電話・LAN・テレビ・有線放送の突出し配管まで施工 但し、内線専用電話は設置	情報設備の配線と契約手続
	給水設備	なし	
	排水設備	なし	
	ガス設備	なし	
	サイン工事		全て
ショップエリア	什器・調度品類		全て
	衛生器具設備		
	一般放送設備		
	電源設備	分電盤・動力盤の設置及び機器等への2次側配線 （ダウンライト照明・空調電源等への供給）	左記以外で追加の場合
	照明器具設備	図示のダウンライト設置	左記以外の追加の場合（ライティングダクト等の予備回路分電盤内にあり）
	コンセント	図示のように設置	図示以外で追加の場合
	冷暖房設備	マルチエアコン設置（冷媒管共）	
	換気設備	空調換気扇設置（ダクト共）	
	建築	・床：全て（磁器タイル貼り） ・壁：PB下地まで ・天井：全て	・床：なし ・壁：仕上げ ・天井：なし

照明・防災設備図

別図 6

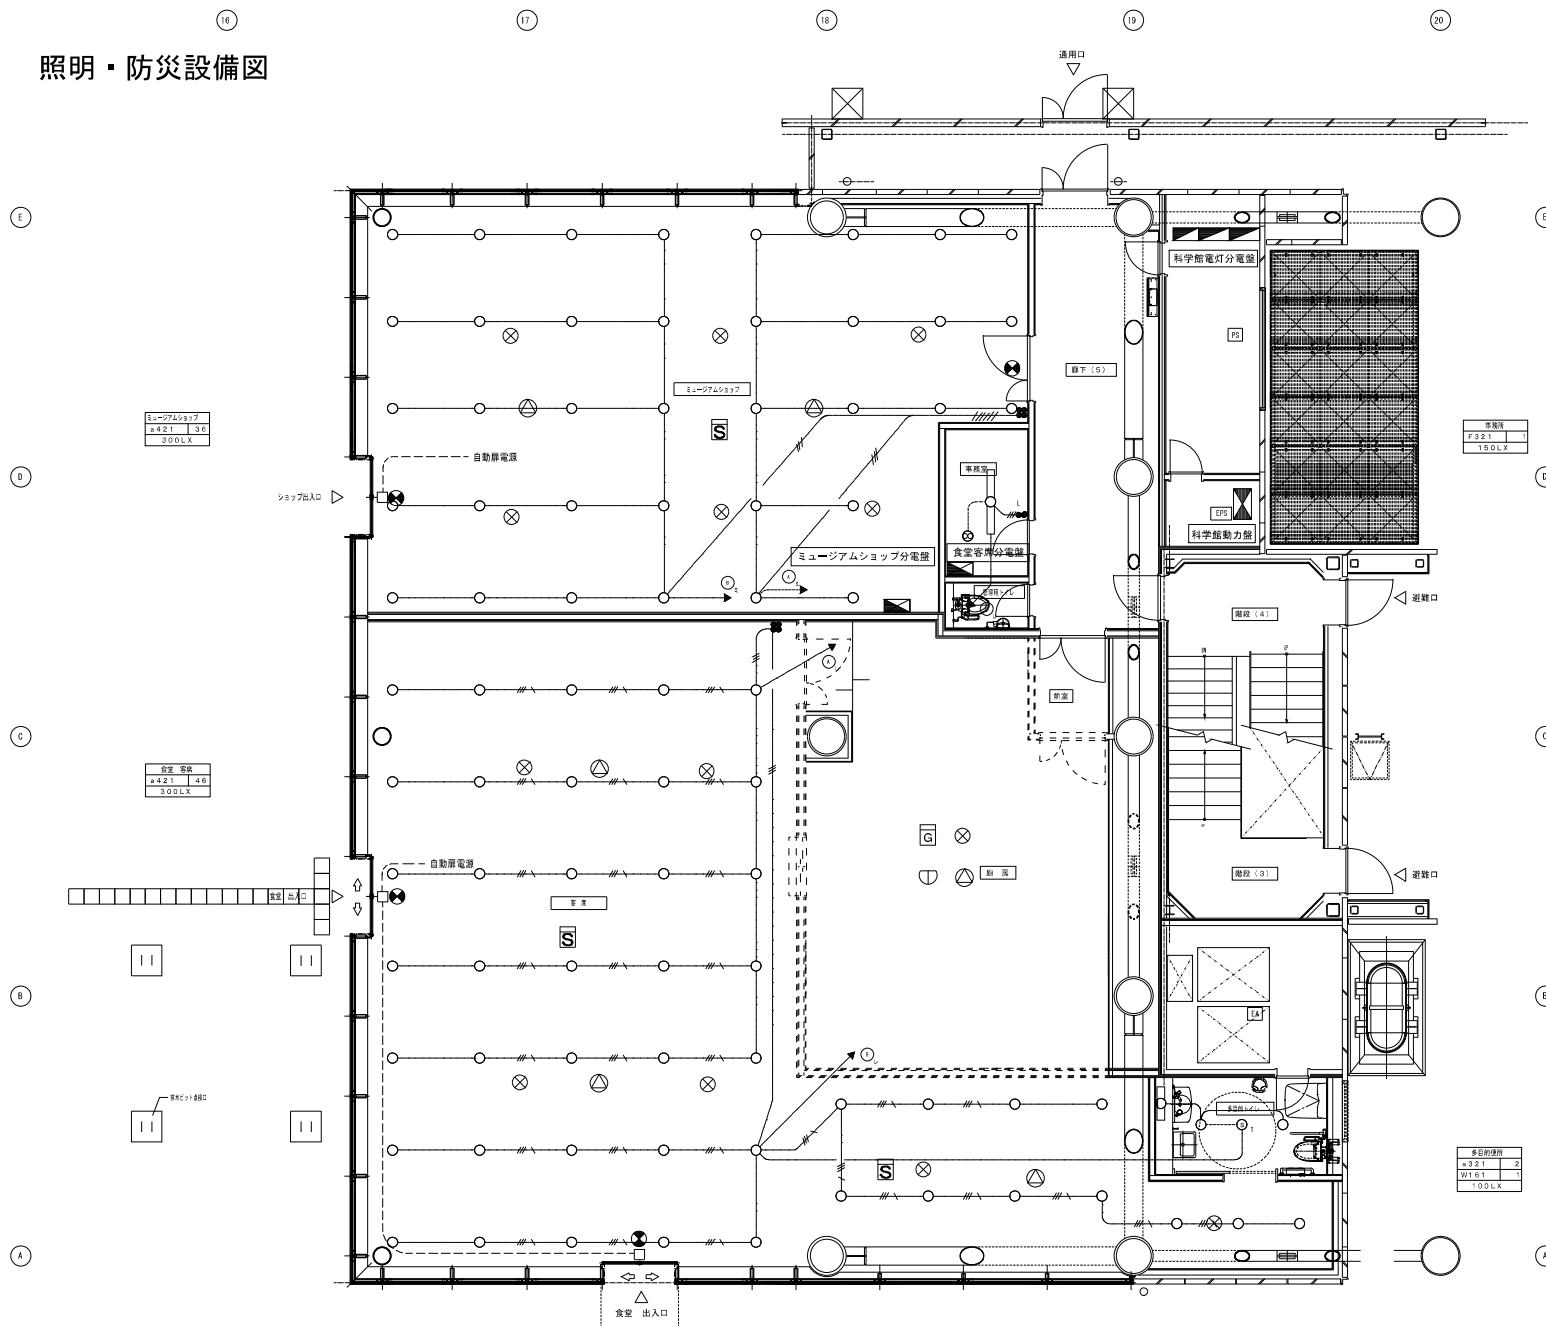

F321	FHT32WX1
	
W161	FHT16WX1
	
4221	FHT42WX1
8321	FHT52WX1
	

特記なき配給配管は下記とする。

- | | |
|----------|-------------------------|
| ———— | EM-EEF2.0-3C (内1C7-ス) |
| ——//—— | EM-EEF2.0-2C |
| ——///—— | EM-EEF2.0-3C |
| ——///\—— | EM-EEF2.0-2C×2 (内1C7-ス) |


ただし間仕切り内は、配管等にて保護すること。

- _シ 食堂客席分電燈の回路を示す
- _ミ ミュージアムショップ分電燈の回路を示す
- ⑧ 人感センサー（換気扇用端子付）

-  避難口誘導灯
-  非常用照明
-  非常放適用スピーカー
-  煙感知器
-  定温式熱感知器
-  ガス検知機

コンセント・電話・弱電配管設備図


別図 7

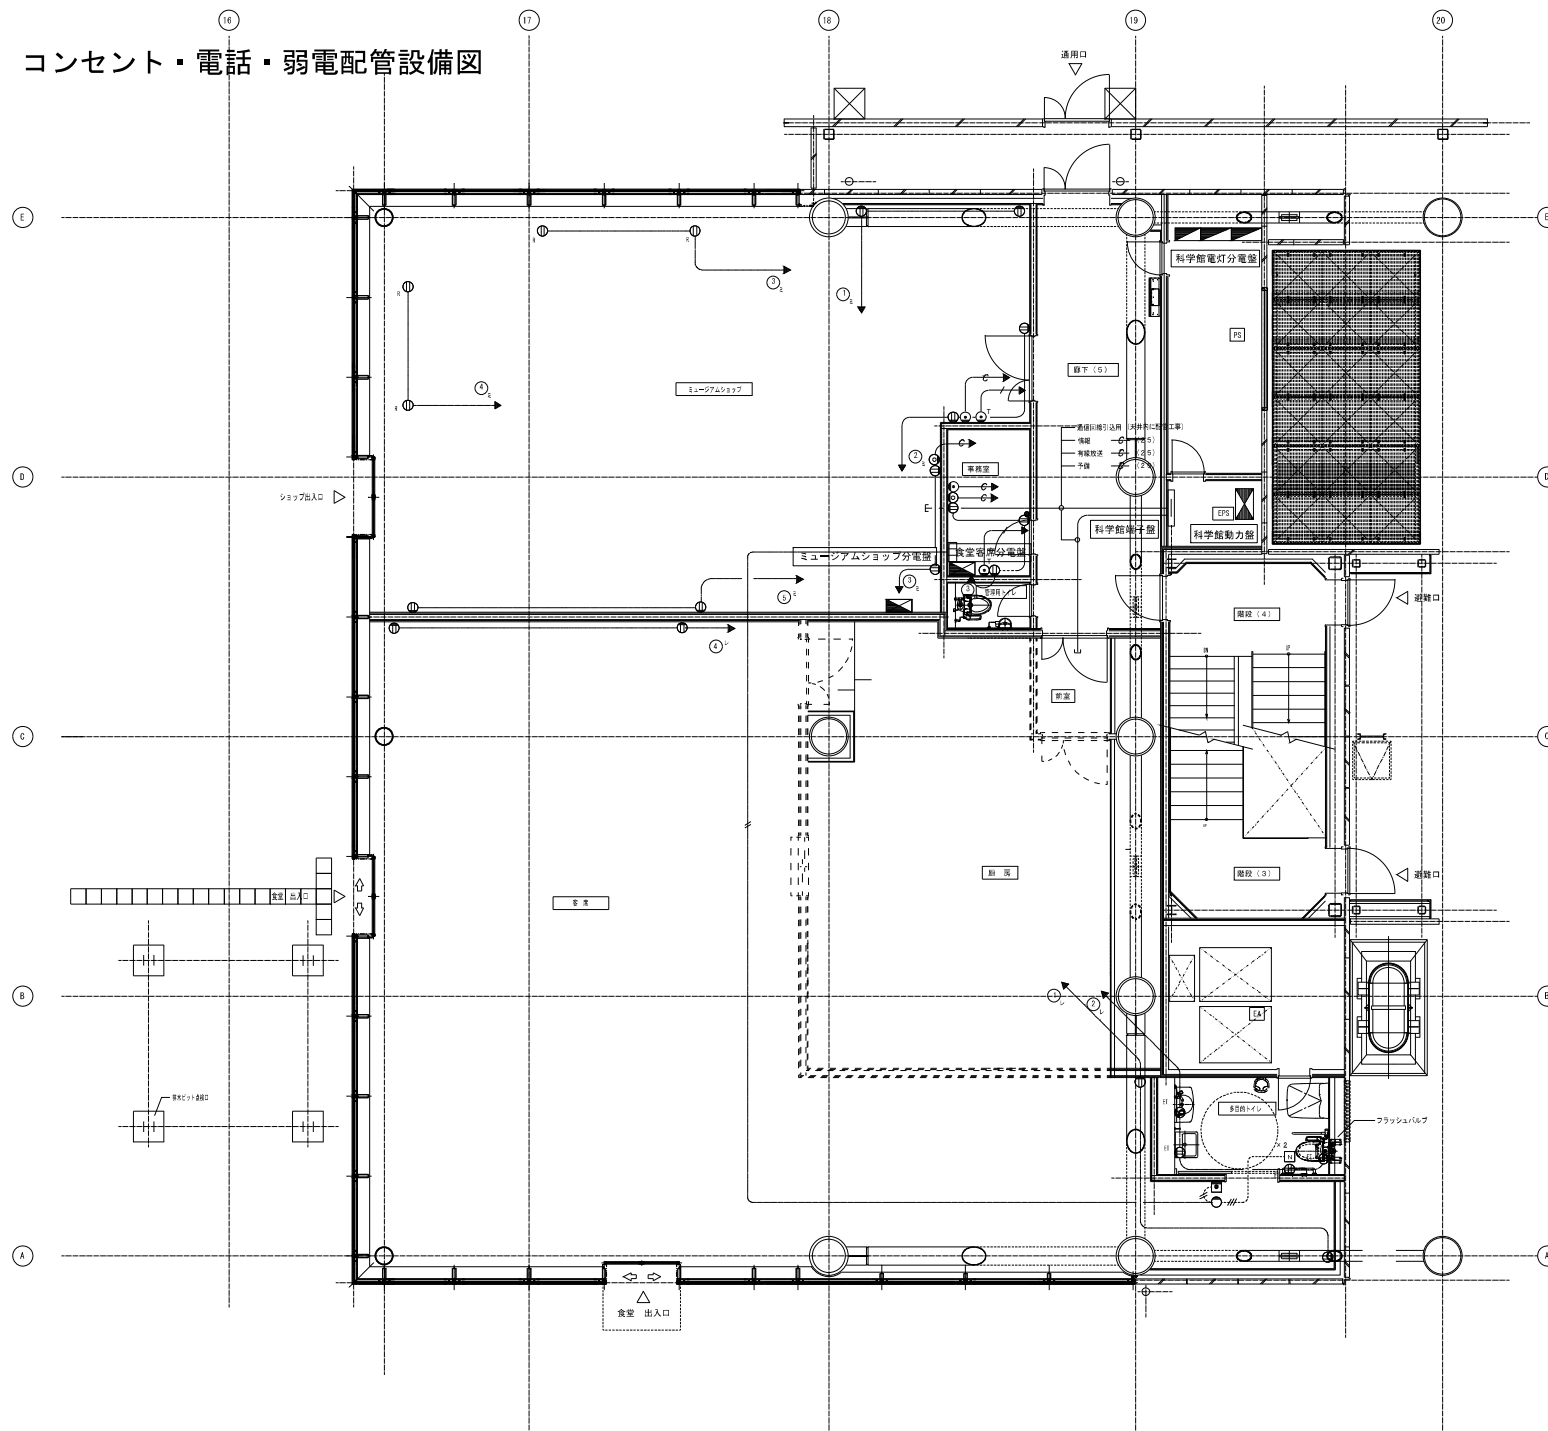

トイレ呼出表示装置	
電源電圧	AC100V
形 式	壁掛け
材 質	ステンレス
色	白
取付高	1.5m
備 考	呼び出し音は標準音
○ 扉下付	
形 式	壁掛け (1.5m 標準スイッチの高さ)
材 質	ステンレス
色	白
取付高	1.5m
備 考	
□ 扉上付	
形 式	壁掛け (1.5m 標準スイッチの高さ)
材 質	ステンレス
色	白
取付高	1.5m
備 考	
□ 扉上付	
形 式	壁掛け (1.5m 標準スイッチの高さ)
材 質	ステンレス
色	白
取付高	1.5m
備 考	

- 凡 例
- ① 壁込コンセント 2P 15A×2・E付
 - ② 壁込コンセント 2P 15A×1・E端子付
 - ③ リーダー付コンセント (バランシング W/G 87828 特注品)
 - ④ 電話用アクトレット (壁用)
 - ⑤ 電話用アクトレット (内線電話)
 - ⑥ 直列ユニット (TV 専用)
- 特記なき配管配管は下記とする。
- EM—E F 8.0—9.0 (内1Gアース)
 - EM—1 C T 0.4—2P 電話
 - 〇—〇 (P F 22) 電話・TV
- ただし間仕切り内は、縦管等にて保護すること。
- 食堂等専分電線の区画を示す
 - ミュージアムショップ等電線の区画を示す


厨房配管図

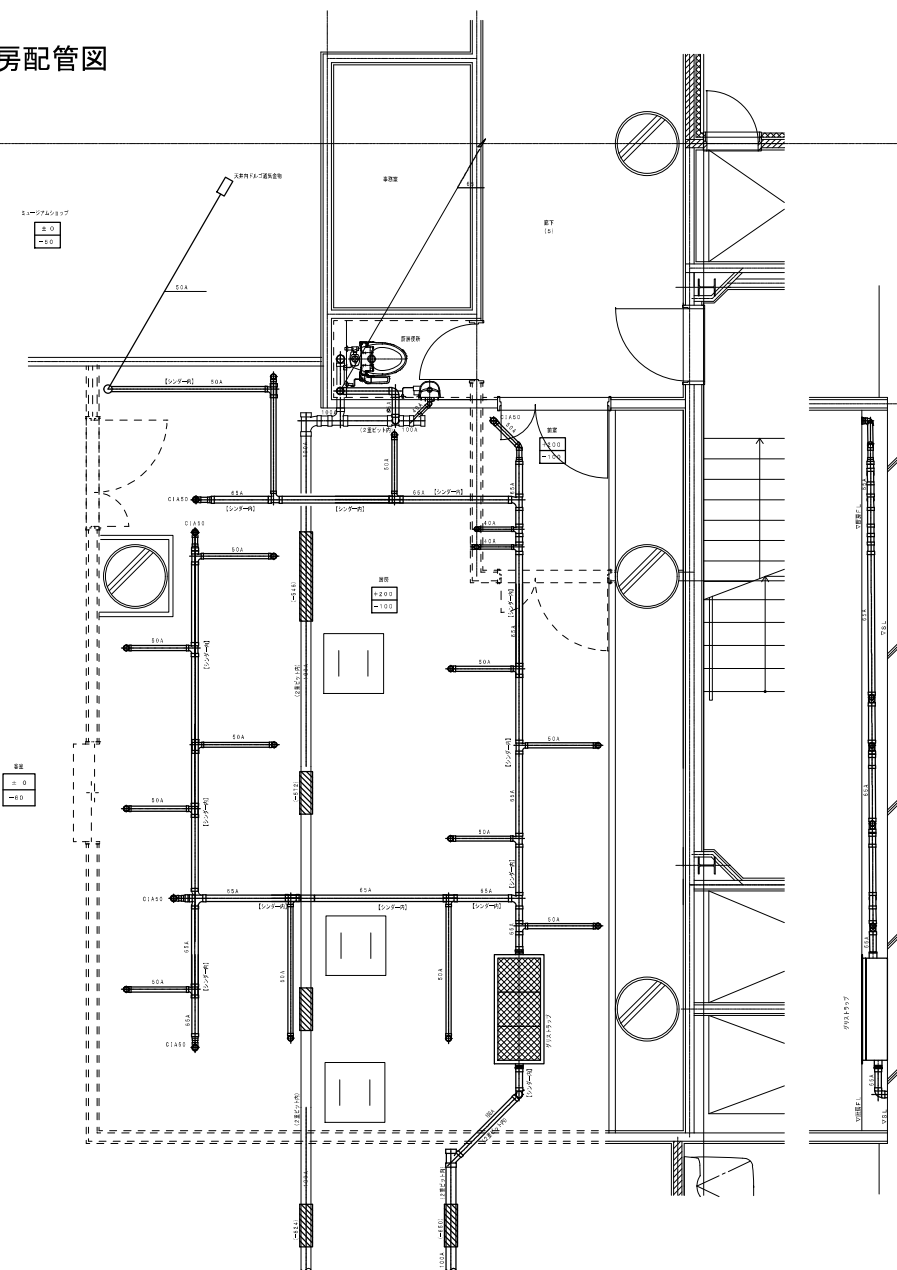

シンダーの配置・ビットの配置

※ ガリストラップ・・・シンダー内埋設 配管導入型 実容量40%

別図 8

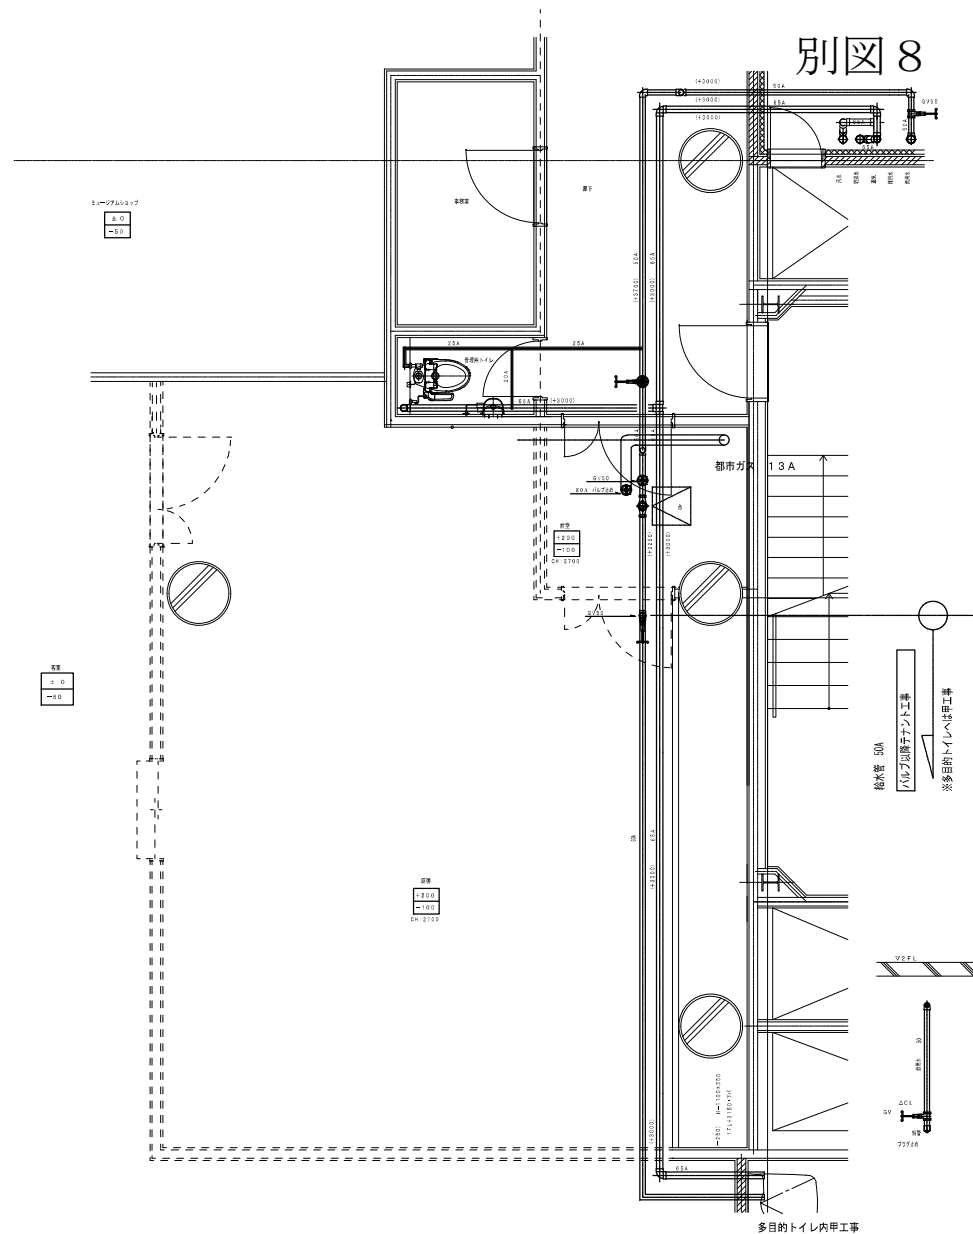

※ 給水管→天井裏下げ・バルブ・給管プラグ止め・品間サナント工事
※ 給湯管→サナント工事
※ ガス給湯機・給湯器の配管は、換気扇・浴室換気乾燥機との接続、配管を行う。

多目的トイレ内甲工事

給水管 50A

バルブ以降テナント工事



※多目的トイレは甲工事

マニラFL


シンダーCON

天井配管

空調設備図

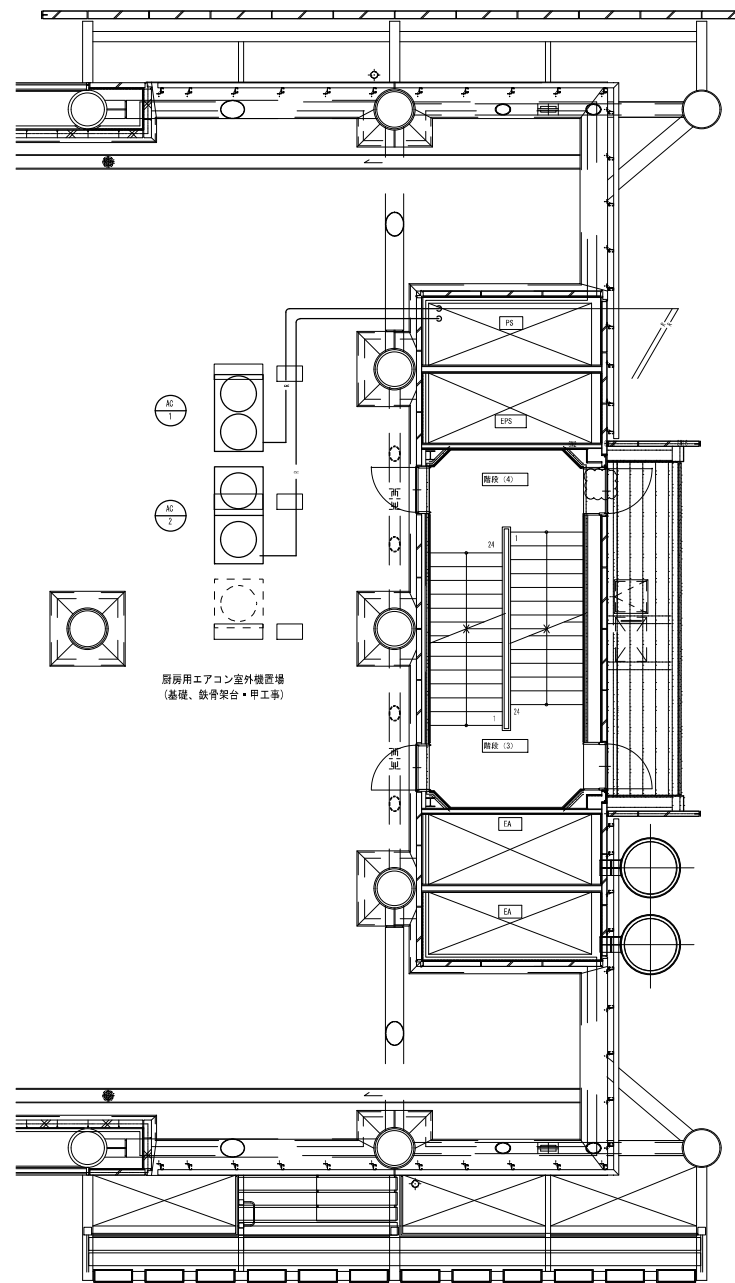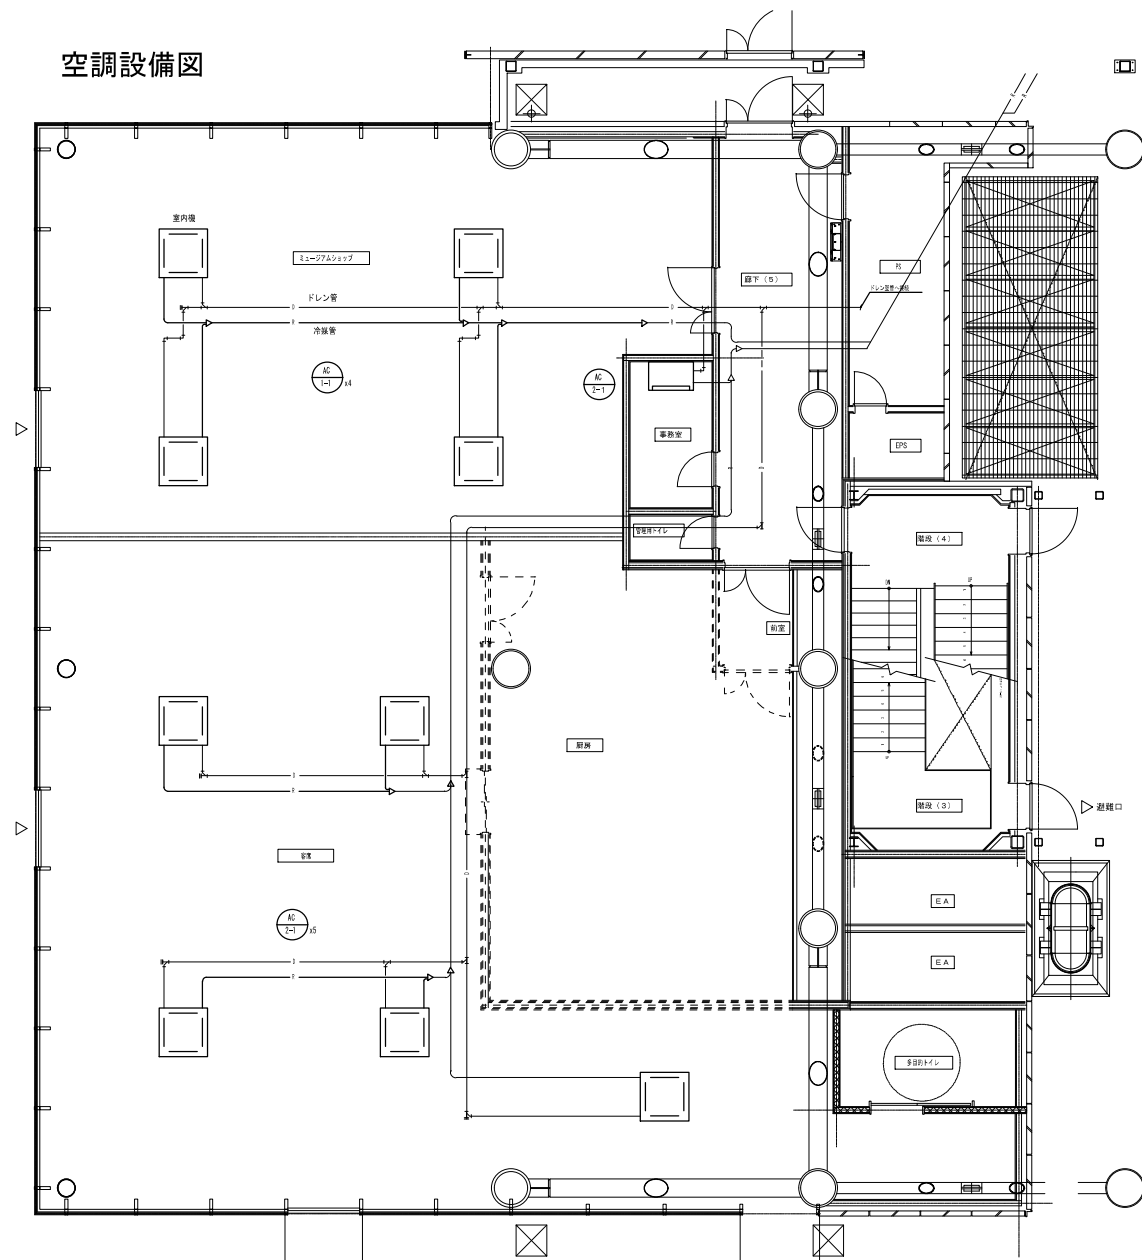


換気設備図

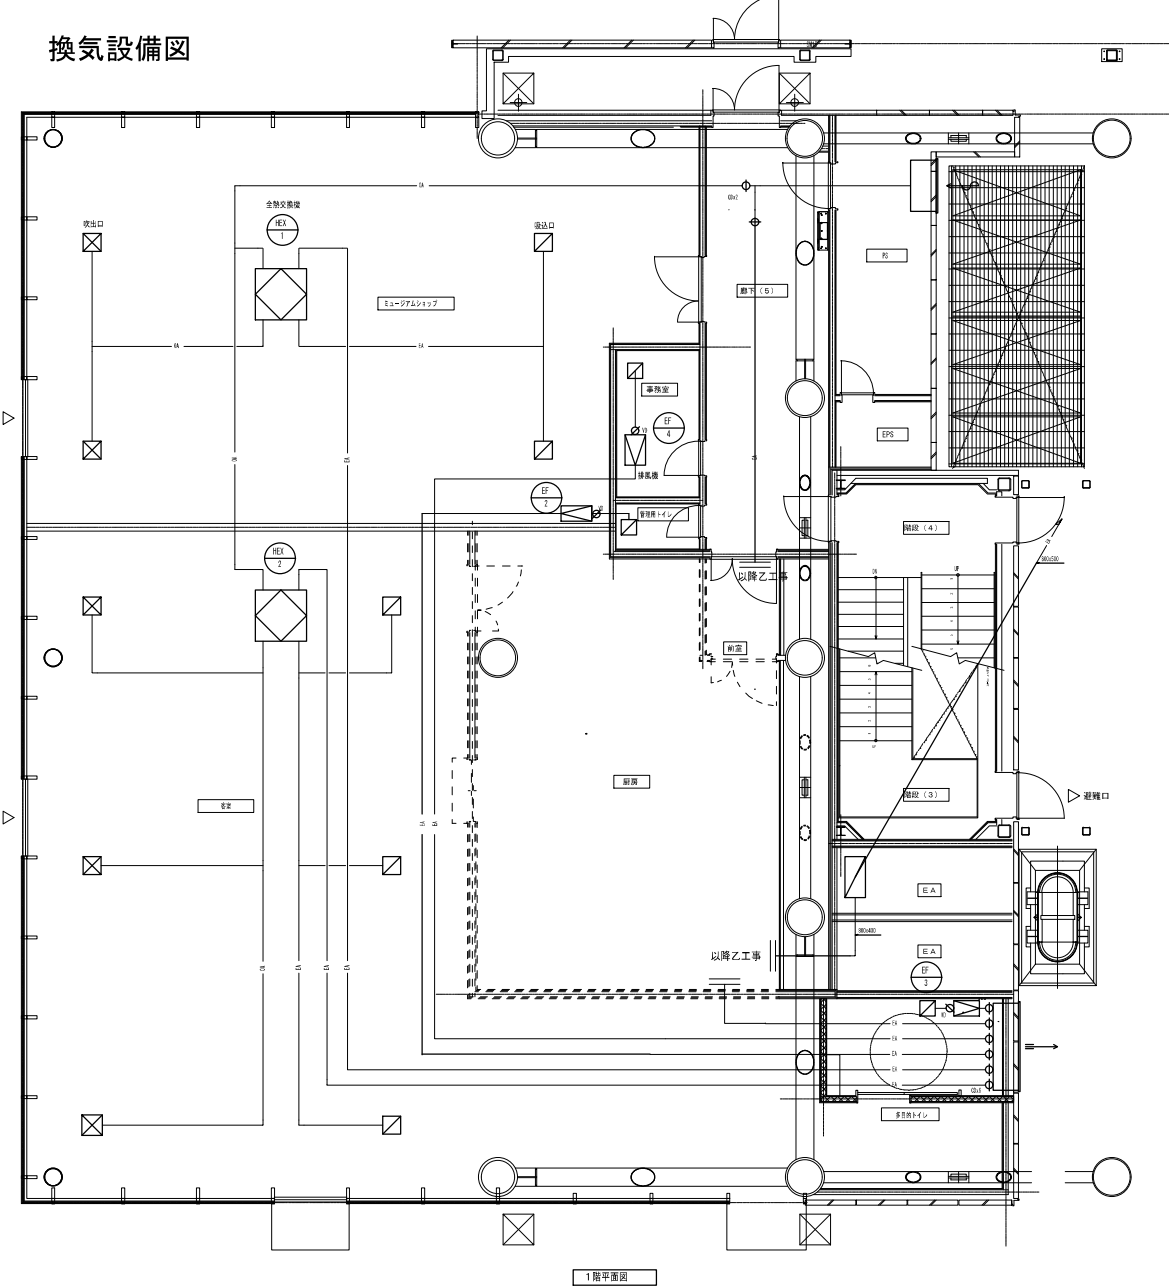

1 階平面図

別図 1 0

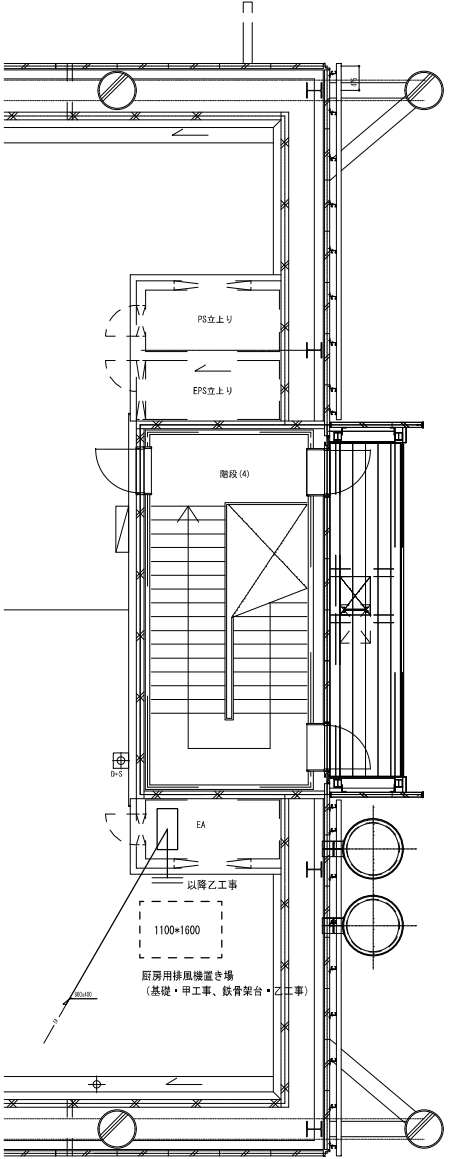

7 階平面図

機器表

空調機仕様表		(参考)					
記 号	機 種 仕 様		電 気 容 量		台数	設置場所	備 考
	形 式	消費電力 (kW)	暖房能力 (kW)	電 圧 消費電力 (kW)			
K0-1	室外機 ビル用マルチエアコン(空冷・セントロンプ式)	40.9	43.0	3φ200V (12.87)	1	2階：屋上	コンクリート基礎（建築工事）
	付属品 熱線管、配付風呂一式						
K0-1-1	室内機 天井埋込カセット形（4方向タイプ）	8.0	10.0	1φ200V (6.18)	4	3～7F：フロアトップ	
	付属品 化粧板、化粧板下地、吊钩、ダクト、配管等						
K0-2	室外機 ビル用マルチエアコン(空冷・セントロンプ式)	56.0	61.0	3φ200V (18.7)	1	2階：屋上	コンクリート基礎（建築工事）
	付属品 熱線管、配付風呂一式						
K0-2-1	室内機 天井埋込カセット形（4方向タイプ）	11.2	12.5	1φ200V (8.18)	3	各階	
	付属品 化粧板、化粧板下地、吊钩、ダクト、配管等						
K0-2-1	室内機 天井埋込カセット形（1方向タイプ）	7.7	7.5	1φ200V (6.18)	1	事務室	
	付属品 化粧板、化粧板下地、吊钩、ダクト、配管等						

別図 1 1

[illegible]

別図 1 2

