


消防時報

～熱中症に注意しましょう～

暑い日々が続いていますが、熱中症対策はできていますか？暑さの感じ方は人によって異なり、その日の体調や暑さへの慣れが影響します。

体調の変化に気を付けるとともに、周囲にも気を配り熱中症による健康被害を防ぎましょう。

暑さ対策をしましょう

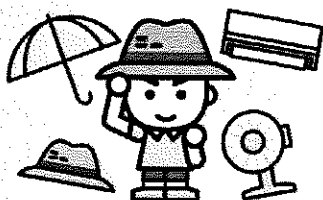

- ・通気性の良い服装
- ・帽子や日傘の使用
- ・こまめな休憩
- ・遮光カーテン、すだれの利用

水分補給を心掛けましょう

- ・こまめな水分補給
- ・塩分（ナトリウム）摂取
- ・起床時、入浴前後は特に水分補給する。



応急手当


熱中症が疑われる人を見かけたら...

- ・涼しい場所へ避難
- ・衣服を緩め、体を冷やす。
(首、脇の下、太ももの付け根など)
- ・水分補給

周囲の人にも気配りを

特に注意したい人

こどもや高齢者は成人と比べると、うまく体温調節ができないため注意が必要です。

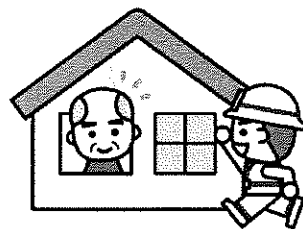


**自力で水が飲めない、意識がない場合は、
ためらわず救急車を呼びましょう！**

1 火 災 等 の 概 要 (令和7年1月1日～令和7年6月30日)


(1)火災に関する前年との比較

区 分	名 古 屋 市 内			中 村 区 内		
	令和 7 年	令和 6 年	増 減	令和 7 年	令和 6 年	増 減
合 計 (件 数)	296	255	41	18	22	△ 4
建 物 (件 数)	178	170	8	14	14	0
焼 損 面 積 (㎡)	1,674	2,192	△ 518	194	11	183
損 害 額 (千 円)	227,937	256,757	△ 28,820	42,953	1,053	41,900
死 者	8	7	1	1	1	0
負 傷 者	39	48	△ 9	7	4	3
6 月 中 件 数	39	43	△ 4	2	5	△ 3

(2)行政区別火災件数

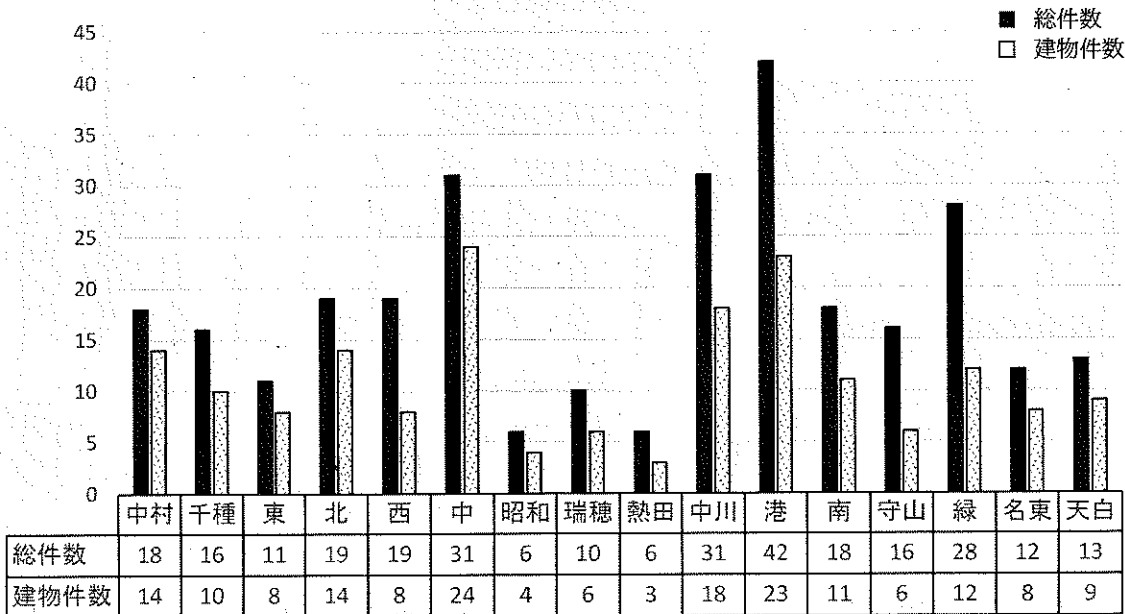

(3)学区別火災件数

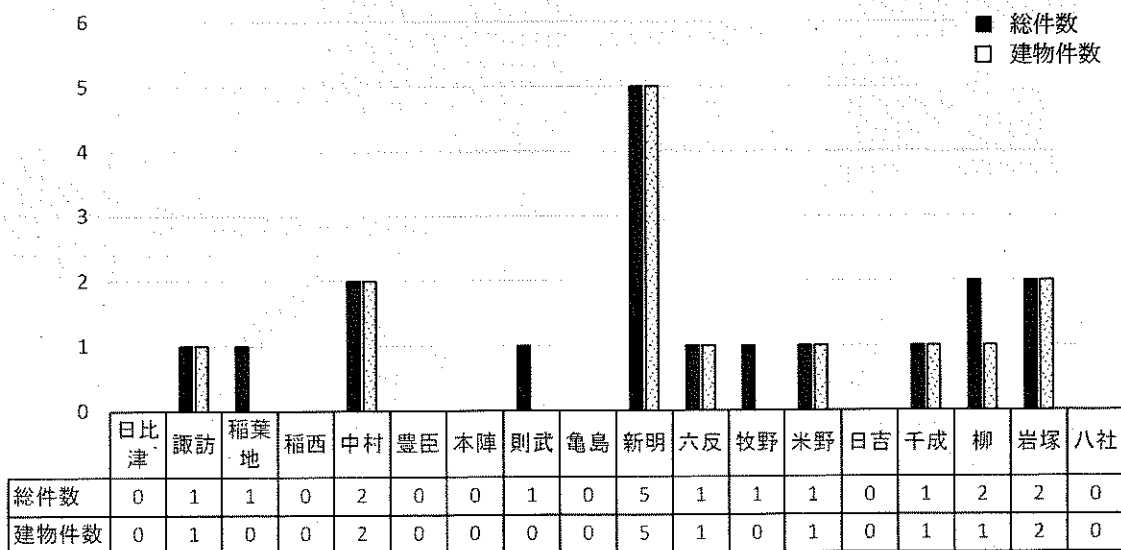

(4)原因別火災件数

区 分	1位	2位	3位	4位	5位	その他(調査中含む)
名古屋市内	放火	たばこ	こんろ	火遊び	電気機器	
	54 件	44 件	23 件	15 件	13 件	147 件
区 分	1位		3位			その他(調査中含む)
中 村 区 内	放火	こんろ	たばこ	火遊び	ストーブ	
	3 件	3 件	1 件	1 件	1 件	9 件

(5)中村区の火災

令和7年6月1日 ～ 令和7年6月30日

覚知日時	種別	場所	学区	概況
6月6日 12時51分	建物火災	豊国通6丁目地内	柳	建物一部焼損
6月30日 16時48分	建物火災	名駅4丁目地内	新明	建物一部焼損

(参考)住用火災警報器の奏功事例

日 時	学 区	概 要
		該当事案なし

(6)火災以外の消防隊出動状況

区 分	名 古 屋 市 内			中 村 区 内		
	令和 7 年	令和 6 年	増 減	令和 7 年	令和 6 年	増 減
救助	953	798	155	65	61	4
漏油等警戒	269	291	△ 22	19	18	1
救急支援等	5,249	4,817	432	379	345	34
誤認	939	969	△ 30	84	98	△ 14
いたずら	9	17	△ 8	1	2	△ 1
非火災	193	198	△ 5	21	27	△ 6
合計	7,612	7,090	522	569	551	18


2025年度全国統一防火標語 『急ぐ日も 足止め火を止め 準備よし』

2 救 急 の 概 要 (令和7年1月1日～令和7年6月30日)

(1)前年との比較

区 分		名古屋市(市外出動を含む)			中村区内		
年 別		令和7年	令和6年	増 減	令和7年	令和6年	増 減
出動件数		77,654	75,877	1,777	7,148	7,022	126
搬送件数		68,744	67,493	1,251	6,253	6,211	42
事故 種 別	急病	55,430	53,394	2,036	5,148	5,107	41
	一般負傷	10,801	11,230	△ 429	987	970	17
	交通	3,313	3,337	△ 24	274	265	9
	その他	8,110	7,916	194	739	680	59
6月中件数		13,013	12,308	705	1,221	1,155	66

(2)行政区別出動件数

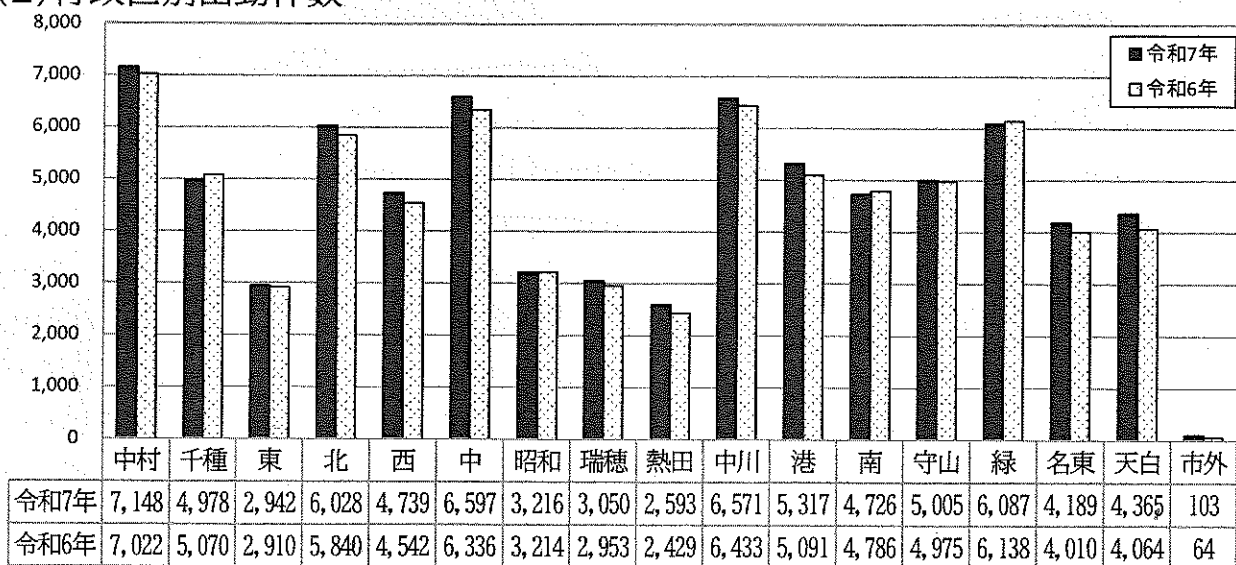

(3)学区別事故別出動件数

出動件数	出動件数	主 な 内 訳			前年出動件数	増 減
		急病	一般	交通		
日比津	329	258	54	4	308	21
諏 訪	152	116	15	13	180	△ 28
稲葉地	586	472	73	18	601	△ 15
稲 西	280	223	37	4	243	37
中 村	479	253	51	12	446	33
豊 臣	189	136	26	16	150	39
本 陣	204	154	26	5	208	△ 4
則 武	223	165	27	16	241	△ 18
亀 島	249	167	39	11	263	△ 14
新 明	1,482	1,118	262	28	1,450	32
六 反	252	174	24	32	230	22
牧 野	702	471	87	17	729	△ 27
米 野	274	197	39	9	281	△ 7
日 吉	365	215	51	28	335	30
千 成	346	264	38	14	387	△ 41
柳	323	225	45	14	320	3
岩 塚	397	294	56	21	392	5
八 社	316	246	37	12	258	58
合 計	7,148	5,148	987	274	7,022	126

蛍光灯から LED「ランプ交換」にご注意を！

ランプ交換を間違えると

火災

になる場合があります

交換時のポイント


- 1 照明器具に対応した LED ランプを選ぶ(点灯方式に違いがあります)
- 2 点灯管が付いている場合は、必ず点灯管を取り外す
- 3 不明な点は近くの電気店や工事店に相談する
- 4 ランプ交換後も異常がないか確認する

詳しくはこちら
(日本照明工業会 HP)



蛍光灯から LED ランプへの交換は「機器ごと交換」
をおすすめしています

提供 独立行政法人製品評価技術基盤機構

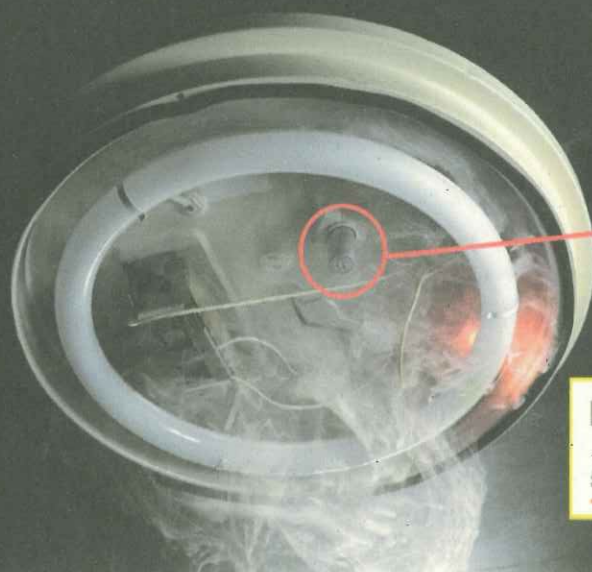

■取り付けの際のご注意
必ず点灯管を取り外して下さい。

※再現イメージ画像です。実際の事故とは関係ありません。

水俣条約により、蛍光灯の製造・輸出入は令和9年末で廃止されます。
LED 照明は省エネで CO2 排出量の削減にもつながります。



名古屋市消防局