

別添資料10 汚水設備現況図



※埋設管の位置等について、実線は現地調査等により判明した位置を表し、破線については既存資料や現地調査からの想定位置を表す。埋設管等の種類・形状については、既設資料によるものである。
 なお、当図面は参考であり、実際の現状とは異なる場合がある。



※不明と記載の箇所については、
現地ではみられないが既存資料
上には存在するものと表記

凡 例	
電 気 設 備	電氣管(想定)
排 水 設 備	排水管(想定)
給 水 設 備	給水管(想定)
給 湯 設 備	給湯管(想定)
汚 水 設 備	汚水管(想定)
ガ ス 設 備	ガス管(想定)

[illegible]


東側道路については、下水本管が未整備のため、必要に応じて上下水道局と調整すること。

汚水設備系統図

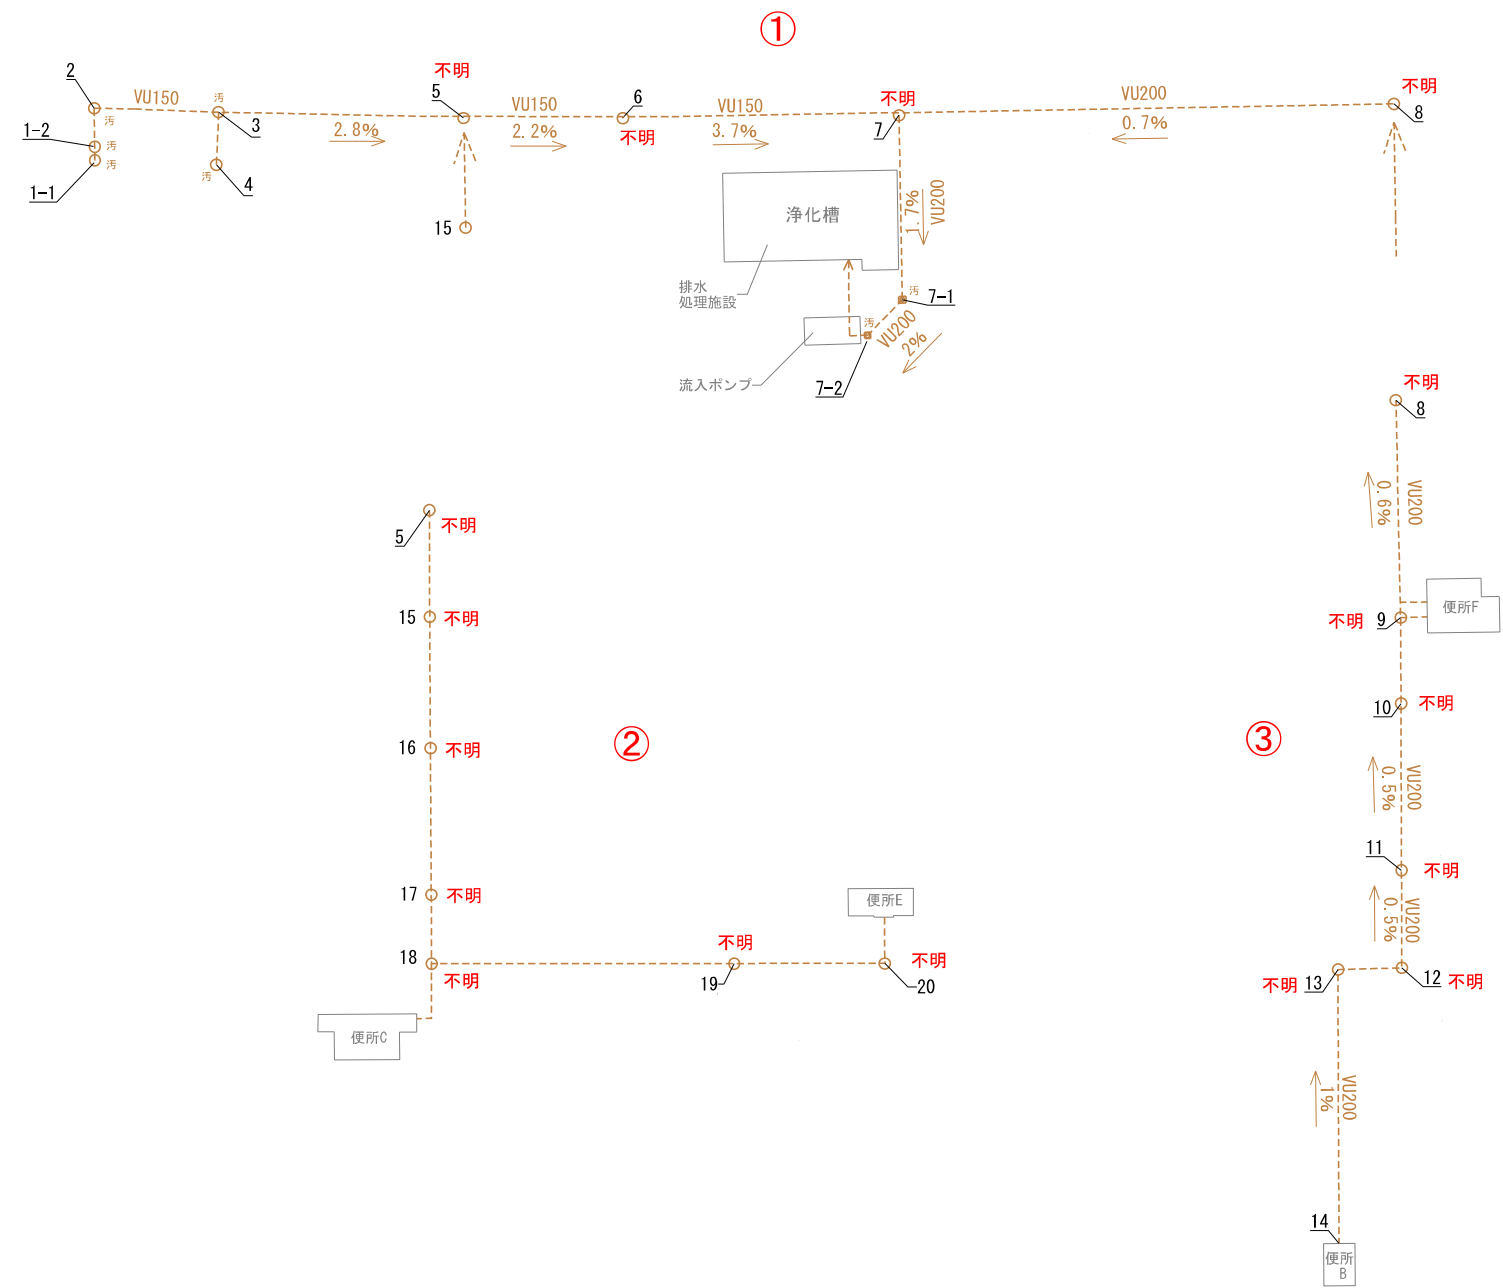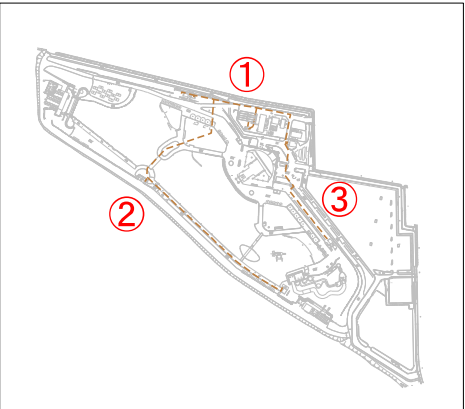

1-1 汚水樹 天端高 3.04 管底高(流入) 管底高(流入) 管底高(流出)	5 汚水人孔 (現地不明) 天端高 2.75 管底高(流入) (1.42) 管底高(流入) 不明 管底高(流出) (1.42)	8 汚水人孔 (現地不明) 天端高 0.90 管底高(流入) (0.14) 管底高(流入) 不明 管底高(流出) (0.15)	13 汚水人孔 (現地不明) 天端高 5.50 管底高(流入) (3.80) 管底高(流入) 不明 管底高(流出) (3.81)	18 (種類・ 現地不明) 天端高 5.50 管底高(流入) 不明 管底高(流入) 不明 管底高(流出) 不明
1-2 汚水樹 天端高 3.04 管底高(流入) 管底高(流入) 管底高(流出)	6 汚水人孔 (現地不明) 天端高 2.01 管底高(流入) (1.37) 管底高(流入) 不明 管底高(流出) (1.36)	9 汚水人孔 (現地不明) 天端高 1.46 管底高(流入) (0.39) 管底高(流入) 不明 管底高(流出) (0.40)	14 汚水人孔 (現地不明) 天端高 6.00 管底高(流入) (5.40) 管底高(流入) 不明 管底高(流出) 不明	19 (種類・ 現地不明) 天端高 4.40 管底高(流入) 不明 管底高(流入) 不明 管底高(流出) 不明
2 汚水人孔 天端高 2.86 管底高(流入) 管底高(流入) 管底高(流出)	7 汚水人孔 (現地不明) 天端高 1.10 管底高(流入) (-0.23) 管底高(流入) 不明 管底高(流出) (-0.23)	10 汚水人孔 (現地不明) 天端高 1.63 管底高(流入) (0.41) 管底高(流入) 不明 管底高(流出) (0.42)	15 (種類・ 現地不明) 天端高 5.90 管底高(流入) 不明 管底高(流入) 不明 管底高(流出) 不明	20 (種類・ 現地不明) 天端高 4.80 管底高(流入) 不明 管底高(流入) 不明 管底高(流出) 不明
3 汚水樹 天端高 2.95 管底高(流入) 2.21 管底高(流入) 2.20 管底高(流出)	7-1 汚水人孔 天端高 1.25 管底高(流入) -0.60 管底高(流入) 不明 管底高(流出) -0.61	11 汚水人孔 (現地不明) 天端高 2.00 管底高(流入) (0.84) 管底高(流入) 不明 管底高(流出) (0.85)	16 (種類・ 現地不明) 天端高 5.70 管底高(流入) 不明 管底高(流入) 不明 管底高(流出) 不明	
4 汚水人孔 天端高 3.04 管底高(流入) 管底高(流入) 管底高(流出)	7-2 汚水人孔 天端高 1.20 管底高(流入) -0.80 管底高(流入) 不明 管底高(流出) 不明	12 汚水人孔 (現地不明) 天端高 2.45 管底高(流入) (1.44) 管底高(流入) 不明 管底高(流出) (1.45)	17 (種類・ 現地不明) 天端高 5.50 管底高(流入) 不明 管底高(流入) 不明 管底高(流出) 不明	

※不明と記載の箇所については、
 現地ではみられないが既存資料
 上では存在するものとして表記

[illegible]

令和6年11月調整