

# 不活性ガス消火設備


## 手動で起動させる場合の手順（窒素ガス）



① 手動起動装置の蓋をあける




② 音声等による警報が流れる

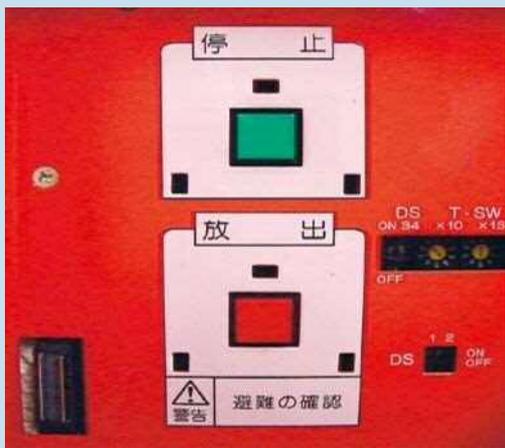


③ 放出ボタンを押す  
(通常放出ボタンはプラスチックカバーにより保護されています。)



④ 遅延時間のカウントダウンが始まる

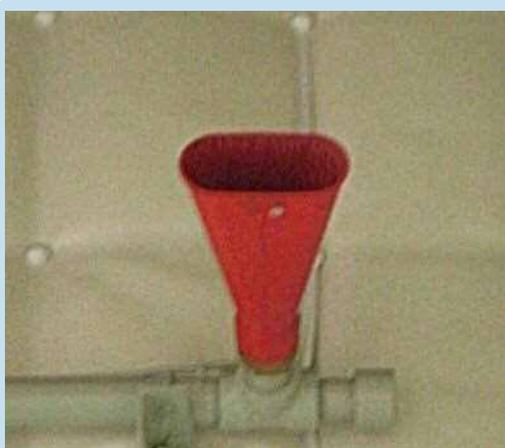


⑤ 噴射ヘッドからガス消火剤が放出される




⑥ 室内への立入を禁止する放出表示灯が点灯又は点滅する

## ガス消火剤放出に対する安全対策

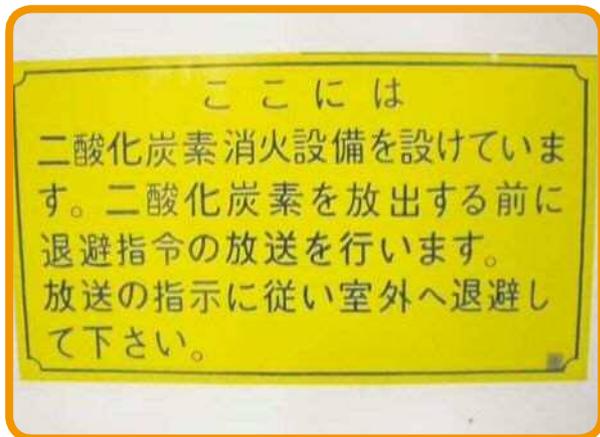

二酸化炭素消火設備の場合

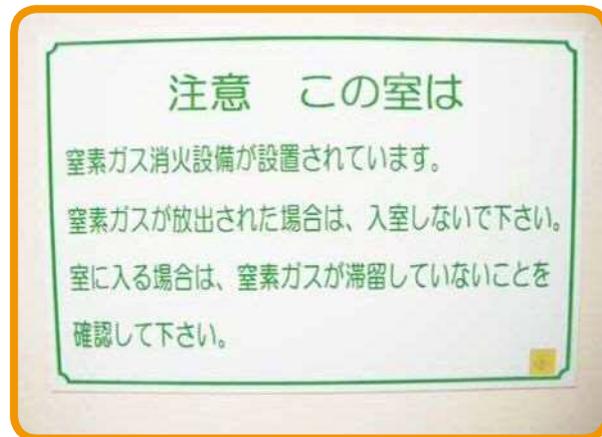

窒素ガス消火設備の場合



### チェックポイント

- ガス消火剤が放出された場合の人体への影響を考慮し、上の様な、注意表示がしてありますので確認してみましょう



### ガス消火剤が放出された室内に入るのは危険！！

消防隊によって消火が確認された後に、ガス消火剤の排出を行う必要があります