



# フード等自動消火装置

## フードやダクト内に火災が発生すると

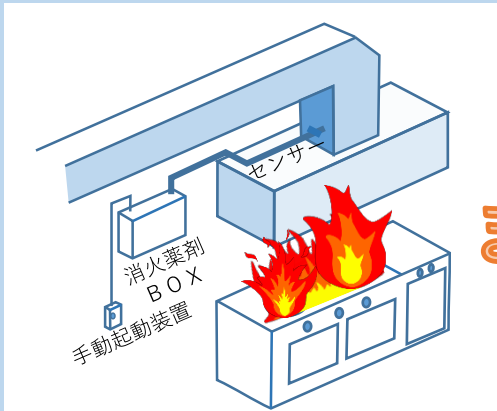


フードセンサー等が熱を感知する

または

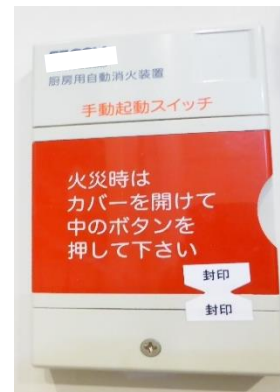

手動起動スイッチの押ボタンを押す

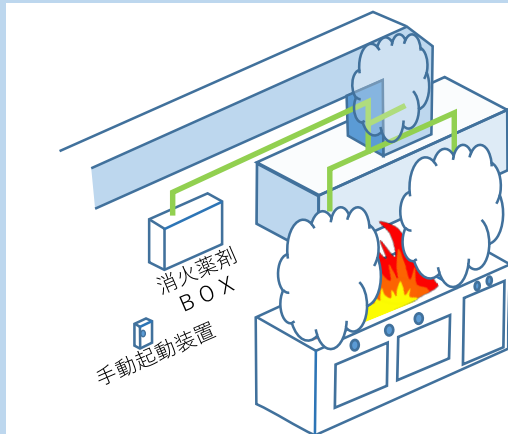

フードやダクトの中に配置されたノズルから薬剤が噴射される

## チェックポイント

- 手動起動装置が棚に隠れたりしていませんか。
- フード内の清掃をこまめに行っていますか。